令和2年度　水質検査集計結果　-目次-

(1)毎日検査

(2)定期検査
　(ア)管末給水栓水
　(イ)配水施設(浄水)
　(ウ)水源地(浄水)
　(エ)原水

(3)工程管理検査

(4)その他
　水質に関する苦情等(施設課対応分)

（1）毎日検査

（令和2年度）

給水系統	給水区分	測定手法	項目（単位）	集計内容	集計結果	備考
中西条系	高区配水区域	自動測定	残留塩素濃度（mg/L）	日間平均値の年間最高値	0.67	※：自動測定による結果は、収集した1時間値の1日平均の集計結果を表しています。
				日間平均値の年間最低値	0.17	
				日間平均値の年間平均値	0.34	
	低区配水区域	自動測定	残留塩素濃度（mg/L）	日間平均値の年間最高値	0.48	
				日間平均値の年間最低値	0.12	
				日間平均値の年間平均値	0.30	
	志方区配水区域	自動測定	残留塩素濃度（mg/L）	日間平均値の年間最高値	0.57	
				日間平均値の年間最低値	0.16	
				日間平均値の年間平均値	0.38	

給水系統	給水区分	測定手法	項目（単位）	集計内容	年間集計結果	備考
地下水系	中津系	手分析	残留塩素濃度（mg/L）	年間最高値	0.51	※：自動測定による結果は、収集した1時間値の1日平均の集計結果を表しています。
				年間最低値	0.20	
				年間平均値	0.32	
	大野系	自動測定	残留塩素濃度（mg/L）	日間平均値の年間最高値	0.43	
				日間平均値の年間最低値	0.11	
				日間平均値の年間平均値	0.28	
	東神吉系	自動測定	残留塩素濃度（mg/L）	日間平均値の年間最高値	0.40	
				日間平均値の年間最低値	0.19	
				日間平均値の年間平均値	0.28	
	西部系	手分析	残留塩素濃度（mg/L）	年間最高値	0.39	
				年間最低値	0.22	
				年間平均値	0.31	

なお、色及び濁りについては年間を通して全地点とも異常ありませんでした。

(2)定期検査

(ア)管末給水栓水

(ア-1)中西条系管末給水栓(尾上)

項目区分	No.	項目	単位	基準値等	定量下限	中西条浄水場 管末給水栓 尾上	中西条浄水場 管末給水栓 尾上	中西条浄水場 管末給水栓 尾上	中西条浄水場 管末給水栓 尾上	中西条浄水場 管末給水栓 尾上	中西条浄水場 管末給水栓 尾上	中西条浄水場 管末給水栓 尾上	中西条浄水場 管末給水栓 尾上	中西条浄水場 管末給水栓 尾上	中西条浄水場 管末給水栓 尾上	中西条浄水場 管末給水栓 尾上	中西条浄水場 管末給水栓 尾上	最頻値	最高値	最低値	平均値	測定回数
		月 日				2020/04/21	2020/05/12	2020/06/17	2020/07/07	2020/08/19	2020/09/09	2020/10/06	2020/11/18	2020/12/09	2021/01/06	2021/02/02	2021/03/10					
		時 刻				10:15	10:37	10:00	10:25	11:52	9:30	9:20	9:30	9:55	10:10	10:43	9:45					
水質基準項目				基準値	定量下限																	
水質基準項目	1	一般細菌	個/mL	100	1	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満		1未満	1未満	1未満	12
	2	大腸菌	−	不検出	−	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出				12
			MPN/100mL		1																	
	3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003	0.0003		0.0003未満		0.0003未満			0.0003未満				0.0003未満			0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4
	4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005	0.00005		0.00005未満		0.00005未満			0.00005未満				0.00005未満			0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	4
	5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01	0.001		0.001未満		0.001未満			0.001未満				0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01	0.001		0.001未満		0.001未満			0.001未満				0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01	0.001		0.001		0.001未満			0.001未満				0.001未満			0.001	0.001未満	0.001未満	4
	8	六価クロム化合物	mg/L	0.02	0.002		0.002未満		0.002未満			0.002未満				0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
	9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04	0.004	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満		0.004未満	0.004未満	0.004未満	12
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01	0.001		0.001未満		0.001未満			0.001未満				0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10	0.05	0.62	0.52	0.84	0.70	0.43	0.64	0.68	0.67	0.74	0.62	0.94	0.89		0.94	0.43	0.69	12
	12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8	0.08	0.08	0.10	0.11	0.12	0.12	0.15	0.12	0.11	0.11	0.09	0.11	0.09		0.15	0.08	0.11	12
	13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0	0.1		0.1未満		0.1未満			0.1未満				0.1未満			0.1未満	0.1未満	0.1未満	4
	14	四塩化炭素	mg/L	0.002	0.0002		0.0002未満		0.0002未満			0.0002未満				0.0002未満			0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
	15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05	0.005		0.005未満		0.005未満			0.005未満				0.005未満			0.005未満	0.005未満	0.005未満	4
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04	0.004		0.004未満		0.004未満			0.004未満				0.004未満			0.004未満	0.004未満	0.004未満	4
	17	ジクロロメタン	mg/L	0.02	0.002		0.002未満		0.002未満			0.002未満				0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
	18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	12
	19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	12
	20	ベンゼン	mg/L	0.01	0.001		0.001未満		0.001未満			0.001未満				0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	21	塩素酸	mg/L	0.6	0.06	0.07	0.10	0.09	0.12	0.20	0.15	0.10	0.10	0.13	0.07	0.06未満	0.06未満		0.20	0.06未満	0.09	12
	22	クロロ酢酸	mg/L	0.02	0.002	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	12
	23	クロロホルム	mg/L	0.06	0.001	0.012	0.011	0.019	0.017	0.038	0.028	0.012	0.010	0.018	0.024	0.024	0.018		0.038	0.010	0.019	12
	24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03	0.003	0.005	0.008	0.003未満	0.003未満	0.005	0.003未満	0.003未満	0.003	0.003未満	0.006	0.008	0.006		0.008	0.003未満	0.003	12
	25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1	0.001	0.002	0.007	0.003	0.004	0.007	0.009	0.007	0.006	0.005	0.005	0.004	0.003		0.009	0.002	0.005	12
	26	臭素酸	mg/L	0.01	0.001		0.001未満		0.001未満			0.001未満				0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	27	総トリハロメタン	mg/L	0.1	0.001	0.021	0.031	0.033	0.032	0.063	0.057	0.031	0.026	0.033	0.037	0.040	0.029		0.063	0.021	0.036	12
	28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03	0.003	0.010	0.007	0.012	0.009	0.018	0.016	0.007	0.008	0.011	0.012	0.012	0.008		0.018	0.007	0.011	12
	29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03	0.001	0.007	0.012	0.011	0.011	0.018	0.020	0.012	0.010	0.010	0.008	0.012	0.008		0.020	0.007	0.012	12
	30	ブロモホルム	mg/L	0.09	0.001	0.001未満	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.002	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満		0.002	0.001未満	0.001未満	12
	31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08	0.008		0.008未満		0.008未満			0.008未満				0.008未満			0.008未満	0.008未満	0.008未満	4

項目区分	No.	項目	単位	基準値等	定量下限	中西条浄水場 管末給水栓 尾上	中西条浄水場 管末給水栓 尾上	中西条浄水場 管末給水栓 尾上	中西条浄水場 管末給水栓 尾上	中西条浄水場 管末給水栓 尾上	中西条浄水場 管末給水栓 尾上	中西条浄水場 管末給水栓 尾上	中西条浄水場 管末給水栓 尾上	中西条浄水場 管末給水栓 尾上	中西条浄水場 管末給水栓 尾上	中西条浄水場 管末給水栓 尾上	中西条浄水場 管末給水栓 尾上	最頻値	最高値	最低値	平均値	測定回数
		月 日				2020/04/21	2020/05/12	2020/06/17	2020/07/07	2020/08/19	2020/09/09	2020/10/06	2020/11/18	2020/12/09	2021/01/06	2021/02/02	2021/03/10					
		時 刻				10:15	10:37	10:00	10:25	11:52	9:30	9:20	9:30	9:55	10:10	10:43	9:45					
水質基準項目	32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0	0.1		0.1未満		0.1未満			0.1未満				0.1未満			0.1未満	0.1未満	0.1未満	4
	33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2	0.01		0.01未満		0.01未満			0.01				0.01未満			0.01	0.01未満	0.01未満	4
	34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3	0.03		0.03未満		0.03未満			0.03未満				0.03未満			0.03未満	0.03未満	0.03未満	4
	35	銅及びその化合物	mg/L	1.0	0.1		0.1未満		0.1未満			0.1未満				0.1未満			0.1未満	0.1未満	0.1未満	4
	36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200	1.0		21		11			19				21			21	11	18	4
	37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05	0.001		0.001未満		0.001未満			0.001未満				0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	38	塩化物イオン	mg/L	200	1.0	16	27	17	14	24	22	20	26	37	36	24	21		37	14	24	12
	39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	300	1		50		39			51				60			60	39	50	4
	40	蒸発残留物	mg/L	500	50		130		100			140				130			140	100	120	4
	41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2	0.02		0.02未満		0.02未満			0.02未満				0.02未満			0.02未満	0.02未満	0.02未満	4
	42	ジェオスミン	mg/L	0.00001	0.000001	0.000001	0.000001未満	0.000001未満	0.000001	0.000001	0.000002	0.000001	0.000002	0.000001	0.000001	0.000001	0.000001		0.000002	0.000001未満	0.000001	12
	43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001	0.000001	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001	0.000003	0.000001	0.000001	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満		0.000003	0.000001未満	0.000001未満	12
	44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02	0.005		0.005未満		0.005未満			0.005未満				0.005未満			0.005未満	0.005未満	0.005未満	4
	45	フェノール類	mg/L	0.005	0.0005		0.0005未満		0.0005未満			0.0005未満				0.0005未満			0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	4
	46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	3	0.1	1.0	1.1	1.1	0.9	1.3	1.5	0.7	1.1	1.2	1.6	1.3	1.0		1.6	0.7	1.2	12
	47	pH値	−	5.8～8.6	0.1	7.0	6.9	6.9	7.0	6.9	6.8	7.0	6.9	7.0	7.0	6.9	7.0		7.0	6.8	6.9	12
	48	味	−	異常でない	−	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				12
	49	臭気	−	異常でない	−	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				12
	50	色度	度	5	0.5	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満		0.5	0.5未満	0.5未満	12
	51	濁度	度	2	0.1	0.1未満	0.1未満	0.1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満		0.1	0.1未満	0.1未満	12

項目区分	No.	項目	単位	基準値等	定量下限	中西条浄水場 管末給水栓 尾上	中西条浄水場 管末給水栓 尾上	中西条浄水場 管末給水栓 尾上	中西条浄水場 管末給水栓 尾上	中西条浄水場 管末給水栓 尾上	中西条浄水場 管末給水栓 尾上	中西条浄水場 管末給水栓 尾上	中西条浄水場 管末給水栓 尾上	中西条浄水場 管末給水栓 尾上	中西条浄水場 管末給水栓 尾上	中西条浄水場 管末給水栓 尾上	中西条浄水場 管末給水栓 尾上	最頻値	最高値	最低値	平均値	測定回数
		月 日				2020/04/21	2020/05/12	2020/06/17	2020/07/07	2020/08/19	2020/09/09	2020/10/06	2020/11/18	2020/12/09	2021/01/06	2021/02/02	2021/03/10					
		時 刻				10:15	10:37	10:00	10:25	11:52	9:30	9:20	9:30	9:55	10:10	10:43	9:45					
		水質管理目標設定項目		目標値	定量下限																	
水質管理目標設定項目	1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02	0.002		0.002未満		0.002未満			0.002未満				0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
	2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002P	0.0002		0.0002未満		0.0002未満			0.0002未満				0.0002未満			0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
	3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02	0.002		0.002未満		0.002未満			0.002未満				0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
	5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004	0.0004		0.0004未満		0.0004未満			0.0004未満				0.0004未満			0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	4
	8	トルエン	mg/L	0.4	0.04		0.04未満		0.04未満			0.04未満				0.04未満			0.04未満	0.04未満	0.04未満	4
	9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08	0.008																	
	10	亜塩素酸	mg/L	0.6	0.06		0.06未満		0.06未満			0.06未満							0.06未満	0.06未満	0.06未満	3
	13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01P	0.001		0.002					0.002							0.002	0.002	0.002	2
	14	抱水クロラール	mg/L	0.02P	0.002		0.008					0.006							0.008	0.006	0.007	2
	15	農薬類	-	1	0.01		0.01未満												0.01未満	0.01未満	0.01未満	1
	16	残留塩素	mg/L	1	0.1	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.4	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4		0.4	0.2	0.3	12
	17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10～100	1		50		39			51				60			60	39	50	4
	18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01	0.001		0.001未満		0.001未満			0.001未満				0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	19	遊離炭酸	mg/L	20	2		5.4		5.3			13				8.6			13	5.3	8.1	4
	20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3	0.03	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満		0.03未満	0.03未満	0.03未満	12
	21	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L	0.02	0.002		0.002未満		0.002未満			0.002未満				0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
	24	蒸発残留物	mg/L	30～200	50		130		100			140				130			140	100	120	4
	25	濁度	度	1	0.1	0.1未満	0.1未満	0.1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満		0.1	0.1未満	0.1未満	12
	26	pH値	-	7.5	0.01	7.0	6.9	6.9	7.0	6.9	6.8	7.0	6.9	7.0	7.0	6.9	7.0		7.0	6.8	6.9	12
	27	腐食性(ランゲリア指数)	-	-1～0	0.1							-1.2				-1.3			-1.2	-1.3	-1.2	2
	28	従属栄養細菌	個/ml	2000P	1		1未満		23			15				1未満			23	1未満	9.5	4
	29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1	0.01		0.01未満		0.01未満			0.01未満				0.01未満			0.01未満	0.01未満	0.01未満	4
	30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1	0.01		0.01未満		0.01未満			0.01				0.01未満			0.01	0.01未満	0.01未満	4

項目区分	No.	項目	単位	基準値等	定量下限	中西条浄水場 管末給水栓 尾上	中西条浄水場 管末給水栓 尾上	中西条浄水場 管末給水栓 尾上	中西条浄水場 管末給水栓 尾上	中西条浄水場 管末給水栓 尾上	中西条浄水場 管末給水栓 尾上	中西条浄水場 管末給水栓 尾上	中西条浄水場 管末給水栓 尾上	中西条浄水場 管末給水栓 尾上	中西条浄水場 管末給水栓 尾上	中西条浄水場 管末給水栓 尾上	中西条浄水場 管末給水栓 尾上	最頻値	最高値	最低値	平均値	測定回数
		月 日				2020/04/21	2020/05/12	2020/06/17	2020/07/07	2020/08/19	2020/09/09	2020/10/06	2020/11/18	2020/12/09	2021/01/06	2021/02/02	2021/03/10					
		時 刻				10:15	10:37	10:00	10:25	11:52	9:30	9:20	9:30	9:55	10:10	10:43	9:45					
水質監視項目				基準値等	定量下限																	
水質監視項目		水温	℃	－	0.1	16.1	20.6	25.7	24.6	30.2	29.3	24.5	17.2	14.2	9.4	10.1	12.5		30.2	9.4	19.5	12
水質監視項目		アルカリ度	mg/L	－	0.1		35.4		33.0			42.4				32.2			42.4	32.2	35.8	4
水質監視項目		酸度	mg/L	－	0.1		6.1		6.0			14.4				9.8			14.4	6.0	9.1	4
水質監視項目		アンモニア性窒素	mg/L	－	0.01																	
水質監視項目		紫外線(UV)吸光度	－	－	0.001																	
水質監視項目		侵食性遊離炭酸	mg/L	－	1		4.9		4.8			12				8.1			12	4.8	7.4	4
水質監視項目		クロロホルム生成能	mg/L	－	0.001																	
水質監視項目		ブロモジクロロメタン生成能	mg/L	－	0.001																	
水質監視項目		ジブロモクロロメタン生成能	mg/L	－	0.001																	
水質監視項目		ブロモホルム生成能	mg/L	－	0.001																	
水質監視項目		総トリハロメタン生成能	mg/L	－	0.001																	
水質監視項目		クロロ酢酸生成能	mg/L	－	0.002																	
水質監視項目		ジクロロ酢酸生成能	mg/L	－	0.003																	
水質監視項目		トリクロロ酢酸生成能	mg/L	－	0.003																	
水質監視項目		電気伝導率	mS/m	－	1.0	15.5	25.4	16.7	16.7	25.3	25.8	23.8	28.2	32.8	37.2	24.5	20.8		37.2	15.5	24.4	12

備考	

項目区分	No.	項目	単位	基準値等	定量下限	中西条浄水場 管末給水栓 尾上	中西条浄水場 管末給水栓 尾上	中西条浄水場 管末給水栓 尾上	中西条浄水場 管末給水栓 尾上	中西条浄水場 管末給水栓 尾上	中西条浄水場 管末給水栓 尾上	中西条浄水場 管末給水栓 尾上	中西条浄水場 管末給水栓 尾上	中西条浄水場 管末給水栓 尾上	中西条浄水場 管末給水栓 尾上	中西条浄水場 管末給水栓 尾上	中西条浄水場 管末給水栓 尾上	最頻値	最高値	最低値	平均値	測定回数
		月 日				2020/04/21	2020/05/12	2020/06/17	2020/07/07	2020/08/19	2020/09/09	2020/10/06	2020/11/18	2020/12/09	2021/01/06	2021/02/02	2021/03/10					
		時 刻				10:15	10:37	10:00	10:25	11:52	9:30	9:20	9:30	9:55	10:10	10:43	9:45					
農薬類				目標値	定量下限																	
農薬類	1	1,3-ジクロロプロペン(D-D)	mg/L	0.05	0.0002		0.0005未満												0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1
農薬類	2	2,2-DPA(ダラポン)	mg/L	0.08	0.0008		0.0008未満												0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	1
農薬類	3	2,4-D(2,4-PA)	mg/L	0.02	0.0002		0.0002未満												0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
農薬類	4	EPN	mg/L	0.004	0.00004		0.00004未満												0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	1
農薬類	5	MCPA	mg/L	0.005	0.00005		0.00005未満												0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1
農薬類	6	アシュラム	mg/L	0.9	0.009		0.009未満												0.009未満	0.009未満	0.009未満	1
農薬類	7	アセフェート	mg/L	0.006	0.0005		0.0005未満												0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1
農薬類	8	アトラジン	mg/L	0.01	0.0001		0.0001未満												0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	1
農薬類	9	アニロホス	mg/L	0.003	0.00003		0.00003未満												0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	1
農薬類	10	アミトラズ	mg/L	0.006	0.0005		0.0005未満												0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1
農薬類	11	アラクロール	mg/L	0.03	0.0003		0.0003未満												0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
農薬類	12	イソキサチオン	mg/L	0.005	0.00001		0.0001未満												0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	1
農薬類	13	イソフェンホス	mg/L	0.001	0.00003		0.00003未満												0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	1
農薬類	14	イソプロカルブ(MIPC)	mg/L	0.01	0.0001		0.0001未満												0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	1
農薬類	15	イソプロチオラン(IPT)	mg/L	0.3	0.003		0.003未満												0.003未満	0.003未満	0.003未満	1
農薬類	16	イプロベンホス(IBP)	mg/L	0.09	0.0009		0.0009未満												0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	1
農薬類	17	イミノクタジン	mg/L	0.006	0.00006		0.00006未満												0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	1
農薬類	18	インダノファン	mg/L	0.009	0.00009		0.00009未満												0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	1
農薬類	19	エスプロカルブ	mg/L	0.03	0.0003		0.0003未満												0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
農薬類	20	エトフェンプロックス	mg/L	0.08	0.0008		0.0008未満												0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	1
農薬類	21	エンドスルファン	mg/L	0.01	0.0001		0.0001未満												0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	1
農薬類	22	オキサジクロメホン	mg/L	0.02	0.0002		0.0002未満												0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
農薬類	23	オキシン銅(有機銅)	mg/L	0.03	0.0003		0.0003未満												0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
農薬類	24	オリサストロビン	mg/L	0.1	0.001		0.001未満												0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
農薬類	25	カズサホス	mg/L	0.0006	0.00001		0.00001未満												0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	1
農薬類	26	カフェンストロール	mg/L	0.008	0.00008		0.00008未満												0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	1
農薬類	27	カルタップ	mg/L	0.08	0.0008		0.0008未満												0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	1
農薬類	28	カルバリル(NAC)	mg/L	0.02	0.0002		0.0002未満												0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
農薬類	29	カルボフラン	mg/L	0.005	0.00005		0.00005未満												0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1
農薬類	30	キノクラミン(ACN)	mg/L	0.005	0.00005		0.00005未満												0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1
農薬類	31	キャプタン	mg/L	0.3	0.003		0.003未満												0.003未満	0.003未満	0.003未満	1
農薬類	32	クミルロン	mg/L	0.03	0.0003		0.0003未満												0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
農薬類	33	グリホサート	mg/L	2	0.02		0.02未満												0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
農薬類	34	グルホシネート	mg/L	0.02	0.0004		0.0004未満												0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	1
農薬類	35	クロメプロップ	mg/L	0.02	0.0002		0.0002未満												0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
農薬類	36	クロルニトロフェン(CNP)	mg/L	0.0001	0.0001		0.0001未満												0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	1
農薬類	37	クロルピリホス	mg/L	0.003	0.0001		0.0001未満												0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	1
農薬類	38	クロロタロニル(TPN)	mg/L	0.05	0.0005		0.0005未満												0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1
農薬類	39	シアナジン	mg/L	0.001	0.00001		0.00001未満												0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	1
農薬類	40	シアノホス(CYAP)	mg/L	0.003	0.00003		0.00003未満												0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	1

項目区分	No.	項目	単位	基準値等	定量下限	中西条浄水場 管末給水栓 尾上	中西条浄水場 管末給水栓 尾上	中西条浄水場 管末給水栓 尾上	中西条浄水場 管末給水栓 尾上	中西条浄水場 管末給水栓 尾上	中西条浄水場 管末給水栓 尾上	中西条浄水場 管末給水栓 尾上	中西条浄水場 管末給水栓 尾上	中西条浄水場 管末給水栓 尾上	中西条浄水場 管末給水栓 尾上	中西条浄水場 管末給水栓 尾上	中西条浄水場 管末給水栓 尾上	最頻値	最高値	最低値	平均値	測定回数
		月 日				2020/04/21	2020/05/12	2020/06/17	2020/07/07	2020/08/19	2020/09/09	2020/10/06	2020/11/18	2020/12/09	2021/01/06	2021/02/02	2021/03/10					
		時 刻				10:15	10:37	10:00	10:25	11:52	9:30	9:20	9:30	9:55	10:10	10:43	9:45					
農薬類	41	ジウロン（DCMU）	mg/L	0.02	0.0002		0.0002未満												0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
	42	ジクロベニル（DBN）	mg/L	0.03	0.0003		0.0003未満												0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
	43	ジクロルボス（DDVP）	mg/L	0.008	0.00008		0.00008未満												0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	1
	44	ジクワット	mg/L	0.01	0.0001		0.0001未満												0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	1
	45	ジスルホトン（エチルチオメトン）	mg/L	0.004	0.00004		0.00004未満												0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	1
	46	ジチオカルバメート系農薬	mg/L	0.005	0.00005		0.00005未満												0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1
	47	ジチオピル	mg/L	0.009	0.00009		0.00009未満												0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	1
	48	シハロホップブチル	mg/L	0.006	0.00006		0.00006未満												0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	1
	49	シマジン(CAT)	mg/L	0.003	0.00003		0.00003未満												0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	1
	50	ジメタメトリン	mg/L	0.02	0.0002		0.0002未満												0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
	51	ジメトエート	mg/L	0.05	0.0005		0.0005未満												0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1
	52	シメトリン	mg/L	0.03	0.0003		0.0003未満												0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
	53	ダイアジノン	mg/L	0.003	0.00003		0.00003未満												0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	1
	54	ダイムロン	mg/L	0.8	0.008		0.008未満												0.008未満	0.008未満	0.008未満	1
	55	ダゾメット、メタム（カーバム）、イソチオシアネート	mg/L	0.01	0.0001		0.0001未満												0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	1
	56	チアジニル	mg/L	0.1	0.001		0.001未満												0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
	57	チウラム	mg/L	0.02	0.0002		0.0002未満												0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
	58	チオジカルブ	mg/L	0.08	0.0008		0.0008未満												0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	1
	59	チオファネートメチル	mg/L	0.3	0.003		0.003未満												0.003未満	0.003未満	0.003未満	1
	60	チオベンカルブ	mg/L	0.02	0.0002		0.0002未満												0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
	61	テフリルトリオン	mg/L	0.002	0.00002		0.00002未満												0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	1
	62	テルブカルブ(MBPMC)	mg/L	0.02	0.0002		0.0002未満												0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
	63	トリクロピル	mg/L	0.006	0.00006		0.00006未満												0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	1
	64	トリクロルホン(DEP)	mg/L	0.005	0.0002		0.0002未満												0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
	65	トリシクラゾール	mg/L	0.1	0.001		0.001未満												0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
	66	トリフルラリン	mg/L	0.06	0.0006		0.0006未満												0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	1
	67	ナプロパミド	mg/L	0.03	0.0003		0.0003未満												0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
	68	パラコート	mg/L	0.005	0.00005		0.00005未満												0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1
	69	ピペロホス	mg/L	0.0009	0.00001		0.00001未満												0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	1
	70	ピラクロニル	mg/L	0.01	0.0001		0.0001未満												0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	1
	71	ピラゾキシフェン	mg/L	0.004	0.00008		0.00008未満												0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	1
	72	ピラゾリネート（ピラゾレート）	mg/L	0.02	0.0002		0.0002未満												0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
	73	ピリダフェンチオン	mg/L	0.002	0.0002		0.0002未満												0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
	74	ピリブチカルブ	mg/L	0.02	0.0002		0.0002未満												0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
	75	ピロキロン	mg/L	0.05	0.0005		0.0005未満												0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1
	76	フィプロニル	mg/L	0.0005	0.000005		0.000005未満												0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	1
	77	フェニトロチオン(MEP)	mg/L	0.01	0.0001		0.0001未満												0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	1
	78	フェノブカルブ（BPMC）	mg/L	0.03	0.0003		0.0003未満												0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
	79	フェリムゾン	mg/L	0.05	0.0005		0.0005未満												0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1
	80	フェンチオン（MPP）	mg/L	0.006	0.00006		0.00006未満												0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	1

項目区分	No.	項目	単位	基準値等	定量下限	中西条浄水場 管末給水栓 尾上	中西条浄水場 管末給水栓 尾上	中西条浄水場 管末給水栓 尾上	中西条浄水場 管末給水栓 尾上	中西条浄水場 管末給水栓 尾上	中西条浄水場 管末給水栓 尾上	中西条浄水場 管末給水栓 尾上	中西条浄水場 管末給水栓 尾上	中西条浄水場 管末給水栓 尾上	中西条浄水場 管末給水栓 尾上	中西条浄水場 管末給水栓 尾上	中西条浄水場 管末給水栓 尾上	最頻値	最高値	最低値	平均値	測定回数
		月 日				2020/04/21	2020/05/12	2020/06/17	2020/07/07	2020/08/19	2020/09/09	2020/10/06	2020/11/18	2020/12/09	2021/01/06	2021/02/02	2021/03/10					
		時 刻				10:15	10:37	10:00	10:25	11:52	9:30	9:20	9:30	9:55	10:10	10:43	9:45					
農薬類	81	フェントエート（PAP）	mg/L	0.007	0.00007		0.00007未満												0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	1
	82	フェントラザミド	mg/L	0.01	0.0001		0.0001未満												0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	1
	83	フサライド	mg/L	0.1	0.001		0.001未満												0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
	84	ブタクロール	mg/L	0.03	0.0003		0.0003未満												0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
	85	ブタミホス	mg/L	0.02	0.0002		0.0002未満												0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
	86	ブプロフェジン	mg/L	0.02	0.0002		0.0002未満												0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
	87	フルアジナム	mg/L	0.03	0.0003		0.0003未満												0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
	88	プレチラクロール	mg/L	0.05	0.0005		0.0005未満												0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1
	89	プロシミドン	mg/L	0.09	0.0009		0.0009未満												0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	1
	90	プロチオホス	mg/L	0.007	0.00007		0.00007未満												0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	1
	91	プロピコナゾール	mg/L	0.05	0.0005		0.0005未満												0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1
	92	プロピザミド	mg/L	0.05	0.0005		0.0005未満												0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1
	93	プロベナゾール	mg/L	0.03	0.0005		0.0005未満												0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1
	94	ブロモブチド	mg/L	0.1	0.001		0.001未満												0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
	95	ベノミル	mg/L	0.02	0.0002		0.0002未満												0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
	96	ペンシクロン	mg/L	0.1	0.001		0.001未満												0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
	97	ベンゾビシクロン	mg/L	0.09	0.0009		0.0009未満												0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	1
	98	ベンゾフェナップ	mg/L	0.005	0.00005		0.00005未満												0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1
	99	ベンタゾン	mg/L	0.2	0.002		0.002未満												0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
	100	ペンディメタリン	mg/L	0.3	0.003		0.003未満												0.003未満	0.003未満	0.003未満	1
	101	ベンフラカルブ	mg/L	0.04	0.0004		0.0004未満												0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	1
	102	ベンフルラリン（ベスロジン）	mg/L	0.01	0.0001		0.0001未満												0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	1
	103	ベンフレセート	mg/L	0.07	0.0007		0.0007未満												0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	1
	104	ホスチアゼート	mg/L	0.003	0.00008		0.00008未満												0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	1
	105	マラチオン（マラソン）	mg/L	0.7	0.007		0.007未満												0.007未満	0.007未満	0.007未満	1
	106	メコプロップ（MCPP）	mg/L	0.05	0.0005		0.0005未満												0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1
	107	メソミル	mg/L	0.03	0.0003		0.0003未満												0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
	108	メタラキシル	mg/L	0.2	0.0006		0.0006未満												0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	1
	109	メチダチオン（DMTP）	mg/L	0.004	0.00004		0.00004未満												0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	1
	110	メトミノストロビン	mg/L	0.04	0.0004		0.0004未満												0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	1
	111	メトリブジン	mg/L	0.03	0.0003		0.0003未満												0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
	112	メフェナセット	mg/L	0.02	0.0002		0.0002未満												0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
	113	メプロニル	mg/L	0.1	0.001		0.001未満												0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
	114	モリネート	mg/L	0.005	0.00005		0.00005未満												0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1

No.																				
検査実施農薬数		114													114	114	114	1
検出農薬数		0													0	0	0	1
農薬類スコア		0.00													0.00	0.00	0.00	1

（ア）管末給水栓水

（ア-2）中西条系管末給水栓（八幡）

項目区分	No.	項目	単位	基準値等	定量下限	中西条浄水場 管末給水栓 八幡	中西条浄水場 管末給水栓 八幡	中西条浄水場 管末給水栓 八幡	中西条浄水場 管末給水栓 八幡	中西条浄水場 管末給水栓 八幡	中西条浄水場 管末給水栓 八幡	中西条浄水場 管末給水栓 八幡	中西条浄水場 管末給水栓 八幡	中西条浄水場 管末給水栓 八幡	中西条浄水場 管末給水栓 八幡	中西条浄水場 管末給水栓 八幡	中西条浄水場 管末給水栓 八幡	最頻値	最高値	最低値	平均値	測定回数
		月 日				2020/04/21	2020/05/20	2020/06/02	2020/07/20	2020/08/04	2020/09/09	2020/10/13	2020/11/10	2020/12/09	2021/01/06	2021/02/02	2021/03/02					
		時 刻				11:23	11:45	12:00	9:16	9:10	11:40	9:00	10:05	9:00	11:35	11:45	9:53					
水質基準項目				基準値	定量下限																	
水質基準項目	1	一般細菌	個/mL	100	1	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満		1未満	1未満	1未満	12
	2	大腸菌	−	不検出	−	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出				12
			MPN/100mL		1																	
	3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003	0.0003			0.0003未満		0.0003未満			0.0003未満				0.0003未満		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4
	4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005	0.00005			0.00005未満		0.00005未満			0.00005未満				0.00005未満		0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	4
	5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01	0.001			0.001未満		0.001未満			0.001未満				0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01	0.001			0.001未満		0.001未満			0.001未満				0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01	0.001			0.001未満		0.001未満			0.001未満				0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	8	六価クロム化合物	mg/L	0.02	0.002			0.002未満		0.002未満			0.002未満				0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
	9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04	0.004	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満		0.004未満	0.004未満	0.004未満	12
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01	0.001			0.001未満		0.001未満			0.001未満				0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10	0.05	0.60	0.59	0.53	0.82	0.74	0.68	0.78	0.71	0.71	0.68	0.87	0.72		0.87	0.53	0.70	12
	12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8	0.08	0.09	0.12	0.11	0.10	0.09	0.16	0.12	0.11	0.11	0.08	0.10	0.09		0.16	0.08	0.11	12
	13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0	0.1			0.1未満		0.1未満			0.1未満				0.1未満		0.1未満	0.1未満	0.1未満	4
	14	四塩化炭素	mg/L	0.002	0.0002			0.0002未満		0.0002未満			0.0002未満				0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
	15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05	0.005			0.005未満		0.005未満			0.005未満				0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満	4
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04	0.004			0.004未満		0.004未満			0.004未満				0.004未満		0.004未満	0.004未満	0.004未満	4
	17	ジクロロメタン	mg/L	0.02	0.002			0.002未満		0.002未満			0.002未満				0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
	18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	12
	19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	12
	20	ベンゼン	mg/L	0.01	0.001			0.001未満		0.001未満			0.001未満				0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	21	塩素酸	mg/L	0.6	0.06	0.07	0.09	0.06未満	0.10	0.12	0.09	0.11	0.06未満	0.14	0.06未満	0.06未満	0.06未満		0.14	0.06未満	0.06	12
	22	クロロ酢酸	mg/L	0.02	0.002	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	12
	23	クロロホルム	mg/L	0.06	0.001	0.010	0.011	0.009	0.015	0.014	0.021	0.018	0.011	0.013	0.020	0.019	0.014		0.021	0.009	0.015	12
	24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03	0.003	0.004	0.004	0.004	0.005	0.007	0.003未満	0.003未満	0.003	0.003未満	0.006	0.008	0.005		0.008	0.003未満	0.004	12
	25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1	0.001	0.002	0.007	0.006	0.003	0.003	0.005	0.003	0.003	0.004	0.006	0.004	0.003		0.007	0.002	0.004	12
	26	臭素酸	mg/L	0.01	0.001			0.001未満		0.001未満			0.001未満				0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	27	総トリハロメタン	mg/L	0.1	0.001	0.018	0.029	0.025	0.027	0.025	0.040	0.031	0.021	0.027	0.031	0.033	0.025		0.040	0.018	0.028	12
	28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03	0.003	0.008	0.007	0.007	0.010	0.010	0.005	0.004	0.007	0.009	0.009	0.012	0.007		0.012	0.004	0.008	12
	29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03	0.001	0.006	0.011	0.010	0.009	0.008	0.014	0.010	0.007	0.010	0.005	0.010	0.008		0.014	0.005	0.009	12
	30	ブロモホルム	mg/L	0.09	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	12
	31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08	0.008			0.010		0.008未満			0.008未満				0.010		0.010	0.008未満	0.008未満	4

項目区分	No.	項目	単位	基準値等	定量下限	中西条浄水場 管末給水栓 八幡	中西条浄水場 管末給水栓 八幡	中西条浄水場 管末給水栓 八幡	中西条浄水場 管末給水栓 八幡	中西条浄水場 管末給水栓 八幡	中西条浄水場 管末給水栓 八幡	中西条浄水場 管末給水栓 八幡	中西条浄水場 管末給水栓 八幡	中西条浄水場 管末給水栓 八幡	中西条浄水場 管末給水栓 八幡	中西条浄水場 管末給水栓 八幡	中西条浄水場 管末給水栓 八幡	最頻値	最高値	最低値	平均値	測定回数
		月 日				2020/04/21	2020/05/20	2020/06/02	2020/07/20	2020/08/04	2020/09/09	2020/10/13	2020/11/10	2020/12/09	2021/01/06	2021/02/02	2021/03/02					
		時 刻				11:23	11:45	12:00	9:16	9:10	11:40	9:00	10:05	9:00	11:35	11:45	9:53					
水質基準項目	32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0	0.1			0.1未満		0.1未満			0.1未満				0.1未満		0.1未満	0.1未満	0.1未満	4
	33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2	0.01			0.01未満		0.01			0.01未満				0.01未満		0.01	0.01未満	0.01未満	4
	34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3	0.03			0.03未満		0.03未満			0.03未満				0.03未満		0.03未満	0.03未満	0.03未満	4
	35	銅及びその化合物	mg/L	1.0	0.1			0.1未満		0.1未満			0.1未満				0.1未満		0.1未満	0.1未満	0.1未満	4
	36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200	1.0			21		11			19				28		28	11	20	4
	37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05	0.001			0.001未満		0.001未満			0.001未満				0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	38	塩化物イオン	mg/L	200	1.0	15	22	30	12	13	20	18	21	38	34	24	34		38	12	23	12
	39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	300	1			50		37			51				53		53	37	48	4
	40	蒸発残留物	mg/L	500	50			140		100			130				140		140	100	130	4
	41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2	0.02			0.02未満		0.02未満			0.02未満				0.02未満		0.02未満	0.02未満	0.02未満	4
	42	ジェオスミン	mg/L	0.00001	0.000001	0.000001	0.000001	0.000001未満	0.000001	0.000002	0.000002	0.000002	0.000001	0.000001未満	0.000001	0.000001	0.000001		0.000002	0.000001未満	0.000001	12
	43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001	0.000001	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001	0.000002	0.000001	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満		0.000002	0.000001未満	0.000001未満	12
	44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02	0.005			0.005未満		0.005未満			0.005未満				0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満	4
	45	フェノール類	mg/L	0.005	0.0005			0.0005未満		0.0005未満			0.0005未満				0.0005未満		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	4
	46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	3	0.1	1.1	1.3	1.1	1.1	0.9	1.6	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.2		1.6	0.9	1.2	12
	47	pH値	−	5.8～8.6	0.1	7.0	7.0	6.8	7.1	7.0	6.9	6.9	6.9	7.0	7.0	6.9	6.9		7.1	6.8	7.0	12
	48	味	−	異常でない	−	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				12
	49	臭気	−	異常でない	−	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				12
	50	色度	度	5	0.5	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5	0.5未満	0.5未満	0.7	0.6	0.5未満	0.5未満	0.5	0.5未満		0.7	0.5未満	0.5未満	12
	51	濁度	度	2	0.1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満		0.1未満	0.1未満	0.1未満	12

項目区分	No.	項目	単位	基準値等	定量下限	中西条浄水場 管末給水栓 八幡	中西条浄水場 管末給水栓 八幡	中西条浄水場 管末給水栓 八幡	中西条浄水場 管末給水栓 八幡	中西条浄水場 管末給水栓 八幡	中西条浄水場 管末給水栓 八幡	中西条浄水場 管末給水栓 八幡	中西条浄水場 管末給水栓 八幡	中西条浄水場 管末給水栓 八幡	中西条浄水場 管末給水栓 八幡	中西条浄水場 管末給水栓 八幡	中西条浄水場 管末給水栓 八幡	最頻値	最高値	最低値	平均値	測定回数
		月 日				2020/04/21	2020/05/20	2020/06/02	2020/07/20	2020/08/04	2020/09/09	2020/10/13	2020/11/10	2020/12/09	2021/01/06	2021/02/02	2021/03/02					
		時 刻				11:23	11:45	12:00	9:16	9:10	11:40	9:00	10:05	9:00	11:35	11:45	9:53					
水質管理目標設定項目				目標値	定量下限																	
水質管理目標設定項目	1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02	0.002			0.002未満		0.002未満			0.002未満				0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
	2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002P	0.0002			0.0002未満		0.0002未満			0.0002未満				0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
	3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02	0.002			0.002未満		0.002未満			0.002未満				0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
	5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004	0.0004			0.0004未満		0.0004未満			0.0004未満				0.0004未満		0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	4
	8	トルエン	mg/L	0.4	0.04			0.04未満		0.04未満			0.04未満				0.04未満		0.04未満	0.04未満	0.04未満	4
	9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08	0.008																	
	10	亜塩素酸	mg/L	0.6	0.06			0.06未満		0.06未満			0.06未満						0.06未満	0.06未満	0.06未満	3
	13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01P	0.001																	
	14	抱水クロラール	mg/L	0.02P	0.002																	
	15	農薬類	-	1	0.01																	
	16	残留塩素	mg/L	1	0.1	0.2	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.2	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4		0.4	0.2	0.4	12
	17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10～100	1			50		37			51				53		53	37	48	4
	18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01	0.001			0.001未満		0.001未満			0.001未満				0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	19	遊離炭酸	mg/L	20	2			8.4		10			12				11		12	8.4	10	4
	20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3	0.03	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満		0.03未満	0.03未満	0.03未満	12
	21	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L	0.02	0.002			0.002未満		0.002未満			0.002未満				0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
	24	蒸発残留物	mg/L	30～200	50			140		100			130				140		140	100	130	4
	25	濁度	度	1	0.1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満		0.1未満	0.1未満	0.1未満	12
	26	pH値	-	7.5	0.01	7.0	7.0	6.8	7.1	7.0	6.9	6.9	6.9	7.0	7.0	6.9	6.9		7.1	6.8	7.0	12
	27	腐食性(ランゲリア指数)	-	-1～0	0.1					-1.2			-1.2				-1.6		-1.2	-1.6	-1.3	3
	28	従属栄養細菌	個/ml	2000P	1			1		1未満			85				24		85	1未満	28	4
	29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1	0.01			0.01未満		0.01未満			0.01未満				0.01未満		0.01未満	0.01未満	0.01未満	4
	30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1	0.01			0.01未満		0.01			0.01未満				0.01未満		0.01	0.01未満	0.01未満	4

項目区分	No.	項目	単位	基準値等	定量下限	中西条浄水場 管末給水栓 八幡	中西条浄水場 管末給水栓 八幡	中西条浄水場 管末給水栓 八幡	中西条浄水場 管末給水栓 八幡	中西条浄水場 管末給水栓 八幡	中西条浄水場 管末給水栓 八幡	中西条浄水場 管末給水栓 八幡	中西条浄水場 管末給水栓 八幡	中西条浄水場 管末給水栓 八幡	中西条浄水場 管末給水栓 八幡	中西条浄水場 管末給水栓 八幡	中西条浄水場 管末給水栓 八幡	最頻値	最高値	最低値	平均値	測定回数
		月 日				2020/04/21	2020/05/20	2020/06/02	2020/07/20	2020/08/04	2020/09/09	2020/10/13	2020/11/10	2020/12/09	2021/01/06	2021/02/02	2021/03/02					
		時 刻				11:23	11:45	12:00	9:16	9:10	11:40	9:00	10:05	9:00	11:35	11:45	9:53					
水質監視項目				基準値等	定量下限																	
水質監視項目		水温	℃	－	0.1	16.8	21.1	24.2	25.2	27.8	29.6	22.7	18.0	13.5	9.1	9.6	11.3		29.6	9.1	19.1	12
水質監視項目		アルカリ度	mg/L	－	0.1			38.0		32.2			40.7				32.2		40.7	32.2	35.8	4
水質監視項目		酸度	mg/L	－	0.1			9.6		11.3			14.0				12.1		14.0	9.6	11.8	4
水質監視項目		アンモニア性窒素	mg/L	－	0.01																	
水質監視項目		紫外線(UV)吸光度	－	－	0.001																	
水質監視項目		侵食性遊離炭酸	mg/L	－	1			7.8		9.4			11				10		11	7.8	9.6	4
水質監視項目		クロロホルム生成能	mg/L	－	0.001																	
水質監視項目		ブロモジクロロメタン生成能	mg/L	－	0.001																	
水質監視項目		ジブロモクロロメタン生成能	mg/L	－	0.001																	
水質監視項目		ブロモホルム生成能	mg/L	－	0.001																	
水質監視項目		総トリハロメタン生成能	mg/L	－	0.001																	
水質監視項目		クロロ酢酸生成能	mg/L	－	0.002																	
水質監視項目		ジクロロ酢酸生成能	mg/L	－	0.003																	
水質監視項目		トリクロロ酢酸生成能	mg/L	－	0.003																	
水質監視項目		電気伝導率	mS/m	－	1.0	15.3	21.6	25.6	16.5	16.6	23.4	21.9	24.0	33.5	34.7	24.6	28.1		34.7	15.3	23.8	12

備考	

（ア）管末給水栓水

（ア-3）中西条系管末給水栓（志方）

項目区分	No.	項目	単位	基準値等	定量下限	中西条浄水場 管末給水栓 志方	中西条浄水場 管末給水栓 志方	中西条浄水場 管末給水栓 志方	中西条浄水場 管末給水栓 志方	中西条浄水場 管末給水栓 志方	中西条浄水場 管末給水栓 志方	中西条浄水場 管末給水栓 志方	中西条浄水場 管末給水栓 志方	中西条浄水場 管末給水栓 志方	中西条浄水場 管末給水栓 志方	中西条浄水場 管末給水栓 志方	中西条浄水場 管末給水栓 志方	最頻値	最高値	最低値	平均値	測定回数
		月 日				2020/04/21	2020/05/20	2020/06/02	2020/07/20	2020/08/04	2020/09/09	2020/10/13	2020/11/10	2020/12/09	2021/01/06	2021/02/02	2021/03/02					
		時 刻				10:50	9:10	9:35	9:20	9:20	9:20	9:12	9:20	9:15	9:20	9:40	9:50					
水質基準項目				基準値	定量下限																	
水質基準項目	1	一般細菌	個/mL	100	1	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満		1未満	1未満	1未満	12
水質基準項目	2	大腸菌	－	不検出	－	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出				12
			MPN/100mL		1																	
水質基準項目	3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003	0.0003			0.0003未満		0.0003未満			0.0003未満				0.0003未満		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4
水質基準項目	4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005	0.00005			0.00005未満		0.00005未満			0.00005未満				0.00005未満		0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	4
水質基準項目	5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01	0.001			0.001未満		0.001未満			0.001未満				0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
水質基準項目	6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01	0.001			0.001未満		0.001未満			0.001未満				0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
水質基準項目	7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01	0.001			0.001未満		0.001未満			0.001未満				0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
水質基準項目	8	六価クロム化合物	mg/L	0.02	0.002			0.002未満		0.002未満			0.002未満				0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
水質基準項目	9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04	0.004	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満		0.004未満	0.004未満	0.004未満	12
水質基準項目	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01	0.001			0.001未満		0.001未満			0.001未満				0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
水質基準項目	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10	0.05	0.63	0.57	0.61	1.1	0.97	0.84	0.81	0.80	0.81	0.66	1.1	0.76		1.1	0.57	0.80	12
水質基準項目	12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8	0.08	0.09	0.12	0.11	0.11	0.09	0.15	0.11	0.12	0.11	0.09	0.10	0.09		0.15	0.09	0.11	12
水質基準項目	13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0	0.1			0.1未満		0.1未満			0.1未満				0.1未満		0.1未満	0.1未満	0.1未満	4
水質基準項目	14	四塩化炭素	mg/L	0.002	0.0002			0.0002未満		0.0002未満			0.0002未満				0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
水質基準項目	15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05	0.005			0.005未満		0.005未満			0.005未満				0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満	4
水質基準項目	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04	0.004			0.004未満		0.004未満			0.004未満				0.004未満		0.004未満	0.004未満	0.004未満	4
水質基準項目	17	ジクロロメタン	mg/L	0.02	0.002			0.002未満		0.002未満			0.002未満				0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
水質基準項目	18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	12
水質基準項目	19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	12
水質基準項目	20	ベンゼン	mg/L	0.01	0.001			0.001未満		0.001未満			0.001未満				0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
水質基準項目	21	塩素酸	mg/L	0.6	0.06	0.08	0.10	0.06未満	0.12	0.14	0.21	0.13	0.06未満	0.12	0.08	0.06未満	0.06未満		0.21	0.06未満	0.08	12
水質基準項目	22	クロロ酢酸	mg/L	0.02	0.002	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002	0.002未満		0.002	0.002未満	0.002未満	12
水質基準項目	23	クロロホルム	mg/L	0.06	0.001	0.013	0.014	0.011	0.022	0.021	0.023	0.021	0.013	0.015	0.025	0.022	0.018		0.025	0.011	0.018	12
水質基準項目	24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03	0.003	0.004	0.003	0.003未満	0.003未満	0.003	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.012	0.005		0.012	0.003未満	0.003未満	12
水質基準項目	25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1	0.001	0.003	0.008	0.008	0.003	0.003	0.010	0.005	0.005	0.006	0.004	0.006	0.003		0.010	0.003	0.005	12
水質基準項目	26	臭素酸	mg/L	0.01	0.001			0.001未満		0.001未満			0.001未満				0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
水質基準項目	27	総トリハロメタン	mg/L	0.1	0.001	0.024	0.036	0.033	0.035	0.033	0.052	0.038	0.028	0.030	0.035	0.039	0.028		0.052	0.024	0.034	12
水質基準項目	28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03	0.003	0.010	0.009	0.007	0.014	0.014	0.012	0.014	0.012	0.011	0.011	0.025	0.012		0.025	0.007	0.013	12
水質基準項目	29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03	0.001	0.008	0.013	0.013	0.010	0.009	0.018	0.012	0.010	0.009	0.006	0.011	0.007		0.018	0.006	0.010	12
水質基準項目	30	ブロモホルム	mg/L	0.09	0.001	0.001未満	0.001	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満		0.001	0.001未満	0.001未満	12
水質基準項目	31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08	0.008			0.009		0.008未満			0.008未満				0.013		0.013	0.008未満	0.008未満	4

項目区分	No.	項目	単位	基準値等	定量下限	中西条浄水場 管末給水栓 志方	中西条浄水場 管末給水栓 志方	中西条浄水場 管末給水栓 志方	中西条浄水場 管末給水栓 志方	中西条浄水場 管末給水栓 志方	中西条浄水場 管末給水栓 志方	中西条浄水場 管末給水栓 志方	中西条浄水場 管末給水栓 志方	中西条浄水場 管末給水栓 志方	中西条浄水場 管末給水栓 志方	中西条浄水場 管末給水栓 志方	中西条浄水場 管末給水栓 志方	最頻値	最高値	最低値	平均値	測定回数
		月 日				2020/04/21	2020/05/20	2020/06/02	2020/07/20	2020/08/04	2020/09/09	2020/10/13	2020/11/10	2020/12/09	2021/01/06	2021/02/02	2021/03/02					
		時 刻				10:50	9:10	9:35	9:20	9:20	9:20	9:12	9:20	9:15	9:20	9:40	9:50					
水質基準項目	32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0	0.1			0.1未満		0.1未満			0.1未満				0.1未満		0.1未満	0.1未満	0.1未満	4
	33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2	0.01			0.01未満		0.01			0.01未満				0.01未満		0.01	0.01未満	0.01未満	4
	34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3	0.03			0.03未満		0.03未満			0.03未満				0.03未満		0.03未満	0.03未満	0.03未満	4
	35	銅及びその化合物	mg/L	1.0	0.1			0.1未満		0.1未満			0.1未満				0.1未満		0.1未満	0.1未満	0.1未満	4
	36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200	1.0			19		11			19				25		25	11	18	4
	37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05	0.001			0.001未満		0.001未満			0.001未満				0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	38	塩化物イオン	mg/L	200	1.0	17	27	26	13	12	23	21	21	35	36	25	32		36	12	24	12
	39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	300	1			50		38			54				48		54	38	48	4
	40	蒸発残留物	mg/L	500	50			140		100			160				140		160	100	140	4
	41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2	0.02			0.02未満		0.02未満			0.02未満				0.02未満		0.02未満	0.02未満	0.02未満	4
	42	ジェオスミン	mg/L	0.00001	0.000001	0.000002	0.000001未満	0.000001未満	0.000001	0.000002	0.000002	0.000002	0.000001	0.000001未満	0.000001	0.000002	0.000001未満		0.000002	0.000001未満	0.000001	12
	43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001	0.000001	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000003	0.000001	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満		0.000003	0.000001未満	0.000001未満	12
	44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02	0.005			0.005未満		0.005未満			0.005未満				0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満	4
	45	フェノール類	mg/L	0.005	0.0005			0.0005未満		0.0005未満			0.0005未満				0.0005未満		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	4
	46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	3	0.1	1.0	1.1	0.9	0.9	0.8	1.3	1.2	1.2	1.1	1.2	1.3	1.1		1.3	0.8	1.1	12
	47	pH値	−	5.8～8.6	0.1	7.1	7.0	6.9	7.1	7.1	6.9	7.0	6.9	7.0	7.0	7.0	7.0		7.1	6.9	7.0	12
	48	味	−	異常でない	−	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				12
	49	臭気	−	異常でない	−	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				12
	50	色度	度	5	0.5	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5	0.5未満	0.5未満	0.6	0.5未満	0.5未満	0.5	0.5未満	0.5未満		0.6	0.5未満	0.5未満	12
	51	濁度	度	2	0.1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満		0.1	0.1未満	0.1未満	12

項目区分	No.	項目	単位	基準値等	定量下限	中西条浄水場 管末給水栓 志方	中西条浄水場 管末給水栓 志方	中西条浄水場 管末給水栓 志方	中西条浄水場 管末給水栓 志方	中西条浄水場 管末給水栓 志方	中西条浄水場 管末給水栓 志方	中西条浄水場 管末給水栓 志方	中西条浄水場 管末給水栓 志方	中西条浄水場 管末給水栓 志方	中西条浄水場 管末給水栓 志方	中西条浄水場 管末給水栓 志方	中西条浄水場 管末給水栓 志方	最頻値	最高値	最低値	平均値	測定回数
		月 日				2020/04/21	2020/05/20	2020/06/02	2020/07/20	2020/08/04	2020/09/09	2020/10/13	2020/11/10	2020/12/09	2021/01/06	2021/02/02	2021/03/02					
		時 刻				10:50	9:10	9:35	9:20	9:20	9:20	9:12	9:20	9:15	9:20	9:40	9:50					
水質管理目標設定項目				目標値	定量下限																	
水質管理目標設定項目	1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02	0.002			0.002未満		0.002未満			0.002未満				0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
	2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002P	0.0002			0.0002未満		0.0002未満			0.0002未満				0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
	3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02	0.002			0.002未満		0.002未満			0.002未満				0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
	5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004	0.0004			0.0004未満		0.0004未満			0.0004未満				0.0004未満		0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	4
	8	トルエン	mg/L	0.4	0.04			0.04未満		0.04未満			0.04未満				0.04未満		0.04未満	0.04未満	0.04未満	4
	9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08	0.008																	
	10	亜塩素酸	mg/L	0.6	0.06			0.06未満		0.06未満			0.06未満						0.06未満	0.06未満	0.06未満	3
	13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01P	0.001																	
	14	抱水クロラール	mg/L	0.02P	0.002																	
	15	農薬類	-	1	0.01																	
	16	残留塩素	mg/L	1	0.1	0.6	0.4	0.3	0.4	0.3	0.1	0.2	0.4	0.2	0.3	0.4	0.4		0.6	0.1	0.3	12
	17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10～100	1			50		38			54				48		54	38	48	4
	18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01	0.001			0.001未満		0.001未満			0.001未満				0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	19	遊離炭酸	mg/L	20	2			5.1		9.4			12				9.2		12	5.1	8.9	4
	20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3	0.03	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満		0.03未満	0.03未満	0.03未満	12
	21	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L	0.02	0.002			0.002未満		0.002未満			0.002未満				0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
	24	蒸発残留物	mg/L	30～200	50			140		100			160				140		160	100	140	4
	25	濁度	度	1	0.1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満		0.1	0.1未満	0.1未満	12
	26	pH値	-	7.5	0.01	7.1	7.0	6.9	7.1	7.1	6.9	7.0	6.9	7.0	7.0	7.0	7.0		7.1	6.9	7.0	12
	27	腐食性(ランゲリア指数)	-	-1～0	0.1					-1.1			-1.2				-1.5		-1.1	-1.5	-1.3	3
	28	従属栄養細菌	個/ml	2000P	1			10		16			29				1未満		29	1未満	14	4
	29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1	0.01			0.01未満		0.01未満			0.01未満				0.01未満		0.01未満	0.01未満	0.01未満	4
	30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1	0.01			0.01未満		0.01			0.01未満				0.01未満		0.01	0.01未満	0.01未満	4

項目区分	No.	項目	単位	基準値等	定量下限	中西条浄水場 管末給水栓 志方	中西条浄水場 管末給水栓 志方	中西条浄水場 管末給水栓 志方	中西条浄水場 管末給水栓 志方	中西条浄水場 管末給水栓 志方	中西条浄水場 管末給水栓 志方	中西条浄水場 管末給水栓 志方	中西条浄水場 管末給水栓 志方	中西条浄水場 管末給水栓 志方	中西条浄水場 管末給水栓 志方	中西条浄水場 管末給水栓 志方	中西条浄水場 管末給水栓 志方	最頻値	最高値	最低値	平均値	測定回数
		月 日				2020/04/21	2020/05/20	2020/06/02	2020/07/20	2020/08/04	2020/09/09	2020/10/13	2020/11/10	2020/12/09	2021/01/06	2021/02/02	2021/03/02					
		時 刻				10:50	9:10	9:35	9:20	9:20	9:20	9:12	9:20	9:15	9:20	9:40	9:50					
水質監視項目				基準値等	定量下限																	
水質監視項目		水温	℃	－	0.1	16.0	20.7	22.6	25.7	26.8	29.4	23.3	16.9	12.7	7.9	9.9	11.5		29.4	7.9	18.6	12
水質監視項目		アルカリ度	mg/L	－	0.1			36.1		34.4			45.0				33.8		45.0	33.8	37.3	4
水質監視項目		酸度	mg/L	－	0.1			5.8		10.7			13.5				10.4		13.5	5.8	10.1	4
水質監視項目		アンモニア性窒素	mg/L	－	0.01																	
水質監視項目		紫外線(UV)吸光度	－	－	0.001																	
水質監視項目		侵食性遊離炭酸	mg/L	－	1			4.6		8.8			11				8.5		11	4.6	8.2	4
水質監視項目		クロロホルム生成能	mg/L	－	0.001																	
水質監視項目		ブロモジクロロメタン生成能	mg/L	－	0.001																	
水質監視項目		ジブロモクロロメタン生成能	mg/L	－	0.001																	
水質監視項目		ブロモホルム生成能	mg/L	－	0.001																	
水質監視項目		総トリハロメタン生成能	mg/L	－	0.001																	
水質監視項目		クロロ酢酸生成能	mg/L	－	0.002																	
水質監視項目		ジクロロ酢酸生成能	mg/L	－	0.003																	
水質監視項目		トリクロロ酢酸生成能	mg/L	－	0.003																	
水質監視項目		電気伝導率	mS/m	－	1.0	16.6	25.5	24.6	17.4	16.3	27.6	24.1	24.8	32.3	37.6	24.2	27.5		37.6	16.3	24.9	12
備考																						

（ア）管末給水栓水

（ア-4）東神吉系管末給水栓（東神吉給水栓）

項目区分	No.	項目	単位	基準値等	定量下限	東神吉水源地 管末給水栓 東神吉 給水栓	東神吉水源地 管末給水栓 東神吉 給水栓	東神吉水源地 管末給水栓 東神吉 給水栓	東神吉水源地 管末給水栓 東神吉 給水栓	東神吉水源地 管末給水栓 東神吉 給水栓	東神吉水源地 管末給水栓 東神吉 給水栓	東神吉水源地 管末給水栓 東神吉 給水栓	東神吉水源地 管末給水栓 東神吉 給水栓	東神吉水源地 管末給水栓 東神吉 給水栓	東神吉水源地 管末給水栓 東神吉 給水栓	東神吉水源地 管末給水栓 東神吉 給水栓	東神吉水源地 管末給水栓 東神吉 給水栓	最頻値	最高値	最低値	平均値	測定回数
		月 日				2020/04/21	2020/05/12	2020/06/17	2020/07/20	2020/08/04	2020/09/09	2020/10/13	2020/11/10	2020/12/09	2021/01/06	2021/02/02	2021/03/02					
		時 刻				10:29	11:20	10:10	9:45	10:55	10:05	9:46	10:00	9:50	9:55	10:15	12:25					
水質基準項目				基準値	定量下限																	
水質基準項目	1	一般細菌	個/mL	100	1	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満		1未満	1未満	1未満	12
水質基準項目	2	大腸菌	−	不検出	−	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出				12
水質基準項目			MPN/100mL		1																	
水質基準項目	3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003	0.0003		0.0003未満			0.0003未満			0.0003未満				0.0003未満		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4
水質基準項目	4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005	0.00005		0.00005未満			0.00005未満			0.00005未満				0.00005未満		0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	4
水質基準項目	5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01	0.001		0.001未満			0.001未満			0.001未満				0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
水質基準項目	6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01	0.001		0.001未満			0.001未満			0.001未満				0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
水質基準項目	7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01	0.001		0.001			0.001未満			0.001未満				0.001未満		0.001	0.001未満	0.001未満	4
水質基準項目	8	六価クロム化合物	mg/L	0.02	0.002		0.002未満			0.002未満			0.002未満				0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
水質基準項目	9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04	0.004	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満		0.004未満	0.004未満	0.004未満	12
水質基準項目	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01	0.001		0.001未満			0.001未満			0.001未満				0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
水質基準項目	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10	0.05	0.96	1.3	1.0	2.7	2.1	1.3	1.2	1.3	1.1	0.95	1.1	0.99		2.7	0.95	1.3	12
水質基準項目	12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8	0.08	0.10	0.13	0.13	0.13	0.13	0.16	0.15	0.15	0.14	0.12	0.14	0.12		0.16	0.10	0.13	12
水質基準項目	13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0	0.1		0.1未満			0.1未満			0.1未満				0.1未満		0.1未満	0.1未満	0.1未満	4
水質基準項目	14	四塩化炭素	mg/L	0.002	0.0002		0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満				0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
水質基準項目	15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05	0.005		0.005未満			0.005未満			0.005未満				0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満	4
水質基準項目	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04	0.004		0.004未満			0.004未満			0.004未満				0.004未満		0.004未満	0.004未満	0.004未満	4
水質基準項目	17	ジクロロメタン	mg/L	0.02	0.002		0.002未満			0.002未満			0.002未満				0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
水質基準項目	18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01	0.001		0.001未満			0.001未満			0.001未満				0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
水質基準項目	19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01	0.001		0.001未満			0.001未満			0.001未満				0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
水質基準項目	20	ベンゼン	mg/L	0.01	0.001		0.001未満			0.001未満			0.001未満				0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
水質基準項目	21	塩素酸	mg/L	0.6	0.06	0.06	0.08	0.09	0.09	0.09	0.10	0.09	0.06未満	0.10	0.07	0.06未満	0.06未満		0.10	0.06未満	0.06	12
水質基準項目	22	クロロ酢酸	mg/L	0.02	0.002		0.002未満			0.002未満			0.002未満				0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
水質基準項目	23	クロロホルム	mg/L	0.06	0.001		0.003			0.003			0.004				0.008		0.008	0.003	0.004	4
水質基準項目	24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03	0.003		0.003未満			0.003未満			0.003未満				0.003未満		0.003未満	0.003未満	0.003未満	4
水質基準項目	25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1	0.001		0.006			0.004			0.001				0.002		0.006	0.001	0.003	4
水質基準項目	26	臭素酸	mg/L	0.01	0.001		0.001未満			0.001未満			0.001未満				0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
水質基準項目	27	総トリハロメタン	mg/L	0.1	0.001		0.017			0.013			0.006				0.012		0.017	0.006	0.012	4
水質基準項目	28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03	0.003		0.003未満			0.003未満			0.003未満				0.005		0.005	0.003未満	0.003未満	4
水質基準項目	29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03	0.001		0.005			0.004			0.001				0.002		0.005	0.001	0.003	4
水質基準項目	30	ブロモホルム	mg/L	0.09	0.001		0.003			0.002			0.001未満				0.001未満		0.003	0.001未満	0.001	4
水質基準項目	31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08	0.008		0.008未満			0.008未満			0.008未満				0.008未満		0.008未満	0.008未満	0.008未満	4

項目区分	No.	項目	単位	基準値等	定量下限	東神吉水源地 管末給水栓 東神吉 給水栓	東神吉水源地 管末給水栓 東神吉 給水栓	東神吉水源地 管末給水栓 東神吉 給水栓	東神吉水源地 管末給水栓 東神吉 給水栓	東神吉水源地 管末給水栓 東神吉 給水栓	東神吉水源地 管末給水栓 東神吉 給水栓	東神吉水源地 管末給水栓 東神吉 給水栓	東神吉水源地 管末給水栓 東神吉 給水栓	東神吉水源地 管末給水栓 東神吉 給水栓	東神吉水源地 管末給水栓 東神吉 給水栓	東神吉水源地 管末給水栓 東神吉 給水栓	東神吉水源地 管末給水栓 東神吉 給水栓	最頻値	最高値	最低値	平均値	測定回数
		月 日				2020/04/21	2020/05/12	2020/06/17	2020/07/20	2020/08/04	2020/09/09	2020/10/13	2020/11/10	2020/12/09	2021/01/06	2021/02/02	2021/03/02					
		時 刻				10:29	11:20	10:10	9:45	10:55	10:05	9:46	10:00	9:50	9:55	10:15	12:25					
水質基準項目	32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0	0.1		0.1未満			0.1未満			0.1未満				0.1未満		0.1未満	0.1未満	0.1未満	4
	33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2	0.01		0.01未満			0.01未満			0.01未満				0.01未満		0.01未満	0.01未満	0.01未満	4
	34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3	0.03		0.03未満			0.03未満			0.03未満				0.03未満		0.03未満	0.03未満	0.03未満	4
	35	銅及びその化合物	mg/L	1.0	0.1		0.1未満			0.1未満			0.1未満				0.1未満		0.1未満	0.1未満	0.1未満	4
	36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200	1.0		19			16			18				25		25	16	20	4
	37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05	0.001		0.001未満			0.001未満			0.001未満				0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	38	塩化物イオン	mg/L	200	1.0	17	23	22	16	15	16	17	18	24	27	27	31		31	15	21	12
	39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	300	1		67			64			68				67		68	64	66	4
	40	蒸発残留物	mg/L	500	50		150			160			150				160		160	150	160	4
	41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2	0.02		0.02未満			0.02未満			0.02未満				0.02未満		0.02未満	0.02未満	0.02未満	4
	42	ジェオスミン	mg/L	0.00001	0.000001		0.000001未満			0.000001未満			0.000001未満				0.000001未満		0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	4
	43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001	0.000001		0.000001未満			0.000001未満			0.000001未満				0.000001未満		0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	4
	44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02	0.005		0.005未満			0.005未満			0.005未満				0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満	4
	45	フェノール類	mg/L	0.005	0.0005		0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満				0.0005未満		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	4
	46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	3	0.1	0.8	0.7	0.7	0.7	0.6	0.7	0.4	0.7	0.7	1.1	0.6	1.0		1.1	0.4	0.7	12
	47	pH値	−	5.8～8.6	0.1	6.8	7.1	7.2	7.3	7.3	7.1	7.0	7.0	6.8	6.9	6.9	6.9		7.3	6.8	7.0	12
	48	味	−	異常でない	−	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				12
	49	臭気	−	異常でない	−	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				12
	50	色度	度	5	0.5	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満		0.5未満	0.5未満	0.5未満	12
	51	濁度	度	2	0.1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満		0.1未満	0.1未満	0.1未満	12

項目区分	No.	項目	単位	基準値等	定量下限	東神吉水源地 管末給水栓 東神吉 給水栓	東神吉水源地 管末給水栓 東神吉 給水栓	東神吉水源地 管末給水栓 東神吉 給水栓	東神吉水源地 管末給水栓 東神吉 給水栓	東神吉水源地 管末給水栓 東神吉 給水栓	東神吉水源地 管末給水栓 東神吉 給水栓	東神吉水源地 管末給水栓 東神吉 給水栓	東神吉水源地 管末給水栓 東神吉 給水栓	東神吉水源地 管末給水栓 東神吉 給水栓	東神吉水源地 管末給水栓 東神吉 給水栓	東神吉水源地 管末給水栓 東神吉 給水栓	東神吉水源地 管末給水栓 東神吉 給水栓	最頻値	最高値	最低値	平均値	測定回数
		月 日				2020/04/21	2020/05/12	2020/06/17	2020/07/20	2020/08/04	2020/09/09	2020/10/13	2020/11/10	2020/12/09	2021/01/06	2021/02/02	2021/03/02					
		時 刻				10:29	11:20	10:10	9:45	10:55	10:05	9:46	10:00	9:50	9:55	10:15	12:25					
水質管理目標設定項目				目標値	定量下限																	
水質管理目標設定項目	1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02	0.002		0.002未満			0.002未満			0.002未満				0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
水質管理目標設定項目	2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002P	0.0002		0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満				0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
水質管理目標設定項目	3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02	0.002		0.002未満			0.002未満			0.002未満				0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
水質管理目標設定項目	5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004	0.0004		0.0004未満			0.0004未満			0.0004未満				0.0004未満		0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	4
水質管理目標設定項目	8	トルエン	mg/L	0.4	0.04		0.04未満			0.04未満			0.04未満				0.04未満		0.04未満	0.04未満	0.04未満	4
水質管理目標設定項目	9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08	0.008																	
水質管理目標設定項目	10	亜塩素酸	mg/L	0.6	0.06		0.06未満			0.06未満			0.06未満						0.06未満	0.06未満	0.06未満	3
水質管理目標設定項目	13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01P	0.001																	
水質管理目標設定項目	14	抱水クロラール	mg/L	0.02P	0.002																	
水質管理目標設定項目	15	農薬類	-	1	0.01																	
水質管理目標設定項目	16	残留塩素	mg/L	1	0.1	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.3	0.3	0.2	0.2	0.3		0.3	0.2	0.2	12
水質管理目標設定項目	17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10～100	1		67			64			68				67		68	64	66	4
水質管理目標設定項目	18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01	0.001		0.001未満			0.001未満			0.001未満				0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
水質管理目標設定項目	19	遊離炭酸	mg/L	20	2		11			15			15				16		16	11	14	4
水質管理目標設定項目	20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3	0.03		0.03未満			0.03未満			0.03未満				0.03未満		0.03未満	0.03未満	0.03未満	4
水質管理目標設定項目	21	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L	0.02	0.002		0.002未満			0.002未満			0.002未満				0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
水質管理目標設定項目	24	蒸発残留物	mg/L	30～200	50		150			160			150				160		160	150	160	4
水質管理目標設定項目	25	濁度	度	1	0.1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満		0.1未満	0.1未満	0.1未満	12
水質管理目標設定項目	26	pH値	-	7.5	0.01	6.8	7.1	7.2	7.3	7.3	7.1	7.0	7.0	6.8	6.9	6.9	6.9		7.3	6.8	7.0	12
水質管理目標設定項目	27	腐食性(ランゲリア指数)	-	-1～0	0.1					-0.9			-1.2				-1.3		-0.9	-1.3	-1.1	3
水質管理目標設定項目	28	従属栄養細菌	個/ml	2000P	1		18			1未満			27				14		27	1未満	15	4
水質管理目標設定項目	29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1	0.01		0.01未満			0.01未満			0.01未満				0.01未満		0.01未満	0.01未満	0.01未満	4
水質管理目標設定項目	30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1	0.01		0.01未満			0.01未満			0.01未満				0.01未満		0.01未満	0.01未満	0.01未満	4

項目区分	No.	項目	単位	基準値等	定量下限	東神吉水源地 管末給水栓 東神吉 給水栓	東神吉水源地 管末給水栓 東神吉 給水栓	東神吉水源地 管末給水栓 東神吉 給水栓	東神吉水源地 管末給水栓 東神吉 給水栓	東神吉水源地 管末給水栓 東神吉 給水栓	東神吉水源地 管末給水栓 東神吉 給水栓	東神吉水源地 管末給水栓 東神吉 給水栓	東神吉水源地 管末給水栓 東神吉 給水栓	東神吉水源地 管末給水栓 東神吉 給水栓	東神吉水源地 管末給水栓 東神吉 給水栓	東神吉水源地 管末給水栓 東神吉 給水栓	東神吉水源地 管末給水栓 東神吉 給水栓	最頻値	最高値	最低値	平均値	測定回数
		月 日				2020/04/21	2020/05/12	2020/06/17	2020/07/20	2020/08/04	2020/09/09	2020/10/13	2020/11/10	2020/12/09	2021/01/06	2021/02/02	2021/03/02					
		時 刻				10:29	11:20	10:10	9:45	10:55	10:05	9:46	10:00	9:50	9:55	10:15	12:25					
水質監視項目				基準値等	定量下限																	
水質監視項目		水温	℃	－	0.1	17.3	23.1	24.0	25.0	28.2	28.6	24.2	19.8	10.9	11.3	12.2	12.3		28.6	10.9	19.7	12
水質監視項目		アルカリ度	mg/L	－	0.1		51.9			57.2			64.2				63.0		64.2	51.9	59.1	4
水質監視項目		酸度	mg/L	－	0.1		12.3			17.2			16.7				18.1		18.1	12.3	16.1	4
水質監視項目		アンモニア性窒素	mg/L	－	0.01																	
水質監視項目		紫外線(UV)吸光度	－	－	0.001																	
水質監視項目		侵食性遊離炭酸	mg/L	－	1		9.7			14			13				14		14	9.7	13	4
水質監視項目		クロロホルム生成能	mg/L	－	0.001																	
水質監視項目		ブロモジクロロメタン生成能	mg/L	－	0.001																	
水質監視項目		ジブロモクロロメタン生成能	mg/L	－	0.001																	
水質監視項目		ブロモホルム生成能	mg/L	－	0.001																	
水質監視項目		総トリハロメタン生成能	mg/L	－	0.001																	
水質監視項目		クロロ酢酸生成能	mg/L	－	0.002																	
水質監視項目		ジクロロ酢酸生成能	mg/L	－	0.003																	
水質監視項目		トリクロロ酢酸生成能	mg/L	－	0.003																	
水質監視項目		電気伝導率	mS/m	－	1.0	19.4	27.5	25.5	25.7	25.2	25.1	25.0	26.8	28.8	31.9	29.4	30.7		31.9	19.4	26.8	12
備考																						

（ア）管末給水栓水

（ア-5）大野系管末給水栓（大野給水栓）

項目区分	No.	項目	単位	基準値等	定量下限	大野水源地 管末給水栓 大野 給水栓	大野水源地 管末給水栓 大野 給水栓	大野水源地 管末給水栓 大野 給水栓	大野水源地 管末給水栓 大野 給水栓	大野水源地 管末給水栓 大野 給水栓	大野水源地 管末給水栓 大野 給水栓	大野水源地 管末給水栓 大野 給水栓	大野水源地 管末給水栓 大野 給水栓	大野水源地 管末給水栓 大野 給水栓	大野水源地 管末給水栓 大野 給水栓	大野水源地 管末給水栓 大野 給水栓	大野水源地 管末給水栓 大野 給水栓	最頻値	最高値	最低値	平均値	測定回数
		月 日				2020/04/21	2020/05/20	2020/06/02	2020/07/20	2020/08/19	2020/09/02	2020/10/13	2020/11/18	2020/12/02	2021/01/06	2021/02/02	2021/03/02					
		時 刻				11:02	11:05	10:45	10:48	10:29	9:45	10:35	11:40	9:40	11:35	11:51	11:16					
水質基準項目				基準値	定量下限																	
水質基準項目	1	一般細菌	個/mL	100	1	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満		1未満	1未満	1未満	12
水質基準項目	2	大腸菌	−	不検出	−	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出				12
水質基準項目			MPN/100mL		1																	
水質基準項目	3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003	0.0003			0.0003未満			0.0003未満			0.0003未満			0.0003未満		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4
水質基準項目	4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005	0.00005			0.00005未満			0.00005未満			0.00005未満			0.00005未満		0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	4
水質基準項目	5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01	0.001			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
水質基準項目	6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01	0.001			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
水質基準項目	7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01	0.001			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
水質基準項目	8	六価クロム化合物	mg/L	0.02	0.002			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
水質基準項目	9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04	0.004	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満		0.004未満	0.004未満	0.004未満	12
水質基準項目	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01	0.001			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
水質基準項目	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10	0.05	1.1	1.1	1.1	0.81	0.43	1.8	1.0	0.94	0.82	0.74	0.89	0.89		1.8	0.43	0.97	12
水質基準項目	12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8	0.08	0.14	0.14	0.14	0.11	0.12	0.14	0.14	0.16	0.13	0.13	0.15	0.15		0.16	0.11	0.14	12
水質基準項目	13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0	0.1			0.1未満			0.1未満			0.1未満			0.1未満		0.1未満	0.1未満	0.1未満	4
水質基準項目	14	四塩化炭素	mg/L	0.002	0.0002			0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
水質基準項目	15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05	0.005			0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満	4
水質基準項目	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04	0.004			0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満		0.004未満	0.004未満	0.004未満	4
水質基準項目	17	ジクロロメタン	mg/L	0.02	0.002			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
水質基準項目	18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01	0.001			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
水質基準項目	19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01	0.001			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
水質基準項目	20	ベンゼン	mg/L	0.01	0.001			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
水質基準項目	21	塩素酸	mg/L	0.6	0.06	0.06	0.06未満	0.06未満	0.10	0.19	0.08	0.07	0.07	0.10	0.06未満	0.06未満	0.06未満		0.19	0.06未満	0.06未満	12
水質基準項目	22	クロロ酢酸	mg/L	0.02	0.002			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
水質基準項目	23	クロロホルム	mg/L	0.06	0.001			0.001			0.001未満			0.004			0.002		0.004	0.001未満	0.002	4
水質基準項目	24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03	0.003			0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満		0.003未満	0.003未満	0.003未満	4
水質基準項目	25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1	0.001			0.003			0.003			0.006			0.003		0.006	0.003	0.004	4
水質基準項目	26	臭素酸	mg/L	0.01	0.001			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
水質基準項目	27	総トリハロメタン	mg/L	0.1	0.001			0.008			0.006			0.018			0.005		0.018	0.005	0.009	4
水質基準項目	28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03	0.003			0.003未満			0.003未満			0.004			0.003未満		0.004	0.003未満	0.003未満	4
水質基準項目	29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03	0.001			0.002			0.001			0.006			0.001未満		0.006	0.001未満	0.002	4
水質基準項目	30	ブロモホルム	mg/L	0.09	0.001			0.002			0.002			0.002			0.001未満		0.002	0.001未満	0.002	4
水質基準項目	31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08	0.008			0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満		0.008未満	0.008未満	0.008未満	4

項目区分	No.	項目	単位	基準値等	定量下限	大野水源地 管末給水栓 大野 給水栓	大野水源地 管末給水栓 大野 給水栓	大野水源地 管末給水栓 大野 給水栓	大野水源地 管末給水栓 大野 給水栓	大野水源地 管末給水栓 大野 給水栓	大野水源地 管末給水栓 大野 給水栓	大野水源地 管末給水栓 大野 給水栓	大野水源地 管末給水栓 大野 給水栓	大野水源地 管末給水栓 大野 給水栓	大野水源地 管末給水栓 大野 給水栓	大野水源地 管末給水栓 大野 給水栓	大野水源地 管末給水栓 大野 給水栓	最頻値	最高値	最低値	平均値	測定回数
		月 日				2020/04/21	2020/05/20	2020/06/02	2020/07/20	2020/08/19	2020/09/02	2020/10/13	2020/11/18	2020/12/02	2021/01/06	2021/02/02	2021/03/02					
		時 刻				11:02	11:05	10:45	10:48	10:29	9:45	10:35	11:40	9:40	11:35	11:51	11:16					
水質基準項目	32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0	0.1			0.1未満			0.1未満			0.1未満			0.1未満		0.1未満	0.1未満	0.1未満	4
	33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2	0.01			0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満		0.01未満	0.01未満	0.01未満	4
	34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3	0.03			0.03未満			0.03未満			0.03未満			0.03未満		0.03未満	0.03未満	0.03未満	4
	35	銅及びその化合物	mg/L	1.0	0.1			0.1未満			0.1未満			0.1未満			0.1未満		0.1未満	0.1未満	0.1未満	4
	36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200	1.0			27			28			30			31		31	27	29	4
	37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05	0.001			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	38	塩化物イオン	mg/L	200	1.0	17	17	19	12	24	15	16	15	22	22	21	25		25	12	19	12
	39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	300	1			53			67			58			56		67	53	58	4
	40	蒸発残留物	mg/L	500	50			150			180			160			160		180	150	160	4
	41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2	0.02			0.02未満			0.02未満			0.02未満			0.02未満		0.02未満	0.02未満	0.02未満	4
	42	ジェオスミン	mg/L	0.00001	0.000001			0.000001未満			0.000001未満			0.000001未満			0.000001未満		0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	4
	43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001	0.000001			0.000001未満			0.000001未満			0.000001未満			0.000001未満		0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	4
	44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02	0.005			0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満	4
	45	フェノール類	mg/L	0.005	0.0005			0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	4
	46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	3	0.1	0.5	0.5	0.5	0.9	1.3	0.4	0.7	0.4	0.4	0.4	0.3	0.5		1.3	0.3	0.6	12
	47	pH値	−	5.8～8.6	0.1	7.1	7.0	6.8	7.0	6.9	6.7	6.6	6.8	6.8	7.1	7.2	7.1		7.2	6.6	6.9	12
	48	味	−	異常でない	−	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				12
	49	臭気	−	異常でない	−	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				12
	50	色度	度	5	0.5	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.6		0.6	0.5未満	0.5未満	12
	51	濁度	度	2	0.1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満		0.1未満	0.1未満	0.1未満	12

項目区分	No.	項目	単位	基準値等	定量下限	大野水源地 管末給水栓 大野 給水栓	大野水源地 管末給水栓 大野 給水栓	大野水源地 管末給水栓 大野 給水栓	大野水源地 管末給水栓 大野 給水栓	大野水源地 管末給水栓 大野 給水栓	大野水源地 管末給水栓 大野 給水栓	大野水源地 管末給水栓 大野 給水栓	大野水源地 管末給水栓 大野 給水栓	大野水源地 管末給水栓 大野 給水栓	大野水源地 管末給水栓 大野 給水栓	大野水源地 管末給水栓 大野 給水栓	大野水源地 管末給水栓 大野 給水栓	最頻値	最高値	最低値	平均値	測定回数
		月 日				2020/04/21	2020/05/20	2020/06/02	2020/07/20	2020/08/19	2020/09/02	2020/10/13	2020/11/18	2020/12/02	2021/01/06	2021/02/02	2021/03/02					
		時 刻				11:02	11:05	10:45	10:48	10:29	9:45	10:35	11:40	9:40	11:35	11:51	11:16					
水質管理目標設定項目				目標値	定量下限																	
水質管理目標設定項目	1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02	0.002			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
水質管理目標設定項目	2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002P	0.0002			0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
水質管理目標設定項目	3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02	0.002			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
水質管理目標設定項目	5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004	0.0004			0.0004未満			0.0004未満			0.0004未満			0.0004未満		0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	4
水質管理目標設定項目	8	トルエン	mg/L	0.4	0.04			0.04未満			0.04未満			0.04未満			0.04未満		0.04未満	0.04未満	0.04未満	4
水質管理目標設定項目	9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08	0.008																	
水質管理目標設定項目	10	亜塩素酸	mg/L	0.6	0.06			0.06未満			0.06未満			0.06未満					0.06未満	0.06未満	0.06未満	3
水質管理目標設定項目	13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01P	0.001																	
水質管理目標設定項目	14	抱水クロラール	mg/L	0.02P	0.002																	
水質管理目標設定項目	15	農薬類	−	1	0.01																	
水質管理目標設定項目	16	残留塩素	mg/L	1	0.1	0.2	0.4	0.2	0.5	0.1	0.2	0.3	0.3	0.2	0.3	0.4	0.4		0.5	0.1	0.3	12
水質管理目標設定項目	17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10～100	1			53			67			58			56		67	53	58	4
水質管理目標設定項目	18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01	0.001			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
水質管理目標設定項目	19	遊離炭酸	mg/L	20	2			22			18			14			18		22	14	18	4
水質管理目標設定項目	20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3	0.03			0.03未満			0.03未満			0.03未満			0.03未満		0.03未満	0.03未満	0.03未満	4
水質管理目標設定項目	21	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L	0.02	0.002			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
水質管理目標設定項目	24	蒸発残留物	mg/L	30～200	50			150			180			160			160		180	150	160	4
水質管理目標設定項目	25	濁度	度	1	0.1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満		0.1未満	0.1未満	0.1未満	12
水質管理目標設定項目	26	pH値	−	7.5	0.01	7.1	7.0	6.8	7.0	6.9	6.7	6.6	6.8	6.8	7.1	7.2	7.1		7.2	6.6	6.9	12
水質管理目標設定項目	27	腐食性(ランゲリア指数)	−	−1～0	0.1						−1.5			−1.3			−1.1		−1.1	−1.5	−1.3	3
水質管理目標設定項目	28	従属栄養細菌	個/ml	2000P	1			15			17			180			37		180	15	62	4
水質管理目標設定項目	29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1	0.01			0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満		0.01未満	0.01未満	0.01未満	4
水質管理目標設定項目	30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1	0.01			0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満		0.01未満	0.01未満	0.01未満	4

項目区分	No.	項目	単位	基準値等	定量下限	大野水源地 管末給水栓 大野 給水栓	大野水源地 管末給水栓 大野 給水栓	大野水源地 管末給水栓 大野 給水栓	大野水源地 管末給水栓 大野 給水栓	大野水源地 管末給水栓 大野 給水栓	大野水源地 管末給水栓 大野 給水栓	大野水源地 管末給水栓 大野 給水栓	大野水源地 管末給水栓 大野 給水栓	大野水源地 管末給水栓 大野 給水栓	大野水源地 管末給水栓 大野 給水栓	大野水源地 管末給水栓 大野 給水栓	大野水源地 管末給水栓 大野 給水栓	最頻値	最高値	最低値	平均値	測定回数
		月 日				2020/04/21	2020/05/20	2020/06/02	2020/07/20	2020/08/19	2020/09/02	2020/10/13	2020/11/18	2020/12/02	2021/01/06	2021/02/02	2021/03/02					
		時 刻				11:02	11:05	10:45	10:48	10:29	9:45	10:35	11:40	9:40	11:35	11:51	11:16					
水質監視項目				基準値等	定量下限																	
水質監視項目		水温	℃	－	0.1	16.0	19.6	21.1	25.2	28.7	28.1	22.8	17.2	15.5	11.4	12.1	12.8		28.7	11.4	19.2	12
水質監視項目		アルカリ度	mg/L	－	0.1			62.7			82.1			69.3			71.4		82.1	62.7	71.4	4
水質監視項目		酸度	mg/L	－	0.1			24.9			20.8			16.5			20.4		24.9	16.5	20.6	4
水質監視項目		アンモニア性窒素	mg/L	－	0.01																	
水質監視項目		紫外線(UV)吸光度	－	－	0.001																	
水質監視項目		侵食性遊離炭酸	mg/L	－	1			19			15			12			16		19	12	16	4
水質監視項目		クロロホルム生成能	mg/L	－	0.001																	
水質監視項目		ブロモジクロロメタン生成能	mg/L	－	0.001																	
水質監視項目		ジブロモクロロメタン生成能	mg/L	－	0.001																	
水質監視項目		ブロモホルム生成能	mg/L	－	0.001																	
水質監視項目		総トリハロメタン生成能	mg/L	－	0.001																	
水質監視項目		クロロ酢酸生成能	mg/L	－	0.002																	
水質監視項目		ジクロロ酢酸生成能	mg/L	－	0.003																	
水質監視項目		トリクロロ酢酸生成能	mg/L	－	0.003																	
水質監視項目		電気伝導率	mS/m	－	1.0	25.6	26.4	27.1	16.2	25.4	30.8	29.6	29.9	29.9	32.2	30.8	30.8		32.2	16.2	27.9	12
備考																						

（ア）管末給水栓水

（ア-6）中津系管末給水栓（中津給水栓）

項目区分	No.	項目	単位	基準値等	定量下限	中津水源地 管末給水栓 中津 給水栓	中津水源地 管末給水栓 中津 給水栓	中津水源地 管末給水栓 中津 給水栓	中津水源地 管末給水栓 中津 給水栓	中津水源地 管末給水栓 中津 給水栓	中津水源地 管末給水栓 中津 給水栓	中津水源地 管末給水栓 中津 給水栓	中津水源地 管末給水栓 中津 給水栓	中津水源地 管末給水栓 中津 給水栓	中津水源地 管末給水栓 中津 給水栓	中津水源地 管末給水栓 中津 給水栓	中津水源地 管末給水栓 中津 給水栓	最頻値	最高値	最低値	平均値	測定回数
		月 日				2020/04/21	2020/05/12	2020/06/17	2020/07/07	2020/08/19	2020/09/09	2020/10/06	2020/11/18	2020/12/09	2021/01/06	2021/02/02	2021/03/10					
		時 刻				10:45	9:14	10:55	9:45	10:14	10:20	9:40	11:05	10:25	10:45	11:25	10:34					
水質基準項目				基準値	定量下限																	
水質基準項目	1	一般細菌	個/mL	100	1	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満		1未満	1未満	1未満	12
水質基準項目	2	大腸菌	－	不検出	－	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出				12
			MPN/100mL		1																	
水質基準項目	3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003	0.0003		0.0003未満		0.0003未満			0.0003未満				0.0003未満			0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4
水質基準項目	4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005	0.00005		0.00005未満		0.00005未満			0.00005未満				0.00005未満			0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	4
水質基準項目	5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01	0.001		0.001未満		0.001未満			0.001未満				0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
水質基準項目	6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01	0.001		0.001未満		0.001未満			0.001未満				0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
水質基準項目	7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01	0.001		0.001		0.001未満			0.001未満				0.001未満			0.001	0.001未満	0.001未満	4
水質基準項目	8	六価クロム化合物	mg/L	0.02	0.002		0.002未満		0.002未満			0.002未満				0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
水質基準項目	9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04	0.004	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満		0.004未満	0.004未満	0.004未満	12
水質基準項目	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01	0.001		0.001未満		0.001未満			0.001未満				0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
水質基準項目	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10	0.05	1.2	1.3	1.2	1.6	1.4	1.7	1.1	0.87	0.80	0.73	0.98	0.98		1.7	0.73	1.2	12
水質基準項目	12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8	0.08	0.13	0.14	0.13	0.15	0.14	0.15	0.15	0.14	0.14	0.10	0.14	0.13		0.15	0.10	0.14	12
水質基準項目	13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0	0.1		0.1未満		0.1未満			0.1未満				0.1未満			0.1未満	0.1未満	0.1未満	4
水質基準項目	14	四塩化炭素	mg/L	0.002	0.0002		0.0002未満		0.0002未満			0.0002未満				0.0002未満			0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
水質基準項目	15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05	0.005		0.005未満		0.005未満			0.005未満				0.005未満			0.005未満	0.005未満	0.005未満	4
水質基準項目	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04	0.004		0.004未満		0.004未満			0.004未満				0.004未満			0.004未満	0.004未満	0.004未満	4
水質基準項目	17	ジクロロメタン	mg/L	0.02	0.002		0.002未満		0.002未満			0.002未満				0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
水質基準項目	18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01	0.001		0.001未満		0.001未満			0.001未満				0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
水質基準項目	19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01	0.001		0.001未満		0.001未満			0.001未満				0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
水質基準項目	20	ベンゼン	mg/L	0.01	0.001		0.001未満		0.001未満			0.001未満				0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
水質基準項目	21	塩素酸	mg/L	0.6	0.06	0.06	0.06	0.07	0.08	0.12	0.09	0.08	0.06	0.09	0.06未満	0.06未満	0.06未満		0.12	0.06未満	0.06未満	12
水質基準項目	22	クロロ酢酸	mg/L	0.02	0.002		0.002未満		0.002未満			0.002未満				0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
水質基準項目	23	クロロホルム	mg/L	0.06	0.001		0.002		0.002			0.001未満				0.002			0.002	0.001未満	0.002	4
水質基準項目	24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03	0.003		0.003		0.003未満			0.003未満				0.003			0.003	0.003未満	0.003未満	4
水質基準項目	25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1	0.001		0.003		0.002			0.003				0.001			0.003	0.001	0.002	4
水質基準項目	26	臭素酸	mg/L	0.01	0.001		0.001未満		0.001未満			0.001未満				0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
水質基準項目	27	総トリハロメタン	mg/L	0.1	0.001		0.008		0.008			0.006				0.005			0.008	0.005	0.007	4
水質基準項目	28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03	0.003		0.008		0.003未満			0.003未満				0.006			0.008	0.003未満	0.004	4
水質基準項目	29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03	0.001		0.002		0.002			0.001				0.002			0.002	0.001	0.002	4
水質基準項目	30	ブロモホルム	mg/L	0.09	0.001		0.001		0.002			0.002				0.001未満			0.002	0.001未満	0.001	4
水質基準項目	31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08	0.008		0.008未満		0.008未満			0.008未満				0.008未満			0.008未満	0.008未満	0.008未満	4

項目区分	No.	項目	単位	基準値等	定量下限	中津水源地 管末給水栓 中津 給水栓	中津水源地 管末給水栓 中津 給水栓	中津水源地 管末給水栓 中津 給水栓	中津水源地 管末給水栓 中津 給水栓	中津水源地 管末給水栓 中津 給水栓	中津水源地 管末給水栓 中津 給水栓	中津水源地 管末給水栓 中津 給水栓	中津水源地 管末給水栓 中津 給水栓	中津水源地 管末給水栓 中津 給水栓	中津水源地 管末給水栓 中津 給水栓	中津水源地 管末給水栓 中津 給水栓	中津水源地 管末給水栓 中津 給水栓	最頻値	最高値	最低値	平均値	測定回数
		月 日				2020/04/21	2020/05/12	2020/06/17	2020/07/07	2020/08/19	2020/09/09	2020/10/06	2020/11/18	2020/12/09	2021/01/06	2021/02/02	2021/03/10					
		時 刻				10:45	9:14	10:55	9:45	10:14	10:20	9:40	11:05	10:25	10:45	11:25	10:34					
水質基準項目	32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0	0.1		0.1未満		0.1未満			0.1未満				0.1未満			0.1未満	0.1未満	0.1未満	4
	33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2	0.01		0.01未満		0.01未満			0.01未満				0.01未満			0.01未満	0.01未満	0.01未満	4
	34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3	0.03		0.03未満		0.03未満			0.03未満				0.03未満			0.03未満	0.03未満	0.03未満	4
	35	銅及びその化合物	mg/L	1.0	0.1		0.1未満		0.1未満			0.1未満				0.1未満			0.1未満	0.1未満	0.1未満	4
	36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200	1.0		20		16			22				24			24	16	20	4
	37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05	0.001		0.001未満		0.001未満			0.001未満				0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	38	塩化物イオン	mg/L	200	1.0	16	17	15	15	20	17	17	18	26	31	24	23		31	15	20	12
	39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	300	1		52		60			63				64			64	52	60	4
	40	蒸発残留物	mg/L	500	50		130		140			160				150			160	130	140	4
	41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2	0.02		0.02未満		0.02未満			0.02未満				0.02未満			0.02未満	0.02未満	0.02未満	4
	42	ジェオスミン	mg/L	0.00001	0.000001		0.000001未満		0.000001未満			0.000001未満				0.000001未満			0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	4
	43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001	0.000001		0.000001未満		0.000001未満			0.000001未満				0.000001未満			0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	4
	44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02	0.005		0.005未満		0.005未満			0.005未満				0.005未満			0.005未満	0.005未満	0.005未満	4
	45	フェノール類	mg/L	0.005	0.0005		0.0005未満		0.0005未満			0.0005未満				0.0005未満			0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	4
	46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	3	0.1	0.6	0.4	0.7	0.3	0.9	0.9	0.1	0.6	0.8	1.0	0.7	0.7		1.0	0.1	0.6	12
	47	pH値	−	5.8～8.6	0.1	6.7	6.5	6.5	6.4	6.5	6.4	6.4	6.6	6.7	6.8	6.9	6.9		6.9	6.4	6.6	12
	48	味	−	異常でない	−	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				12
	49	臭気	−	異常でない	−	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				12
	50	色度	度	5	0.5	0.6	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満		0.6	0.5未満	0.5未満	12
	51	濁度	度	2	0.1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満		0.1未満	0.1未満	0.1未満	12

項目区分	No.	項目	単位	基準値等	定量下限	中津水源地 管末給水栓 中津 給水栓	中津水源地 管末給水栓 中津 給水栓	中津水源地 管末給水栓 中津 給水栓	中津水源地 管末給水栓 中津 給水栓	中津水源地 管末給水栓 中津 給水栓	中津水源地 管末給水栓 中津 給水栓	中津水源地 管末給水栓 中津 給水栓	中津水源地 管末給水栓 中津 給水栓	中津水源地 管末給水栓 中津 給水栓	中津水源地 管末給水栓 中津 給水栓	中津水源地 管末給水栓 中津 給水栓	中津水源地 管末給水栓 中津 給水栓	最頻値	最高値	最低値	平均値	測定回数
		月 日				2020/04/21	2020/05/12	2020/06/17	2020/07/07	2020/08/19	2020/09/09	2020/10/06	2020/11/18	2020/12/09	2021/01/06	2021/02/02	2021/03/10					
		時 刻				10:45	9:14	10:55	9:45	10:14	10:20	9:40	11:05	10:25	10:45	11:25	10:34					
水質管理目標設定項目				目標値	定量下限																	
	1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02	0.002		0.002未満		0.002未満			0.002未満				0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
	2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002P	0.0002		0.0002未満		0.0002未満			0.0002未満				0.0002未満			0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
	3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02	0.002		0.002未満		0.002未満			0.002未満				0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
	5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004	0.0004		0.0004未満		0.0004未満			0.0004未満				0.0004未満			0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	4
	8	トルエン	mg/L	0.4	0.04		0.04未満		0.04未満			0.04未満				0.04未満			0.04未満	0.04未満	0.04未満	4
	9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08	0.008																	
	10	亜塩素酸	mg/L	0.6	0.06		0.06未満		0.06未満			0.06未満							0.06未満	0.06未満	0.06未満	3
	13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01P	0.001		0.001未満												0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
	14	抱水クロラール	mg/L	0.02P	0.002		0.002未満												0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
	15	農薬類	-	1	0.01																	
	16	残留塩素	mg/L	1	0.1	0.2	0.3	0.2	0.3	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2		0.3	0.2	0.3	12
	17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10～100	1		52		60			63				64			64	52	60	4
	18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01	0.001		0.001未満		0.001未満			0.001未満				0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	19	遊離炭酸	mg/L	20	2		13		19			31				13			31	13	19	4
	20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3	0.03		0.03未満		0.03未満			0.03未満				0.03未満			0.03未満	0.03未満	0.03未満	4
	21	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L	0.02	0.002		0.002未満		0.002未満			0.002未満				0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
	24	蒸発残留物	mg/L	30～200	50		130		140			160				150			160	130	140	4
	25	濁度	度	1	0.1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満		0.1未満	0.1未満	0.1未満	12
	26	pH値	-	7.5	0.01	6.7	6.5	6.5	6.4	6.5	6.4	6.4	6.6	6.7	6.8	6.9	6.9		6.9	6.4	6.6	12
	27	腐食性(ランゲリア指数)	-	-1～0	0.1							-1.8				-1.4			-1.4	-1.8	-1.6	2
	28	従属栄養細菌	個/ml	2000P	1		2		11			91				1			91	1	26	4
	29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1	0.01		0.01未満		0.01未満			0.01未満				0.01未満			0.01未満	0.01未満	0.01未満	4
	30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1	0.01		0.01未満		0.01未満			0.01未満				0.01未満			0.01未満	0.01未満	0.01未満	4

項目区分	No.	項目	単位	基準値等	定量下限	中津水源地 管末給水栓 中津 給水栓	中津水源地 管末給水栓 中津 給水栓	中津水源地 管末給水栓 中津 給水栓	中津水源地 管末給水栓 中津 給水栓	中津水源地 管末給水栓 中津 給水栓	中津水源地 管末給水栓 中津 給水栓	中津水源地 管末給水栓 中津 給水栓	中津水源地 管末給水栓 中津 給水栓	中津水源地 管末給水栓 中津 給水栓	中津水源地 管末給水栓 中津 給水栓	中津水源地 管末給水栓 中津 給水栓	中津水源地 管末給水栓 中津 給水栓	最頻値	最高値	最低値	平均値	測定回数
		月 日				2020/04/21	2020/05/12	2020/06/17	2020/07/07	2020/08/19	2020/09/09	2020/10/06	2020/11/18	2020/12/09	2021/01/06	2021/02/02	2021/03/10					
		時 刻				10:45	9:14	10:55	9:45	10:14	10:20	9:40	11:05	10:25	10:45	11:25	10:34					
水質監視項目				基準値等	定量下限																	
水質監視項目		水温	℃	－	0.1	17.4	22.9	25.5	26.1	31.6	30.1	26.1	18.2	15.3	10.9	11.0	13.1		31.6	10.9	20.7	12
水質監視項目		アルカリ度	mg/L	－	0.1		49.9		52.0			66.7				50.1			66.7	49.9	54.7	4
水質監視項目		酸度	mg/L	－	0.1		14.3		21.2			35.2				15.2			35.2	14.3	21.5	4
水質監視項目		アンモニア性窒素	mg/L	－	0.01																	
水質監視項目		紫外線(UV)吸光度	－	－	0.001																	
水質監視項目		侵食性遊離炭酸	mg/L	－	1		11		17			27				12			27	11	17	4
水質監視項目		クロロホルム生成能	mg/L	－	0.001																	
水質監視項目		ブロモジクロロメタン生成能	mg/L	－	0.001																	
水質監視項目		ジブロモクロロメタン生成能	mg/L	－	0.001																	
水質監視項目		ブロモホルム生成能	mg/L	－	0.001																	
水質監視項目		総トリハロメタン生成能	mg/L	－	0.001																	
水質監視項目		クロロ酢酸生成能	mg/L	－	0.002																	
水質監視項目		ジクロロ酢酸生成能	mg/L	－	0.003																	
水質監視項目		トリクロロ酢酸生成能	mg/L	－	0.003																	
水質監視項目		電気伝導率	mS/m	－	1.0	20.0	22.5	19.7	23.9	25.6	25.1	27.7	27.5	30.0	33.5	27.7	27.1		33.5	19.7	25.9	12
備考																						

（ア）管末給水栓水

（ア-7）西部系管末給水栓（西部給水栓）

項目区分	No.	項目	単位	基準値等	定量下限	西部水源地 管末給水栓 西部 給水栓	西部水源地 管末給水栓 西部 給水栓	西部水源地 管末給水栓 西部 給水栓	西部水源地 管末給水栓 西部 給水栓	西部水源地 管末給水栓 西部 給水栓	西部水源地 管末給水栓 西部 給水栓	西部水源地 管末給水栓 西部 給水栓	西部水源地 管末給水栓 西部 給水栓	西部水源地 管末給水栓 西部 給水栓	西部水源地 管末給水栓 西部 給水栓	西部水源地 管末給水栓 西部 給水栓	西部水源地 管末給水栓 西部 給水栓	最頻値	最高値	最低値	平均値	測定回数
		月 日				2020/04/21	2020/05/20	2020/06/02	2020/07/20	2020/08/19	2020/09/02	2020/10/13	2020/11/18	2020/12/02	2021/01/06	2021/02/02	2021/03/02					
		時 刻				9:46	9:40	10:20	10:05	9:40	9:05	10:10	10:50	9:10	10:15	10:35	12:00					
水質基準項目				基準値	定量下限																	
水質基準項目	1	一般細菌	個/mL	100	1	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満		1未満	1未満	1未満	12
水質基準項目	2	大腸菌	－	不検出	－	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出				12
			MPN/100mL		1																	
水質基準項目	3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003	0.0003			0.0003未満			0.0003未満			0.0003未満			0.0003未満		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4
水質基準項目	4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005	0.00005			0.00005未満			0.00005未満			0.00005未満			0.00005未満		0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	4
水質基準項目	5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01	0.001			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
水質基準項目	6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01	0.001			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
水質基準項目	7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01	0.001			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
水質基準項目	8	六価クロム化合物	mg/L	0.02	0.002			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
水質基準項目	9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04	0.004	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満		0.004未満	0.004未満	0.004未満	12
水質基準項目	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01	0.001			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
水質基準項目	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10	0.05	3.1	2.9	2.8	3.3	3.2	3.8	3.8	3.7	3.8	3.6	3.7	3.4		3.8	2.8	3.4	12
水質基準項目	12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8	0.08	0.17	0.17	0.17	0.18	0.17	0.18	0.18	0.18	0.18	0.17	0.18	0.17		0.18	0.17	0.18	12
水質基準項目	13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0	0.1			0.1未満			0.1未満			0.1未満			0.1未満		0.1未満	0.1未満	0.1未満	4
水質基準項目	14	四塩化炭素	mg/L	0.002	0.0002			0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
水質基準項目	15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05	0.005			0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満	4
水質基準項目	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04	0.004			0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満		0.004未満	0.004未満	0.004未満	4
水質基準項目	17	ジクロロメタン	mg/L	0.02	0.002			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
水質基準項目	18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01	0.001			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
水質基準項目	19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01	0.001			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
水質基準項目	20	ベンゼン	mg/L	0.01	0.001			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
水質基準項目	21	塩素酸	mg/L	0.6	0.06	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満		0.06未満	0.06未満	0.06未満	12
水質基準項目	22	クロロ酢酸	mg/L	0.02	0.002			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
水質基準項目	23	クロロホルム	mg/L	0.06	0.001			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
水質基準項目	24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03	0.003			0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満		0.003未満	0.003未満	0.003未満	4
水質基準項目	25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1	0.001			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001		0.001	0.001未満	0.001未満	4
水質基準項目	26	臭素酸	mg/L	0.01	0.001			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
水質基準項目	27	総トリハロメタン	mg/L	0.1	0.001			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001		0.001	0.001未満	0.001未満	4
水質基準項目	28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03	0.003			0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満		0.003未満	0.003未満	0.003未満	4
水質基準項目	29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03	0.001			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
水質基準項目	30	ブロモホルム	mg/L	0.09	0.001			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
水質基準項目	31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08	0.008			0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満		0.008未満	0.008未満	0.008未満	4

項目区分	No.	項目	単位	基準値等	定量下限	西部水源地 管末給水栓 西部 給水栓	西部水源地 管末給水栓 西部 給水栓	西部水源地 管末給水栓 西部 給水栓	西部水源地 管末給水栓 西部 給水栓	西部水源地 管末給水栓 西部 給水栓	西部水源地 管末給水栓 西部 給水栓	西部水源地 管末給水栓 西部 給水栓	西部水源地 管末給水栓 西部 給水栓	西部水源地 管末給水栓 西部 給水栓	西部水源地 管末給水栓 西部 給水栓	西部水源地 管末給水栓 西部 給水栓	西部水源地 管末給水栓 西部 給水栓	最頻値	最高値	最低値	平均値	測定回数
		月 日				2020/04/21	2020/05/20	2020/06/02	2020/07/20	2020/08/19	2020/09/02	2020/10/13	2020/11/18	2020/12/02	2021/01/06	2021/02/02	2021/03/02					
		時 刻				9:46	9:40	10:20	10:05	9:40	9:05	10:10	10:50	9:10	10:15	10:35	12:00					
水質基準項目	32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0	0.1			0.1未満			0.1未満			0.1未満			0.1未満		0.1未満	0.1未満	0.1未満	4
	33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2	0.01			0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満		0.01未満	0.01未満	0.01未満	4
	34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3	0.03			0.03未満			0.03未満			0.03未満			0.03未満		0.03未満	0.03未満	0.03未満	4
	35	銅及びその化合物	mg/L	1.0	0.1			0.1未満			0.1未満			0.1未満			0.1未満		0.1未満	0.1未満	0.1未満	4
	36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200	1.0			17			18			18			19		19	17	18	4
	37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05	0.001			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	38	塩化物イオン	mg/L	200	1.0	15	15	15	14	16	15	15	15	15	16	18	18		18	14	16	12
	39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	300	1			80			85			87			82		87	80	84	4
	40	蒸発残留物	mg/L	500	50			180			210			180			170		210	170	180	4
	41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2	0.02			0.02未満			0.02未満			0.02未満			0.02未満		0.02未満	0.02未満	0.02未満	4
	42	ジェオスミン	mg/L	0.00001	0.000001			0.000001未満			0.000001未満			0.000001未満			0.000001未満		0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	4
	43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001	0.000001			0.000001未満			0.000001未満			0.000001未満			0.000001未満		0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	4
	44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02	0.005			0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満	4
	45	フェノール類	mg/L	0.005	0.0005			0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	4
	46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	3	0.1	0.4	0.4	0.4	0.5	0.6	0.4	0.3	0.5	0.2	0.4	0.4	0.7		0.7	0.2	0.4	12
	47	pH値	−	5.8～8.6	0.1	7.0	7.0	6.9	7.0	6.9	7.1	6.9	6.8	6.8	7.0	7.0	6.7		7.1	6.7	6.9	12
	48	味	−	異常でない	−	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				12
	49	臭気	−	異常でない	−	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				12
	50	色度	度	5	0.5	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満		0.5未満	0.5未満	0.5未満	12
	51	濁度	度	2	0.1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.2	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満		0.2	0.1未満	0.1未満	12

項目区分	No.	項目	単位	基準値等	定量下限	西部水源地 管末給水栓 西部 給水栓	西部水源地 管末給水栓 西部 給水栓	西部水源地 管末給水栓 西部 給水栓	西部水源地 管末給水栓 西部 給水栓	西部水源地 管末給水栓 西部 給水栓	西部水源地 管末給水栓 西部 給水栓	西部水源地 管末給水栓 西部 給水栓	西部水源地 管末給水栓 西部 給水栓	西部水源地 管末給水栓 西部 給水栓	西部水源地 管末給水栓 西部 給水栓	西部水源地 管末給水栓 西部 給水栓	西部水源地 管末給水栓 西部 給水栓	最頻値	最高値	最低値	平均値	測定回数
		月 日				2020/04/21	2020/05/20	2020/06/02	2020/07/20	2020/08/19	2020/09/02	2020/10/13	2020/11/18	2020/12/02	2021/01/06	2021/02/02	2021/03/02					
		時 刻				9:46	9:40	10:20	10:05	9:40	9:05	10:10	10:50	9:10	10:15	10:35	12:00					
水質管理目標設定項目				目標値	定量下限																	
水質管理目標設定項目	1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02	0.002			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
水質管理目標設定項目	2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002P	0.0002			0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
水質管理目標設定項目	3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02	0.002			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
水質管理目標設定項目	5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004	0.0004			0.0004未満			0.0004未満			0.0004未満			0.0004未満		0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	4
水質管理目標設定項目	8	トルエン	mg/L	0.4	0.04			0.04未満			0.04未満			0.04未満			0.04未満		0.04未満	0.04未満	0.04未満	4
水質管理目標設定項目	9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08	0.008																	
水質管理目標設定項目	10	亜塩素酸	mg/L	0.6	0.06			0.06未満			0.06未満			0.06未満					0.06未満	0.06未満	0.06未満	3
水質管理目標設定項目	13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01P	0.001																	
水質管理目標設定項目	14	抱水クロラール	mg/L	0.02P	0.002																	
水質管理目標設定項目	15	農薬類	-	1	0.01																	
水質管理目標設定項目	16	残留塩素	mg/L	1	0.1	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4		0.4	0.2	0.3	12
水質管理目標設定項目	17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10～100	1			80			85			87			82		87	80	84	4
水質管理目標設定項目	18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01	0.001			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
水質管理目標設定項目	19	遊離炭酸	mg/L	20	2			11			8.4			9.7			20		20	8.4	12	4
水質管理目標設定項目	20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3	0.03			0.03未満			0.03未満			0.03未満			0.03未満		0.03未満	0.03未満	0.03未満	4
水質管理目標設定項目	21	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L	0.02	0.002			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
水質管理目標設定項目	24	蒸発残留物	mg/L	30～200	50			180			210			180			170		210	170	180	4
水質管理目標設定項目	25	濁度	度	1	0.1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.2	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満		0.2	0.1未満	0.1未満	12
水質管理目標設定項目	26	pH値	-	7.5	0.01	7.0	7.0	6.9	7.0	6.9	7.1	6.9	6.8	6.8	7.0	7.0	6.7		7.1	6.7	6.9	12
水質管理目標設定項目	27	腐食性(ランゲリア指数)	-	-1～0	0.1						-1.0			-1.2			-1.2		-1.0	-1.2	-1.1	3
水質管理目標設定項目	28	従属栄養細菌	個/ml	2000P	1			16			11			65			24		65	11	29	4
水質管理目標設定項目	29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1	0.01			0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満		0.01未満	0.01未満	0.01未満	4
水質管理目標設定項目	30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1	0.01			0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満		0.01未満	0.01未満	0.01未満	4

項目区分	No.	項目	単位	基準値等	定量下限	西部水源地 管末給水栓 西部 給水栓	西部水源地 管末給水栓 西部 給水栓	西部水源地 管末給水栓 西部 給水栓	西部水源地 管末給水栓 西部 給水栓	西部水源地 管末給水栓 西部 給水栓	西部水源地 管末給水栓 西部 給水栓	西部水源地 管末給水栓 西部 給水栓	西部水源地 管末給水栓 西部 給水栓	西部水源地 管末給水栓 西部 給水栓	西部水源地 管末給水栓 西部 給水栓	西部水源地 管末給水栓 西部 給水栓	西部水源地 管末給水栓 西部 給水栓	最頻値	最高値	最低値	平均値	測定回数
		月 日				2020/04/21	2020/05/20	2020/06/02	2020/07/20	2020/08/19	2020/09/02	2020/10/13	2020/11/18	2020/12/02	2021/01/06	2021/02/02	2021/03/02					
		時 刻				9:46	9:40	10:20	10:05	9:40	9:05	10:10	10:50	9:10	10:15	10:35	12:00					
水質監視項目				基準値等	定量下限																	
水質監視項目		水温	℃	－	0.1	17.6	18.4	19.6	21.9	24.3	22.5	22.4	20.4	19.7	16.8	16.5	16.1		24.3	16.1	19.7	12
水質監視項目		アルカリ度	mg/L	－	0.1			64.0			63.2			65.7			64.7		65.7	63.2	64.4	4
水質監視項目		酸度	mg/L	－	0.1			12.3			9.6			11.0			23.0		23.0	9.6	14.0	4
水質監視項目		アンモニア性窒素	mg/L	－	0.01																	
水質監視項目		紫外線(UV)吸光度	－	－	0.001																	
水質監視項目		侵食性遊離炭酸	mg/L	－	1			9.3			7.1			8.2			18		18	7.1	11	4
水質監視項目		クロロホルム生成能	mg/L	－	0.001																	
水質監視項目		ブロモジクロロメタン生成能	mg/L	－	0.001																	
水質監視項目		ジブロモクロロメタン生成能	mg/L	－	0.001																	
水質監視項目		ブロモホルム生成能	mg/L	－	0.001																	
水質監視項目		総トリハロメタン生成能	mg/L	－	0.001																	
水質監視項目		クロロ酢酸生成能	mg/L	－	0.002																	
水質監視項目		ジクロロ酢酸生成能	mg/L	－	0.003																	
水質監視項目		トリクロロ酢酸生成能	mg/L	－	0.003																	
水質監視項目		電気伝導率	mS/m	－	1.0	28.8	28.8	29.1	29.8	29.4	30.6	31.0	30.9	31.0	31.4	30.9	28.5		31.4	28.5	30.0	12
備考																						

（イ）配水施設(浄水)

（イ-1）城山配水池（浄水）

項目区分	No.	項目	単位	基準値等	定量下限	中西条浄水場 配水池 出口 城山	中西条浄水場 配水池 出口 城山	中西条浄水場 配水池 出口 城山	中西条浄水場 配水池 出口 城山	中西条浄水場 配水池 出口 城山	中西条浄水場 配水池 出口 城山	中西条浄水場 配水池 出口 城山	中西条浄水場 配水池 出口 城山	中西条浄水場 配水池 出口 城山	中西条浄水場 配水池 出口 城山	中西条浄水場 配水池 出口 城山	中西条浄水場 配水池 出口 城山	最頻値	最高値	最低値	平均値	測定回数
		月 日				2020/04/21	2020/05/20	2020/06/02	2020/07/20	2020/08/04	2020/09/09	2020/10/13	2020/11/10	2020/12/09	2021/01/06	2021/02/02	2021/03/02					
		時 刻				9:15	11:30	9:25	9:56	9:55	11:11	9:40	10:35	11:10	9:00	9:37	10:33					
水質基準項目				基準値	定量下限																	
水質基準項目	1	一般細菌	個/mL	100	1	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満		1未満	1未満	1未満	12
	2	大腸菌	－	不検出	－	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出				12
			MPN/100mL		1																	
	3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003	0.0003			0.0003未満		0.0003未満			0.0003未満				0.0003未満		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4
	4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005	0.00005			0.00005未満		0.00005未満			0.00005未満				0.00005未満		0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	4
	5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01	0.001			0.001未満		0.001未満			0.001未満				0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01	0.001			0.001未満		0.001未満			0.001未満				0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01	0.001			0.001未満		0.001未満			0.001未満				0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	8	六価クロム化合物	mg/L	0.02	0.002			0.002未満		0.002未満			0.002未満				0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
	9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04	0.004	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満		0.004未満	0.004未満	0.004未満	12
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01	0.001			0.001未満		0.001未満			0.001未満				0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10	0.05	0.56	0.60	0.53	0.80	0.74	0.69	0.78	0.76	0.72	0.70	0.92	0.73		0.92	0.53	0.71	12
	12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8	0.08	0.09	0.11	0.11	0.10	0.10	0.15	0.12	0.11	0.11	0.08	0.10	0.08		0.15	0.08	0.10	12
	13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0	0.1			0.1未満		0.1未満			0.1未満				0.1未満		0.1未満	0.1未満	0.1未満	4
	14	四塩化炭素	mg/L	0.002	0.0002			0.0002未満		0.0002未満			0.0002未満				0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
	15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05	0.005			0.005未満		0.005未満			0.005未満				0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満	4
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04	0.004			0.004未満		0.004未満			0.004未満				0.004未満		0.004未満	0.004未満	0.004未満	4
	17	ジクロロメタン	mg/L	0.02	0.002			0.002未満		0.002未満			0.002未満				0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
	18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	12
	19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	12
	20	ベンゼン	mg/L	0.01	0.001			0.001未満		0.001未満			0.001未満				0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	21	塩素酸	mg/L	0.6	0.06	0.06	0.09	0.06未満	0.10	0.11	0.09	0.11	0.06未満	0.12	0.06未満	0.06未満	0.06未満		0.12	0.06未満	0.06未満	12
	22	クロロ酢酸	mg/L	0.02	0.002	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	12
	23	クロロホルム	mg/L	0.06	0.001	0.010	0.010	0.009	0.016	0.012	0.019	0.014	0.010	0.013	0.018	0.018	0.012		0.019	0.009	0.013	12
	24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03	0.003	0.012	0.010	0.008	0.009	0.003未満	0.004	0.011	0.005	0.003未満	0.005	0.007	0.004		0.012	0.003未満	0.006	12
	25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1	0.001	0.002	0.006	0.006	0.003	0.002	0.005	0.002	0.003	0.003	0.003	0.005	0.003		0.006	0.002	0.004	12
	26	臭素酸	mg/L	0.01	0.001			0.001未満		0.001未満			0.001未満				0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	27	総トリハロメタン	mg/L	0.1	0.001	0.017	0.026	0.024	0.027	0.021	0.037	0.023	0.019	0.022	0.027	0.031	0.021		0.037	0.017	0.025	12
	28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03	0.003	0.007	0.007	0.007	0.009	0.003未満	0.005	0.011	0.006	0.006	0.008	0.010	0.005		0.011	0.003未満	0.007	12
	29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03	0.001	0.005	0.010	0.009	0.008	0.007	0.013	0.007	0.006	0.006	0.006	0.008	0.006		0.013	0.005	0.008	12
	30	ブロモホルム	mg/L	0.09	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	12
	31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08	0.008			0.010		0.008未満			0.008未満				0.008		0.010	0.008未満	0.008未満	4

項目区分	No.	項目	単位	基準値等	定量下限	中西条浄水場 配水池 出口 城山	中西条浄水場 配水池 出口 城山	中西条浄水場 配水池 出口 城山	中西条浄水場 配水池 出口 城山	中西条浄水場 配水池 出口 城山	中西条浄水場 配水池 出口 城山	中西条浄水場 配水池 出口 城山	中西条浄水場 配水池 出口 城山	中西条浄水場 配水池 出口 城山	中西条浄水場 配水池 出口 城山	中西条浄水場 配水池 出口 城山	中西条浄水場 配水池 出口 城山	最頻値	最高値	最低値	平均値	測定回数
		月 日				2020/04/21	2020/05/20	2020/06/02	2020/07/20	2020/08/04	2020/09/09	2020/10/13	2020/11/10	2020/12/09	2021/01/06	2021/02/02	2021/03/02					
		時 刻				9:15	11:30	9:25	9:56	9:55	11:11	9:40	10:35	11:10	9:00	9:37	10:33					
水質基準項目	32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0	0.1			0.1未満		0.1未満			0.1未満				0.1未満		0.1未満	0.1未満	0.1未満	4
	33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2	0.01			0.01未満		0.01			0.01未満				0.01未満		0.01	0.01未満	0.01未満	4
	34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3	0.03			0.03未満		0.03未満			0.03未満				0.03未満		0.03未満	0.03未満	0.03未満	4
	35	銅及びその化合物	mg/L	1.0	0.1			0.1未満		0.1未満			0.1未満				0.1未満		0.1未満	0.1未満	0.1未満	4
	36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200	1.0			21		12			19				27		27	12	20	4
	37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05	0.001			0.001未満		0.001未満			0.001未満				0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	38	塩化物イオン	mg/L	200	1.0	16	21	30	12	13	20	18	21	38	33	25	32		38	12	23	12
	39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	300	1			50		39			51				50		51	39	48	4
	40	蒸発残留物	mg/L	500	50			140		100			130				140		140	100	130	4
	41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2	0.02			0.02未満		0.02未満			0.02未満				0.02未満		0.02未満	0.02未満	0.02未満	4
	42	ジェオスミン	mg/L	0.00001	0.000001	0.000002	0.000001	0.000001未満	0.000001	0.000002	0.000002	0.000002	0.000001未満	0.000001	0.000001	0.000001	0.000001		0.000002	0.000001未満	0.000001	12
	43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001	0.000001	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001	0.000002	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満		0.000002	0.000001未満	0.000001未満	12
	44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02	0.005			0.005未満		0.005未満			0.005未満				0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満	4
	45	フェノール類	mg/L	0.005	0.0005			0.0005未満		0.0005未満			0.0005未満				0.0005未満		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	4
	46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	3	0.1	1.2	1.3	1.1	1.0	0.9	1.6	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.2		1.6	0.9	1.2	12
	47	pH値	−	5.8～8.6	0.1	7.0	7.0	6.8	7.0	7.1	6.9	6.9	6.9	7.0	6.9	6.9	6.8		7.1	6.8	6.9	12
	48	味	−	異常でない	−	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				12
	49	臭気	−	異常でない	−	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				12
	50	色度	度	5	0.5	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5	0.5未満	0.5未満	0.6	0.5	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満		0.6	0.5未満	0.5未満	12
	51	濁度	度	2	0.1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満		0.1未満	0.1未満	0.1未満	12

項目区分	No.	項目	単位	基準値等	定量下限	中西条浄水場 配水池 出口 城山	中西条浄水場 配水池 出口 城山	中西条浄水場 配水池 出口 城山	中西条浄水場 配水池 出口 城山	中西条浄水場 配水池 出口 城山	中西条浄水場 配水池 出口 城山	中西条浄水場 配水池 出口 城山	中西条浄水場 配水池 出口 城山	中西条浄水場 配水池 出口 城山	中西条浄水場 配水池 出口 城山	中西条浄水場 配水池 出口 城山	中西条浄水場 配水池 出口 城山	最頻値	最高値	最低値	平均値	測定回数
		月 日				2020/04/21	2020/05/20	2020/06/02	2020/07/20	2020/08/04	2020/09/09	2020/10/13	2020/11/10	2020/12/09	2021/01/06	2021/02/02	2021/03/02					
		時 刻				9:15	11:30	9:25	9:56	9:55	11:11	9:40	10:35	11:10	9:00	9:37	10:33					
水質管理目標設定項目				目標値	定量下限																	
水質管理目標設定項目	1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02	0.002			0.002未満		0.002未満			0.002未満				0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
	2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002P	0.0002			0.0002未満		0.0002未満			0.0002未満				0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
	3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02	0.002			0.002未満		0.002未満			0.002未満				0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
	5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004	0.0004			0.0004未満		0.0004未満			0.0004未満				0.0004未満		0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	4
	8	トルエン	mg/L	0.4	0.04			0.04未満		0.04未満			0.04未満				0.04未満		0.04未満	0.04未満	0.04未満	4
	9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08	0.008																	
	10	亜塩素酸	mg/L	0.6	0.06			0.06未満		0.06未満			0.06未満						0.06未満	0.06未満	0.06未満	3
	13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01P	0.001																	
	14	抱水クロラール	mg/L	0.02P	0.002																	
	15	農薬類	-	1	0.01																	
	16	残留塩素	mg/L	1	0.1	0.5	0.6	0.6	0.6	0.7	0.7	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5		0.7	0.5	0.6	12
	17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10～100	1			50		39			51				50		51	39	48	4
	18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01	0.001			0.001未満		0.001未満			0.001未満				0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	19	遊離炭酸	mg/L	20	2			5.6		11			14				9.3		14	5.6	10	4
	20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3	0.03	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満		0.03未満	0.03未満	0.03未満	12
	21	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L	0.02	0.002			0.002未満		0.002未満			0.002未満				0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
	24	蒸発残留物	mg/L	30～200	50			140		100			130				140		140	100	130	4
	25	濁度	度	1	0.1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満		0.1未満	0.1未満	0.1未満	12
	26	pH値	-	7.5	0.01	7.0	7.0	6.8	7.0	7.1	6.9	6.9	6.9	7.0	6.9	6.9	6.8		7.1	6.8	6.9	12
	27	腐食性(ランゲリア指数)	-	-1～0	0.1					-1.2			-1.2				-1.6		-1.2	-1.6	-1.3	3
	28	従属栄養細菌	個/ml	2000P	1			4		1未満			3				1未満		4	1未満	1.8	4
	29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1	0.01			0.01未満		0.01未満			0.01未満				0.01未満		0.01未満	0.01未満	0.01未満	4
	30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1	0.01			0.01未満		0.01			0.01未満				0.01未満		0.01	0.01未満	0.01未満	4

項目区分	No.	項目	単位	基準値等	定量下限	中西条浄水場 配水池 出口 城山	中西条浄水場 配水池 出口 城山	中西条浄水場 配水池 出口 城山	中西条浄水場 配水池 出口 城山	中西条浄水場 配水池 出口 城山	中西条浄水場 配水池 出口 城山	中西条浄水場 配水池 出口 城山	中西条浄水場 配水池 出口 城山	中西条浄水場 配水池 出口 城山	中西条浄水場 配水池 出口 城山	中西条浄水場 配水池 出口 城山	中西条浄水場 配水池 出口 城山	最頻値	最高値	最低値	平均値	測定回数
		月 日				2020/04/21	2020/05/20	2020/06/02	2020/07/20	2020/08/04	2020/09/09	2020/10/13	2020/11/10	2020/12/09	2021/01/06	2021/02/02	2021/03/02					
		時 刻				9:15	11:30	9:25	9:56	9:55	11:11	9:40	10:35	11:10	9:00	9:37	10:33					
水質監視項目				基準値等	定量下限																	
水質監視項目		水温	℃	－	0.1	15.2	20.7	23.3	25.0	26.5	27.1	21.7	16.4	12.1	7.5	8.4	10.6		27.1	7.5	17.9	12
水質監視項目		アルカリ度	mg/L	－	0.1			38.7		32.8			40.3				34.4		40.3	32.8	36.6	4
水質監視項目		酸度	mg/L	－	0.1			6.4		12.1			15.8				10.6		15.8	6.4	11.2	4
水質監視項目		アンモニア性窒素	mg/L	－	0.01																	
水質監視項目		紫外線(UV)吸光度	－	－	0.001																	
水質監視項目		侵食性遊離炭酸	mg/L	－	1			5.1		10			13				8.7		13	5.1	9.2	4
水質監視項目		クロロホルム生成能	mg/L	－	0.001																	
水質監視項目		ブロモジクロロメタン生成能	mg/L	－	0.001																	
水質監視項目		ジブロモクロロメタン生成能	mg/L	－	0.001																	
水質監視項目		ブロモホルム生成能	mg/L	－	0.001																	
水質監視項目		総トリハロメタン生成能	mg/L	－	0.001																	
水質監視項目		クロロ酢酸生成能	mg/L	－	0.002																	
水質監視項目		ジクロロ酢酸生成能	mg/L	－	0.003																	
水質監視項目		トリクロロ酢酸生成能	mg/L	－	0.003																	
水質監視項目		電気伝導率	mS/m	－	1.0	16.0	21.0	25.3	16.8	17.1	23.7	21.8	25.2	33.4	34.4	24.9	27.6		34.4	16.0	23.9	12
備考																						

（イ）配水施設(浄水)

（イ-2）福留配水池（浄水）

項目区分	No.	項目	単位	基準値等	定量下限	中西条浄水場 配水池 出口 福留	中西条浄水場 配水池 出口 福留	中西条浄水場 配水池 出口 福留	中西条浄水場 配水池 出口 福留	中西条浄水場 配水池 出口 福留	中西条浄水場 配水池 出口 福留	中西条浄水場 配水池 出口 福留	中西条浄水場 配水池 出口 福留	中西条浄水場 配水池 出口 福留	中西条浄水場 配水池 出口 福留	中西条浄水場 配水池 出口 福留	中西条浄水場 配水池 出口 福留	最頻値	最高値	最低値	平均値	測定回数
		月 日				2020/04/21	2020/05/12	2020/06/17	2020/07/07	2020/08/19	2020/09/09	2020/10/06	2020/11/18	2020/12/09	2021/01/06	2021/02/02	2021/03/10					
		時 刻				9:40	10:35	9:15	9:10	11:30	10:45	10:00	9:00	9:25	9:20	10:05	9:12					
水質基準項目				基準値	定量下限																	
水質基準項目	1	一般細菌	個/mL	100	1	1未満	1未満	1未満	1	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満		1	1未満	1未満	12
	2	大腸菌	−	不検出	−	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出				12
			MPN/100mL		1																	
	3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003	0.0003		0.0003未満		0.0003未満			0.0003未満				0.0003未満			0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4
	4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005	0.00005		0.00005未満		0.00005未満			0.00005未満				0.00005未満			0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	4
	5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01	0.001		0.001未満		0.001未満			0.001未満				0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01	0.001		0.001未満		0.001未満			0.001未満				0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01	0.001		0.001		0.001未満			0.001未満				0.001未満			0.001	0.001未満	0.001未満	4
	8	六価クロム化合物	mg/L	0.02	0.002		0.002未満		0.002未満			0.002未満				0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
	9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04	0.004	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満		0.004未満	0.004未満	0.004未満	12
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01	0.001		0.001未満		0.001未満			0.001未満				0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10	0.05	0.59	0.53	0.87	0.68	0.44	0.66	0.66	0.67	0.73	0.65	0.97	0.88		0.97	0.44	0.69	12
	12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8	0.08	0.09	0.11	0.11	0.12	0.12	0.15	0.12	0.11	0.11	0.09	0.10	0.09		0.15	0.09	0.11	12
	13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0	0.1		0.1未満		0.1未満			0.1未満				0.1未満			0.1未満	0.1未満	0.1未満	4
	14	四塩化炭素	mg/L	0.002	0.0002		0.0002未満		0.0002未満			0.0002未満				0.0002未満			0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
	15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05	0.005		0.005未満		0.005未満			0.005未満				0.005未満			0.005未満	0.005未満	0.005未満	4
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04	0.004		0.004未満		0.004未満			0.004未満				0.004未満			0.004未満	0.004未満	0.004未満	4
	17	ジクロロメタン	mg/L	0.02	0.002		0.002未満		0.002未満			0.002未満				0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
	18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	12
	19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	12
	20	ベンゼン	mg/L	0.01	0.001		0.001未満		0.001未満			0.001未満				0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	21	塩素酸	mg/L	0.6	0.06	0.07	0.10	0.09	0.12	0.21	0.13	0.10	0.10	0.13	0.07	0.06未満	0.06未満		0.21	0.06未満	0.09	12
	22	クロロ酢酸	mg/L	0.02	0.002	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満		0.002	0.002未満	0.002未満	12
	23	クロロホルム	mg/L	0.06	0.001	0.011	0.014	0.015	0.012	0.028	0.028	0.010	0.008	0.014	0.022	0.019	0.012		0.028	0.008	0.016	12
	24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03	0.003	0.011	0.003未満	0.007	0.004	0.021	0.003未満	0.004	0.005	0.003	0.007	0.011	0.005		0.021	0.003未満	0.006	12
	25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1	0.001	0.002	0.009	0.004	0.003	0.006	0.007	0.006	0.006	0.004	0.004	0.004	0.002		0.009	0.002	0.005	12
	26	臭素酸	mg/L	0.01	0.001		0.001未満		0.001未満			0.001未満				0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	27	総トリハロメタン	mg/L	0.1	0.001	0.019	0.037	0.029	0.024	0.049	0.054	0.026	0.023	0.026	0.032	0.033	0.020		0.054	0.019	0.031	12
	28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03	0.003	0.008	0.003未満	0.008	0.007	0.017	0.005	0.008	0.007	0.009	0.009	0.017	0.006		0.017	0.003未満	0.008	12
	29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03	0.001	0.006	0.013	0.010	0.009	0.015	0.019	0.010	0.009	0.008	0.006	0.010	0.006		0.019	0.006	0.010	12
	30	ブロモホルム	mg/L	0.09	0.001	0.001未満	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満		0.001	0.001未満	0.001未満	12
	31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08	0.008		0.008未満		0.008未満			0.008未満				0.008未満			0.008未満	0.008未満	0.008未満	4

項目区分	No.	項目	単位	基準値等	定量下限	中西条浄水場 配水池 出口 福留	中西条浄水場 配水池 出口 福留	中西条浄水場 配水池 出口 福留	中西条浄水場 配水池 出口 福留	中西条浄水場 配水池 出口 福留	中西条浄水場 配水池 出口 福留	中西条浄水場 配水池 出口 福留	中西条浄水場 配水池 出口 福留	中西条浄水場 配水池 出口 福留	中西条浄水場 配水池 出口 福留	中西条浄水場 配水池 出口 福留	中西条浄水場 配水池 出口 福留	最頻値	最高値	最低値	平均値	測定回数
		月 日				2020/04/21	2020/05/12	2020/06/17	2020/07/07	2020/08/19	2020/09/09	2020/10/06	2020/11/18	2020/12/09	2021/01/06	2021/02/02	2021/03/10					
		時 刻				9:40	10:35	9:15	9:10	11:30	10:45	10:00	9:00	9:25	9:20	10:05	9:12					
水質基準項目	32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0	0.1		0.1未満		0.1未満			0.1未満				0.1未満			0.1未満	0.1未満	0.1未満	4
	33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2	0.01		0.01未満		0.01未満			0.02				0.01未満			0.02	0.01未満	0.01未満	4
	34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3	0.03		0.03未満		0.03未満			0.03未満				0.03未満			0.03未満	0.03未満	0.03未満	4
	35	銅及びその化合物	mg/L	1.0	0.1		0.1未満		0.1未満			0.1未満				0.1未満			0.1未満	0.1未満	0.1未満	4
	36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200	1.0		21		11			19				21			21	11	18	4
	37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05	0.001		0.001未満		0.001未満			0.001未満				0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	38	塩化物イオン	mg/L	200	1.0	16	27	15	14	24	21	20	26	37	35	24	21		37	14	23	12
	39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	300	1		50		39			51				58			58	39	50	4
	40	蒸発残留物	mg/L	500	50		130		100			130				130			130	100	120	4
	41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2	0.02		0.02未満		0.02未満			0.02未満				0.02未満			0.02未満	0.02未満	0.02未満	4
	42	ジェオスミン	mg/L	0.00001	0.000001	0.000002	0.000001未満	0.000001	0.000001	0.000002	0.000002	0.000001	0.000001	0.000001	0.000001	0.000001	0.000001		0.000002	0.000001未満	0.000001	12
	43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001	0.000001	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000002	0.000002	0.000002	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満		0.000002	0.000001未満	0.000001未満	12
	44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02	0.005		0.005未満		0.005未満			0.005未満				0.005未満			0.005未満	0.005未満	0.005未満	4
	45	フェノール類	mg/L	0.005	0.0005		0.0005未満		0.0005未満			0.0005未満				0.0005未満			0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	4
	46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	3	0.1	1.1	1.2	1.1	0.9	1.4	1.5	0.7	1.1	1.2	1.6	1.2	1.1		1.6	0.7	1.2	12
	47	pH値	−	5.8～8.6	0.1	7.0	6.9	6.9	7.0	6.9	6.9	7.0	6.9	7.0	7.0	6.9	7.0		7.0	6.9	7.0	12
	48	味	−	異常でない	−	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				12
	49	臭気	−	異常でない	−	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				12
	50	色度	度	5	0.5	0.5未満	0.5未満	0.6	0.6	0.5未満	0.5未満	0.7	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満		0.7	0.5未満	0.5未満	12
	51	濁度	度	2	0.1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満		0.1未満	0.1未満	0.1未満	12

項目区分	No.	項目	単位	基準値等	定量下限	中西条浄水場 配水池 出口 福留	中西条浄水場 配水池 出口 福留	中西条浄水場 配水池 出口 福留	中西条浄水場 配水池 出口 福留	中西条浄水場 配水池 出口 福留	中西条浄水場 配水池 出口 福留	中西条浄水場 配水池 出口 福留	中西条浄水場 配水池 出口 福留	中西条浄水場 配水池 出口 福留	中西条浄水場 配水池 出口 福留	中西条浄水場 配水池 出口 福留	中西条浄水場 配水池 出口 福留	最頻値	最高値	最低値	平均値	測定回数
		月 日				2020/04/21	2020/05/12	2020/06/17	2020/07/07	2020/08/19	2020/09/09	2020/10/06	2020/11/18	2020/12/09	2021/01/06	2021/02/02	2021/03/10					
		時 刻				9:40	10:35	9:15	9:10	11:30	10:45	10:00	9:00	9:25	9:20	10:05	9:12					
水質管理目標設定項目				目標値	定量下限																	
水質管理目標設定項目	1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02	0.002		0.002未満		0.002未満			0.002未満				0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
	2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002P	0.0002		0.0002未満		0.0002未満			0.0002未満				0.0002未満			0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
	3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02	0.002		0.002未満		0.002未満			0.002未満				0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
	5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004	0.0004		0.0004未満		0.0004未満			0.0004未満				0.0004未満			0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	4
	8	トルエン	mg/L	0.4	0.04		0.04未満		0.04未満			0.04未満				0.04未満			0.04未満	0.04未満	0.04未満	4
	9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08	0.008																	
	10	亜塩素酸	mg/L	0.6	0.06		0.06未満		0.06未満			0.06未満							0.06未満	0.06未満	0.06未満	3
	13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01P	0.001																	
	14	抱水クロラール	mg/L	0.02P	0.002																	
	15	農薬類	-	1	0.01																	
	16	残留塩素	mg/L	1	0.1	0.6	0.8	0.6	0.8	1.0	1.0	0.6	0.6	0.6	0.7	0.7	0.7		1.0	0.6	0.7	12
	17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10～100	1		50		39			51				58			58	39	50	4
	18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01	0.001		0.001未満		0.001未満			0.001未満				0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	19	遊離炭酸	mg/L	20	2		5.1		7.6			14				8.0			14	5.1	8.7	4
	20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3	0.03	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満		0.03未満	0.03未満	0.03未満	12
	21	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L	0.02	0.002		0.002未満		0.002未満			0.002未満				0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
	24	蒸発残留物	mg/L	30～200	50		130		100			130				130			130	100	120	4
	25	濁度	度	1	0.1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満		0.1未満	0.1未満	0.1未満	12
	26	pH値	-	7.5	0.01	7.0	6.9	6.9	7.0	6.9	6.9	7.0	6.9	7.0	7.0	6.9	7.0		7.0	6.9	7.0	12
	27	腐食性(ランゲリア指数)	-	-1～0	0.1							-1.2				-1.4			-1.2	-1.4	-1.3	2
	28	従属栄養細菌	個/ml	2000P	1		1		4			14				1未満			14	1未満	4.8	4
	29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1	0.01		0.01未満		0.01未満			0.01未満				0.01未満			0.01未満	0.01未満	0.01未満	4
	30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1	0.01		0.01未満		0.01未満			0.02				0.01未満			0.02	0.01未満	0.01未満	4

項目区分	No.	項目	単位	基準値等	定量下限	中西条浄水場 配水池 出口 福留	中西条浄水場 配水池 出口 福留	中西条浄水場 配水池 出口 福留	中西条浄水場 配水池 出口 福留	中西条浄水場 配水池 出口 福留	中西条浄水場 配水池 出口 福留	中西条浄水場 配水池 出口 福留	中西条浄水場 配水池 出口 福留	中西条浄水場 配水池 出口 福留	中西条浄水場 配水池 出口 福留	中西条浄水場 配水池 出口 福留	中西条浄水場 配水池 出口 福留	最頻値	最高値	最低値	平均値	測定回数
		月 日				2020/04/21	2020/05/12	2020/06/17	2020/07/07	2020/08/19	2020/09/09	2020/10/06	2020/11/18	2020/12/09	2021/01/06	2021/02/02	2021/03/10					
		時 刻				9:40	10:35	9:15	9:10	11:30	10:45	10:00	9:00	9:25	9:20	10:05	9:12					
水質監視項目				基準値等	定量下限																	
水質監視項目		水温	℃	－	0.1	15.5	20.8	23.4	23.2	31.0	27.7	23.0	15.7	11.9	7.5	8.3	11.7		31.0	7.5	18.3	12
水質監視項目		アルカリ度	mg/L	－	0.1		33.4		33.6			43.3				33.0			43.3	33.0	35.8	4
水質監視項目		酸度	mg/L	－	0.1		5.8		8.6			16.2				9.1			16.2	5.8	9.9	4
水質監視項目		アンモニア性窒素	mg/L	－	0.01																	
水質監視項目		紫外線(UV)吸光度	－	－	0.001																	
水質監視項目		侵食性遊離炭酸	mg/L	－	1		4.7		7.0			13				7.5			13	4.7	8.0	4
水質監視項目		クロロホルム生成能	mg/L	－	0.001																	
水質監視項目		ブロモジクロロメタン生成能	mg/L	－	0.001																	
水質監視項目		ジブロモクロロメタン生成能	mg/L	－	0.001																	
水質監視項目		ブロモホルム生成能	mg/L	－	0.001																	
水質監視項目		総トリハロメタン生成能	mg/L	－	0.001																	
水質監視項目		クロロ酢酸生成能	mg/L	－	0.002																	
水質監視項目		ジクロロ酢酸生成能	mg/L	－	0.003																	
水質監視項目		トリクロロ酢酸生成能	mg/L	－	0.003																	
水質監視項目		電気伝導率	mS/m	－	1.0	15.6	25.3	16.0	16.6	25.8	24.5	23.8	28.5	33.1	35.5	24.8	21.2		35.5	15.6	24.2	12

備考	

（ウ）浄水場、水源地(浄水)

（ウ-1）中西条浄水場（浄水）

項目区分	No.	項目	単位	基準値等	定量下限	中西条浄水場 浄水場 出口 中西条 浄水	中西条浄水場 浄水場 出口 中西条 浄水	中西条浄水場 浄水場 出口 中西条 浄水	中西条浄水場 浄水場 出口 中西条 浄水	中西条浄水場 浄水場 出口 中西条 浄水	中西条浄水場 浄水場 出口 中西条 浄水	中西条浄水場 浄水場 出口 中西条 浄水	中西条浄水場 浄水場 出口 中西条 浄水	中西条浄水場 浄水場 出口 中西条 浄水	中西条浄水場 浄水場 出口 中西条 浄水	中西条浄水場 浄水場 出口 中西条 浄水	中西条浄水場 浄水場 出口 中西条 浄水	最頻値	最高値	最低値	平均値	測定回数
		月 日				2020/04/21	2020/05/12	2020/06/17	2020/07/07	2020/08/19	2020/09/09	2020/10/06	2020/11/18	2020/12/09	2021/01/06	2021/02/02	2021/03/10					
		時 刻				8:25	9:19	8:50	9:30	9:10	9:00	9:54	8:45	9:10	8:40	10:30	8:50					
水質基準項目				基準値	定量下限																	
水質基準項目	1	一般細菌	個/mL	100	1	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満		1未満	1未満	1未満	12
	2	大腸菌	−	不検出	−	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出				12
			MPN/100mL		1																	
	3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003	0.0003		0.0003未満		0.0003未満			0.0003未満				0.0003未満			0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4
	4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005	0.00005		0.00005未満		0.00005未満			0.00005未満				0.00005未満			0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	4
	5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01	0.001		0.001未満		0.001未満			0.001未満				0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	11
	7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01	0.001		0.001		0.001未満			0.001未満				0.001未満			0.001	0.001未満	0.001未満	4
	8	六価クロム化合物	mg/L	0.02	0.002		0.002未満		0.002未満			0.002未満				0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
	9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04	0.004	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満			0.004未満	0.004未満	0.004未満	11
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01	0.001		0.001未満		0.001未満			0.001未満				0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10	0.05	0.60	0.60	0.90	0.64	0.43	0.72	0.65	0.64	0.73	0.74	0.92			0.92	0.43	0.69	11
	12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8	0.08	0.10	0.11	0.12	0.11	0.13	0.16	0.13	0.11	0.11	0.08	0.10			0.16	0.08	0.11	11
	13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0	0.1		0.1未満		0.1未満			0.1未満				0.1未満			0.1未満	0.1未満	0.1未満	4
	14	四塩化炭素	mg/L	0.002	0.0002		0.0002未満		0.0002未満			0.0002未満				0.0002未満			0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
	15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05	0.005		0.005未満		0.005未満			0.005未満				0.005未満			0.005未満	0.005未満	0.005未満	4
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04	0.004		0.004未満		0.004未満			0.004未満				0.004未満			0.004未満	0.004未満	0.004未満	4
	17	ジクロロメタン	mg/L	0.02	0.002		0.002未満		0.002未満			0.002未満				0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
	18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	12
	19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	12
	20	ベンゼン	mg/L	0.01	0.001		0.001未満		0.001未満			0.001未満				0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	21	塩素酸	mg/L	0.6	0.06	0.07	0.07	0.07	0.12	0.20	0.09	0.10	0.09	0.12	0.06未満	0.06未満			0.20	0.06未満	0.08	11
	22	クロロ酢酸	mg/L	0.02	0.002	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満	11
	23	クロロホルム	mg/L	0.06	0.001	0.008	0.007	0.011	0.011	0.026	0.023	0.007	0.004	0.010	0.015	0.015	0.007		0.026	0.004	0.012	12
	24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03	0.003	0.011	0.008	0.005	0.004	0.005	0.010	0.007	0.004	0.003未満	0.005	0.006			0.011	0.003未満	0.006	11
	25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1	0.001	0.001未満	0.004	0.003	0.003	0.005	0.005	0.004	0.004	0.006	0.004	0.004	0.002		0.006	0.001未満	0.004	12
	26	臭素酸	mg/L	0.01	0.001		0.001未満		0.001未満			0.001未満				0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	27	総トリハロメタン	mg/L	0.1	0.001	0.012	0.018	0.020	0.021	0.044	0.040	0.018	0.013	0.024	0.028	0.028	0.013		0.044	0.012	0.023	12
	28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03	0.003	0.007	0.005	0.004	0.003	0.003	0.010	0.005	0.004	0.006	0.008	0.008			0.010	0.003	0.006	11
	29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03	0.001	0.004	0.007	0.006	0.007	0.013	0.012	0.007	0.005	0.008	0.009	0.009	0.004		0.013	0.004	0.008	12
	30	ブロモホルム	mg/L	0.09	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	12
	31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08	0.008		0.008未満		0.008未満			0.008未満				0.008未満			0.008未満	0.008未満	0.008未満	4

項目区分	No.	項目	単位	基準値等	定量下限	中西条浄水場 浄水場 出口 中西条 浄水	中西条浄水場 浄水場 出口 中西条 浄水	中西条浄水場 浄水場 出口 中西条 浄水	中西条浄水場 浄水場 出口 中西条 浄水	中西条浄水場 浄水場 出口 中西条 浄水	中西条浄水場 浄水場 出口 中西条 浄水	中西条浄水場 浄水場 出口 中西条 浄水	中西条浄水場 浄水場 出口 中西条 浄水	中西条浄水場 浄水場 出口 中西条 浄水	中西条浄水場 浄水場 出口 中西条 浄水	中西条浄水場 浄水場 出口 中西条 浄水	中西条浄水場 浄水場 出口 中西条 浄水	中西条浄水場 浄水場 出口 中西条 浄水	最頻値	最高値	最低値	平均値	測定回数
		月 日				2020/04/21	2020/05/12	2020/06/17	2020/07/07	2020/08/19	2020/09/09	2020/10/06	2020/11/18	2020/12/09	2021/01/06	2021/02/02	2021/03/10					
		時 刻				8:25	9:19	8:50	9:30	9:10	9:00	9:54	8:45	9:10	8:40	10:30	8:50					
水質基準項目	32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0	0.1		0.1未満		0.1未満			0.1未満				0.1未満			0.1未満	0.1未満	0.1未満	4
	33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2	0.01	0.01未満	0.01未満	0.02	0.01未満	0.02	0.02	0.01	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満			0.02	0.01未満	0.01未満	11
	34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3	0.03	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満			0.03未満	0.03未満	0.03未満	11
	35	銅及びその化合物	mg/L	1.0	0.1		0.1未満		0.1未満			0.1未満				0.1未満			0.1未満	0.1未満	0.1未満	4
	36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200	1.0		21		12			18				21			21	12	18	4
	37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	11
	38	塩化物イオン	mg/L	200	1.0	16	26	14	17	25	20	21	26	38	33	26	21		38	14	24	12
	39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	300	1	35	50		41			52				58			58	35	47	5
	40	蒸発残留物	mg/L	500	50		140		100			130				140			140	100	130	4
	41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2	0.02		0.02未満		0.02未満			0.02未満				0.02未満			0.02未満	0.02未満	0.02未満	4
	42	ジェオスミン	mg/L	0.00001	0.000001	0.000001	0.000001未満	0.000001未満	0.000002	0.000002	0.000002	0.000001	0.000001	0.000001	0.000002	0.000002	0.000001		0.000002	0.000001未満	0.000001	12
	43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001	0.000001	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000002	0.000002	0.000001	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満		0.000002	0.000001未満	0.000001未満	12
	44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02	0.005		0.005未満		0.005未満			0.005未満				0.005未満			0.005未満	0.005未満	0.005未満	4
	45	フェノール類	mg/L	0.005	0.0005		0.0005未満		0.0005未満			0.0005未満				0.0005未満			0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	4
	46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	3	0.1	1.1	1.1	0.9	1.1	1.5	1.6	1.0	1.1	1.3	1.1	1.3	1.0		1.6	0.9	1.2	12
	47	pH値	−	5.8～8.6	0.1	7.0	6.9	6.9	6.8	6.9	6.9	7.0	6.9	6.9	7.1	6.8	6.9		7.1	6.8	6.9	12
	48	味	−	異常でない	−	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				12
	49	臭気	−	異常でない	−	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				12
	50	色度	度	5	0.5	0.5未満	0.5	0.5未満	0.5未満	0.6	0.5未満	0.5未満	0.6	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満		0.6	0.5未満	0.5未満	12
	51	濁度	度	2	0.1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満		0.1未満	0.1未満	0.1未満	12

項目区分	No.	項目	単位	基準値等	定量下限	中西条浄水場 浄水場 出口 中西条 浄水	中西条浄水場 浄水場 出口 中西条 浄水	中西条浄水場 浄水場 出口 中西条 浄水	中西条浄水場 浄水場 出口 中西条 浄水	中西条浄水場 浄水場 出口 中西条 浄水	中西条浄水場 浄水場 出口 中西条 浄水	中西条浄水場 浄水場 出口 中西条 浄水	中西条浄水場 浄水場 出口 中西条 浄水	中西条浄水場 浄水場 出口 中西条 浄水	中西条浄水場 浄水場 出口 中西条 浄水	中西条浄水場 浄水場 出口 中西条 浄水	中西条浄水場 浄水場 出口 中西条 浄水	最頻値	最高値	最低値	平均値	測定回数
		月 日				2020/04/21	2020/05/12	2020/06/17	2020/07/07	2020/08/19	2020/09/09	2020/10/06	2020/11/18	2020/12/09	2021/01/06	2021/02/02	2021/03/10					
		時 刻				8:25	9:19	8:50	9:30	9:10	9:00	9:54	8:45	9:10	8:40	10:30	8:50					
水質管理目標設定項目				目標値	定量下限																	
	1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02	0.002		0.002未満		0.002未満			0.002未満				0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
	2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002P	0.0002		0.0002未満		0.0002未満			0.0002未満				0.0002未満			0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
	3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02	0.002		0.002未満		0.002未満			0.002未満				0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
	5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004	0.0004		0.0004未満		0.0004未満			0.0004未満				0.0004未満			0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	4
	8	トルエン	mg/L	0.4	0.04		0.04未満		0.04未満			0.04未満				0.04未満			0.04未満	0.04未満	0.04未満	4
	9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08	0.008																	
	10	亜塩素酸	mg/L	0.6	0.06		0.06未満		0.06未満			0.06未満							0.06未満	0.06未満	0.06未満	3
	13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01P	0.001																	
	14	抱水クロラール	mg/L	0.02P	0.002																	
	15	農薬類	-	1	0.01		0.01未満		0.01未満										0.01未満	0.01未満	0.01未満	2
	16	残留塩素	mg/L	1	0.1	0.6	0.9	0.8	0.7	0.9	1.0	0.8	0.6	0.6	0.6	0.8	0.6		1.0	0.6	0.7	12
	17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10～100	1	35	50		41			52				58			58	35	47	5
	18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	11
	19	遊離炭酸	mg/L	20	2		6.0		2未満			27				7.1			27	2未満	10	4
	20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3	0.03	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満		0.03未満	0.03未満	0.03未満	12
	21	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L	0.02	0.002		0.002未満		0.002未満			0.002未満				0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
	24	蒸発残留物	mg/L	30～200	50		140		100			130				140			140	100	130	4
	25	濁度	度	1	0.1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満		0.1未満	0.1未満	0.1未満	12
	26	pH値	-	7.5	0.01	7.0	6.9	6.9	6.8	6.9	6.9	7.0	6.9	6.9	7.1	6.8	6.9		7.1	6.8	6.9	12
	27	腐食性(ランゲリア指数)	-	-1～0	0.1							-1.2				-1.4			-1.2	-1.4	-1.3	2
	28	従属栄養細菌	個/ml	2000P	1		1未満		1			1未満				1未満			1	1未満	1未満	4
	29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1	0.01		0.01未満		0.01未満			0.01未満				0.01未満			0.01未満	0.01未満	0.01未満	4
	30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1	0.01	0.01未満	0.01未満	0.02	0.01未満	0.02	0.02	0.01	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満			0.02	0.01未満	0.01未満	11

項目区分	No.	項目	単位	基準値等	定量下限	中西条浄水場 浄水場 出口 中西条 浄水	中西条浄水場 浄水場 出口 中西条 浄水	中西条浄水場 浄水場 出口 中西条 浄水	中西条浄水場 浄水場 出口 中西条 浄水	中西条浄水場 浄水場 出口 中西条 浄水	中西条浄水場 浄水場 出口 中西条 浄水	中西条浄水場 浄水場 出口 中西条 浄水	中西条浄水場 浄水場 出口 中西条 浄水	中西条浄水場 浄水場 出口 中西条 浄水	中西条浄水場 浄水場 出口 中西条 浄水	中西条浄水場 浄水場 出口 中西条 浄水	中西条浄水場 浄水場 出口 中西条 浄水	中西条浄水場 浄水場 出口 中西条 浄水	最頻値	最高値	最低値	平均値	測定回数
		月 日				2020/04/21	2020/05/12	2020/06/17	2020/07/07	2020/08/19	2020/09/09	2020/10/06	2020/11/18	2020/12/09	2021/01/06	2021/02/02	2021/03/10					
		時 刻				8:25	9:19	8:50	9:30	9:10	9:00	9:54	8:45	9:10	8:40	10:30	8:50					
水質監視項目				基準値等	定量下限																	
水質監視項目		水温	℃	－	0.1	15.6	21.5	23.5	22.6	30.2	27.4	22.2	16.3	12.6	8.0	8.9	11.8		30.2	8.0	18.4	12
水質監視項目		アルカリ度	mg/L	－	0.1	26.9	34.6	30.3	33.9	35.0	36.9	45.2	45.1	51.7	38.0	31.2	30.3		51.7	26.9	36.6	12
水質監視項目		酸度	mg/L	－	0.1		6.8		6.8			30.9				8.1			30.9	6.8	13.2	4
水質監視項目		アンモニア性窒素	mg/L	－	0.01																	
水質監視項目		紫外線(UV)吸光度	－	－	0.001																	
水質監視項目		侵食性遊離炭酸	mg/L	－	1		5.5		5.5			25				6.6			25	5.5	11	4
水質監視項目		クロロホルム生成能	mg/L	－	0.001																	
水質監視項目		ブロモジクロロメタン生成能	mg/L	－	0.001																	
水質監視項目		ジブロモクロロメタン生成能	mg/L	－	0.001																	
水質監視項目		ブロモホルム生成能	mg/L	－	0.001																	
水質監視項目		総トリハロメタン生成能	mg/L	－	0.001																	
水質監視項目		クロロ酢酸生成能	mg/L	－	0.002																	
水質監視項目		ジクロロ酢酸生成能	mg/L	－	0.003																	
水質監視項目		トリクロロ酢酸生成能	mg/L	－	0.003																	
水質監視項目		電気伝導率	mS/m	－	1.0	15.6	26.0	16.2	17.6	26.2	24.7	23.8	29.0	33.4	31.6	25.5	21.3		33.4	15.6	24.2	12
備考																						

項目区分	No.	項目	単位	基準値等	定量下限	中西条浄水場 浄水場 出口 中西条 浄水	中西条浄水場 浄水場 出口 中西条 浄水	中西条浄水場 浄水場 出口 中西条 浄水	中西条浄水場 浄水場 出口 中西条 浄水	中西条浄水場 浄水場 出口 中西条 浄水	中西条浄水場 浄水場 出口 中西条 浄水	中西条浄水場 浄水場 出口 中西条 浄水	中西条浄水場 浄水場 出口 中西条 浄水	中西条浄水場 浄水場 出口 中西条 浄水	中西条浄水場 浄水場 出口 中西条 浄水	中西条浄水場 浄水場 出口 中西条 浄水	中西条浄水場 浄水場 出口 中西条 浄水	中西条浄水場 浄水場 出口 中西条 浄水	最頻値	最高値	最低値	平均値	測定回数
		月 日				2020/04/21	2020/05/12	2020/06/17	2020/07/07	2020/08/19	2020/09/09	2020/10/06	2020/11/18	2020/12/09	2021/01/06	2021/02/02	2021/03/10					
		時 刻				8:25	9:19	8:50	9:30	9:10	9:00	9:54	8:45	9:10	8:40	10:30	8:50					
農薬類				目標値	定量下限																	
農薬類	1	1,3-ジクロロプロペン(D-D)	mg/L	0.05	0.0002		0.0005未満		0.0005未満										0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2
農薬類	2	2,2-DPA(ダラポン)	mg/L	0.08	0.0008		0.0008未満		0.0008未満										0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	2
農薬類	3	2,4-D(2,4-PA)	mg/L	0.02	0.0002		0.0002未満		0.0002未満										0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2
農薬類	4	EPN	mg/L	0.004	0.00004		0.00004未満		0.00004未満										0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	2
農薬類	5	MCPA	mg/L	0.005	0.00005		0.00005未満		0.00005未満										0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2
農薬類	6	アシュラム	mg/L	0.9	0.009		0.009未満		0.009未満										0.009未満	0.009未満	0.009未満	2
農薬類	7	アセフェート	mg/L	0.006	0.0005		0.0005未満		0.0005未満										0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2
農薬類	8	アトラジン	mg/L	0.01	0.0001		0.0001未満		0.0001未満										0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2
農薬類	9	アニロホス	mg/L	0.003	0.00003		0.00003未満		0.00003未満										0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	2
農薬類	10	アミトラズ	mg/L	0.006	0.0005		0.0005未満		0.0005未満										0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2
農薬類	11	アラクロール	mg/L	0.03	0.0003		0.0003未満		0.0003未満										0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2
農薬類	12	イソキサチオン	mg/L	0.005	0.00001		0.0001未満		0.0001未満										0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2
農薬類	13	イソフェンホス	mg/L	0.001	0.00003		0.00003未満		0.00003未満										0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	2
農薬類	14	イソプロカルブ(MIPC)	mg/L	0.01	0.0001		0.0001未満		0.0001未満										0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2
農薬類	15	イソプロチオラン(IPT)	mg/L	0.3	0.003		0.003未満		0.003未満										0.003未満	0.003未満	0.003未満	2
農薬類	16	イプロベンホス(IBP)	mg/L	0.09	0.0009		0.0009未満		0.0009未満										0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	2
農薬類	17	イミノクタジン	mg/L	0.006	0.00006		0.00006未満		0.00006未満										0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	2
農薬類	18	インダノファン	mg/L	0.009	0.00009		0.00009未満		0.00009未満										0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	2
農薬類	19	エスプロカルブ	mg/L	0.03	0.0003		0.0003未満		0.0003未満										0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2
農薬類	20	エトフェンプロックス	mg/L	0.08	0.0008		0.0008未満		0.0008未満										0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	2
農薬類	21	エンドスルファン	mg/L	0.01	0.0001		0.0001未満		0.0001未満										0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2
農薬類	22	オキサジクロメホン	mg/L	0.02	0.0002		0.0002未満		0.0002未満										0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2
農薬類	23	オキシン銅(有機銅)	mg/L	0.03	0.0003		0.0003未満		0.0003未満										0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2
農薬類	24	オリサストロビン	mg/L	0.1	0.001		0.001未満		0.001未満										0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
農薬類	25	カズサホス	mg/L	0.0006	0.00001		0.00001未満		0.00001未満										0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	2
農薬類	26	カフェンストロール	mg/L	0.008	0.00008		0.00008未満		0.00008未満										0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	2
農薬類	27	カルタップ	mg/L	0.08	0.0008		0.0008未満		0.0008未満										0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	2
農薬類	28	カルバリル(NAC)	mg/L	0.02	0.0002		0.0002未満		0.0002未満										0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2
農薬類	29	カルボフラン	mg/L	0.005	0.00005		0.00005未満		0.00005未満										0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2
農薬類	30	キノクラミン(ACN)	mg/L	0.005	0.00005		0.00005未満		0.00005未満										0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2
農薬類	31	キャプタン	mg/L	0.3	0.003		0.003未満		0.003未満										0.003未満	0.003未満	0.003未満	2
農薬類	32	クミルロン	mg/L	0.03	0.0003		0.0003未満		0.0003未満										0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2
農薬類	33	グリホサート	mg/L	2	0.02		0.02未満		0.02未満										0.02未満	0.02未満	0.02未満	2
農薬類	34	グルホシネート	mg/L	0.02	0.0004		0.0004未満		0.0004未満										0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	2
農薬類	35	クロメプロップ	mg/L	0.02	0.0002		0.0002未満		0.0002未満										0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2
農薬類	36	クロルニトロフェン(CNP)	mg/L	0.0001	0.0001		0.0001未満		0.0001未満										0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2
農薬類	37	クロルピリホス	mg/L	0.003	0.0001		0.0001未満		0.0001未満										0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2
農薬類	38	クロロタロニル(TPN)	mg/L	0.05	0.0005		0.0005未満		0.0005未満										0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2
農薬類	39	シアナジン	mg/L	0.001	0.00001		0.00001未満		0.00001未満										0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	2
農薬類	40	シアノホス(CYAP)	mg/L	0.003	0.00003		0.00003未満		0.00003未満										0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	2

項目区分	No.	項目	単位	基準値等	定量下限	中西条浄水場 浄水場 出口 中西条 浄水	中西条浄水場 浄水場 出口 中西条 浄水	中西条浄水場 浄水場 出口 中西条 浄水	中西条浄水場 浄水場 出口 中西条 浄水	中西条浄水場 浄水場 出口 中西条 浄水	中西条浄水場 浄水場 出口 中西条 浄水	中西条浄水場 浄水場 出口 中西条 浄水	中西条浄水場 浄水場 出口 中西条 浄水	中西条浄水場 浄水場 出口 中西条 浄水	中西条浄水場 浄水場 出口 中西条 浄水	中西条浄水場 浄水場 出口 中西条 浄水	中西条浄水場 浄水場 出口 中西条 浄水	中西条浄水場 浄水場 出口 中西条 浄水	最頻値	最高値	最低値	平均値	測定回数
		月 日				2020/04/21	2020/05/12	2020/06/17	2020/07/07	2020/08/19	2020/09/09	2020/10/06	2020/11/18	2020/12/09	2021/01/06	2021/02/02	2021/03/10					
		時 刻				8:25	9:19	8:50	9:30	9:10	9:00	9:54	8:45	9:10	8:40	10:30	8:50					
農薬類	41	ジウロン（DCMU）	mg/L	0.02	0.0002		0.0002未満		0.0002未満										0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2
	42	ジクロベニル（DBN）	mg/L	0.03	0.0003		0.0003未満		0.0003未満										0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2
	43	ジクロルボス（DDVP）	mg/L	0.008	0.00008		0.00008未満		0.00008未満										0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	2
	44	ジクワット	mg/L	0.01	0.0001		0.0001未満		0.0001未満										0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2
	45	ジスルホトン（エチルチオメトン）	mg/L	0.004	0.00004		0.00004未満		0.00004未満										0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	2
	46	ジチオカルバメート系農薬	mg/L	0.005	0.00005		0.00005未満		0.00005未満										0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2
	47	ジチオピル	mg/L	0.009	0.00009		0.00009未満		0.00009未満										0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	2
	48	シハロホップブチル	mg/L	0.006	0.00006		0.00006未満		0.00006未満										0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	2
	49	シマジン(CAT)	mg/L	0.003	0.00003		0.00003未満		0.00003未満										0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	2
	50	ジメタメトリン	mg/L	0.02	0.0002		0.0002未満		0.0002未満										0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2
	51	ジメトエート	mg/L	0.05	0.0005		0.0005未満		0.0005未満										0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2
	52	シメトリン	mg/L	0.03	0.0003		0.0003未満		0.0003未満										0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2
	53	ダイアジノン	mg/L	0.003	0.00003		0.00003未満		0.00003未満										0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	2
	54	ダイムロン	mg/L	0.8	0.008		0.008未満		0.008未満										0.008未満	0.008未満	0.008未満	2
	55	ダゾメット、メタム（カーバム）、イソチオシアネート	mg/L	0.01	0.0001		0.0001未満		0.0001未満										0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2
	56	チアジニル	mg/L	0.1	0.001		0.001未満		0.001未満										0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
	57	チウラム	mg/L	0.02	0.0002		0.0002未満		0.0002未満										0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2
	58	チオジカルブ	mg/L	0.08	0.0008		0.0008未満		0.0008未満										0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	2
	59	チオファネートメチル	mg/L	0.3	0.003		0.003未満		0.003未満										0.003未満	0.003未満	0.003未満	2
	60	チオベンカルブ	mg/L	0.02	0.0002		0.0002未満		0.0002未満										0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2
	61	テフリルトリオン	mg/L	0.002	0.00002		0.00002未満		0.00002未満										0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	2
	62	テルブカルブ(MBPMC)	mg/L	0.02	0.0002		0.0002未満		0.0002未満										0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2
	63	トリクロピル	mg/L	0.006	0.00006		0.00006未満		0.00006未満										0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	2
	64	トリクロルホン(DEP)	mg/L	0.005	0.0002		0.0002未満		0.0002未満										0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2
	65	トリシクラゾール	mg/L	0.1	0.001		0.001未満		0.001未満										0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
	66	トリフルラリン	mg/L	0.06	0.0006		0.0006未満		0.0006未満										0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	2
	67	ナプロパミド	mg/L	0.03	0.0003		0.0003未満		0.0003未満										0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2
	68	パラコート	mg/L	0.005	0.00005		0.00005未満		0.00005未満										0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2
	69	ピペロホス	mg/L	0.0009	0.00001		0.00001未満		0.00001未満										0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	2
	70	ピラクロニル	mg/L	0.01	0.0001		0.0001未満		0.0001未満										0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2
	71	ピラゾキシフェン	mg/L	0.004	0.00008		0.00008未満		0.00008未満										0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	2
	72	ピラゾリネート（ピラゾレート）	mg/L	0.02	0.0002		0.0002未満		0.0002未満										0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2
	73	ピリダフェンチオン	mg/L	0.002	0.0002		0.0002未満		0.0002未満										0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2
	74	ピリブチカルブ	mg/L	0.02	0.0002		0.0002未満		0.0002未満										0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2
	75	ピロキロン	mg/L	0.05	0.0005		0.0005未満		0.0005未満										0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2
	76	フィプロニル	mg/L	0.0005	0.000005		0.000005未満		0.000005未満										0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	2
	77	フェニトロチオン(MEP)	mg/L	0.01	0.0001		0.0001未満		0.0001未満										0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2
	78	フェノブカルブ（BPMC）	mg/L	0.03	0.0003		0.0003未満		0.0003未満										0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2
	79	フェリムゾン	mg/L	0.05	0.0005		0.0005未満		0.0005未満										0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2
	80	フェンチオン（MPP）	mg/L	0.006	0.00006		0.00006未満		0.00006未満										0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	2

項目区分	No.	項目	単位	基準値等	定量下限	中西条浄水場 浄水場 出口 中西条 浄水	中西条浄水場 浄水場 出口 中西条 浄水	中西条浄水場 浄水場 出口 中西条 浄水	中西条浄水場 浄水場 出口 中西条 浄水	中西条浄水場 浄水場 出口 中西条 浄水	中西条浄水場 浄水場 出口 中西条 浄水	中西条浄水場 浄水場 出口 中西条 浄水	中西条浄水場 浄水場 出口 中西条 浄水	中西条浄水場 浄水場 出口 中西条 浄水	中西条浄水場 浄水場 出口 中西条 浄水	中西条浄水場 浄水場 出口 中西条 浄水	中西条浄水場 浄水場 出口 中西条 浄水	最頻値	最高値	最低値	平均値	測定回数
		月 日				2020/04/21	2020/05/12	2020/06/17	2020/07/07	2020/08/19	2020/09/09	2020/10/06	2020/11/18	2020/12/09	2021/01/06	2021/02/02	2021/03/10					
		時 刻				8:25	9:19	8:50	9:30	9:10	9:00	9:54	8:45	9:10	8:40	10:30	8:50					
農薬類	81	フェントエート（PAP）	mg/L	0.007	0.00007		0.00007未満		0.00007未満										0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	2
	82	フェントラザミド	mg/L	0.01	0.0001		0.0001未満		0.0001未満										0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2
	83	フサライド	mg/L	0.1	0.001		0.001未満		0.001未満										0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
	84	ブタクロール	mg/L	0.03	0.0003		0.0003未満		0.0003未満										0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2
	85	ブタミホス	mg/L	0.02	0.0002		0.0002未満		0.0002未満										0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2
	86	ブプロフェジン	mg/L	0.02	0.0002		0.0002未満		0.0002未満										0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2
	87	フルアジナム	mg/L	0.03	0.0003		0.0003未満		0.0003未満										0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2
	88	プレチラクロール	mg/L	0.05	0.0005		0.0005未満		0.0005未満										0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2
	89	プロシミドン	mg/L	0.09	0.0009		0.0009未満		0.0009未満										0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	2
	90	プロチオホス	mg/L	0.007	0.00007		0.00007未満		0.00007未満										0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	2
	91	プロピコナゾール	mg/L	0.05	0.0005		0.0005未満		0.0005未満										0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2
	92	プロピザミド	mg/L	0.05	0.0005		0.0005未満		0.0005未満										0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2
	93	プロベナゾール	mg/L	0.03	0.0005		0.0005未満		0.0005未満										0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2
	94	ブロモブチド	mg/L	0.1	0.001		0.001未満		0.001未満										0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
	95	ベノミル	mg/L	0.02	0.0002		0.0002未満		0.0002未満										0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2
	96	ペンシクロン	mg/L	0.1	0.001		0.001未満		0.001未満										0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
	97	ベンゾビシクロン	mg/L	0.09	0.0009		0.0009未満		0.0009未満										0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	2
	98	ベンゾフェナップ	mg/L	0.005	0.00005		0.00005未満		0.00005未満										0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2
	99	ベンタゾン	mg/L	0.2	0.002		0.002未満		0.002未満										0.002未満	0.002未満	0.002未満	2
	100	ペンディメタリン	mg/L	0.3	0.003		0.003未満		0.003未満										0.003未満	0.003未満	0.003未満	2
	101	ベンフラカルブ	mg/L	0.04	0.0004		0.0004未満		0.0004未満										0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	2
	102	ベンフルラリン（ベスロジン）	mg/L	0.01	0.0001		0.0001未満		0.0001未満										0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2
	103	ベンフレセート	mg/L	0.07	0.0007		0.0007未満		0.0007未満										0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	2
	104	ホスチアゼート	mg/L	0.003	0.00008		0.00008未満		0.00008未満										0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	2
	105	マラチオン（マラソン）	mg/L	0.7	0.007		0.007未満		0.007未満										0.007未満	0.007未満	0.007未満	2
	106	メコプロップ（MCPP）	mg/L	0.05	0.0005		0.0005未満		0.0005未満										0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2
	107	メソミル	mg/L	0.03	0.0003		0.0003未満		0.0003未満										0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2
	108	メタラキシル	mg/L	0.2	0.0006		0.0006未満		0.0006未満										0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	2
	109	メチダチオン（DMTP）	mg/L	0.004	0.00004		0.00004未満		0.00004未満										0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	2
	110	メトミノストロビン	mg/L	0.04	0.0004		0.0004未満		0.0004未満										0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	2
	111	メトリブジン	mg/L	0.03	0.0003		0.0003未満		0.0003未満										0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2
	112	メフェナセット	mg/L	0.02	0.0002		0.0002未満		0.0002未満										0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2
	113	メプロニル	mg/L	0.1	0.001		0.001未満		0.001未満										0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
	114	モリネート	mg/L	0.005	0.00005		0.00005未満		0.00005未満										0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2

No.																				
検査実施農薬数		114		114											114	114	114	2
検出農薬数		0		0											0	0	0	2
農薬類スコア		0.00		0.00											0.00	0.00	0.00	2

（ウ）浄水場、水源地(浄水)
（ウ-2）東神吉水源地（浄水）

項目区分	No.	項目	単位	基準値等	定量下限	東神吉水源地 水源地 出口 東神吉 浄水	東神吉水源地 水源地 出口 東神吉 浄水	東神吉水源地 水源地 出口 東神吉 浄水	東神吉水源地 水源地 出口 東神吉 浄水	東神吉水源地 水源地 出口 東神吉 浄水	東神吉水源地 水源地 出口 東神吉 浄水	東神吉水源地 水源地 出口 東神吉 浄水	東神吉水源地 水源地 出口 東神吉 浄水	東神吉水源地 水源地 出口 東神吉 浄水	東神吉水源地 水源地 出口 東神吉 浄水	東神吉水源地 水源地 出口 東神吉 浄水	東神吉水源地 水源地 出口 東神吉 浄水	最頻値	最高値	最低値	平均値	測定回数
		月 日				2020/04/21	2020/05/12	2020/06/17	2020/07/20	2020/08/04	2020/09/09	2020/10/13	2020/11/10	2020/12/09	2021/01/06	2021/02/02	2021/03/02					
		時 刻				10:06	11:48	10:30	10:35	10:20	11:10	10:35	11:00	10:15	11:00	11:15	10:35					
水質基準項目				基準値	定量下限																	
水質基準項目	1	一般細菌	個/mL	100	1	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満		1未満	1未満	1未満	12
	2	大腸菌	－	不検出	－	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出				12
			MPN/100mL		1																	
	3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003	0.0003		0.0003未満			0.0003未満			0.0003未満				0.0003未満		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4
	4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005	0.00005		0.00005未満			0.00005未満			0.00005未満				0.00005未満		0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	4
	5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01	0.001		0.001未満			0.001未満			0.001未満				0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01	0.001		0.001未満			0.001未満			0.001未満				0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01	0.001		0.001			0.001未満			0.001未満				0.001未満		0.001	0.001未満	0.001未満	4
	8	六価クロム化合物	mg/L	0.02	0.002		0.002未満			0.002未満			0.002未満				0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
	9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04	0.004	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満		0.004未満	0.004未満	0.004未満	12
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01	0.001		0.001未満			0.001未満			0.001未満				0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10	0.05	1.6	1.1	0.91	2.9	2.1	1.2	0.82	0.76	0.60	0.53	0.54	0.57		2.9	0.53	1.1	12
	12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8	0.08	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.15	0.14	0.15	0.14	0.14	0.14	0.13		0.15	0.13	0.14	12
	13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0	0.1		0.1未満			0.1未満			0.1未満				0.1未満		0.1未満	0.1未満	0.1未満	4
	14	四塩化炭素	mg/L	0.002	0.0002		0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満				0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
	15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05	0.005		0.005未満			0.005未満			0.005未満				0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満	4
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04	0.004		0.004未満			0.004未満			0.004未満				0.004未満		0.004未満	0.004未満	0.004未満	4
	17	ジクロロメタン	mg/L	0.02	0.002		0.002未満			0.002未満			0.002未満				0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
	18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01	0.001		0.001未満			0.001未満			0.001未満				0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01	0.001		0.001未満			0.001未満			0.001未満				0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	20	ベンゼン	mg/L	0.01	0.001		0.001未満			0.001未満			0.001未満				0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	21	塩素酸	mg/L	0.6	0.06	0.12	0.08	0.10	0.10	0.09	0.11	0.10	0.06未満	0.11	0.08	0.08	0.06未満		0.12	0.06未満	0.08	12
	22	クロロ酢酸	mg/L	0.02	0.002		0.002未満			0.002未満			0.002未満				0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
	23	クロロホルム	mg/L	0.06	0.001		0.001未満			0.001			0.002				0.004		0.004	0.001未満	0.002	4
	24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03	0.003		0.003未満			0.003未満			0.003未満				0.003未満		0.003未満	0.003未満	0.003未満	4
	25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1	0.001		0.005			0.004			0.002				0.001		0.005	0.001	0.003	4
	26	臭素酸	mg/L	0.01	0.001		0.001未満			0.001未満			0.001未満				0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	27	総トリハロメタン	mg/L	0.1	0.001		0.010			0.010			0.005				0.007		0.010	0.005	0.008	4
	28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03	0.003		0.003未満			0.003未満			0.003未満				0.003未満		0.003未満	0.003未満	0.003未満	4
	29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03	0.001		0.002			0.003			0.001				0.002		0.003	0.001	0.002	4
	30	ブロモホルム	mg/L	0.09	0.001		0.003			0.002			0.001未満				0.001未満		0.003	0.001未満	0.001	4
	31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08	0.008		0.008未満			0.008未満			0.008未満				0.008未満		0.008未満	0.008未満	0.008未満	4

項目区分	No.	項目	単位	基準値等	定量下限	東神吉水源地 水源地 出口 東神吉 浄水	東神吉水源地 水源地 出口 東神吉 浄水	東神吉水源地 水源地 出口 東神吉 浄水	東神吉水源地 水源地 出口 東神吉 浄水	東神吉水源地 水源地 出口 東神吉 浄水	東神吉水源地 水源地 出口 東神吉 浄水	東神吉水源地 水源地 出口 東神吉 浄水	東神吉水源地 水源地 出口 東神吉 浄水	東神吉水源地 水源地 出口 東神吉 浄水	東神吉水源地 水源地 出口 東神吉 浄水	東神吉水源地 水源地 出口 東神吉 浄水	東神吉水源地 水源地 出口 東神吉 浄水	最頻値	最高値	最低値	平均値	測定回数
		月 日				2020/04/21	2020/05/12	2020/06/17	2020/07/20	2020/08/04	2020/09/09	2020/10/13	2020/11/10	2020/12/09	2021/01/06	2021/02/02	2021/03/02					
		時 刻				10:06	11:48	10:30	10:35	10:20	11:10	10:35	11:00	10:15	11:00	11:15	10:35					
水質基準項目	32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0	0.1		0.1未満			0.1未満			0.1未満				0.1未満		0.1未満	0.1未満	0.1未満	4
	33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2	0.01		0.01未満			0.01未満			0.01未満				0.01未満		0.01未満	0.01未満	0.01未満	4
	34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3	0.03	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満		0.03未満	0.03未満	0.03未満	12
	35	銅及びその化合物	mg/L	1.0	0.1		0.1未満			0.1未満			0.1未満				0.1未満		0.1未満	0.1未満	0.1未満	4
	36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200	1.0		18			17			18				21		21	17	18	4
	37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	12
	38	塩化物イオン	mg/L	200	1.0	28	24	24	17	16	16	16	19	22	24	32	37		37	16	23	12
	39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	300	1		72			66			66				79		79	66	71	4
	40	蒸発残留物	mg/L	500	50		160			160			150				170		170	150	160	4
	41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2	0.02		0.02未満			0.02未満			0.02未満				0.02未満		0.02未満	0.02未満	0.02未満	4
	42	ジェオスミン	mg/L	0.00001	0.000001		0.000001未満			0.000001未満			0.000001未満				0.000001未満		0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	4
	43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001	0.000001		0.000001未満			0.000001未満			0.000001未満				0.000001未満		0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	4
	44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02	0.005		0.005未満			0.005未満			0.005未満				0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満	4
	45	フェノール類	mg/L	0.005	0.0005		0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満				0.0005未満		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	4
	46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	3	0.1	1.0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.3	0.6	0.6	0.6	0.5	0.7		1.0	0.3	0.6	12
	47	pH値	−	5.8～8.6	0.1	7.5	7.4	7.4	7.5	7.5	7.5	7.4	7.0	6.9	7.1	7.0	7.0		7.5	6.9	7.3	12
	48	味	−	異常でない	−	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				12
	49	臭気	−	異常でない	−	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				12
	50	色度	度	5	0.5	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満		0.5未満	0.5未満	0.5未満	12
	51	濁度	度	2	0.1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満		0.1未満	0.1未満	0.1未満	12

項目区分	No.	項目	単位	基準値等	定量下限	東神吉水源地 水源地 出口 東神吉 浄水	東神吉水源地 水源地 出口 東神吉 浄水	東神吉水源地 水源地 出口 東神吉 浄水	東神吉水源地 水源地 出口 東神吉 浄水	東神吉水源地 水源地 出口 東神吉 浄水	東神吉水源地 水源地 出口 東神吉 浄水	東神吉水源地 水源地 出口 東神吉 浄水	東神吉水源地 水源地 出口 東神吉 浄水	東神吉水源地 水源地 出口 東神吉 浄水	東神吉水源地 水源地 出口 東神吉 浄水	東神吉水源地 水源地 出口 東神吉 浄水	東神吉水源地 水源地 出口 東神吉 浄水	最頻値	最高値	最低値	平均値	測定回数
		月 日				2020/04/21	2020/05/12	2020/06/17	2020/07/20	2020/08/04	2020/09/09	2020/10/13	2020/11/10	2020/12/09	2021/01/06	2021/02/02	2021/03/02					
		時 刻				10:06	11:48	10:30	10:35	10:20	11:10	10:35	11:00	10:15	11:00	11:15	10:35					
水質管理目標設定項目				目標値	定量下限																	
水質管理目標設定項目	1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02	0.002		0.002未満			0.002未満			0.002未満				0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
	2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002P	0.0002		0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満				0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
	3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02	0.002		0.002未満			0.002未満			0.002未満				0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
	5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004	0.0004		0.0004未満			0.0004未満			0.0004未満				0.0004未満		0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	4
	8	トルエン	mg/L	0.4	0.04		0.04未満			0.04未満			0.04未満				0.04未満		0.04未満	0.04未満	0.04未満	4
	9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08	0.008																	
	10	亜塩素酸	mg/L	0.6	0.06		0.06未満			0.06未満			0.06未満						0.06未満	0.06未満	0.06未満	3
	13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01P	0.001																	
	14	抱水クロラール	mg/L	0.02P	0.002																	
	15	農薬類	−	1	0.01		0.01未満												0.01未満	0.01未満	0.01未満	1
	16	残留塩素	mg/L	1	0.1	0.6	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3		0.6	0.3	0.4	12
	17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10～100	1		72			66			66				79		79	66	71	4
	18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	12
	19	遊離炭酸	mg/L	20	2		14			17			13				14		17	13	14	4
	20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3	0.03		0.03未満			0.03未満			0.03未満				0.03未満		0.03未満	0.03未満	0.03未満	4
	21	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L	0.02	0.002		0.002未満			0.002未満			0.002未満				0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
	24	蒸発残留物	mg/L	30～200	50		160			160			150				170		170	150	160	4
	25	濁度	度	1	0.1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満		0.1未満	0.1未満	0.1未満	12
	26	pH値	−	7.5	0.01	7.5	7.4	7.4	7.5	7.5	7.5	7.4	7.0	6.9	7.1	7.0	7.0		7.5	6.9	7.3	12
	27	腐食性(ランゲリア指数)	−	−1～0	0.1					−0.7			−1.1				−1.2		−0.7	−1.2	−1.0	3
	28	従属栄養細菌	個/ml	2000P	1		1			1未満			3				1未満		3	1未満	1	4
	29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1	0.01		0.01未満			0.01未満			0.01未満				0.01未満		0.01未満	0.01未満	0.01未満	4
	30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1	0.01		0.01未満			0.01未満			0.01未満				0.01未満		0.01未満	0.01未満	0.01未満	4

項目区分	No.	項目	単位	基準値等	定量下限	東神吉水源地 水源地 出口 東神吉 浄水	東神吉水源地 水源地 出口 東神吉 浄水	東神吉水源地 水源地 出口 東神吉 浄水	東神吉水源地 水源地 出口 東神吉 浄水	東神吉水源地 水源地 出口 東神吉 浄水	東神吉水源地 水源地 出口 東神吉 浄水	東神吉水源地 水源地 出口 東神吉 浄水	東神吉水源地 水源地 出口 東神吉 浄水	東神吉水源地 水源地 出口 東神吉 浄水	東神吉水源地 水源地 出口 東神吉 浄水	東神吉水源地 水源地 出口 東神吉 浄水	東神吉水源地 水源地 出口 東神吉 浄水	最頻値	最高値	最低値	平均値	測定回数
		月 日				2020/04/21	2020/05/12	2020/06/17	2020/07/20	2020/08/04	2020/09/09	2020/10/13	2020/11/10	2020/12/09	2021/01/06	2021/02/02	2021/03/02					
		時 刻				10:06	11:48	10:30	10:35	10:20	11:10	10:35	11:00	10:15	11:00	11:15	10:35					
水質監視項目				基準値等	定量下限																	
水質監視項目		水温	℃	－	0.1	16.5	17.0	18.0	21.2	20.4	21.8	21.7	20.1	19.2	17.4	16.6	16.4		21.8	16.4	18.9	12
水質監視項目		アルカリ度	mg/L	－	0.1		55.2			58.9			63.6				57.0		63.6	55.2	58.7	4
水質監視項目		酸度	mg/L	－	0.1		16.0			19.5			15.2				16.4		19.5	15.2	16.8	4
水質監視項目		アンモニア性窒素	mg/L	－	0.01																	
水質監視項目		紫外線(UV)吸光度	－	－	0.001																	
水質監視項目		侵食性遊離炭酸	mg/L	－	1		13			15			12				13		15	12	13	4
水質監視項目		クロロホルム生成能	mg/L	－	0.001																	
水質監視項目		ブロモジクロロメタン生成能	mg/L	－	0.001																	
水質監視項目		ジブロモクロロメタン生成能	mg/L	－	0.001																	
水質監視項目		ブロモホルム生成能	mg/L	－	0.001																	
水質監視項目		総トリハロメタン生成能	mg/L	－	0.001																	
水質監視項目		クロロ酢酸生成能	mg/L	－	0.002																	
水質監視項目		ジクロロ酢酸生成能	mg/L	－	0.003																	
水質監視項目		トリクロロ酢酸生成能	mg/L	－	0.003																	
水質監視項目		電気伝導率	mS/m	－	1.0	27.6	27.9	27.4	26.7	25.8	24.7	24.5	26.2	27.0	29.0	31.1	32.3		32.3	24.5	27.5	12
備考																						

項目区分	No.	項目	単位	基準値等	定量下限	東神吉水源地 水源地 出口 東神吉 浄水	東神吉水源地 水源地 出口 東神吉 浄水	東神吉水源地 水源地 出口 東神吉 浄水	東神吉水源地 水源地 出口 東神吉 浄水	東神吉水源地 水源地 出口 東神吉 浄水	東神吉水源地 水源地 出口 東神吉 浄水	東神吉水源地 水源地 出口 東神吉 浄水	東神吉水源地 水源地 出口 東神吉 浄水	東神吉水源地 水源地 出口 東神吉 浄水	東神吉水源地 水源地 出口 東神吉 浄水	東神吉水源地 水源地 出口 東神吉 浄水	東神吉水源地 水源地 出口 東神吉 浄水	最頻値	最高値	最低値	平均値	測定回数
		月 日				2020/04/21	2020/05/12	2020/06/17	2020/07/20	2020/08/04	2020/09/09	2020/10/13	2020/11/10	2020/12/09	2021/01/06	2021/02/02	2021/03/02					
		時 刻				10:06	11:48	10:30	10:35	10:20	11:10	10:35	11:00	10:15	11:00	11:15	10:35					
農薬類				目標値	定量下限																	
農薬類	1	1,3-ジクロロプロペン(D-D)	mg/L	0.05	0.0002		0.0005未満												0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1
農薬類	2	2,2-DPA(ダラポン)	mg/L	0.08	0.0008		0.0008未満												0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	1
農薬類	3	2,4-D(2,4-PA)	mg/L	0.02	0.0002		0.0002未満												0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
農薬類	4	EPN	mg/L	0.004	0.00004		0.00004未満												0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	1
農薬類	5	MCPA	mg/L	0.005	0.00005		0.00005未満												0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1
農薬類	6	アシュラム	mg/L	0.9	0.009		0.009未満												0.009未満	0.009未満	0.009未満	1
農薬類	7	アセフェート	mg/L	0.006	0.0005		0.0005未満												0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1
農薬類	8	アトラジン	mg/L	0.01	0.0001		0.0001未満												0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	1
農薬類	9	アニロホス	mg/L	0.003	0.00003		0.00003未満												0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	1
農薬類	10	アミトラズ	mg/L	0.006	0.0005		0.0005未満												0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1
農薬類	11	アラクロール	mg/L	0.03	0.0003		0.0003未満												0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
農薬類	12	イソキサチオン	mg/L	0.005	0.00001		0.0001未満												0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	1
農薬類	13	イソフェンホス	mg/L	0.001	0.00003		0.00003未満												0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	1
農薬類	14	イソプロカルブ(MIPC)	mg/L	0.01	0.0001		0.0001未満												0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	1
農薬類	15	イソプロチオラン(IPT)	mg/L	0.3	0.003		0.003未満												0.003未満	0.003未満	0.003未満	1
農薬類	16	イプロベンホス(IBP)	mg/L	0.09	0.0009		0.0009未満												0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	1
農薬類	17	イミノクタジン	mg/L	0.006	0.00006		0.00006未満												0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	1
農薬類	18	インダノファン	mg/L	0.009	0.00009		0.00009未満												0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	1
農薬類	19	エスプロカルブ	mg/L	0.03	0.0003		0.0003未満												0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
農薬類	20	エトフェンプロックス	mg/L	0.08	0.0008		0.0008未満												0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	1
農薬類	21	エンドスルファン	mg/L	0.01	0.0001		0.0001未満												0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	1
農薬類	22	オキサジクロメホン	mg/L	0.02	0.0002		0.0002未満												0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
農薬類	23	オキシン銅(有機銅)	mg/L	0.03	0.0003		0.0003未満												0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
農薬類	24	オリサストロビン	mg/L	0.1	0.001		0.001未満												0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
農薬類	25	カズサホス	mg/L	0.0006	0.00001		0.00001未満												0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	1
農薬類	26	カフェンストロール	mg/L	0.008	0.00008		0.00008未満												0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	1
農薬類	27	カルタップ	mg/L	0.08	0.0008		0.0008未満												0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	1
農薬類	28	カルバリル(NAC)	mg/L	0.02	0.0002		0.0002未満												0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
農薬類	29	カルボフラン	mg/L	0.005	0.00005		0.00005未満												0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1
農薬類	30	キノクラミン(ACN)	mg/L	0.005	0.00005		0.00005未満												0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1
農薬類	31	キャプタン	mg/L	0.3	0.003		0.003未満												0.003未満	0.003未満	0.003未満	1
農薬類	32	クミルロン	mg/L	0.03	0.0003		0.0003未満												0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
農薬類	33	グリホサート	mg/L	2	0.02		0.02未満												0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
農薬類	34	グルホシネート	mg/L	0.02	0.0004		0.0004未満												0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	1
農薬類	35	クロメプロップ	mg/L	0.02	0.0002		0.0002未満												0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
農薬類	36	クロルニトロフェン(CNP)	mg/L	0.0001	0.0001		0.0001未満												0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	1
農薬類	37	クロルピリホス	mg/L	0.003	0.0001		0.0001未満												0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	1
農薬類	38	クロロタロニル(TPN)	mg/L	0.05	0.0005		0.0005未満												0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1
農薬類	39	シアナジン	mg/L	0.001	0.00001		0.00001未満												0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	1
農薬類	40	シアノホス(CYAP)	mg/L	0.003	0.00003		0.00003未満												0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	1

項目区分	No.	項目	単位	基準値等	定量下限	東神吉水源地 水源地 出口 東神吉 浄水	東神吉水源地 水源地 出口 東神吉 浄水	東神吉水源地 水源地 出口 東神吉 浄水	東神吉水源地 水源地 出口 東神吉 浄水	東神吉水源地 水源地 出口 東神吉 浄水	東神吉水源地 水源地 出口 東神吉 浄水	東神吉水源地 水源地 出口 東神吉 浄水	東神吉水源地 水源地 出口 東神吉 浄水	東神吉水源地 水源地 出口 東神吉 浄水	東神吉水源地 水源地 出口 東神吉 浄水	東神吉水源地 水源地 出口 東神吉 浄水	東神吉水源地 水源地 出口 東神吉 浄水	東神吉水源地 水源地 出口 東神吉 浄水	最頻値	最高値	最低値	平均値	測定回数
		月 日				2020/04/21	2020/05/12	2020/06/17	2020/07/20	2020/08/04	2020/09/09	2020/10/13	2020/11/10	2020/12/09	2021/01/06	2021/02/02	2021/03/02					
		時 刻				10:06	11:48	10:30	10:35	10:20	11:10	10:35	11:00	10:15	11:00	11:15	10:35					
農薬類	41	ジウロン（DCMU）	mg/L	0.02	0.0002		0.0002未満												0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
	42	ジクロベニル（DBN）	mg/L	0.03	0.0003		0.0003未満												0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
	43	ジクロルボス（DDVP）	mg/L	0.008	0.00008		0.00008未満												0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	1
	44	ジクワット	mg/L	0.01	0.0001		0.0001未満												0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	1
	45	ジスルホトン（エチルチオメトン）	mg/L	0.004	0.00004		0.00004未満												0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	1
	46	ジチオカルバメート系農薬	mg/L	0.005	0.00005		0.00005未満												0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1
	47	ジチオピル	mg/L	0.009	0.00009		0.00009未満												0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	1
	48	シハロホップブチル	mg/L	0.006	0.00006		0.00006未満												0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	1
	49	シマジン(CAT)	mg/L	0.003	0.00003		0.00003未満												0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	1
	50	ジメタメトリン	mg/L	0.02	0.0002		0.0002未満												0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
	51	ジメトエート	mg/L	0.05	0.0005		0.0005未満												0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1
	52	シメトリン	mg/L	0.03	0.0003		0.0003未満												0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
	53	ダイアジノン	mg/L	0.003	0.00003		0.00003未満												0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	1
	54	ダイムロン	mg/L	0.8	0.008		0.008未満												0.008未満	0.008未満	0.008未満	1
	55	ダゾメット、メタム（カーバム）、イソチオシアネート	mg/L	0.01	0.0001		0.0001未満												0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	1
	56	チアジニル	mg/L	0.1	0.001		0.001未満												0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
	57	チウラム	mg/L	0.02	0.0002		0.0002未満												0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
	58	チオジカルブ	mg/L	0.08	0.0008		0.0008未満												0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	1
	59	チオファネートメチル	mg/L	0.3	0.003		0.003未満												0.003未満	0.003未満	0.003未満	1
	60	チオベンカルブ	mg/L	0.02	0.0002		0.0002未満												0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
	61	テフリルトリオン	mg/L	0.002	0.00002		0.00002未満												0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	1
	62	テルブカルブ(MBPMC)	mg/L	0.02	0.0002		0.0002未満												0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
	63	トリクロピル	mg/L	0.006	0.00006		0.00006未満												0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	1
	64	トリクロルホン(DEP)	mg/L	0.005	0.0002		0.0002未満												0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
	65	トリシクラゾール	mg/L	0.1	0.001		0.001未満												0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
	66	トリフルラリン	mg/L	0.06	0.0006		0.0006未満												0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	1
	67	ナプロパミド	mg/L	0.03	0.0003		0.0003未満												0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
	68	パラコート	mg/L	0.005	0.00005		0.00005未満												0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1
	69	ピペロホス	mg/L	0.0009	0.00001		0.00001未満												0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	1
	70	ピラクロニル	mg/L	0.01	0.0001		0.0001未満												0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	1
	71	ピラゾキシフェン	mg/L	0.004	0.00008		0.00008未満												0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	1
	72	ピラゾリネート（ピラゾレート）	mg/L	0.02	0.0002		0.0002未満												0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
	73	ピリダフェンチオン	mg/L	0.002	0.0002		0.0002未満												0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
	74	ピリブチカルブ	mg/L	0.02	0.0002		0.0002未満												0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
	75	ピロキロン	mg/L	0.05	0.0005		0.0005未満												0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1
	76	フィプロニル	mg/L	0.0005	0.000005		0.000005未満												0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	1
	77	フェニトロチオン(MEP)	mg/L	0.01	0.0001		0.0001未満												0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	1
	78	フェノブカルブ（BPMC）	mg/L	0.03	0.0003		0.0003未満												0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
	79	フェリムゾン	mg/L	0.05	0.0005		0.0005未満												0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1
	80	フェンチオン（MPP）	mg/L	0.006	0.00006		0.00006未満												0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	1

項目区分	No.	項目	単位	基準値等	定量下限	東神吉水源地 水源地 出口 東神吉 浄水	東神吉水源地 水源地 出口 東神吉 浄水	東神吉水源地 水源地 出口 東神吉 浄水	東神吉水源地 水源地 出口 東神吉 浄水	東神吉水源地 水源地 出口 東神吉 浄水	東神吉水源地 水源地 出口 東神吉 浄水	東神吉水源地 水源地 出口 東神吉 浄水	東神吉水源地 水源地 出口 東神吉 浄水	東神吉水源地 水源地 出口 東神吉 浄水	東神吉水源地 水源地 出口 東神吉 浄水	東神吉水源地 水源地 出口 東神吉 浄水	東神吉水源地 水源地 出口 東神吉 浄水	最頻値	最高値	最低値	平均値	測定回数
		月 日				2020/04/21	2020/05/12	2020/06/17	2020/07/20	2020/08/04	2020/09/09	2020/10/13	2020/11/10	2020/12/09	2021/01/06	2021/02/02	2021/03/02					
		時 刻				10:06	11:48	10:30	10:35	10:20	11:10	10:35	11:00	10:15	11:00	11:15	10:35					
農薬類	81	フェントエート（PAP）	mg/L	0.007	0.00007		0.00007未満												0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	1
	82	フェントラザミド	mg/L	0.01	0.0001		0.0001未満												0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	1
	83	フサライド	mg/L	0.1	0.001		0.001未満												0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
	84	ブタクロール	mg/L	0.03	0.0003		0.0003未満												0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
	85	ブタミホス	mg/L	0.02	0.0002		0.0002未満												0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
	86	ブプロフェジン	mg/L	0.02	0.0002		0.0002未満												0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
	87	フルアジナム	mg/L	0.03	0.0003		0.0003未満												0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
	88	プレチラクロール	mg/L	0.05	0.0005		0.0005未満												0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1
	89	プロシミドン	mg/L	0.09	0.0009		0.0009未満												0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	1
	90	プロチオホス	mg/L	0.007	0.00007		0.00007未満												0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	1
	91	プロピコナゾール	mg/L	0.05	0.0005		0.0005未満												0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1
	92	プロピザミド	mg/L	0.05	0.0005		0.0005未満												0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1
	93	プロベナゾール	mg/L	0.03	0.0005		0.0005未満												0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1
	94	ブロモブチド	mg/L	0.1	0.001		0.001未満												0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
	95	ベノミル	mg/L	0.02	0.0002		0.0002未満												0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
	96	ペンシクロン	mg/L	0.1	0.001		0.001未満												0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
	97	ベンゾビシクロン	mg/L	0.09	0.0009		0.0009未満												0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	1
	98	ベンゾフェナップ	mg/L	0.005	0.00005		0.00005未満												0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1
	99	ベンタゾン	mg/L	0.2	0.002		0.002未満												0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
	100	ペンディメタリン	mg/L	0.3	0.003		0.003未満												0.003未満	0.003未満	0.003未満	1
	101	ベンフラカルブ	mg/L	0.04	0.0004		0.0004未満												0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	1
	102	ベンフルラリン（ベスロジン）	mg/L	0.01	0.0001		0.0001未満												0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	1
	103	ベンフレセート	mg/L	0.07	0.0007		0.0007未満												0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	1
	104	ホスチアゼート	mg/L	0.003	0.00008		0.00008未満												0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	1
	105	マラチオン（マラソン）	mg/L	0.7	0.007		0.007未満												0.007未満	0.007未満	0.007未満	1
	106	メコプロップ(MCPP)	mg/L	0.05	0.0005		0.0005未満												0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1
	107	メソミル	mg/L	0.03	0.0003		0.0003未満												0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
	108	メタラキシル	mg/L	0.2	0.0006		0.0006未満												0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	1
	109	メチダチオン（DMTP）	mg/L	0.004	0.00004		0.00004未満												0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	1
	110	メトミノストロビン	mg/L	0.04	0.0004		0.0004未満												0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	1
	111	メトリブジン	mg/L	0.03	0.0003		0.0003未満												0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
	112	メフェナセット	mg/L	0.02	0.0002		0.0002未満												0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
	113	メプロニル	mg/L	0.1	0.001		0.001未満												0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
	114	モリネート	mg/L	0.005	0.00005		0.00005未満												0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1

No.																				
検査実施農薬数		114													114	114	114	1
検出農薬数		0													0	0	0	1
農薬類スコア		0.00													0.00	0.00	0.00	1

（ウ）浄水場、水源地(浄水)
（ウ-3）大野水源地（浄水）

項目区分	No.	項目	単位	基準値等	定量下限	大野水源地 水源地 出口 大野 浄水	大野水源地 水源地 出口 大野 浄水	大野水源地 水源地 出口 大野 浄水	大野水源地 水源地 出口 大野 浄水	大野水源地 水源地 出口 大野 浄水	大野水源地 水源地 出口 大野 浄水	大野水源地 水源地 出口 大野 浄水	大野水源地 水源地 出口 大野 浄水	大野水源地 水源地 出口 大野 浄水	大野水源地 水源地 出口 大野 浄水	大野水源地 水源地 出口 大野 浄水	大野水源地 水源地 出口 大野 浄水	最頻値	最高値	最低値	平均値	測定回数
		月 日				2020/04/21	2020/05/20	2020/06/02	2020/07/20	2020/08/19	2020/09/02	2020/10/13	2020/11/18	2020/12/02	2021/01/06	2021/02/02	2021/03/02					
		時 刻				9:17	10:50	10:20	10:27	9:53	9:17	10:20	11:20	9:15	11:15	12:40	12:29					
水質基準項目				基準値	定量下限																	
水質基準項目	1	一般細菌	個/mL	100	1	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満		1未満	1未満	1未満	12
	2	大腸菌	−	不検出	−	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出				12
			MPN/100mL		1																	
	3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003	0.0003			0.0003未満			0.0003未満			0.0003未満			0.0003未満		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4
	4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005	0.00005			0.00005未満			0.00005未満			0.00005未満			0.00005未満		0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	4
	5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01	0.001			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01	0.001			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01	0.001			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	8	六価クロム化合物	mg/L	0.02	0.002			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
	9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04	0.004	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満		0.004未満	0.004未満	0.004未満	12
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01	0.001			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10	0.05	1.2	1.2	1.2	2.4	2.5	1.7	1.0	0.94	0.89	0.77	0.89	0.90		2.5	0.77	1.3	12
	12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8	0.08	0.15	0.15	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.16	0.15	0.14	0.15	0.14		0.16	0.14	0.14	12
	13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0	0.1			0.1未満			0.1未満			0.1未満			0.1未満		0.1未満	0.1未満	0.1未満	4
	14	四塩化炭素	mg/L	0.002	0.0002			0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
	15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05	0.005			0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満	4
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04	0.004			0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満		0.004未満	0.004未満	0.004未満	4
	17	ジクロロメタン	mg/L	0.02	0.002			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
	18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01	0.001			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01	0.001			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	20	ベンゼン	mg/L	0.01	0.001			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	21	塩素酸	mg/L	0.6	0.06	0.06	0.06未満	0.06未満	0.09	0.07	0.08	0.07	0.07	0.07	0.06未満	0.06未満	0.06未満		0.09	0.06未満	0.06未満	12
	22	クロロ酢酸	mg/L	0.02	0.002			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
	23	クロロホルム	mg/L	0.06	0.001			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001		0.001	0.001未満	0.001未満	4
	24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03	0.003			0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満		0.003未満	0.003未満	0.003未満	4
	25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1	0.001			0.002			0.002			0.004			0.002		0.004	0.002	0.002	4
	26	臭素酸	mg/L	0.01	0.001			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	27	総トリハロメタン	mg/L	0.1	0.001			0.005			0.004			0.008			0.003		0.008	0.003	0.005	4
	28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03	0.003			0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満		0.003未満	0.003未満	0.003未満	4
	29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03	0.001			0.001			0.001未満			0.002			0.001未満		0.002	0.001未満	0.001未満	4
	30	ブロモホルム	mg/L	0.09	0.001			0.002			0.002			0.002			0.001未満		0.002	0.001未満	0.002	4
	31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08	0.008			0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満		0.008未満	0.008未満	0.008未満	4

項目区分	No.	項目	単位	基準値等	定量下限	大野水源地 水源地 出口 大野 浄水	大野水源地 水源地 出口 大野 浄水	大野水源地 水源地 出口 大野 浄水	大野水源地 水源地 出口 大野 浄水	大野水源地 水源地 出口 大野 浄水	大野水源地 水源地 出口 大野 浄水	大野水源地 水源地 出口 大野 浄水	大野水源地 水源地 出口 大野 浄水	大野水源地 水源地 出口 大野 浄水	大野水源地 水源地 出口 大野 浄水	大野水源地 水源地 出口 大野 浄水	大野水源地 水源地 出口 大野 浄水	最頻値	最高値	最低値	平均値	測定回数
		月 日				2020/04/21	2020/05/20	2020/06/02	2020/07/20	2020/08/19	2020/09/02	2020/10/13	2020/11/18	2020/12/02	2021/01/06	2021/02/02	2021/03/02					
		時 刻				9:17	10:50	10:20	10:27	9:53	9:17	10:20	11:20	9:15	11:15	12:40	12:29					
水質基準項目	32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0	0.1			0.1未満			0.1未満			0.1未満			0.1未満		0.1未満	0.1未満	0.1未満	4
	33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2	0.01			0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満		0.01未満	0.01未満	0.01未満	4
	34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3	0.03	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満		0.03未満	0.03未満	0.03未満	12
	35	銅及びその化合物	mg/L	1.0	0.1			0.1未満			0.1未満			0.1未満			0.1未満		0.1未満	0.1未満	0.1未満	4
	36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200	1.0			27			28			31			31		31	27	29	4
	37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	12
	38	塩化物イオン	mg/L	200	1.0	18	16	16	15	15	15	16	15	15	18	23	25		25	15	17	12
	39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	300	1			54			67			57			58		67	54	59	4
	40	蒸発残留物	mg/L	500	50			150			170			160			160		170	150	160	4
	41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2	0.02			0.02未満			0.02未満			0.02未満			0.02未満		0.02未満	0.02未満	0.02未満	4
	42	ジェオスミン	mg/L	0.00001	0.000001			0.000001未満			0.000001未満			0.000001未満			0.000001未満		0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	4
	43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001	0.000001			0.000001未満			0.000001未満			0.000001未満			0.000001未満		0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	4
	44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02	0.005			0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満	4
	45	フェノール類	mg/L	0.005	0.0005			0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	4
	46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	3	0.1	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.1	0.2	0.2	0.4		0.4	0.1	0.3	12
	47	pH値	−	5.8～8.6	0.1	7.2	7.0	6.9	6.9	6.7	6.7	6.6	6.8	6.8	7.1	7.2	7.1		7.2	6.6	6.9	12
	48	味	−	異常でない	−	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				12
	49	臭気	−	異常でない	−	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				12
	50	色度	度	5	0.5	0.5未満	0.9	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.6		0.9	0.5未満	0.5未満	12
	51	濁度	度	2	0.1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満		0.1	0.1未満	0.1未満	12

項目区分	No.	項目	単位	基準値等	定量下限	大野水源地 水源地 出口 大野 浄水	大野水源地 水源地 出口 大野 浄水	大野水源地 水源地 出口 大野 浄水	大野水源地 水源地 出口 大野 浄水	大野水源地 水源地 出口 大野 浄水	大野水源地 水源地 出口 大野 浄水	大野水源地 水源地 出口 大野 浄水	大野水源地 水源地 出口 大野 浄水	大野水源地 水源地 出口 大野 浄水	大野水源地 水源地 出口 大野 浄水	大野水源地 水源地 出口 大野 浄水	大野水源地 水源地 出口 大野 浄水	最頻値	最高値	最低値	平均値	測定回数
		月 日				2020/04/21	2020/05/20	2020/06/02	2020/07/20	2020/08/19	2020/09/02	2020/10/13	2020/11/18	2020/12/02	2021/01/06	2021/02/02	2021/03/02					
		時 刻				9:17	10:50	10:20	10:27	9:53	9:17	10:20	11:20	9:15	11:15	12:40	12:29					
水質管理目標設定項目				目標値	定量下限																	
水質管理目標設定項目	1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02	0.002			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
	2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002P	0.0002			0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
	3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02	0.002			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
	5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004	0.0004			0.0004未満			0.0004未満			0.0004未満			0.0004未満		0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	4
	8	トルエン	mg/L	0.4	0.04			0.04未満			0.04未満			0.04未満			0.04未満		0.04未満	0.04未満	0.04未満	4
	9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08	0.008																	
	10	亜塩素酸	mg/L	0.6	0.06			0.06未満			0.06未満			0.06未満					0.06未満	0.06未満	0.06未満	3
	13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01P	0.001																	
	14	抱水クロラール	mg/L	0.02P	0.002																	
	15	農薬類	-	1	0.01			0.01未満											0.01未満	0.01未満	0.01未満	1
	16	残留塩素	mg/L	1	0.1	0.4	0.5	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4		0.5	0.3	0.4	12
	17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10～100	1			54			67			57			58		67	54	59	4
	18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	12
	19	遊離炭酸	mg/L	20	2			9.5			22			16			15		22	9.5	16	4
	20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3	0.03			0.03未満			0.03未満			0.03未満			0.03未満		0.03未満	0.03未満	0.03未満	4
	21	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L	0.02	0.002			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
	24	蒸発残留物	mg/L	30～200	50			150			170			160			160		170	150	160	4
	25	濁度	度	1	0.1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満		0.1	0.1未満	0.1未満	12
	26	pH値	-	7.5	0.01	7.2	7.0	6.9	6.9	6.7	6.7	6.6	6.8	6.8	7.1	7.2	7.1		7.2	6.6	6.9	12
	27	腐食性(ランゲリア指数)	-	-1～0	0.1						-1.5			-1.3			-1.1		-1.1	-1.5	-1.3	3
	28	従属栄養細菌	個/ml	2000P	1			1未満			1			1未満			1未満		1	1未満	1未満	4
	29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1	0.01			0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満		0.01未満	0.01未満	0.01未満	4
	30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1	0.01			0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満		0.01未満	0.01未満	0.01未満	4

項目区分	No.	項目	単位	基準値等	定量下限	大野水源地 水源地 出口 大野 浄水	大野水源地 水源地 出口 大野 浄水	大野水源地 水源地 出口 大野 浄水	大野水源地 水源地 出口 大野 浄水	大野水源地 水源地 出口 大野 浄水	大野水源地 水源地 出口 大野 浄水	大野水源地 水源地 出口 大野 浄水	大野水源地 水源地 出口 大野 浄水	大野水源地 水源地 出口 大野 浄水	大野水源地 水源地 出口 大野 浄水	大野水源地 水源地 出口 大野 浄水	大野水源地 水源地 出口 大野 浄水	最頻値	最高値	最低値	平均値	測定回数
		月 日				2020/04/21	2020/05/20	2020/06/02	2020/07/20	2020/08/19	2020/09/02	2020/10/13	2020/11/18	2020/12/02	2021/01/06	2021/02/02	2021/03/02					
		時 刻				9:17	10:50	10:20	10:27	9:53	9:17	10:20	11:20	9:15	11:15	12:40	12:29					
水質監視項目				基準値等	定量下限																	
水質監視項目		水温	℃	－	0.1	16.8	16.7	17.6	19.2	20.3	20.8	21.5	20.6	20.0	18.9	18.4	17.8		21.5	16.7	19.0	12
水質監視項目		アルカリ度	mg/L	－	0.1			69.3			85.0			86.3			72.9		86.3	69.3	78.4	4
水質監視項目		酸度	mg/L	－	0.1			10.8			24.8			18.6			16.9		24.8	10.8	17.8	4
水質監視項目		アンモニア性窒素	mg/L	－	0.01																	
水質監視項目		紫外線(UV)吸光度	－	－	0.001																	
水質監視項目		侵食性遊離炭酸	mg/L	－	1			7.9			18			13			13		18	7.9	13	4
水質監視項目		クロロホルム生成能	mg/L	－	0.001																	
水質監視項目		ブロモジクロロメタン生成能	mg/L	－	0.001																	
水質監視項目		ジブロモクロロメタン生成能	mg/L	－	0.001																	
水質監視項目		ブロモホルム生成能	mg/L	－	0.001																	
水質監視項目		総トリハロメタン生成能	mg/L	－	0.001																	
水質監視項目		クロロ酢酸生成能	mg/L	－	0.002																	
水質監視項目		ジクロロ酢酸生成能	mg/L	－	0.003																	
水質監視項目		トリクロロ酢酸生成能	mg/L	－	0.003																	
水質監視項目		電気伝導率	mS/m	－	1.0	26.8	27.4	27.4	30.4	30.8	30.6	29.5	29.9	29.2	30.4	31.5	30.8		31.5	26.8	29.6	12
備考																						

項目区分	No.	項目	単位	基準値等	定量下限	大野水源地 水源地 出口 大野 浄水	大野水源地 水源地 出口 大野 浄水	大野水源地 水源地 出口 大野 浄水	大野水源地 水源地 出口 大野 浄水	大野水源地 水源地 出口 大野 浄水	大野水源地 水源地 出口 大野 浄水	大野水源地 水源地 出口 大野 浄水	大野水源地 水源地 出口 大野 浄水	大野水源地 水源地 出口 大野 浄水	大野水源地 水源地 出口 大野 浄水	大野水源地 水源地 出口 大野 浄水	大野水源地 水源地 出口 大野 浄水	最頻値	最高値	最低値	平均値	測定回数
		月 日				2020/04/21	2020/05/20	2020/06/02	2020/07/20	2020/08/19	2020/09/02	2020/10/13	2020/11/18	2020/12/02	2021/01/06	2021/02/02	2021/03/02					
		時 刻				9:17	10:50	10:20	10:27	9:53	9:17	10:20	11:20	9:15	11:15	12:40	12:29					
農薬類				目標値	定量下限																	
農薬類	1	1,3-ジクロロプロペン(D-D)	mg/L	0.05	0.0002			0.0005未満											0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1
農薬類	2	2,2-DPA(ダラポン)	mg/L	0.08	0.0008			0.0008未満											0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	1
農薬類	3	2,4-D(2,4-PA)	mg/L	0.02	0.0002			0.0002未満											0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
農薬類	4	EPN	mg/L	0.004	0.00004			0.00004未満											0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	1
農薬類	5	MCPA	mg/L	0.005	0.00005			0.00005未満											0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1
農薬類	6	アシュラム	mg/L	0.9	0.009			0.009未満											0.009未満	0.009未満	0.009未満	1
農薬類	7	アセフェート	mg/L	0.006	0.0005			0.0005未満											0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1
農薬類	8	アトラジン	mg/L	0.01	0.0001			0.0001未満											0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	1
農薬類	9	アニロホス	mg/L	0.003	0.00003			0.00003未満											0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	1
農薬類	10	アミトラズ	mg/L	0.006	0.0005			0.0005未満											0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1
農薬類	11	アラクロール	mg/L	0.03	0.0003			0.0003未満											0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
農薬類	12	イソキサチオン	mg/L	0.005	0.00001			0.0001未満											0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	1
農薬類	13	イソフェンホス	mg/L	0.001	0.00003			0.00003未満											0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	1
農薬類	14	イソプロカルブ(MIPC)	mg/L	0.01	0.0001			0.0001未満											0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	1
農薬類	15	イソプロチオラン(IPT)	mg/L	0.3	0.003			0.003未満											0.003未満	0.003未満	0.003未満	1
農薬類	16	イプロベンホス(IBP)	mg/L	0.09	0.0009			0.0009未満											0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	1
農薬類	17	イミノクタジン	mg/L	0.006	0.00006			0.00006未満											0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	1
農薬類	18	インダノファン	mg/L	0.009	0.00009			0.00009未満											0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	1
農薬類	19	エスプロカルブ	mg/L	0.03	0.0003			0.0003未満											0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
農薬類	20	エトフェンプロックス	mg/L	0.08	0.0008			0.0008未満											0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	1
農薬類	21	エンドスルファン	mg/L	0.01	0.0001			0.0001未満											0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	1
農薬類	22	オキサジクロメホン	mg/L	0.02	0.0002			0.0002未満											0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
農薬類	23	オキシン銅(有機銅)	mg/L	0.03	0.0003			0.0003未満											0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
農薬類	24	オリサストロビン	mg/L	0.1	0.001			0.001未満											0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
農薬類	25	カズサホス	mg/L	0.0006	0.00001			0.00001未満											0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	1
農薬類	26	カフェンストロール	mg/L	0.008	0.00008			0.00008未満											0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	1
農薬類	27	カルタップ	mg/L	0.08	0.0008			0.0008未満											0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	1
農薬類	28	カルバリル(NAC)	mg/L	0.02	0.0002			0.0002未満											0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
農薬類	29	カルボフラン	mg/L	0.005	0.00005			0.00005未満											0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1
農薬類	30	キノクラミン(ACN)	mg/L	0.005	0.00005			0.00005未満											0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1
農薬類	31	キャプタン	mg/L	0.3	0.003			0.003未満											0.003未満	0.003未満	0.003未満	1
農薬類	32	クミルロン	mg/L	0.03	0.0003			0.0003未満											0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
農薬類	33	グリホサート	mg/L	2	0.02			0.02未満											0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
農薬類	34	グルホシネート	mg/L	0.02	0.0004			0.0004未満											0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	1
農薬類	35	クロメプロップ	mg/L	0.02	0.0002			0.0002未満											0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
農薬類	36	クロルニトロフェン(CNP)	mg/L	0.0001	0.0001			0.0001未満											0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	1
農薬類	37	クロルピリホス	mg/L	0.003	0.0001			0.0001未満											0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	1
農薬類	38	クロロタロニル(TPN)	mg/L	0.05	0.0005			0.0005未満											0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1
農薬類	39	シアナジン	mg/L	0.001	0.00001			0.00001未満											0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	1
農薬類	40	シアノホス(CYAP)	mg/L	0.003	0.00003			0.00003未満											0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	1

項目区分	No.	項目	単位	基準値等	定量下限	大野水源地 水源地 出口 大野 浄水	大野水源地 水源地 出口 大野 浄水	大野水源地 水源地 出口 大野 浄水	大野水源地 水源地 出口 大野 浄水	大野水源地 水源地 出口 大野 浄水	大野水源地 水源地 出口 大野 浄水	大野水源地 水源地 出口 大野 浄水	大野水源地 水源地 出口 大野 浄水	大野水源地 水源地 出口 大野 浄水	大野水源地 水源地 出口 大野 浄水	大野水源地 水源地 出口 大野 浄水	大野水源地 水源地 出口 大野 浄水	最頻値	最高値	最低値	平均値	測定回数
		月 日				2020/04/21	2020/05/20	2020/06/02	2020/07/20	2020/08/19	2020/09/02	2020/10/13	2020/11/18	2020/12/02	2021/01/06	2021/02/02	2021/03/02					
		時 刻				9:17	10:50	10:20	10:27	9:53	9:17	10:20	11:20	9:15	11:15	12:40	12:29					
農薬類	41	ジウロン（DCMU）	mg/L	0.02	0.0002			0.0002未満											0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
	42	ジクロベニル（DBN）	mg/L	0.03	0.0003			0.0003未満											0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
	43	ジクロルボス（DDVP）	mg/L	0.008	0.00008			0.00008未満											0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	1
	44	ジクワット	mg/L	0.01	0.0001			0.0001未満											0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	1
	45	ジスルホトン（エチルチオメトン）	mg/L	0.004	0.00004			0.00004未満											0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	1
	46	ジチオカルバメート系農薬	mg/L	0.005	0.00005			0.00005未満											0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1
	47	ジチオピル	mg/L	0.009	0.00009			0.00009未満											0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	1
	48	シハロホップブチル	mg/L	0.006	0.00006			0.00006未満											0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	1
	49	シマジン(CAT)	mg/L	0.003	0.00003			0.00003未満											0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	1
	50	ジメタメトリン	mg/L	0.02	0.0002			0.0002未満											0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
	51	ジメトエート	mg/L	0.05	0.0005			0.0005未満											0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1
	52	シメトリン	mg/L	0.03	0.0003			0.0003未満											0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
	53	ダイアジノン	mg/L	0.003	0.00003			0.00003未満											0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	1
	54	ダイムロン	mg/L	0.8	0.008			0.008未満											0.008未満	0.008未満	0.008未満	1
	55	ダゾメット、メタム（カーバム）、イソチオシアネート	mg/L	0.01	0.0001			0.0001未満											0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	1
	56	チアジニル	mg/L	0.1	0.001			0.001未満											0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
	57	チウラム	mg/L	0.02	0.0002			0.0002未満											0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
	58	チオジカルブ	mg/L	0.08	0.0008			0.0008未満											0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	1
	59	チオファネートメチル	mg/L	0.3	0.003			0.003未満											0.003未満	0.003未満	0.003未満	1
	60	チオベンカルブ	mg/L	0.02	0.0002			0.0002未満											0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
	61	テフリルトリオン	mg/L	0.002	0.00002			0.00002未満											0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	1
	62	テルブカルブ(MBPMC)	mg/L	0.02	0.0002			0.0002未満											0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
	63	トリクロピル	mg/L	0.006	0.00006			0.00006未満											0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	1
	64	トリクロルホン(DEP)	mg/L	0.005	0.0002			0.0002未満											0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
	65	トリシクラゾール	mg/L	0.1	0.001			0.001未満											0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
	66	トリフルラリン	mg/L	0.06	0.0006			0.0006未満											0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	1
	67	ナプロパミド	mg/L	0.03	0.0003			0.0003未満											0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
	68	パラコート	mg/L	0.005	0.00005			0.00005未満											0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1
	69	ピペロホス	mg/L	0.0009	0.00001			0.00001未満											0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	1
	70	ピラクロニル	mg/L	0.01	0.0001			0.0001未満											0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	1
	71	ピラゾキシフェン	mg/L	0.004	0.00008			0.00008未満											0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	1
	72	ピラゾリネート（ピラゾレート）	mg/L	0.02	0.0002			0.0002未満											0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
	73	ピリダフェンチオン	mg/L	0.002	0.0002			0.0002未満											0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
	74	ピリブチカルブ	mg/L	0.02	0.0002			0.0002未満											0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
	75	ピロキロン	mg/L	0.05	0.0005			0.0005未満											0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1
	76	フィプロニル	mg/L	0.0005	0.000005			0.000005未満											0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	1
	77	フェニトロチオン(MEP)	mg/L	0.01	0.0001			0.0001未満											0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	1
	78	フェノブカルブ（BPMC）	mg/L	0.03	0.0003			0.0003未満											0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
	79	フェリムゾン	mg/L	0.05	0.0005			0.0005未満											0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1
	80	フェンチオン（MPP）	mg/L	0.006	0.00006			0.00006未満											0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	1

項目区分	No.	項目	単位	基準値等	定量下限	大野水源地 水源地 出口 大野 浄水	大野水源地 水源地 出口 大野 浄水	大野水源地 水源地 出口 大野 浄水	大野水源地 水源地 出口 大野 浄水	大野水源地 水源地 出口 大野 浄水	大野水源地 水源地 出口 大野 浄水	大野水源地 水源地 出口 大野 浄水	大野水源地 水源地 出口 大野 浄水	大野水源地 水源地 出口 大野 浄水	大野水源地 水源地 出口 大野 浄水	大野水源地 水源地 出口 大野 浄水	大野水源地 水源地 出口 大野 浄水	最頻値	最高値	最低値	平均値	測定回数
		月 日				2020/04/21	2020/05/20	2020/06/02	2020/07/20	2020/08/19	2020/09/02	2020/10/13	2020/11/18	2020/12/02	2021/01/06	2021/02/02	2021/03/02					
		時 刻				9:17	10:50	10:20	10:27	9:53	9:17	10:20	11:20	9:15	11:15	12:40	12:29					
農薬類	81	フェントエート（PAP）	mg/L	0.007	0.00007			0.00007未満											0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	1
	82	フェントラザミド	mg/L	0.01	0.0001			0.0001未満											0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	1
	83	フサライド	mg/L	0.1	0.001			0.001未満											0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
	84	ブタクロール	mg/L	0.03	0.0003			0.0003未満											0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
	85	ブタミホス	mg/L	0.02	0.0002			0.0002未満											0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
	86	ブプロフェジン	mg/L	0.02	0.0002			0.0002未満											0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
	87	フルアジナム	mg/L	0.03	0.0003			0.0003未満											0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
	88	プレチラクロール	mg/L	0.05	0.0005			0.0005未満											0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1
	89	プロシミドン	mg/L	0.09	0.0009			0.0009未満											0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	1
	90	プロチオホス	mg/L	0.007	0.00007			0.00007未満											0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	1
	91	プロピコナゾール	mg/L	0.05	0.0005			0.0005未満											0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1
	92	プロピザミド	mg/L	0.05	0.0005			0.0005未満											0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1
	93	プロベナゾール	mg/L	0.03	0.0005			0.0005未満											0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1
	94	ブロモブチド	mg/L	0.1	0.001			0.001未満											0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
	95	ベノミル	mg/L	0.02	0.0002			0.0002未満											0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
	96	ペンシクロン	mg/L	0.1	0.001			0.001未満											0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
	97	ベンゾビシクロン	mg/L	0.09	0.0009			0.0009未満											0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	1
	98	ベンゾフェナップ	mg/L	0.005	0.00005			0.00005未満											0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1
	99	ベンタゾン	mg/L	0.2	0.002			0.002未満											0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
	100	ペンディメタリン	mg/L	0.3	0.003			0.003未満											0.003未満	0.003未満	0.003未満	1
	101	ベンフラカルブ	mg/L	0.04	0.0004			0.0004未満											0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	1
	102	ベンフルラリン（ベスロジン）	mg/L	0.01	0.0001			0.0001未満											0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	1
	103	ベンフレセート	mg/L	0.07	0.0007			0.0007未満											0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	1
	104	ホスチアゼート	mg/L	0.003	0.00008			0.00008未満											0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	1
	105	マラチオン（マラソン）	mg/L	0.7	0.007			0.007未満											0.007未満	0.007未満	0.007未満	1
	106	メコプロップ（MCPP）	mg/L	0.05	0.0005			0.0005未満											0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1
	107	メソミル	mg/L	0.03	0.0003			0.0003未満											0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
	108	メタラキシル	mg/L	0.2	0.0006			0.0006未満											0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	1
	109	メチダチオン（DMTP）	mg/L	0.004	0.00004			0.00004未満											0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	1
	110	メトミノストロビン	mg/L	0.04	0.0004			0.0004未満											0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	1
	111	メトリブジン	mg/L	0.03	0.0003			0.0003未満											0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
	112	メフェナセット	mg/L	0.02	0.0002			0.0002未満											0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
	113	メプロニル	mg/L	0.1	0.001			0.001未満											0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
	114	モリネート	mg/L	0.005	0.00005			0.00005未満											0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1

No.																			
検査実施農薬数			114												114	114	114	1
検出農薬数			0												0	0	0	1
農薬類スコア			0.00												0.00	0.00	0.00	1

（ウ）浄水場、水源地(浄水)

（ウ-4）中津水源地（浄水）

項目区分	No.	項目	単位	基準値等	定量下限	中津水源地 水源地 出口 中津 浄水	中津水源地 水源地 出口 中津 浄水	中津水源地 水源地 出口 中津 浄水	中津水源地 水源地 出口 中津 浄水	中津水源地 水源地 出口 中津 浄水	中津水源地 水源地 出口 中津 浄水	中津水源地 水源地 出口 中津 浄水	中津水源地 水源地 出口 中津 浄水	中津水源地 水源地 出口 中津 浄水	中津水源地 水源地 出口 中津 浄水	中津水源地 水源地 出口 中津 浄水	中津水源地 水源地 出口 中津 浄水	最頻値	最高値	最低値	平均値	測定回数
		月 日				2020/04/21	2020/05/12	2020/06/17	2020/07/07	2020/08/19	2020/09/09	2020/10/06	2020/11/18	2020/12/09	2021/01/06	2021/02/02	2021/03/10					
		時 刻				11:15	9:50	9:13	10:55	10:41	10:01	9:10	13:37	10:40	11:00	12:10	10:20					
水質基準項目				基準値	定量下限																	
水質基準項目	1	一般細菌	個/mL	100	1	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満		1未満	1未満	1未満	12
水質基準項目	2	大腸菌	－	不検出	－	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出				12
			MPN/100mL		1																	
水質基準項目	3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003	0.0003		0.0003未満		0.0003未満			0.0003未満				0.0003未満			0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4
水質基準項目	4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005	0.00005		0.00005未満		0.00005未満			0.00005未満				0.00005未満			0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	4
水質基準項目	5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01	0.001		0.001未満		0.001未満			0.001未満				0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
水質基準項目	6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01	0.001		0.001未満		0.001未満			0.001未満				0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
水質基準項目	7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01	0.001		0.001		0.001未満			0.001未満				0.001未満			0.001	0.001未満	0.001未満	4
水質基準項目	8	六価クロム化合物	mg/L	0.02	0.002		0.002未満		0.002未満			0.002未満				0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
水質基準項目	9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04	0.004	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満		0.004未満	0.004未満	0.004未満	12
水質基準項目	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01	0.001		0.001未満		0.001未満			0.001未満				0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
水質基準項目	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10	0.05	1.5	1.5	1.5	1.7	2.5	1.7	1.2	0.97	0.85	0.90	1.2	1.1		2.5	0.85	1.4	12
水質基準項目	12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8	0.08	0.16	0.16	0.15	0.16	0.15	0.16	0.16	0.16	0.15	0.15	0.15	0.15		0.16	0.15	0.16	12
水質基準項目	13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0	0.1		0.1未満		0.1未満			0.1未満				0.1未満			0.1未満	0.1未満	0.1未満	4
水質基準項目	14	四塩化炭素	mg/L	0.002	0.0002		0.0002未満		0.0002未満			0.0002未満				0.0002未満			0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
水質基準項目	15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05	0.005		0.005未満		0.005未満			0.005未満				0.005未満			0.005未満	0.005未満	0.005未満	4
水質基準項目	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04	0.004		0.004未満		0.004未満			0.004未満				0.004未満			0.004未満	0.004未満	0.004未満	4
水質基準項目	17	ジクロロメタン	mg/L	0.02	0.002		0.002未満		0.002未満			0.002未満				0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
水質基準項目	18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01	0.001		0.001未満		0.001未満			0.001未満				0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
水質基準項目	19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01	0.001		0.001未満		0.001未満			0.001未満				0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
水質基準項目	20	ベンゼン	mg/L	0.01	0.001		0.001未満		0.001未満			0.001未満				0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
水質基準項目	21	塩素酸	mg/L	0.6	0.06	0.06未満	0.08	0.06未満	0.06	0.06未満	0.06	0.06	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満		0.08	0.06未満	0.06未満	12
水質基準項目	22	クロロ酢酸	mg/L	0.02	0.002		0.002未満		0.002未満			0.002未満				0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
水質基準項目	23	クロロホルム	mg/L	0.06	0.001		0.001未満		0.001未満			0.001未満				0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
水質基準項目	24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03	0.003		0.003未満		0.003未満			0.003未満				0.003未満			0.003未満	0.003未満	0.003未満	4
水質基準項目	25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1	0.001		0.001未満		0.001未満			0.001未満				0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
水質基準項目	26	臭素酸	mg/L	0.01	0.001		0.001未満		0.001未満			0.001未満				0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
水質基準項目	27	総トリハロメタン	mg/L	0.1	0.001		0.001未満		0.001未満			0.001未満				0.003			0.003	0.001未満	0.001未満	4
水質基準項目	28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03	0.003		0.003未満		0.003未満			0.003未満				0.003未満			0.003未満	0.003未満	0.003未満	4
水質基準項目	29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03	0.001		0.001未満		0.001未満			0.001未満				0.002			0.002	0.001未満	0.001未満	4
水質基準項目	30	ブロモホルム	mg/L	0.09	0.001		0.001未満		0.001未満			0.001未満				0.001			0.001	0.001未満	0.001未満	4
水質基準項目	31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08	0.008		0.008未満		0.008未満			0.008未満				0.008未満			0.008未満	0.008未満	0.008未満	4

項目区分	No.	項目	単位	基準値等	定量下限	中津水源地 水源地 出口 中津 浄水	中津水源地 水源地 出口 中津 浄水	中津水源地 水源地 出口 中津 浄水	中津水源地 水源地 出口 中津 浄水	中津水源地 水源地 出口 中津 浄水	中津水源地 水源地 出口 中津 浄水	中津水源地 水源地 出口 中津 浄水	中津水源地 水源地 出口 中津 浄水	中津水源地 水源地 出口 中津 浄水	中津水源地 水源地 出口 中津 浄水	中津水源地 水源地 出口 中津 浄水	中津水源地 水源地 出口 中津 浄水	最頻値	最高値	最低値	平均値	測定回数
		月 日				2020/04/21	2020/05/12	2020/06/17	2020/07/07	2020/08/19	2020/09/09	2020/10/06	2020/11/18	2020/12/09	2021/01/06	2021/02/02	2021/03/10					
		時 刻				11:15	9:50	9:13	10:55	10:41	10:01	9:10	13:37	10:40	11:00	12:10	10:20					
水質基準項目	32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0	0.1		0.1未満		0.1未満			0.1未満				0.1未満			0.1未満	0.1未満	0.1未満	4
	33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2	0.01		0.01未満		0.01未満			0.01未満				0.01未満			0.01未満	0.01未満	0.01未満	4
	34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3	0.03		0.03未満		0.03未満			0.03未満				0.03未満			0.03未満	0.03未満	0.03未満	4
	35	銅及びその化合物	mg/L	1.0	0.1		0.1未満		0.1未満			0.1未満				0.1未満			0.1未満	0.1未満	0.1未満	4
	36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200	1.0		17		17			17				20			20	17	18	4
	37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05	0.001		0.001未満		0.001未満			0.001未満				0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	38	塩化物イオン	mg/L	200	1.0	16	15	18	15	14	15	16	16	19	24	28	23		28	14	18	12
	39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	300	1		54		63			61				61			63	54	60	4
	40	蒸発残留物	mg/L	500	50		130		140			150				160			160	130	140	4
	41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2	0.02		0.02未満		0.02未満			0.02未満				0.02未満			0.02未満	0.02未満	0.02未満	4
	42	ジェオスミン	mg/L	0.00001	0.000001		0.000001未満		0.000001未満			0.000001未満				0.000001未満			0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	4
	43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001	0.000001		0.000001未満		0.000001未満			0.000001未満				0.000001未満			0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	4
	44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02	0.005		0.005未満		0.005未満			0.005未満				0.005未満			0.005未満	0.005未満	0.005未満	4
	45	フェノール類	mg/L	0.005	0.0005		0.0005未満		0.0005未満			0.0005未満				0.0005未満			0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	4
	46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	3	0.1	0.4	0.5	0.5	0.2	0.4	0.5	0.2	0.5	0.5	0.4	0.3	0.6		0.6	0.2	0.4	12
	47	pH値	−	5.8～8.6	0.1	6.6	6.5	6.4	6.5	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3	6.5	6.6	6.6		6.6	6.3	6.4	12
	48	味	−	異常でない	−	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				12
	49	臭気	−	異常でない	−	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				12
	50	色度	度	5	0.5	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満		0.5未満	0.5未満	0.5未満	12
	51	濁度	度	2	0.1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満		0.1未満	0.1未満	0.1未満	12

項目区分	No.	項目	単位	基準値等	定量下限	中津水源地 水源地 出口 中津 浄水	中津水源地 水源地 出口 中津 浄水	中津水源地 水源地 出口 中津 浄水	中津水源地 水源地 出口 中津 浄水	中津水源地 水源地 出口 中津 浄水	中津水源地 水源地 出口 中津 浄水	中津水源地 水源地 出口 中津 浄水	中津水源地 水源地 出口 中津 浄水	中津水源地 水源地 出口 中津 浄水	中津水源地 水源地 出口 中津 浄水	中津水源地 水源地 出口 中津 浄水	中津水源地 水源地 出口 中津 浄水	最頻値	最高値	最低値	平均値	測定回数
		月 日				2020/04/21	2020/05/12	2020/06/17	2020/07/07	2020/08/19	2020/09/09	2020/10/06	2020/11/18	2020/12/09	2021/01/06	2021/02/02	2021/03/10					
		時 刻				11:15	9:50	9:13	10:55	10:41	10:01	9:10	13:37	10:40	11:00	12:10	10:20					
水質管理目標設定項目				目標値	定量下限																	
水質管理目標設定項目	1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02	0.002		0.002未満		0.002未満			0.002未満				0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
	2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002P	0.0002		0.0002未満		0.0002未満			0.0002未満				0.0002未満			0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
	3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02	0.002		0.002未満		0.002未満			0.002未満				0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
	5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004	0.0004		0.0004未満		0.0004未満			0.0004未満				0.0004未満			0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	4
	8	トルエン	mg/L	0.4	0.04		0.04未満		0.04未満			0.04未満				0.04未満			0.04未満	0.04未満	0.04未満	4
	9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08	0.008																	
	10	亜塩素酸	mg/L	0.6	0.06		0.06未満		0.06未満			0.06未満							0.06未満	0.06未満	0.06未満	3
	13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01P	0.001																	
	14	抱水クロラール	mg/L	0.02P	0.002																	
	15	農薬類	-	1	0.01		0.01未満												0.01未満	0.01未満	0.01未満	1
	16	残留塩素	mg/L	1	0.1	0.4	0.3	0.3	0.3	0.4	0.5	0.4	0.5	0.4	0.4	0.5	0.3		0.5	0.3	0.4	12
	17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10～100	1		54		63			61				61			63	54	60	4
	18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01	0.001		0.001未満		0.001未満			0.001未満				0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	19	遊離炭酸	mg/L	20	2		15		18			32				24			32	15	22	4
	20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3	0.03		0.03未満		0.03未満			0.03未満				0.03未満			0.03未満	0.03未満	0.03未満	4
	21	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L	0.02	0.002		0.002未満		0.002未満			0.002未満				0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
	24	蒸発残留物	mg/L	30～200	50		130		140			150				160			160	130	140	4
	25	濁度	度	1	0.1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満		0.1未満	0.1未満	0.1未満	12
	26	pH値	-	7.5	0.01	6.6	6.5	6.4	6.5	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3	6.5	6.6	6.6		6.6	6.3	6.4	12
	27	腐食性(ランゲリア指数)	-	-1～0	0.1							-1.9				-1.7			-1.7	-1.9	-1.8	2
	28	従属栄養細菌	個/ml	2000P	1		1未満		1			1				1未満			1	1未満	1未満	4
	29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1	0.01		0.01未満		0.01未満			0.01未満				0.01未満			0.01未満	0.01未満	0.01未満	4
	30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1	0.01		0.01未満		0.01未満			0.01未満				0.01未満			0.01未満	0.01未満	0.01未満	4

項目区分	No.	項目	単位	基準値等	定量下限	中津水源地 水源地 出口 中津 浄水	中津水源地 水源地 出口 中津 浄水	中津水源地 水源地 出口 中津 浄水	中津水源地 水源地 出口 中津 浄水	中津水源地 水源地 出口 中津 浄水	中津水源地 水源地 出口 中津 浄水	中津水源地 水源地 出口 中津 浄水	中津水源地 水源地 出口 中津 浄水	中津水源地 水源地 出口 中津 浄水	中津水源地 水源地 出口 中津 浄水	中津水源地 水源地 出口 中津 浄水	中津水源地 水源地 出口 中津 浄水	最頻値	最高値	最低値	平均値	測定回数
		月 日				2020/04/21	2020/05/12	2020/06/17	2020/07/07	2020/08/19	2020/09/09	2020/10/06	2020/11/18	2020/12/09	2021/01/06	2021/02/02	2021/03/10					
		時 刻				11:15	9:50	9:13	10:55	10:41	10:01	9:10	13:37	10:40	11:00	12:10	10:20					
水質監視項目				基準値等	定量下限																	
水質監視項目		水温	℃	－	0.1	15.9	16.2	17.2	18.3	20.2	20.8	20.9	21.6	19.9	19.2	18.2	16.8		21.6	15.9	18.8	12
水質監視項目		アルカリ度	mg/L	－	0.1		44.8		54.2			58.4				47.3			58.4	44.8	51.2	4
水質監視項目		酸度	mg/L	－	0.1		17.2		21.0			36.1				27.1			36.1	17.2	25.4	4
水質監視項目		アンモニア性窒素	mg/L	－	0.01																	
水質監視項目		紫外線(UV)吸光度	－	－	0.001																	
水質監視項目		侵食性遊離炭酸	mg/L	－	1		14		17			28				22			28	14	20	4
水質監視項目		クロロホルム生成能	mg/L	－	0.001																	
水質監視項目		ブロモジクロロメタン生成能	mg/L	－	0.001																	
水質監視項目		ジブロモクロロメタン生成能	mg/L	－	0.001																	
水質監視項目		ブロモホルム生成能	mg/L	－	0.001																	
水質監視項目		総トリハロメタン生成能	mg/L	－	0.001																	
水質監視項目		クロロ酢酸生成能	mg/L	－	0.002																	
水質監視項目		ジクロロ酢酸生成能	mg/L	－	0.003																	
水質監視項目		トリクロロ酢酸生成能	mg/L	－	0.003																	
水質監視項目		電気伝導率	mS/m	－	1.0	21.5	22.2	24.7	24.8	26.2	25.2	24.7	23.8	24.5	27.6	28.4	25.3		28.4	21.5	24.9	12

備考	

項目区分	No.	項目	単位	基準値等	定量下限	中津水源地 水源地 出口 中津 浄水	中津水源地 水源地 出口 中津 浄水	中津水源地 水源地 出口 中津 浄水	中津水源地 水源地 出口 中津 浄水	中津水源地 水源地 出口 中津 浄水	中津水源地 水源地 出口 中津 浄水	中津水源地 水源地 出口 中津 浄水	中津水源地 水源地 出口 中津 浄水	中津水源地 水源地 出口 中津 浄水	中津水源地 水源地 出口 中津 浄水	中津水源地 水源地 出口 中津 浄水	中津水源地 水源地 出口 中津 浄水	最頻値	最高値	最低値	平均値	測定回数
		月 日				2020/04/21	2020/05/12	2020/06/17	2020/07/07	2020/08/19	2020/09/09	2020/10/06	2020/11/18	2020/12/09	2021/01/06	2021/02/02	2021/03/10					
		時 刻				11:15	9:50	9:13	10:55	10:41	10:01	9:10	13:37	10:40	11:00	12:10	10:20					
農薬類				目標値	定量下限																	
農薬類	1	1,3-ジクロロプロペン(D-D)	mg/L	0.05	0.0002		0.0005未満												0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1
農薬類	2	2,2-DPA(ダラポン)	mg/L	0.08	0.0008		0.0008未満												0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	1
農薬類	3	2,4-D(2,4-PA)	mg/L	0.02	0.0002		0.0002未満												0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
農薬類	4	EPN	mg/L	0.004	0.00004		0.00004未満												0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	1
農薬類	5	MCPA	mg/L	0.005	0.00005		0.00005未満												0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1
農薬類	6	アシュラム	mg/L	0.9	0.009		0.009未満												0.009未満	0.009未満	0.009未満	1
農薬類	7	アセフェート	mg/L	0.006	0.0005		0.0005未満												0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1
農薬類	8	アトラジン	mg/L	0.01	0.0001		0.0001未満												0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	1
農薬類	9	アニロホス	mg/L	0.003	0.00003		0.00003未満												0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	1
農薬類	10	アミトラズ	mg/L	0.006	0.0005		0.0005未満												0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1
農薬類	11	アラクロール	mg/L	0.03	0.0003		0.0003未満												0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
農薬類	12	イソキサチオン	mg/L	0.005	0.00001		0.0001未満												0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	1
農薬類	13	イソフェンホス	mg/L	0.001	0.00003		0.00003未満												0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	1
農薬類	14	イソプロカルブ(MIPC)	mg/L	0.01	0.0001		0.0001未満												0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	1
農薬類	15	イソプロチオラン(IPT)	mg/L	0.3	0.003		0.003未満												0.003未満	0.003未満	0.003未満	1
農薬類	16	イプロベンホス(IBP)	mg/L	0.09	0.0009		0.0009未満												0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	1
農薬類	17	イミノクタジン	mg/L	0.006	0.00006		0.00006未満												0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	1
農薬類	18	インダノファン	mg/L	0.009	0.00009		0.00009未満												0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	1
農薬類	19	エスプロカルブ	mg/L	0.03	0.0003		0.0003未満												0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
農薬類	20	エトフェンプロックス	mg/L	0.08	0.0008		0.0008未満												0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	1
農薬類	21	エンドスルファン	mg/L	0.01	0.0001		0.0001未満												0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	1
農薬類	22	オキサジクロメホン	mg/L	0.02	0.0002		0.0002未満												0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
農薬類	23	オキシン銅(有機銅)	mg/L	0.03	0.0003		0.0003未満												0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
農薬類	24	オリサストロビン	mg/L	0.1	0.001		0.001未満												0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
農薬類	25	カズサホス	mg/L	0.0006	0.00001		0.00001未満												0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	1
農薬類	26	カフェンストロール	mg/L	0.008	0.00008		0.00008未満												0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	1
農薬類	27	カルタップ	mg/L	0.08	0.0008		0.0008未満												0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	1
農薬類	28	カルバリル(NAC)	mg/L	0.02	0.0002		0.0002未満												0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
農薬類	29	カルボフラン	mg/L	0.005	0.00005		0.00005未満												0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1
農薬類	30	キノクラミン(ACN)	mg/L	0.005	0.00005		0.00005未満												0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1
農薬類	31	キャプタン	mg/L	0.3	0.003		0.003未満												0.003未満	0.003未満	0.003未満	1
農薬類	32	クミルロン	mg/L	0.03	0.0003		0.0003未満												0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
農薬類	33	グリホサート	mg/L	2	0.02		0.02未満												0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
農薬類	34	グルホシネート	mg/L	0.02	0.0004		0.0004未満												0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	1
農薬類	35	クロメプロップ	mg/L	0.02	0.0002		0.0002未満												0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
農薬類	36	クロルニトロフェン(CNP)	mg/L	0.0001	0.0001		0.0001未満												0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	1
農薬類	37	クロルピリホス	mg/L	0.003	0.0001		0.0001未満												0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	1
農薬類	38	クロロタロニル(TPN)	mg/L	0.05	0.0005		0.0005未満												0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1
農薬類	39	シアナジン	mg/L	0.001	0.00001		0.00001未満												0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	1
農薬類	40	シアノホス(CYAP)	mg/L	0.003	0.00003		0.00003未満												0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	1

項目区分	No.	項目	単位	基準値等	定量下限	中津水源地 水源地 出口 中津 浄水	中津水源地 水源地 出口 中津 浄水	中津水源地 水源地 出口 中津 浄水	中津水源地 水源地 出口 中津 浄水	中津水源地 水源地 出口 中津 浄水	中津水源地 水源地 出口 中津 浄水	中津水源地 水源地 出口 中津 浄水	中津水源地 水源地 出口 中津 浄水	中津水源地 水源地 出口 中津 浄水	中津水源地 水源地 出口 中津 浄水	中津水源地 水源地 出口 中津 浄水	中津水源地 水源地 出口 中津 浄水	最頻値	最高値	最低値	平均値	測定回数
		月 日				2020/04/21	2020/05/12	2020/06/17	2020/07/07	2020/08/19	2020/09/09	2020/10/06	2020/11/18	2020/12/09	2021/01/06	2021/02/02	2021/03/10					
		時 刻				11:15	9:50	9:13	10:55	10:41	10:01	9:10	13:37	10:40	11:00	12:10	10:20					
農薬類	41	ジウロン（DCMU）	mg/L	0.02	0.0002		0.0002未満												0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
	42	ジクロベニル（DBN）	mg/L	0.03	0.0003		0.0003未満												0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
	43	ジクロルボス（DDVP）	mg/L	0.008	0.00008		0.00008未満												0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	1
	44	ジクワット	mg/L	0.01	0.0001		0.0001未満												0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	1
	45	ジスルホトン（エチルチオメトン）	mg/L	0.004	0.00004		0.00004未満												0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	1
	46	ジチオカルバメート系農薬	mg/L	0.005	0.00005		0.00005未満												0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1
	47	ジチオピル	mg/L	0.009	0.00009		0.00009未満												0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	1
	48	シハロホップブチル	mg/L	0.006	0.00006		0.00006未満												0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	1
	49	シマジン(CAT)	mg/L	0.003	0.00003		0.00003未満												0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	1
	50	ジメタメトリン	mg/L	0.02	0.0002		0.0002未満												0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
	51	ジメトエート	mg/L	0.05	0.0005		0.0005未満												0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1
	52	シメトリン	mg/L	0.03	0.0003		0.0003未満												0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
	53	ダイアジノン	mg/L	0.003	0.00003		0.00003未満												0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	1
	54	ダイムロン	mg/L	0.8	0.008		0.008未満												0.008未満	0.008未満	0.008未満	1
	55	ダゾメット、メタム（カーバム）、イソチオシアネート	mg/L	0.01	0.0001		0.0001未満												0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	1
	56	チアジニル	mg/L	0.1	0.001		0.001未満												0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
	57	チウラム	mg/L	0.02	0.0002		0.0002未満												0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
	58	チオジカルブ	mg/L	0.08	0.0008		0.0008未満												0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	1
	59	チオファネートメチル	mg/L	0.3	0.003		0.003未満												0.003未満	0.003未満	0.003未満	1
	60	チオベンカルブ	mg/L	0.02	0.0002		0.0002未満												0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
	61	テフリルトリオン	mg/L	0.002	0.00002		0.00002未満												0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	1
	62	テルブカルブ(MBPMC)	mg/L	0.02	0.0002		0.0002未満												0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
	63	トリクロピル	mg/L	0.006	0.00006		0.00006未満												0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	1
	64	トリクロルホン(DEP)	mg/L	0.005	0.0002		0.0002未満												0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
	65	トリシクラゾール	mg/L	0.1	0.001		0.001未満												0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
	66	トリフルラリン	mg/L	0.06	0.0006		0.0006未満												0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	1
	67	ナプロパミド	mg/L	0.03	0.0003		0.0003未満												0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
	68	パラコート	mg/L	0.005	0.00005		0.00005未満												0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1
	69	ピペロホス	mg/L	0.0009	0.00001		0.00001未満												0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	1
	70	ピラクロニル	mg/L	0.01	0.0001		0.0001未満												0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	1
	71	ピラゾキシフェン	mg/L	0.004	0.00008		0.00008未満												0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	1
	72	ピラゾリネート（ピラゾレート）	mg/L	0.02	0.0002		0.0002未満												0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
	73	ピリダフェンチオン	mg/L	0.002	0.0002		0.0002未満												0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
	74	ピリブチカルブ	mg/L	0.02	0.0002		0.0002未満												0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
	75	ピロキロン	mg/L	0.05	0.0005		0.0005未満												0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1
	76	フィプロニル	mg/L	0.0005	0.000005		0.000005未満												0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	1
	77	フェニトロチオン(MEP)	mg/L	0.01	0.0001		0.0001未満												0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	1
	78	フェノブカルブ（BPMC）	mg/L	0.03	0.0003		0.0003未満												0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
	79	フェリムゾン	mg/L	0.05	0.0005		0.0005未満												0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1
	80	フェンチオン（MPP）	mg/L	0.006	0.00006		0.00006未満												0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	1

項目区分	No.	項目	単位	基準値等	定量下限	中津水源地 水源地 出口 中津 浄水	中津水源地 水源地 出口 中津 浄水	中津水源地 水源地 出口 中津 浄水	中津水源地 水源地 出口 中津 浄水	中津水源地 水源地 出口 中津 浄水	中津水源地 水源地 出口 中津 浄水	中津水源地 水源地 出口 中津 浄水	中津水源地 水源地 出口 中津 浄水	中津水源地 水源地 出口 中津 浄水	中津水源地 水源地 出口 中津 浄水	中津水源地 水源地 出口 中津 浄水	中津水源地 水源地 出口 中津 浄水	最頻値	最高値	最低値	平均値	測定回数
		月 日				2020/04/21	2020/05/12	2020/06/17	2020/07/07	2020/08/19	2020/09/09	2020/10/06	2020/11/18	2020/12/09	2021/01/06	2021/02/02	2021/03/10					
		時 刻				11:15	9:50	9:13	10:55	10:41	10:01	9:10	13:37	10:40	11:00	12:10	10:20					
農薬類	81	フェントエート（PAP）	mg/L	0.007	0.00007		0.00007未満												0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	1
	82	フェントラザミド	mg/L	0.01	0.0001		0.0001未満												0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	1
	83	フサライド	mg/L	0.1	0.001		0.001未満												0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
	84	ブタクロール	mg/L	0.03	0.0003		0.0003未満												0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
	85	ブタミホス	mg/L	0.02	0.0002		0.0002未満												0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
	86	ブプロフェジン	mg/L	0.02	0.0002		0.0002未満												0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
	87	フルアジナム	mg/L	0.03	0.0003		0.0003未満												0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
	88	プレチラクロール	mg/L	0.05	0.0005		0.0005未満												0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1
	89	プロシミドン	mg/L	0.09	0.0009		0.0009未満												0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	1
	90	プロチオホス	mg/L	0.007	0.00007		0.00007未満												0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	1
	91	プロピコナゾール	mg/L	0.05	0.0005		0.0005未満												0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1
	92	プロピザミド	mg/L	0.05	0.0005		0.0005未満												0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1
	93	プロベナゾール	mg/L	0.03	0.0005		0.0005未満												0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1
	94	ブロモブチド	mg/L	0.1	0.001		0.001未満												0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
	95	ベノミル	mg/L	0.02	0.0002		0.0002未満												0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
	96	ペンシクロン	mg/L	0.1	0.001		0.001未満												0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
	97	ベンゾビシクロン	mg/L	0.09	0.0009		0.0009未満												0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	1
	98	ベンゾフェナップ	mg/L	0.005	0.00005		0.00005未満												0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1
	99	ベンタゾン	mg/L	0.2	0.002		0.002未満												0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
	100	ペンディメタリン	mg/L	0.3	0.003		0.003未満												0.003未満	0.003未満	0.003未満	1
	101	ベンフラカルブ	mg/L	0.04	0.0004		0.0004未満												0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	1
	102	ベンフルラリン（ベスロジン）	mg/L	0.01	0.0001		0.0001未満												0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	1
	103	ベンフレセート	mg/L	0.07	0.0007		0.0007未満												0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	1
	104	ホスチアゼート	mg/L	0.003	0.00008		0.00008未満												0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	1
	105	マラチオン（マラソン）	mg/L	0.7	0.007		0.007未満												0.007未満	0.007未満	0.007未満	1
	106	メコプロップ（MCPP）	mg/L	0.05	0.0005		0.0005未満												0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1
	107	メソミル	mg/L	0.03	0.0003		0.0003未満												0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
	108	メタラキシル	mg/L	0.2	0.0006		0.0006未満												0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	1
	109	メチダチオン（DMTP）	mg/L	0.004	0.00004		0.00004未満												0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	1
	110	メトミノストロビン	mg/L	0.04	0.0004		0.0004未満												0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	1
	111	メトリブジン	mg/L	0.03	0.0003		0.0003未満												0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
	112	メフェナセット	mg/L	0.02	0.0002		0.0002未満												0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
	113	メプロニル	mg/L	0.1	0.001		0.001未満												0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
	114	モリネート	mg/L	0.005	0.00005		0.00005未満												0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1

No.																				
検査実施農薬数		114													114	114	114	1
検出農薬数		0													0	0	0	1
農薬類スコア		0.00													0.00	0.00	0.00	1

（ウ）浄水場、水源地(浄水)
（ウ-5）西部水源地（浄水）

項目区分	No.	項目	単位	基準値等	定量下限	西部水源地 水源地 出口 西部 浄水	西部水源地 水源地 出口 西部 浄水	西部水源地 水源地 出口 西部 浄水	西部水源地 水源地 出口 西部 浄水	西部水源地 水源地 出口 西部 浄水	西部水源地 水源地 出口 西部 浄水	西部水源地 水源地 出口 西部 浄水	西部水源地 水源地 出口 西部 浄水	西部水源地 水源地 出口 西部 浄水	西部水源地 水源地 出口 西部 浄水	西部水源地 水源地 出口 西部 浄水	西部水源地 水源地 出口 西部 浄水	西部水源地 水源地 出口 西部 浄水	最頻値	最高値	最低値	平均値	測定回数
		月 日				2020/04/21	2020/05/20	2020/06/02	2020/07/20	2020/08/19	2020/09/02	2020/10/13	2020/11/18	2020/12/02	2021/01/06	2021/02/02	2021/03/02					
		時 刻				9:37	9:55	11:30	10:20	10:00	9:30	10:20	10:10	9:35	10:40	10:55	11:45					
水質基準項目				基準値	定量下限																	
水質基準項目	1	一般細菌	個/mL	100	1	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満		1未満	1未満	1未満	12
	2	大腸菌	−	不検出	−	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出				12
			MPN/100mL		1																	
	3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003	0.0003			0.0003未満			0.0003未満			0.0003未満			0.0003未満		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4
	4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005	0.00005			0.00005未満			0.00005未満			0.00005未満			0.00005未満		0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	4
	5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01	0.001			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01	0.001			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01	0.001			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	8	六価クロム化合物	mg/L	0.02	0.002			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
	9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04	0.004	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満		0.004未満	0.004未満	0.004未満	12
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01	0.001			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10	0.05	3.1	2.9	2.8	3.3	3.7	3.8	3.8	3.8	3.8	3.6	3.4	3.5		3.8	2.8	3.5	12
	12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8	0.08	0.17	0.17	0.17	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.17	0.17	0.17		0.18	0.17	0.18	12
	13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0	0.1			0.1未満			0.1未満			0.1未満			0.1未満		0.1未満	0.1未満	0.1未満	4
	14	四塩化炭素	mg/L	0.002	0.0002			0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
	15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05	0.005			0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満	4
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04	0.004			0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満		0.004未満	0.004未満	0.004未満	4
	17	ジクロロメタン	mg/L	0.02	0.002			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
	18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01	0.001			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01	0.001			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	20	ベンゼン	mg/L	0.01	0.001			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	21	塩素酸	mg/L	0.6	0.06	0.06未満	0.06未満	0.06	0.06未満	0.07	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満		0.07	0.06未満	0.06未満	12
	22	クロロ酢酸	mg/L	0.02	0.002			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
	23	クロロホルム	mg/L	0.06	0.001			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03	0.003			0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満		0.003未満	0.003未満	0.003未満	4
	25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1	0.001			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001		0.001	0.001未満	0.001未満	4
	26	臭素酸	mg/L	0.01	0.001			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	27	総トリハロメタン	mg/L	0.1	0.001			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001		0.001	0.001未満	0.001未満	4
	28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03	0.003			0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満		0.003未満	0.003未満	0.003未満	4
	29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03	0.001			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	30	ブロモホルム	mg/L	0.09	0.001			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08	0.008			0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満		0.008未満	0.008未満	0.008未満	4

項目区分	No.	項目	単位	基準値等	定量下限	西部水源地 水源地 出口	西部水源地 水源地 出口	西部水源地 水源地 出口	西部水源地 水源地 出口	西部水源地 水源地 出口	西部水源地 水源地 出口	西部水源地 水源地 出口	西部水源地 水源地 出口	西部水源地 水源地 出口	西部水源地 水源地 出口	西部水源地 水源地 出口	西部水源地 水源地 出口	最頻値	最高値	最低値	平均値	測定回数
		月 日				西部 浄水 2020/04/21	西部 浄水 2020/05/20	西部 浄水 2020/06/02	西部 浄水 2020/07/20	西部 浄水 2020/08/19	西部 浄水 2020/09/02	西部 浄水 2020/10/13	西部 浄水 2020/11/18	西部 浄水 2020/12/02	西部 浄水 2021/01/06	西部 浄水 2021/02/02	西部 浄水 2021/03/02					
		時 刻				9:37	9:55	11:30	10:20	10:00	9:30	10:20	10:10	9:35	10:40	10:55	11:45					
水質基準項目	32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0	0.1			0.1未満			0.1未満			0.1未満			0.1未満		0.1未満	0.1未満	0.1未満	4
	33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2	0.01			0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満		0.01未満	0.01未満	0.01未満	4
	34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3	0.03			0.03未満			0.03未満			0.03未満			0.03未満		0.03未満	0.03未満	0.03未満	4
	35	銅及びその化合物	mg/L	1.0	0.1			0.1未満			0.1未満			0.1未満			0.1未満		0.1未満	0.1未満	0.1未満	4
	36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200	1.0			17			18			18			18		18	17	18	4
	37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05	0.001			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	38	塩化物イオン	mg/L	200	1.0	15	15	15	14	14	15	15	15	15	16	17	18		18	14	15	12
	39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	300	1			80			85			87			84		87	80	84	4
	40	蒸発残留物	mg/L	500	50			170			190			190			170		190	170	180	4
	41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2	0.02			0.02未満			0.02未満			0.02未満			0.02未満		0.02未満	0.02未満	0.02未満	4
	42	ジェオスミン	mg/L	0.00001	0.000001			0.000001未満			0.000001未満			0.000001未満			0.000001未満		0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	4
	43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001	0.000001			0.000001未満			0.000001未満			0.000001未満			0.000001未満		0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	4
	44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02	0.005			0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満	4
	45	フェノール類	mg/L	0.005	0.0005			0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	4
	46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	3	0.1	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.4	0.2	0.5	0.2	0.5	0.3	0.5		0.5	0.2	0.4	12
	47	pH値	−	5.8～8.6	0.1	6.9	7.0	6.9	7.0	6.9	7.0	6.8	6.7	6.8	7.0	6.9	6.8		7.0	6.7	6.9	12
	48	味	−	異常でない	−	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				12
	49	臭気	−	異常でない	−	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				12
	50	色度	度	5	0.5	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満		0.5未満	0.5未満	0.5未満	12
	51	濁度	度	2	0.1	0.1未満	0.1未満	0.2	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満		0.2	0.1未満	0.1未満	12

項目区分	No.	項目	単位	基準値等	定量下限	西部水源地 水源地 出口	西部水源地 水源地 出口	西部水源地 水源地 出口	西部水源地 水源地 出口	西部水源地 水源地 出口	西部水源地 水源地 出口	西部水源地 水源地 出口	西部水源地 水源地 出口	西部水源地 水源地 出口	西部水源地 水源地 出口	西部水源地 水源地 出口	西部水源地 水源地 出口	最頻値	最高値	最低値	平均値	測定回数
		月 日				西部 浄水	西部 浄水	西部 浄水	西部 浄水	西部 浄水	西部 浄水	西部 浄水	西部 浄水	西部 浄水	西部 浄水	西部 浄水	西部 浄水					
						2020/04/21	2020/05/20	2020/06/02	2020/07/20	2020/08/19	2020/09/02	2020/10/13	2020/11/18	2020/12/02	2021/01/06	2021/02/02	2021/03/02					
		時 刻				9:37	9:55	11:30	10:20	10:00	9:30	10:20	10:10	9:35	10:40	10:55	11:45					
水質管理目標設定項目				目標値	定量下限																	
水質管理目標設定項目	1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02	0.002			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
水質管理目標設定項目	2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002P	0.0002			0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
水質管理目標設定項目	3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02	0.002			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
水質管理目標設定項目	5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004	0.0004			0.0004未満			0.0004未満			0.0004未満			0.0004未満		0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	4
水質管理目標設定項目	8	トルエン	mg/L	0.4	0.04			0.04未満			0.04未満			0.04未満			0.04未満		0.04未満	0.04未満	0.04未満	4
水質管理目標設定項目	9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08	0.008																	
水質管理目標設定項目	10	亜塩素酸	mg/L	0.6	0.06			0.06未満			0.06未満			0.06未満					0.06未満	0.06未満	0.06未満	3
水質管理目標設定項目	13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01P	0.001																	
水質管理目標設定項目	14	抱水クロラール	mg/L	0.02P	0.002																	
水質管理目標設定項目	15	農薬類	−	1	0.01			0.01未満											0.01未満	0.01未満	0.01未満	1
水質管理目標設定項目	16	残留塩素	mg/L	1	0.1	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3		0.4	0.3	0.4	12
水質管理目標設定項目	17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10～100	1			80			85			87			84		87	80	84	4
水質管理目標設定項目	18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01	0.001			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
水質管理目標設定項目	19	遊離炭酸	mg/L	20	2			16			13			10			18		18	10	14	4
水質管理目標設定項目	20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3	0.03			0.03未満			0.03未満			0.03未満			0.03未満		0.03未満	0.03未満	0.03未満	4
水質管理目標設定項目	21	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L	0.02	0.002			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
水質管理目標設定項目	24	蒸発残留物	mg/L	30～200	50			170			190			190			170		190	170	180	4
水質管理目標設定項目	25	濁度	度	1	0.1	0.1未満	0.1未満	0.2	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満		0.2	0.1未満	0.1未満	12
水質管理目標設定項目	26	pH値	−	7.5	0.01	6.9	7.0	6.9	7.0	6.9	7.0	6.8	6.7	6.8	7.0	6.9	6.8		7.0	6.7	6.9	12
水質管理目標設定項目	27	腐食性(ランゲリア指数)	−	−1～0	0.1						−1.2			−1.3			−1.2		−1.2	−1.3	−1.2	3
水質管理目標設定項目	28	従属栄養細菌	個/ml	2000P	1			3			9			66			14		66	3	23	4
水質管理目標設定項目	29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1	0.01			0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満		0.01未満	0.01未満	0.01未満	4
水質管理目標設定項目	30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1	0.01			0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満		0.01未満	0.01未満	0.01未満	4

項目区分	No.	項目	単位	基準値等	定量下限	西部水源地 水源地 出口 西部 浄水	西部水源地 水源地 出口 西部 浄水	西部水源地 水源地 出口 西部 浄水	西部水源地 水源地 出口 西部 浄水	西部水源地 水源地 出口 西部 浄水	西部水源地 水源地 出口 西部 浄水	西部水源地 水源地 出口 西部 浄水	西部水源地 水源地 出口 西部 浄水	西部水源地 水源地 出口 西部 浄水	西部水源地 水源地 出口 西部 浄水	西部水源地 水源地 出口 西部 浄水	西部水源地 水源地 出口 西部 浄水	最頻値	最高値	最低値	平均値	測定回数
		月 日				2020/04/21	2020/05/20	2020/06/02	2020/07/20	2020/08/19	2020/09/02	2020/10/13	2020/11/18	2020/12/02	2021/01/06	2021/02/02	2021/03/02					
		時 刻				9:37	9:55	11:30	10:20	10:00	9:30	10:20	10:10	9:35	10:40	10:55	11:45					
水質監視項目				基準値等	定量下限																	
水質監視項目		水温	℃	－	0.1	17.8	17.5	17.1	20.1	20.9	19.5	21.9	20.9	20.4	19.8	18.9	18.1		21.9	17.1	19.4	12
		アルカリ度	mg/L	－	0.1			63.4			63.1			65.0			63.1		65.0	63.1	63.6	4
		酸度	mg/L	－	0.1			17.6			14.7			11.6			20.6		20.6	11.6	16.1	4
		アンモニア性窒素	mg/L	－	0.01																	
		紫外線(UV)吸光度	－	－	0.001																	
		侵食性遊離炭酸	mg/L	－	1			14			11			8.7			16		16	8.7	12	4
		クロロホルム生成能	mg/L	－	0.001																	
		ブロモジクロロメタン生成能	mg/L	－	0.001																	
		ジブロモクロロメタン生成能	mg/L	－	0.001																	
		ブロモホルム生成能	mg/L	－	0.001																	
		総トリハロメタン生成能	mg/L	－	0.001																	
		クロロ酢酸生成能	mg/L	－	0.002																	
		ジクロロ酢酸生成能	mg/L	－	0.003																	
		トリクロロ酢酸生成能	mg/L	－	0.003																	
		電気伝導率	mS/m	－	1.0	24.6	29.1	29.2	29.8	30.1	30.5	31.0	30.9	31.0	31.4	30.9	30.4		31.4	24.6	29.9	12

備考	

項目区分	No.	項目	単位	基準値等	定量下限	西部水源地 水源地 出口 西部 浄水	西部水源地 水源地 出口 西部 浄水	西部水源地 水源地 出口 西部 浄水	西部水源地 水源地 出口 西部 浄水	西部水源地 水源地 出口 西部 浄水	西部水源地 水源地 出口 西部 浄水	西部水源地 水源地 出口 西部 浄水	西部水源地 水源地 出口 西部 浄水	西部水源地 水源地 出口 西部 浄水	西部水源地 水源地 出口 西部 浄水	西部水源地 水源地 出口 西部 浄水	西部水源地 水源地 出口 西部 浄水	最頻値	最高値	最低値	平均値	測定回数
		月 日				2020/04/21	2020/05/20	2020/06/02	2020/07/20	2020/08/19	2020/09/02	2020/10/13	2020/11/18	2020/12/02	2021/01/06	2021/02/02	2021/03/02					
		時 刻				9:37	9:55	11:30	10:20	10:00	9:30	10:20	10:10	9:35	10:40	10:55	11:45					
農薬類				目標値	定量下限																	
農薬類	1	1,3-ジクロロプロペン(D-D)	mg/L	0.05	0.0002			0.0005未満											0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1
	2	2,2-DPA(ダラポン)	mg/L	0.08	0.0008			0.0008未満											0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	1
	3	2,4-D(2,4-PA)	mg/L	0.02	0.0002			0.0002未満											0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
	4	EPN	mg/L	0.004	0.00004			0.00004未満											0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	1
	5	MCPA	mg/L	0.005	0.00005			0.00005未満											0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1
	6	アシュラム	mg/L	0.9	0.009			0.009未満											0.009未満	0.009未満	0.009未満	1
	7	アセフェート	mg/L	0.006	0.0005			0.0005未満											0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1
	8	アトラジン	mg/L	0.01	0.0001			0.0001未満											0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	1
	9	アニロホス	mg/L	0.003	0.00003			0.00003未満											0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	1
	10	アミトラズ	mg/L	0.006	0.0005			0.0005未満											0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1
	11	アラクロール	mg/L	0.03	0.0003			0.0003未満											0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
	12	イソキサチオン	mg/L	0.005	0.00001			0.0001未満											0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	1
	13	イソフェンホス	mg/L	0.001	0.00003			0.00003未満											0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	1
	14	イソプロカルブ(MIPC)	mg/L	0.01	0.0001			0.0001未満											0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	1
	15	イソプロチオラン(IPT)	mg/L	0.3	0.003			0.003未満											0.003未満	0.003未満	0.003未満	1
	16	イプロベンホス(IBP)	mg/L	0.09	0.0009			0.0009未満											0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	1
	17	イミノクタジン	mg/L	0.006	0.00006			0.00006未満											0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	1
	18	インダノファン	mg/L	0.009	0.00009			0.00009未満											0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	1
	19	エスプロカルブ	mg/L	0.03	0.0003			0.0003未満											0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
	20	エトフェンプロックス	mg/L	0.08	0.0008			0.0008未満											0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	1
	21	エンドスルファン	mg/L	0.01	0.0001			0.0001未満											0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	1
	22	オキサジクロメホン	mg/L	0.02	0.0002			0.0002未満											0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
	23	オキシン銅(有機銅)	mg/L	0.03	0.0003			0.0003未満											0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
	24	オリサストロビン	mg/L	0.1	0.001			0.001未満											0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
	25	カズサホス	mg/L	0.0006	0.00001			0.00001未満											0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	1
	26	カフェンストロール	mg/L	0.008	0.00008			0.00008未満											0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	1
	27	カルタップ	mg/L	0.08	0.0008			0.0008未満											0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	1
	28	カルバリル(NAC)	mg/L	0.02	0.0002			0.0002未満											0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
	29	カルボフラン	mg/L	0.005	0.00005			0.00005未満											0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1
	30	キノクラミン(ACN)	mg/L	0.005	0.00005			0.00005未満											0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1
	31	キャプタン	mg/L	0.3	0.003			0.003未満											0.003未満	0.003未満	0.003未満	1
	32	クミルロン	mg/L	0.03	0.0003			0.0003未満											0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
	33	グリホサート	mg/L	2	0.02			0.02未満											0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
	34	グルホシネート	mg/L	0.02	0.0004			0.0004未満											0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	1
	35	クロメプロップ	mg/L	0.02	0.0002			0.0002未満											0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
	36	クロルニトロフェン(CNP)	mg/L	0.0001	0.0001			0.0001未満											0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	1
	37	クロルピリホス	mg/L	0.003	0.0001			0.0001未満											0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	1
	38	クロロタロニル(TPN)	mg/L	0.05	0.0005			0.0005未満											0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1
	39	シアナジン	mg/L	0.001	0.00001			0.00001未満											0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	1
	40	シアノホス(CYAP)	mg/L	0.003	0.00003			0.00003未満											0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	1

項目区分	No.	項目	単位	基準値等	定量下限	西部水源地 水源地 出口 西部 浄水	西部水源地 水源地 出口 西部 浄水	西部水源地 水源地 出口 西部 浄水	西部水源地 水源地 出口 西部 浄水	西部水源地 水源地 出口 西部 浄水	西部水源地 水源地 出口 西部 浄水	西部水源地 水源地 出口 西部 浄水	西部水源地 水源地 出口 西部 浄水	西部水源地 水源地 出口 西部 浄水	西部水源地 水源地 出口 西部 浄水	西部水源地 水源地 出口 西部 浄水	西部水源地 水源地 出口 西部 浄水	最頻値	最高値	最低値	平均値	測定回数
		月 日				2020/04/21	2020/05/20	2020/06/02	2020/07/20	2020/08/19	2020/09/02	2020/10/13	2020/11/18	2020/12/02	2021/01/06	2021/02/02	2021/03/02					
		時 刻				9:37	9:55	11:30	10:20	10:00	9:30	10:20	10:10	9:35	10:40	10:55	11:45					
農薬類	41	ジウロン（DCMU）	mg/L	0.02	0.0002			0.0002未満											0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
	42	ジクロベニル（DBN）	mg/L	0.03	0.0003			0.0003未満											0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
	43	ジクロルボス（DDVP）	mg/L	0.008	0.00008			0.00008未満											0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	1
	44	ジクワット	mg/L	0.01	0.0001			0.0001未満											0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	1
	45	ジスルホトン（エチルチオメトン）	mg/L	0.004	0.00004			0.00004未満											0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	1
	46	ジチオカルバメート系農薬	mg/L	0.005	0.00005			0.00005未満											0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1
	47	ジチオピル	mg/L	0.009	0.00009			0.00009未満											0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	1
	48	シハロホップブチル	mg/L	0.006	0.00006			0.00006未満											0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	1
	49	シマジン(CAT)	mg/L	0.003	0.00003			0.00003未満											0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	1
	50	ジメタメトリン	mg/L	0.02	0.0002			0.0002未満											0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
	51	ジメトエート	mg/L	0.05	0.0005			0.0005未満											0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1
	52	シメトリン	mg/L	0.03	0.0003			0.0003未満											0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
	53	ダイアジノン	mg/L	0.003	0.00003			0.00003未満											0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	1
	54	ダイムロン	mg/L	0.8	0.008			0.008未満											0.008未満	0.008未満	0.008未満	1
	55	ダゾメット、メタム（カーバム）、イソチオシアネート	mg/L	0.01	0.0001			0.0001未満											0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	1
	56	チアジニル	mg/L	0.1	0.001			0.001未満											0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
	57	チウラム	mg/L	0.02	0.0002			0.0002未満											0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
	58	チオジカルブ	mg/L	0.08	0.0008			0.0008未満											0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	1
	59	チオファネートメチル	mg/L	0.3	0.003			0.003未満											0.003未満	0.003未満	0.003未満	1
	60	チオベンカルブ	mg/L	0.02	0.0002			0.0002未満											0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
	61	テフリルトリオン	mg/L	0.002	0.00002			0.00002未満											0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	1
	62	テルブカルブ(MBPMC)	mg/L	0.02	0.0002			0.0002未満											0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
	63	トリクロピル	mg/L	0.006	0.00006			0.00006未満											0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	1
	64	トリクロルホン(DEP)	mg/L	0.005	0.0002			0.0002未満											0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
	65	トリシクラゾール	mg/L	0.1	0.001			0.001未満											0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
	66	トリフルラリン	mg/L	0.06	0.0006			0.0006未満											0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	1
	67	ナプロパミド	mg/L	0.03	0.0003			0.0003未満											0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
	68	パラコート	mg/L	0.005	0.00005			0.00005未満											0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1
	69	ピペロホス	mg/L	0.0009	0.00001			0.00001未満											0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	1
	70	ピラクロニル	mg/L	0.01	0.0001			0.0001未満											0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	1
	71	ピラゾキシフェン	mg/L	0.004	0.00008			0.00008未満											0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	1
	72	ピラゾリネート（ピラゾレート）	mg/L	0.02	0.0002			0.0002未満											0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
	73	ピリダフェンチオン	mg/L	0.002	0.0002			0.0002未満											0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
	74	ピリブチカルブ	mg/L	0.02	0.0002			0.0002未満											0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
	75	ピロキロン	mg/L	0.05	0.0005			0.0005未満											0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1
	76	フィプロニル	mg/L	0.0005	0.000005			0.000005未満											0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	1
	77	フェニトロチオン(MEP)	mg/L	0.01	0.0001			0.0001未満											0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	1
	78	フェノブカルブ（BPMC）	mg/L	0.03	0.0003			0.0003未満											0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
	79	フェリムゾン	mg/L	0.05	0.0005			0.0005未満											0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1
	80	フェンチオン（MPP）	mg/L	0.006	0.00006			0.00006未満											0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	1

項目区分	No.	項目	単位	基準値等	定量下限	西部水源地 水源地 出口 西部 浄水	西部水源地 水源地 出口 西部 浄水	西部水源地 水源地 出口 西部 浄水	西部水源地 水源地 出口 西部 浄水	西部水源地 水源地 出口 西部 浄水	西部水源地 水源地 出口 西部 浄水	西部水源地 水源地 出口 西部 浄水	西部水源地 水源地 出口 西部 浄水	西部水源地 水源地 出口 西部 浄水	西部水源地 水源地 出口 西部 浄水	西部水源地 水源地 出口 西部 浄水	西部水源地 水源地 出口 西部 浄水	最頻値	最高値	最低値	平均値	測定回数
		月 日				2020/04/21	2020/05/20	2020/06/02	2020/07/20	2020/08/19	2020/09/02	2020/10/13	2020/11/18	2020/12/02	2021/01/06	2021/02/02	2021/03/02					
		時 刻				9:37	9:55	11:30	10:20	10:00	9:30	10:20	10:10	9:35	10:40	10:55	11:45					
農薬類	81	フェントエート（PAP）	mg/L	0.007	0.00007			0.00007未満											0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	1
	82	フェントラザミド	mg/L	0.01	0.0001			0.0001未満											0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	1
	83	フサライド	mg/L	0.1	0.001			0.001未満											0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
	84	ブタクロール	mg/L	0.03	0.0003			0.0003未満											0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
	85	ブタミホス	mg/L	0.02	0.0002			0.0002未満											0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
	86	ブプロフェジン	mg/L	0.02	0.0002			0.0002未満											0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
	87	フルアジナム	mg/L	0.03	0.0003			0.0003未満											0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
	88	プレチラクロール	mg/L	0.05	0.0005			0.0005未満											0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1
	89	プロシミドン	mg/L	0.09	0.0009			0.0009未満											0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	1
	90	プロチオホス	mg/L	0.007	0.00007			0.00007未満											0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	1
	91	プロピコナゾール	mg/L	0.05	0.0005			0.0005未満											0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1
	92	プロピザミド	mg/L	0.05	0.0005			0.0005未満											0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1
	93	プロベナゾール	mg/L	0.03	0.0005			0.0005未満											0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1
	94	ブロモブチド	mg/L	0.1	0.001			0.001未満											0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
	95	ベノミル	mg/L	0.02	0.0002			0.0002未満											0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
	96	ペンシクロン	mg/L	0.1	0.001			0.001未満											0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
	97	ペンゾビシクロン	mg/L	0.09	0.0009			0.0009未満											0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	1
	98	ペンゾフェナップ	mg/L	0.005	0.00005			0.00005未満											0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1
	99	ペンタゾン	mg/L	0.2	0.002			0.002未満											0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
	100	ペンディメタリン	mg/L	0.3	0.003			0.003未満											0.003未満	0.003未満	0.003未満	1
	101	ペンフラカルブ	mg/L	0.04	0.0004			0.0004未満											0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	1
	102	ペンフルラリン（ベスロジン）	mg/L	0.01	0.0001			0.0001未満											0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	1
	103	ペンフレセート	mg/L	0.07	0.0007			0.0007未満											0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	1
	104	ホスチアゼート	mg/L	0.003	0.00008			0.00008未満											0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	1
	105	マラチオン（マラソン）	mg/L	0.7	0.007			0.007未満											0.007未満	0.007未満	0.007未満	1
	106	メコプロップ(MCPP)	mg/L	0.05	0.0005			0.0005未満											0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1
	107	メソミル	mg/L	0.03	0.0003			0.0003未満											0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
	108	メタラキシル	mg/L	0.2	0.0006			0.0006未満											0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	1
	109	メチダチオン（DMTP）	mg/L	0.004	0.00004			0.00004未満											0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	1
	110	メトミノストロビン	mg/L	0.04	0.0004			0.0004未満											0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	1
	111	メトリブジン	mg/L	0.03	0.0003			0.0003未満											0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
	112	メフェナセット	mg/L	0.02	0.0002			0.0002未満											0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
	113	メプロニル	mg/L	0.1	0.001			0.001未満											0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
	114	モリネート	mg/L	0.005	0.00005			0.00005未満											0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1

No.																		
検査実施農薬数			114												114	114	114	1
検出農薬数			0												0	0	0	1
農薬類スコア			0.00												0.00	0.00	0.00	1

（エ）原水

（エ-1）加古川大堰（表流水）

項目区分	No.	項目	単位	定量下限	中西条浄水場 加古川 取水口 大堰	中西条浄水場 加古川 取水口 大堰	最頻値	最高値	最低値	平均値	測定回数
		月 日			2020/05/12	2020/10/06					
		時 刻			10:20	9:11					
水質基準項目				定量下限							
水質基準項目	1	一般細菌	個/mL	1	920	380		920	380	650	2
	2	大腸菌	－	－	検出	検出	検出				2
			MPN/100mL	1	70	11		70	11	40	2
	3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003	0.0003未満	0.0003未満		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2
	4	水銀及びその化合物	mg/L	0.00005	0.00005未満	0.00005未満		0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2
	5	セレン及びその化合物	mg/L	0.001	0.001未満	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
	6	鉛及びその化合物	mg/L	0.001	0.001未満	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
	7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001	0.001	0.001		0.001	0.001	0.001	2
	8	六価クロム化合物	mg/L	0.002	0.002未満	0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	2
	9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.004	0.008	0.007		0.008	0.007	0.008	2
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001	0.001未満	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.05	0.47	0.50		0.50	0.47	0.48	2
	12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.08	0.12	0.13		0.13	0.12	0.12	2
	13	ホウ素及びその化合物	mg/L	0.1	0.1未満	0.1未満		0.1未満	0.1未満	0.1未満	2
	14	四塩化炭素	mg/L	0.0002	0.0002未満	0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2
	15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.005	0.005未満	0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満	2
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.004	0.004未満	0.004未満		0.004未満	0.004未満	0.004未満	2
	17	ジクロロメタン	mg/L	0.002	0.002未満	0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	2
	18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.001	0.001未満	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
	19	トリクロロエチレン	mg/L	0.001	0.001未満	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
	20	ベンゼン	mg/L	0.001	0.001未満	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
	21	塩素酸	mg/L	0.06							
	22	クロロ酢酸	mg/L	0.002							
	23	クロロホルム	mg/L	0.001							
	24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.003							
	25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.001							
	26	臭素酸	mg/L	0.001							
	27	総トリハロメタン	mg/L	0.001							
	28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.003							
	29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.001							
	30	ブロモホルム	mg/L	0.001							
	31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.008							

項目区分	No.	項目	単位	定量下限	中西条浄水場 加古川 取水口 大堰	中西条浄水場 加古川 取水口 大堰	最頻値	最高値	最低値	平均値	測定回数
		月 日			2020/05/12	2020/10/06					
		時 刻			10:20	9:11					
水質基準項目	32	亜鉛及びその化合物	mg/L	0.1	0.1未満	0.1未満		0.1未満	0.1未満	0.1未満	2
	33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.01	0.02	0.01		0.02	0.01	0.02	2
	34	鉄及びその化合物	mg/L	0.03	0.06	0.04		0.06	0.04	0.05	2
	35	銅及びその化合物	mg/L	0.1	0.1未満	0.1未満		0.1未満	0.1未満	0.1未満	2
	36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	1.0	20	17		20	17	18	2
	37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.001	0.014	0.003		0.014	0.003	0.008	2
	38	塩化物イオン	mg/L	1.0	23	18		23	18	20	2
	39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	1	47	46		47	46	46	2
	40	蒸発残留物	mg/L	50	130	120		130	120	120	2
	41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.02	0.02未満	0.02未満		0.02未満	0.02未満	0.02未満	2
	42	ジェオスミン	mg/L	0.000001	0.000001未満	0.000002		0.000002	0.000001未満	0.000001	2
	43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001	0.000001未満	0.000001未満		0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	2
	44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.005	0.005未満	0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満	2
	45	フェノール類	mg/L	0.0005	0.0005未満	0.0005未満		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2
	46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	0.1	2.8	1.8		2.8	1.8	2.3	2
	47	pH値	−	0.1	8.3	7.5		8.3	7.5	7.9	2
	48	味	−	−							
	49	臭気	−	−	藻臭	藻臭	藻臭				2
	50	色度	度	0.5	9.5	7.9		9.5	7.9	8.7	2
	51	濁度	度	0.1	5.4	2.5		5.4	2.5	4.0	2

項目区分	No.	項　目	単位	定量下限	中西条浄水場 加古川 取水口 大堰	中西条浄水場 加古川 取水口 大堰	最頻値	最高値	最低値	平均値	測定回数
		月　日			2020/05/12	2020/10/06					
		時　刻			10:20	9:11					
水質管理目標設定項目				定量下限							
水質管理目標設定項目	1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.002	0.002未満	0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	2
	2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.0002	0.0002未満	0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2
	3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.002	0.002未満	0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	2
	5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.0004	0.0004未満	0.0004未満		0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	2
	8	トルエン	mg/L	0.04	0.04未満	0.04未満		0.04未満	0.04未満	0.04未満	2
	9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.008	0.008未満	0.008未満		0.008未満	0.008未満	0.008未満	2
	10	亜塩素酸	mg/L	0.06							
	13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.001							
	14	抱水クロラール	mg/L	0.002							
	15	農薬類	-	0.01	0.01	0.01未満		0.01	0.01未満	0.01未満	2
	16	残留塩素	mg/L	0.1							
	17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	1	47	46		47	46	46	2
	18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.001	0.014	0.003		0.014	0.003	0.008	2
	19	遊離炭酸	mg/L	2	4.6	9.1		9.1	4.6	6.8	2
	20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.03	0.03未満	0.03未満		0.03未満	0.03未満	0.03未満	2
	21	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L	0.002	0.002未満	0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	2
	24	蒸発残留物	mg/L	50	130	120		130	120	120	2
	25	濁度	度	0.1	5.4	2.5		5.4	2.5	4.0	2
	26	pH値	-	0.01	8.3	7.5		8.3	7.5	7.9	2
	27	腐食性(ランゲリア指数)	-	0.1							
	28	従属栄養細菌	個/ml	1							
	29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.01	0.01未満	0.01未満		0.01未満	0.01未満	0.01未満	2
	30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.01	0.02	0.01		0.02	0.01	0.02	2

項目区分	No.	項　目	単位	定量下限	中西条浄水場 加古川 取水口 大堰	中西条浄水場 加古川 取水口 大堰	最頻値	最高値	最低値	平均値	測定回数
		月　日			2020/05/12	2020/10/06					
		時　刻			10:20	9:11					
水質監視項目				定量下限							
水質監視項目		水温	℃	0.1	23.8	21.8		23.8	21.8	22.8	2
		アルカリ度	mg/L	0.1	42.5	42.3		42.5	42.3	42.4	2
		酸度	mg/L	0.1	5.2	10.3		10.3	5.2	7.8	2
		アンモニア性窒素	mg/L	0.01	0.03	0.02		0.03	0.02	0.02	2
		紫外線（UV）吸光度	－	0.001	0.295	0.225		0.295	0.225	0.260	2
		侵食性遊離炭酸	mg/L	1	4.0	8.3		8.3	4.0	6.2	2
		クロロホルム生成能	mg/L	0.001							
		ブロモジクロロメタン生成能	mg/L	0.001							
		ジブロモクロロメタン生成能	mg/L	0.001							
		ブロモホルム生成能	mg/L	0.001							
		総トリハロメタン生成能	mg/L	0.001							
		クロロ酢酸生成能	mg/L	0.002							
		ジクロロ酢酸生成能	mg/L	0.003							
		トリクロロ酢酸生成能	mg/L	0.003							
		電気伝導率	mS/m	1.0	23.3	21.7		23.3	21.7	22.5	2
備　考											

項目区分	No.	項　目	単位	定量下限	中西条浄水場 加古川 取水口 大堰	中西条浄水場 加古川 取水口 大堰	最頻値	最高値	最低値	平均値	測定回数
		月　日			2020/05/12	2020/10/06					
		時　刻			10:20	9:11					
農薬類				定量下限							
農薬類	1	1,3-ジクロロプロペン(D-D)	mg/L	0.0002	0.0005未満	0.0005未満		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2
	2	2,2-DPA(ダラポン)	mg/L	0.0008	0.0008未満	0.0008未満		0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	2
	3	2,4-D(2,4-PA)	mg/L	0.0002	0.0002未満	0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2
	4	EPN	mg/L	0.00004	0.00004未満	0.00004未満		0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	2
	5	MCPA	mg/L	0.00005	0.00005未満	0.00005未満		0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2
	6	アシュラム	mg/L	0.009	0.009未満	0.009未満		0.009未満	0.009未満	0.009未満	2
	7	アセフェート	mg/L	0.0005	0.0005未満	0.0005未満		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2
	8	アトラジン	mg/L	0.0001	0.0001未満	0.0001未満		0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2
	9	アニロホス	mg/L	0.00003	0.00003未満	0.00003未満		0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	2
	10	アミトラズ	mg/L	0.0005	0.0005未満	0.0005未満		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2
	11	アラクロール	mg/L	0.0003	0.0003未満	0.0003未満		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2
	12	イソキサチオン	mg/L	0.00001	0.0001未満	0.0001未満		0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2
	13	イソフェンホス	mg/L	0.00003	0.00003未満	0.00003未満		0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	2
	14	イソプロカルブ(MIPC)	mg/L	0.0001	0.0001未満	0.0001未満		0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2
	15	イソプロチオラン(IPT)	mg/L	0.003	0.003未満	0.003未満		0.003未満	0.003未満	0.003未満	2
	16	イプロベンホス(IBP)	mg/L	0.0009	0.0009未満	0.0009未満		0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	2
	17	イミノクタジン	mg/L	0.00006	0.00006未満	0.00006未満		0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	2
	18	インダノファン	mg/L	0.00009	0.00009未満	0.00009未満		0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	2
	19	エスプロカルブ	mg/L	0.0003	0.0003未満	0.0003未満		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2
	20	エトフェンプロックス	mg/L	0.0008	0.0008未満	0.0008未満		0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	2
	21	エンドスルファン	mg/L	0.0001	0.0001未満	0.0001未満		0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2
	22	オキサジクロメホン	mg/L	0.0002	0.0002未満	0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2
	23	オキシン銅(有機銅)	mg/L	0.0003	0.0003未満	0.0003未満		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2
	24	オリサストロビン	mg/L	0.001	0.001未満	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
	25	カズサホス	mg/L	0.00001	0.00001未満	0.00001未満		0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	2
	26	カフェンストロール	mg/L	0.00008	0.00008未満	0.00008未満		0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	2
	27	カルタップ	mg/L	0.0008	0.0008未満	0.0008未満		0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	2
	28	カルバリル(NAC)	mg/L	0.0002	0.0002未満	0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2
	29	カルボフラン	mg/L	0.00005	0.00005未満	0.00005未満		0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2
	30	キノクラミン(ACN)	mg/L	0.00005	0.00005未満	0.00005未満		0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2
	31	キャプタン	mg/L	0.003	0.003未満	0.003未満		0.003未満	0.003未満	0.003未満	2
	32	クミルロン	mg/L	0.0003	0.0003未満	0.0003未満		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2
	33	グリホサート	mg/L	0.02	0.02未満	0.02未満		0.02未満	0.02未満	0.02未満	2
	34	グルホシネート	mg/L	0.0004	0.0004未満	0.0004未満		0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	2
	35	クロメプロップ	mg/L	0.0002	0.0002未満	0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2
	36	クロルニトロフェン(CNP)	mg/L	0.0001	0.0001未満	0.0001未満		0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2
	37	クロルピリホス	mg/L	0.0001	0.0001未満	0.0001未満		0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2
	38	クロロタロニル(TPN)	mg/L	0.0005	0.0005未満	0.0005未満		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2
	39	シアナジン	mg/L	0.00001	0.00001未満	0.00001未満		0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	2
	40	シアノホス(CYAP)	mg/L	0.00003	0.00003未満	0.00003未満		0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	2

項目区分	No.	項目	単位	定量下限	中西条浄水場 加古川 取水口 大堰	中西条浄水場 加古川 取水口 大堰	最頻値	最高値	最低値	平均値	測定回数
		月 日			2020/05/12	2020/10/06					
		時 刻			10:20	9:11					
農薬類	41	ジウロン（DCMU）	mg/L	0.0002	0.0002未満	0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2
	42	ジクロベニル（DBN）	mg/L	0.0003	0.0003未満	0.0003未満		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2
	43	ジクロルボス（DDVP）	mg/L	0.00008	0.00008未満	0.00008未満		0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	2
	44	ジクワット	mg/L	0.0001	0.0001未満	0.0001未満		0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2
	45	ジスルホトン（エチルチオメトン）	mg/L	0.00004	0.00004未満	0.00004未満		0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	2
	46	ジチオカルバメート系農薬	mg/L	0.00005	0.00005未満	0.00005未満		0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2
	47	ジチオピル	mg/L	0.00009	0.00009未満	0.00009未満		0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	2
	48	シハロホップブチル	mg/L	0.00006	0.00006未満	0.00006未満		0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	2
	49	シマジン(CAT)	mg/L	0.00003	0.00003未満	0.00003未満		0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	2
	50	ジメタメトリン	mg/L	0.0002	0.0002未満	0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2
	51	ジメトエート	mg/L	0.0005	0.0005未満	0.0005未満		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2
	52	シメトリン	mg/L	0.0003	0.0003未満	0.0003未満		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2
	53	ダイアジノン	mg/L	0.00003	0.00003未満	0.00003未満		0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	2
	54	ダイムロン	mg/L	0.008	0.008未満	0.008未満		0.008未満	0.008未満	0.008未満	2
	55	ダゾメット、メタム（カーバム）、イソチオシアネート	mg/L	0.0001	0.0001未満	0.0001未満		0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2
	56	チアジニル	mg/L	0.001	0.001未満	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
	57	チウラム	mg/L	0.0002	0.0002未満	0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2
	58	チオジカルブ	mg/L	0.0008	0.0008未満	0.0008未満		0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	2
	59	チオファネートメチル	mg/L	0.003	0.003未満	0.003未満		0.003未満	0.003未満	0.003未満	2
	60	チオベンカルブ	mg/L	0.0002	0.0002未満	0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2
	61	テフリルトリオン	mg/L	0.00002	0.00002	0.00002未満		0.00002	0.00002未満	0.00002未満	2
	62	テルブカルブ(MBPMC)	mg/L	0.0002	0.0002未満	0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2
	63	トリクロピル	mg/L	0.00006	0.00006未満	0.00006未満		0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	2
	64	トリクロルホン(DEP)	mg/L	0.0002	0.0002未満	0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2
	65	トリシクラゾール	mg/L	0.001	0.001未満	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
	66	トリフルラリン	mg/L	0.0006	0.0006未満	0.0006未満		0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	2
	67	ナプロパミド	mg/L	0.0003	0.0003未満	0.0003未満		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2
	68	パラコート	mg/L	0.00005	0.00005未満	0.00005未満		0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2
	69	ピペロホス	mg/L	0.00001	0.00001未満	0.00001未満		0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	2
	70	ピラクロニル	mg/L	0.0001	0.0001未満	0.0001未満		0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2
	71	ピラゾキシフェン	mg/L	0.00008	0.00008未満	0.00008未満		0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	2
	72	ピラゾリネート（ピラゾレート）	mg/L	0.0002	0.0002未満	0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2
	73	ピリダフェンチオン	mg/L	0.0002	0.0002未満	0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2
	74	ピリブチカルブ	mg/L	0.0002	0.0002未満	0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2
	75	ピロキロン	mg/L	0.0005	0.0005未満	0.0005未満		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2
	76	フィプロニル	mg/L	0.000005	0.000005未満	0.000005未満		0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	2
	77	フェニトロチオン(MEP)	mg/L	0.0001	0.0001未満	0.0001未満		0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2
	78	フェノブカルブ（BPMC）	mg/L	0.0003	0.0003未満	0.0003未満		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2
	79	フェリムゾン	mg/L	0.0005	0.0005未満	0.0005未満		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2
	80	フェンチオン（MPP）	mg/L	0.00006	0.00006未満	0.00006未満		0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	2

項目区分	No.	項目	単位	定量下限	中西条浄水場 加古川 取水口 大堰	中西条浄水場 加古川 取水口 大堰	最頻値	最高値	最低値	平均値	測定回数
		月 日			2020/05/12	2020/10/06					
		時 刻			10:20	9:11					
農薬類	81	フェントエート（PAP）	mg/L	0.00007	0.00007未満	0.00007未満		0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	2
	82	フェントラザミド	mg/L	0.0001	0.0001未満	0.0001未満		0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2
	83	フサライド	mg/L	0.001	0.001未満	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
	84	ブタクロール	mg/L	0.0003	0.0003未満	0.0003未満		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2
	85	ブタミホス	mg/L	0.0002	0.0002未満	0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2
	86	ブプロフェジン	mg/L	0.0002	0.0002未満	0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2
	87	フルアジナム	mg/L	0.0003	0.0003未満	0.0003未満		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2
	88	プレチラクロール	mg/L	0.0005	0.0005未満	0.0005未満		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2
	89	プロシミドン	mg/L	0.0009	0.0009未満	0.0009未満		0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	2
	90	プロチオホス	mg/L	0.00007	0.00007未満	0.00007未満		0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	2
	91	プロピコナゾール	mg/L	0.0005	0.0005未満	0.0005未満		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2
	92	プロピザミド	mg/L	0.0005	0.0005未満	0.0005未満		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2
	93	プロベナゾール	mg/L	0.0005	0.0005未満	0.0005未満		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2
	94	ブロモブチド	mg/L	0.001	0.001未満	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
	95	ベノミル	mg/L	0.0002	0.0002未満	0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2
	96	ペンシクロン	mg/L	0.001	0.001未満	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
	97	ベンゾビシクロン	mg/L	0.0009	0.0009未満	0.0009未満		0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	2
	98	ベンゾフェナップ	mg/L	0.00005	0.00005未満	0.00005未満		0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2
	99	ベンタゾン	mg/L	0.002	0.002未満	0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	2
	100	ペンディメタリン	mg/L	0.003	0.003未満	0.003未満		0.003未満	0.003未満	0.003未満	2
	101	ベンフラカルブ	mg/L	0.0004	0.0004未満	0.0004未満		0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	2
	102	ベンフルラリン（ベスロジン）	mg/L	0.0001	0.0001未満	0.0001未満		0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2
	103	ベンフレセート	mg/L	0.0007	0.0007未満	0.0007未満		0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	2
	104	ホスチアゼート	mg/L	0.00008	0.00008未満	0.00008未満		0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	2
	105	マラチオン（マラソン）	mg/L	0.007	0.007未満	0.007未満		0.007未満	0.007未満	0.007未満	2
	106	メコプロップ(MCPP)	mg/L	0.0005	0.0005未満	0.0005未満		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2
	107	メソミル	mg/L	0.0003	0.0003未満	0.0003未満		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2
	108	メタラキシル	mg/L	0.0006	0.0006未満	0.0006未満		0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	2
	109	メチダチオン（DMTP）	mg/L	0.00004	0.00004未満	0.00004未満		0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	2
	110	メトミノストロビン	mg/L	0.0004	0.0004未満	0.0004未満		0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	2
	111	メトリブジン	mg/L	0.0003	0.0003未満	0.0003未満		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2
	112	メフェナセット	mg/L	0.0002	0.0002未満	0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2
	113	メプロニル	mg/L	0.001	0.001未満	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
	114	モリネート	mg/L	0.00005	0.00005未満	0.00005未満		0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2

No.							
検査実施	114	114		114	114	114	2
検出農薬	1	0		1	0	0.5	2
農薬類ス	0.01	0.00		0.01	0.00	0.00	2

（エ）原水

（エ-2）中西条浄水場の原水

項目区分	No.	項目	単位	定量下限	中西条浄水場 浄水場 原水 集合原水	中西条浄水場 浄水場 原水 集合原水	中西条浄水場 浄水場 原水 集合原水	中西条浄水場 浄水場 原水 集合原水	最頻値	最高値	最低値	平均値	測定回数
		月 日			2020/05/12	2020/07/07	2020/10/06	2021/02/02					
		時 刻			10:00	9:50	9:30	10:20					
水質基準項目				定量下限									
水質基準項目	1	一般細菌	個/mL	1	790	850	450	1200		1200	450	820	4
	2	大腸菌	－	－	検出	検出	検出	検出	検出				4
			MPN/100mL	1	240	17	23	46		240	17	82	4
	3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4
	4	水銀及びその化合物	mg/L	0.00005	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満		0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	4
	5	セレン及びその化合物	mg/L	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	6	鉛及びその化合物	mg/L	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001未満		0.001	0.001未満	0.001未満	4
	8	六価クロム化合物	mg/L	0.002	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
	9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.004	0.009	0.009	0.007	0.007		0.009	0.007	0.008	4
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.05	0.59	0.67	0.67	0.88		0.88	0.59	0.70	4
	12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.08	0.14	0.20	0.14	0.15		0.20	0.14	0.16	4
	13	ホウ素及びその化合物	mg/L	0.1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満		0.1未満	0.1未満	0.1未満	4
	14	四塩化炭素	mg/L	0.0002	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
	15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.005	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満	4
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.004	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満		0.004未満	0.004未満	0.004未満	4
	17	ジクロロメタン	mg/L	0.002	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
	18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	19	トリクロロエチレン	mg/L	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	20	ベンゼン	mg/L	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	21	塩素酸	mg/L	0.06									
	22	クロロ酢酸	mg/L	0.002									
	23	クロロホルム	mg/L	0.001									
	24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.003									
	25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.001									
	26	臭素酸	mg/L	0.001									
	27	総トリハロメタン	mg/L	0.001									
	28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.003									
	29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.001									
	30	ブロモホルム	mg/L	0.001									
	31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.008									

項目区分	No.	項　目	単位	定量下限	中西条浄水場 浄水場 原水 集合原水	中西条浄水場 浄水場 原水 集合原水	中西条浄水場 浄水場 原水 集合原水	中西条浄水場 浄水場 原水 集合原水	最頻値	最高値	最低値	平均値	測定回数
		月　日			2020/05/12	2020/07/07	2020/10/06	2021/02/02					
		時　刻			10:00	9:50	9:30	10:20					
水質基準項目	32	亜鉛及びその化合物	mg/L	0.1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満		0.1未満	0.1未満	0.1未満	4
	33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.01	0.02	0.11	0.01	0.02		0.11	0.01	0.04	4
	34	鉄及びその化合物	mg/L	0.03	0.05	0.09	0.04	0.03未満		0.09	0.03未満	0.04	4
	35	銅及びその化合物	mg/L	0.1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満		0.1未満	0.1未満	0.1未満	4
	36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	1.0	19	8	17	21		21	8	16	4
	37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.001	0.008	0.004	0.009	0.024		0.024	0.004	0.011	4
	38	塩化物イオン	mg/L	1.0	23	7.6	19	23		23	7.6	18	4
	39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	1	50	36	51	60		60	36	49	4
	40	蒸発残留物	mg/L	50	120	110	130	150		150	110	130	4
	41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.02	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満		0.02未満	0.02未満	0.02未満	4
	42	ジェオスミン	mg/L	0.000001	0.000001未満	0.000003	0.000001未満	0.000002		0.000003	0.000001未満	0.000001	4
	43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満		0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	4
	44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.005	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満	4
	45	フェノール類	mg/L	0.0005	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	4
	46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/L	0.1	2.3	3.2	1.8	2.3		3.2	1.8	2.4	4
	47	pH値	−	0.1	7.6	7.0	7.0	7.4		7.6	7.0	7.2	4
	48	味	−	−									
	49	臭気	−	−	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭				4
	50	色度	度	0.5	10.2	29.5	8.5	17.3		29.5	8.5	16.4	4
	51	濁度	度	0.1	6.5	14.3	3.7	16.3		16.3	3.7	10.2	4

項目区分	No.	項　目	単位	定量下限	中西条浄水場 浄水場 原水 集合原水	中西条浄水場 浄水場 原水 集合原水	中西条浄水場 浄水場 原水 集合原水	中西条浄水場 浄水場 原水 集合原水	最頻値	最高値	最低値	平均値	測定回数
		月　日			2020/05/12	2020/07/07	2020/10/06	2021/02/02					
		時　刻			10:00	9:50	9:30	10:20					
水質管理目標設定項目				定量下限									
水質管理目標設定項目	1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.002	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
	2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.0002	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
	3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.002	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
	5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.0004	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満		0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	4
	8	トルエン	mg/L	0.04	0.04未満	0.04未満	0.04未満	0.04未満		0.04未満	0.04未満	0.04未満	4
	9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.008	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満		0.008未満	0.008未満	0.008未満	4
	10	亜塩素酸	mg/L	0.06									
	13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.001									
	14	抱水クロラール	mg/L	0.002									
	15	農薬類	-	0.01	0.01未満	0.03	0.01未満	0.01未満		0.03	0.01未満	0.01未満	4
	16	残留塩素	mg/L	0.1									
	17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	1	50	36	51	60		60	36	49	4
	18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.001	0.008	0.004	0.009	0.024		0.024	0.004	0.011	4
	19	遊離炭酸	mg/L	2	4.9	9.3	14	5.5		14	4.9	8.4	4
	20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.03	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満		0.03未満	0.03未満	0.03未満	4
	21	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L	0.002	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
	24	蒸発残留物	mg/L	50	120	110	130	150		150	110	130	4
	25	濁度	度	0.1	6.5	14.3	3.7	16.3		16.3	3.7	10.2	4
	26	pH値	-	0.01	7.6	7.0	7.0	7.4		7.6	7.0	7.2	4
	27	腐食性(ランゲリア指数)	-	0.1									
	28	従属栄養細菌	個/ml	1									
	29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.01	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満		0.01未満	0.01未満	0.01未満	4
	30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.01	0.02	0.11	0.01	0.02		0.11	0.01	0.04	4

項目区分	No.	項　目	単位	定量下限	中西条浄水場 浄水場 原水 集合原水	中西条浄水場 浄水場 原水 集合原水	中西条浄水場 浄水場 原水 集合原水	中西条浄水場 浄水場 原水 集合原水	最頻値	最高値	最低値	平均値	測定回数
		月　日			2020/05/12	2020/07/07	2020/10/06	2021/02/02					
		時　刻			10:00	9:50	9:30	10:20					
水質監視項目				定量下限									
水質監視項目		水温	℃	0.1	23.6	22.7	22.4	9.2		23.6	9.2	19.5	4
		アルカリ度	mg/L	0.1	43.2	34.1	44.5	40.4		44.5	34.1	40.6	4
		酸度	mg/L	0.1	5.6	10.6	15.6	6.2		15.6	5.6	9.5	4
		アンモニア性窒素	mg/L	0.01	0.03	0.02	0.04	0.01		0.04	0.01	0.02	4
		紫外線（UV）吸光度	−	0.001	0.244	0.585	0.206	0.144		0.585	0.144	0.295	4
		侵食性遊離炭酸	mg/L	1	4.3	8.7	13	4.9		13	4.3	7.7	4
		クロロホルム生成能	mg/L	0.001									
		ブロモジクロロメタン生成能	mg/L	0.001									
		ジブロモクロロメタン生成能	mg/L	0.001									
		ブロモホルム生成能	mg/L	0.001									
		総トリハロメタン生成能	mg/L	0.001									
		クロロ酢酸生成能	mg/L	0.002									
		ジクロロ酢酸生成能	mg/L	0.003									
		トリクロロ酢酸生成能	mg/L	0.003									
		電気伝導率	mS/m	1.0	23.7	14.1	22.8	24.1		24.1	14.1	21.2	4
備　考													

項目区分	No.	項　目	単位	定量下限	中西条浄水場 浄水場 原水 集合原水	中西条浄水場 浄水場 原水 集合原水	中西条浄水場 浄水場 原水 集合原水	中西条浄水場 浄水場 原水 集合原水	最頻値	最高値	最低値	平均値	測定回数
		月　日			2020/05/12	2020/07/07	2020/10/06	2021/02/02					
		時　刻			10:00	9:50	9:30	10:20					
農薬類				定量下限									
農薬類	1	1,3- ジクロロプロペン(D-D)	mg/L	0.0002	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	4
	2	2,2-DPA(ダラポン)	mg/L	0.0008	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満		0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	4
	3	2,4-D(2,4-PA)	mg/L	0.0002	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
	4	EPN	mg/L	0.00004	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満		0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	4
	5	MCPA	mg/L	0.00005	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満		0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	4
	6	アシュラム	mg/L	0.009	0.009未満	0.009未満	0.009未満	0.009未満		0.009未満	0.009未満	0.009未満	4
	7	アセフェート	mg/L	0.0005	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	4
	8	アトラジン	mg/L	0.0001	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満		0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	4
	9	アニロホス	mg/L	0.00003	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満		0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	4
	10	アミトラズ	mg/L	0.0005	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	4
	11	アラクロール	mg/L	0.0003	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4
	12	イソキサチオン	mg/L	0.00001	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満		0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	4
	13	イソフェンホス	mg/L	0.00003	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満		0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	4
	14	イソプロカルブ(ＭＩＰＣ)	mg/L	0.0001	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満		0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	4
	15	イソプロチオラン(IPT)	mg/L	0.003	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満		0.003未満	0.003未満	0.003未満	4
	16	イプロベンホス(ＩＢＰ)	mg/L	0.0009	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満		0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	4
	17	イミノクタジン	mg/L	0.00006	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満		0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	4
	18	インダノファン	mg/L	0.00009	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満		0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	4
	19	エスプロカルブ	mg/L	0.0003	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4
	20	エトフェンプロックス	mg/L	0.0008	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満		0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	4
	21	エンドスルファン	mg/L	0.0001	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満		0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	4
	22	オキサジクロメホン	mg/L	0.0002	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
	23	オキシン銅(有機銅)	mg/L	0.0003	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4
	24	オリサストロビン	mg/L	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	25	カズサホス	mg/L	0.00001	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満		0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	4
	26	カフェンストロール	mg/L	0.00008	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満		0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	4
	27	カルタップ	mg/L	0.0008	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満		0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	4
	28	カルバリル(ＮＡＣ)	mg/L	0.0002	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
	29	カルボフラン	mg/L	0.00005	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満		0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	4
	30	キノクラミン(ACN)	mg/L	0.00005	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満		0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	4
	31	キャプタン	mg/L	0.003	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満		0.003未満	0.003未満	0.003未満	4
	32	クミルロン	mg/L	0.0003	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4
	33	グリホサート	mg/L	0.02	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満		0.02未満	0.02未満	0.02未満	4
	34	グルホシネート	mg/L	0.0004	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満		0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	4
	35	クロメプロップ	mg/L	0.0002	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
	36	クロルニトロフェン(ＣＮＰ)	mg/L	0.0001	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満		0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	4
	37	クロルピリホス	mg/L	0.0001	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満		0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	4
	38	クロロタロニル(TPN)	mg/L	0.0005	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	4
	39	シアナジン	mg/L	0.00001	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満		0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	4
	40	シアノホス(CYAP)	mg/L	0.00003	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満		0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	4

項目区分	No.	項　目	単位	定量下限	中西条浄水場 浄水場 原水 集合原水	中西条浄水場 浄水場 原水 集合原水	中西条浄水場 浄水場 原水 集合原水	中西条浄水場 浄水場 原水 集合原水	最頻値	最高値	最低値	平均値	測定回数
		月　日			2020/05/12	2020/07/07	2020/10/06	2021/02/02					
		時　刻			10:00	9:50	9:30	10:20					
農薬類	41	ジウロン（ＤＣＭＵ）	mg/L	0.0002	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
	42	ジクロベニル（ＤＢＮ）	mg/L	0.0003	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4
	43	ジクロルボス（ＤＤＶＰ）	mg/L	0.00008	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満		0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	4
	44	ジクワット	mg/L	0.0001	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満		0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	4
	45	ジスルホトン（エチルチオメトン）	mg/L	0.00004	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満		0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	4
	46	ジチオカルバメート系農薬	mg/L	0.00005	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満		0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	4
	47	ジチオピル	mg/L	0.00009	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満		0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	4
	48	シハロホップブチル	mg/L	0.00006	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満		0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	4
	49	シマジン（CAT）	mg/L	0.00003	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満		0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	4
	50	ジメタメトリン	mg/L	0.0002	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
	51	ジメトエート	mg/L	0.0005	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	4
	52	シメトリン	mg/L	0.0003	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4
	53	ダイアジノン	mg/L	0.00003	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満		0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	4
	54	ダイムロン	mg/L	0.008	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満		0.008未満	0.008未満	0.008未満	4
	55	ダゾメット、メタム（カーバム）、イソチオシアネート	mg/L	0.0001	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満		0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	4
	56	チアジニル	mg/L	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	57	チウラム	mg/L	0.0002	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
	58	チオジカルブ	mg/L	0.0008	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満		0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	4
	59	チオファネートメチル	mg/L	0.003	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満		0.003未満	0.003未満	0.003未満	4
	60	チオベンカルブ	mg/L	0.0002	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
	61	テフリルトリオン	mg/L	0.00002	0.00002未満	0.00006	0.00002未満	0.00002未満		0.00006	0.00002未満	0.00002未満	4
	62	テルブカルブ（MBPMC）	mg/L	0.0002	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
	63	トリクロピル	mg/L	0.00006	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満		0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	4
	64	トリクロルホン（DEP）	mg/L	0.0002	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
	65	トリシクラゾール	mg/L	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	66	トリフルラリン	mg/L	0.0006	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満		0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	4
	67	ナプロパミド	mg/L	0.0003	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4
	68	パラコート	mg/L	0.00005	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満		0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	4
	69	ピペロホス	mg/L	0.00001	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満		0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	4
	70	ピラクロニル	mg/L	0.0001	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満		0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	4
	71	ピラゾキシフェン	mg/L	0.00008	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満		0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	4
	72	ピラゾリネート（ピラゾレート）	mg/L	0.0002	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
	73	ピリダフェンチオン	mg/L	0.0002	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
	74	ピリブチカルブ	mg/L	0.0002	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
	75	ピロキロン	mg/L	0.0005	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	4
	76	フィプロニル	mg/L	0.000005	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満		0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	4
	77	フェニトロチオン（MEP）	mg/L	0.0001	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満		0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	4
	78	フェノブカルブ（ＢＰＭＣ）	mg/L	0.0003	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4
	79	フェリムゾン	mg/L	0.0005	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	4
	80	フェンチオン（ＭＰＰ）	mg/L	0.00006	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満		0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	4

項目区分	No.	項　目	単位	定量下限	中西条浄水場 浄水場 原水 集合原水	中西条浄水場 浄水場 原水 集合原水	中西条浄水場 浄水場 原水 集合原水	中西条浄水場 浄水場 原水 集合原水	最頻値	最高値	最低値	平均値	測定回数
		月　日			2020/05/12	2020/07/07	2020/10/06	2021/02/02					
		時　刻			10:00	9:50	9:30	10:20					
農薬類	81	フェントエート（ＰＡＰ）	mg/L	0.00007	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満		0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	4
	82	フェントラザミド	mg/L	0.0001	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満		0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	4
	83	フサライド	mg/L	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	84	ブタクロール	mg/L	0.0003	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4
	85	ブタミホス	mg/L	0.0002	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
	86	ブプロフェジン	mg/L	0.0002	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
	87	フルアジナム	mg/L	0.0003	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4
	88	プレチラクロール	mg/L	0.0005	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	4
	89	プロシミドン	mg/L	0.0009	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満		0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	4
	90	プロチオホス	mg/L	0.00007	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満		0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	4
	91	プロピコナゾール	mg/L	0.0005	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	4
	92	プロピザミド	mg/L	0.0005	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	4
	93	プロベナゾール	mg/L	0.0005	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	4
	94	ブロモブチド	mg/L	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	95	ベノミル	mg/L	0.0002	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
	96	ペンシクロン	mg/L	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	97	ベンゾビシクロン	mg/L	0.0009	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満		0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	4
	98	ベンゾフェナップ	mg/L	0.00005	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満		0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	4
	99	ベンタゾン	mg/L	0.002	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
	100	ペンディメタリン	mg/L	0.003	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満		0.003未満	0.003未満	0.003未満	4
	101	ベンフラカルブ	mg/L	0.0004	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満		0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	4
	102	ベンフルラリン（ベスロジン）	mg/L	0.0001	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満		0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	4
	103	ベンフレセート	mg/L	0.0007	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満		0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	4
	104	ホスチアゼート	mg/L	0.00008	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満		0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	4
	105	マラチオン（マラソン）	mg/L	0.007	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満		0.007未満	0.007未満	0.007未満	4
	106	メコプロップ（MCPP）	mg/L	0.0005	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	4
	107	メソミル	mg/L	0.0003	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4
	108	メタラキシル	mg/L	0.0006	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満		0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	4
	109	メチダチオン（ＤＭＴＰ）	mg/L	0.00004	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満		0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	4
	110	メトミノストロビン	mg/L	0.0004	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満		0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	4
	111	メトリブジン	mg/L	0.0003	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4
	112	メフェナセット	mg/L	0.0002	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
	113	メプロニル	mg/L	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	114	モリネート	mg/L	0.00005	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満		0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	4

No.									
検査実施	114	114	114	114		114	114	114	4
検出農薬	0	1	0	0		1	0	0.25	4
農薬類ス	0.00	0.03	0.00	0.00		0.03	0.00	0.01	4

（エ）原水

（エ-3）東神吉・大野・中津・西部水源地原水

項目区分	No.	項目	単位	定量下限	東神吉水源地 原水槽 東神吉 原水	大野水源地 集合井 大野 原水	中津水源地 取水井 中津 原水	西部水源地 原水槽 西部 原水
		月 日			2020/05/12	2020/06/02	2020/05/12	2020/06/02
		時 刻			12:03	10:00	10:54	11:50
水質基準項目				定量下限				
水質基準項目	1	一般細菌	個/mL	1	1未満	1未満	1未満	1未満
	2	大腸菌	－	－	不検出	不検出	不検出	不検出
			MPN/100mL	1				
	3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	4	水銀及びその化合物	mg/L	0.00005	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
	5	セレン及びその化合物	mg/L	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	6	鉛及びその化合物	mg/L	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001	0.001	0.001未満	0.001	0.001未満
	8	六価クロム化合物	mg/L	0.002	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
	9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.004	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.05	1.1	1.2	1.5	2.8
	12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.08	0.13	0.14	0.15	0.17
	13	ホウ素及びその化合物	mg/L	0.1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
	14	四塩化炭素	mg/L	0.0002	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.005	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.004	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
	17	ジクロロメタン	mg/L	0.002	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
	18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	19	トリクロロエチレン	mg/L	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	20	ベンゼン	mg/L	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	21	塩素酸	mg/L	0.06				
	22	クロロ酢酸	mg/L	0.002				
	23	クロロホルム	mg/L	0.001				
	24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.003				
	25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.001				
	26	臭素酸	mg/L	0.001				
	27	総トリハロメタン	mg/L	0.001				
	28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.003				
	29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.001				
	30	ブロモホルム	mg/L	0.001				
	31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.008				

項目区分	No.	項目	単位	定量下限	東神吉水源地 原水槽 東神吉 原水	大野水源地 集合井 大野 原水	中津水源地 取水井 中津 原水	西部水源地 原水槽 西部 原水
		月 日			2020/05/12	2020/06/02	2020/05/12	2020/06/02
		時 刻			12:03	10:00	10:54	11:50
水質基準項目	32	亜鉛及びその化合物	mg/L	0.1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
	33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.01	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
	34	鉄及びその化合物	mg/L	0.03	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満
	35	銅及びその化合物	mg/L	0.1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
	36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	1.0	17	15	16	17
	37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.001	0.011	0.005	0.001未満	0.001未満
	38	塩化物イオン	mg/L	1.0	23	15	15	14
	39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	1	72	54	52	80
	40	蒸発残留物	mg/L	50	160	130	130	190
	41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.02	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
	42	ジェオスミン	mg/L	0.000001	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
	43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
	44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.005	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
	45	フェノール類	mg/L	0.0005	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	0.1	0.6	0.3	0.4	0.4
	47	pH値	−	0.1	6.6	6.3	6.5	6.3
	48	味	−	−				
	49	臭気	−	−	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	50	色度	度	0.5	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
	51	濁度	度	0.1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1.1

項目区分	No.	項　目	単位	定量下限	東神吉水源地 原水槽 東神吉　原水	大野水源地 集合井 大野　原水	中津水源地 取水井 中津　原水	西部水源地 原水槽 西部　原水
		月　日			2020/05/12	2020/06/02	2020/05/12	2020/06/02
		時　刻			12:03	10:00	10:54	11:50
水質管理目標設定項目				定量下限				
水質管理目標設定項目	1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.002	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
	2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.0002	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.002	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
	5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.0004	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
	8	トルエン	mg/L	0.04	0.04未満	0.04未満	0.04未満	0.04未満
	9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.008	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満
	10	亜塩素酸	mg/L	0.06				
	13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.001				
	14	抱水クロラール	mg/L	0.002				
	15	農薬類	-	0.01	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
	16	残留塩素	mg/L	0.1				
	17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	1	72	54	52	80
	18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.001	0.011	0.005	0.001未満	0.001未満
	19	遊離炭酸	mg/L	2	19	14	15	22
	20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.03	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満
	21	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L	0.002	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
	24	蒸発残留物	mg/L	50	160	130	130	190
	25	濁度	度	0.1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1.1
	26	pH値	-	0.01	6.6	6.3	6.5	6.3
	27	腐食性(ランゲリア指数)	-	0.1				
	28	従属栄養細菌	個/ml	1				
	29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.01	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
	30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.01	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満

項目区分	No.	項　目	単位	定量下限	東神吉水源地 原水槽 東神吉 原水	大野水源地 集合井 大野 原水	中津水源地 取水井 中津 原水	西部水源地 原水槽 西部 原水
		月　日			2020/05/12	2020/06/02	2020/05/12	2020/06/02
		時　刻			12:03	10:00	10:54	11:50
水質監視項目				定量下限				
水質監視項目		水温	℃	0.1	16.3	16.8	16.1	17.5
		アルカリ度	mg/L	0.1	54.3	45.4	44.6	64.2
		酸度	mg/L	0.1	21.2	15.8	17.0	25.1
		アンモニア性窒素	mg/L	0.01				
		紫外線（UV）吸光度	－	0.001				
		侵食性遊離炭酸	mg/L	1	17	13	14	20
		クロロホルム生成能	mg/L	0.001				
		ブロモジクロロメタン生成能	mg/L	0.001				
		ジブロモクロロメタン生成能	mg/L	0.001				
		ブロモホルム生成能	mg/L	0.001				
		総トリハロメタン生成能	mg/L	0.001				
		クロロ酢酸生成能	mg/L	0.002				
		ジクロロ酢酸生成能	mg/L	0.003				
		トリクロロ酢酸生成能	mg/L	0.003				
		電気伝導率	mS/m	1.0	27.7	22.2	22.7	29.3
備　考								

項目区分	No.	項　目	単位	定量下限	東神吉水源地 原水槽 東神吉　原水	大野水源地 集合井 大野　原水	中津水源地 取水井 中津　原水	西部水源地 原水槽 西部　原水
		月　日			2020/05/12	2020/06/02	2020/05/12	2020/06/02
		時　刻			12:03	10:00	10:54	11:50
農薬類				定量下限				
農薬類	1	1,3-ジクロロプロペン(D-D)	mg/L	0.0002	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	2	2,2-DPA(ダラポン)	mg/L	0.0008	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満
	3	2,4-D(2,4-PA)	mg/L	0.0002	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	4	EPN	mg/L	0.00004	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満
	5	MCPA	mg/L	0.00005	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
	6	アシュラム	mg/L	0.009	0.009未満	0.009未満	0.009未満	0.009未満
	7	アセフェート	mg/L	0.0005	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	8	アトラジン	mg/L	0.0001	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	9	アニロホス	mg/L	0.00003	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満
	10	アミトラズ	mg/L	0.0005	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	11	アラクロール	mg/L	0.0003	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	12	イソキサチオン	mg/L	0.00001	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	13	イソフェンホス	mg/L	0.00003	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満
	14	イソプロカルブ(MIPC)	mg/L	0.0001	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	15	イソプロチオラン(IPT)	mg/L	0.003	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
	16	イプロベンホス(IBP)	mg/L	0.0009	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満
	17	イミノクタジン	mg/L	0.00006	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満
	18	インダノファン	mg/L	0.00009	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満
	19	エスプロカルブ	mg/L	0.0003	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	20	エトフェンプロックス	mg/L	0.0008	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満
	21	エンドスルファン	mg/L	0.0001	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	22	オキサジクロメホン	mg/L	0.0002	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	23	オキシン銅(有機銅)	mg/L	0.0003	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	24	オリサストロビン	mg/L	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	25	カズサホス	mg/L	0.00001	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満
	26	カフェンストロール	mg/L	0.00008	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満
	27	カルタップ	mg/L	0.0008	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満
	28	カルバリル(NAC)	mg/L	0.0002	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	29	カルボフラン	mg/L	0.00005	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
	30	キノクラミン(ACN)	mg/L	0.00005	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
	31	キャプタン	mg/L	0.003	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
	32	クミルロン	mg/L	0.0003	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	33	グリホサート	mg/L	0.02	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
	34	グルホシネート	mg/L	0.0004	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
	35	クロメプロップ	mg/L	0.0002	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	36	クロルニトロフェン(CNP)	mg/L	0.0001	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	37	クロルピリホス	mg/L	0.0001	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	38	クロロタロニル(TPN)	mg/L	0.0005	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	39	シアナジン	mg/L	0.00001	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満
	40	シアノホス(CYAP)	mg/L	0.00003	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満

項目区分	No.	項目	単位	定量下限	東神吉水源地 原水槽 東神吉 原水	大野水源地 集合井 大野 原水	中津水源地 取水井 中津 原水	西部水源地 原水槽 西部 原水
		月 日			2020/05/12	2020/06/02	2020/05/12	2020/06/02
		時 刻			12:03	10:00	10:54	11:50
農薬類	41	ジウロン（DCMU）	mg/L	0.0002	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	42	ジクロベニル（DBN）	mg/L	0.0003	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	43	ジクロルボス（DDVP）	mg/L	0.00008	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満
	44	ジクワット	mg/L	0.0001	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	45	ジスルホトン（エチルチオメトン）	mg/L	0.00004	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満
	46	ジチオカルバメート系農薬	mg/L	0.00005	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
	47	ジチオピル	mg/L	0.00009	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満
	48	シハロホップブチル	mg/L	0.00006	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満
	49	シマジン(CAT)	mg/L	0.00003	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満
	50	ジメタメトリン	mg/L	0.0002	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	51	ジメトエート	mg/L	0.0005	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	52	シメトリン	mg/L	0.0003	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	53	ダイアジノン	mg/L	0.00003	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満
	54	ダイムロン	mg/L	0.008	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満
	55	ダゾメット、メタム（カーバム）、イソチオシアネート	mg/L	0.0001	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	56	チアジニル	mg/L	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	57	チウラム	mg/L	0.0002	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	58	チオジカルブ	mg/L	0.0008	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満
	59	チオファネートメチル	mg/L	0.003	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
	60	チオベンカルブ	mg/L	0.0002	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	61	テフリルトリオン	mg/L	0.00002	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満
	62	テルブカルブ(MBPMC)	mg/L	0.0002	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	63	トリクロピル	mg/L	0.00006	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満
	64	トリクロルホン(DEP)	mg/L	0.0002	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	65	トリシクラゾール	mg/L	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	66	トリフルラリン	mg/L	0.0006	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満
	67	ナプロパミド	mg/L	0.0003	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	68	パラコート	mg/L	0.00005	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
	69	ピペロホス	mg/L	0.00001	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満
	70	ピラクロニル	mg/L	0.0001	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	71	ピラゾキシフェン	mg/L	0.00008	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満
	72	ピラゾリネート（ピラゾレート）	mg/L	0.0002	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	73	ピリダフェンチオン	mg/L	0.0002	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	74	ピリブチカルブ	mg/L	0.0002	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	75	ピロキロン	mg/L	0.0005	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	76	フィプロニル	mg/L	0.000005	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満
	77	フェニトロチオン(MEP)	mg/L	0.0001	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	78	フェノブカルブ（BPMC）	mg/L	0.0003	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	79	フェリムゾン	mg/L	0.0005	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	80	フェンチオン（MPP）	mg/L	0.00006	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満

項目区分	No.	項　目	単位	定量下限	東神吉水源地 原水槽 東神吉　原水	大野水源地 集合井 大野　原水	中津水源地 取水井 中津　原水	西部水源地 原水槽 西部　原水
		月　日			2020/05/12	2020/06/02	2020/05/12	2020/06/02
		時　刻			12:03	10:00	10:54	11:50
農薬類	81	フェントエート（PAP）	mg/L	0.00007	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満
	82	フェントラザミド	mg/L	0.0001	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	83	フサライド	mg/L	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	84	ブタクロール	mg/L	0.0003	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	85	ブタミホス	mg/L	0.0002	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	86	ブプロフェジン	mg/L	0.0002	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	87	フルアジナム	mg/L	0.0003	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	88	プレチラクロール	mg/L	0.0005	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	89	プロシミドン	mg/L	0.0009	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満
	90	プロチオホス	mg/L	0.00007	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満
	91	プロピコナゾール	mg/L	0.0005	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	92	プロピザミド	mg/L	0.0005	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	93	プロベナゾール	mg/L	0.0005	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	94	ブロモブチド	mg/L	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	95	ベノミル	mg/L	0.0002	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	96	ペンシクロン	mg/L	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	97	ベンゾビシクロン	mg/L	0.0009	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満
	98	ベンゾフェナップ	mg/L	0.00005	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
	99	ベンタゾン	mg/L	0.002	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
	100	ペンディメタリン	mg/L	0.003	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
	101	ベンフラカルブ	mg/L	0.0004	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
	102	ベンフルラリン（ベスロジン）	mg/L	0.0001	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	103	ベンフレセート	mg/L	0.0007	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満
	104	ホスチアゼート	mg/L	0.00008	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満
	105	マラチオン（マラソン）	mg/L	0.007	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満
	106	メコプロップ（MCPP）	mg/L	0.0005	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	107	メソミル	mg/L	0.0003	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	108	メタラキシル	mg/L	0.0006	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満
	109	メチダチオン（DMTP）	mg/L	0.00004	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満
	110	メトミノストロビン	mg/L	0.0004	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
	111	メトリブジン	mg/L	0.0003	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	112	メフェナセット	mg/L	0.0002	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	113	メプロニル	mg/L	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	114	モリネート	mg/L	0.00005	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満

No.				
検査実施農	114	114	114	114
検出農薬類	0	0	0	0
農薬類スコ	0.00	0.00	0.00	0.00

(3) 工程管理検査

中西条浄水場　工程管理検査　年間成績表（令和2年度）

項　目	基準値等		浄水	ろ過水	沈澱水	集合原水
水温	－	最高値	30.4	30.6	30.4	30.8
		最低値	5.7	5.5	5.8	5.0
		平均値	18.2	18.3	18.3	18.2
(℃)		測定回数	243	243	243	243
臭気	異常でない	最頻値	異常なし			藻臭
		測定回数	243			243
色度	5	最高値	1.0	1.8	3.8	57.8
		最低値	0.5未満	0.5未満	0.5未満	4.8
		平均値	0.5未満	0.5未満	1.2	15.4
(度)		測定回数	243	243	243	243
濁度	2	最高値	0.1未満	0.1	3.5	77.8
		最低値	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1.9
		平均値	0.1未満	0.1未満	0.3	9.1
(度)		測定回数	243	243	243	243
pH値	5.8～8.6	最高値	7.2	7.1	7.2	7.7
		最低値	6.7	6.6	6.6	6.8
		平均値	6.9	6.9	6.9	7.2
		測定回数	243	243	243	243
硝酸態及び亜硝酸態窒素 (NO_2,NO_3-N)	10	最高値	0.92	0.91	0.92	0.94
		最低値	0.35	0.31	0.31	0.35
		平均値	0.68	0.65	0.66	0.67
(mg/L)		測定回数	19	18	18	19
フッ素及びその化合物（フッ素）	0.8	最高値	0.16	0.16	0.16	0.20
		最低値	0.08	0.08	0.08	0.11
		平均値	0.11	0.12	0.12	0.15
(mg/L)		測定回数	19	18	18	19
硬度	300	最高値	61	61	61	61
		最低値	35	35	35	33
		平均値	50	49	48	49
(mg/L)		測定回数	10	9	9	10
酸度	－	最高値	30.9	15.3	16.3	15.6
		最低値	6.8	6.0	6.8	3.9
		平均値	12.1	10.0	10.3	8.1
(mg/L)		測定回数	8	7	7	8
マンガン及びその化合物（マンガン）	0.05	最高値	0.001未満	0.001未満	0.015	0.047
		最低値	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		平均値	0.001未満	0.001未満	0.004	0.015
(mg/L)		測定回数	24	24	24	24
アンモニア性窒素 (NH_4-N)	－	最高値				0.29
		最低値				0.01未満
		平均値				0.03
(mg/L)		測定回数				243

項　目	基準値等		浄水	ろ過水	沈澱水	集合原水
残留塩素	1	最高値	1.2	0.7	1.0	
		最低値	0.5	0.1	0.2	
		平均値	0.7	0.3	0.5	
(mg/L)		測定回数	243	243	243	
味	異常でない	最頻値	異常なし			
		測定回数	243			
一般細菌	100	最高値	1未満	1未満	1	1200
		最低値	1未満	1未満	1未満	10
		平均値	1未満	1未満	1未満	450
(CFU/mL)		測定回数	20	20	20	20
大腸菌	不検出	最高値				350
		最低値				2
		平均値				60
		最頻値	不検出	不検出	不検出	検出
(MPN/100mL)		測定回数	20	20	20	32
塩化物イオン	200	最高値	38	38	38	34
		最低値	12	12	12	8
		平均値	23	23	23	19
(mg/L)		測定回数	21	18	18	19
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3	最高値	1.6	1.6	1.8	7.0
		最低値	0.8	0.8	0.8	1.4
		平均値	1.2	1.2	1.2	2.5
(mg/L)		測定回数	243	243	243	242
塩素酸	0.6	最高値	0.20	0.17	0.17	
		最低値	0.06未満	0.06未満	0.06未満	
		平均値	0.08	0.07	0.07	
(mg/L)		測定回数	19	18	18	
アルカリ度	－	最高値	51.7	52.5	51.2	56.3
		最低値	23.8	24.0	4.0	24.9
		平均値	37.4	36.6	36.5	42.4
(mg/L)		測定回数	243	243	243	243
鉄及びその化合物（鉄）	0.3	最高値	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.18
		最低値	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満
		平均値	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.06
(mg/L)		測定回数	24	24	24	24
電気伝導率	－	最高値	41.2	40.2	40.1	39.1
		最低値	14.9	13.3	8.6	10.3
		平均値	25.2	24.6	24.6	23.2
(mS/m)		測定回数	243	243	243	243
紫外線吸光度（E-260）	－	最高値			0.219	1.841
		最低値			0.065	0.134
		平均値			0.099	0.315
		測定回数			243	243

備　　考

※基準値は浄水の結果のみに適応されます。

浄水の分析結果は全て水質基準に適合しています。

(4) その他

(ア)水質に関する苦情等(施設課対応分)

内容別(重複含む)	件数	主な原因
異臭味	1	
異物	1	
青水	0	
赤水	0	
白水	0	
水質不安	4	
残留塩素	0	
その他	1	
計	7	

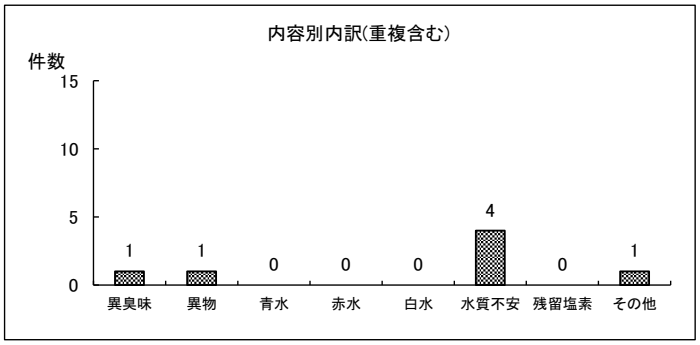

水源別(重複含む)	
低区系	4
高区系	2
地下水系	1
志方系	0
計	7

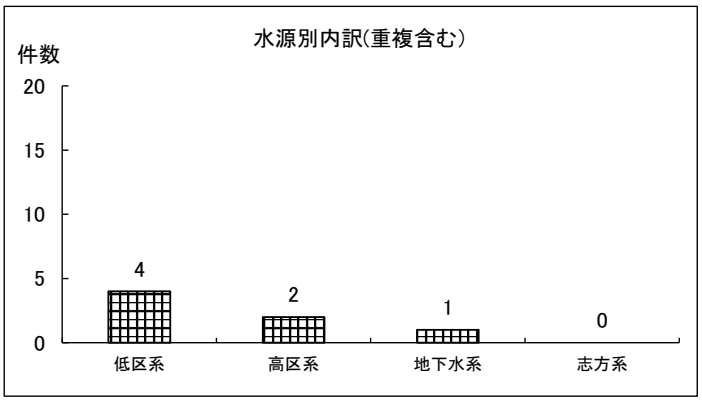

(イ)水質に関する苦情等(施設課対応分)における経年変化
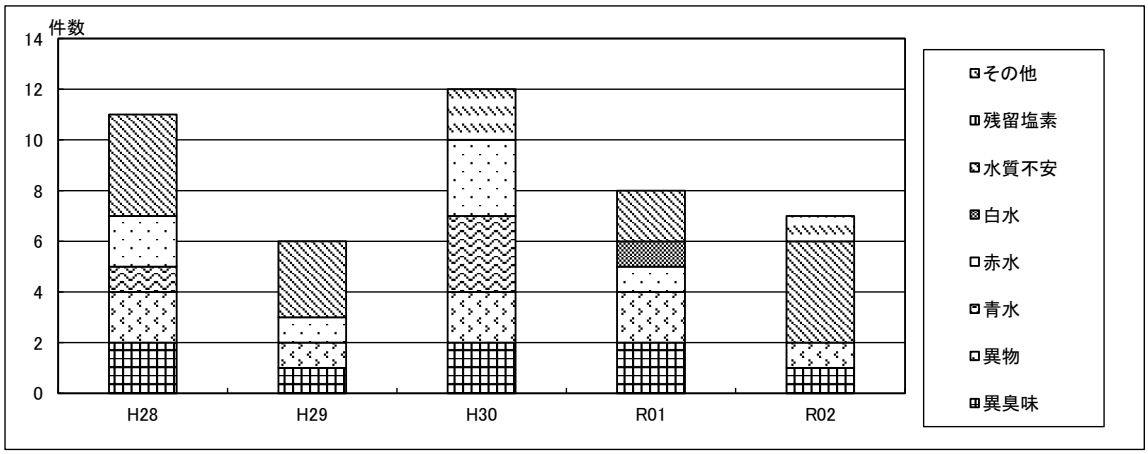
	H28	H29	H30	R01	R02
異臭味	2	1	2	2	1
異物	2	1	2	2	1
青水	1	0	3	0	0
赤水	2	1	3	1	0
白水	0	0	0	1	0
水質不安	4	3	0	2	4
残留塩素	0	0	0	0	0
その他	0	0	2	0	1
計	11	6	12	8	7