令和元年度　水質検査集計結果　－目次－

（1）毎日検査

（令和元年度）

給水系統	給水区分	測定手法	項目（単位）	集計内容	集計結果	備考
中西条系	高区配水区域	自動測定	残留塩素濃度（mg/L）	日間平均値の年間最高値	0.55	※：自動測定による結果は、収集した1時間値の1日平均の集計結果を表しています。
				日間平均値の年間最低値	0.16	
				日間平均値の年間平均値	0.30	
	低区配水区域	自動測定	残留塩素濃度（mg/L）	日間平均値の年間最高値	0.53	
				日間平均値の年間最低値	0.12	
				日間平均値の年間平均値	0.29	
	志方区配水区域	自動測定	残留塩素濃度（mg/L）	日間平均値の年間最高値	0.53	
				日間平均値の年間最低値	0.13	
				日間平均値の年間平均値	0.35	

給水系統	給水区分	測定手法	項目（単位）	集計内容	年間集計結果	備考
地下水系	中津系	手分析	残留塩素濃度（mg/L）	年間最高値	0.46	※：自動測定による結果は、収集した1時間値の1日平均の集計結果を表しています。
				年間最低値	0.16	
				年間平均値	0.31	
	大野系	自動測定	残留塩素濃度（mg/L）	日間平均値の年間最高値	0.40	
				日間平均値の年間最低値	0.18	
				日間平均値の年間平均値	0.28	
	東神吉系	自動測定	残留塩素濃度（mg/L）	日間平均値の年間最高値	0.46	
				日間平均値の年間最低値	0.21	
				日間平均値の年間平均値	0.29	
	西部系	手分析	残留塩素濃度（mg/L）	年間最高値	0.41	
				年間最低値	0.24	
				年間平均値	0.33	

なお、色及び濁りについては年間を通して全地点とも異常ありませんでした。

(2)定期検査

(ア)管末給水栓水

(ア-1)中西条系管末給水栓(尾上)

項目区分	No.	項目	単位	基準値等	定量下限	中西条浄水場 管末給水栓 尾上	中西条浄水場 管末給水栓 尾上	中西条浄水場 管末給水栓 尾上	中西条浄水場 管末給水栓 尾上	中西条浄水場 管末給水栓 尾上	中西条浄水場 管末給水栓 尾上	中西条浄水場 管末給水栓 尾上	中西条浄水場 管末給水栓 尾上	中西条浄水場 管末給水栓 尾上	中西条浄水場 管末給水栓 尾上	中西条浄水場 管末給水栓 尾上	中西条浄水場 管末給水栓 尾上	最頻値	最高値	最低値	平均値	測定回数
		月日				2019/04/09	2019/05/08	2019/06/12	2019/07/02	2019/08/14	2019/09/10	2019/10/02	2019/11/20	2019/12/11	2020/01/08	2020/02/04	2020/03/03					
		時刻				10:35	10:45	9:35	10:17	9:27	10:47	9:42	9:40	10:32	10:21	10:06	10:09					
水質基準項目				基準値	定量下限																	
水質基準項目	1	一般細菌	個/mL	100	1	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満		1未満	1未満	1未満	12
	2	大腸菌	－	不検出	－	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出				12
			MPN/100mL		1																	
	3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003	0.0003		0.0003未満		0.0003未満			0.0003未満				0.0003未満			0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4
	4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005	0.00005		0.00005未満		0.00005未満			0.00005未満				0.00005未満			0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	4
	5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01	0.001		0.001未満		0.001未満			0.001未満				0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01	0.001		0.001未満		0.001未満			0.001未満				0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01	0.001		0.001未満		0.001未満			0.001未満				0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	8	六価クロム化合物	mg/L	0.05	0.005		0.005未満		0.005未満			0.005未満				0.005未満			0.005未満	0.005未満	0.005未満	4
	9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04	0.004	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満		0.004未満	0.004未満	0.004未満	12
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01	0.001		0.001未満		0.001未満			0.001未満				0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10	0.05	0.67	0.65	0.80	0.65	0.37	0.59	0.56	0.54	0.75	1.1	0.79	0.80		1.1	0.37	0.69	12
	12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8	0.08	0.10	0.10	0.10	0.16	0.14	0.11	0.12	0.10	0.09	0.10	0.10	0.10		0.16	0.09	0.11	12
	13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0	0.1		0.1未満		0.1未満			0.1未満				0.1未満			0.1未満	0.1未満	0.1未満	4
	14	四塩化炭素	mg/L	0.002	0.0002		0.0002未満		0.0002未満			0.0002未満				0.0002未満			0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
	15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05	0.005		0.005未満		0.005未満			0.005未満				0.005未満			0.005未満	0.005未満	0.005未満	4
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04	0.004		0.004未満		0.004未満			0.004未満				0.004未満			0.004未満	0.004未満	0.004未満	4
	17	ジクロロメタン	mg/L	0.02	0.002		0.002未満		0.002未満			0.002未満				0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
	18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	12
	19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	12
	20	ベンゼン	mg/L	0.01	0.001		0.001未満		0.001未満			0.001未満				0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	21	塩素酸	mg/L	0.6	0.06	0.06未満	0.07	0.11	0.06未満	0.13	0.09	0.11	0.09	0.14	0.11	0.06	0.07		0.14	0.06未満	0.08	12
	22	クロロ酢酸	mg/L	0.02	0.002	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	12
	23	クロロホルム	mg/L	0.06	0.001	0.010	0.011	0.014	0.027	0.028	0.020	0.017	0.013	0.015	0.012	0.012	0.011		0.028	0.010	0.016	12
	24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03	0.003	0.003	0.003	0.003	0.004	0.009	0.003	0.004	0.003未満	0.003	0.003	0.007	0.005		0.009	0.003未満	0.004	12
	25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1	0.001	0.006	0.005	0.005	0.008	0.012	0.005	0.008	0.008	0.006	0.004	0.004	0.005		0.012	0.004	0.006	12
	26	臭素酸	mg/L	0.01	0.001		0.001未満		0.001未満			0.001未満				0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	27	総トリハロメタン	mg/L	0.1	0.001	0.027	0.027	0.029	0.052	0.062	0.039	0.040	0.034	0.034	0.025	0.027	0.027		0.062	0.025	0.035	12
	28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03	0.003	0.009	0.008	0.011	0.014	0.011	0.012	0.010	0.007	0.012	0.012	0.015	0.010		0.015	0.007	0.011	12
	29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03	0.001	0.010	0.010	0.010	0.017	0.020	0.012	0.014	0.012	0.012	0.008	0.010	0.011		0.020	0.008	0.012	12
	30	ブロモホルム	mg/L	0.09	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.002	0.001未満	0.001未満	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満		0.002	0.001未満	0.001未満	12
	31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08	0.008		0.008未満		0.008未満			0.008未満				0.008未満			0.008未満	0.008未満	0.008未満	4

項目区分	No.	項目	単位	基準値等	定量下限	中西条浄水場 管末給水栓 尾上	中西条浄水場 管末給水栓 尾上	中西条浄水場 管末給水栓 尾上	中西条浄水場 管末給水栓 尾上	中西条浄水場 管末給水栓 尾上	中西条浄水場 管末給水栓 尾上	中西条浄水場 管末給水栓 尾上	中西条浄水場 管末給水栓 尾上	中西条浄水場 管末給水栓 尾上	中西条浄水場 管末給水栓 尾上	中西条浄水場 管末給水栓 尾上	中西条浄水場 管末給水栓 尾上	最頻値	最高値	最低値	平均値	測定回数
		月 日				2019/04/09	2019/05/08	2019/06/12	2019/07/02	2019/08/14	2019/09/10	2019/10/02	2019/11/20	2019/12/11	2020/01/08	2020/02/04	2020/03/03					
		時 刻				10:35	10:45	9:35	10:17	9:27	10:47	9:42	9:40	10:32	10:21	10:06	10:09					
水質基準項目	32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0	0.1		0.1未満		0.1未満			0.1未満				0.1未満			0.1未満	0.1未満	0.1未満	4
	33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2	0.01		0.01		0.02			0.02				0.01未満			0.02	0.01未満	0.01	4
	34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3	0.03		0.03未満		0.03未満			0.03未満				0.03未満			0.03未満	0.03未満	0.03未満	4
	35	銅及びその化合物	mg/L	1.0	0.1		0.1未満		0.1未満			0.1未満				0.1未満			0.1未満	0.1未満	0.1未満	4
	36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200	1.0		14		18			20				24			24	14	19	4
	37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05	0.001		0.001未満		0.001未満			0.001未満				0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	38	塩化物イオン	mg/L	200	1.0	29	17	30	23	30	16	23	26	32	29	26	23		32	16	25	12
	39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	300	1		39		49			50				52			52	39	48	4
	40	蒸発残留物	mg/L	500	1		98		130			120				150			150	98	120	4
	41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2	0.02		0.02未満		0.02未満			0.02未満				0.02未満			0.02未満	0.02未満	0.02未満	4
	42	ジェオスミン	mg/L	0.00001	0.000001	0.000001未満	0.000001	0.000001	0.000002	0.000001	0.000001	0.000002	0.000002	0.000001	0.000001	0.000002	0.000001		0.000002	0.000001未満	0.000001	12
	43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001	0.000001	0.000001未満	0.000001未満	0.000002	0.000001	0.000002	0.000001	0.000001未満	0.000002	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満		0.000002	0.000001未満	0.000001未満	12
	44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02	0.005		0.005未満		0.005未満			0.005未満				0.005未満			0.005未満	0.005未満	0.005未満	4
	45	フェノール類	mg/L	0.005	0.0005		0.0005未満		0.0005未満			0.0005未満				0.0005未満			0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	4
	46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/L	3	0.1	1.3	1.0	1.3	1.6	1.4	1.0	1.1	1.1	1.1	1.1	1.2	1.0		1.6	1.0	1.2	12
	47	pH値	−	5.8～8.6	0.1	7.1	7.1	7.1	7.3	7.2	7.1	7.1	7.0	6.9	6.9	7.0	7.0		7.3	6.9	7.1	12
	48	味	−	異常でない	−	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				12
	49	臭気	−	異常でない	−	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				12
	50	色度	度	5	0.5	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5	0.5未満		0.5	0.5未満	0.5未満	12
	51	濁度	度	2	0.1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満		0.1未満	0.1未満	0.1未満	12

項目区分	No.	項　目	単位	基準値等	定量下限	中西条浄水場 管末給水栓 尾上	中西条浄水場 管末給水栓 尾上	中西条浄水場 管末給水栓 尾上	中西条浄水場 管末給水栓 尾上	中西条浄水場 管末給水栓 尾上	中西条浄水場 管末給水栓 尾上	中西条浄水場 管末給水栓 尾上	中西条浄水場 管末給水栓 尾上	中西条浄水場 管末給水栓 尾上	中西条浄水場 管末給水栓 尾上	中西条浄水場 管末給水栓 尾上	中西条浄水場 管末給水栓 尾上	最頻値	最高値	最低値	平均値	測定回数
		月　日				2019/04/09	2019/05/08	2019/06/12	2019/07/02	2019/08/14	2019/09/10	2019/10/02	2019/11/20	2019/12/11	2020/01/08	2020/02/04	2020/03/03					
		時　刻				10:35	10:45	9:35	10:17	9:27	10:47	9:42	9:40	10:32	10:21	10:06	10:09					
水質管理目標設定項目				目標値	定量下限																	
水質管理目標設定項目	1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02	0.002		0.002未満		0.002未満			0.002未満				0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
	2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002P	0.0002		0.0002未満		0.0002未満			0.0002未満				0.0002未満			0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
	3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02	0.002		0.002未満		0.002未満			0.002未満				0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
	5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004	0.0004		0.0004未満		0.0004未満			0.0004未満				0.0004未満			0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	4
	8	トルエン	mg/L	0.4	0.04		0.04未満		0.04未満			0.04未満				0.04未満			0.04未満	0.04未満	0.04未満	4
	9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08	0.008																	
	10	亜塩素酸	mg/L	0.6	0.06		0.06未満		0.06未満			0.06未満				0.06未満			0.06未満	0.06未満	0.06未満	4
	13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01P	0.001		0.002					0.002							0.002	0.002	0.002	2
	14	抱水クロラール	mg/L	0.02P	0.002		0.007					0.008							0.008	0.007	0.008	2
	15	農薬類	-	1	0.01		0.01未満												0.01未満	0.01未満	0.01未満	1
	16	残留塩素	mg/L	1	0.1	0.2	0.5	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3		0.5	0.2	0.3	12
	17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10～100	1		39		49			50				52			52	39	48	4
	18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01	0.001		0.001未満		0.001未満			0.001未満				0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	19	遊離炭酸	mg/L	20	0.1		3.1		2.6			3.6				5.8			5.8	2.6	3.8	4
	20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3	0.01	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満		0.01未満	0.01未満	0.01未満	12
	21	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L	0.02	0.002		0.002未満		0.002未満			0.002未満				0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
	24	蒸発残留物	mg/L	30～200	1		98		130			120				150			150	98	120	4
	25	濁度	度	1	0.1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満		0.1未満	0.1未満	0.1未満	12
	26	pH値	-	7.5	0.01	7.1	7.1	7.1	7.3	7.2	7.1	7.1	7.0	6.9	6.9	7.0	7.0		7.3	6.9	7.1	12
	27	腐食性(ランゲリア指数)	-	-1～0	0.1		-1.1		-1.0			-1.2				-1.2			-1.0	-1.2	-1.1	4
	28	従属栄養細菌	個/ml	2000P	1		4		12			20				3			20	3	9.8	4
	29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1	0.01		0.01未満		0.01未満			0.01未満				0.01未満			0.01未満	0.01未満	0.01未満	4
	30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1	0.01		0.01		0.02			0.02				0.01未満			0.02	0.01未満	0.01	4

項目区分	No.	項目	単位	基準値等	定量下限	中西条浄水場 管末給水栓 尾上	中西条浄水場 管末給水栓 尾上	中西条浄水場 管末給水栓 尾上	中西条浄水場 管末給水栓 尾上	中西条浄水場 管末給水栓 尾上	中西条浄水場 管末給水栓 尾上	中西条浄水場 管末給水栓 尾上	中西条浄水場 管末給水栓 尾上	中西条浄水場 管末給水栓 尾上	中西条浄水場 管末給水栓 尾上	中西条浄水場 管末給水栓 尾上	中西条浄水場 管末給水栓 尾上	最頻値	最高値	最低値	平均値	測定回数
		月日				2019/04/09	2019/05/08	2019/06/12	2019/07/02	2019/08/14	2019/09/10	2019/10/02	2019/11/20	2019/12/11	2020/01/08	2020/02/04	2020/03/03					
		時刻				10:35	10:45	9:35	10:17	9:27	10:47	9:42	9:40	10:32	10:21	10:06	10:09					
水質監視項目				基準値等	定量下限																	
水質監視項目		水温	℃	−	0.1	15.1	19.3	24.1	24.3	29.6	27.1	26.6	16.1	12.9	12.3	11.2	12.7		29.6	11.2	19.3	12
		アルカリ度	mg/L	−	0.1		31.5		41.5			44.2				37.3			44.2	31.5	38.6	4
		酸度	mg/L	−	0.1		3.5		3.0			4.1				6.6			6.6	3.0	4.3	4
		アンモニア性窒素	mg/L	−	0.01																	
		紫外線(UV)吸光度	−	−	−																	
		侵食性遊離炭酸	mg/L	−	0.1		2.7		2.2			3.0				5.3			5.3	2.2	3.3	4
		クロロホルム生成能	mg/L	−	0.001																	
		ブロモジクロロメタン生成能	mg/L	−	0.001																	
		ジブロモクロロメタン生成能	mg/L	−	0.001																	
		ブロモホルム生成能	mg/L	−	0.001																	
		総トリハロメタン生成能	mg/L	−	0.001																	
		クロロ酢酸生成能	mg/L	−	0.002																	
		ジクロロ酢酸生成能	mg/L	−	0.003																	
		トリクロロ酢酸生成能	mg/L	−	0.003																	
		電気伝導率	mS/m	−	1.0	27.7	17.8	24.4	22.5	26.1	18.3	23.1	26.9	30.7	26.1	25.2	22.5		30.7	17.8	24.3	12
備考																						

項目区分	No.	項目	単位	基準値等	定量下限	中西条浄水場 管末給水栓 尾上	中西条浄水場 管末給水栓 尾上	中西条浄水場 管末給水栓 尾上	中西条浄水場 管末給水栓 尾上	中西条浄水場 管末給水栓 尾上	中西条浄水場 管末給水栓 尾上	中西条浄水場 管末給水栓 尾上	中西条浄水場 管末給水栓 尾上	中西条浄水場 管末給水栓 尾上	中西条浄水場 管末給水栓 尾上	中西条浄水場 管末給水栓 尾上	中西条浄水場 管末給水栓 尾上	最頻値	最高値	最低値	平均値	測定回数
		月 日				2019/04/09	2019/05/08	2019/06/12	2019/07/02	2019/08/14	2019/09/10	2019/10/02	2019/11/20	2019/12/11	2020/01/08	2020/02/04	2020/03/03					
		時 刻				10:35	10:45	9:35	10:17	9:27	10:47	9:42	9:40	10:32	10:21	10:06	10:09					
農薬類				目標値	定量下限																	
農薬類	1	1,3-ジクロロプロペン(D-D)	mg/L	0.05	0.0005		0.0005未満												0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1
	2	2,2-DPA(ダラポン)	mg/L	0.08	0.0008		0.0008未満												0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	1
	3	2,4-D(2,4-PA)	mg/L	0.02	0.0002		0.0002未満												0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
	4	EPN	mg/L	0.004	0.00004		0.00004未満												0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	1
	5	MCPA	mg/L	0.005	0.00005		0.00005未満												0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1
	6	アシュラム	mg/L	0.9	0.009		0.009未満												0.009未満	0.009未満	0.009未満	1
	7	アセフェート	mg/L	0.006	0.0008		0.0008未満												0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	1
	8	アトラジン	mg/L	0.01	0.0001		0.0001未満												0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	1
	9	アニロホス	mg/L	0.003	0.00005		0.00005未満												0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1
	10	アミトラズ	mg/L	0.006	0.0003		0.0003未満												0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
	11	アラクロール	mg/L	0.03	0.0003		0.0003未満												0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
	12	イソキサチオン	mg/L	0.005	0.00005		0.00005未満												0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1
	13	イソフェンホス	mg/L	0.001	0.00003		0.00003未満												0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	1
	14	イソプロカルブ(MIPC)	mg/L	0.01	0.0001		0.0001未満												0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	1
	15	イソプロチオラン(IPT)	mg/L	0.3	0.003		0.003未満												0.003未満	0.003未満	0.003未満	1
	16	イプロベンホス(IBP)	mg/L	0.09	0.0009		0.0009未満												0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	1
	17	イミノクタジン	mg/L	0.006	0.00006		0.00006未満												0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	1
	18	インダノファン	mg/L	0.009	0.0003		0.0003未満												0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
	19	エスプロカルブ	mg/L	0.03	0.0003		0.0003未満												0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
	20	エトフェンプロックス	mg/L	0.08	0.0008		0.0008未満												0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	1
	21	エンドスルファン	mg/L	0.01	0.0001		0.0001未満												0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	1
	22	オキサジクロメホン	mg/L	0.02	0.0002		0.0002未満												0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
	23	オキシン銅(有機銅)	mg/L	0.03	0.0003		0.0003未満												0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
	24	オリサストロビン	mg/L	0.1	0.001		0.001未満												0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
	25	カズサホス	mg/L	0.0006	0.000006		0.000006未満												0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満	1
	26	カフェンストロール	mg/L	0.008	0.00008		0.00008未満												0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	1
	27	カルタップ	mg/L	0.3	0.003		0.003未満												0.003未満	0.003未満	0.003未満	1
	28	カルバリル(NAC)	mg/L	0.02	0.0002		0.0002未満												0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
	29	カルボフラン	mg/L	0.005	0.00005		0.00005未満												0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1
	30	キノクラミン(ACN)	mg/L	0.005	0.00005		0.00005未満												0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1
	31	キャプタン	mg/L	0.3	0.003		0.003未満												0.003未満	0.003未満	0.003未満	1
	32	クミルロン	mg/L	0.03	0.0003		0.0003未満												0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
	33	グリホサート	mg/L	2	0.02		0.02未満												0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
	34	グルホシネート	mg/L	0.02	0.0002		0.0002未満												0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
	35	クロメプロップ	mg/L	0.02	0.0002		0.0002未満												0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
	36	クロルニトロフェン(CNP)	mg/L	0.0001	0.0001		0.0001未満												0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	1
	37	クロルピリホス	mg/L	0.003	0.00003		0.00003未満												0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	1
	38	クロロタロニル(TPN)	mg/L	0.05	0.0005		0.0005未満												0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1
	39	シアナジン	mg/L	0.001	0.00001		0.00001未満												0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	1
	40	シアノホス(CYAP)	mg/L	0.003	0.00003		0.00003未満												0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	1

項目区分	No.	項目	単位	基準値等	定量下限	中西条浄水場 管末給水栓 尾上	中西条浄水場 管末給水栓 尾上	中西条浄水場 管末給水栓 尾上	中西条浄水場 管末給水栓 尾上	中西条浄水場 管末給水栓 尾上	中西条浄水場 管末給水栓 尾上	中西条浄水場 管末給水栓 尾上	中西条浄水場 管末給水栓 尾上	中西条浄水場 管末給水栓 尾上	中西条浄水場 管末給水栓 尾上	中西条浄水場 管末給水栓 尾上	中西条浄水場 管末給水栓 尾上	最頻値	最高値	最低値	平均値	測定回数
		月日				2019/04/09	2019/05/08	2019/06/12	2019/07/02	2019/08/14	2019/09/10	2019/10/02	2019/11/20	2019/12/11	2020/01/08	2020/02/04	2020/03/03					
		時刻				10:35	10:45	9:35	10:17	9:27	10:47	9:42	9:40	10:32	10:21	10:06	10:09					
農薬類	41	ジウロン（DCMU）	mg/L	0.02	0.0002		0.0002未満												0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
	42	ジクロベニル（DBN）	mg/L	0.03	0.0003		0.0003未満												0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
	43	ジクロルボス（DDVP）	mg/L	0.008	0.00008		0.00008未満												0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	1
	44	ジクワット	mg/L	0.005	0.00005		0.00005未満												0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1
	45	ジスルホトン（エチルチオメトン）	mg/L	0.004	0.00004		0.00004未満												0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	1
	46	ジチオカルバメート系農薬	mg/L	0.005	0.00005		0.00005未満												0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1
	47	ジチオピル	mg/L	0.009	0.00009		0.00009未満												0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	1
	48	シハロホップブチル	mg/L	0.006	0.00006		0.00006未満												0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	1
	49	シマジン（CAT）	mg/L	0.003	0.00003		0.00003未満												0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	1
	50	ジメタメトリン	mg/L	0.02	0.0002		0.0002未満												0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
	51	ジメトエート	mg/L	0.05	0.0005		0.0005未満												0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1
	52	シメトリン	mg/L	0.03	0.0003		0.0003未満												0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
	53	ダイアジノン	mg/L	0.003	0.00003		0.00003未満												0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	1
	54	ダイムロン	mg/L	0.8	0.008		0.008未満												0.008未満	0.008未満	0.008未満	1
	55	ダゾメット、メタム（カーバム）、イソチオシアネート	mg/L	0.01	0.0001		0.0001未満												0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	1
	56	チアジニル	mg/L	0.1	0.001		0.001未満												0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
	57	チウラム	mg/L	0.02	0.0002		0.0002未満												0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
	58	チオジカルブ	mg/L	0.08	0.0008		0.0008未満												0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	1
	59	チオファネートメチル	mg/L	0.3	0.003		0.003未満												0.003未満	0.003未満	0.003未満	1
	60	チオベンカルブ	mg/L	0.02	0.0002		0.0002未満												0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
	61	テフリルトリオン	mg/L	0.002	0.00002		0.00002未満												0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	1
	62	テルブカルブ（MBPMC）	mg/L	0.02	0.0002		0.0002未満												0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
	63	トリクロピル	mg/L	0.006	0.00006		0.00006未満												0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	1
	64	トリクロルホン（DEP）	mg/L	0.005	0.00005		0.00005未満												0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1
	65	トリシクラゾール	mg/L	0.1	0.001		0.001未満												0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
	66	トリフルラリン	mg/L	0.06	0.0006		0.0006未満												0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	1
	67	ナプロパミド	mg/L	0.03	0.0003		0.0003未満												0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
	68	パラコート	mg/L	0.005	0.00005		0.00005未満												0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1
	69	ピペロホス	mg/L	0.0009	0.00005		0.00005未満												0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1
	70	ピラクロニル	mg/L	0.01	0.0001		0.0001未満												0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	1
	71	ピラゾキシフェン	mg/L	0.004	0.00004		0.00004未満												0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	1
	72	ピラゾリネート（ピラゾレート）	mg/L	0.02	0.0002		0.0002未満												0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
	73	ピリダフェンチオン	mg/L	0.002	0.00005		0.00005未満												0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1
	74	ピリブチカルブ	mg/L	0.02	0.0002		0.0002未満												0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
	75	ピロキロン	mg/L	0.05	0.0005		0.0005未満												0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1
	76	フィプロニル	mg/L	0.0005	0.000005		0.000005未満												0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	1
	77	フェニトロチオン（MEP）	mg/L	0.01	0.0001		0.0001未満												0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	1
	78	フェノブカルブ（BPMC）	mg/L	0.03	0.0003		0.0003未満												0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
	79	フェリムゾン	mg/L	0.05	0.0005		0.0005未満												0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1
	80	フェンチオン（MPP）	mg/L	0.006	0.00006		0.00006未満												0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	1

項目区分	No.	項目	単位	基準値等	定量下限	中西条浄水場 管末給水栓 尾上	中西条浄水場 管末給水栓 尾上	中西条浄水場 管末給水栓 尾上	中西条浄水場 管末給水栓 尾上	中西条浄水場 管末給水栓 尾上	中西条浄水場 管末給水栓 尾上	中西条浄水場 管末給水栓 尾上	中西条浄水場 管末給水栓 尾上	中西条浄水場 管末給水栓 尾上	中西条浄水場 管末給水栓 尾上	中西条浄水場 管末給水栓 尾上	中西条浄水場 管末給水栓 尾上	最頻値	最高値	最低値	平均値	測定回数
		月 日				2019/04/09	2019/05/08	2019/06/12	2019/07/02	2019/08/14	2019/09/10	2019/10/02	2019/11/20	2019/12/11	2020/01/08	2020/02/04	2020/03/03					
		時 刻				10:35	10:45	9:35	10:17	9:27	10:47	9:42	9:40	10:32	10:21	10:06	10:09					
農薬類	81	フェントエート（ＰＡＰ）	mg/L	0.007	0.00007		0.00007未満												0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	1
	82	フェントラザミド	mg/L	0.01	0.0001		0.0001未満												0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	1
	83	フサライド	mg/L	0.1	0.001		0.001未満												0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
	84	ブタクロール	mg/L	0.03	0.0003		0.0003未満												0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
	85	ブタミホス	mg/L	0.02	0.0002		0.0002未満												0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
	86	ブプロフェジン	mg/L	0.02	0.0002		0.0002未満												0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
	87	フルアジナム	mg/L	0.03	0.0003		0.0003未満												0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
	88	プレチラクロール	mg/L	0.05	0.0005		0.0005未満												0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1
	89	プロシミドン	mg/L	0.09	0.0009		0.0009未満												0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	1
	90	プロチオホス	mg/L	0.004	0.00004		0.00004未満												0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	1
	91	プロピコナゾール	mg/L	0.05	0.0005		0.0005未満												0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1
	92	プロピザミド	mg/L	0.05	0.0005		0.0005未満												0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1
	93	プロベナゾール	mg/L	0.03	0.0003		0.0003未満												0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
	94	ブロモブチド	mg/L	0.1	0.001		0.001未満												0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
	95	ベノミル	mg/L	0.02	0.0002		0.0002未満												0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
	96	ペンシクロン	mg/L	0.1	0.001		0.001未満												0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
	97	ベンゾビシクロン	mg/L	0.09	0.0009		0.0009未満												0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	1
	98	ベンゾフェナップ	mg/L	0.005	0.00005		0.00005未満												0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1
	99	ベンタゾン	mg/L	0.2	0.002		0.002未満												0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
	100	ペンディメタリン	mg/L	0.3	0.003		0.003未満												0.003未満	0.003未満	0.003未満	1
	101	ベンフラカルブ	mg/L	0.04	0.0004		0.0004未満												0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	1
	102	ベンフルラリン（ベスロジン）	mg/L	0.01	0.0001		0.0001未満												0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	1
	103	ベンフレセート	mg/L	0.07	0.0007		0.0007未満												0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	1
	104	ホスチアゼート	mg/L	0.003	0.00003		0.00003未満												0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	1
	105	マラチオン（マラソン）	mg/L	0.7	0.007		0.007未満												0.007未満	0.007未満	0.007未満	1
	106	メコプロップ（MCPP）	mg/L	0.05	0.0005		0.0005未満												0.00005未満	0.0005未満	0.00005未満	1
	107	メソミル	mg/L	0.03	0.0003		0.0003未満												0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
	108	メタラキシル	mg/L	0.2	0.002		0.002未満												0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
	109	メチダチオン（ＤＭＴＰ）	mg/L	0.004	0.00004		0.00004未満												0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	1
	110	メトミノストロビン	mg/L	0.04	0.0004		0.0004未満												0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	1
	111	メトリブジン	mg/L	0.03	0.0003		0.0003未満												0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
	112	メフェナセット	mg/L	0.02	0.0002		0.0002未満												0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
	113	メプロニル	mg/L	0.1	0.001		0.001未満												0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
	114	モリネート	mg/L	0.005	0.00005		0.00005未満												0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1

No.																	
検査実施農薬数		114												114	114	114	1
検出農薬数		0												0	0	0	1
農薬類スコア		0.00												0.00	0.00	0.00	1

（ア）管末給水栓水

（ア-2）中西条系管末給水栓（八幡）

項目区分	No.	項目	単位	基準値等	定量下限	中西条浄水場 管末給水栓 八幡	中西条浄水場 管末給水栓 八幡	中西条浄水場 管末給水栓 八幡	中西条浄水場 管末給水栓 八幡	中西条浄水場 管末給水栓 八幡	中西条浄水場 管末給水栓 八幡	中西条浄水場 管末給水栓 八幡	中西条浄水場 管末給水栓 八幡	中西条浄水場 管末給水栓 八幡	中西条浄水場 管末給水栓 八幡	中西条浄水場 管末給水栓 八幡	中西条浄水場 管末給水栓 八幡	最頻値	最高値	最低値	平均値	測定回数
		月日				2019/04/09	2019/05/15	2019/06/04	2019/07/23	2019/08/06	2019/09/10	2019/10/08	2019/11/12	2019/12/11	2020/01/08	2020/02/19	2020/03/03					
		時刻				9:35	9:10	9:42	9:47	9:45	9:20	9:44	9:57	9:35	9:23	9:00	9:26					
水質基準項目				基準値	定量下限																	
水質基準項目	1	一般細菌	個/mL	100	1	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満		1未満	1未満	1未満	12
	2	大腸菌	－ MPN/100mL	不検出	－ 1	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出				12
	3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003	0.0003			0.0003未満		0.0003未満			0.0003未満				0.0003未満		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4
	4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005	0.00005			0.00005未満		0.00005未満			0.00005未満				0.00005未満		0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	4
	5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01	0.001			0.001未満		0.001未満			0.001未満				0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01	0.001			0.001未満		0.001未満			0.001未満				0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01	0.001			0.001未満		0.001未満			0.001未満				0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	8	六価クロム化合物	mg/L	0.05	0.005			0.005未満		0.005未満			0.005未満				0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満	4
	9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04	0.004	0.004	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満		0.004	0.004未満	0.004未満	12
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01	0.001			0.001未満		0.001未満			0.001未満				0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10	0.05	0.64	0.45	0.63	0.71	0.40	0.52	0.77	0.55	0.76	1.1	0.73	0.81		1.1	0.40	0.67	12
	12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8	0.08	0.10	0.11	0.13	0.13	0.12	0.12	0.10	0.09	0.09	0.10	0.09	0.10		0.13	0.09	0.11	12
	13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0	0.1			0.1未満		0.1未満			0.1未満				0.1未満		0.1未満	0.1未満	0.1未満	4
	14	四塩化炭素	mg/L	0.002	0.0002			0.0002未満		0.0002未満			0.0002未満				0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
	15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05	0.005			0.005未満		0.005未満			0.005未満				0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満	4
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04	0.004			0.004未満		0.004未満			0.004未満				0.004未満		0.004未満	0.004未満	0.004未満	4
	17	ジクロロメタン	mg/L	0.02	0.002			0.002未満		0.002未満			0.002未満				0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
	18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	12
	19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	12
	20	ベンゼン	mg/L	0.01	0.001			0.001未満		0.001未満			0.001未満				0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	21	塩素酸	mg/L	0.6	0.06	0.06未満	0.08	0.06未満	0.06未満	0.11	0.09	0.09	0.07	0.13	0.10	0.06未満	0.06未満		0.13	0.06未満	0.06未満	12
	22	クロロ酢酸	mg/L	0.02	0.002	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	12
	23	クロロホルム	mg/L	0.06	0.001	0.010	0.019	0.017	0.027	0.025	0.021	0.012	0.008	0.013	0.007	0.010	0.011		0.027	0.007	0.015	12
	24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03	0.003	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003	0.003未満	0.003	0.003未満		0.003	0.003未満	0.003未満	12
	25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1	0.001	0.006	0.009	0.006	0.003	0.007	0.006	0.005	0.006	0.006	0.004	0.005	0.005		0.009	0.003	0.006	12
	26	臭素酸	mg/L	0.01	0.001			0.001未満		0.001未満			0.001未満				0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	27	総トリハロメタン	mg/L	0.1	0.001	0.027	0.042	0.037	0.040	0.046	0.039	0.027	0.024	0.030	0.019	0.024	0.027		0.046	0.019	0.032	12
	28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03	0.003	0.007	0.008	0.010	0.012	0.010	0.010	0.007	0.006	0.010	0.004	0.010	0.009		0.012	0.004	0.009	12
	29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03	0.001	0.010	0.014	0.013	0.010	0.014	0.012	0.010	0.009	0.011	0.007	0.009	0.011		0.014	0.007	0.011	12
	30	ブロモホルム	mg/L	0.09	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	12
	31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08	0.008			0.008未満		0.010			0.008未満				0.008未満		0.010	0.008未満	0.008未満	4

項目区分	No.	項目	単位	基準値等	定量下限	中西条浄水場 管末給水栓 八幡	中西条浄水場 管末給水栓 八幡	中西条浄水場 管末給水栓 八幡	中西条浄水場 管末給水栓 八幡	中西条浄水場 管末給水栓 八幡	中西条浄水場 管末給水栓 八幡	中西条浄水場 管末給水栓 八幡	中西条浄水場 管末給水栓 八幡	中西条浄水場 管末給水栓 八幡	中西条浄水場 管末給水栓 八幡	中西条浄水場 管末給水栓 八幡	中西条浄水場 管末給水栓 八幡	最頻値	最高値	最低値	平均値	測定回数
		月　日				2019/04/09	2019/05/15	2019/06/04	2019/07/23	2019/08/06	2019/09/10	2019/10/08	2019/11/12	2019/12/11	2020/01/08	2020/02/19	2020/03/03					
		時　刻				9:35	9:10	9:42	9:47	9:45	9:20	9:44	9:57	9:35	9:23	9:00	9:26					
水質基準項目	32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0	0.1			0.1未満		0.1未満			0.1未満				0.1未満		0.1未満	0.1未満	0.1未満	4
	33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2	0.01			0.02		0.03			0.01未満				0.01未満		0.03	0.01未満	0.01	4
	34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3	0.03			0.03未満		0.03未満			0.03未満				0.03未満		0.03未満	0.03未満	0.03未満	4
	35	銅及びその化合物	mg/L	1.0	0.1			0.1未満		0.1未満			0.1未満				0.1未満		0.1未満	0.1未満	0.1未満	4
	36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200	1.0			19		16			24				21		24	16	20	4
	37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05	0.001			0.001未満		0.001未満			0.001未満				0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	38	塩化物イオン	mg/L	200	1.0	30	26	24	14	20	18	17	24	32	29	23	23		32	14	23	12
	39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	300	1			48		45			50				46		50	45	47	4
	40	蒸発残留物	mg/L	500	1			140		120			140				130		140	120	130	4
	41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2	0.02			0.02未満		0.02未満			0.02未満				0.02未満		0.02未満	0.02未満	0.02未満	4
	42	ジェオスミン	mg/L	0.00001	0.000001	0.000001	0.000001	0.000001	0.000002	0.000001	0.000001	0.000002	0.000002	0.000001	0.000001	0.000002	0.000001		0.000002	0.000001	0.000001	12
	43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001	0.000001	0.000001未満	0.000001未満	0.000001	0.000001未満	0.000001未満	0.000001	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満		0.000001	0.000001未満	0.000001未満	12
	44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02	0.005			0.005未満		0.005未満			0.005未満				0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満	4
	45	フェノール類	mg/L	0.005	0.0005			0.0005未満		0.0005未満			0.0005未満				0.0005未満		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	4
	46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/L	3	0.1	1.3	1.3	1.4	1.1	1.1	1.0	0.9	1.0	1.1	1.1	1.0	1.0		1.4	0.9	1.1	12
	47	pH値	－	5.8～8.6	0.1	7.1	7.2	7.2	7.2	7.2	7.0	7.1	7.1	6.9	6.9	7.0	7.0		7.2	6.9	7.1	12
	48	味	－	異常でない	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				12
	49	臭気	－	異常でない	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				12
	50	色度	度	5	0.5	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満		0.5未満	0.5未満	0.5未満	12
	51	濁度	度	2	0.1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満		0.1未満	0.1未満	0.1未満	12

項目区分	No.	項目	単位	基準値等	定量下限	中西条浄水場 管末給水栓 八幡	中西条浄水場 管末給水栓 八幡	中西条浄水場 管末給水栓 八幡	中西条浄水場 管末給水栓 八幡	中西条浄水場 管末給水栓 八幡	中西条浄水場 管末給水栓 八幡	中西条浄水場 管末給水栓 八幡	中西条浄水場 管末給水栓 八幡	中西条浄水場 管末給水栓 八幡	中西条浄水場 管末給水栓 八幡	中西条浄水場 管末給水栓 八幡	中西条浄水場 管末給水栓 八幡	最頻値	最高値	最低値	平均値	測定回数
		月日				2019/04/09	2019/05/15	2019/06/04	2019/07/23	2019/08/06	2019/09/10	2019/10/08	2019/11/12	2019/12/11	2020/01/08	2020/02/19	2020/03/03					
		時刻				9:35	9:10	9:42	9:47	9:45	9:20	9:44	9:57	9:35	9:23	9:00	9:26					
水質管理目標設定項目				目標値	定量下限																	
水質管理目標設定項目	1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02	0.002			0.002未満		0.002未満			0.002未満				0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
	2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002P	0.0002			0.0002未満		0.0002未満			0.0002未満				0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
	3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02	0.002			0.002未満		0.002未満			0.002未満				0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
	5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004	0.0004			0.0004未満		0.0004未満			0.0004未満				0.0004未満		0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	4
	8	トルエン	mg/L	0.4	0.04			0.04未満		0.04未満			0.04未満				0.04未満		0.04未満	0.04未満	0.04未満	4
	9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08	0.008																	
	10	亜塩素酸	mg/L	0.6	0.06			0.06未満		0.06未満			0.06未満				0.06未満		0.06未満	0.06未満	0.06未満	4
	13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01P	0.001																	
	14	抱水クロラール	mg/L	0.02P	0.002																	
	15	農薬類	−	1	0.01																	
	16	残留塩素	mg/L	1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.3	0.1	0.2	0.3	0.2	0.3	0.1	0.2	0.3		0.3	0.1	0.2	12
	17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10～100	1			48		45			50				46		50	45	47	4
	18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01	0.001			0.001未満		0.001未満			0.001未満				0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	19	遊離炭酸	mg/L	20	0.1			3.0		3.6			4.4				4.1		4.4	3.0	3.8	4
	20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3	0.01	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満		0.01未満	0.01未満	0.01未満	12
	21	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L	0.02	0.002			0.002未満		0.002未満			0.002未満				0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
	24	蒸発残留物	mg/L	30～200	1			140		120			140				130		140	120	130	4
	25	濁度	度	1	0.1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満		0.1未満	0.1未満	0.1未満	12
	26	pH値	−	7.5	0.01	7.1	7.2	7.2	7.2	7.2	7.0	7.1	7.1	6.9	6.9	7.0	7.0		7.2	6.9	7.1	12
	27	腐食性(ランゲリア指数)	−	−1～0	0.1			−1.1		−1.0			−1.2				−1.2		−1.0	−1.2	−1.1	4
	28	従属栄養細菌	個/ml	2000P	1			1未満		2			1未満				1未満		2	1未満	1未満	4
	29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1	0.01			0.01未満		0.01未満			0.01未満				0.01未満		0.01未満	0.01未満	0.01未満	4
	30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1	0.01			0.02		0.03			0.01未満				0.01未満		0.03	0.01未満	0.01	4

項目区分	No.	項目	単位	基準値等	定量下限	中西条浄水場 管末給水栓 八幡	中西条浄水場 管末給水栓 八幡	中西条浄水場 管末給水栓 八幡	中西条浄水場 管末給水栓 八幡	中西条浄水場 管末給水栓 八幡	中西条浄水場 管末給水栓 八幡	中西条浄水場 管末給水栓 八幡	中西条浄水場 管末給水栓 八幡	中西条浄水場 管末給水栓 八幡	中西条浄水場 管末給水栓 八幡	中西条浄水場 管末給水栓 八幡	中西条浄水場 管末給水栓 八幡	最頻値	最高値	最低値	平均値	測定回数
		月日				2019/04/09	2019/05/15	2019/06/04	2019/07/23	2019/08/06	2019/09/10	2019/10/08	2019/11/12	2019/12/11	2020/01/08	2020/02/19	2020/03/03					
		時刻				9:35	9:10	9:42	9:47	9:45	9:20	9:44	9:57	9:35	9:23	9:00	9:26					
水質監視項目				基準値等	定量下限																	
水質監視項目		水温	℃	－	0.1	14.1	21.2	23.2	24.7	30.4	29.1	25.5	18.1	12.3	12.1	10.7	11.0		30.4	10.7	19.4	12
		アルカリ度	mg/L	－	0.1			38.4		37.1			40.6				35.8		40.6	35.8	38.0	4
		酸度	mg/L	－	0.1			3.4		4.1			5.0				4.7		5.0	3.4	4.3	4
		アンモニア性窒素	mg/L	－	0.01																	
		紫外線(UV)吸光度	－	－	－																	
		侵食性遊離炭酸	mg/L	－	0.1			2.5		3.2			3.9				3.7		3.9	2.5	3.3	4
		クロロホルム生成能	mg/L	－	0.001																	
		ブロモジクロロメタン生成能	mg/L	－	0.001																	
		ジブロモクロロメタン生成能	mg/L	－	0.001																	
		ブロモホルム生成能	mg/L	－	0.001																	
		総トリハロメタン生成能	mg/L	－	0.001																	
		クロロ酢酸生成能	mg/L	－	0.002																	
		ジクロロ酢酸生成能	mg/L	－	0.003																	
		トリクロロ酢酸生成能	mg/L	－	0.003																	
		電気伝導率	mS/m	－	1.0	28.6	25.1	21.9	16.2	19.7	18.8	18.7	26.3	31.3	26.7	20.8	23.2		31.3	16.2	23.1	12
備考																						

（ア）管末給水栓水

（ア-3）中西条系管末給水栓（志方）

項目区分	No.	項目	単位	基準値等	定量下限	中西条浄水場 管末給水栓 志方	中西条浄水場 管末給水栓 志方	中西条浄水場 管末給水栓 志方	中西条浄水場 管末給水栓 志方	中西条浄水場 管末給水栓 志方	中西条浄水場 管末給水栓 志方	中西条浄水場 管末給水栓 志方	中西条浄水場 管末給水栓 志方	中西条浄水場 管末給水栓 志方	中西条浄水場 管末給水栓 志方	中西条浄水場 管末給水栓 志方	中西条浄水場 管末給水栓 志方	最頻値	最高値	最低値	平均値	測定回数
		月　日				2019/04/09	2019/05/15	2019/06/04	2019/07/23	2019/08/06	2019/09/10	2019/10/08	2019/11/12	2019/12/11	2020/01/08	2020/02/19	2020/03/03					
		時　刻				10:12	9:35	9:30	9:56	9:30	9:45	9:20	9:44	10:41	10:05	9:50	10:02					
		水質基準項目		基準値	定量下限																	
水質基準項目	1	一般細菌	個/mL	100	1	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満		1未満	1未満	1未満	12
	2	大腸菌	－ MPN/100mL	不検出	－ 1	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出				12
	3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003	0.0003			0.0003未満		0.0003未満			0.0003未満				0.0003未満		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4
	4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005	0.00005			0.00005未満		0.00005未満			0.00005未満				0.00005未満		0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	4
	5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01	0.001			0.001未満		0.001未満			0.001未満				0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01	0.001			0.001未満		0.001未満			0.001未満				0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01	0.001			0.001未満		0.001未満			0.001未満				0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	8	六価クロム化合物	mg/L	0.05	0.005			0.005未満		0.005未満			0.005未満				0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満	4
	9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04	0.004	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満		0.004未満	0.004未満	0.004未満	12
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01	0.001			0.001未満		0.001未満			0.001未満				0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10	0.05	0.73	0.59	0.79	0.80	0.68	0.75	0.77	0.66	0.76	1.1	0.80	0.84		1.1	0.59	0.77	12
	12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8	0.08	0.10	0.11	0.13	0.13	0.12	0.12	0.10	0.10	0.10	0.11	0.10	0.09		0.13	0.09	0.11	12
	13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0	0.1			0.1未満		0.1未満			0.1未満				0.1未満		0.1未満	0.1未満	0.1未満	4
	14	四塩化炭素	mg/L	0.002	0.0002			0.0002未満		0.0002未満			0.0002未満				0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
	15	1,4−ジオキサン	mg/L	0.05	0.005			0.005未満		0.005未満			0.005未満				0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満	4
	16	シス−1,2−ジクロロエチレン及びトランス−1,2−ジクロロエチレン	mg/L	0.04	0.004			0.004未満		0.004未満			0.004未満				0.004未満		0.004未満	0.004未満	0.004未満	4
	17	ジクロロメタン	mg/L	0.02	0.002			0.002未満		0.002未満			0.002未満				0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
	18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	12
	19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	12
	20	ベンゼン	mg/L	0.01	0.001			0.001未満		0.001未満			0.001未満				0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	21	塩素酸	mg/L	0.6	0.06	0.06未満	0.08	0.06未満	0.06未満	0.12	0.14	0.14	0.07	0.14	0.12	0.06未満	0.07		0.14	0.06未満	0.07	12
	22	クロロ酢酸	mg/L	0.02	0.002	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	12
	23	クロロホルム	mg/L	0.06	0.001	0.011	0.022	0.028	0.022	0.022	0.019	0.016	0.009	0.011	0.009	0.010	0.011		0.028	0.009	0.016	12
	24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03	0.003	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.006	0.004	0.003未満	0.003未満	0.003	0.003	0.003未満		0.006	0.003未満	0.003未満	12
	25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1	0.001	0.007	0.008	0.010	0.005	0.007	0.006	0.006	0.007	0.006	0.004	0.005	0.005		0.010	0.004	0.006	12
	26	臭素酸	mg/L	0.01	0.001			0.001未満		0.001未満			0.001未満				0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	27	総トリハロメタン	mg/L	0.1	0.001	0.031	0.047	0.057	0.040	0.044	0.038	0.034	0.026	0.029	0.021	0.026	0.028		0.057	0.021	0.035	12
	28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03	0.003	0.008	0.011	0.011	0.012	0.009	0.010	0.009	0.007	0.013	0.014	0.009	0.010		0.014	0.007	0.010	12
	29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03	0.001	0.012	0.015	0.018	0.012	0.014	0.012	0.011	0.010	0.012	0.008	0.010	0.010		0.018	0.008	0.012	12
	30	ブロモホルム	mg/L	0.09	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001未満	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満		0.001	0.001未満	0.001未満	12
	31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08	0.008			0.008未満		0.008			0.008未満				0.008未満		0.008	0.008未満	0.008未満	4

項目区分	No.	項目	単位	基準値等	定量下限	中西条浄水場 管末給水栓 志方	中西条浄水場 管末給水栓 志方	中西条浄水場 管末給水栓 志方	中西条浄水場 管末給水栓 志方	中西条浄水場 管末給水栓 志方	中西条浄水場 管末給水栓 志方	中西条浄水場 管末給水栓 志方	中西条浄水場 管末給水栓 志方	中西条浄水場 管末給水栓 志方	中西条浄水場 管末給水栓 志方	中西条浄水場 管末給水栓 志方	中西条浄水場 管末給水栓 志方	最頻値	最高値	最低値	平均値	測定回数
		月 日				2019/04/09	2019/05/15	2019/06/04	2019/07/23	2019/08/06	2019/09/10	2019/10/08	2019/11/12	2019/12/11	2020/01/08	2020/02/19	2020/03/03					
		時 刻				10:12	9:35	9:30	9:56	9:30	9:45	9:20	9:44	10:41	10:05	9:50	10:02					
水質基準項目	32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0	0.1			0.1未満		0.1未満			0.1未満				0.1未満		0.1未満	0.1未満	0.1未満	4
	33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2	0.01			0.02		0.02			0.01未満				0.01未満		0.02	0.01未満	0.01	4
	34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3	0.03			0.03未満		0.03未満			0.03未満				0.03未満		0.03未満	0.03未満	0.03未満	4
	35	銅及びその化合物	mg/L	1.0	0.1			0.1未満		0.1未満			0.1未満				0.1未満		0.1未満	0.1未満	0.1未満	4
	36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200	1.0			18		17			22				21		22	17	20	4
	37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05	0.001			0.001未満		0.001未満			0.001未満				0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	38	塩化物イオン	mg/L	200	1.0	28	24	23	18	19	16	18	21	30	28	23	23		30	16	23	12
	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300	1			49		49			52				47		52	47	49	4
	40	蒸発残留物	mg/L	500	1			130		130			140				130		140	130	130	4
	41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2	0.02			0.02未満		0.02未満			0.02未満				0.02未満		0.02未満	0.02未満	0.02未満	4
	42	ジェオスミン	mg/L	0.00001	0.000001	0.000001未満	0.000001未満	0.000001	0.000002	0.000001未満	0.000001未満	0.000002	0.000002	0.000001	0.000001	0.000001	0.000001		0.000002	0.000001未満	0.000001未満	12
	43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001	0.000001	0.000001未満	0.000001未満	0.000001	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満		0.000001	0.000001未満	0.000001未満	12
	44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02	0.005			0.005未満		0.005未満			0.005未満				0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満	4
	45	フェノール類	mg/L	0.005	0.0005			0.0005未満		0.0005未満			0.0005未満				0.0005未満		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	4
	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3	0.1	1.3	1.2	1.2	1.0	1.0	0.8	0.9	0.9	1.0	1.0	1.0	1.0		1.3	0.8	1.0	12
	47	pH値	−	5.8～8.6	0.1	7.1	7.2	7.2	7.3	7.3	7.2	7.1	7.2	7.0	7.0	7.1	7.0		7.3	7.0	7.1	12
	48	味	−	異常でない	−	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				12
	49	臭気	−	異常でない	−	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				12
	50	色度	度	5	0.5	0.5	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5		0.5	0.5未満	0.5未満	12
	51	濁度	度	2	0.1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満		0.1未満	0.1未満	0.1未満	12

項目区分	No.	項目	単位	基準値等	定量下限	中西条浄水場 管末給水栓 志方	中西条浄水場 管末給水栓 志方	中西条浄水場 管末給水栓 志方	中西条浄水場 管末給水栓 志方	中西条浄水場 管末給水栓 志方	中西条浄水場 管末給水栓 志方	中西条浄水場 管末給水栓 志方	中西条浄水場 管末給水栓 志方	中西条浄水場 管末給水栓 志方	中西条浄水場 管末給水栓 志方	中西条浄水場 管末給水栓 志方	中西条浄水場 管末給水栓 志方	最頻値	最高値	最低値	平均値	測定回数
		月日				2019/04/09	2019/05/15	2019/06/04	2019/07/23	2019/08/06	2019/09/10	2019/10/08	2019/11/12	2019/12/11	2020/01/08	2020/02/19	2020/03/03					
		時刻				10:12	9:35	9:30	9:56	9:30	9:45	9:20	9:44	10:41	10:05	9:50	10:02					
水質管理目標設定項目				目標値	定量下限																	
水質管理目標設定項目	1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02	0.002			0.002未満		0.002未満			0.002未満				0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
	2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002P	0.0002			0.0002未満		0.0002未満			0.0002未満				0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
	3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02	0.002			0.002未満		0.002未満			0.002未満				0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
	5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004	0.0004			0.0004未満		0.0004未満			0.0004未満				0.0004未満		0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	4
	8	トルエン	mg/L	0.4	0.04			0.04未満		0.04未満			0.04未満				0.04未満		0.04未満	0.04未満	0.04未満	4
	9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08	0.008																	
	10	亜塩素酸	mg/L	0.6	0.06			0.06未満		0.06未満			0.06未満				0.06未満		0.06未満	0.06未満	0.06未満	4
	13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01P	0.001																	
	14	抱水クロラール	mg/L	0.02P	0.002																	
	15	農薬類	−	1	0.01																	
	16	残留塩素	mg/L	1	0.1	0.4	0.3	0.3	0.3	0.1	0.2	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4		0.4	0.1	0.3	12
	17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10〜100	1			49		49			52				47		52	47	49	4
	18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01	0.001			0.001未満		0.001未満			0.001未満				0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	19	遊離炭酸	mg/L	20	0.1			3.1		3.4			3.7				4.4		4.4	3.1	3.6	4
	20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3	0.01	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満		0.01未満	0.01未満	0.01未満	12
	21	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L	0.02	0.002			0.002未満		0.002未満			0.002未満				0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
	24	蒸発残留物	mg/L	30〜200	1			130		130			140				130		140	130	130	4
	25	濁度	度	1	0.1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満		0.1未満	0.1未満	0.1未満	12
	26	pH値	−	7.5	0.01	7.1	7.2	7.2	7.3	7.3	7.2	7.1	7.2	7.0	7.0	7.1	7.0		7.3	7.0	7.1	12
	27	腐食性(ランゲリア指数)	−	−1〜0	0.1			−1.1		−1.0			−1.1				−1.2		−1.0	−1.2	−1.1	4
	28	従属栄養細菌	個/ml	2000P	1			4		5			17				1		17	1	6.8	4
	29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1	0.01			0.01未満		0.01未満			0.01未満				0.01未満		0.01未満	0.01未満	0.01未満	4
	30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1	0.01			0.02		0.02			0.01未満				0.01未満		0.02	0.01未満	0.01	4

項目区分	No.	項目	単位	基準値等	定量下限	中西条浄水場 管末給水栓 志方	中西条浄水場 管末給水栓 志方	中西条浄水場 管末給水栓 志方	中西条浄水場 管末給水栓 志方	中西条浄水場 管末給水栓 志方	中西条浄水場 管末給水栓 志方	中西条浄水場 管末給水栓 志方	中西条浄水場 管末給水栓 志方	中西条浄水場 管末給水栓 志方	中西条浄水場 管末給水栓 志方	中西条浄水場 管末給水栓 志方	中西条浄水場 管末給水栓 志方	最頻値	最高値	最低値	平均値	測定回数
		月日				2019/04/09	2019/05/15	2019/06/04	2019/07/23	2019/08/06	2019/09/10	2019/10/08	2019/11/12	2019/12/11	2020/01/08	2020/02/19	2020/03/03					
		時刻				10:12	9:35	9:30	9:56	9:30	9:45	9:20	9:44	10:41	10:05	9:50	10:02					
水質監視項目				基準値等	定量下限																	
水質監視項目		水温	℃	−	0.1	14.3	20.3	22.7	23.6	29.8	28.1	26.3	18.6	12.6	11.5	10.9	10.9		29.8	10.9	19.1	12
		アルカリ度	mg/L	−	0.1			40.0		42.4			44.9				35.7		44.9	35.7	40.8	4
		酸度	mg/L	−	0.1			3.5		3.9			4.2				5.0		5.0	3.5	4.2	4
		アンモニア性窒素	mg/L	−	0.01																	
		紫外線（UV）吸光度	−	−	−																	
		侵食性遊離炭酸	mg/L	−	0.1			2.6		2.9			3.1				3.9		3.9	2.6	3.1	4
		クロロホルム生成能	mg/L	−	0.001																	
		ブロモジクロロメタン生成能	mg/L	−	0.001																	
		ジブロモクロロメタン生成能	mg/L	−	0.001																	
		ブロモホルム生成能	mg/L	−	0.001																	
		総トリハロメタン生成能	mg/L	−	0.001																	
		クロロ酢酸生成能	mg/L	−	0.002																	
		ジクロロ酢酸生成能	mg/L	−	0.003																	
		トリクロロ酢酸生成能	mg/L	−	0.003																	
		電気伝導率	mS/m	−	1.0	27.1	23.8	21.9	19.1	20.5	20.0	20.2	25.5	29.7	25.0	21.1	22.3		29.7	19.1	23.0	12
備考																						

(ア)管末給水栓水

(ア-4)東神吉系管末給水栓(東神吉給水栓)

項目区分	No.	項目	単位	基準値等	定量下限	東神吉水源地 管末給水栓 東神吉 給水栓	東神吉水源地 管末給水栓 東神吉 給水栓	東神吉水源地 管末給水栓 東神吉 給水栓	東神吉水源地 管末給水栓 東神吉 給水栓	東神吉水源地 管末給水栓 東神吉 給水栓	東神吉水源地 管末給水栓 東神吉 給水栓	東神吉水源地 管末給水栓 東神吉 給水栓	東神吉水源地 管末給水栓 東神吉 給水栓	東神吉水源地 管末給水栓 東神吉 給水栓	東神吉水源地 管末給水栓 東神吉 給水栓	東神吉水源地 管末給水栓 東神吉 給水栓	東神吉水源地 管末給水栓 東神吉 給水栓	最頻値	最高値	最低値	平均値	測定回数
		月日				2019/04/09	2019/05/08	2019/06/12	2019/07/23	2019/08/14	2019/09/03	2019/10/08	2019/11/20	2019/12/03	2020/01/08	2020/02/19	2020/03/03					
		時刻				11:09	9:30	9:37	10:17	9:00	9:21	9:39	9:29	9:34	10:24	10:16	10:34					
水質基準項目				基準値	定量下限																	
水質基準項目	1	一般細菌	個/mL	100	1	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満		1未満	1未満	1未満	12
	2	大腸菌	−	不検出	−	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出				12
			MPN/100mL		1																	
	3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003	0.0003		0.0003未満				0.0003未満			0.0003未満			0.0003未満		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4
	4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005	0.00005		0.00005未満				0.00005未満			0.00005未満			0.00005未満		0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	4
	5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01	0.001		0.001未満				0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01	0.001		0.001未満				0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01	0.001		0.001未満				0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	8	六価クロム化合物	mg/L	0.05	0.005		0.005未満				0.005未満			0.005未満			0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満	4
	9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04	0.004	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満		0.004未満	0.004未満	0.004未満	12
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01	0.001		0.001未満				0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10	0.05	1.1	0.80	1.0	1.3	1.1	0.95	0.75	0.63	0.85	0.72	0.76	0.81		1.3	0.63	0.90	12
	12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8	0.08	0.13	0.12	0.13	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.13	0.15	0.13	0.12		0.15	0.12	0.13	12
	13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0	0.1		0.1未満				0.1未満			0.1未満			0.1未満		0.1未満	0.1未満	0.1未満	4
	14	四塩化炭素	mg/L	0.002	0.0002		0.0002未満				0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
	15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05	0.005		0.005未満				0.005未満			0.005未満			0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満	4
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04	0.004		0.004未満				0.004未満			0.004未満			0.004未満		0.004未満	0.004未満	0.004未満	4
	17	ジクロロメタン	mg/L	0.02	0.002		0.002未満				0.002未満			0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
	18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01	0.001		0.001未満				0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01	0.001		0.001未満				0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	20	ベンゼン	mg/L	0.01	0.001		0.001未満				0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	21	塩素酸	mg/L	0.6	0.06	0.06未満	0.06未満	0.07	0.06未満	0.09	0.08	0.07	0.09	0.09	0.11	0.06未満	0.07		0.11	0.06未満	0.06未満	12
	22	クロロ酢酸	mg/L	0.02	0.002		0.002未満				0.002未満			0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
	23	クロロホルム	mg/L	0.06	0.001		0.008				0.003			0.002			0.003		0.008	0.002	0.004	4
	24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03	0.003		0.003未満				0.003未満			0.003未満			0.003未満		0.003未満	0.003未満	0.003未満	4
	25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1	0.001		0.007				0.006			0.006			0.005		0.007	0.005	0.006	4
	26	臭素酸	mg/L	0.01	0.001		0.001未満				0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	27	総トリハロメタン	mg/L	0.1	0.001		0.024				0.015			0.015			0.016		0.024	0.015	0.018	4
	28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03	0.003		0.003未満				0.003未満			0.003未満			0.003		0.003	0.003未満	0.003未満	4
	29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03	0.001		0.008				0.004			0.004			0.005		0.008	0.004	0.005	4
	30	ブロモホルム	mg/L	0.09	0.001		0.002				0.002			0.002			0.002		0.002	0.002	0.002	4
	31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08	0.008		0.008未満				0.008未満			0.008未満			0.008未満		0.008未満	0.008未満	0.008未満	4

項目区分	No.	項目	単位	基準値等	定量下限	東神吉水源地 管末給水栓 東神吉 給水栓	東神吉水源地 管末給水栓 東神吉 給水栓	東神吉水源地 管末給水栓 東神吉 給水栓	東神吉水源地 管末給水栓 東神吉 給水栓	東神吉水源地 管末給水栓 東神吉 給水栓	東神吉水源地 管末給水栓 東神吉 給水栓	東神吉水源地 管末給水栓 東神吉 給水栓	東神吉水源地 管末給水栓 東神吉 給水栓	東神吉水源地 管末給水栓 東神吉 給水栓	東神吉水源地 管末給水栓 東神吉 給水栓	東神吉水源地 管末給水栓 東神吉 給水栓	東神吉水源地 管末給水栓 東神吉 給水栓	最頻値	最高値	最低値	平均値	測定回数
		月 日				2019/04/09	2019/05/08	2019/06/12	2019/07/23	2019/08/14	2019/09/03	2019/10/08	2019/11/20	2019/12/03	2020/01/08	2020/02/19	2020/03/03					
		時 刻				11:09	9:30	9:37	10:17	9:00	9:21	9:39	9:29	9:34	10:24	10:16	10:34					
水質基準項目	32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0	0.1		0.1未満				0.1未満			0.1未満			0.1未満		0.1未満	0.1未満	0.1未満	4
	33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2	0.01		0.01未満				0.01未満			0.01未満			0.01未満		0.01未満	0.01未満	0.01未満	4
	34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3	0.03		0.03未満				0.03未満			0.03未満			0.03未満		0.03未満	0.03未満	0.03未満	4
	35	銅及びその化合物	mg/L	1.0	0.1		0.1未満				0.1未満			0.1未満			0.1未満		0.1未満	0.1未満	0.1未満	4
	36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200	1.0		17				16			22			20		22	16	19	4
	37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05	0.001		0.001未満				0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	38	塩化物イオン	mg/L	200	1.0	23	18	22	17	18	16	16	19	23	24	27	26		27	16	21	12
	39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	300	1		49				58			61			65		65	49	58	4
	40	蒸発残留物	mg/L	500	1		120				140			150			150		150	120	140	4
	41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2	0.02		0.02未満				0.02未満			0.02未満			0.02未満		0.02未満	0.02未満	0.02未満	4
	42	ジェオスミン	mg/L	0.00001	0.000001		0.000001未満				0.000001未満			0.000001未満			0.000001未満		0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	4
	43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001	0.000001		0.000001未満				0.000001未満			0.000001未満			0.000001未満		0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	4
	44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02	0.005		0.005未満				0.005未満			0.005未満			0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満	4
	45	フェノール類	mg/L	0.005	0.0005		0.0005未満				0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	4
	46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	3	0.1	0.6	0.9	0.6	0.6	0.7	0.6	0.6	0.6	0.7	0.7	0.7	0.7		0.9	0.6	0.7	12
	47	pH値	−	5.8～8.6	0.1	7.2	7.1	7.4	7.3	7.1	7.2	7.1	7.2	7.1	7.2	7.1	7.0		7.4	7.0	7.2	12
	48	味	−	異常でない	−	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				12
	49	臭気	−	異常でない	−	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				12
	50	色度	度	5	0.5	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満		0.5未満	0.5未満	0.5未満	12
	51	濁度	度	2	0.1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満		0.1未満	0.1未満	0.1未満	12

項目区分	No.	項目	単位	基準値等	定量下限	東神吉水源地 管末給水栓 東神吉 給水栓	東神吉水源地 管末給水栓 東神吉 給水栓	東神吉水源地 管末給水栓 東神吉 給水栓	東神吉水源地 管末給水栓 東神吉 給水栓	東神吉水源地 管末給水栓 東神吉 給水栓	東神吉水源地 管末給水栓 東神吉 給水栓	東神吉水源地 管末給水栓 東神吉 給水栓	東神吉水源地 管末給水栓 東神吉 給水栓	東神吉水源地 管末給水栓 東神吉 給水栓	東神吉水源地 管末給水栓 東神吉 給水栓	東神吉水源地 管末給水栓 東神吉 給水栓	東神吉水源地 管末給水栓 東神吉 給水栓	最頻値	最高値	最低値	平均値	測定回数
		月日				2019/04/09	2019/05/08	2019/06/12	2019/07/23	2019/08/14	2019/09/03	2019/10/08	2019/11/20	2019/12/03	2020/01/08	2020/02/19	2020/03/03					
		時刻				11:09	9:30	9:37	10:17	9:00	9:21	9:39	9:29	9:34	10:24	10:16	10:34					
水質管理目標設定項目				目標値	定量下限																	
水質管理目標設定項目	1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02	0.002		0.002未満				0.002未満			0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
	2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002P	0.0002		0.0002未満				0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
	3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02	0.002		0.002未満				0.002未満			0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
	5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004	0.0004		0.0004未満				0.0004未満			0.0004未満			0.0004未満		0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	4
	8	トルエン	mg/L	0.4	0.04		0.04未満				0.04未満			0.04未満			0.04未満		0.04未満	0.04未満	0.04未満	4
	9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08	0.008																	
	10	亜塩素酸	mg/L	0.6	0.06		0.06未満				0.06未満			0.06未満			0.06未満		0.06未満	0.06未満	0.06未満	4
	13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01P	0.001																	
	14	抱水クロラール	mg/L	0.02P	0.002																	
	15	農薬類	−	1	0.01																	
	16	残留塩素	mg/L	1	0.1	0.4	0.3	0.2	0.3	0.1	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.3	0.2		0.4	0.1	0.3	12
	17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10～100	1		49				58			61			65		65	49	58	4
	18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01	0.001		0.001未満				0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	19	遊離炭酸	mg/L	20	0.1		3.6				8.8			4.8			4.9		8.8	3.6	5.5	4
	20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3	0.01		0.01未満				0.01未満			0.01未満			0.01未満		0.01未満	0.01未満	0.01未満	4
	21	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L	0.02	0.002		0.002未満				0.002未満			0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
	24	蒸発残留物	mg/L	30～200	1		120				140			150			150		150	120	140	4
	25	濁度	度	1	0.1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満		0.1未満	0.1未満	0.1未満	12
	26	pH値	−	7.5	0.01	7.2	7.1	7.4	7.3	7.1	7.2	7.1	7.2	7.1	7.2	7.1	7.0		7.4	7.0	7.2	12
	27	腐食性(ランゲリア指数)	−	−1～0	0.1		−1.2				−1.1			−1.2			−1.2		−1.1	−1.2	−1.0	4
	28	従属栄養細菌	個/ml	2000P	1		7				22			22			6		22	6	14	4
	29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1	0.01		0.01未満				0.01未満			0.01未満			0.01未満		0.01未満	0.01未満	0.01未満	4
	30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1	0.01		0.01未満				0.01未満			0.01未満			0.01未満		0.01未満	0.01未満	0.01未満	4

項目区分	No.	項目	単位	基準値等	定量下限	東神吉水源地 管末給水栓 東神吉　給水栓	東神吉水源地 管末給水栓 東神吉　給水栓	東神吉水源地 管末給水栓 東神吉　給水栓	東神吉水源地 管末給水栓 東神吉　給水栓	東神吉水源地 管末給水栓 東神吉　給水栓	東神吉水源地 管末給水栓 東神吉　給水栓	東神吉水源地 管末給水栓 東神吉　給水栓	東神吉水源地 管末給水栓 東神吉　給水栓	東神吉水源地 管末給水栓 東神吉　給水栓	東神吉水源地 管末給水栓 東神吉　給水栓	東神吉水源地 管末給水栓 東神吉　給水栓	東神吉水源地 管末給水栓 東神吉　給水栓	最頻値	最高値	最低値	平均値	測定回数
		月　日				2019/04/09	2019/05/08	2019/06/12	2019/07/23	2019/08/14	2019/09/03	2019/10/08	2019/11/20	2019/12/03	2020/01/08	2020/02/19	2020/03/03					
		時　刻				11:09	9:30	9:37	10:17	9:00	9:21	9:39	9:29	9:34	10:24	10:16	10:34					
水質監視項目				基準値等	定量下限																	
水質監視項目		水温	℃	−	0.1	15.8	18.8	22.9	22.9	27.0	25.0	24.3	18.5	17.0	13.1	12.5	13.1		27.0	12.5	19.2	12
		アルカリ度	mg/L	−	0.1		41.2				55.8			53.6			45.0		55.8	41.2	48.9	4
		酸度	mg/L	−	0.1		4.1				10.0			5.4			5.6		10.0	4.1	6.3	4
		アンモニア性窒素	mg/L	−	0.01																	
		紫外線（UV）吸光度	−	−	−																	
		侵食性遊離炭酸	mg/L	−	0.1		3.1				7.7			3.9			4.3		7.7	3.1	4.8	4
		クロロホルム生成能	mg/L	−	0.001																	
		ブロモジクロロメタン生成能	mg/L	−	0.001																	
		ジブロモクロロメタン生成能	mg/L	−	0.001																	
		ブロモホルム生成能	mg/L	−	0.001																	
		総トリハロメタン生成能	mg/L	−	0.001																	
		クロロ酢酸生成能	mg/L	−	0.002																	
		ジクロロ酢酸生成能	mg/L	−	0.003																	
		トリクロロ酢酸生成能	mg/L	−	0.003																	
		電気伝導率	mS/m	−	1.0	26.8	21.4	25.0	23.8	24.6	23.0	22.0	24.3	26.4	25.4	24.1	24.6		26.8	21.4	24.3	12
備考																						

（ア）管末給水栓水

（ア-5）大野系管末給水栓（大野給水栓）

項目区分	No.	項目	単位	基準値等	定量下限	大野水源地 管末給水栓 大野 給水栓	大野水源地 管末給水栓 大野 給水栓	大野水源地 管末給水栓 大野 給水栓	大野水源地 管末給水栓 大野 給水栓	大野水源地 管末給水栓 大野 給水栓	大野水源地 管末給水栓 大野 給水栓	大野水源地 管末給水栓 大野 給水栓	大野水源地 管末給水栓 大野 給水栓	大野水源地 管末給水栓 大野 給水栓	大野水源地 管末給水栓 大野 給水栓	大野水源地 管末給水栓 大野 給水栓	大野水源地 管末給水栓 大野 給水栓	最頻値	最高値	最低値	平均値	測定回数
		月日				2019/04/09	2019/05/15	2019/06/04	2019/07/23	2019/08/14	2019/09/03	2019/10/08	2019/11/20	2019/12/03	2020/01/08	2020/02/19	2020/03/03					
		時刻				11:19	9:56	10:52	10:32	9:59	9:55	10:13	10:12	10:03	10:57	9:50	10:46					
水質基準項目				基準値	定量下限																	
	1	一般細菌	個/mL	100	1	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満		1未満	1未満	1未満	12
	2	大腸菌	－ MPN/100mL	不検出	－ 1	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出				12
	3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003	0.0003			0.0003未満			0.0003未満			0.0003未満			0.0003未満		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4
	4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005	0.00005			0.00005未満			0.00005未満			0.00005未満			0.00005未満		0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	4
	5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01	0.001			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01	0.001			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01	0.001			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	8	六価クロム化合物	mg/L	0.05	0.005			0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満	4
	9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04	0.004	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満		0.004未満	0.004未満	0.004未満	12
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01	0.001			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10	0.05	0.97	0.98	1.1	1.3	1.6	1.2	0.80	0.69	0.80	0.88	0.82	0.84		1.6	0.69	1.0	12
	12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8	0.08	0.14	0.13	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.13	0.15	0.15	0.13		0.15	0.13	0.14	12
	13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0	0.1			0.1未満			0.1未満			0.1未満			0.1未満		0.1未満	0.1未満	0.1未満	4
水質基準項目	14	四塩化炭素	mg/L	0.002	0.0002			0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
	15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05	0.005			0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満	4
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04	0.004			0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満		0.004未満	0.004未満	0.004未満	4
	17	ジクロロメタン	mg/L	0.02	0.002			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
	18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01	0.001			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01	0.001			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	20	ベンゼン	mg/L	0.01	0.001			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	21	塩素酸	mg/L	0.6	0.06	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06	0.07	0.09	0.06未満	0.06		0.09	0.06未満	0.06未満	12
	22	クロロ酢酸	mg/L	0.02	0.002			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
	23	クロロホルム	mg/L	0.06	0.001			0.001未満			0.001未満			0.001			0.003		0.003	0.001未満	0.001	4
	24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03	0.003			0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満		0.003未満	0.003未満	0.003未満	4
	25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1	0.001			0.003			0.004			0.005			0.004		0.005	0.003	0.004	4
	26	臭素酸	mg/L	0.01	0.001			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	27	総トリハロメタン	mg/L	0.1	0.001			0.006			0.008			0.013			0.012		0.013	0.006	0.010	4
	28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03	0.003			0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満		0.003未満	0.003未満	0.003未満	4
	29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03	0.001			0.001			0.002			0.004			0.004		0.004	0.001	0.003	4
	30	ブロモホルム	mg/L	0.09	0.001			0.002			0.002			0.002			0.002		0.002	0.002	0.002	4
	31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08	0.008			0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満		0.008未満	0.008未満	0.008未満	4

項目区分	No.	項目	単位	基準値等	定量下限	大野水源地 管末給水栓 大野 給水栓	大野水源地 管末給水栓 大野 給水栓	大野水源地 管末給水栓 大野 給水栓	大野水源地 管末給水栓 大野 給水栓	大野水源地 管末給水栓 大野 給水栓	大野水源地 管末給水栓 大野 給水栓	大野水源地 管末給水栓 大野 給水栓	大野水源地 管末給水栓 大野 給水栓	大野水源地 管末給水栓 大野 給水栓	大野水源地 管末給水栓 大野 給水栓	大野水源地 管末給水栓 大野 給水栓	大野水源地 管末給水栓 大野 給水栓	最頻値	最高値	最低値	平均値	測定回数
		月日				2019/04/09	2019/05/15	2019/06/04	2019/07/23	2019/08/14	2019/09/03	2019/10/08	2019/11/20	2019/12/03	2020/01/08	2020/02/19	2020/03/03					
		時刻				11:19	9:56	10:52	10:32	9:59	9:55	10:13	10:12	10:03	10:57	9:50	10:46					
水質基準項目	32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0	0.1			0.1未満			0.1未満			0.1未満			0.1未満		0.1未満	0.1未満	0.1未満	4
	33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2	0.01			0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満		0.01未満	0.01未満	0.01未満	4
	34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3	0.03			0.03未満			0.03未満			0.03未満			0.03未満		0.03未満	0.03未満	0.03未満	4
	35	銅及びその化合物	mg/L	1.0	0.1			0.1未満			0.1未満			0.1未満			0.1未満		0.1未満	0.1未満	0.1未満	4
	36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200	1.0			28			28			30			25		30	25	28	4
	37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05	0.001			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	38	塩化物イオン	mg/L	200	1.0	18	18	17	16	17	16	14	17	21	22	20	21		22	14	18	12
	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300	1			55			63			54			53		63	53	56	4
	40	蒸発残留物	mg/L	500	1			170			170			150			150		170	150	160	4
	41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2	0.02			0.02未満			0.02未満			0.02未満			0.02未満		0.02未満	0.02未満	0.02未満	4
	42	ジェオスミン	mg/L	0.00001	0.000001			0.000001未満			0.000001未満			0.000001未満			0.000001未満		0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	4
	43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001	0.000001			0.000001未満			0.000001未満			0.000001未満			0.000001未満		0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	4
	44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02	0.005			0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満	4
	45	フェノール類	mg/L	0.005	0.0005			0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	4
	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3	0.1	0.4	0.5	0.4	0.4	0.5	0.4	0.5	0.6	0.6	0.6	0.4	0.5		0.6	0.4	0.5	12
	47	pH値	－	5.8～8.6	0.1	7.2	7.1	7.0	6.9	6.8	6.7	6.8	7.0	7.0	7.0	7.1	6.8		7.2	6.7	7.0	12
	48	味	－	異常でない	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				12
	49	臭気	－	異常でない	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				12
	50	色度	度	5	0.5	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満		0.5未満	0.5未満	0.5未満	12
	51	濁度	度	2	0.1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満		0.1未満	0.1未満	0.1未満	12

項目区分	No.	項目	単位	基準値等	定量下限	大野水源地 管末給水栓 大野 給水栓	大野水源地 管末給水栓 大野 給水栓	大野水源地 管末給水栓 大野 給水栓	大野水源地 管末給水栓 大野 給水栓	大野水源地 管末給水栓 大野 給水栓	大野水源地 管末給水栓 大野 給水栓	大野水源地 管末給水栓 大野 給水栓	大野水源地 管末給水栓 大野 給水栓	大野水源地 管末給水栓 大野 給水栓	大野水源地 管末給水栓 大野 給水栓	大野水源地 管末給水栓 大野 給水栓	大野水源地 管末給水栓 大野 給水栓	最頻値	最高値	最低値	平均値	測定回数
		月 日				2019/04/09	2019/05/15	2019/06/04	2019/07/23	2019/08/14	2019/09/03	2019/10/08	2019/11/20	2019/12/03	2020/01/08	2020/02/19	2020/03/03					
		時 刻				11:19	9:56	10:52	10:32	9:59	9:55	10:13	10:12	10:03	10:57	9:50	10:46					
水質管理目標設定項目				目標値	定量下限																	
水質管理目標設定項目	1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02	0.002			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
	2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002P	0.0002			0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
	3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02	0.002			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
	5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004	0.0004			0.0004未満			0.0004未満			0.0004未満			0.0004未満		0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	4
	8	トルエン	mg/L	0.4	0.04			0.04未満			0.04未満			0.04未満			0.04未満		0.04未満	0.04未満	0.04未満	4
	9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08	0.008																	
	10	亜塩素酸	mg/L	0.6	0.06			0.06未満			0.06未満			0.06未満			0.06未満		0.06未満	0.06未満	0.06未満	4
	13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01P	0.001																	
	14	抱水クロラール	mg/L	0.02P	0.002																	
	15	農薬類	−	1	0.01																	
	16	残留塩素	mg/L	1	0.1	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.6	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3		0.6	0.2	0.3	12
	17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10〜100	1			55			63			54			53		63	53	56	4
	18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01	0.001			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	19	遊離炭酸	mg/L	20	0.1			6.2			17			6.8			7.6		17	6.2	9.4	4
	20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3	0.01			0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満		0.01未満	0.01未満	0.01未満	4
	21	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L	0.02	0.002			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
	24	蒸発残留物	mg/L	30〜200	1			170			170			150			150		170	150	160	4
	25	濁度	度	1	0.1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満		0.1未満	0.1未満	0.1未満	12
	26	pH値	−	7.5	0.01	7.2	7.1	7.0	6.9	6.8	6.7	6.8	7.0	7.0	7.0	7.1	6.8		7.2	6.7	7.0	12
	27	腐食性(ランゲリア指数)	−	−1〜0	0.1			−1.3			−1.6			−1.4			−1.4		−1.3	−1.6	−1.4	4
	28	従属栄養細菌	個/ml	2000P	1			29			23			120			120		120	23	73	4
	29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1	0.01			0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満		0.01未満	0.01未満	0.01未満	4
	30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1	0.01			0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満		0.01未満	0.01未満	0.01未満	4

項目区分	No.	項目	単位	基準値等	定量下限	大野水源地 管末給水栓 大野 給水栓	大野水源地 管末給水栓 大野 給水栓	大野水源地 管末給水栓 大野 給水栓	大野水源地 管末給水栓 大野 給水栓	大野水源地 管末給水栓 大野 給水栓	大野水源地 管末給水栓 大野 給水栓	大野水源地 管末給水栓 大野 給水栓	大野水源地 管末給水栓 大野 給水栓	大野水源地 管末給水栓 大野 給水栓	大野水源地 管末給水栓 大野 給水栓	大野水源地 管末給水栓 大野 給水栓	大野水源地 管末給水栓 大野 給水栓	最頻値	最高値	最低値	平均値	測定回数
		月 日				2019/04/09	2019/05/15	2019/06/04	2019/07/23	2019/08/14	2019/09/03	2019/10/08	2019/11/20	2019/12/03	2020/01/08	2020/02/19	2020/03/03					
		時 刻				11:19	9:56	10:52	10:32	9:59	9:55	10:13	10:12	10:03	10:57	9:50	10:46					
水質監視項目				基準値等	定量下限																	
水質監視項目		水温	℃	−	0.1	16.0	19.6	21.2	23.4	27.6	24.2	24.1	16.7	15.4	14.1	12.2	12.9		27.6	12.2	19.0	12
		アルカリ度	mg/L	−	0.1			72.1			84.2			64.9			55.9		84.2	55.9	69.3	4
		酸度	mg/L	−	0.1			7.1			19.7			7.7			8.6		19.7	7.1	10.8	4
		アンモニア性窒素	mg/L	−	0.01																	
		紫外線(UV)吸光度	−	−	−																	
		侵食性遊離炭酸	mg/L	−	0.1			4.8			14			5.5			6.5		14	4.8	7.7	4
		クロロホルム生成能	mg/L	−	0.001																	
		ブロモジクロロメタン生成能	mg/L	−	0.001																	
		ジブロモクロロメタン生成能	mg/L	−	0.001																	
		ブロモホルム生成能	mg/L	−	0.001																	
		総トリハロメタン生成能	mg/L	−	0.001																	
		クロロ酢酸生成能	mg/L	−	0.002																	
		ジクロロ酢酸生成能	mg/L	−	0.003																	
		トリクロロ酢酸生成能	mg/L	−	0.003																	
		電気伝導率	mS/m	−	1.0	27.9	27.3	26.3	27.4	29.4	29.6	25.7	25.7	27.9	26.2	26.5	24.5		29.6	24.5	27.0	12
備考																						

（ア）管末給水栓水

（ア-6）中津系管末給水栓（中津給水栓）

項目区分	No.	項　目	単位	基準値等	定量下限	中津水源地 管末給水栓 中津 給水栓	中津水源地 管末給水栓 中津 給水栓	中津水源地 管末給水栓 中津 給水栓	中津水源地 管末給水栓 中津 給水栓	中津水源地 管末給水栓 中津 給水栓	中津水源地 管末給水栓 中津 給水栓	中津水源地 管末給水栓 中津 給水栓	中津水源地 管末給水栓 中津 給水栓	中津水源地 管末給水栓 中津 給水栓	中津水源地 管末給水栓 中津 給水栓	中津水源地 管末給水栓 中津 給水栓	中津水源地 管末給水栓 中津 給水栓	最頻値	最高値	最低値	平均値	測定回数
		月　日				2019/04/09	2019/05/08	2019/06/12	2019/07/02	2019/08/14	2019/09/10	2019/10/02	2019/11/20	2019/12/11	2020/01/08	2020/02/04	2020/03/03					
		時　刻				11:08	9:25	10:05	10:47	10:00	11:16	9:36	10:00	10:58	10:46	10:35	10:34					
水質基準項目				基準値	定量下限																	
水質基準項目	1	一般細菌	個/mL	100	1	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満		1未満	1未満	1未満	12
	2	大腸菌	－	不検出	－	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出				12
			MPN/100mL		1																	
	3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003	0.0003		0.0003未満		0.0003未満			0.0003未満				0.0003未満			0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4
	4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005	0.00005		0.00005未満		0.00005未満			0.00005未満				0.00005未満			0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	4
	5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01	0.001		0.001未満		0.001未満			0.001未満				0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01	0.001		0.001未満		0.001未満			0.001未満				0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01	0.001		0.001未満		0.001未満			0.001未満				0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	8	六価クロム化合物	mg/L	0.05	0.005		0.005未満		0.005未満			0.005未満				0.005未満			0.005未満	0.005未満	0.005未満	4
	9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04	0.004	0.004未満	0.004未満	0.004	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満		0.004	0.004未満	0.004未満	12
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01	0.001		0.001未満		0.001未満			0.001未満				0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10	0.05	0.97	0.92	1.1	1.6	1.6	1.1	0.89	0.71	0.80	1.0	0.91	0.98		1.6	0.71	1.0	12
	12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8	0.08	0.14	0.13	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.15	0.14	0.13	0.13	0.12		0.15	0.12	0.14	12
	13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0	0.1		0.1未満		0.1未満			0.1未満				0.1未満			0.1未満	0.1未満	0.1未満	4
	14	四塩化炭素	mg/L	0.002	0.0002		0.0002未満		0.0002未満			0.0002未満				0.0002未満			0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
	15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05	0.005		0.005未満		0.005未満			0.005未満				0.005未満			0.005未満	0.005未満	0.005未満	4
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04	0.004		0.004未満		0.004未満			0.004未満				0.004未満			0.004未満	0.004未満	0.004未満	4
	17	ジクロロメタン	mg/L	0.02	0.002		0.002未満		0.002未満			0.002未満				0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
	18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01	0.001		0.001未満		0.001未満			0.001未満				0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01	0.001		0.001未満		0.001未満			0.001未満				0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	20	ベンゼン	mg/L	0.01	0.001		0.001未満		0.001未満			0.001未満				0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	21	塩素酸	mg/L	0.6	0.06	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06	0.07	0.09	0.07	0.06		0.09	0.06未満	0.06未満	12
	22	クロロ酢酸	mg/L	0.02	0.002		0.002未満		0.002未満			0.002未満				0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
	23	クロロホルム	mg/L	0.06	0.001		0.006		0.001未満			0.001				0.003			0.006	0.001未満	0.002	4
	24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03	0.003		0.003未満		0.003未満			0.003未満				0.003未満			0.003未満	0.003未満	0.003未満	4
	25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1	0.001		0.006		0.003			0.003				0.003			0.006	0.003	0.004	4
	26	臭素酸	mg/L	0.01	0.001		0.001未満		0.001未満			0.001未満				0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	27	総トリハロメタン	mg/L	0.1	0.001		0.020		0.007			0.008				0.010			0.020	0.007	0.011	4
	28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03	0.003		0.003		0.003未満			0.003未満				0.004			0.004	0.003未満	0.003未満	4
	29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03	0.001		0.006		0.001			0.002				0.003			0.006	0.001	0.003	4
	30	ブロモホルム	mg/L	0.09	0.001		0.001		0.002			0.002				0.001			0.002	0.001	0.002	4
	31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08	0.008		0.008未満		0.008未満			0.008未満				0.008未満			0.008未満	0.008未満	0.008未満	4

項目区分	No.	項目	単位	基準値等	定量下限	中津水源地 管末給水栓 中津 給水栓	中津水源地 管末給水栓 中津 給水栓	中津水源地 管末給水栓 中津 給水栓	中津水源地 管末給水栓 中津 給水栓	中津水源地 管末給水栓 中津 給水栓	中津水源地 管末給水栓 中津 給水栓	中津水源地 管末給水栓 中津 給水栓	中津水源地 管末給水栓 中津 給水栓	中津水源地 管末給水栓 中津 給水栓	中津水源地 管末給水栓 中津 給水栓	中津水源地 管末給水栓 中津 給水栓	中津水源地 管末給水栓 中津 給水栓	最頻値	最高値	最低値	平均値	測定回数
		月日				2019/04/09	2019/05/08	2019/06/12	2019/07/02	2019/08/14	2019/09/10	2019/10/02	2019/11/20	2019/12/11	2020/01/08	2020/02/04	2020/03/03					
		時刻				11:08	9:25	10:05	10:47	10:00	11:16	9:36	10:00	10:58	10:46	10:35	10:34					
水質基準項目	32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0	0.1		0.1未満		0.1未満			0.1未満				0.1未満			0.1未満	0.1未満	0.1未満	4
	33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2	0.01		0.01未満		0.01未満			0.01未満				0.01未満			0.01未満	0.01未満	0.01未満	4
	34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3	0.03		0.03未満		0.03未満			0.03未満				0.03未満			0.03未満	0.03未満	0.03未満	4
	35	銅及びその化合物	mg/L	1.0	0.1		0.1未満		0.1未満			0.1未満				0.1未満			0.1未満	0.1未満	0.1未満	4
	36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200	1.0		18		26			18				23			26	18	21	4
	37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05	0.001		0.001未満		0.001未満			0.001未満				0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	38	塩化物イオン	mg/L	200	1.0	20	17	18	17	17	15	15	15	18	26	23	21		26	15	18	12
	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300	1		46		42			55				53			55	42	49	4
	40	蒸発残留物	mg/L	500	1		120		160			120				150			160	120	140	4
	41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2	0.02		0.02未満		0.02未満			0.02未満				0.02未満			0.02未満	0.02未満	0.02未満	4
	42	ジェオスミン	mg/L	0.00001	0.000001		0.000001未満		0.000001未満			0.000001未満				0.000001未満			0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	4
	43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001	0.000001		0.000001未満		0.000001未満			0.000001				0.000001未満			0.000001	0.000001未満	0.000001未満	4
	44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02	0.005		0.005未満		0.005未満			0.005未満				0.005未満			0.005未満	0.005未満	0.005未満	4
	45	フェノール類	mg/L	0.005	0.0005		0.0005未満		0.0005未満			0.0005未満				0.0005未満			0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	4
	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3	0.1	0.6	0.7	0.4	0.5	0.5	0.5	0.6	0.5	0.5	0.8	0.7	0.6		0.8	0.4	0.6	12
	47	pH値	－	5.8～8.6	0.1	7.0	6.8	7.0	7.0	6.6	6.8	6.6	6.8	6.7	6.7	6.9	6.6		7.0	6.6	6.8	12
	48	味	－	異常でない	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				12
	49	臭気	－	異常でない	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				12
	50	色度	度	5	0.5	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満		0.5未満	0.5未満	0.5未満	12
	51	濁度	度	2	0.1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満		0.1未満	0.1未満	0.1未満	12

項目区分	No.	項目	単位	基準値等	定量下限	中津水源地 管末給水栓 中津 給水栓	中津水源地 管末給水栓 中津 給水栓	中津水源地 管末給水栓 中津 給水栓	中津水源地 管末給水栓 中津 給水栓	中津水源地 管末給水栓 中津 給水栓	中津水源地 管末給水栓 中津 給水栓	中津水源地 管末給水栓 中津 給水栓	中津水源地 管末給水栓 中津 給水栓	中津水源地 管末給水栓 中津 給水栓	中津水源地 管末給水栓 中津 給水栓	中津水源地 管末給水栓 中津 給水栓	中津水源地 管末給水栓 中津 給水栓	最頻値	最高値	最低値	平均値	測定回数
		月 日				2019/04/09	2019/05/08	2019/06/12	2019/07/02	2019/08/14	2019/09/10	2019/10/02	2019/11/20	2019/12/11	2020/01/08	2020/02/04	2020/03/03					
		時 刻				11:08	9:25	10:05	10:47	10:00	11:16	9:36	10:00	10:58	10:46	10:35	10:34					
水質管理目標設定項目				目標値	定量下限																	
水質管理目標設定項目	1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02	0.002		0.002未満		0.002未満			0.002未満				0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
	2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002P	0.0002		0.0002未満		0.0002未満			0.0002未満				0.0002未満			0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
	3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02	0.002		0.002未満		0.002未満			0.002未満				0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
	5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004	0.0004		0.0004未満		0.0004未満			0.0004未満				0.0004未満			0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	4
	8	トルエン	mg/L	0.4	0.04		0.04未満		0.04未満			0.04未満				0.04未満			0.04未満	0.04未満	0.04未満	4
	9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08	0.008																	
	10	亜塩素酸	mg/L	0.6	0.06		0.06未満		0.06未満			0.06未満				0.06未満			0.06未満	0.06未満	0.06未満	4
	13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01P	0.001		0.001未満												0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
	14	抱水クロラール	mg/L	0.02P	0.002		0.003												0.003	0.003	0.003	1
	15	農薬類	－	1	0.01																	
	16	残留塩素	mg/L	1	0.1	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.3	0.2	0.4	0.3	0.2	0.3	0.3		0.4	0.2	0.3	12
	17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10～100	1		46		42			55				53			55	42	49	4
	18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01	0.001		0.001未満		0.001未満			0.001未満				0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	19	遊離炭酸	mg/L	20	0.1		7.4		7.2			12				10			12	7.2	9.2	4
	20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3	0.01		0.01未満		0.01未満			0.01未満				0.01未満			0.01未満	0.01未満	0.01未満	4
	21	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L	0.02	0.002		0.002未満		0.002未満			0.002未満				0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
	24	蒸発残留物	mg/L	30～200	1		120		160			120				150			160	120	140	4
	25	濁度	度	1	0.1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満		0.1未満	0.1未満	0.1未満	12
	26	pH値	－	7.5	0.01	7.0	6.8	7.0	7.0	6.6	6.8	6.6	6.8	6.7	6.7	6.9	6.6		7.0	6.6	6.8	12
	27	腐食性(ランゲリア指数)	－	-1～0	0.1		-1.4		-1.3			-1.6				-1.4			-1.3	-1.6	-1.4	4
	28	従属栄養細菌	個/ml	2000P	1		2		11			85				1未満			85	1未満	24	4
	29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1	0.01		0.01未満		0.01未満			0.01未満				0.01未満			0.01未満	0.01未満	0.01未満	4
	30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1	0.01		0.01未満		0.01未満			0.01未満				0.01未満			0.01未満	0.01未満	0.01未満	4

項目区分	No.	項目	単位	基準値等	定量下限	中津水源地 管末給水栓 中津 給水栓	中津水源地 管末給水栓 中津 給水栓	中津水源地 管末給水栓 中津 給水栓	中津水源地 管末給水栓 中津 給水栓	中津水源地 管末給水栓 中津 給水栓	中津水源地 管末給水栓 中津 給水栓	中津水源地 管末給水栓 中津 給水栓	中津水源地 管末給水栓 中津 給水栓	中津水源地 管末給水栓 中津 給水栓	中津水源地 管末給水栓 中津 給水栓	中津水源地 管末給水栓 中津 給水栓	中津水源地 管末給水栓 中津 給水栓	最頻値	最高値	最低値	平均値	測定回数
		月日				2019/04/09	2019/05/08	2019/06/12	2019/07/02	2019/08/14	2019/09/10	2019/10/02	2019/11/20	2019/12/11	2020/01/08	2020/02/04	2020/03/03					
		時刻				11:08	9:25	10:05	10:47	10:00	11:16	9:36	10:00	10:58	10:46	10:35	10:34					
水質監視項目				基準値等	定量下限																	
水質監視項目		水温	℃	−	0.1	16.1	20.1	24.6	25.5	29.8	29.5	26.1	18.0	15.6	12.9	12.1	12.7		29.8	12.1	20.2	12
		アルカリ度	mg/L	−	0.1		42.7		68.0			57.6				47.2			68.0	42.7	53.9	4
		酸度	mg/L	−	0.1		8.4		8.2			13.4				11.6			13.4	8.2	10.4	4
		アンモニア性窒素	mg/L	−	0.01																	
		紫外線（UV）吸光度	−	−	−																	
		侵食性遊離炭酸	mg/L	−	0.1		6.7		5.8			10				9.2			10	5.8	7.9	4
		クロロホルム生成能	mg/L	−	0.001																	
		ブロモジクロロメタン生成能	mg/L	−	0.001																	
		ジブロモクロロメタン生成能	mg/L	−	0.001																	
		ブロモホルム生成能	mg/L	−	0.001																	
		総トリハロメタン生成能	mg/L	−	0.001																	
		クロロ酢酸生成能	mg/L	−	0.002																	
		ジクロロ酢酸生成能	mg/L	−	0.003																	
		トリクロロ酢酸生成能	mg/L	−	0.003																	
		電気伝導率	mS/m	−	1.0	25.1	21.2	25.9	26.1	24.7	25.9	22.5	23.2	25.0	25.6	25.1	22.2		26.1	21.2	24.4	12
備考																						

（ア）管末給水栓水

（ア-7）西部系管末給水栓（西部給水栓）

項目区分	No.	項目	単位	基準値等	定量下限	西部水源地 管末給水栓 西部 給水栓	西部水源地 管末給水栓 西部 給水栓	西部水源地 管末給水栓 西部 給水栓	西部水源地 管末給水栓 西部 給水栓	西部水源地 管末給水栓 西部 給水栓	西部水源地 管末給水栓 西部 給水栓	西部水源地 管末給水栓 西部 給水栓	西部水源地 管末給水栓 西部 給水栓	西部水源地 管末給水栓 西部 給水栓	西部水源地 管末給水栓 西部 給水栓	西部水源地 管末給水栓 西部 給水栓	西部水源地 管末給水栓 西部 給水栓	最頻値	最高値	最低値	平均値	測定回数
		月 日				2019/04/09	2019/05/15	2019/06/04	2019/07/23	2019/08/06	2019/09/10	2019/10/08	2019/11/12	2019/12/11	2020/01/08	2020/02/19	2020/03/03					
		時 刻				10:52	10:18	11:25	10:55	10:15	10:22	10:00	10:46	11:48	10:47	10:41	11:35					
水質基準項目				基準値	定量下限																	
水質基準項目	1	一般細菌	個/mL	100	1	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満		1未満	1未満	1未満	12
	2	大腸菌	－	不検出	－	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出				12
			MPN/100mL		1																	
	3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003	0.0003			0.0003未満		0.0003未満			0.0003未満				0.0003未満		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4
	4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005	0.00005			0.00005未満		0.00005未満			0.00005未満				0.00005未満		0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	4
	5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01	0.001			0.001未満		0.001未満			0.001未満				0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01	0.001			0.001未満		0.001未満			0.001未満				0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01	0.001			0.001未満		0.001未満			0.001未満				0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	8	六価クロム化合物	mg/L	0.05	0.005			0.005未満		0.005未満			0.005未満				0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満	4
	9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04	0.004	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満		0.004未満	0.004未満	0.004未満	12
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01	0.001			0.001未満		0.001未満			0.001未満				0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10	0.05	3.3	3.0	3.2	2.5	2.4	2.5	2.4	2.6	3.1	3.2	3.1	3.1		3.3	2.4	2.9	12
	12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8	0.08	0.16	0.16	0.16	0.17	0.17	0.18	0.18	0.19	0.17	0.19	0.17	0.16		0.19	0.16	0.17	12
	13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0	0.1			0.1未満		0.1未満			0.1未満				0.1未満		0.1未満	0.1未満	0.1未満	4
	14	四塩化炭素	mg/L	0.002	0.0002			0.0002未満		0.0002未満			0.0002未満				0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
	15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05	0.005			0.005未満		0.005未満			0.005未満				0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満	4
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04	0.004			0.004未満		0.004未満			0.004未満				0.004未満		0.004未満	0.004未満	0.004未満	4
	17	ジクロロメタン	mg/L	0.02	0.002			0.002未満		0.002未満			0.002未満				0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
	18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01	0.001			0.001未満		0.001未満			0.001未満				0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01	0.001			0.001未満		0.001未満			0.001未満				0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	20	ベンゼン	mg/L	0.01	0.001			0.001未満		0.001未満			0.001未満				0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	21	塩素酸	mg/L	0.6	0.06	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.07	0.06未満	0.06未満		0.07	0.06未満	0.06未満	12
	22	クロロ酢酸	mg/L	0.02	0.002			0.002未満		0.002未満			0.002未満				0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
	23	クロロホルム	mg/L	0.06	0.001			0.001未満		0.001未満			0.001未満				0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03	0.003			0.003未満		0.003未満			0.003未満				0.003未満		0.003未満	0.003未満	0.003未満	4
	25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1	0.001			0.005		0.002			0.001				0.001未満		0.005	0.001未満	0.002	4
	26	臭素酸	mg/L	0.01	0.001			0.001未満		0.001未満			0.001未満				0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	27	総トリハロメタン	mg/L	0.1	0.001			0.015		0.004			0.003				0.002		0.015	0.002	0.006	4
	28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03	0.003			0.003未満		0.003未満			0.003未満				0.003未満		0.003未満	0.003未満	0.003未満	4
	29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03	0.001			0.001		0.001未満			0.001未満				0.001未満		0.001	0.001未満	0.001未満	4
	30	ブロモホルム	mg/L	0.09	0.001			0.009		0.001			0.001				0.001未満		0.009	0.001未満	0.003	4
	31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08	0.008			0.008未満		0.008未満			0.008未満				0.008未満		0.008未満	0.008未満	0.008未満	4

項目区分	No.	項目	単位	基準値等	定量下限	西部水源地 管末給水栓 西部 給水栓	西部水源地 管末給水栓 西部 給水栓	西部水源地 管末給水栓 西部 給水栓	西部水源地 管末給水栓 西部 給水栓	西部水源地 管末給水栓 西部 給水栓	西部水源地 管末給水栓 西部 給水栓	西部水源地 管末給水栓 西部 給水栓	西部水源地 管末給水栓 西部 給水栓	西部水源地 管末給水栓 西部 給水栓	西部水源地 管末給水栓 西部 給水栓	西部水源地 管末給水栓 西部 給水栓	西部水源地 管末給水栓 西部 給水栓	最頻値	最高値	最低値	平均値	測定回数
		月 日				2019/04/09	2019/05/15	2019/06/04	2019/07/23	2019/08/06	2019/09/10	2019/10/08	2019/11/12	2019/12/11	2020/01/08	2020/02/19	2020/03/03					
		時 刻				10:52	10:18	11:25	10:55	10:15	10:22	10:00	10:46	11:48	10:47	10:41	11:35					
水質基準項目	32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0	0.1			0.1未満		0.1未満			0.1未満				0.1未満		0.1未満	0.1未満	0.1未満	4
	33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2	0.01			0.01未満		0.01未満			0.01未満				0.01未満		0.01未満	0.01未満	0.01未満	4
	34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3	0.03			0.03未満		0.03未満			0.03未満				0.03未満		0.03未満	0.03未満	0.03未満	4
	35	銅及びその化合物	mg/L	1.0	0.1			0.1未満		0.1未満			0.1未満				0.1未満		0.1未満	0.1未満	0.1未満	4
	36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200	1.0			17		18			18				18		18	17	18	4
	37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05	0.001			0.001未満		0.001未満			0.001未満				0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	38	塩化物イオン	mg/L	200	1.0	13	14	13	14	14	14	14	15	15	16	16	16		16	13	14	12
	39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	300	1			78		77			80				82		82	77	79	4
	40	蒸発残留物	mg/L	500	1			200		170			180				180		200	170	180	4
	41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2	0.02			0.02未満		0.02未満			0.02未満				0.02未満		0.02未満	0.02未満	0.02未満	4
	42	ジェオスミン	mg/L	0.00001	0.000001			0.000001未満		0.000001未満			0.000001未満				0.000001未満		0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	4
	43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001	0.000001			0.000001未満		0.000001未満			0.000001未満				0.000001未満		0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	4
	44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02	0.005			0.005未満		0.005未満			0.005未満				0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満	4
	45	フェノール類	mg/L	0.005	0.0005			0.0005未満		0.0005未満			0.0005未満				0.0005未満		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	4
	46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	3	0.1	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.6	0.4	0.4		0.6	0.4	0.5	12
	47	pH値	−	5.8～8.6	0.1	7.4	7.3	7.4	7.5	7.4	7.5	7.5	7.5	7.4	6.9	7.0	6.9		7.5	6.9	7.3	12
	48	味	−	異常でない	−	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				12
	49	臭気	−	異常でない	−	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				12
	50	色度	度	5	0.5	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満		0.5未満	0.5未満	0.5未満	12
	51	濁度	度	2	0.1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満		0.1未満	0.1未満	0.1未満	12

項目区分	No.	項目	単位	基準値等	定量下限	西部水源地 管末給水栓 西部 給水栓	西部水源地 管末給水栓 西部 給水栓	西部水源地 管末給水栓 西部 給水栓	西部水源地 管末給水栓 西部 給水栓	西部水源地 管末給水栓 西部 給水栓	西部水源地 管末給水栓 西部 給水栓	西部水源地 管末給水栓 西部 給水栓	西部水源地 管末給水栓 西部 給水栓	西部水源地 管末給水栓 西部 給水栓	西部水源地 管末給水栓 西部 給水栓	西部水源地 管末給水栓 西部 給水栓	西部水源地 管末給水栓 西部 給水栓	最頻値	最高値	最低値	平均値	測定回数
		月日				2019/04/09	2019/05/15	2019/06/04	2019/07/23	2019/08/06	2019/09/10	2019/10/08	2019/11/12	2019/12/11	2020/01/08	2020/02/19	2020/03/03					
		時刻				10:52	10:18	11:25	10:55	10:15	10:22	10:00	10:46	11:48	10:47	10:41	11:35					
水質管理目標設定項目				目標値	定量下限																	
水質管理目標設定項目	1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02	0.002			0.002未満		0.002未満			0.002未満				0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
	2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002P	0.0002			0.0002未満		0.0002未満			0.0002未満				0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
	3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02	0.002			0.002未満		0.002未満			0.002未満				0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
	5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004	0.0004			0.0004未満		0.0004未満			0.0004未満				0.0004未満		0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	4
	8	トルエン	mg/L	0.4	0.04			0.04未満		0.04未満			0.04未満				0.04未満		0.04未満	0.04未満	0.04未満	4
	9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08	0.008																	
	10	亜塩素酸	mg/L	0.6	0.06			0.06未満		0.06未満			0.06未満				0.06未満		0.06未満	0.06未満	0.06未満	4
	13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01P	0.001																	
	14	抱水クロラール	mg/L	0.02P	0.002																	
	15	農薬類	-	1	0.01																	
	16	残留塩素	mg/L	1	0.1	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4		0.4	0.3	0.3	12
	17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10～100	1			78		77			80				82		82	77	79	4
	18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01	0.001			0.001未満		0.001未満			0.001未満				0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	19	遊離炭酸	mg/L	20	0.1			2.9		4.2			2.9				8.1		8.1	2.9	4.5	4
	20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3	0.01			0.01未満		0.01未満			0.01未満				0.01未満		0.01未満	0.01未満	0.01未満	4
	21	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L	0.02	0.002			0.002未満		0.002未満			0.002未満				0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
	24	蒸発残留物	mg/L	30～200	1			200		170			180				180		200	170	180	4
	25	濁度	度	1	0.1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満		0.1未満	0.1未満	0.1未満	12
	26	pH値	-	7.5	0.01	7.4	7.3	7.4	7.5	7.4	7.5	7.5	7.5	7.4	6.9	7.0	6.9		7.5	6.9	7.3	12
	27	腐食性(ランゲリア指数)	-	-1～0	0.1			-0.9		-0.8			-0.8				-1.3		-0.8	-1.3	-0.8	4
	28	従属栄養細菌	個/ml	2000P	1			7		19			55				7		55	7	22	4
	29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1	0.01			0.01未満		0.01未満			0.01未満				0.01未満		0.01未満	0.01未満	0.01未満	4
	30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1	0.01			0.01未満		0.01未満			0.01未満				0.01未満		0.01未満	0.01未満	0.01未満	4

項目区分	No.	項目	単位	基準値等	定量下限	西部水源地 管末給水栓 西部 給水栓	西部水源地 管末給水栓 西部 給水栓	西部水源地 管末給水栓 西部 給水栓	西部水源地 管末給水栓 西部 給水栓	西部水源地 管末給水栓 西部 給水栓	西部水源地 管末給水栓 西部 給水栓	西部水源地 管末給水栓 西部 給水栓	西部水源地 管末給水栓 西部 給水栓	西部水源地 管末給水栓 西部 給水栓	西部水源地 管末給水栓 西部 給水栓	西部水源地 管末給水栓 西部 給水栓	西部水源地 管末給水栓 西部 給水栓	最頻値	最高値	最低値	平均値	測定回数
		月 日				2019/04/09	2019/05/15	2019/06/04	2019/07/23	2019/08/06	2019/09/10	2019/10/08	2019/11/12	2019/12/11	2020/01/08	2020/02/19	2020/03/03					
		時 刻				10:52	10:18	11:25	10:55	10:15	10:22	10:00	10:46	11:48	10:47	10:41	11:35					
水質監視項目				基準値等	定量下限																	
水質監視項目		水温	℃	−	0.1	16.9	18.8	20.2	21.8	24.5	24.7	23.0	20.8	17.1	16.8	16.6	16.4		24.7	16.4	19.8	12
		アルカリ度	mg/L	−	0.1			64.4		64.2			66.8				64.0		66.8	64.0	64.8	4
		酸度	mg/L	−	0.1			3.3		4.8			3.3				9.2		9.2	3.3	5.2	4
		アンモニア性窒素	mg/L	−	0.01																	
		紫外線（UV）吸光度	−	−	−																	
		侵食性遊離炭酸	mg/L	−	0.1			1.9		3.2			1.8				6.8		6.8	1.8	3.4	4
		クロロホルム生成能	mg/L	−	0.001																	
		ブロモジクロロメタン生成能	mg/L	−	0.001																	
		ジブロモクロロメタン生成能	mg/L	−	0.001																	
		ブロモホルム生成能	mg/L	−	0.001																	
		総トリハロメタン生成能	mg/L	−	0.001																	
		クロロ酢酸生成能	mg/L	−	0.002																	
		ジクロロ酢酸生成能	mg/L	−	0.003																	
		トリクロロ酢酸生成能	mg/L	−	0.003																	
		電気伝導率	mS/m	−	1.0	27.7	26.6	26.5	26.5	26.1	27.5	26.9	27.8	28.0	28.4	27.3	28.2		28.4	26.1	27.3	12
備考																						

（イ）配水施設（浄水）

（イ-1）城山配水池（浄水）

項目区分	No.	項目	単位	基準値等	定量下限	中西条浄水場 配水池 出口 城山	中西条浄水場 配水池 出口 城山	中西条浄水場 配水池 出口 城山	中西条浄水場 配水池 出口 城山	中西条浄水場 配水池 出口 城山	中西条浄水場 配水池 出口 城山	中西条浄水場 配水池 出口 城山	中西条浄水場 配水池 出口 城山	中西条浄水場 配水池 出口 城山	中西条浄水場 配水池 出口 城山	中西条浄水場 配水池 出口 城山	中西条浄水場 配水池 出口 城山	最頻値	最高値	最低値	平均値	測定回数
		月日				2019/04/09	2019/05/15	2019/06/04	2019/07/23	2019/08/06	2019/09/10	2019/10/08	2019/11/12	2019/12/11	2020/01/08	2020/02/19	2020/03/03					
		時刻				9:35	8:58	9:13	10:10	10:09	9:39	9:21	9:27	9:15	9:28	9:10	9:12					
水質基準項目				基準値	定量下限																	
水質基準項目	1	一般細菌	個/mL	100	1	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満		1未満	1未満	1未満	12
	2	大腸菌	－ MPN/100mL	不検出	－ 1	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出				12
	3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003	0.0003			0.0003未満		0.0003未満			0.0003未満				0.0003未満		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4
	4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005	0.00005			0.00005未満		0.00005未満			0.00005未満				0.00005未満		0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	4
	5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01	0.001			0.001未満		0.001未満			0.001未満				0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01	0.001			0.001未満		0.001未満			0.001未満				0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01	0.001			0.001未満		0.001未満			0.001未満				0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	8	六価クロム化合物	mg/L	0.05	0.005			0.005未満		0.005未満			0.005未満				0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満	4
	9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04	0.004	0.004	0.004	0.004未満	0.004未満	0.004	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満		0.004	0.004未満	0.004未満	12
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01	0.001			0.001未満		0.001未満			0.001未満				0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10	0.05	0.60	0.45	0.64	0.74	0.45	0.57	0.74	0.54	0.76	0.99	0.78	0.82		0.99	0.45	0.67	12
	12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8	0.08	0.10	0.11	0.14	0.13	0.11	0.12	0.09	0.09	0.09	0.10	0.09	0.09		0.14	0.09	0.10	12
	13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0	0.1			0.1未満		0.1未満			0.1未満				0.1未満		0.1未満	0.1未満	0.1未満	4
	14	四塩化炭素	mg/L	0.002	0.0002			0.0002未満		0.0002未満			0.0002未満				0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
	15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05	0.005			0.005未満		0.005未満			0.005未満				0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満	4
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04	0.004			0.004未満		0.004未満			0.004未満				0.004未満		0.004未満	0.004未満	0.004未満	4
	17	ジクロロメタン	mg/L	0.02	0.002			0.002未満		0.002未満			0.002未満				0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
	18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	12
	19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	12
	20	ベンゼン	mg/L	0.01	0.001			0.001未満		0.001未満			0.001未満				0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	21	塩素酸	mg/L	0.6	0.06	0.06未満	0.07	0.06未満	0.06未満	0.10	0.08	0.08	0.07	0.11	0.09	0.06未満	0.06未満		0.11	0.06未満	0.06未満	12
	22	クロロ酢酸	mg/L	0.02	0.002	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	12
	23	クロロホルム	mg/L	0.06	0.001	0.006	0.011	0.010	0.021	0.016	0.013	0.008	0.006	0.013	0.008	0.008	0.007		0.021	0.006	0.011	12
	24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03	0.003	0.005	0.004	0.004	0.010	0.013	0.010	0.005	0.003	0.006	0.005	0.008	0.006		0.013	0.003	0.007	12
	25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1	0.001	0.005	0.006	0.005	0.003	0.005	0.004	0.004	0.005	0.005	0.004	0.003	0.004		0.006	0.003	0.004	12
	26	臭素酸	mg/L	0.01	0.001			0.001未満		0.001未満			0.001未満				0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	27	総トリハロメタン	mg/L	0.1	0.001	0.019	0.028	0.026	0.033	0.032	0.026	0.021	0.018	0.029	0.020	0.019	0.019		0.033	0.018	0.024	12
	28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03	0.003	0.004	0.006	0.006	0.010	0.008	0.009	0.005	0.004	0.009	0.007	0.008	0.006		0.010	0.004	0.007	12
	29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03	0.001	0.007	0.010	0.009	0.009	0.010	0.009	0.008	0.007	0.010	0.007	0.007	0.008		0.010	0.007	0.008	12
	30	ブロモホルム	mg/L	0.09	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	12
	31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08	0.008			0.008未満		0.008未満			0.008未満				0.008未満		0.008未満	0.008未満	0.008未満	4

項目区分	No.	項目	単位	基準値等	定量下限	中西条浄水場 配水池 出口 城山	中西条浄水場 配水池 出口 城山	中西条浄水場 配水池 出口 城山	中西条浄水場 配水池 出口 城山	中西条浄水場 配水池 出口 城山	中西条浄水場 配水池 出口 城山	中西条浄水場 配水池 出口 城山	中西条浄水場 配水池 出口 城山	中西条浄水場 配水池 出口 城山	中西条浄水場 配水池 出口 城山	中西条浄水場 配水池 出口 城山	中西条浄水場 配水池 出口 城山	最頻値	最高値	最低値	平均値	測定回数
		月 日				2019/04/09	2019/05/15	2019/06/04	2019/07/23	2019/08/06	2019/09/10	2019/10/08	2019/11/12	2019/12/11	2020/01/08	2020/02/19	2020/03/03					
		時 刻				9:35	8:58	9:13	10:10	10:09	9:39	9:21	9:27	9:15	9:28	9:10	9:12					
水質基準項目	32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0	0.1			0.1未満		0.1未満			0.1未満				0.1未満		0.1未満	0.1未満	0.1未満	4
	33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2	0.01			0.02		0.03			0.01未満				0.01未満		0.03	0.01未満	0.01	4
	34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3	0.03			0.03未満		0.03未満			0.03未満				0.03未満		0.03未満	0.03未満	0.03未満	4
	35	銅及びその化合物	mg/L	1.0	0.1			0.1未満		0.1未満			0.1未満				0.1未満		0.1未満	0.1未満	0.1未満	4
	36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200	1.0			19		16			24				21		24	16	20	4
	37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05	0.001			0.001未満		0.001未満			0.001未満				0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	38	塩化物イオン	mg/L	200	1.0	30	27	25	13	20	18	18	24	32	29	22	23		32	13	23	12
	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300	1			50		46			50				47		50	46	48	4
	40	蒸発残留物	mg/L	500	1			140		120			140				130		140	120	130	4
	41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2	0.02			0.02未満		0.02未満			0.02未満				0.02未満		0.02未満	0.02未満	0.02未満	4
	42	ジェオスミン	mg/L	0.00001	0.000001	0.000001	0.000002	0.000001	0.000002	0.000002	0.000002	0.000002	0.000003	0.000001	0.000001	0.000002	0.000002		0.000003	0.000001	0.000002	12
	43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001	0.000001	0.000001未満	0.000001未満	0.000001	0.000001未満	0.000001	0.000001	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満		0.000001	0.000001未満	0.000001未満	12
	44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02	0.005			0.005未満		0.005未満			0.005未満				0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満	4
	45	フェノール類	mg/L	0.005	0.0005			0.0005未満		0.0005未満			0.0005未満				0.0005未満		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	4
	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3	0.1	1.3	1.3	1.4	1.1	1.2	1.0	0.9	1.0	1.1	1.1	1.0	1.1		1.4	0.9	1.1	12
	47	pH値	−	5.8～8.6	0.1	7.1	7.2	7.1	7.2	7.2	7.0	7.0	7.0	6.8	6.9	7.0	6.9		7.2	6.8	7.0	12
	48	味	−	異常でない	−	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				12
	49	臭気	−	異常でない	−	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				12
	50	色度	度	5	0.5	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満		0.5未満	0.5未満	0.5未満	12
	51	濁度	度	2	0.1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満		0.1未満	0.1未満	0.1未満	12

項目区分	No.	項目	単位	基準値等	定量下限	中西条浄水場 配水池 出口 城山	中西条浄水場 配水池 出口 城山	中西条浄水場 配水池 出口 城山	中西条浄水場 配水池 出口 城山	中西条浄水場 配水池 出口 城山	中西条浄水場 配水池 出口 城山	中西条浄水場 配水池 出口 城山	中西条浄水場 配水池 出口 城山	中西条浄水場 配水池 出口 城山	中西条浄水場 配水池 出口 城山	中西条浄水場 配水池 出口 城山	中西条浄水場 配水池 出口 城山	最頻値	最高値	最低値	平均値	測定回数
		月 日				2019/04/09	2019/05/15	2019/06/04	2019/07/23	2019/08/06	2019/09/10	2019/10/08	2019/11/12	2019/12/11	2020/01/08	2020/02/19	2020/03/03					
		時 刻				9:35	8:58	9:13	10:10	10:09	9:39	9:21	9:27	9:15	9:28	9:10	9:12					
水質管理目標設定項目				目標値	定量下限																	
水質管理目標設定項目	1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02	0.002			0.002未満		0.002未満			0.002未満				0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
	2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002P	0.0002			0.0002未満		0.0002未満			0.0002未満				0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
	3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02	0.002			0.002未満		0.002未満			0.002未満				0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
	5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004	0.0004			0.0004未満		0.0004未満			0.0004未満				0.0004未満		0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	4
	8	トルエン	mg/L	0.4	0.04			0.04未満		0.04未満			0.04未満				0.04未満		0.04未満	0.04未満	0.04未満	4
	9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08	0.008																	
	10	亜塩素酸	mg/L	0.6	0.06			0.06未満		0.06未満			0.06未満				0.06未満		0.06未満	0.06未満	0.06未満	4
	13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01P	0.001																	
	14	抱水クロラール	mg/L	0.02P	0.002																	
	15	農薬類	－	1	0.01																	
	16	残留塩素	mg/L	1	0.1	0.5	0.6	0.6	0.7	0.7	0.7	0.7	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6		0.7	0.5	0.6	12
	17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10～100	1			50		46			50				47		50	46	48	4
	18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01	0.001			0.001未満		0.001未満			0.001未満				0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	19	遊離炭酸	mg/L	20	0.1			3.8		4.1			5.0				4.5		5.0	3.8	4.4	4
	20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3	0.01	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満		0.01未満	0.01未満	0.01未満	12
	21	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L	0.02	0.002			0.002未満		0.002未満			0.002未満				0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
	24	蒸発残留物	mg/L	30～200	1			140		120			140				130		140	120	130	4
	25	濁度	度	1	0.1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満		0.1未満	0.1未満	0.1未満	12
	26	pH値	－	7.5	0.01	7.1	7.2	7.1	7.2	7.2	7.0	7.0	7.0	6.8	6.9	7.0	6.9		7.2	6.8	7.0	12
	27	腐食性(ランゲリア指数)	－	-1～0	0.1			-1.2		-1.1			-1.3				-1.4		-1.1	-1.4	-1.2	4
	28	従属栄養細菌	個/ml	2000P	1			2		26			27				3		27	2	14	4
	29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1	0.01			0.01未満		0.01未満			0.01未満				0.01未満		0.01未満	0.01未満	0.01未満	4
	30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1	0.01			0.02		0.03			0.01未満				0.01未満		0.03	0.01未満	0.01	4

項目区分	No.	項目	単位	基準値等	定量下限	中西条浄水場 配水池 出口 城山	中西条浄水場 配水池 出口 城山	中西条浄水場 配水池 出口 城山	中西条浄水場 配水池 出口 城山	中西条浄水場 配水池 出口 城山	中西条浄水場 配水池 出口 城山	中西条浄水場 配水池 出口 城山	中西条浄水場 配水池 出口 城山	中西条浄水場 配水池 出口 城山	中西条浄水場 配水池 出口 城山	中西条浄水場 配水池 出口 城山	中西条浄水場 配水池 出口 城山	最頻値	最高値	最低値	平均値	測定回数
		月 日				2019/04/09	2019/05/15	2019/06/04	2019/07/23	2019/08/06	2019/09/10	2019/10/08	2019/11/12	2019/12/11	2020/01/08	2020/02/19	2020/03/03					
		時 刻				9:35	8:58	9:13	10:10	10:09	9:39	9:21	9:27	9:15	9:28	9:10	9:12					
水質監視項目				基準値等	定量下限																	
水質監視項目		水温	℃	−	0.1	16.4	21.1	22.1	24.4	29.8	27.7	22.6	16.2	11.4	9.5	9.9	12.6		29.8	9.5	18.6	12
		アルカリ度	mg/L	−	0.1			39.5		39.0			40.0				35.1		40.0	35.1	38.4	4
		酸度	mg/L	−	0.1			4.3		4.7			5.7				5.1		5.7	4.3	5.0	4
		アンモニア性窒素	mg/L	−	0.01																	
		紫外線（UV）吸光度	−	−	−																	
		侵食性遊離炭酸	mg/L	−	0.1			3.3		3.6			4.5				4.0		4.5	3.3	3.8	4
		クロロホルム生成能	mg/L	−	0.001																	
		ブロモジクロロメタン生成能	mg/L	−	0.001																	
		ジブロモクロロメタン生成能	mg/L	−	0.001																	
		ブロモホルム生成能	mg/L	−	0.001																	
		総トリハロメタン生成能	mg/L	−	0.001																	
		クロロ酢酸生成能	mg/L	−	0.002																	
		ジクロロ酢酸生成能	mg/L	−	0.003																	
		トリクロロ酢酸生成能	mg/L	−	0.003																	
		電気伝導率	mS/m	−	1.0	28.3	24.7	22.7	16.8	19.3	19.2	19.1	24.7	30.3	26.8	19.4	22.7		30.3	16.8	22.8	12
備考																						

（イ）配水施設（浄水）

（イ-2）福留配水池（浄水）

項目区分	No.	項目	単位	基準値等	定量下限	中西条浄水場 配水池 出口 福留	中西条浄水場 配水池 出口 福留	中西条浄水場 配水池 出口 福留	中西条浄水場 配水池 出口 福留	中西条浄水場 配水池 出口 福留	中西条浄水場 配水池 出口 福留	中西条浄水場 配水池 出口 福留	中西条浄水場 配水池 出口 福留	中西条浄水場 配水池 出口 福留	中西条浄水場 配水池 出口 福留	中西条浄水場 配水池 出口 福留	中西条浄水場 配水池 出口 福留	最頻値	最高値	最低値	平均値	測定回数
		月 日				2019/04/09	2019/05/08	2019/06/12	2019/07/02	2019/08/14	2019/09/10	2019/10/02	2019/11/20	2019/12/11	2020/01/08	2020/02/04	2020/03/03					
		時 刻				10:07	11:12	9:15	9:17	8:57	10:10	10:14	9:15	10:02	9:38	9:35	9:46					
水質基準項目				基準値	定量下限																	
水質基準項目	1	一般細菌	個/mL	100	1	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満		1未満	1未満	1未満	12
	2	大腸菌	－	不検出	－	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出				12
			MPN/100mL		1																	
	3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003	0.0003		0.0003未満		0.0003未満			0.0003未満				0.0003未満			0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4
	4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005	0.00005		0.00005未満		0.00005未満			0.00005未満				0.00005未満			0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	4
	5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01	0.001		0.001未満		0.001未満			0.001未満				0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01	0.001		0.001未満		0.001未満			0.001未満				0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01	0.001		0.001未満		0.001未満			0.001未満				0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	8	六価クロム化合物	mg/L	0.05	0.005		0.005未満		0.005未満			0.005未満				0.005未満			0.005未満	0.005未満	0.005未満	4
	9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04	0.004	0.004	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.005	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満		0.005	0.004未満	0.004未満	12
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01	0.001		0.001未満		0.001未満			0.001未満				0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10	0.05	0.63	0.62	0.81	0.67	0.39	0.57	0.51	0.53	0.74	1.0	0.79	0.80		1.0	0.39	0.67	12
	12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8	0.08	0.10	0.10	0.11	0.15	0.14	0.11	0.12	0.10	0.09	0.10	0.10	0.10		0.15	0.09	0.11	12
	13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0	0.1		0.1未満		0.1未満			0.1未満				0.1未満			0.1未満	0.1未満	0.1未満	4
	14	四塩化炭素	mg/L	0.002	0.0002		0.0002未満		0.0002未満			0.0002未満				0.0002未満			0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
	15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05	0.005		0.005未満		0.005未満			0.005未満				0.005未満			0.005未満	0.005未満	0.005未満	4
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04	0.004		0.004未満		0.004未満			0.004未満				0.004未満			0.004未満	0.004未満	0.004未満	4
	17	ジクロロメタン	mg/L	0.02	0.002		0.002未満		0.002未満			0.002未満				0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
	18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	12
	19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	12
	20	ベンゼン	mg/L	0.01	0.001		0.001未満		0.001未満			0.001未満				0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	21	塩素酸	mg/L	0.6	0.06	0.06未満	0.06未満	0.11	0.06未満	0.13	0.09	0.10	0.09	0.14	0.11	0.06	0.07		0.14	0.06未満	0.08	12
	22	クロロ酢酸	mg/L	0.02	0.002	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	12
	23	クロロホルム	mg/L	0.06	0.001	0.013	0.010	0.014	0.021	0.023	0.016	0.014	0.012	0.014	0.010	0.010	0.009		0.023	0.009	0.014	12
	24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03	0.003	0.007	0.004	0.003未満	0.006	0.012	0.007	0.006	0.004	0.008	0.007	0.009	0.007		0.012	0.003未満	0.006	12
	25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1	0.001	0.007	0.005	0.006	0.006	0.011	0.005	0.007	0.008	0.006	0.004	0.004	0.004		0.011	0.004	0.006	12
	26	臭素酸	mg/L	0.01	0.001		0.001未満		0.001未満			0.001未満				0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	27	総トリハロメタン	mg/L	0.1	0.001	0.032	0.025	0.032	0.040	0.053	0.031	0.033	0.031	0.030	0.023	0.022	0.022		0.053	0.022	0.031	12
	28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03	0.003	0.006	0.006	0.004	0.012	0.009	0.010	0.008	0.006	0.010	0.009	0.012	0.008		0.012	0.004	0.008	12
	29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03	0.001	0.011	0.009	0.011	0.013	0.018	0.010	0.012	0.011	0.011	0.008	0.008	0.009		0.018	0.008	0.011	12
	30	ブロモホルム	mg/L	0.09	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満		0.001	0.001未満	0.001未満	12
	31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08	0.008		0.008未満		0.008未満			0.008未満				0.008未満			0.008未満	0.008未満	0.008未満	4

項目区分	No.	項目	単位	基準値等	定量下限	中西条浄水場 配水池 出口 福留	中西条浄水場 配水池 出口 福留	中西条浄水場 配水池 出口 福留	中西条浄水場 配水池 出口 福留	中西条浄水場 配水池 出口 福留	中西条浄水場 配水池 出口 福留	中西条浄水場 配水池 出口 福留	中西条浄水場 配水池 出口 福留	中西条浄水場 配水池 出口 福留	中西条浄水場 配水池 出口 福留	中西条浄水場 配水池 出口 福留	中西条浄水場 配水池 出口 福留	最頻値	最高値	最低値	平均値	測定回数
		月日				2019/04/09	2019/05/08	2019/06/12	2019/07/02	2019/08/14	2019/09/10	2019/10/02	2019/11/20	2019/12/11	2020/01/08	2020/02/04	2020/03/03					
		時刻				10:07	11:12	9:15	9:17	8:57	10:10	10:14	9:15	10:02	9:38	9:35	9:46					
水質基準項目	32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0	0.1		0.1未満		0.1未満			0.1未満				0.1未満			0.1未満	0.1未満	0.1未満	4
	33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2	0.01		0.02		0.02			0.02				0.01未満			0.02	0.01未満	0.02	4
	34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3	0.03		0.04		0.03未満			0.03未満				0.03未満			0.04	0.03未満	0.03未満	4
	35	銅及びその化合物	mg/L	1.0	0.1		0.1未満		0.1未満			0.1未満				0.1未満			0.1未満	0.1未満	0.1未満	4
	36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200	1.0		15		17			20				24			24	15	19	4
	37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05	0.001		0.001未満		0.001未満			0.001未満				0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	38	塩化物イオン	mg/L	200	1.0	30	18	30	22	30	17	22	27	32	29	26	23		32	17	26	12
	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300	1		40		37			53				51			53	37	45	4
	40	蒸発残留物	mg/L	500	1		98		130			120				150			150	98	120	4
	41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2	0.02		0.02未満		0.02未満			0.02未満				0.02未満			0.02未満	0.02未満	0.02未満	4
	42	ジェオスミン	mg/L	0.00001	0.000001	0.000001	0.000001	0.000002	0.000002	0.000002	0.000002	0.000002	0.000002	0.000002	0.000001	0.000002	0.000001		0.000002	0.000001	0.000002	12
	43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001	0.000001	0.000001未満	0.000001未満	0.000002	0.000002	0.000002	0.000001	0.000001未満	0.000002	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満		0.000002	0.000001未満	0.000001未満	12
	44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02	0.005		0.005未満		0.005未満			0.005未満				0.005未満			0.005未満	0.005未満	0.005未満	4
	45	フェノール類	mg/L	0.005	0.0005		0.0005未満		0.0005未満			0.0005未満				0.0005未満			0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	4
	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3	0.1	1.3	1.1	1.3	1.6	1.4	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.2	1.1		1.6	1.1	1.2	12
	47	pH値	−	5.8～8.6	0.1	7.2	7.2	7.1	7.2	7.2	7.1	7.1	7.0	6.9	7.0	7.1	6.9		7.2	6.9	7.1	12
	48	味	−	異常でない	−	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				12
	49	臭気	−	異常でない	−	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				12
	50	色度	度	5	0.5	0.6	0.5未満	0.5未満	0.5	0.5未満	0.5未満	0.5	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5	0.5		0.6	0.5未満	0.5未満	12
	51	濁度	度	2	0.1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満		0.1未満	0.1未満	0.1未満	12

項目区分	No.	項目	単位	基準値等	定量下限	中西条浄水場 配水池 出口 福留	中西条浄水場 配水池 出口 福留	中西条浄水場 配水池 出口 福留	中西条浄水場 配水池 出口 福留	中西条浄水場 配水池 出口 福留	中西条浄水場 配水池 出口 福留	中西条浄水場 配水池 出口 福留	中西条浄水場 配水池 出口 福留	中西条浄水場 配水池 出口 福留	中西条浄水場 配水池 出口 福留	中西条浄水場 配水池 出口 福留	中西条浄水場 配水池 出口 福留	最頻値	最高値	最低値	平均値	測定回数
		月日				2019/04/09	2019/05/08	2019/06/12	2019/07/02	2019/08/14	2019/09/10	2019/10/02	2019/11/20	2019/12/11	2020/01/08	2020/02/04	2020/03/03					
		時刻				10:07	11:12	9:15	9:17	8:57	10:10	10:14	9:15	10:02	9:38	9:35	9:46					
水質管理目標設定項目				目標値	定量下限																	
水質管理目標設定項目	1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02	0.002		0.002未満		0.002未満			0.002未満				0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
	2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002P	0.0002		0.0002未満		0.0002未満			0.0002未満				0.0002未満			0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
	3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02	0.002		0.002未満		0.002未満			0.002未満				0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
	5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004	0.0004		0.0004未満		0.0004未満			0.0004未満				0.0004未満			0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	4
	8	トルエン	mg/L	0.4	0.04		0.04未満		0.04未満			0.04未満				0.04未満			0.04未満	0.04未満	0.04未満	4
	9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08	0.008																	
	10	亜塩素酸	mg/L	0.6	0.06		0.06未満		0.06未満			0.06未満				0.06未満			0.06未満	0.06未満	0.06未満	4
	13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01P	0.001																	
	14	抱水クロラール	mg/L	0.02P	0.002																	
	15	農薬類	−	1	0.01																	
	16	残留塩素	mg/L	1	0.1	0.6	0.6	0.8	0.9	1.0	0.7	0.8	0.5	0.6	0.6	0.5	0.6		1.0	0.5	0.7	12
	17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10～100	1		40		37			53				51			53	37	45	4
	18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01	0.001		0.001未満		0.001未満			0.001未満				0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	19	遊離炭酸	mg/L	20	0.1		3.2		3.0			4.5				5.6			5.6	3.0	4.1	4
	20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3	0.01	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満		0.01未満	0.01未満	0.01未満	12
	21	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L	0.02	0.002		0.002未満		0.002未満			0.002未満				0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
	24	蒸発残留物	mg/L	30～200	1		98		130			120				150			150	98	120	4
	25	濁度	度	1	0.1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満		0.1未満	0.1未満	0.1未満	12
	26	pH値	−	7.5	0.01	7.2	7.2	7.1	7.2	7.2	7.1	7.1	7.0	6.9	7.0	7.1	6.9		7.2	6.9	7.1	12
	27	腐食性(ランゲリア指数)	−	−1～0	0.1		−1.1		−1.0			−1.2				−1.1			−1.0	−1.2	−1.1	4
	28	従属栄養細菌	個/ml	2000P	1		1未満		1未満			1				1未満			1	1未満	1未満	4
	29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1	0.01		0.01未満		0.01未満			0.01未満				0.01未満			0.01未満	0.01未満	0.01未満	4
	30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1	0.01		0.02		0.02			0.02				0.01未満			0.02	0.01未満	0.02	4

項目区分	No.	項目	単位	基準値等	定量下限	中西条浄水場 配水池 出口 福留	中西条浄水場 配水池 出口 福留	中西条浄水場 配水池 出口 福留	中西条浄水場 配水池 出口 福留	中西条浄水場 配水池 出口 福留	中西条浄水場 配水池 出口 福留	中西条浄水場 配水池 出口 福留	中西条浄水場 配水池 出口 福留	中西条浄水場 配水池 出口 福留	中西条浄水場 配水池 出口 福留	中西条浄水場 配水池 出口 福留	中西条浄水場 配水池 出口 福留	最頻値	最高値	最低値	平均値	測定回数
		月 日				2019/04/09	2019/05/08	2019/06/12	2019/07/02	2019/08/14	2019/09/10	2019/10/02	2019/11/20	2019/12/11	2020/01/08	2020/02/04	2020/03/03					
		時 刻				10:07	11:12	9:15	9:17	8:57	10:10	10:14	9:15	10:02	9:38	9:35	9:46					
水質監視項目				基準値等	定量下限																	
水質監視項目		水温	℃	−	0.1	15.8	20.1	21.6	24.6	30.5	27.5	25.6	15.3	10.7	10.8	9.6	12.1		30.5	9.6	18.7	12
		アルカリ度	mg/L	−	0.1		33.0		40.5			44.7				36.5			44.7	33.0	38.7	4
		酸度	mg/L	−	0.1		3.6		3.4			5.1				6.4			6.4	3.4	4.6	4
		アンモニア性窒素	mg/L	−	0.01																	
		紫外線（UV）吸光度	−	−	−																	
		侵食性遊離炭酸	mg/L	−	0.1		2.8		2.5			3.9				5.1			5.1	2.5	3.6	4
		クロロホルム生成能	mg/L	−	0.001																	
		ブロモジクロロメタン生成能	mg/L	−	0.001																	
		ジブロモクロロメタン生成能	mg/L	−	0.001																	
		ブロモホルム生成能	mg/L	−	0.001																	
		総トリハロメタン生成能	mg/L	−	0.001																	
		クロロ酢酸生成能	mg/L	−	0.002																	
		ジクロロ酢酸生成能	mg/L	−	0.003																	
		トリクロロ酢酸生成能	mg/L	−	0.003																	
		電気伝導率	mS/m	−	1.0	27.8	18.4	24.3	20.8	25.6	18.7	23.7	29.0	30.6	26.4	25.5	23.0		30.6	18.4	24.5	12
備考																						

（ウ）浄水場、水源地（浄水）

（ウ-1）中西条浄水場（浄水）

項目区分	No.	項目	単位	基準値等	定量下限	中西条浄水場 浄水場 出口 中西条 浄水	中西条浄水場 浄水場 出口 中西条 浄水	中西条浄水場 浄水場 出口 中西条 浄水	中西条浄水場 浄水場 出口 中西条 浄水	中西条浄水場 浄水場 出口 中西条 浄水	中西条浄水場 浄水場 出口 中西条 浄水	中西条浄水場 浄水場 出口 中西条 浄水	中西条浄水場 浄水場 出口 中西条 浄水	中西条浄水場 浄水場 出口 中西条 浄水	中西条浄水場 浄水場 出口 中西条 浄水	中西条浄水場 浄水場 出口 中西条 浄水	中西条浄水場 浄水場 出口 中西条 浄水	最頻値	最高値	最低値	平均値	測定回数
		月日				2019/04/09	2019/05/08	2019/06/12	2019/07/02	2019/08/14	2019/09/10	2019/10/02	2019/11/20	2019/12/11	2020/01/08	2020/02/04	2020/03/03					
		時刻				9:50	9:04	9:34	9:35	9:39	8:47	8:45	9:42	10:18	9:45	9:30	8:40					
水質基準項目				基準値	定量下限																	
水質基準項目	1	一般細菌	個/mL	100	1	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満		1未満	1未満	1未満	12
	2	大腸菌	−	不検出	−	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出				12
			MPN/100mL		1																	
	3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003	0.0003		0.0003未満		0.0003未満			0.0003未満				0.0003未満			0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4
	4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005	0.00005		0.00005未満		0.00005未満			0.00005未満				0.00005未満			0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	4
	5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01	0.001		0.001未満		0.001未満			0.001未満				0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	12
	7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01	0.001		0.001未満		0.001未満			0.001未満				0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	8	六価クロム化合物	mg/L	0.05	0.005		0.005未満		0.005未満			0.005未満				0.005未満			0.005未満	0.005未満	0.005未満	4
	9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04	0.004	0.004未満	0.004未満	0.004	0.004未満	0.006	0.005	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.006	0.004未満	0.004未満		0.006	0.004未満	0.004未満	12
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01	0.001		0.001未満		0.001未満			0.001未満				0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10	0.05	0.59	0.63	0.86	0.73	0.47	0.53	0.48	0.55	0.77	1.0	0.78	0.80		1.0	0.47	0.68	12
	12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8	0.08	0.10	0.11	0.13	0.14	0.15	0.12	0.12	0.10	0.09	0.12	0.10	0.10		0.15	0.09	0.12	12
	13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0	0.1		0.1未満		0.1未満			0.1未満				0.1未満			0.1未満	0.1未満	0.1未満	4
	14	四塩化炭素	mg/L	0.002	0.0002		0.0002未満		0.0002未満			0.0002未満				0.0002未満			0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
	15	1,4−ジオキサン	mg/L	0.05	0.005		0.005未満		0.005未満			0.005未満				0.005未満			0.005未満	0.005未満	0.005未満	4
	16	シス−1,2−ジクロロエチレン及びトランス−1,2−ジクロロエチレン	mg/L	0.04	0.004		0.004未満		0.004未満			0.004未満				0.004未満			0.004未満	0.004未満	0.004未満	4
	17	ジクロロメタン	mg/L	0.02	0.002		0.002未満		0.002未満			0.002未満				0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
	18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	12
	19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	12
	20	ベンゼン	mg/L	0.01	0.001		0.001未満		0.001未満			0.001未満				0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	21	塩素酸	mg/L	0.6	0.06	0.06未満	0.06未満	0.08	0.06未満	0.09	0.08	0.08	0.08	0.11	0.10	0.07	0.06未満		0.11	0.06未満	0.06未満	12
	22	クロロ酢酸	mg/L	0.02	0.002	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	12
	23	クロロホルム	mg/L	0.06	0.001	0.005	0.010	0.009	0.011	0.015	0.012	0.012	0.005	0.004	0.004	0.007	0.010		0.015	0.004	0.009	12
	24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03	0.003	0.005	0.003	0.005	0.006	0.011	0.009	0.004	0.003未満	0.006	0.005	0.007	0.005		0.011	0.003未満	0.006	12
	25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1	0.001	0.006	0.004	0.004	0.003	0.009	0.004	0.006	0.005	0.003	0.003	0.003	0.005		0.009	0.003	0.005	12
	26	臭素酸	mg/L	0.01	0.001		0.001未満		0.001未満			0.001未満				0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	27	総トリハロメタン	mg/L	0.1	0.001	0.019	0.023	0.021	0.022	0.039	0.023	0.028	0.018	0.013	0.012	0.016	0.024		0.039	0.012	0.022	12
	28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03	0.003	0.004	0.005	0.007	0.007	0.007	0.007	0.005	0.003未満	0.009	0.006	0.008	0.006		0.009	0.003未満	0.006	12
	29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03	0.001	0.007	0.009	0.008	0.008	0.014	0.008	0.009	0.007	0.006	0.005	0.006	0.008		0.014	0.005	0.008	12
	30	ブロモホルム	mg/L	0.09	0.001	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満		0.001	0.001未満	0.001未満	12
	31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08	0.008		0.008未満		0.008未満			0.008未満				0.008未満			0.008未満	0.008未満	0.008未満	4

項目区分	No.	項目	単位	基準値等	定量下限	中西条浄水場 浄水場 出口 中西条 浄水	中西条浄水場 浄水場 出口 中西条 浄水	中西条浄水場 浄水場 出口 中西条 浄水	中西条浄水場 浄水場 出口 中西条 浄水	中西条浄水場 浄水場 出口 中西条 浄水	中西条浄水場 浄水場 出口 中西条 浄水	中西条浄水場 浄水場 出口 中西条 浄水	中西条浄水場 浄水場 出口 中西条 浄水	中西条浄水場 浄水場 出口 中西条 浄水	中西条浄水場 浄水場 出口 中西条 浄水	中西条浄水場 浄水場 出口 中西条 浄水	中西条浄水場 浄水場 出口 中西条 浄水	最頻値	最高値	最低値	平均値	測定回数
		月 日				2019/04/09	2019/05/08	2019/06/12	2019/07/02	2019/08/14	2019/09/10	2019/10/02	2019/11/20	2019/12/11	2020/01/08	2020/02/04	2020/03/03					
		時 刻				9:50	9:04	9:34	9:35	9:39	8:47	8:45	9:42	10:18	9:45	9:30	8:40					
水質基準項目	32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0	0.1		0.1未満		0.1未満			0.1未満				0.1未満			0.1未満	0.1未満	0.1未満	4
	33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2	0.01	0.01	0.02	0.01	0.02	0.03	0.02	0.01	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満		0.03	0.01未満	0.01	12
	34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3	0.03	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満		0.03未満	0.03未満	0.03未満	12
	35	銅及びその化合物	mg/L	1.0	0.1		0.1未満		0.1未満			0.1未満				0.1未満			0.1未満	0.1未満	0.1未満	4
	36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200	1.0		16		15			19				24			24	15	18	4
	37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	12
	38	塩化物イオン	mg/L	200	1.0	30	19	28	18	30	17	21	27	32	29	26	24		32	17	25	12
	39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	300	1	59	42		44			53				52	47		59	42	50	6
	40	蒸発残留物	mg/L	500	1		100		120			120				150			150	100	120	4
	41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2	0.02		0.02未満		0.02未満			0.02未満				0.02未満			0.02未満	0.02未満	0.02未満	4
	42	ジェオスミン	mg/L	0.00001	0.000001	0.000001	0.000002	0.000002	0.000003	0.000002	0.000002	0.000002	0.000003	0.000002	0.000002	0.000002	0.000001		0.000003	0.000001	0.000002	12
	43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001	0.000001	0.000001未満	0.000001未満	0.000002	0.000001未満	0.000002	0.000002	0.000001未満	0.000002	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満		0.000002	0.000001未満	0.000001未満	12
	44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02	0.005		0.005未満		0.005未満			0.005未満				0.005未満			0.005未満	0.005未満	0.005未満	4
	45	フェノール類	mg/L	0.005	0.0005		0.0005未満		0.0005未満			0.0005未満				0.0005未満			0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	4
	46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/L	3	0.1	1.3	1.1	1.4	1.4	1.5	1.0	1.0	1.1	1.1	1.1	1.2	1.0		1.5	1.0	1.2	12
	47	pH値	−	5.8～8.6	0.1	7.0	7.2	7.1	7.2	7.1	7.1	7.0	7.0	6.8	7.0	7.1	6.9		7.2	6.8	7.0	12
	48	味	−	異常でない	−	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				12
	49	臭気	−	異常でない	−	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				12
	50	色度	度	5	0.5	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満		0.5未満	0.5未満	0.5未満	12
	51	濁度	度	2	0.1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満		0.1未満	0.1未満	0.1未満	12

項目区分	No.	項目	単位	基準値等	定量下限	中西条浄水場 浄水場 出口 中西条 浄水	中西条浄水場 浄水場 出口 中西条 浄水	中西条浄水場 浄水場 出口 中西条 浄水	中西条浄水場 浄水場 出口 中西条 浄水	中西条浄水場 浄水場 出口 中西条 浄水	中西条浄水場 浄水場 出口 中西条 浄水	中西条浄水場 浄水場 出口 中西条 浄水	中西条浄水場 浄水場 出口 中西条 浄水	中西条浄水場 浄水場 出口 中西条 浄水	中西条浄水場 浄水場 出口 中西条 浄水	中西条浄水場 浄水場 出口 中西条 浄水	中西条浄水場 浄水場 出口 中西条 浄水	最頻値	最高値	最低値	平均値	測定回数
		月 日				2019/04/09	2019/05/08	2019/06/12	2019/07/02	2019/08/14	2019/09/10	2019/10/02	2019/11/20	2019/12/11	2020/01/08	2020/02/04	2020/03/03					
		時 刻				9:50	9:04	9:34	9:35	9:39	8:47	8:45	9:42	10:18	9:45	9:30	8:40					
水質管理目標設定項目				目標値	定量下限																	
水質管理目標設定項目	1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02	0.002		0.002未満		0.002未満			0.002未満				0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
	2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002P	0.0002		0.0002未満		0.0002未満			0.0002未満				0.0002未満			0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
	3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02	0.002		0.002未満		0.002未満			0.002未満				0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
	5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004	0.0004		0.0004未満		0.0004未満			0.0004未満				0.0004未満			0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	4
	8	トルエン	mg/L	0.4	0.04		0.04未満		0.04未満			0.04未満				0.04未満			0.04未満	0.04未満	0.04未満	4
	9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08	0.008																	
	10	亜塩素酸	mg/L	0.6	0.06		0.06未満		0.06未満			0.06未満				0.06未満			0.06未満	0.06未満	0.06未満	4
	13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01P	0.001																	
	14	抱水クロラール	mg/L	0.02P	0.002																	
	15	農薬類	−	1	0.01		0.01未満		0.01未満										0.01未満	0.01未満	0.01未満	2
	16	残留塩素	mg/L	1	0.1	0.6	0.8	0.8	1.0	0.9	0.8	0.8	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6		1.0	0.6	0.7	12
	17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10～100	1	59	42		44			53				52	47		59	42	50	6
	18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	12
	19	遊離炭酸	mg/L	20	0.1		2.9		4.2			4.4				4.7			4.7	2.9	4.0	4
	20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3	0.01	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満		0.01未満	0.01未満	0.01未満	12
	21	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L	0.02	0.002		0.002未満		0.002未満			0.002未満				0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
	24	蒸発残留物	mg/L	30～200	1		100		120			120				150			150	100	120	4
	25	濁度	度	1	0.1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満		0.1未満	0.1未満	0.1未満	12
	26	pH値	−	7.5	0.01	7.0	7.2	7.1	7.2	7.1	7.1	7.0	7.0	6.8	7.0	7.1	6.9		7.2	6.8	7.0	12
	27	腐食性(ランゲリア指数)	−	−1～0	0.1		−1.0		−1.1			−1.3				−1.2			−1.0	−1.3	−1.0	4
	28	従属栄養細菌	個/ml	2000P	1		1未満		1未満			1未満				1未満			1未満	1未満	1未満	4
	29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1	0.01		0.01未満		0.01未満			0.01未満				0.01未満			0.01未満	0.01未満	0.01未満	4
	30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1	0.01	0.01	0.02	0.01	0.02	0.03	0.02	0.01	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満		0.03	0.01未満	0.01	12

項目区分	No.	項目	単位	基準値等	定量下限	中西条浄水場 浄水場 出口 中西条 浄水	中西条浄水場 浄水場 出口 中西条 浄水	中西条浄水場 浄水場 出口 中西条 浄水	中西条浄水場 浄水場 出口 中西条 浄水	中西条浄水場 浄水場 出口 中西条 浄水	中西条浄水場 浄水場 出口 中西条 浄水	中西条浄水場 浄水場 出口 中西条 浄水	中西条浄水場 浄水場 出口 中西条 浄水	中西条浄水場 浄水場 出口 中西条 浄水	中西条浄水場 浄水場 出口 中西条 浄水	中西条浄水場 浄水場 出口 中西条 浄水	中西条浄水場 浄水場 出口 中西条 浄水	最頻値	最高値	最低値	平均値	測定回数
		月日				2019/04/09	2019/05/08	2019/06/12	2019/07/02	2019/08/14	2019/09/10	2019/10/02	2019/11/20	2019/12/11	2020/01/08	2020/02/04	2020/03/03					
		時刻				9:50	9:04	9:34	9:35	9:39	8:47	8:45	9:42	10:18	9:45	9:30	8:40					
水質監視項目				基準値等	定量下限																	
水質監視項目		水温	℃	−	0.1	14.5	19.1	23.3	24.1	29.3	28.2	25.8	15.9	11.0	10.2	10.0	11.6		29.3	10.0	18.6	12
		アルカリ度	mg/L	−	0.1	37.6	34.8	38.2	38.6	48.4	40.9	46.0	43.9	40.2	38.2	37.2	35.6		48.4	34.8	40.0	12
		酸度	mg/L	−	0.1	5.4	3.3		4.8			5.0				5.3	5.0		5.4	3.3	4.8	6
		アンモニア性窒素	mg/L	−	0.01																	
		紫外線（UV）吸光度	−	−	−																	
		侵食性遊離炭酸	mg/L	−	0.1		2.5		3.7			3.8				4.2			4.2	2.5	3.6	4
		クロロホルム生成能	mg/L	−	0.001																	
		ブロモジクロロメタン生成能	mg/L	−	0.001																	
		ジブロモクロロメタン生成能	mg/L	−	0.001																	
		ブロモホルム生成能	mg/L	−	0.001																	
		総トリハロメタン生成能	mg/L	−	0.001																	
		クロロ酢酸生成能	mg/L	−	0.002																	
		ジクロロ酢酸生成能	mg/L	−	0.003																	
		トリクロロ酢酸生成能	mg/L	−	0.003																	
		電気伝導率	mS/m	−	1.0	28.0	20.6	24.7	19.8	27.2	21.3	23.1	27.0	32.7	28.6	25.5	24.5		32.7	19.8	25.2	12
備考																						

項目区分	No.	項目	単位	基準値等	定量下限	中西条浄水場 浄水場 出口 中西条 浄水	中西条浄水場 浄水場 出口 中西条 浄水	中西条浄水場 浄水場 出口 中西条 浄水	中西条浄水場 浄水場 出口 中西条 浄水	中西条浄水場 浄水場 出口 中西条 浄水	中西条浄水場 浄水場 出口 中西条 浄水	中西条浄水場 浄水場 出口 中西条 浄水	中西条浄水場 浄水場 出口 中西条 浄水	中西条浄水場 浄水場 出口 中西条 浄水	中西条浄水場 浄水場 出口 中西条 浄水	中西条浄水場 浄水場 出口 中西条 浄水	中西条浄水場 浄水場 出口 中西条 浄水	最頻値	最高値	最低値	平均値	測定回数
		月 日				2019/04/09	2019/05/08	2019/06/12	2019/07/02	2019/08/14	2019/09/10	2019/10/02	2019/11/20	2019/12/11	2020/01/08	2020/02/04	2020/03/03					
		時 刻				9:50	9:04	9:34	9:35	9:39	8:47	8:45	9:42	10:18	9:45	9:30	8:40					
農薬類				目標値	定量下限																	
農薬類	1	1,3-ジクロロプロペン(D-D)	mg/L	0.05	0.0005		0.0005未満		0.0005未満										0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2
	2	2,2-DPA(ダラポン)	mg/L	0.08	0.0008		0.0008未満		0.0008未満										0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	2
	3	2,4-D(2,4-PA)	mg/L	0.02	0.0002		0.0002未満		0.0002未満										0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2
	4	EPN	mg/L	0.004	0.00004		0.00004未満		0.00004未満										0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	2
	5	MCPA	mg/L	0.005	0.00005		0.00005未満		0.00005未満										0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2
	6	アシュラム	mg/L	0.9	0.009		0.009未満		0.009未満										0.009未満	0.009未満	0.009未満	2
	7	アセフェート	mg/L	0.006	0.0008		0.0008未満		0.0008未満										0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	2
	8	アトラジン	mg/L	0.01	0.0001		0.0001未満		0.0001未満										0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2
	9	アニロホス	mg/L	0.003	0.00005		0.00005未満		0.00005未満										0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2
	10	アミトラズ	mg/L	0.006	0.0003		0.0003未満		0.0003未満										0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2
	11	アラクロール	mg/L	0.03	0.0003		0.0003未満		0.0003未満										0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2
	12	イソキサチオン	mg/L	0.005	0.00005		0.00005未満		0.00005未満										0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2
	13	イソフェンホス	mg/L	0.001	0.00003		0.00003未満		0.00003未満										0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	2
	14	イソプロカルブ(MIPC)	mg/L	0.01	0.0001		0.0001未満		0.0001未満										0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2
	15	イソプロチオラン(IPT)	mg/L	0.3	0.003		0.003未満		0.003未満										0.003未満	0.003未満	0.003未満	2
	16	イプロベンホス(IBP)	mg/L	0.09	0.0009		0.0009未満		0.0009未満										0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	2
	17	イミノクタジン	mg/L	0.006	0.00006		0.00006未満		0.00006未満										0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	2
	18	インダノファン	mg/L	0.009	0.0003		0.0003未満		0.0003未満										0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2
	19	エスプロカルブ	mg/L	0.03	0.0003		0.0003未満		0.0003未満										0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2
	20	エトフェンプロックス	mg/L	0.08	0.0008		0.0008未満		0.0008未満										0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	2
	21	エンドスルファン	mg/L	0.01	0.0001		0.0001未満		0.0001未満										0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2
	22	オキサジクロメホン	mg/L	0.02	0.0002		0.0002未満		0.0002未満										0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2
	23	オキシン銅(有機銅)	mg/L	0.03	0.0003		0.0003未満		0.0003未満										0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2
	24	オリサストロビン	mg/L	0.1	0.001		0.001未満		0.001未満										0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
	25	カズサホス	mg/L	0.0006	0.000006		0.000006未満		0.000006未満										0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満	2
	26	カフェンストロール	mg/L	0.008	0.00008		0.00008未満		0.00008未満										0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	2
	27	カルタップ	mg/L	0.3	0.003		0.003未満		0.003未満										0.003未満	0.003未満	0.003未満	2
	28	カルバリル(NAC)	mg/L	0.02	0.0002		0.0002未満		0.0002未満										0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2
	29	カルボフラン	mg/L	0.005	0.00005		0.00005未満		0.00005未満										0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2
	30	キノクラミン(ACN)	mg/L	0.005	0.00005		0.00005未満		0.00005未満										0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2
	31	キャプタン	mg/L	0.3	0.003		0.003未満		0.003未満										0.003未満	0.003未満	0.003未満	2
	32	クミルロン	mg/L	0.03	0.0003		0.0003未満		0.0003未満										0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2
	33	グリホサート	mg/L	2	0.02		0.02未満		0.02未満										0.02未満	0.02未満	0.02未満	2
	34	グルホシネート	mg/L	0.02	0.0002		0.0002未満		0.0002未満										0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2
	35	クロメプロップ	mg/L	0.02	0.0002		0.0002未満		0.0002未満										0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2
	36	クロルニトロフェン(CNP)	mg/L	0.0001	0.0001		0.0001未満		0.0001未満										0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2
	37	クロルピリホス	mg/L	0.003	0.00003		0.00003未満		0.00003未満										0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	2
	38	クロロタロニル(TPN)	mg/L	0.05	0.0005		0.0005未満		0.0005未満										0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2
	39	シアナジン	mg/L	0.001	0.00001		0.00001未満		0.00001未満										0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	2
	40	シアノホス(CYAP)	mg/L	0.003	0.00003		0.00003未満		0.00003未満										0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	2

項目区分	No.	項目	単位	基準値等	定量下限	中西条浄水場 浄水場 出口 中西条 浄水	中西条浄水場 浄水場 出口 中西条 浄水	中西条浄水場 浄水場 出口 中西条 浄水	中西条浄水場 浄水場 出口 中西条 浄水	中西条浄水場 浄水場 出口 中西条 浄水	中西条浄水場 浄水場 出口 中西条 浄水	中西条浄水場 浄水場 出口 中西条 浄水	中西条浄水場 浄水場 出口 中西条 浄水	中西条浄水場 浄水場 出口 中西条 浄水	中西条浄水場 浄水場 出口 中西条 浄水	中西条浄水場 浄水場 出口 中西条 浄水	中西条浄水場 浄水場 出口 中西条 浄水	最頻値	最高値	最低値	平均値	測定回数
		月日				2019/04/09	2019/05/08	2019/06/12	2019/07/02	2019/08/14	2019/09/10	2019/10/02	2019/11/20	2019/12/11	2020/01/08	2020/02/04	2020/03/03					
		時刻				9:50	9:04	9:34	9:35	9:39	8:47	8:45	9:42	10:18	9:45	9:30	8:40					
農薬類	41	ジウロン（ＤＣＭＵ）	mg/L	0.02	0.0002		0.0002未満		0.0002未満										0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2
	42	ジクロベニル（ＤＢＮ）	mg/L	0.03	0.0003		0.0003未満		0.0003未満										0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2
	43	ジクロルボス（ＤＤＶＰ）	mg/L	0.008	0.00008		0.00008未満		0.00008未満										0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	2
	44	ジクワット	mg/L	0.005	0.00005		0.00005未満		0.00005未満										0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2
	45	ジスルホトン（エチルチオメトン）	mg/L	0.004	0.00004		0.00004未満		0.00004未満										0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	2
	46	ジチオカルバメート系農薬	mg/L	0.005	0.00005		0.00005未満		0.00005未満										0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2
	47	ジチオピル	mg/L	0.009	0.00009		0.00009未満		0.00009未満										0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	2
	48	シハロホップブチル	mg/L	0.006	0.00006		0.00006未満		0.00006未満										0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	2
	49	シマジン（CAT）	mg/L	0.003	0.00003		0.00003未満		0.00003未満										0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	2
	50	ジメタメトリン	mg/L	0.02	0.0002		0.0002未満		0.0002未満										0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2
	51	ジメトエート	mg/L	0.05	0.0005		0.0005未満		0.0005未満										0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2
	52	シメトリン	mg/L	0.03	0.0003		0.0003未満		0.0003未満										0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2
	53	ダイアジノン	mg/L	0.003	0.00003		0.00003未満		0.00003未満										0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	2
	54	ダイムロン	mg/L	0.8	0.008		0.008未満		0.008未満										0.008未満	0.008未満	0.008未満	2
	55	ダゾメット、メタム（カーバム）、イソチオシアネート	mg/L	0.01	0.0001		0.0001未満		0.0001未満										0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2
	56	チアジニル	mg/L	0.1	0.001		0.001未満		0.001未満										0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
	57	チウラム	mg/L	0.02	0.0002		0.0002未満		0.0002未満										0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2
	58	チオジカルブ	mg/L	0.08	0.0008		0.0008未満		0.0008未満										0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	2
	59	チオファネートメチル	mg/L	0.3	0.003		0.003未満		0.003未満										0.003未満	0.003未満	0.003未満	2
	60	チオベンカルブ	mg/L	0.02	0.0002		0.0002未満		0.0002未満										0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2
	61	テフリルトリオン	mg/L	0.002	0.00002		0.00002未満		0.00002未満										0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	2
	62	テルブカルブ（MBPMC）	mg/L	0.02	0.0002		0.0002未満		0.0002未満										0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2
	63	トリクロピル	mg/L	0.006	0.00006		0.00006未満		0.00006未満										0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	2
	64	トリクロルホン（DEP）	mg/L	0.005	0.00005		0.00005未満		0.00005未満										0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2
	65	トリシクラゾール	mg/L	0.1	0.001		0.001未満		0.001未満										0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
	66	トリフルラリン	mg/L	0.06	0.0006		0.0006未満		0.0006未満										0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	2
	67	ナプロパミド	mg/L	0.03	0.0003		0.0003未満		0.0003未満										0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2
	68	パラコート	mg/L	0.005	0.00005		0.00005未満		0.00005未満										0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2
	69	ピペロホス	mg/L	0.0009	0.00005		0.00005未満		0.00005未満										0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2
	70	ピラクロニル	mg/L	0.01	0.0001		0.0001未満		0.0001未満										0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2
	71	ピラゾキシフェン	mg/L	0.004	0.00004		0.00004未満		0.00004未満										0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	2
	72	ピラゾリネート（ピラゾレート）	mg/L	0.02	0.0002		0.0002未満		0.0002未満										0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2
	73	ピリダフェンチオン	mg/L	0.002	0.00005		0.00005未満		0.00005未満										0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2
	74	ピリブチカルブ	mg/L	0.02	0.0002		0.0002未満		0.0002未満										0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2
	75	ピロキロン	mg/L	0.05	0.0005		0.0005未満		0.0005未満										0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2
	76	フィプロニル	mg/L	0.0005	0.000005		0.000005未満		0.000005未満										0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	2
	77	フェニトロチオン（MEP）	mg/L	0.01	0.0001		0.0001未満		0.0001未満										0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2
	78	フェノブカルブ（ＢＰＭＣ）	mg/L	0.03	0.0003		0.0003未満		0.0003未満										0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2
	79	フェリムゾン	mg/L	0.05	0.0005		0.0005未満		0.0005未満										0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2
	80	フェンチオン（ＭＰＰ）	mg/L	0.006	0.00006		0.00006未満		0.00006未満										0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	2

項目区分	No.	項目	単位	基準値等	定量下限	中西条浄水場 浄水場 出口 中西条 浄水	中西条浄水場 浄水場 出口 中西条 浄水	中西条浄水場 浄水場 出口 中西条 浄水	中西条浄水場 浄水場 出口 中西条 浄水	中西条浄水場 浄水場 出口 中西条 浄水	中西条浄水場 浄水場 出口 中西条 浄水	中西条浄水場 浄水場 出口 中西条 浄水	中西条浄水場 浄水場 出口 中西条 浄水	中西条浄水場 浄水場 出口 中西条 浄水	中西条浄水場 浄水場 出口 中西条 浄水	中西条浄水場 浄水場 出口 中西条 浄水	中西条浄水場 浄水場 出口 中西条 浄水	最頻値	最高値	最低値	平均値	測定回数
		月 日				2019/04/09	2019/05/08	2019/06/12	2019/07/02	2019/08/14	2019/09/10	2019/10/02	2019/11/20	2019/12/11	2020/01/08	2020/02/04	2020/03/03					
		時 刻				9:50	9:04	9:34	9:35	9:39	8:47	8:45	9:42	10:18	9:45	9:30	8:40					
農薬類	81	フェントエート（ＰＡＰ）	mg/L	0.007	0.00007		0.00007未満		0.00007未満										0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	2
農薬類	82	フェントラザミド	mg/L	0.01	0.0001		0.0001未満		0.0001未満										0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2
農薬類	83	フサライド	mg/L	0.1	0.001		0.001未満		0.001未満										0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
農薬類	84	ブタクロール	mg/L	0.03	0.0003		0.0003未満		0.0003未満										0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2
農薬類	85	ブタミホス	mg/L	0.02	0.0002		0.0002未満		0.0002未満										0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2
農薬類	86	ブプロフェジン	mg/L	0.02	0.0002		0.0002未満		0.0002未満										0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2
農薬類	87	フルアジナム	mg/L	0.03	0.0003		0.0003未満		0.0003未満										0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2
農薬類	88	プレチラクロール	mg/L	0.05	0.0005		0.0005未満		0.0005未満										0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2
農薬類	89	プロシミドン	mg/L	0.09	0.0009		0.0009未満		0.0009未満										0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	2
農薬類	90	プロチオホス	mg/L	0.004	0.00004		0.00004未満		0.00004未満										0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	2
農薬類	91	プロピコナゾール	mg/L	0.05	0.0005		0.0005未満		0.0005未満										0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2
農薬類	92	プロピザミド	mg/L	0.05	0.0005		0.0005未満		0.0005未満										0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2
農薬類	93	プロベナゾール	mg/L	0.03	0.0003		0.0003未満		0.0003未満										0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2
農薬類	94	ブロモブチド	mg/L	0.1	0.001		0.001未満		0.001未満										0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
農薬類	95	ベノミル	mg/L	0.02	0.0002		0.0002未満		0.0002未満										0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2
農薬類	96	ペンシクロン	mg/L	0.1	0.001		0.001未満		0.001未満										0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
農薬類	97	ベンゾビシクロン	mg/L	0.09	0.0009		0.0009未満		0.0009未満										0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	2
農薬類	98	ベンゾフェナップ	mg/L	0.005	0.00005		0.00005未満		0.00005未満										0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2
農薬類	99	ベンタゾン	mg/L	0.2	0.002		0.002未満		0.002未満										0.002未満	0.002未満	0.002未満	2
農薬類	100	ペンディメタリン	mg/L	0.3	0.003		0.003未満		0.003未満										0.003未満	0.003未満	0.003未満	2
農薬類	101	ベンフラカルブ	mg/L	0.04	0.0004		0.0004未満		0.0004未満										0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	2
農薬類	102	ベンフルラリン（ベスロジン）	mg/L	0.01	0.0001		0.0001未満		0.0001未満										0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2
農薬類	103	ベンフレセート	mg/L	0.07	0.0007		0.0007未満		0.0007未満										0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	2
農薬類	104	ホスチアゼート	mg/L	0.003	0.00003		0.00003未満		0.00003未満										0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	2
農薬類	105	マラチオン（マラソン）	mg/L	0.7	0.007		0.007未満		0.007未満										0.007未満	0.007未満	0.007未満	2
農薬類	106	メコプロップ (MCPP)	mg/L	0.05	0.0005		0.0005未満		0.0005未満										0.00005未満	0.0005未満	0.00005未満	2
農薬類	107	メソミル	mg/L	0.03	0.0003		0.0003未満		0.0003未満										0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2
農薬類	108	メタラキシル	mg/L	0.2	0.002		0.002未満		0.002未満										0.002未満	0.002未満	0.002未満	2
農薬類	109	メチダチオン（ＤＭＴＰ）	mg/L	0.004	0.00004		0.00004未満		0.00004未満										0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	2
農薬類	110	メトミノストロビン	mg/L	0.04	0.0004		0.0004未満		0.0004未満										0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	2
農薬類	111	メトリブジン	mg/L	0.03	0.0003		0.0003未満		0.0003未満										0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2
農薬類	112	メフェナセット	mg/L	0.02	0.0002		0.0002未満		0.0002未満										0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2
農薬類	113	メプロニル	mg/L	0.1	0.001		0.001未満		0.001未満										0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
農薬類	114	モリネート	mg/L	0.005	0.00005		0.00005未満		0.00005未満										0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2

No.																	
検査実施農薬数		114		114										114	114	114	2
検出農薬数		0		0										0	0	0	2
農薬類スコア		0.00		0.00										0.00	0.00	0.00	2

（ウ）浄水場、水源地（浄水）

（ウ-2）東神吉水源地（浄水）

項目区分	No.	項目	単位	基準値等	定量下限	東神吉水源地 水源地 出口 東神吉 浄水	東神吉水源地 水源地 出口 東神吉 浄水	東神吉水源地 水源地 出口 東神吉 浄水	東神吉水源地 水源地 出口 東神吉 浄水	東神吉水源地 水源地 出口 東神吉 浄水	東神吉水源地 水源地 出口 東神吉 浄水	東神吉水源地 水源地 出口 東神吉 浄水	東神吉水源地 水源地 出口 東神吉 浄水	東神吉水源地 水源地 出口 東神吉 浄水	東神吉水源地 水源地 出口 東神吉 浄水	東神吉水源地 水源地 出口 東神吉 浄水	東神吉水源地 水源地 出口 東神吉 浄水	最頻値	最高値	最低値	平均値	測定回数
		月　日				2019/04/09	2019/05/08	2019/06/12	2019/07/23	2019/08/14	2019/09/03	2019/10/08	2019/11/20	2019/12/03	2020/01/08	2020/02/19	2020/03/03					
		時　刻				10:32	10:25	9:13	11:13	9:18	9:53	10:15	9:45	10:05	11:05	11:06	11:45					
水質基準項目				基準値	定量下限																	
水質基準項目	1	一般細菌	個/mL	100	1	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満		1未満	1未満	1未満	12
	2	大腸菌	－	不検出	－	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出				12
			MPN/100mL		1																	
	3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003	0.0003		0.0003未満				0.0003未満			0.0003未満			0.0003未満		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4
	4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005	0.00005		0.00005未満				0.00005未満			0.00005未満			0.00005未満		0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	4
	5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01	0.001		0.001未満				0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01	0.001		0.001未満				0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01	0.001		0.001未満				0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	8	六価クロム化合物	mg/L	0.05	0.005		0.005未満				0.005未満			0.005未満			0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満	4
	9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04	0.004	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満		0.004未満	0.004未満	0.004未満	12
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01	0.001		0.001未満				0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10	0.05	0.54	0.67	0.63	1.0	1.0	0.84	0.51	0.46	0.46	0.36	0.41	0.48		1.0	0.36	0.61	12
	12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8	0.08	0.12	0.12	0.13	0.13	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.15	0.13	0.12		0.15	0.12	0.13	12
	13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0	0.1		0.1未満				0.1未満			0.1未満			0.1未満		0.1未満	0.1未満	0.1未満	4
	14	四塩化炭素	mg/L	0.002	0.0002		0.0002未満				0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
	15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05	0.005		0.005未満				0.005未満			0.005未満			0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満	4
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04	0.004		0.004未満				0.004未満			0.004未満			0.004未満		0.004未満	0.004未満	0.004未満	4
	17	ジクロロメタン	mg/L	0.02	0.002		0.002未満				0.002未満			0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
	18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01	0.001		0.001未満				0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01	0.001		0.001未満				0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	20	ベンゼン	mg/L	0.01	0.001		0.001未満				0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	21	塩素酸	mg/L	0.6	0.06	0.06未満	0.06未満	0.08	0.06未満	0.10	0.09	0.08	0.10	0.11	0.12	0.07	0.08		0.12	0.06未満	0.07	12
	22	クロロ酢酸	mg/L	0.02	0.002		0.002未満				0.002未満			0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
	23	クロロホルム	mg/L	0.06	0.001		0.001				0.001			0.002			0.001未満		0.002	0.001未満	0.001	4
	24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03	0.003		0.003未満				0.003未満			0.003未満			0.003未満		0.003未満	0.003未満	0.003未満	4
	25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1	0.001		0.007				0.005			0.007			0.006		0.007	0.005	0.006	4
	26	臭素酸	mg/L	0.01	0.001		0.001未満				0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	27	総トリハロメタン	mg/L	0.1	0.001		0.016				0.011			0.016			0.014		0.016	0.011	0.014	4
	28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03	0.003		0.003未満				0.003未満			0.003未満			0.003未満		0.003未満	0.003未満	0.003未満	4
	29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03	0.001		0.004				0.003			0.004			0.003		0.004	0.003	0.004	4
	30	ブロモホルム	mg/L	0.09	0.001		0.004				0.002			0.003			0.004		0.004	0.002	0.003	4
	31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08	0.008		0.008未満				0.008未満			0.008未満			0.008未満		0.008未満	0.008未満	0.008未満	4

項目区分	No.	項目	単位	基準値等	定量下限	東神吉水源地 水源地 出口 東神吉 浄水	東神吉水源地 水源地 出口 東神吉 浄水	東神吉水源地 水源地 出口 東神吉 浄水	東神吉水源地 水源地 出口 東神吉 浄水	東神吉水源地 水源地 出口 東神吉 浄水	東神吉水源地 水源地 出口 東神吉 浄水	東神吉水源地 水源地 出口 東神吉 浄水	東神吉水源地 水源地 出口 東神吉 浄水	東神吉水源地 水源地 出口 東神吉 浄水	東神吉水源地 水源地 出口 東神吉 浄水	東神吉水源地 水源地 出口 東神吉 浄水	東神吉水源地 水源地 出口 東神吉 浄水	最頻値	最高値	最低値	平均値	測定回数
		月日				2019/04/09	2019/05/08	2019/06/12	2019/07/23	2019/08/14	2019/09/03	2019/10/08	2019/11/20	2019/12/03	2020/01/08	2020/02/19	2020/03/03					
		時刻				10:32	10:25	9:13	11:13	9:18	9:53	10:15	9:45	10:05	11:05	11:06	11:45					
水質基準項目	32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0	0.1		0.1未満				0.1未満			0.1未満			0.1未満		0.1未満	0.1未満	0.1未満	4
	33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2	0.01		0.01未満				0.01未満			0.01未満			0.01未満		0.01未満	0.01未満	0.01未満	4
	34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3	0.03	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満		0.03未満	0.03未満	0.03未満	12
	35	銅及びその化合物	mg/L	1.0	0.1		0.1未満				0.1未満			0.1未満			0.1未満		0.1未満	0.1未満	0.1未満	4
	36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200	1.0		18				17			17			19		19	17	18	4
	37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	12
	38	塩化物イオン	mg/L	200	1.0	26	24	23	19	17	16	16	18	20	24	30	30		30	16	22	12
	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300	1		67				59			62			75		75	59	66	4
	40	蒸発残留物	mg/L	500	1		150				140			130			160		160	130	140	4
	41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2	0.02		0.02未満				0.02未満			0.02未満			0.02未満		0.02未満	0.02未満	0.02未満	4
	42	ジェオスミン	mg/L	0.00001	0.000001		0.000001未満				0.000001未満			0.000001未満			0.000001未満		0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	4
	43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001	0.000001		0.000001未満				0.000001未満			0.000001未満			0.000001未満		0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	4
	44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02	0.005		0.005未満				0.005未満			0.005未満			0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満	4
	45	フェノール類	mg/L	0.005	0.0005		0.0005未満				0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	4
	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3	0.1	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6		0.6	0.6	0.6	12
	47	pH値	−	5.8～8.6	0.1	7.4	7.3	7.5	7.4	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.4	7.4	7.2		7.5	7.2	7.3	12
	48	味	−	異常でない	−	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				12
	49	臭気	−	異常でない	−	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				12
	50	色度	度	5	0.5	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満		0.5未満	0.5未満	0.5未満	12
	51	濁度	度	2	0.1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満		0.1未満	0.1未満	0.1未満	12

項目区分	No.	項目	単位	基準値等	定量下限	東神吉水源地 水源地 出口 東神吉 浄水	東神吉水源地 水源地 出口 東神吉 浄水	東神吉水源地 水源地 出口 東神吉 浄水	東神吉水源地 水源地 出口 東神吉 浄水	東神吉水源地 水源地 出口 東神吉 浄水	東神吉水源地 水源地 出口 東神吉 浄水	東神吉水源地 水源地 出口 東神吉 浄水	東神吉水源地 水源地 出口 東神吉 浄水	東神吉水源地 水源地 出口 東神吉 浄水	東神吉水源地 水源地 出口 東神吉 浄水	東神吉水源地 水源地 出口 東神吉 浄水	東神吉水源地 水源地 出口 東神吉 浄水	最頻値	最高値	最低値	平均値	測定回数
		月 日				2019/04/09	2019/05/08	2019/06/12	2019/07/23	2019/08/14	2019/09/03	2019/10/08	2019/11/20	2019/12/03	2020/01/08	2020/02/19	2020/03/03					
		時 刻				10:32	10:25	9:13	11:13	9:18	9:53	10:15	9:45	10:05	11:05	11:06	11:45					
水質管理目標設定項目				目標値	定量下限																	
水質管理目標設定項目	1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02	0.002		0.002未満				0.002未満			0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
	2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002P	0.0002		0.0002未満				0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
	3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02	0.002		0.002未満				0.002未満			0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
	5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004	0.0004		0.0004未満				0.0004未満			0.0004未満			0.0004未満		0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	4
	8	トルエン	mg/L	0.4	0.04		0.04未満				0.04未満			0.04未満			0.04未満		0.04未満	0.04未満	0.04未満	4
	9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08	0.008																	
	10	亜塩素酸	mg/L	0.6	0.06		0.06未満				0.06未満			0.06未満			0.06未満		0.06未満	0.06未満	0.06未満	4
	13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01P	0.001																	
	14	抱水クロラール	mg/L	0.02P	0.002																	
	15	農薬類	－	1	0.01		0.01未満												0.01未満	0.01未満	0.01未満	1
	16	残留塩素	mg/L	1	0.1	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4		0.4	0.3	0.4	12
	17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10～100	1		67				59			62			75		75	59	66	4
	18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	12
	19	遊離炭酸	mg/L	20	0.1		3.3				7.7			4.0			3.8		7.7	3.3	4.7	4
	20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3	0.01		0.01未満				0.01未満			0.01未満			0.01未満		0.01未満	0.01未満	0.01未満	4
	21	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L	0.02	0.002		0.002未満				0.002未満			0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
	24	蒸発残留物	mg/L	30～200	1		150				140			130			160		160	130	140	4
	25	濁度	度	1	0.1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満		0.1未満	0.1未満	0.1未満	12
	26	pH値	－	7.5	0.01	7.4	7.3	7.5	7.4	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.4	7.4	7.2		7.5	7.2	7.3	12
	27	腐食性(ランゲリア指数)	－	-1～0	0.1		-0.9				-1.0			-1.0			-1.0		-0.9	-1.0	-0.8	4
	28	従属栄養細菌	個/ml	2000P	1		1未満				1未満			1未満			1未満		1未満	1未満	1未満	4
	29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1	0.01		0.01未満				0.01未満			0.01未満			0.01未満		0.01未満	0.01未満	0.01未満	4
	30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1	0.01		0.01未満				0.01未満			0.01未満			0.01未満		0.01未満	0.01未満	0.01未満	4

項目区分	No.	項目	単位	基準値等	定量下限	東神吉水源地 水源地 出口 東神吉 浄水	東神吉水源地 水源地 出口 東神吉 浄水	東神吉水源地 水源地 出口 東神吉 浄水	東神吉水源地 水源地 出口 東神吉 浄水	東神吉水源地 水源地 出口 東神吉 浄水	東神吉水源地 水源地 出口 東神吉 浄水	東神吉水源地 水源地 出口 東神吉 浄水	東神吉水源地 水源地 出口 東神吉 浄水	東神吉水源地 水源地 出口 東神吉 浄水	東神吉水源地 水源地 出口 東神吉 浄水	東神吉水源地 水源地 出口 東神吉 浄水	東神吉水源地 水源地 出口 東神吉 浄水	最頻値	最高値	最低値	平均値	測定回数
		月 日				2019/04/09	2019/05/08	2019/06/12	2019/07/23	2019/08/14	2019/09/03	2019/10/08	2019/11/20	2019/12/03	2020/01/08	2020/02/19	2020/03/03					
		時 刻				10:32	10:25	9:13	11:13	9:18	9:53	10:15	9:45	10:05	11:05	11:06	11:45					
水質監視項目				基準値等	定量下限																	
水質監視項目		水温	℃	−	0.1	16.5	16.1	17.4	20.4	20.7	21.4	22.1	19.5	19.1	17.7	16.0	16.1		22.1	16.0	18.6	12
		アルカリ度	mg/L	−	0.1		50.4				57.3			59.0			52.4		59.0	50.4	54.8	4
		酸度	mg/L	−	0.1		3.7				8.7			4.5			4.3		8.7	3.7	5.3	4
		アンモニア性窒素	mg/L	−	0.01																	
		紫外線（UV）吸光度	−	−	−																	
		侵食性遊離炭酸	mg/L	−	0.1		2.6				6.6			3.0			3.0		6.6	2.6	3.8	4
		クロロホルム生成能	mg/L	−	0.001																	
		ブロモジクロロメタン生成能	mg/L	−	0.001																	
		ジブロモクロロメタン生成能	mg/L	−	0.001																	
		ブロモホルム生成能	mg/L	−	0.001																	
		総トリハロメタン生成能	mg/L	−	0.001																	
		クロロ酢酸生成能	mg/L	−	0.002																	
		ジクロロ酢酸生成能	mg/L	−	0.003																	
		トリクロロ酢酸生成能	mg/L	−	0.003																	
		電気伝導率	mS/m	−	1.0	26.1	26.0	25.6	23.7	23.7	22.6	21.8	22.5	24.0	25.0	27.9	27.9		27.9	21.8	24.7	12

備考	

項目区分	No.	項目	単位	基準値等	定量下限	東神吉水源地 水源地 出口 東神吉 浄水	東神吉水源地 水源地 出口 東神吉 浄水	東神吉水源地 水源地 出口 東神吉 浄水	東神吉水源地 水源地 出口 東神吉 浄水	東神吉水源地 水源地 出口 東神吉 浄水	東神吉水源地 水源地 出口 東神吉 浄水	東神吉水源地 水源地 出口 東神吉 浄水	東神吉水源地 水源地 出口 東神吉 浄水	東神吉水源地 水源地 出口 東神吉 浄水	東神吉水源地 水源地 出口 東神吉 浄水	東神吉水源地 水源地 出口 東神吉 浄水	東神吉水源地 水源地 出口 東神吉 浄水	最頻値	最高値	最低値	平均値	測定回数
		月日				2019/04/09	2019/05/08	2019/06/12	2019/07/23	2019/08/14	2019/09/03	2019/10/08	2019/11/20	2019/12/03	2020/01/08	2020/02/19	2020/03/03					
		時刻				10:32	10:25	9:13	11:13	9:18	9:53	10:15	9:45	10:05	11:05	11:06	11:45					
農薬類				目標値	定量下限																	
農薬類	1	1,3-ジクロロプロペン(D-D)	mg/L	0.05	0.0005		0.0005未満												0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1
	2	2,2-DPA(ダラポン)	mg/L	0.08	0.0008		0.0008未満												0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	1
	3	2,4-D(2,4-PA)	mg/L	0.02	0.0002		0.0002未満												0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
	4	EPN	mg/L	0.004	0.00004		0.00004未満												0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	1
	5	MCPA	mg/L	0.005	0.00005		0.00005未満												0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1
	6	アシュラム	mg/L	0.9	0.009		0.009未満												0.009未満	0.009未満	0.009未満	1
	7	アセフェート	mg/L	0.006	0.0008		0.0008未満												0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	1
	8	アトラジン	mg/L	0.01	0.0001		0.0001未満												0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	1
	9	アニロホス	mg/L	0.003	0.00005		0.00005未満												0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1
	10	アミトラズ	mg/L	0.006	0.0003		0.0003未満												0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
	11	アラクロール	mg/L	0.03	0.0003		0.0003未満												0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
	12	イソキサチオン	mg/L	0.005	0.00005		0.00005未満												0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1
	13	イソフェンホス	mg/L	0.001	0.00003		0.00003未満												0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	1
	14	イソプロカルブ(MIPC)	mg/L	0.01	0.0001		0.0001未満												0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	1
	15	イソプロチオラン(IPT)	mg/L	0.3	0.003		0.003未満												0.003未満	0.003未満	0.003未満	1
	16	イプロベンホス(IBP)	mg/L	0.09	0.0009		0.0009未満												0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	1
	17	イミノクタジン	mg/L	0.006	0.00006		0.00006未満												0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	1
	18	インダノファン	mg/L	0.009	0.0003		0.0003未満												0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
	19	エスプロカルブ	mg/L	0.03	0.0003		0.0003未満												0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
	20	エトフェンプロックス	mg/L	0.08	0.0008		0.0008未満												0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	1
	21	エンドスルファン	mg/L	0.01	0.0001		0.0001未満												0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	1
	22	オキサジクロメホン	mg/L	0.02	0.0002		0.0002未満												0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
	23	オキシン銅(有機銅)	mg/L	0.03	0.0003		0.0003未満												0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
	24	オリサストロビン	mg/L	0.1	0.001		0.001未満												0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
	25	カズサホス	mg/L	0.0006	0.000006		0.000006未満												0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満	1
	26	カフェンストロール	mg/L	0.008	0.00008		0.00008未満												0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	1
	27	カルタップ	mg/L	0.3	0.003		0.003未満												0.003未満	0.003未満	0.003未満	1
	28	カルバリル(NAC)	mg/L	0.02	0.0002		0.0002未満												0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
	29	カルボフラン	mg/L	0.005	0.00005		0.00005未満												0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1
	30	キノクラミン(ACN)	mg/L	0.005	0.00005		0.00005未満												0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1
	31	キャプタン	mg/L	0.3	0.003		0.003未満												0.003未満	0.003未満	0.003未満	1
	32	クミルロン	mg/L	0.03	0.0003		0.0003未満												0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
	33	グリホサート	mg/L	2	0.02		0.02未満												0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
	34	グルホシネート	mg/L	0.02	0.0002		0.0002未満												0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
	35	クロメプロップ	mg/L	0.02	0.0002		0.0002未満												0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
	36	クロルニトロフェン(CNP)	mg/L	0.0001	0.0001		0.0001未満												0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	1
	37	クロルピリホス	mg/L	0.003	0.00003		0.00003未満												0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	1
	38	クロロタロニル(TPN)	mg/L	0.05	0.0005		0.0005未満												0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1
	39	シアナジン	mg/L	0.001	0.00001		0.00001未満												0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	1
	40	シアノホス(CYAP)	mg/L	0.003	0.00003		0.00003未満												0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	1

項目区分	No.	項目	単位	基準値等	定量下限	東神吉水源地 水源地 出口 東神吉 浄水	東神吉水源地 水源地 出口 東神吉 浄水	東神吉水源地 水源地 出口 東神吉 浄水	東神吉水源地 水源地 出口 東神吉 浄水	東神吉水源地 水源地 出口 東神吉 浄水	東神吉水源地 水源地 出口 東神吉 浄水	東神吉水源地 水源地 出口 東神吉 浄水	東神吉水源地 水源地 出口 東神吉 浄水	東神吉水源地 水源地 出口 東神吉 浄水	東神吉水源地 水源地 出口 東神吉 浄水	東神吉水源地 水源地 出口 東神吉 浄水	東神吉水源地 水源地 出口 東神吉 浄水	最頻値	最高値	最低値	平均値	測定回数
		月 日				2019/04/09	2019/05/08	2019/06/12	2019/07/23	2019/08/14	2019/09/03	2019/10/08	2019/11/20	2019/12/03	2020/01/08	2020/02/19	2020/03/03					
		時 刻				10:32	10:25	9:13	11:13	9:18	9:53	10:15	9:45	10:05	11:05	11:06	11:45					
農薬類	41	ジウロン（ＤＣＭＵ）	mg/L	0.02	0.0002		0.0002未満												0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
	42	ジクロベニル（ＤＢＮ）	mg/L	0.03	0.0003		0.0003未満												0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
	43	ジクロルボス（ＤＤＶＰ）	mg/L	0.008	0.00008		0.00008未満												0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	1
	44	ジクワット	mg/L	0.005	0.00005		0.00005未満												0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1
	45	ジスルホトン（エチルチオメトン）	mg/L	0.004	0.00004		0.00004未満												0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	1
	46	ジチオカルバメート系農薬	mg/L	0.005	0.00005		0.00005未満												0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1
	47	ジチオピル	mg/L	0.009	0.00009		0.00009未満												0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	1
	48	シハロホップブチル	mg/L	0.006	0.00006		0.00006未満												0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	1
	49	シマジン(CAT)	mg/L	0.003	0.00003		0.00003未満												0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	1
	50	ジメタメトリン	mg/L	0.02	0.0002		0.0002未満												0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
	51	ジメトエート	mg/L	0.05	0.0005		0.0005未満												0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1
	52	シメトリン	mg/L	0.03	0.0003		0.0003未満												0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
	53	ダイアジノン	mg/L	0.003	0.00003		0.00003未満												0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	1
	54	ダイムロン	mg/L	0.8	0.008		0.008未満												0.008未満	0.008未満	0.008未満	1
	55	ダゾメット、メタム（カーバム）、イソチオシアネート	mg/L	0.01	0.0001		0.0001未満												0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	1
	56	チアジニル	mg/L	0.1	0.001		0.001未満												0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
	57	チウラム	mg/L	0.02	0.0002		0.0002未満												0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
	58	チオジカルブ	mg/L	0.08	0.0008		0.0008未満												0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	1
	59	チオファネートメチル	mg/L	0.3	0.003		0.003未満												0.003未満	0.003未満	0.003未満	1
	60	チオベンカルブ	mg/L	0.02	0.0002		0.0002未満												0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
	61	テフリルトリオン	mg/L	0.002	0.00002		0.00002未満												0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	1
	62	テルブカルブ(MBPMC)	mg/L	0.02	0.0002		0.0002未満												0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
	63	トリクロピル	mg/L	0.006	0.00006		0.00006未満												0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	1
	64	トリクロルホン(DEP)	mg/L	0.005	0.00005		0.00005未満												0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1
	65	トリシクラゾール	mg/L	0.1	0.001		0.001未満												0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
	66	トリフルラリン	mg/L	0.06	0.0006		0.0006未満												0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	1
	67	ナプロパミド	mg/L	0.03	0.0003		0.0003未満												0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
	68	パラコート	mg/L	0.005	0.00005		0.00005未満												0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1
	69	ピペロホス	mg/L	0.0009	0.00005		0.00005未満												0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1
	70	ピラクロニル	mg/L	0.01	0.0001		0.0001未満												0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	1
	71	ピラゾキシフェン	mg/L	0.004	0.00004		0.00004未満												0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	1
	72	ピラゾリネート（ピラゾレート）	mg/L	0.02	0.0002		0.0002未満												0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
	73	ピリダフェンチオン	mg/L	0.002	0.00005		0.00005未満												0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1
	74	ピリブチカルブ	mg/L	0.02	0.0002		0.0002未満												0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
	75	ピロキロン	mg/L	0.05	0.0005		0.0005未満												0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1
	76	フィプロニル	mg/L	0.0005	0.000005		0.000005未満												0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	1
	77	フェニトロチオン(MEP)	mg/L	0.01	0.0001		0.0001未満												0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	1
	78	フェノブカルブ（ＢＰＭＣ）	mg/L	0.03	0.0003		0.0003未満												0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
	79	フェリムゾン	mg/L	0.05	0.0005		0.0005未満												0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1
	80	フェンチオン（ＭＰＰ）	mg/L	0.006	0.00006		0.00006未満												0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	1

項目区分	No.	項目	単位	基準値等	定量下限	東神吉水源地 水源地 出口 東神吉 浄水	東神吉水源地 水源地 出口 東神吉 浄水	東神吉水源地 水源地 出口 東神吉 浄水	東神吉水源地 水源地 出口 東神吉 浄水	東神吉水源地 水源地 出口 東神吉 浄水	東神吉水源地 水源地 出口 東神吉 浄水	東神吉水源地 水源地 出口 東神吉 浄水	東神吉水源地 水源地 出口 東神吉 浄水	東神吉水源地 水源地 出口 東神吉 浄水	東神吉水源地 水源地 出口 東神吉 浄水	東神吉水源地 水源地 出口 東神吉 浄水	東神吉水源地 水源地 出口 東神吉 浄水	最頻値	最高値	最低値	平均値	測定回数
		月 日				2019/04/09	2019/05/08	2019/06/12	2019/07/23	2019/08/14	2019/09/03	2019/10/08	2019/11/20	2019/12/03	2020/01/08	2020/02/19	2020/03/03					
		時 刻				10:32	10:25	9:13	11:13	9:18	9:53	10:15	9:45	10:05	11:05	11:06	11:45					
農薬類	81	フェントエート（ＰＡＰ）	mg/L	0.007	0.00007		0.00007未満												0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	1
	82	フェントラザミド	mg/L	0.01	0.0001		0.0001未満												0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	1
	83	フサライド	mg/L	0.1	0.001		0.001未満												0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
	84	ブタクロール	mg/L	0.03	0.0003		0.0003未満												0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
	85	ブタミホス	mg/L	0.02	0.0002		0.0002未満												0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
	86	ブプロフェジン	mg/L	0.02	0.0002		0.0002未満												0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
	87	フルアジナム	mg/L	0.03	0.0003		0.0003未満												0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
	88	プレチラクロール	mg/L	0.05	0.0005		0.0005未満												0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1
	89	プロシミドン	mg/L	0.09	0.0009		0.0009未満												0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	1
	90	プロチオホス	mg/L	0.004	0.00004		0.00004未満												0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	1
	91	プロピコナゾール	mg/L	0.05	0.0005		0.0005未満												0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1
	92	プロピザミド	mg/L	0.05	0.0005		0.0005未満												0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1
	93	プロベナゾール	mg/L	0.03	0.0003		0.0003未満												0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
	94	ブロモブチド	mg/L	0.1	0.001		0.001未満												0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
	95	ベノミル	mg/L	0.02	0.0002		0.0002未満												0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
	96	ペンシクロン	mg/L	0.1	0.001		0.001未満												0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
	97	ベンゾビシクロン	mg/L	0.09	0.0009		0.0009未満												0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	1
	98	ベンゾフェナップ	mg/L	0.005	0.00005		0.00005未満												0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1
	99	ベンタゾン	mg/L	0.2	0.002		0.002未満												0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
	100	ペンディメタリン	mg/L	0.3	0.003		0.003未満												0.003未満	0.003未満	0.003未満	1
	101	ベンフラカルブ	mg/L	0.04	0.0004		0.0004未満												0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	1
	102	ベンフルラリン（ベスロジン）	mg/L	0.01	0.0001		0.0001未満												0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	1
	103	ベンフレセート	mg/L	0.07	0.0007		0.0007未満												0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	1
	104	ホスチアゼート	mg/L	0.003	0.00003		0.00003未満												0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	1
	105	マラチオン（マラソン）	mg/L	0.7	0.007		0.007未満												0.007未満	0.007未満	0.007未満	1
	106	メコプロップ（MCPP）	mg/L	0.05	0.0005		0.0005未満												0.00005未満	0.0005未満	0.00005未満	1
	107	メソミル	mg/L	0.03	0.0003		0.0003未満												0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
	108	メタラキシル	mg/L	0.2	0.002		0.002未満												0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
	109	メチダチオン（ＤＭＴＰ）	mg/L	0.004	0.00004		0.00004未満												0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	1
	110	メトミノストロビン	mg/L	0.04	0.0004		0.0004未満												0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	1
	111	メトリブジン	mg/L	0.03	0.0003		0.0003未満												0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
	112	メフェナセット	mg/L	0.02	0.0002		0.0002未満												0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
	113	メプロニル	mg/L	0.1	0.001		0.001未満												0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
	114	モリネート	mg/L	0.005	0.00005		0.00005未満												0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1

No.																	
検査実施農薬数		114												114	114	114	1
検出農薬数		0												0	0	0	1
農薬類スコア		0.00												0.00	0.00	0.00	1

（ウ）浄水場、水源地（浄水）
（ウ-3）大野水源地（浄水）

項目区分	No.	項目	単位	基準値等	定量下限	大野水源地 水源地 出口 大野 浄水	大野水源地 水源地 出口 大野 浄水	大野水源地 水源地 出口 大野 浄水	大野水源地 水源地 出口 大野 浄水	大野水源地 水源地 出口 大野 浄水	大野水源地 水源地 出口 大野 浄水	大野水源地 水源地 出口 大野 浄水	大野水源地 水源地 出口 大野 浄水	大野水源地 水源地 出口 大野 浄水	大野水源地 水源地 出口 大野 浄水	大野水源地 水源地 出口 大野 浄水	大野水源地 水源地 出口 大野 浄水	最頻値	最高値	最低値	平均値	測定回数
		月日				2019/04/09	2019/05/15	2019/06/04	2019/07/23	2019/08/14	2019/09/03	2019/10/08	2019/11/20	2019/12/03	2020/01/08	2020/02/19	2020/03/03					
		時刻				11:52	10:10	11:25	10:55	9:48	10:28	10:26	10:18	10:24	11:19	10:10	11:19					
水質基準項目				基準値	定量下限																	
水質基準項目	1	一般細菌	個/mL	100	1	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満		1未満	1未満	1未満	12
	2	大腸菌	－ MPN/100mL	不検出	－ 1	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出				12
	3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003	0.0003			0.0003未満			0.0003未満			0.0003未満			0.0003未満		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4
	4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005	0.00005			0.00005未満			0.00005未満			0.00005未満			0.00005未満		0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	4
	5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01	0.001			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01	0.001			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01	0.001			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	8	六価クロム化合物	mg/L	0.05	0.005			0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満	4
	9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04	0.004	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満		0.004未満	0.004未満	0.004未満	12
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01	0.001			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10	0.05	0.97	1.1	1.1	1.3	1.7	1.2	0.80	0.73	0.84	0.77	0.82	0.86		1.7	0.73	1.0	12
	12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8	0.08	0.14	0.13	0.14	0.13	0.14	0.14	0.15	0.15	0.15	0.16	0.15	0.14		0.16	0.13	0.14	12
	13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0	0.1			0.1未満			0.1未満			0.1未満			0.1未満		0.1未満	0.1未満	0.1未満	4
	14	四塩化炭素	mg/L	0.002	0.0002			0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
	15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05	0.005			0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満	4
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04	0.004			0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満		0.004未満	0.004未満	0.004未満	4
	17	ジクロロメタン	mg/L	0.02	0.002			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
	18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01	0.001			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01	0.001			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	20	ベンゼン	mg/L	0.01	0.001			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	21	塩素酸	mg/L	0.6	0.06	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06	0.07	0.08	0.06未満	0.06		0.08	0.06未満	0.06未満	12
	22	クロロ酢酸	mg/L	0.02	0.002			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
	23	クロロホルム	mg/L	0.06	0.001			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03	0.003			0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満		0.003未満	0.003未満	0.003未満	4
	25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1	0.001			0.003			0.003			0.003			0.003		0.003	0.003	0.003	4
	26	臭素酸	mg/L	0.01	0.001			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	27	総トリハロメタン	mg/L	0.1	0.001			0.006			0.006			0.006			0.006		0.006	0.006	0.006	4
	28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03	0.003			0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満		0.003未満	0.003未満	0.003未満	4
	29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03	0.001			0.001未満			0.001			0.001			0.001		0.001	0.001未満	0.001未満	4
	30	ブロモホルム	mg/L	0.09	0.001			0.002			0.002			0.002			0.002		0.002	0.002	0.002	4
	31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08	0.008			0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満		0.008未満	0.008未満	0.008未満	4

項目区分	No.	項目	単位	基準値等	定量下限	大野水源地 水源地 出口 大野 浄水	大野水源地 水源地 出口 大野 浄水	大野水源地 水源地 出口 大野 浄水	大野水源地 水源地 出口 大野 浄水	大野水源地 水源地 出口 大野 浄水	大野水源地 水源地 出口 大野 浄水	大野水源地 水源地 出口 大野 浄水	大野水源地 水源地 出口 大野 浄水	大野水源地 水源地 出口 大野 浄水	大野水源地 水源地 出口 大野 浄水	大野水源地 水源地 出口 大野 浄水	大野水源地 水源地 出口 大野 浄水	最頻値	最高値	最低値	平均値	測定回数
		月 日				2019/04/09	2019/05/15	2019/06/04	2019/07/23	2019/08/14	2019/09/03	2019/10/08	2019/11/20	2019/12/03	2020/01/08	2020/02/19	2020/03/03					
		時 刻				11:52	10:10	11:25	10:55	9:48	10:28	10:26	10:18	10:24	11:19	10:10	11:19					
水質基準項目	32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0	0.1			0.1未満			0.1未満			0.1未満			0.1未満		0.1未満	0.1未満	0.1未満	4
	33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2	0.01			0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満		0.01未満	0.01未満	0.01未満	4
	34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3	0.03	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満		0.03未満	0.03未満	0.03未満	12
	35	銅及びその化合物	mg/L	1.0	0.1			0.1未満			0.1未満			0.1未満			0.1未満		0.1未満	0.1未満	0.1未満	4
	36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200	1.0			28			28			28			26		28	26	28	4
	37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	12
	38	塩化物イオン	mg/L	200	1.0	18	17	17	16	16	16	14	14	14	18	20	20		20	14	17	12
	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300	1			55			46			53			55		55	46	52	4
	40	蒸発残留物	mg/L	500	1			170			180			140			160		180	140	160	4
	41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2	0.02			0.02未満			0.02未満			0.02未満			0.02未満		0.02未満	0.02未満	0.02未満	4
	42	ジェオスミン	mg/L	0.00001	0.000001			0.000001未満			0.000001未満			0.000001未満			0.000001未満		0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	4
	43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001	0.000001			0.000001未満			0.000001未満			0.000001未満			0.000001未満		0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	4
	44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02	0.005			0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満	4
	45	フェノール類	mg/L	0.005	0.0005			0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	4
	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3	0.1	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3		0.5	0.3	0.4	12
	47	pH値	−	5.8～8.6	0.1	7.2	7.1	7.0	6.9	6.8	6.8	6.8	7.0	7.0	7.0	7.2	6.8		7.2	6.8	7.0	12
	48	味	−	異常でない	−	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				12
	49	臭気	−	異常でない	−	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				12
	50	色度	度	5	0.5	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満		0.5未満	0.5未満	0.5未満	12
	51	濁度	度	2	0.1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満		0.1未満	0.1未満	0.1未満	12

項目区分	No.	項目	単位	基準値等	定量下限	大野水源地 水源地 出口 大野 浄水	大野水源地 水源地 出口 大野 浄水	大野水源地 水源地 出口 大野 浄水	大野水源地 水源地 出口 大野 浄水	大野水源地 水源地 出口 大野 浄水	大野水源地 水源地 出口 大野 浄水	大野水源地 水源地 出口 大野 浄水	大野水源地 水源地 出口 大野 浄水	大野水源地 水源地 出口 大野 浄水	大野水源地 水源地 出口 大野 浄水	大野水源地 水源地 出口 大野 浄水	大野水源地 水源地 出口 大野 浄水	最頻値	最高値	最低値	平均値	測定回数
		月 日				2019/04/09	2019/05/15	2019/06/04	2019/07/23	2019/08/14	2019/09/03	2019/10/08	2019/11/20	2019/12/03	2020/01/08	2020/02/19	2020/03/03					
		時 刻				11:52	10:10	11:25	10:55	9:48	10:28	10:26	10:18	10:24	11:19	10:10	11:19					
水質管理目標設定項目				目標値	定量下限																	
水質管理目標設定項目	1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02	0.002			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
	2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002P	0.0002			0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
	3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02	0.002			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
	5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004	0.0004			0.0004未満			0.0004未満			0.0004未満			0.0004未満		0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	4
	8	トルエン	mg/L	0.4	0.04			0.04未満			0.04未満			0.04未満			0.04未満		0.04未満	0.04未満	0.04未満	4
	9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08	0.008																	
	10	亜塩素酸	mg/L	0.6	0.06			0.06未満			0.06未満			0.06未満			0.06未満		0.06未満	0.06未満	0.06未満	4
	13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01P	0.001																	
	14	抱水クロラール	mg/L	0.02P	0.002																	
	15	農薬類	-	1	0.01			0.01未満											0.01未満	0.01未満	0.01未満	1
	16	残留塩素	mg/L	1	0.1	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4		0.4	0.3	0.4	12
	17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10～100	1			55			46			53			55		55	46	52	4
	18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	12
	19	遊離炭酸	mg/L	20	0.1			5.5			19			7.1			8.3		19	5.5	10	4
	20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3	0.01			0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満		0.01未満	0.01未満	0.01未満	4
	21	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L	0.02	0.002			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
	24	蒸発残留物	mg/L	30～200	1			170			180			140			160		180	140	160	4
	25	濁度	度	1	0.1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満		0.1未満	0.1未満	0.1未満	12
	26	pH値	-	7.5	0.01	7.2	7.1	7.0	6.9	6.8	6.8	6.8	7.0	7.0	7.0	7.2	6.8		7.2	6.8	7.0	12
	27	腐食性(ランゲリア指数)	-	-1～0	0.1			-1.3			-1.6			-1.3			-1.4		-1.3	-1.6	-1.4	4
	28	従属栄養細菌	個/ml	2000P	1			1未満			1未満			1未満			1未満		1未満	1未満	1未満	4
	29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1	0.01			0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満		0.01未満	0.01未満	0.01未満	4
	30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1	0.01			0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満		0.01未満	0.01未満	0.01未満	4

項目区分	No.	項目	単位	基準値等	定量下限	大野水源地 水源地 出口 大野 浄水	大野水源地 水源地 出口 大野 浄水	大野水源地 水源地 出口 大野 浄水	大野水源地 水源地 出口 大野 浄水	大野水源地 水源地 出口 大野 浄水	大野水源地 水源地 出口 大野 浄水	大野水源地 水源地 出口 大野 浄水	大野水源地 水源地 出口 大野 浄水	大野水源地 水源地 出口 大野 浄水	大野水源地 水源地 出口 大野 浄水	大野水源地 水源地 出口 大野 浄水	大野水源地 水源地 出口 大野 浄水	最頻値	最高値	最低値	平均値	測定回数
		月　日				2019/04/09	2019/05/15	2019/06/04	2019/07/23	2019/08/14	2019/09/03	2019/10/08	2019/11/20	2019/12/03	2020/01/08	2020/02/19	2020/03/03					
		時　刻				11:52	10:10	11:25	10:55	9:48	10:28	10:26	10:18	10:24	11:19	10:10	11:19					
水質監視項目				基準値等	定量下限																	
水質監視項目		水温	℃	－	0.1	17.3	17.5	17.1	16.8	19.8	19.7	21.3	19.5	19.7	18.6	16.5	17.3		21.3	16.5	18.4	12
		アルカリ度	mg/L	－	0.1			72.2			84.5			78.0			62.2		84.5	62.2	74.2	4
		酸度	mg/L	－	0.1			6.3			21.3			8.1			9.4		21.3	6.3	11.3	4
		アンモニア性窒素	mg/L	－	0.01																	
		紫外線（UV）吸光度	－	－	－																	
		侵食性遊離炭酸	mg/L	－	0.1			4.2			15			5.4			7.0		15	4.2	7.9	4
		クロロホルム生成能	mg/L	－	0.001																	
		ブロモジクロロメタン生成能	mg/L	－	0.001																	
		ジブロモクロロメタン生成能	mg/L	－	0.001																	
		ブロモホルム生成能	mg/L	－	0.001																	
		総トリハロメタン生成能	mg/L	－	0.001																	
		クロロ酢酸生成能	mg/L	－	0.002																	
		ジクロロ酢酸生成能	mg/L	－	0.003																	
		トリクロロ酢酸生成能	mg/L	－	0.003																	
		電気伝導率	mS/m	－	1.0	27.5	26.8	26.6	26.8	28.3	27.9	27.3	25.8	25.9	26.8	25.6	26.2		28.3	25.6	26.8	12
備　考																						

項目区分	No.	項目	単位	基準値等	定量下限	大野水源地 水源地 出口 大野 浄水	大野水源地 水源地 出口 大野 浄水	大野水源地 水源地 出口 大野 浄水	大野水源地 水源地 出口 大野 浄水	大野水源地 水源地 出口 大野 浄水	大野水源地 水源地 出口 大野 浄水	大野水源地 水源地 出口 大野 浄水	大野水源地 水源地 出口 大野 浄水	大野水源地 水源地 出口 大野 浄水	大野水源地 水源地 出口 大野 浄水	大野水源地 水源地 出口 大野 浄水	大野水源地 水源地 出口 大野 浄水	最頻値	最高値	最低値	平均値	測定回数
		月日				2019/04/09	2019/05/15	2019/06/04	2019/07/23	2019/08/14	2019/09/03	2019/10/08	2019/11/20	2019/12/03	2020/01/08	2020/02/19	2020/03/03					
		時刻				11:52	10:10	11:25	10:55	9:48	10:28	10:26	10:18	10:24	11:19	10:10	11:19					
農薬類				目標値	定量下限																	
	1	1,3-ジクロロプロペン(D-D)	mg/L	0.05	0.0005			0.0005未満											0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1
	2	2,2-DPA(ダラポン)	mg/L	0.08	0.0008			0.0008未満											0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	1
	3	2,4-D(2,4-PA)	mg/L	0.02	0.0002			0.0002未満											0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
	4	EPN	mg/L	0.004	0.00004			0.00004未満											0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	1
	5	MCPA	mg/L	0.005	0.00005			0.00005未満											0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1
	6	アシュラム	mg/L	0.9	0.009			0.009未満											0.009未満	0.009未満	0.009未満	1
	7	アセフェート	mg/L	0.006	0.0008			0.0008未満											0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	1
	8	アトラジン	mg/L	0.01	0.0001			0.0001未満											0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	1
	9	アニロホス	mg/L	0.003	0.00005			0.00005未満											0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1
	10	アミトラズ	mg/L	0.006	0.0003			0.0003未満											0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
	11	アラクロール	mg/L	0.03	0.0003			0.0003未満											0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
	12	イソキサチオン	mg/L	0.005	0.00005			0.00005未満											0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1
	13	イソフェンホス	mg/L	0.001	0.00003			0.00003未満											0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	1
	14	イソプロカルブ（ＭＩＰＣ）	mg/L	0.01	0.0001			0.0001未満											0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	1
	15	イソプロチオラン(IPT)	mg/L	0.3	0.003			0.003未満											0.003未満	0.003未満	0.003未満	1
	16	イプロベンホス（ＩＢＰ）	mg/L	0.09	0.0009			0.0009未満											0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	1
	17	イミノクタジン	mg/L	0.006	0.00006			0.00006未満											0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	1
	18	インダノファン	mg/L	0.009	0.0003			0.0003未満											0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
	19	エスプロカルブ	mg/L	0.03	0.0003			0.0003未満											0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
農薬類	20	エトフェンプロックス	mg/L	0.08	0.0008			0.0008未満											0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	1
	21	エンドスルファン	mg/L	0.01	0.0001			0.0001未満											0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	1
	22	オキサジクロメホン	mg/L	0.02	0.0002			0.0002未満											0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
	23	オキシン銅（有機銅）	mg/L	0.03	0.0003			0.0003未満											0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
	24	オリサストロビン	mg/L	0.1	0.001			0.001未満											0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
	25	カズサホス	mg/L	0.0006	0.000006			0.000006未満											0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満	1
	26	カフェンストロール	mg/L	0.008	0.00008			0.00008未満											0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	1
	27	カルタップ	mg/L	0.3	0.003			0.003未満											0.003未満	0.003未満	0.003未満	1
	28	カルバリル（ＮＡＣ）	mg/L	0.02	0.0002			0.0002未満											0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
	29	カルボフラン	mg/L	0.005	0.00005			0.00005未満											0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1
	30	キノクラミン(ACN)	mg/L	0.005	0.00005			0.00005未満											0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1
	31	キャプタン	mg/L	0.3	0.003			0.003未満											0.003未満	0.003未満	0.003未満	1
	32	クミルロン	mg/L	0.03	0.0003			0.0003未満											0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
	33	グリホサート	mg/L	2	0.02			0.02未満											0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
	34	グルホシネート	mg/L	0.02	0.0002			0.0002未満											0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
	35	クロメプロップ	mg/L	0.02	0.0002			0.0002未満											0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
	36	クロルニトロフェン（ＣＮＰ）	mg/L	0.0001	0.0001			0.0001未満											0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	1
	37	クロルピリホス	mg/L	0.003	0.00003			0.00003未満											0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	1
	38	クロロタロニル(TPN)	mg/L	0.05	0.0005			0.0005未満											0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1
	39	シアナジン	mg/L	0.001	0.00001			0.00001未満											0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	1
	40	シアノホス(CYAP)	mg/L	0.003	0.00003			0.00003未満											0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	1

項目区分	No.	項目	単位	基準値等	定量下限	大野水源地 水源地 出口 大野 浄水	大野水源地 水源地 出口 大野 浄水	大野水源地 水源地 出口 大野 浄水	大野水源地 水源地 出口 大野 浄水	大野水源地 水源地 出口 大野 浄水	大野水源地 水源地 出口 大野 浄水	大野水源地 水源地 出口 大野 浄水	大野水源地 水源地 出口 大野 浄水	大野水源地 水源地 出口 大野 浄水	大野水源地 水源地 出口 大野 浄水	大野水源地 水源地 出口 大野 浄水	大野水源地 水源地 出口 大野 浄水	最頻値	最高値	最低値	平均値	測定回数
		月日				2019/04/09	2019/05/15	2019/06/04	2019/07/23	2019/08/14	2019/09/03	2019/10/08	2019/11/20	2019/12/03	2020/01/08	2020/02/19	2020/03/03					
		時刻				11:52	10:10	11:25	10:55	9:48	10:28	10:26	10:18	10:24	11:19	10:10	11:19					
農薬類	41	ジウロン（DCMU）	mg/L	0.02	0.0002			0.0002未満											0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
	42	ジクロベニル（DBN）	mg/L	0.03	0.0003			0.0003未満											0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
	43	ジクロルボス（DDVP）	mg/L	0.008	0.00008			0.00008未満											0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	1
	44	ジクワット	mg/L	0.005	0.00005			0.00005未満											0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1
	45	ジスルホトン（エチルチオメトン）	mg/L	0.004	0.00004			0.00004未満											0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	1
	46	ジチオカルバメート系農薬	mg/L	0.005	0.00005			0.00005未満											0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1
	47	ジチオピル	mg/L	0.009	0.00009			0.00009未満											0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	1
	48	シハロホップブチル	mg/L	0.006	0.00006			0.00006未満											0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	1
	49	シマジン（CAT）	mg/L	0.003	0.00003			0.00003未満											0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	1
	50	ジメタメトリン	mg/L	0.02	0.0002			0.0002未満											0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
	51	ジメトエート	mg/L	0.05	0.0005			0.0005未満											0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1
	52	シメトリン	mg/L	0.03	0.0003			0.0003未満											0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
	53	ダイアジノン	mg/L	0.003	0.00003			0.00003未満											0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	1
	54	ダイムロン	mg/L	0.8	0.008			0.008未満											0.008未満	0.008未満	0.008未満	1
	55	ダゾメット、メタム（カーバム）、イソチオシアネート	mg/L	0.01	0.0001			0.0001未満											0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	1
	56	チアジニル	mg/L	0.1	0.001			0.001未満											0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
	57	チウラム	mg/L	0.02	0.0002			0.0002未満											0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
	58	チオジカルブ	mg/L	0.08	0.0008			0.0008未満											0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	1
	59	チオファネートメチル	mg/L	0.3	0.003			0.003未満											0.003未満	0.003未満	0.003未満	1
	60	チオベンカルブ	mg/L	0.02	0.0002			0.0002未満											0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
	61	テフリルトリオン	mg/L	0.002	0.00002			0.00002未満											0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	1
	62	テルブカルブ（MBPMC）	mg/L	0.02	0.0002			0.0002未満											0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
	63	トリクロピル	mg/L	0.006	0.00006			0.00006未満											0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	1
	64	トリクロルホン（DEP）	mg/L	0.005	0.00005			0.00005未満											0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1
	65	トリシクラゾール	mg/L	0.1	0.001			0.001未満											0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
	66	トリフルラリン	mg/L	0.06	0.0006			0.0006未満											0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	1
	67	ナプロパミド	mg/L	0.03	0.0003			0.0003未満											0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
	68	パラコート	mg/L	0.005	0.00005			0.00005未満											0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1
	69	ピペロホス	mg/L	0.0009	0.00005			0.00005未満											0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1
	70	ピラクロニル	mg/L	0.01	0.0001			0.0001未満											0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	1
	71	ピラゾキシフェン	mg/L	0.004	0.00004			0.00004未満											0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	1
	72	ピラゾリネート（ピラゾレート）	mg/L	0.02	0.0002			0.0002未満											0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
	73	ピリダフェンチオン	mg/L	0.002	0.00005			0.00005未満											0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1
	74	ピリブチカルブ	mg/L	0.02	0.0002			0.0002未満											0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
	75	ピロキロン	mg/L	0.05	0.0005			0.0005未満											0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1
	76	フィプロニル	mg/L	0.0005	0.000005			0.000005未満											0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	1
	77	フェニトロチオン（MEP）	mg/L	0.01	0.0001			0.0001未満											0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	1
	78	フェノブカルブ（BPMC）	mg/L	0.03	0.0003			0.0003未満											0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
	79	フェリムゾン	mg/L	0.05	0.0005			0.0005未満											0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1
	80	フェンチオン（MPP）	mg/L	0.006	0.00006			0.00006未満											0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	1

項目区分	No.	項目	単位	基準値等	定量下限	大野水源地 水源地 出口 大野 浄水	大野水源地 水源地 出口 大野 浄水	大野水源地 水源地 出口 大野 浄水	大野水源地 水源地 出口 大野 浄水	大野水源地 水源地 出口 大野 浄水	大野水源地 水源地 出口 大野 浄水	大野水源地 水源地 出口 大野 浄水	大野水源地 水源地 出口 大野 浄水	大野水源地 水源地 出口 大野 浄水	大野水源地 水源地 出口 大野 浄水	大野水源地 水源地 出口 大野 浄水	大野水源地 水源地 出口 大野 浄水	最頻値	最高値	最低値	平均値	測定回数
		月 日				2019/04/09	2019/05/15	2019/06/04	2019/07/23	2019/08/14	2019/09/03	2019/10/08	2019/11/20	2019/12/03	2020/01/08	2020/02/19	2020/03/03					
		時 刻				11:52	10:10	11:25	10:55	9:48	10:28	10:26	10:18	10:24	11:19	10:10	11:19					
農薬類	81	フェントエート（ＰＡＰ）	mg/L	0.007	0.00007			0.00007未満											0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	1
	82	フェントラザミド	mg/L	0.01	0.0001			0.0001未満											0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	1
	83	フサライド	mg/L	0.1	0.001			0.001未満											0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
	84	ブタクロール	mg/L	0.03	0.0003			0.0003未満											0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
	85	ブタミホス	mg/L	0.02	0.0002			0.0002未満											0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
	86	ブプロフェジン	mg/L	0.02	0.0002			0.0002未満											0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
	87	フルアジナム	mg/L	0.03	0.0003			0.0003未満											0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
	88	プレチラクロール	mg/L	0.05	0.0005			0.0005未満											0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1
	89	プロシミドン	mg/L	0.09	0.0009			0.0009未満											0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	1
	90	プロチオホス	mg/L	0.004	0.00004			0.00004未満											0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	1
	91	プロピコナゾール	mg/L	0.05	0.0005			0.0005未満											0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1
	92	プロピザミド	mg/L	0.05	0.0005			0.0005未満											0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1
	93	プロベナゾール	mg/L	0.03	0.0003			0.0003未満											0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
	94	ブロモブチド	mg/L	0.1	0.001			0.001未満											0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
	95	ベノミル	mg/L	0.02	0.0002			0.0002未満											0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
	96	ペンシクロン	mg/L	0.1	0.001			0.001未満											0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
	97	ベンゾビシクロン	mg/L	0.09	0.0009			0.0009未満											0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	1
	98	ベンゾフェナップ	mg/L	0.005	0.00005			0.00005未満											0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1
	99	ベンタゾン	mg/L	0.2	0.002			0.002未満											0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
	100	ペンディメタリン	mg/L	0.3	0.003			0.003未満											0.003未満	0.003未満	0.003未満	1
	101	ベンフラカルブ	mg/L	0.04	0.0004			0.0004未満											0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	1
	102	ベンフルラリン（ベスロジン）	mg/L	0.01	0.0001			0.0001未満											0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	1
	103	ベンフレセート	mg/L	0.07	0.0007			0.0007未満											0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	1
	104	ホスチアゼート	mg/L	0.003	0.00003			0.00003未満											0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	1
	105	マラチオン（マラソン）	mg/L	0.7	0.007			0.007未満											0.007未満	0.007未満	0.007未満	1
	106	メコプロップ（MCPP）	mg/L	0.05	0.0005			0.0005未満											0.00005未満	0.0005未満	0.00005未満	1
	107	メソミル	mg/L	0.03	0.0003			0.0003未満											0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
	108	メタラキシル	mg/L	0.2	0.002			0.002未満											0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
	109	メチダチオン（ＤＭＴＰ）	mg/L	0.004	0.00004			0.00004未満											0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	1
	110	メトミノストロビン	mg/L	0.04	0.0004			0.0004未満											0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	1
	111	メトリブジン	mg/L	0.03	0.0003			0.0003未満											0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
	112	メフェナセット	mg/L	0.02	0.0002			0.0002未満											0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
	113	メプロニル	mg/L	0.1	0.001			0.001未満											0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
	114	モリネート	mg/L	0.005	0.00005			0.00005未満											0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1

No.																	
検査実施農薬数			114											114	114	114	1
検出農薬数			0											0	0	0	1
農薬類スコア			0.00											0.00	0.00	0.00	1

（ウ）浄水場、水源地（浄水）

（ウ-4）中津水源地（浄水）

項目区分	No.	項目	単位	基準値等	定量下限	中津水源地 水源地 出口 中津 浄水	中津水源地 水源地 出口 中津 浄水	中津水源地 水源地 出口 中津 浄水	中津水源地 水源地 出口 中津 浄水	中津水源地 水源地 出口 中津 浄水	中津水源地 水源地 出口 中津 浄水	中津水源地 水源地 出口 中津 浄水	中津水源地 水源地 出口 中津 浄水	中津水源地 水源地 出口 中津 浄水	中津水源地 水源地 出口 中津 浄水	中津水源地 水源地 出口 中津 浄水	中津水源地 水源地 出口 中津 浄水	最頻値	最高値	最低値	平均値	測定回数
		月日				2019/04/09	2019/05/08	2019/06/12	2019/07/02	2019/08/14	2019/09/10	2019/10/02	2019/11/20	2019/12/11	2020/01/08	2020/02/04	2020/03/03					
		時刻				11:38	9:52	10:30	11:00	10:18	11:36	10:00	10:22	11:10	11:07	10:58	11:05					
水質基準項目				基準値	定量下限																	
水質基準項目	1	一般細菌	個/mL	100	1	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満		1未満	1未満	1未満	12
	2	大腸菌	－ MPN/100mL	不検出	－ 1	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出				12
	3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003	0.0003		0.0003未満		0.0003未満			0.0003未満				0.0003未満			0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4
	4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005	0.00005		0.00005未満		0.00005未満			0.00005未満				0.00005未満			0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	4
	5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01	0.001		0.001未満		0.001未満			0.001未満				0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01	0.001		0.001未満		0.001未満			0.001未満				0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01	0.001		0.001未満		0.001未満			0.001未満				0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	8	六価クロム化合物	mg/L	0.05	0.005		0.005未満		0.005未満			0.005未満				0.005未満			0.005未満	0.005未満	0.005未満	4
	9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04	0.004	0.004未満	0.004未満	0.004	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満		0.004	0.004未満	0.004未満	12
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01	0.001		0.001未満		0.001未満			0.001未満				0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10	0.05	1.2	1.2	1.2	1.2	1.7	1.4	0.93	0.72	0.84	0.96	1.1	1.1		1.7	0.72	1.1	12
	12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8	0.08	0.14	0.14	0.14	0.15	0.15	0.16	0.16	0.16	0.15	0.17	0.15	0.15		0.17	0.14	0.15	12
	13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0	0.1		0.1未満		0.1未満			0.1未満				0.1未満			0.1未満	0.1未満	0.1未満	4
	14	四塩化炭素	mg/L	0.002	0.0002		0.0002未満		0.0002未満			0.0002未満				0.0002未満			0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
	15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05	0.005		0.005未満		0.005未満			0.005未満				0.005未満			0.005未満	0.005未満	0.005未満	4
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04	0.004		0.004未満		0.004未満			0.004未満				0.004未満			0.004未満	0.004未満	0.004未満	4
	17	ジクロロメタン	mg/L	0.02	0.002		0.002未満		0.002未満			0.002未満				0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
	18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01	0.001		0.001未満		0.001未満			0.001未満				0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01	0.001		0.001未満		0.001未満			0.001未満				0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	20	ベンゼン	mg/L	0.01	0.001		0.001未満		0.001未満			0.001未満				0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	21	塩素酸	mg/L	0.6	0.06	0.06	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06	0.06	0.07	0.08	0.06未満		0.08	0.06未満	0.06未満	12
	22	クロロ酢酸	mg/L	0.02	0.002		0.002未満		0.002未満			0.002未満				0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
	23	クロロホルム	mg/L	0.06	0.001		0.001未満		0.001未満			0.001未満				0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03	0.003		0.003未満		0.003未満			0.003未満				0.003未満			0.003未満	0.003未満	0.003未満	4
	25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1	0.001		0.001未満		0.001未満			0.001未満				0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	26	臭素酸	mg/L	0.01	0.001		0.001未満		0.001未満			0.001未満				0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	27	総トリハロメタン	mg/L	0.1	0.001		0.001未満		0.001未満			0.001未満				0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03	0.003		0.003未満		0.003未満			0.003未満				0.003未満			0.003未満	0.003未満	0.003未満	4
	29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03	0.001		0.001未満		0.001未満			0.001未満				0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	30	ブロモホルム	mg/L	0.09	0.001		0.001未満		0.001未満			0.001未満				0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08	0.008		0.008未満		0.008未満			0.008未満				0.008未満			0.008未満	0.008未満	0.008未満	4

項目区分	No.	項目	単位	基準値等	定量下限	中津水源地 水源地 出口 中津 浄水	中津水源地 水源地 出口 中津 浄水	中津水源地 水源地 出口 中津 浄水	中津水源地 水源地 出口 中津 浄水	中津水源地 水源地 出口 中津 浄水	中津水源地 水源地 出口 中津 浄水	中津水源地 水源地 出口 中津 浄水	中津水源地 水源地 出口 中津 浄水	中津水源地 水源地 出口 中津 浄水	中津水源地 水源地 出口 中津 浄水	中津水源地 水源地 出口 中津 浄水	中津水源地 水源地 出口 中津 浄水	最頻値	最高値	最低値	平均値	測定回数
		月 日				2019/04/09	2019/05/08	2019/06/12	2019/07/02	2019/08/14	2019/09/10	2019/10/02	2019/11/20	2019/12/11	2020/01/08	2020/02/04	2020/03/03					
		時 刻				11:38	9:52	10:30	11:00	10:18	11:36	10:00	10:22	11:10	11:07	10:58	11:05					
水質基準項目	32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0	0.1		0.1未満		0.1未満			0.1未満				0.1未満			0.1未満	0.1未満	0.1未満	4
	33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2	0.01		0.01未満		0.01未満			0.01未満				0.01未満			0.01未満	0.01未満	0.01未満	4
	34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3	0.03		0.03未満		0.03未満			0.03未満				0.03未満			0.03未満	0.03未満	0.03未満	4
	35	銅及びその化合物	mg/L	1.0	0.1		0.1未満		0.1未満			0.1未満				0.1未満			0.1未満	0.1未満	0.1未満	4
	36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200	1.0		17		17			16				18			18	16	17	4
	37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05	0.001		0.001未満		0.001未満			0.001未満				0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	38	塩化物イオン	mg/L	200	1.0	19	17	17	17	15	15	14	14	18	22	21	20		22	14	17	12
	39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	300	1		52		56			54				56			56	52	54	4
	40	蒸発残留物	mg/L	500	1		120		150			120				140			150	120	130	4
	41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2	0.02		0.02未満		0.02未満			0.02未満				0.02未満			0.02未満	0.02未満	0.02未満	4
	42	ジェオスミン	mg/L	0.00001	0.000001		0.000001未満		0.000001未満			0.000001未満				0.000001未満			0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	4
	43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001	0.000001		0.000001未満		0.000001未満			0.000001未満				0.000001未満			0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	4
	44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02	0.005		0.005未満		0.005未満			0.005未満				0.005未満			0.005未満	0.005未満	0.005未満	4
	45	フェノール類	mg/L	0.005	0.0005		0.0005未満		0.0005未満			0.0005未満				0.0005未満			0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	4
	46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	3	0.1	0.4	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4		0.5	0.4	0.4	12
	47	pH値	−	5.8～8.6	0.1	6.6	6.5	6.6	6.6	6.4	6.4	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	6.4		6.6	6.4	6.5	12
	48	味	−	異常でない	−	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				12
	49	臭気	−	異常でない	−	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				12
	50	色度	度	5	0.5	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満		0.5未満	0.5未満	0.5未満	12
	51	濁度	度	2	0.1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満		0.1未満	0.1未満	0.1未満	12

項目区分	No.	項目	単位	基準値等	定量下限	中津水源地 水源地 出口 中津 浄水	中津水源地 水源地 出口 中津 浄水	中津水源地 水源地 出口 中津 浄水	中津水源地 水源地 出口 中津 浄水	中津水源地 水源地 出口 中津 浄水	中津水源地 水源地 出口 中津 浄水	中津水源地 水源地 出口 中津 浄水	中津水源地 水源地 出口 中津 浄水	中津水源地 水源地 出口 中津 浄水	中津水源地 水源地 出口 中津 浄水	中津水源地 水源地 出口 中津 浄水	中津水源地 水源地 出口 中津 浄水	最頻値	最高値	最低値	平均値	測定回数
		月 日				2019/04/09	2019/05/08	2019/06/12	2019/07/02	2019/08/14	2019/09/10	2019/10/02	2019/11/20	2019/12/11	2020/01/08	2020/02/04	2020/03/03					
		時 刻				11:38	9:52	10:30	11:00	10:18	11:36	10:00	10:22	11:10	11:07	10:58	11:05					
水質管理目標設定項目				目標値	定量下限																	
水質管理目標設定項目	1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02	0.002		0.002未満		0.002未満			0.002未満				0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
	2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002P	0.0002		0.0002未満		0.0002未満			0.0002未満				0.0002未満			0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
	3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02	0.002		0.002未満		0.002未満			0.002未満				0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
	5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004	0.0004		0.0004未満		0.0004未満			0.0004未満				0.0004未満			0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	4
	8	トルエン	mg/L	0.4	0.04		0.04未満		0.04未満			0.04未満				0.04未満			0.04未満	0.04未満	0.04未満	4
	9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08	0.008																	
	10	亜塩素酸	mg/L	0.6	0.06		0.06未満		0.06未満			0.06未満				0.06未満			0.06未満	0.06未満	0.06未満	4
	13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01P	0.001																	
	14	抱水クロラール	mg/L	0.02P	0.002																	
	15	農薬類	−	1	0.01		0.01未満												0.01未満	0.01未満	0.01未満	1
	16	残留塩素	mg/L	1	0.1	0.5	0.4	0.4	0.2	0.3	0.4	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4		0.5	0.2	0.4	12
	17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10〜100	1		52		56			54				56			56	52	54	4
	18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01	0.001		0.001未満		0.001未満			0.001未満				0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	19	遊離炭酸	mg/L	20	0.1		13		1.2			15				15			15	1.2	11	4
	20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3	0.01		0.01未満		0.01未満			0.01未満				0.01未満			0.01未満	0.01未満	0.01未満	4
	21	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L	0.02	0.002		0.002未満		0.002未満			0.002未満				0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
	24	蒸発残留物	mg/L	30〜200	1		120		150			120				140			150	120	130	4
	25	濁度	度	1	0.1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満		0.1未満	0.1未満	0.1未満	12
	26	pH値	−	7.5	0.01	6.6	6.5	6.6	6.6	6.4	6.4	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	6.4		6.6	6.4	6.5	12
	27	腐食性(ランゲリア指数)	−	−1〜0	0.1		−1.7		−1.7			−1.8				−1.7			−1.7	−1.8	−1.7	4
	28	従属栄養細菌	個/ml	2000P	1		1未満		1未満			1未満				1未満			1未満	1未満	1未満	4
	29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1	0.01		0.01未満		0.01未満			0.01未満				0.01未満			0.01未満	0.01未満	0.01未満	4
	30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1	0.01		0.01未満		0.01未満			0.01未満				0.01未満			0.01未満	0.01未満	0.01未満	4

項目区分	No.	項目	単位	基準値等	定量下限	中津水源地 水源地 出口 中津 浄水	中津水源地 水源地 出口 中津 浄水	中津水源地 水源地 出口 中津 浄水	中津水源地 水源地 出口 中津 浄水	中津水源地 水源地 出口 中津 浄水	中津水源地 水源地 出口 中津 浄水	中津水源地 水源地 出口 中津 浄水	中津水源地 水源地 出口 中津 浄水	中津水源地 水源地 出口 中津 浄水	中津水源地 水源地 出口 中津 浄水	中津水源地 水源地 出口 中津 浄水	中津水源地 水源地 出口 中津 浄水	最頻値	最高値	最低値	平均値	測定回数
		月 日				2019/04/09	2019/05/08	2019/06/12	2019/07/02	2019/08/14	2019/09/10	2019/10/02	2019/11/20	2019/12/11	2020/01/08	2020/02/04	2020/03/03					
		時 刻				11:38	9:52	10:30	11:00	10:18	11:36	10:00	10:22	11:10	11:07	10:58	11:05					
水質監視項目				基準値等	定量下限																	
水質監視項目		水温	℃	－	0.1	15.8	15.7	16.6	17.3	20.5	21.4	20.9	20.3	19.5	19.6	16.8	15.9		21.4	15.7	18.4	12
		アルカリ度	mg/L	－	0.1		42.4		48.4			53.6				41.0			53.6	41.0	46.4	4
		酸度	mg/L	－	0.1		14.6		1.4			17.1				17.0			17.1	1.4	12.5	4
		アンモニア性窒素	mg/L	－	0.01																	
		紫外線（UV）吸光度	－	－	－																	
		侵食性遊離炭酸	mg/L	－	0.1		12		0.7			14				14			14	0.7	10	4
		クロロホルム生成能	mg/L	－	0.001																	
		ブロモジクロロメタン生成能	mg/L	－	0.001																	
		ジブロモクロロメタン生成能	mg/L	－	0.001																	
		ブロモホルム生成能	mg/L	－	0.001																	
		総トリハロメタン生成能	mg/L	－	0.001																	
		クロロ酢酸生成能	mg/L	－	0.002																	
		ジクロロ酢酸生成能	mg/L	－	0.003																	
		トリクロロ酢酸生成能	mg/L	－	0.003																	
		電気伝導率	mS/m	－	1.0	21.9	21.5	22.3	22.2	23.5	22.7	21.9	20.6	22.5	24.5	23.1	22.0		24.5	20.6	22.4	12
備考																						

項目区分	No.	項目	単位	基準値等	定量下限	中津水源地 水源地 出口 中津 浄水	中津水源地 水源地 出口 中津 浄水	中津水源地 水源地 出口 中津 浄水	中津水源地 水源地 出口 中津 浄水	中津水源地 水源地 出口 中津 浄水	中津水源地 水源地 出口 中津 浄水	中津水源地 水源地 出口 中津 浄水	中津水源地 水源地 出口 中津 浄水	中津水源地 水源地 出口 中津 浄水	中津水源地 水源地 出口 中津 浄水	中津水源地 水源地 出口 中津 浄水	中津水源地 水源地 出口 中津 浄水	最頻値	最高値	最低値	平均値	測定回数
		月 日				2019/04/09	2019/05/08	2019/06/12	2019/07/02	2019/08/14	2019/09/10	2019/10/02	2019/11/20	2019/12/11	2020/01/08	2020/02/04	2020/03/03					
		時 刻				11:38	9:52	10:30	11:00	10:18	11:36	10:00	10:22	11:10	11:07	10:58	11:05					
農薬類				目標値	定量下限																	
農薬類	1	1,3-ジクロロプロペン(D-D)	mg/L	0.05	0.0005		0.0005未満												0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1
	2	2,2-DPA(ダラポン)	mg/L	0.08	0.0008		0.0008未満												0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	1
	3	2,4-D(2,4-PA)	mg/L	0.02	0.0002		0.0002未満												0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
	4	EPN	mg/L	0.004	0.00004		0.00004未満												0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	1
	5	MCPA	mg/L	0.005	0.00005		0.00005未満												0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1
	6	アシュラム	mg/L	0.9	0.009		0.009未満												0.009未満	0.009未満	0.009未満	1
	7	アセフェート	mg/L	0.006	0.0008		0.0008未満												0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	1
	8	アトラジン	mg/L	0.01	0.0001		0.0001未満												0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	1
	9	アニロホス	mg/L	0.003	0.00005		0.00005未満												0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1
	10	アミトラズ	mg/L	0.006	0.0003		0.0003未満												0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
	11	アラクロール	mg/L	0.03	0.0003		0.0003未満												0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
	12	イソキサチオン	mg/L	0.005	0.00005		0.00005未満												0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1
	13	イソフェンホス	mg/L	0.001	0.00003		0.00003未満												0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	1
	14	イソプロカルブ(ＭＩＰＣ)	mg/L	0.01	0.0001		0.0001未満												0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	1
	15	イソプロチオラン(IPT)	mg/L	0.3	0.003		0.003未満												0.003未満	0.003未満	0.003未満	1
	16	イプロベンホス(ＩＢＰ)	mg/L	0.09	0.0009		0.0009未満												0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	1
	17	イミノクタジン	mg/L	0.006	0.00006		0.00006未満												0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	1
	18	インダノファン	mg/L	0.009	0.0003		0.0003未満												0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
	19	エスプロカルブ	mg/L	0.03	0.0003		0.0003未満												0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
	20	エトフェンプロックス	mg/L	0.08	0.0008		0.0008未満												0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	1
	21	エンドスルファン	mg/L	0.01	0.0001		0.0001未満												0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	1
	22	オキサジクロメホン	mg/L	0.02	0.0002		0.0002未満												0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
	23	オキシン銅(有機銅)	mg/L	0.03	0.0003		0.0003未満												0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
	24	オリサストロビン	mg/L	0.1	0.001		0.001未満												0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
	25	カズサホス	mg/L	0.0006	0.000006		0.000006未満												0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満	1
	26	カフェンストロール	mg/L	0.008	0.00008		0.00008未満												0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	1
	27	カルタップ	mg/L	0.3	0.003		0.003未満												0.003未満	0.003未満	0.003未満	1
	28	カルバリル(ＮＡＣ)	mg/L	0.02	0.0002		0.0002未満												0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
	29	カルボフラン	mg/L	0.005	0.00005		0.00005未満												0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1
	30	キノクラミン(ACN)	mg/L	0.005	0.00005		0.00005未満												0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1
	31	キャプタン	mg/L	0.3	0.003		0.003未満												0.003未満	0.003未満	0.003未満	1
	32	クミルロン	mg/L	0.03	0.0003		0.0003未満												0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
	33	グリホサート	mg/L	2	0.02		0.02未満												0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
	34	グルホシネート	mg/L	0.02	0.0002		0.0002未満												0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
	35	クロメプロップ	mg/L	0.02	0.0002		0.0002未満												0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
	36	クロルニトロフェン(ＣＮＰ)	mg/L	0.0001	0.0001		0.0001未満												0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	1
	37	クロルピリホス	mg/L	0.003	0.00003		0.00003未満												0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	1
	38	クロロタロニル(TPN)	mg/L	0.05	0.0005		0.0005未満												0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1
	39	シアナジン	mg/L	0.001	0.00001		0.00001未満												0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	1
	40	シアノホス(CYAP)	mg/L	0.003	0.00003		0.00003未満												0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	1

項目区分	No.	項目	単位	基準値等	定量下限	中津水源地 水源地 出口 中津 浄水	中津水源地 水源地 出口 中津 浄水	中津水源地 水源地 出口 中津 浄水	中津水源地 水源地 出口 中津 浄水	中津水源地 水源地 出口 中津 浄水	中津水源地 水源地 出口 中津 浄水	中津水源地 水源地 出口 中津 浄水	中津水源地 水源地 出口 中津 浄水	中津水源地 水源地 出口 中津 浄水	中津水源地 水源地 出口 中津 浄水	中津水源地 水源地 出口 中津 浄水	中津水源地 水源地 出口 中津 浄水	最頻値	最高値	最低値	平均値	測定回数
		月 日				2019/04/09	2019/05/08	2019/06/12	2019/07/02	2019/08/14	2019/09/10	2019/10/02	2019/11/20	2019/12/11	2020/01/08	2020/02/04	2020/03/03					
		時 刻				11:38	9:52	10:30	11:00	10:18	11:36	10:00	10:22	11:10	11:07	10:58	11:05					
農薬類	41	ジウロン(DCMU)	mg/L	0.02	0.0002		0.0002未満												0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
	42	ジクロベニル(DBN)	mg/L	0.03	0.0003		0.0003未満												0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
	43	ジクロルボス(DDVP)	mg/L	0.008	0.00008		0.00008未満												0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	1
	44	ジクワット	mg/L	0.005	0.00005		0.00005未満												0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1
	45	ジスルホトン(エチルチオメトン)	mg/L	0.004	0.00004		0.00004未満												0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	1
	46	ジチオカルバメート系農薬	mg/L	0.005	0.00005		0.00005未満												0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1
	47	ジチオピル	mg/L	0.009	0.00009		0.00009未満												0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	1
	48	シハロホップブチル	mg/L	0.006	0.00006		0.00006未満												0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	1
	49	シマジン(CAT)	mg/L	0.003	0.00003		0.00003未満												0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	1
	50	ジメタメトリン	mg/L	0.02	0.0002		0.0002未満												0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
	51	ジメトエート	mg/L	0.05	0.0005		0.0005未満												0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1
	52	シメトリン	mg/L	0.03	0.0003		0.0003未満												0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
	53	ダイアジノン	mg/L	0.003	0.00003		0.00003未満												0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	1
	54	ダイムロン	mg/L	0.8	0.008		0.008未満												0.008未満	0.008未満	0.008未満	1
	55	ダゾメット、メタム(カーバム)、イソチオシアネート	mg/L	0.01	0.0001		0.0001未満												0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	1
	56	チアジニル	mg/L	0.1	0.001		0.001未満												0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
	57	チウラム	mg/L	0.02	0.0002		0.0002未満												0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
	58	チオジカルブ	mg/L	0.08	0.0008		0.0008未満												0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	1
	59	チオファネートメチル	mg/L	0.3	0.003		0.003未満												0.003未満	0.003未満	0.003未満	1
	60	チオベンカルブ	mg/L	0.02	0.0002		0.0002未満												0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
	61	テフリルトリオン	mg/L	0.002	0.00002		0.00002未満												0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	1
	62	テルブカルブ(MBPMC)	mg/L	0.02	0.0002		0.0002未満												0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
	63	トリクロピル	mg/L	0.006	0.00006		0.00006未満												0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	1
	64	トリクロルホン(DEP)	mg/L	0.005	0.00005		0.00005未満												0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1
	65	トリシクラゾール	mg/L	0.1	0.001		0.001未満												0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
	66	トリフルラリン	mg/L	0.06	0.0006		0.0006未満												0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	1
	67	ナプロパミド	mg/L	0.03	0.0003		0.0003未満												0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
	68	パラコート	mg/L	0.005	0.00005		0.00005未満												0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1
	69	ピペロホス	mg/L	0.0009	0.00005		0.00005未満												0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1
	70	ピラクロニル	mg/L	0.01	0.0001		0.0001未満												0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	1
	71	ピラゾキシフェン	mg/L	0.004	0.00004		0.00004未満												0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	1
	72	ピラゾリネート(ピラゾレート)	mg/L	0.02	0.0002		0.0002未満												0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
	73	ピリダフェンチオン	mg/L	0.002	0.00005		0.00005未満												0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1
	74	ピリブチカルブ	mg/L	0.02	0.0002		0.0002未満												0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
	75	ピロキロン	mg/L	0.05	0.0005		0.0005未満												0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1
	76	フィプロニル	mg/L	0.0005	0.000005		0.000005未満												0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	1
	77	フェニトロチオン(MEP)	mg/L	0.01	0.0001		0.0001未満												0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	1
	78	フェノブカルブ(BPMC)	mg/L	0.03	0.0003		0.0003未満												0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
	79	フェリムゾン	mg/L	0.05	0.0005		0.0005未満												0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1
	80	フェンチオン(MPP)	mg/L	0.006	0.00006		0.00006未満												0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	1

項目区分	No.	項目	単位	基準値等	定量下限	中津水源地 水源地 出口 中津 浄水	中津水源地 水源地 出口 中津 浄水	中津水源地 水源地 出口 中津 浄水	中津水源地 水源地 出口 中津 浄水	中津水源地 水源地 出口 中津 浄水	中津水源地 水源地 出口 中津 浄水	中津水源地 水源地 出口 中津 浄水	中津水源地 水源地 出口 中津 浄水	中津水源地 水源地 出口 中津 浄水	中津水源地 水源地 出口 中津 浄水	中津水源地 水源地 出口 中津 浄水	中津水源地 水源地 出口 中津 浄水	最頻値	最高値	最低値	平均値	測定回数
		月日				2019/04/09	2019/05/08	2019/06/12	2019/07/02	2019/08/14	2019/09/10	2019/10/02	2019/11/20	2019/12/11	2020/01/08	2020/02/04	2020/03/03					
		時刻				11:38	9:52	10:30	11:00	10:18	11:36	10:00	10:22	11:10	11:07	10:58	11:05					
農薬類	81	フェントエート(PAP)	mg/L	0.007	0.00007		0.00007未満												0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	1
	82	フェントラザミド	mg/L	0.01	0.0001		0.0001未満												0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	1
	83	フサライド	mg/L	0.1	0.001		0.001未満												0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
	84	ブタクロール	mg/L	0.03	0.0003		0.0003未満												0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
	85	ブタミホス	mg/L	0.02	0.0002		0.0002未満												0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
	86	ブプロフェジン	mg/L	0.02	0.0002		0.0002未満												0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
	87	フルアジナム	mg/L	0.03	0.0003		0.0003未満												0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
	88	プレチラクロール	mg/L	0.05	0.0005		0.0005未満												0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1
	89	プロシミドン	mg/L	0.09	0.0009		0.0009未満												0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	1
	90	プロチオホス	mg/L	0.004	0.00004		0.00004未満												0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	1
	91	プロピコナゾール	mg/L	0.05	0.0005		0.0005未満												0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1
	92	プロピザミド	mg/L	0.05	0.0005		0.0005未満												0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1
	93	プロベナゾール	mg/L	0.03	0.0003		0.0003未満												0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
	94	ブロモブチド	mg/L	0.1	0.001		0.001未満												0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
	95	ベノミル	mg/L	0.02	0.0002		0.0002未満												0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
	96	ペンシクロン	mg/L	0.1	0.001		0.001未満												0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
	97	ベンゾビシクロン	mg/L	0.09	0.0009		0.0009未満												0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	1
	98	ベンゾフェナップ	mg/L	0.005	0.00005		0.00005未満												0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1
	99	ベンタゾン	mg/L	0.2	0.002		0.002未満												0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
	100	ペンディメタリン	mg/L	0.3	0.003		0.003未満												0.003未満	0.003未満	0.003未満	1
	101	ベンフラカルブ	mg/L	0.04	0.0004		0.0004未満												0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	1
	102	ベンフルラリン(ベスロジン)	mg/L	0.01	0.0001		0.0001未満												0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	1
	103	ベンフレセート	mg/L	0.07	0.0007		0.0007未満												0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	1
	104	ホスチアゼート	mg/L	0.003	0.00003		0.00003未満												0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	1
	105	マラチオン(マラソン)	mg/L	0.7	0.007		0.007未満												0.007未満	0.007未満	0.007未満	1
	106	メコプロップ(MCPP)	mg/L	0.05	0.0005		0.0005未満												0.00005未満	0.0005未満	0.00005未満	1
	107	メソミル	mg/L	0.03	0.0003		0.0003未満												0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
	108	メタラキシル	mg/L	0.2	0.002		0.002未満												0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
	109	メチダチオン(DMTP)	mg/L	0.004	0.00004		0.00004未満												0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	1
	110	メトミノストロビン	mg/L	0.04	0.0004		0.0004未満												0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	1
	111	メトリブジン	mg/L	0.03	0.0003		0.0003未満												0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
	112	メフェナセット	mg/L	0.02	0.0002		0.0002未満												0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
	113	メプロニル	mg/L	0.1	0.001		0.001未満												0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
	114	モリネート	mg/L	0.005	0.00005		0.00005未満												0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1

No.																
検査実施農薬数		114												114	114	114	1
検出農薬数		0												0	0	0	1
農薬類スコア		0.00												0.00	0.00	0.00	1

（ウ）浄水場、水源地（浄水）

（ウ-5）西部水源地（浄水）

項目区分	No.	項目	単位	基準値等	定量下限	西部水源地 水源地 出口 西部 浄水	西部水源地 水源地 出口 西部 浄水	西部水源地 水源地 出口 西部 浄水	西部水源地 水源地 出口 西部 浄水	西部水源地 水源地 出口 西部 浄水	西部水源地 水源地 出口 西部 浄水	西部水源地 水源地 出口 西部 浄水	西部水源地 水源地 出口 西部 浄水	西部水源地 水源地 出口 西部 浄水	西部水源地 水源地 出口 西部 浄水	西部水源地 水源地 出口 西部 浄水	西部水源地 水源地 出口 西部 浄水	最頻値	最高値	最低値	平均値	測定回数
		月日				2019/04/09	2019/05/15	2019/06/04	2019/07/23	2019/08/06	2019/09/10	2019/10/08	2019/11/12	2019/12/11	2020/01/08	2020/02/19	2020/03/03					
		時刻				10:43	10:05	10:30	10:38	9:55	10:15	9:52	10:23	11:40	10:37	10:27	11:05					
水質基準項目				基準値	定量下限																	
水質基準項目	1	一般細菌	個/mL	100	1	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満		1未満	1未満	1未満	12
	2	大腸菌	－	不検出	－	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出				12
			MPN/100mL		1																	
	3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003	0.0003			0.0003未満		0.0003未満			0.0003未満				0.0003未満		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4
	4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005	0.00005			0.00005未満		0.00005未満			0.00005未満				0.00005未満		0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	4
	5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01	0.001			0.001未満		0.001未満			0.001未満				0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01	0.001			0.001未満		0.001未満			0.001未満				0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01	0.001			0.001未満		0.001未満			0.001未満				0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	8	六価クロム化合物	mg/L	0.05	0.005			0.005未満		0.005未満			0.005未満				0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満	4
	9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04	0.004	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満		0.004未満	0.004未満	0.004未満	12
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01	0.001			0.001未満		0.001未満			0.001未満				0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10	0.05	3.3	3.1	3.2	2.5	2.4	2.4	2.4	2.6	3.1	3.2	3.1	2.4		3.3	2.4	2.8	12
	12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8	0.08	0.16	0.16	0.16	0.17	0.17	0.18	0.18	0.17	0.16	0.18	0.17	0.12		0.18	0.12	0.16	12
	13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0	0.1			0.1未満		0.1未満			0.1未満				0.1未満		0.1未満	0.1未満	0.1未満	4
	14	四塩化炭素	mg/L	0.002	0.0002			0.0002未満		0.0002未満			0.0002未満				0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
	15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05	0.005			0.005未満		0.005未満			0.005未満				0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満	4
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04	0.004			0.004未満		0.004未満			0.004未満				0.004未満		0.004未満	0.004未満	0.004未満	4
	17	ジクロロメタン	mg/L	0.02	0.002			0.002未満		0.002未満			0.002未満				0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
	18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01	0.001			0.001未満		0.001未満			0.001未満				0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01	0.001			0.001未満		0.001未満			0.001未満				0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	20	ベンゼン	mg/L	0.01	0.001			0.001未満		0.001未満			0.001未満				0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	21	塩素酸	mg/L	0.6	0.06	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.07	0.06未満	0.06未満		0.07	0.06未満	0.06未満	12
	22	クロロ酢酸	mg/L	0.02	0.002			0.002未満		0.002未満			0.002未満				0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
	23	クロロホルム	mg/L	0.06	0.001			0.001未満		0.001未満			0.001未満				0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03	0.003			0.003未満		0.003未満			0.003未満				0.003未満		0.003未満	0.003未満	0.003未満	4
	25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1	0.001			0.003		0.001未満			0.001未満				0.001未満		0.003	0.001未満	0.001未満	4
	26	臭素酸	mg/L	0.01	0.001			0.001未満		0.001未満			0.001未満				0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	27	総トリハロメタン	mg/L	0.1	0.001			0.012		0.002			0.002				0.001		0.012	0.001	0.004	4
	28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03	0.003			0.003未満		0.003未満			0.003未満				0.003未満		0.003未満	0.003未満	0.003未満	4
	29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03	0.001			0.001		0.001未満			0.001未満				0.001未満		0.001	0.001未満	0.001未満	4
	30	ブロモホルム	mg/L	0.09	0.001			0.007		0.001未満			0.001未満				0.001未満		0.007	0.001未満	0.002	4
	31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08	0.008			0.008未満		0.008未満			0.008未満				0.008未満		0.008未満	0.008未満	0.008未満	4

項目区分	No.	項目	単位	基準値等	定量下限	西部水源地 水源地 出口 西部 浄水	西部水源地 水源地 出口 西部 浄水	西部水源地 水源地 出口 西部 浄水	西部水源地 水源地 出口 西部 浄水	西部水源地 水源地 出口 西部 浄水	西部水源地 水源地 出口 西部 浄水	西部水源地 水源地 出口 西部 浄水	西部水源地 水源地 出口 西部 浄水	西部水源地 水源地 出口 西部 浄水	西部水源地 水源地 出口 西部 浄水	西部水源地 水源地 出口 西部 浄水	西部水源地 水源地 出口 西部 浄水	最頻値	最高値	最低値	平均値	測定回数
		月 日				2019/04/09	2019/05/15	2019/06/04	2019/07/23	2019/08/06	2019/09/10	2019/10/08	2019/11/12	2019/12/11	2020/01/08	2020/02/19	2020/03/03					
		時 刻				10:43	10:05	10:30	10:38	9:55	10:15	9:52	10:23	11:40	10:37	10:27	11:05					
水質基準項目	32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0	0.1			0.1未満		0.1未満			0.1未満				0.1未満		0.1未満	0.1未満	0.1未満	4
	33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2	0.01			0.01未満		0.01未満			0.01未満				0.01未満		0.01未満	0.01未満	0.01未満	4
	34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3	0.03			0.03未満		0.03未満			0.03未満				0.03未満		0.03未満	0.03未満	0.03未満	4
	35	銅及びその化合物	mg/L	1.0	0.1			0.1未満		0.1未満			0.1未満				0.1未満		0.1未満	0.1未満	0.1未満	4
	36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200	1.0			17		18			18				18		18	17	18	4
	37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05	0.001			0.001未満		0.001未満			0.001未満				0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	38	塩化物イオン	mg/L	200	1.0	13	13	13	14	14	14	14	15	15	16	16	16		16	13	14	12
	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300	1			78		79			80				83		83	78	80	4
	40	蒸発残留物	mg/L	500	1			200		170			180				180		200	170	180	4
	41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2	0.02			0.02未満		0.02未満			0.02未満				0.02未満		0.02未満	0.02未満	0.02未満	4
	42	ジェオスミン	mg/L	0.00001	0.000001			0.000001未満		0.000001未満			0.000001未満				0.000001未満		0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	4
	43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001	0.000001			0.000001未満		0.000001未満			0.000001未満				0.000001未満		0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	4
	44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02	0.005			0.005未満		0.005未満			0.005未満				0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満	4
	45	フェノール類	mg/L	0.005	0.0005			0.0005未満		0.0005未満			0.0005未満				0.0005未満		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	4
	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3	0.1	0.4	0.4	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4		0.5	0.4	0.4	12
	47	pH値	−	5.8〜8.6	0.1	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.5	7.4	7.0	6.9	6.9		7.5	6.9	7.3	12
	48	味	−	異常でない	−	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				12
	49	臭気	−	異常でない	−	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				12
	50	色度	度	5	0.5	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満		0.5未満	0.5未満	0.5未満	12
	51	濁度	度	2	0.1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満		0.1未満	0.1未満	0.1未満	12

項目区分	No.	項目	単位	基準値等	定量下限	西部水源地 水源地 出口 西部 浄水	西部水源地 水源地 出口 西部 浄水	西部水源地 水源地 出口 西部 浄水	西部水源地 水源地 出口 西部 浄水	西部水源地 水源地 出口 西部 浄水	西部水源地 水源地 出口 西部 浄水	西部水源地 水源地 出口 西部 浄水	西部水源地 水源地 出口 西部 浄水	西部水源地 水源地 出口 西部 浄水	西部水源地 水源地 出口 西部 浄水	西部水源地 水源地 出口 西部 浄水	西部水源地 水源地 出口 西部 浄水	最頻値	最高値	最低値	平均値	測定回数
		月日				2019/04/09	2019/05/15	2019/06/04	2019/07/23	2019/08/06	2019/09/10	2019/10/08	2019/11/12	2019/12/11	2020/01/08	2020/02/19	2020/03/03					
		時刻				10:43	10:05	10:30	10:38	9:55	10:15	9:52	10:23	11:40	10:37	10:27	11:05					
水質管理目標設定項目				目標値	定量下限																	
水質管理目標設定項目	1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02	0.002			0.002未満		0.002未満			0.002未満				0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
	2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002P	0.0002			0.0002未満		0.0002未満			0.0002未満				0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
	3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02	0.002			0.002未満		0.002未満			0.002未満				0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
	5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004	0.0004			0.0004未満		0.0004未満			0.0004未満				0.0004未満		0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	4
	8	トルエン	mg/L	0.4	0.04			0.04未満		0.04未満			0.04未満				0.04未満		0.04未満	0.04未満	0.04未満	4
	9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08	0.008																	
	10	亜塩素酸	mg/L	0.6	0.06			0.06未満		0.06未満			0.06未満				0.06未満		0.06未満	0.06未満	0.06未満	4
	13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01P	0.001																	
	14	抱水クロラール	mg/L	0.02P	0.002																	
	15	農薬類	−	1	0.01			0.01未満											0.01未満	0.01未満	0.01未満	1
	16	残留塩素	mg/L	1	0.1	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4		0.4	0.3	0.4	12
	17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10〜100	1			78		79			80				83		83	78	80	4
	18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01	0.001			0.001未満		0.001未満			0.001未満				0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	19	遊離炭酸	mg/L	20	0.1			1.9		4.8			3.2				8.4		8.4	1.9	4.6	4
	20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3	0.01			0.01未満		0.01未満			0.01未満				0.01未満		0.01未満	0.01未満	0.01未満	4
	21	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L	0.02	0.002			0.002未満		0.002未満			0.002未満				0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
	24	蒸発残留物	mg/L	30〜200	1			200		170			180				180		200	170	180	4
	25	濁度	度	1	0.1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満		0.1未満	0.1未満	0.1未満	12
	26	pH値	−	7.5	0.01	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.5	7.4	7.0	6.9	6.9		7.5	6.9	7.3	12
	27	腐食性(ランゲリア指数)	−	−1〜0	0.1			−0.9		−0.8			−0.8				−1.3		−0.8	−1.3	−0.8	4
	28	従属栄養細菌	個/ml	2000P	1			4		12			90				5		90	4	28	4
	29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1	0.01			0.01未満		0.01未満			0.01未満				0.01未満		0.01未満	0.01未満	0.01未満	4
	30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1	0.01			0.01未満		0.01未満			0.01未満				0.01未満		0.01未満	0.01未満	0.01未満	4

項目区分	No.	項目	単位	基準値等	定量下限	西部水源地 水源地 出口 西部 浄水	西部水源地 水源地 出口 西部 浄水	西部水源地 水源地 出口 西部 浄水	西部水源地 水源地 出口 西部 浄水	西部水源地 水源地 出口 西部 浄水	西部水源地 水源地 出口 西部 浄水	西部水源地 水源地 出口 西部 浄水	西部水源地 水源地 出口 西部 浄水	西部水源地 水源地 出口 西部 浄水	西部水源地 水源地 出口 西部 浄水	西部水源地 水源地 出口 西部 浄水	西部水源地 水源地 出口 西部 浄水	最頻値	最高値	最低値	平均値	測定回数
		月 日				2019/04/09	2019/05/15	2019/06/04	2019/07/23	2019/08/06	2019/09/10	2019/10/08	2019/11/12	2019/12/11	2020/01/08	2020/02/19	2020/03/03					
		時 刻				10:43	10:05	10:30	10:38	9:55	10:15	9:52	10:23	11:40	10:37	10:27	11:05					
水質監視項目				基準値等	定量下限																	
水質監視項目		水温	℃	−	0.1	17.4	18.0	19.4	19.3	21.5	22.5	22.4	20.8	20.3	19.5	18.2	17.9		22.5	17.4	19.8	12
		アルカリ度	mg/L	−	0.1			64.4		64.9			66.9				63.7		66.9	63.7	65.0	4
		酸度	mg/L	−	0.1			2.2		5.4			3.6				9.6		9.6	2.2	5.2	4
		アンモニア性窒素	mg/L	−	0.01																	
		紫外線（UV）吸光度	−	−	−																	
		侵食性遊離炭酸	mg/L	−	0.1			1.0		3.6			2.1				7.1		7.1	1.0	3.4	4
		クロロホルム生成能	mg/L	−	0.001																	
		ブロモジクロロメタン生成能	mg/L	−	0.001																	
		ジブロモクロロメタン生成能	mg/L	−	0.001																	
		ブロモホルム生成能	mg/L	−	0.001																	
		総トリハロメタン生成能	mg/L	−	0.001																	
		クロロ酢酸生成能	mg/L	−	0.002																	
		ジクロロ酢酸生成能	mg/L	−	0.003																	
		トリクロロ酢酸生成能	mg/L	−	0.003																	
		電気伝導率	mS/m	−	1.0	28.6	27.0	28.8	26.8	26.7	27.5	27.0	27.5	28.0	29.1	27.0	27.8		29.1	26.7	27.6	12
備考																						

項目区分	No.	項目	単位	基準値等	定量下限	西部水源地 水源地 出口 西部 浄水	西部水源地 水源地 出口 西部 浄水	西部水源地 水源地 出口 西部 浄水	西部水源地 水源地 出口 西部 浄水	西部水源地 水源地 出口 西部 浄水	西部水源地 水源地 出口 西部 浄水	西部水源地 水源地 出口 西部 浄水	西部水源地 水源地 出口 西部 浄水	西部水源地 水源地 出口 西部 浄水	西部水源地 水源地 出口 西部 浄水	西部水源地 水源地 出口 西部 浄水	西部水源地 水源地 出口 西部 浄水	最頻値	最高値	最低値	平均値	測定回数
		月日				2019/04/09	2019/05/15	2019/06/04	2019/07/23	2019/08/06	2019/09/10	2019/10/08	2019/11/12	2019/12/11	2020/01/08	2020/02/19	2020/03/03					
		時刻				10:43	10:05	10:30	10:38	9:55	10:15	9:52	10:23	11:40	10:37	10:27	11:05					
農薬類				目標値	定量下限																	
農薬類	1	1,3-ジクロロプロペン(D-D)	mg/L	0.05	0.0005			0.0005未満											0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1
	2	2,2-DPA(ダラポン)	mg/L	0.08	0.0008			0.0008未満											0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	1
	3	2,4-D(2,4-PA)	mg/L	0.02	0.0002			0.0002未満											0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
	4	EPN	mg/L	0.004	0.00004			0.00004未満											0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	1
	5	MCPA	mg/L	0.005	0.00005			0.00005未満											0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1
	6	アシュラム	mg/L	0.9	0.009			0.009未満											0.009未満	0.009未満	0.009未満	1
	7	アセフェート	mg/L	0.006	0.0008			0.0008未満											0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	1
	8	アトラジン	mg/L	0.01	0.0001			0.0001未満											0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	1
	9	アニロホス	mg/L	0.003	0.00005			0.00005未満											0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1
	10	アミトラズ	mg/L	0.006	0.0003			0.0003未満											0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
	11	アラクロール	mg/L	0.03	0.0003			0.0003未満											0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
	12	イソキサチオン	mg/L	0.005	0.00005			0.00005未満											0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1
	13	イソフェンホス	mg/L	0.001	0.00003			0.00003未満											0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	1
	14	イソプロカルブ(MIPC)	mg/L	0.01	0.0001			0.0001未満											0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	1
	15	イソプロチオラン(IPT)	mg/L	0.3	0.003			0.003未満											0.003未満	0.003未満	0.003未満	1
	16	イプロベンホス(IBP)	mg/L	0.09	0.0009			0.0009未満											0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	1
	17	イミノクタジン	mg/L	0.006	0.00006			0.00006未満											0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	1
	18	インダノファン	mg/L	0.009	0.0003			0.0003未満											0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
	19	エスプロカルブ	mg/L	0.03	0.0003			0.0003未満											0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
	20	エトフェンプロックス	mg/L	0.08	0.0008			0.0008未満											0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	1
	21	エンドスルファン	mg/L	0.01	0.0001			0.0001未満											0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	1
	22	オキサジクロメホン	mg/L	0.02	0.0002			0.0002未満											0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
	23	オキシン銅(有機銅)	mg/L	0.03	0.0003			0.0003未満											0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
	24	オリサストロビン	mg/L	0.1	0.001			0.001未満											0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
	25	カズサホス	mg/L	0.0006	0.000006			0.000006未満											0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満	1
	26	カフェンストロール	mg/L	0.008	0.00008			0.00008未満											0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	1
	27	カルタップ	mg/L	0.3	0.003			0.003未満											0.003未満	0.003未満	0.003未満	1
	28	カルバリル(NAC)	mg/L	0.02	0.0002			0.0002未満											0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
	29	カルボフラン	mg/L	0.005	0.00005			0.00005未満											0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1
	30	キノクラミン(ACN)	mg/L	0.005	0.00005			0.00005未満											0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1
	31	キャプタン	mg/L	0.3	0.003			0.003未満											0.003未満	0.003未満	0.003未満	1
	32	クミルロン	mg/L	0.03	0.0003			0.0003未満											0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
	33	グリホサート	mg/L	2	0.02			0.02未満											0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
	34	グルホシネート	mg/L	0.02	0.0002			0.0002未満											0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
	35	クロメプロップ	mg/L	0.02	0.0002			0.0002未満											0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
	36	クロルニトロフェン(CNP)	mg/L	0.0001	0.0001			0.0001未満											0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	1
	37	クロルピリホス	mg/L	0.003	0.00003			0.00003未満											0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	1
	38	クロロタロニル(TPN)	mg/L	0.05	0.0005			0.0005未満											0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1
	39	シアナジン	mg/L	0.001	0.00001			0.00001未満											0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	1
	40	シアノホス(CYAP)	mg/L	0.003	0.00003			0.00003未満											0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	1

項目区分	No.	項目	単位	基準値等	定量下限	西部水源地 水源地 出口 西部 浄水	西部水源地 水源地 出口 西部 浄水	西部水源地 水源地 出口 西部 浄水	西部水源地 水源地 出口 西部 浄水	西部水源地 水源地 出口 西部 浄水	西部水源地 水源地 出口 西部 浄水	西部水源地 水源地 出口 西部 浄水	西部水源地 水源地 出口 西部 浄水	西部水源地 水源地 出口 西部 浄水	西部水源地 水源地 出口 西部 浄水	西部水源地 水源地 出口 西部 浄水	西部水源地 水源地 出口 西部 浄水	最頻値	最高値	最低値	平均値	測定回数
		月 日				2019/04/09	2019/05/15	2019/06/04	2019/07/23	2019/08/06	2019/09/10	2019/10/08	2019/11/12	2019/12/11	2020/01/08	2020/02/19	2020/03/03					
		時 刻				10:43	10:05	10:30	10:38	9:55	10:15	9:52	10:23	11:40	10:37	10:27	11:05					
農薬類	41	ジウロン（ＤＣＭＵ）	mg/L	0.02	0.0002			0.0002未満											0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
	42	ジクロベニル（ＤＢＮ）	mg/L	0.03	0.0003			0.0003未満											0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
	43	ジクロルボス（ＤＤＶＰ）	mg/L	0.008	0.00008			0.00008未満											0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	1
	44	ジクワット	mg/L	0.005	0.00005			0.00005未満											0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1
	45	ジスルホトン（エチルチオメトン）	mg/L	0.004	0.00004			0.00004未満											0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	1
	46	ジチオカルバメート系農薬	mg/L	0.005	0.00005			0.00005未満											0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1
	47	ジチオピル	mg/L	0.009	0.00009			0.00009未満											0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	1
	48	シハロホップブチル	mg/L	0.006	0.00006			0.00006未満											0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	1
	49	シマジン（CAT）	mg/L	0.003	0.00003			0.00003未満											0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	1
	50	ジメタメトリン	mg/L	0.02	0.0002			0.0002未満											0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
	51	ジメトエート	mg/L	0.05	0.0005			0.0005未満											0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1
	52	シメトリン	mg/L	0.03	0.0003			0.0003未満											0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
	53	ダイアジノン	mg/L	0.003	0.00003			0.00003未満											0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	1
	54	ダイムロン	mg/L	0.8	0.008			0.008未満											0.008未満	0.008未満	0.008未満	1
	55	ダゾメット、メタム（カーバム）、イソチオシアネート	mg/L	0.01	0.0001			0.0001未満											0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	1
	56	チアジニル	mg/L	0.1	0.001			0.001未満											0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
	57	チウラム	mg/L	0.02	0.0002			0.0002未満											0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
	58	チオジカルブ	mg/L	0.08	0.0008			0.0008未満											0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	1
	59	チオファネートメチル	mg/L	0.3	0.003			0.003未満											0.003未満	0.003未満	0.003未満	1
	60	チオベンカルブ	mg/L	0.02	0.0002			0.0002未満											0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
	61	テフリルトリオン	mg/L	0.002	0.00002			0.00002未満											0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	1
	62	テルブカルブ（MBPMC）	mg/L	0.02	0.0002			0.0002未満											0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
	63	トリクロピル	mg/L	0.006	0.00006			0.00006未満											0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	1
	64	トリクロルホン（DEP）	mg/L	0.005	0.00005			0.00005未満											0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1
	65	トリシクラゾール	mg/L	0.1	0.001			0.001未満											0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
	66	トリフルラリン	mg/L	0.06	0.0006			0.0006未満											0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	1
	67	ナプロパミド	mg/L	0.03	0.0003			0.0003未満											0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
	68	パラコート	mg/L	0.005	0.00005			0.00005未満											0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1
	69	ピペロホス	mg/L	0.0009	0.00005			0.00005未満											0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1
	70	ピラクロニル	mg/L	0.01	0.0001			0.0001未満											0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	1
	71	ピラゾキシフェン	mg/L	0.004	0.00004			0.00004未満											0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	1
	72	ピラゾリネート（ピラゾレート）	mg/L	0.02	0.0002			0.0002未満											0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
	73	ピリダフェンチオン	mg/L	0.002	0.00005			0.00005未満											0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1
	74	ピリブチカルブ	mg/L	0.02	0.0002			0.0002未満											0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
	75	ピロキロン	mg/L	0.05	0.0005			0.0005未満											0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1
	76	フィプロニル	mg/L	0.0005	0.000005			0.000005未満											0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	1
	77	フェニトロチオン（MEP）	mg/L	0.01	0.0001			0.0001未満											0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	1
	78	フェノブカルブ（ＢＰＭＣ）	mg/L	0.03	0.0003			0.0003未満											0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
	79	フェリムゾン	mg/L	0.05	0.0005			0.0005未満											0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1
	80	フェンチオン（ＭＰＰ）	mg/L	0.006	0.00006			0.00006未満											0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	1

項目区分	No.	項目	単位	基準値等	定量下限	西部水源地 水源地 出口 西部 浄水	西部水源地 水源地 出口 西部 浄水	西部水源地 水源地 出口 西部 浄水	西部水源地 水源地 出口 西部 浄水	西部水源地 水源地 出口 西部 浄水	西部水源地 水源地 出口 西部 浄水	西部水源地 水源地 出口 西部 浄水	西部水源地 水源地 出口 西部 浄水	西部水源地 水源地 出口 西部 浄水	西部水源地 水源地 出口 西部 浄水	西部水源地 水源地 出口 西部 浄水	西部水源地 水源地 出口 西部 浄水	最頻値	最高値	最低値	平均値	測定回数
		月 日				2019/04/09	2019/05/15	2019/06/04	2019/07/23	2019/08/06	2019/09/10	2019/10/08	2019/11/12	2019/12/11	2020/01/08	2020/02/19	2020/03/03					
		時 刻				10:43	10:05	10:30	10:38	9:55	10:15	9:52	10:23	11:40	10:37	10:27	11:05					
農薬類	81	フェントエート（ＰＡＰ）	mg/L	0.007	0.00007			0.00007未満											0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	1
	82	フェントラザミド	mg/L	0.01	0.0001			0.0001未満											0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	1
	83	フサライド	mg/L	0.1	0.001			0.001未満											0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
	84	ブタクロール	mg/L	0.03	0.0003			0.0003未満											0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
	85	ブタミホス	mg/L	0.02	0.0002			0.0002未満											0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
	86	ブプロフェジン	mg/L	0.02	0.0002			0.0002未満											0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
	87	フルアジナム	mg/L	0.03	0.0003			0.0003未満											0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
	88	プレチラクロール	mg/L	0.05	0.0005			0.0005未満											0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1
	89	プロシミドン	mg/L	0.09	0.0009			0.0009未満											0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	1
	90	プロチオホス	mg/L	0.004	0.00004			0.00004未満											0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	1
	91	プロピコナゾール	mg/L	0.05	0.0005			0.0005未満											0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1
	92	プロピザミド	mg/L	0.05	0.0005			0.0005未満											0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1
	93	プロベナゾール	mg/L	0.03	0.0003			0.0003未満											0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
	94	ブロモブチド	mg/L	0.1	0.001			0.001未満											0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
	95	ベノミル	mg/L	0.02	0.0002			0.0002未満											0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
	96	ペンシクロン	mg/L	0.1	0.001			0.001未満											0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
	97	ベンゾビシクロン	mg/L	0.09	0.0009			0.0009未満											0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	1
	98	ベンゾフェナップ	mg/L	0.005	0.00005			0.00005未満											0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1
	99	ベンタゾン	mg/L	0.2	0.002			0.002未満											0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
	100	ペンディメタリン	mg/L	0.3	0.003			0.003未満											0.003未満	0.003未満	0.003未満	1
	101	ベンフラカルブ	mg/L	0.04	0.0004			0.0004未満											0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	1
	102	ベンフルラリン（ベスロジン）	mg/L	0.01	0.0001			0.0001未満											0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	1
	103	ベンフレセート	mg/L	0.07	0.0007			0.0007未満											0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	1
	104	ホスチアゼート	mg/L	0.003	0.00003			0.00003未満											0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	1
	105	マラチオン（マラソン）	mg/L	0.7	0.007			0.007未満											0.007未満	0.007未満	0.007未満	1
	106	メコプロップ（MCPP)	mg/L	0.05	0.0005			0.0005未満											0.00005未満	0.0005未満	0.00005未満	1
	107	メソミル	mg/L	0.03	0.0003			0.0003未満											0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
	108	メタラキシル	mg/L	0.2	0.002			0.002未満											0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
	109	メチダチオン（ＤＭＴＰ）	mg/L	0.004	0.00004			0.00004未満											0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	1
	110	メトミノストロビン	mg/L	0.04	0.0004			0.0004未満											0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	1
	111	メトリブジン	mg/L	0.03	0.0003			0.0003未満											0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
	112	メフェナセット	mg/L	0.02	0.0002			0.0002未満											0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
	113	メプロニル	mg/L	0.1	0.001			0.001未満											0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
	114	モリネート	mg/L	0.005	0.00005			0.00005未満											0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1

No.																	
検査実施農薬数			114											114	114	114	1
検出農薬数			0											0	0	0	1
農薬類スコア			0.00											0.00	0.00	0.00	1

(エ)原水

(エ-1)加古川大堰(表流水)

項目区分	No.	項目	単位	定量下限	中西条浄水場 加古川 取水口 大堰	中西条浄水場 加古川 取水口 大堰	中西条浄水場 加古川 取水口 大堰	中西条浄水場 加古川 取水口 大堰	中西条浄水場 加古川 取水口 大堰	中西条浄水場 加古川 取水口 大堰	中西条浄水場 加古川 取水口 大堰	中西条浄水場 加古川 取水口 大堰	中西条浄水場 加古川 取水口 大堰	中西条浄水場 加古川 取水口 大堰	中西条浄水場 加古川 取水口 大堰	中西条浄水場 加古川 取水口 大堰	中西条浄水場 加古川 取水口 大堰	中西条浄水場 加古川 取水口 大堰	最頻値	最高値	最低値	平均値	測定回数
		月日			2019/04/17	2019/05/08	2019/05/14	2019/06/11	2019/07/17	2019/08/13	2019/09/09	2019/10/02	2019/10/16	2019/11/19	2019/12/10	2020/01/22	2020/02/18	2020/03/10					
		時刻			11:31	9:07	9:33	9:38	11:37	9:32	9:34	9:13	11:41	9:46	9:30	11:38	9:33	9:32					
水質基準項目				定量下限																			
水質基準項目	1	一般細菌	個/mL	1		150						640								640	150	400	2
	2	大腸菌	－	－		検出						検出							検出				2
			MPN/100mL	1		33						110								110	33	72	2
	3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003		0.0003未満						0.0003未満								0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2
	4	水銀及びその化合物	mg/L	0.00005		0.00005未満						0.00005未満								0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2
	5	セレン及びその化合物	mg/L	0.001		0.001未満						0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
	6	鉛及びその化合物	mg/L	0.001	0.001未満	0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満			0.001未満				0.001未満	0.001未満	0.001未満	6
	7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001		0.001						0.002								0.002	0.001	0.002	2
	8	六価クロム化合物	mg/L	0.005		0.005未満						0.005未満								0.005未満	0.005未満	0.005未満	2
	9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.004		0.006	0.006	0.011		0.007	0.007	0.006		0.006	0.006		0.007	0.007		0.011	0.006	0.007	10
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001		0.001未満						0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.05		0.53	0.34	0.78		0.19	0.24	0.30		0.43	0.67		0.64	0.64		0.78	0.19	0.48	10
	12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.08		0.11	0.12	0.21		0.17	0.18	0.13		0.11	0.11		0.12	0.13		0.21	0.11	0.14	10
	13	ホウ素及びその化合物	mg/L	0.1		0.1未満						0.1未満								0.1未満	0.1未満	0.1未満	2
	14	四塩化炭素	mg/L	0.0002		0.0002未満						0.0002未満								0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2
	15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.005		0.005未満						0.005未満								0.005未満	0.005未満	0.005未満	2
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.004		0.004未満						0.004未満								0.004未満	0.004未満	0.004未満	2
	17	ジクロロメタン	mg/L	0.002		0.002未満						0.002未満								0.002未満	0.002未満	0.002未満	2
	18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.001		0.001未満						0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
	19	トリクロロエチレン	mg/L	0.001		0.001未満						0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
	20	ベンゼン	mg/L	0.001		0.001未満						0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
	21	塩素酸	mg/L	0.06																			
	22	クロロ酢酸	mg/L	0.002																			
	23	クロロホルム	mg/L	0.001																			
	24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.003																			
	25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.001																			
	26	臭素酸	mg/L	0.001																			
	27	総トリハロメタン	mg/L	0.001																			
	28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.003																			
	29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.001																			
	30	ブロモホルム	mg/L	0.001																			
	31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.008																			

項目区分	No.	項目	単位	定量下限	中西条浄水場 加古川 取水口 大堰	中西条浄水場 加古川 取水口 大堰	中西条浄水場 加古川 取水口 大堰	中西条浄水場 加古川 取水口 大堰	中西条浄水場 加古川 取水口 大堰	中西条浄水場 加古川 取水口 大堰	中西条浄水場 加古川 取水口 大堰	中西条浄水場 加古川 取水口 大堰	中西条浄水場 加古川 取水口 大堰	中西条浄水場 加古川 取水口 大堰	中西条浄水場 加古川 取水口 大堰	中西条浄水場 加古川 取水口 大堰	中西条浄水場 加古川 取水口 大堰	中西条浄水場 加古川 取水口 大堰	最頻値	最高値	最低値	平均値	測定回数
		月 日			2019/04/17	2019/05/08	2019/05/14	2019/06/11	2019/07/17	2019/08/13	2019/09/09	2019/10/02	2019/10/16	2019/11/19	2019/12/10	2020/01/22	2020/02/18	2020/03/10					
		時 刻			11:31	9:07	9:33	9:38	11:37	9:32	9:34	9:13	11:41	9:46	9:30	11:38	9:33	9:32					
水質基準項目	32	亜鉛及びその化合物	mg/L	0.1		0.1未満						0.1未満								0.1未満	0.1未満	0.1未満	2
	33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.01	0.15	0.04			0.03			0.02	0.05			0.02				0.15	0.02	0.05	6
	34	鉄及びその化合物	mg/L	0.03	0.10	0.09			0.07			0.03	0.07			0.06				0.10	0.03	0.07	6
	35	銅及びその化合物	mg/L	0.1		0.1未満						0.1未満								0.1未満	0.1未満	0.1未満	2
	36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	1.0		15						18								18	15	16	2
	37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.001	0.017	0.030			0.002			0.002	0.020			0.021				0.030	0.002	0.015	6
	38	塩化物イオン	mg/L	1.0		15	25	18		25	18	19		25	28		19	14		28	14	21	10
	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	1		39						48								48	39	44	2
	40	蒸発残留物	mg/L	1		110						120								120	110	120	2
	41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.02		0.02未満						0.02未満								0.02未満	0.02未満	0.02未満	2
	42	ジェオスミン	mg/L	0.000001	0.000002	0.000001	0.000001	0.000002	0.000002	0.000001	0.000001	0.000001	0.000001未満	0.000002	0.000002	0.000001	0.000002	0.000002		0.000002	0.000001未満	0.000001	14
	43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001	0.000001未満	0.000001未満	0.000001	0.000003	0.000001	0.000002	0.000002	0.000001未満	0.000001未満	0.000002	0.000001	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満		0.000003	0.000001未満	0.000001未満	14
	44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.005		0.005未満						0.005未満								0.005未満	0.005未満	0.005未満	2
	45	フェノール類	mg/L	0.0005		0.0005未満						0.0005未満								0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2
	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.1	2.3	2.3	2.8	3.8	3.0	3.1	2.2	2.2	1.8	2.1	2.3	2.0	2.6	2.5		3.8	1.8	2.5	14
	47	pH値	−	0.1	7.9	8.0	9.0	7.5	9.3	8.3	8.6	8.2	7.6	7.9	7.7	7.7	7.8	7.6		9.3	7.5	8.1	14
	48	味	−	−																			
	49	臭気	−	−	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭				14
	50	色度	度	0.5	12.2	11.8	9.7	23.6	11.8	9.9	6.6	7.0	7.8	7.2	7.8	6.3	12.2	12.1		23.6	6.3	10.4	14
	51	濁度	度	0.1	5.3	4.7	5.9	15.2	4.6	5.4	4.2	4.3	3.8	2.1	2.4	3.1	8.2	5.8		15.2	2.1	5.4	14

項目区分	No.	項目	単位	定量下限	中西条浄水場 加古川 取水口 大堰	中西条浄水場 加古川 取水口 大堰	中西条浄水場 加古川 取水口 大堰	中西条浄水場 加古川 取水口 大堰	中西条浄水場 加古川 取水口 大堰	中西条浄水場 加古川 取水口 大堰	中西条浄水場 加古川 取水口 大堰	中西条浄水場 加古川 取水口 大堰	中西条浄水場 加古川 取水口 大堰	中西条浄水場 加古川 取水口 大堰	中西条浄水場 加古川 取水口 大堰	中西条浄水場 加古川 取水口 大堰	中西条浄水場 加古川 取水口 大堰	中西条浄水場 加古川 取水口 大堰	最頻値	最高値	最低値	平均値	測定回数
		月 日			2019/04/17	2019/05/08	2019/05/14	2019/06/11	2019/07/17	2019/08/13	2019/09/09	2019/10/02	2019/10/16	2019/11/19	2019/12/10	2020/01/22	2020/02/18	2020/03/10					
		時 刻			11:31	9:07	9:33	9:38	11:37	9:32	9:34	9:13	11:41	9:46	9:30	11:38	9:33	9:32					
水質管理目標設定項目				定量下限																			
水質管理目標設定項目	1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.002		0.002未満						0.002未満								0.002未満	0.002未満	0.002未満	2
	2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.0002		0.0002未満						0.0002未満								0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2
	3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.002		0.002未満						0.002未満								0.002未満	0.002未満	0.002未満	2
	5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.0004		0.0004未満						0.0004未満								0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	2
	8	トルエン	mg/L	0.04		0.04未満						0.04未満								0.04未満	0.04未満	0.04未満	2
	9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.008		0.008未満						0.008未満								0.008未満	0.008未満	0.008未満	2
	10	亜塩素酸	mg/L	0.06																			
	13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.001																			
	14	抱水クロラール	mg/L	0.002																			
	15	農薬類	−	0.01		0.01						0.01未満								0.01	0.01未満	0.01未満	2
	16	残留塩素	mg/L	0.1																			
	17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	1		39						48								48	39	44	2
	18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.001	0.017	0.030			0.002			0.002	0.020			0.021				0.030	0.002	0.015	6
	19	遊離炭酸	mg/L	0.1		1.9						0.6								1.9	0.6	1.2	2
	20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.01		0.01未満						0.01未満								0.01未満	0.01未満	0.01未満	2
	21	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L	0.002		0.002未満						0.002未満								0.002未満	0.002未満	0.002未満	2
	24	蒸発残留物	mg/L	1		110						120								120	110	120	2
	25	濁度	度	0.1	5.3	4.7	5.9	15.2	4.6	5.4	4.2	4.3	3.8	2.1	2.4	3.1	8.2	5.8		15.2	2.1	5.4	14
	26	pH値	−	0.01	7.9	8.0	9.0	7.5	9.3	8.3	8.6	8.2	7.6	7.9	7.7	7.7	7.8	7.6		9.3	7.5	8.1	14
	27	腐食性(ランゲリア指数)	−	0.1																			
	28	従属栄養細菌	個/ml	1																			
	29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.01		0.01未満						0.01未満								0.01未満	0.01未満	0.01未満	2
	30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.01	0.15	0.04			0.03			0.02	0.05			0.02				0.15	0.02	0.05	6

項目区分	No.	項目	単位	定量下限	中西条浄水場 加古川 取水口 大堰	中西条浄水場 加古川 取水口 大堰	中西条浄水場 加古川 取水口 大堰	中西条浄水場 加古川 取水口 大堰	中西条浄水場 加古川 取水口 大堰	中西条浄水場 加古川 取水口 大堰	中西条浄水場 加古川 取水口 大堰	中西条浄水場 加古川 取水口 大堰	中西条浄水場 加古川 取水口 大堰	中西条浄水場 加古川 取水口 大堰	中西条浄水場 加古川 取水口 大堰	中西条浄水場 加古川 取水口 大堰	中西条浄水場 加古川 取水口 大堰	中西条浄水場 加古川 取水口 大堰	最頻値	最高値	最低値	平均値	測定回数
		月 日			2019/04/17	2019/05/08	2019/05/14	2019/06/11	2019/07/17	2019/08/13	2019/09/09	2019/10/02	2019/10/16	2019/11/19	2019/12/10	2020/01/22	2020/02/18	2020/03/10					
		時 刻			11:31	9:07	9:33	9:38	11:37	9:32	9:34	9:13	11:41	9:46	9:30	11:38	9:33	9:32					
水質監視項目				定量下限																			
水質監視項目		水温	℃	0.1	16.6	19.7	22.6	23.1	27.7	31.1	30.6	27.1	18.3	14.4	9.1	8.5	9.4	12.0		31.1	8.5	19.3	14
		アルカリ度	mg/L	0.1		35.8						44.8								44.8	35.8	40.3	2
		酸度	mg/L	0.1		2.2						0.7								2.2	0.7	1.4	2
		アンモニア性窒素	mg/L	0.01	0.02	0.02	0.01未満	0.05	0.01	0.06	0.01未満	0.01未満	0.02	0.03	0.03	0.03	0.01	0.02		0.06	0.01未満	0.02	14
		紫外線（UV）吸光度	－	－	0.329	0.296	0.295	0.705	0.426	0.334	0.241	0.239	0.249	0.236	0.257	0.228	0.328	0.340		0.705	0.228	0.322	14
		侵食性遊離炭酸	mg/L	0.1		1.6						0.1								1.6	0.1	0.8	2
		クロロホルム生成能	mg/L	0.001																			
		ブロモジクロロメタン生成能	mg/L	0.001																			
		ジブロモクロロメタン生成能	mg/L	0.001																			
		ブロモホルム生成能	mg/L	0.001																			
		総トリハロメタン生成能	mg/L	0.001																			
		クロロ酢酸生成能	mg/L	0.002																			
		ジクロロ酢酸生成能	mg/L	0.003																			
		トリクロロ酢酸生成能	mg/L	0.003																			
		電気伝導率	mS/m	1.0	12.5	18.8	25.3	19.3	17.6	24.7	16.7	24.3	14.1	25.7	28.3	26.2	18.2	16.7		28.3	12.5	20.6	14
備考																							

項目区分	No.	項目	単位	定量下限	中西条浄水場 加古川 取水口 大堰	中西条浄水場 加古川 取水口 大堰	中西条浄水場 加古川 取水口 大堰	中西条浄水場 加古川 取水口 大堰	中西条浄水場 加古川 取水口 大堰	中西条浄水場 加古川 取水口 大堰	中西条浄水場 加古川 取水口 大堰	中西条浄水場 加古川 取水口 大堰	中西条浄水場 加古川 取水口 大堰	中西条浄水場 加古川 取水口 大堰	中西条浄水場 加古川 取水口 大堰	中西条浄水場 加古川 取水口 大堰	中西条浄水場 加古川 取水口 大堰	中西条浄水場 加古川 取水口 大堰	最頻値	最高値	最低値	平均値	測定回数
		月 日			2019/04/17	2019/05/08	2019/05/14	2019/06/11	2019/07/17	2019/08/13	2019/09/09	2019/10/02	2019/10/16	2019/11/19	2019/12/10	2020/01/22	2020/02/18	2020/03/10					
		時 刻			11:31	9:07	9:33	9:38	11:37	9:32	9:34	9:13	11:41	9:46	9:30	11:38	9:33	9:32					
農薬類				定量下限																			
農薬類	1	1,3-ジクロロプロペン(D-D)	mg/L	0.0005		0.0005未満						0.0005未満								0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2
	2	2,2-DPA(ダラポン)	mg/L	0.0008		0.0008未満						0.0008未満								0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	2
	3	2,4-D(2,4-PA)	mg/L	0.0002		0.0002未満						0.0002未満								0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2
	4	EPN	mg/L	0.00004		0.00004未満						0.00004未満								0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	2
	5	MCPA	mg/L	0.00005		0.00005未満						0.00005未満								0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2
	6	アシュラム	mg/L	0.009		0.009未満						0.009未満								0.009未満	0.009未満	0.009未満	2
	7	アセフェート	mg/L	0.0008		0.0008未満						0.0008未満								0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	2
	8	アトラジン	mg/L	0.0001		0.0001未満						0.0001未満								0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2
	9	アニロホス	mg/L	0.00005		0.00005未満						0.00005未満								0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2
	10	アミトラズ	mg/L	0.0003		0.0003未満						0.0003未満								0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2
	11	アラクロール	mg/L	0.0003		0.0003未満						0.0003未満								0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2
	12	イソキサチオン	mg/L	0.00005		0.00005未満						0.00005未満								0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2
	13	イソフェンホス	mg/L	0.00003		0.00003未満						0.00003未満								0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	2
	14	イソプロカルブ(MIPC)	mg/L	0.0001		0.0001未満						0.0001未満								0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2
	15	イソプロチオラン(IPT)	mg/L	0.003		0.003未満						0.003未満								0.003未満	0.003未満	0.003未満	2
	16	イプロベンホス(IBP)	mg/L	0.0009		0.0009未満						0.0009未満								0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	2
	17	イミノクタジン	mg/L	0.00006		0.00006未満						0.00006未満								0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	2
	18	インダノファン	mg/L	0.0003		0.0003未満						0.0003未満								0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2
	19	エスプロカルブ	mg/L	0.0003		0.0003未満						0.0003未満								0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2
	20	エトフェンプロックス	mg/L	0.0008		0.0008未満						0.0008未満								0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	2
	21	エンドスルファン	mg/L	0.0001		0.0001未満						0.0001未満								0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2
	22	オキサジクロメホン	mg/L	0.0002		0.0002未満						0.0002未満								0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2
	23	オキシン銅(有機銅)	mg/L	0.0003		0.0003未満						0.0003未満								0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2
	24	オリサストロビン	mg/L	0.001		0.001未満						0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
	25	カズサホス	mg/L	0.000006		0.000006未満						0.000006未満								0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満	2
	26	カフェンストロール	mg/L	0.00008		0.00008未満						0.00008未満								0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	2
	27	カルタップ	mg/L	0.003		0.003未満						0.003未満								0.003未満	0.003未満	0.003未満	2
	28	カルバリル(NAC)	mg/L	0.0002		0.0002未満						0.0002未満								0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2
	29	カルボフラン	mg/L	0.00005		0.00005未満						0.00005未満								0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2
	30	キノクラミン(ACN)	mg/L	0.00005		0.00005未満						0.00005未満								0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2
	31	キャプタン	mg/L	0.003		0.003未満						0.003未満								0.003未満	0.003未満	0.003未満	2
	32	クミルロン	mg/L	0.0003		0.0003未満						0.0003未満								0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2
	33	グリホサート	mg/L	0.02		0.02未満						0.02未満								0.02未満	0.02未満	0.02未満	2
	34	グルホシネート	mg/L	0.0002		0.0002未満						0.0002未満								0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2
	35	クロメプロップ	mg/L	0.0002		0.0002未満						0.0002未満								0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2
	36	クロルニトロフェン(CNP)	mg/L	0.0001		0.0001未満						0.0001未満								0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2
	37	クロルピリホス	mg/L	0.00003		0.00003未満						0.00003未満								0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	2
	38	クロロタロニル(TPN)	mg/L	0.0005		0.0005未満						0.0005未満								0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2
	39	シアナジン	mg/L	0.00001		0.00001未満						0.00001未満								0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	2
	40	シアノホス(CYAP)	mg/L	0.00003		0.00003未満						0.00003未満								0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	2

項目区分	No.	項目	単位	定量下限	中西条浄水場 加古川 取水口 大堰	中西条浄水場 加古川 取水口 大堰	中西条浄水場 加古川 取水口 大堰	中西条浄水場 加古川 取水口 大堰	中西条浄水場 加古川 取水口 大堰	中西条浄水場 加古川 取水口 大堰	中西条浄水場 加古川 取水口 大堰	中西条浄水場 加古川 取水口 大堰	中西条浄水場 加古川 取水口 大堰	中西条浄水場 加古川 取水口 大堰	中西条浄水場 加古川 取水口 大堰	中西条浄水場 加古川 取水口 大堰	中西条浄水場 加古川 取水口 大堰	中西条浄水場 加古川 取水口 大堰	最頻値	最高値	最低値	平均値	測定回数
		月日			2019/04/17	2019/05/08	2019/05/14	2019/06/11	2019/07/17	2019/08/13	2019/09/09	2019/10/02	2019/10/16	2019/11/19	2019/12/10	2020/01/22	2020/02/18	2020/03/10					
		時刻			11:31	9:07	9:33	9:38	11:37	9:32	9:34	9:13	11:41	9:46	9:30	11:38	9:33	9:32					
農薬類	41	ジウロン(DCMU)	mg/L	0.0002		0.0002未満						0.0002未満								0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2
	42	ジクロベニル(DBN)	mg/L	0.0003		0.0003未満						0.0003未満								0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2
	43	ジクロルボス(DDVP)	mg/L	0.00008		0.00008未満						0.00008未満								0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	2
	44	ジクワット	mg/L	0.00005		0.00005未満						0.00005未満								0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2
	45	ジスルホトン(エチルチオメトン)	mg/L	0.00004		0.00004未満						0.00004未満								0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	2
	46	ジチオカルバメート系農薬	mg/L	0.00005		0.00005未満						0.00005未満								0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2
	47	ジチオピル	mg/L	0.00009		0.00009未満						0.00009未満								0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	2
	48	シハロホップブチル	mg/L	0.00006		0.00006未満						0.00006未満								0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	2
	49	シマジン(CAT)	mg/L	0.00003		0.00003未満						0.00003未満								0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	2
	50	ジメタメトリン	mg/L	0.0002		0.0002未満						0.0002未満								0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2
	51	ジメトエート	mg/L	0.0005		0.0005未満						0.0005未満								0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2
	52	シメトリン	mg/L	0.0003		0.0003未満						0.0003未満								0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2
	53	ダイアジノン	mg/L	0.00003		0.00003未満						0.00003未満								0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	2
	54	ダイムロン	mg/L	0.008		0.008未満						0.008未満								0.008未満	0.008未満	0.008未満	2
	55	ダゾメット、メタム(カーバム)、イソチオシアネート	mg/L	0.0001		0.0001未満						0.0001未満								0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2
	56	チアジニル	mg/L	0.001		0.001未満						0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
	57	チウラム	mg/L	0.0002		0.0002未満						0.0002未満								0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2
	58	チオジカルブ	mg/L	0.0008		0.0008未満						0.0008未満								0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	2
	59	チオファネートメチル	mg/L	0.003		0.003未満						0.003未満								0.003未満	0.003未満	0.003未満	2
	60	チオベンカルブ	mg/L	0.0002		0.0002未満						0.0002未満								0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2
	61	テフリルトリオン	mg/L	0.00002		0.00002						0.00002未満								0.00002	0.00002未満	0.00002未満	2
	62	テルブカルブ(MBPMC)	mg/L	0.0002		0.0002未満						0.0002未満								0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2
	63	トリクロピル	mg/L	0.00006		0.00006未満						0.00006未満								0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	2
	64	トリクロルホン(DEP)	mg/L	0.00005		0.00005未満						0.00005未満								0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2
	65	トリシクラゾール	mg/L	0.001		0.001未満						0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
	66	トリフルラリン	mg/L	0.0006		0.0006未満						0.0006未満								0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	2
	67	ナプロパミド	mg/L	0.0003		0.0003未満						0.0003未満								0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2
	68	パラコート	mg/L	0.00005		0.00005未満						0.00005未満								0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2
	69	ピペロホス	mg/L	0.00005		0.00005未満						0.00005未満								0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2
	70	ピラクロニル	mg/L	0.0001		0.0001未満						0.0001未満								0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2
	71	ピラゾキシフェン	mg/L	0.00004		0.00004未満						0.00004未満								0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	2
	72	ピラゾリネート(ピラゾレート)	mg/L	0.0002		0.0002未満						0.0002未満								0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2
	73	ピリダフェンチオン	mg/L	0.00005		0.00005未満						0.00005未満								0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2
	74	ピリブチカルブ	mg/L	0.0002		0.0002未満						0.0002未満								0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2
	75	ピロキロン	mg/L	0.0005		0.0005未満						0.0005未満								0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2
	76	フィプロニル	mg/L	0.000005		0.000005未満						0.000005未満								0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	2
	77	フェニトロチオン(MEP)	mg/L	0.0001		0.0001未満						0.0001未満								0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2
	78	フェノブカルブ(BPMC)	mg/L	0.0003		0.0003未満						0.0003未満								0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2
	79	フェリムゾン	mg/L	0.0005		0.0005未満						0.0005未満								0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2
	80	フェンチオン(MPP)	mg/L	0.00006		0.00006未満						0.00006未満								0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	2

項目区分	No.	項目	単位	定量下限	中西条浄水場 加古川 取水口 大堰	中西条浄水場 加古川 取水口 大堰	中西条浄水場 加古川 取水口 大堰	中西条浄水場 加古川 取水口 大堰	中西条浄水場 加古川 取水口 大堰	中西条浄水場 加古川 取水口 大堰	中西条浄水場 加古川 取水口 大堰	中西条浄水場 加古川 取水口 大堰	中西条浄水場 加古川 取水口 大堰	中西条浄水場 加古川 取水口 大堰	中西条浄水場 加古川 取水口 大堰	中西条浄水場 加古川 取水口 大堰	中西条浄水場 加古川 取水口 大堰	中西条浄水場 加古川 取水口 大堰	最頻値	最高値	最低値	平均値	測定回数
		月 日			2019/04/17	2019/05/08	2019/05/14	2019/06/11	2019/07/17	2019/08/13	2019/09/09	2019/10/02	2019/10/16	2019/11/19	2019/12/10	2020/01/22	2020/02/18	2020/03/10					
		時 刻			11:31	9:07	9:33	9:38	11:37	9:32	9:34	9:13	11:41	9:46	9:30	11:38	9:33	9:32					
農薬類	81	フェントエート（ＰＡＰ）	mg/L	0.00007		0.00007未満						0.00007未満								0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	2
	82	フェントラザミド	mg/L	0.0001		0.0001未満						0.0001未満								0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2
	83	フサライド	mg/L	0.001		0.001未満						0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
	84	ブタクロール	mg/L	0.0003		0.0003未満						0.0003未満								0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2
	85	ブタミホス	mg/L	0.0002		0.0002未満						0.0002未満								0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2
	86	ブプロフェジン	mg/L	0.0002		0.0002未満						0.0002未満								0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2
	87	フルアジナム	mg/L	0.0003		0.0003未満						0.0003未満								0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2
	88	プレチラクロール	mg/L	0.0005		0.0005未満						0.0005未満								0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2
	89	プロシミドン	mg/L	0.0009		0.0009未満						0.0009未満								0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	2
	90	プロチオホス	mg/L	0.00004		0.00004未満						0.00004未満								0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	2
	91	プロピコナゾール	mg/L	0.0005		0.0005未満						0.0005未満								0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2
	92	プロピザミド	mg/L	0.0005		0.0005未満						0.0005未満								0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2
	93	プロベナゾール	mg/L	0.0003		0.0003未満						0.0003未満								0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2
	94	ブロモブチド	mg/L	0.001		0.001未満						0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
	95	ベノミル	mg/L	0.0002		0.0002未満						0.0002未満								0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2
	96	ペンシクロン	mg/L	0.001		0.001未満						0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
	97	ベンゾビシクロン	mg/L	0.0009		0.0009未満						0.0009未満								0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	2
	98	ベンゾフェナップ	mg/L	0.00005		0.00005未満						0.00005未満								0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2
	99	ベンタゾン	mg/L	0.002		0.002未満						0.002未満								0.002未満	0.002未満	0.002未満	2
	100	ペンディメタリン	mg/L	0.003		0.003未満						0.003未満								0.003未満	0.003未満	0.003未満	2
	101	ベンフラカルブ	mg/L	0.0004		0.0004未満						0.0004未満								0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	2
	102	ベンフルラリン（ベスロジン）	mg/L	0.0001		0.0001未満						0.0001未満								0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2
	103	ベンフレセート	mg/L	0.0007		0.0007未満						0.0007未満								0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	2
	104	ホスチアゼート	mg/L	0.00003		0.00003未満						0.00003未満								0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	2
	105	マラチオン（マラソン）	mg/L	0.007		0.007未満						0.007未満								0.007未満	0.007未満	0.007未満	2
	106	メコプロップ（MCPP)	mg/L	0.0005		0.0005未満						0.0005未満								0.00005未満	0.0005未満	0.00005未満	2
	107	メソミル	mg/L	0.0003		0.0003未満						0.0003未満								0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2
	108	メタラキシル	mg/L	0.002		0.002未満						0.002未満								0.002未満	0.002未満	0.002未満	2
	109	メチダチオン（ＤＭＴＰ）	mg/L	0.00004		0.00004未満						0.00004未満								0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	2
	110	メトミノストロビン	mg/L	0.0004		0.0004未満						0.0004未満								0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	2
	111	メトリブジン	mg/L	0.0003		0.0003未満						0.0003未満								0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2
	112	メフェナセット	mg/L	0.0002		0.0002未満						0.0002未満								0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2
	113	メプロニル	mg/L	0.001		0.001未満						0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
	114	モリネート	mg/L	0.00005		0.00005未満						0.00005未満								0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2

No.																			
検査実施農薬数		114						114								114	114	114	2
検出農薬数		1						0								1	0	0.5	2
農薬類スコア		0.01						0.00								0.01	0.00	0.00	2

(エ)原水

(エ-2)中西条浄水場の原水

項目区分	No.	項目	単位	定量下限	中西条浄水場 浄水場 原水 集合原水	中西条浄水場 浄水場 原水 集合原水	中西条浄水場 浄水場 原水 集合原水	中西条浄水場 浄水場 原水 集合原水	中西条浄水場 浄水場 原水 集合原水	中西条浄水場 浄水場 原水 集合原水	中西条浄水場 浄水場 原水 集合原水	中西条浄水場 浄水場 原水 集合原水	中西条浄水場 浄水場 原水 集合原水	中西条浄水場 浄水場 原水 集合原水	中西条浄水場 浄水場 原水 集合原水	中西条浄水場 浄水場 原水 集合原水	中西条浄水場 浄水場 原水 集合原水	中西条浄水場 浄水場 原水 集合原水	中西条浄水場 浄水場 原水 集合原水	中西条浄水場 浄水場 原水 集合原水	最頻値	最高値	最低値	平均値	測定回数
		月　日			2019/04/08	2019/05/08	2019/05/13	2019/06/17	2019/07/02	2019/07/08	2019/08/19	2019/09/10	2019/09/17	2019/10/02	2019/10/23	2019/11/18	2019/12/09	2020/01/14	2020/02/04	2020/03/03					
		時　刻			8:50	9:45	9:13	9:07	9:51	8:50	9:00	8:48	10:05	8:58	9:42	9:36	10:00	10:30	9:22	8:50					
水質基準項目				定量下限																					
水質基準項目	1	一般細菌	個/mL	1		35			1000			17		1000					240	250		1000	17	420	6
	2	大腸菌	−	−	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出				16
			MPN/100mL	1	12	49	12	70	5	180	46	1300	150	12	13	36	49	11	17	8		1300	5	120	16
	3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003		0.0003未満			0.0003未満					0.0003未満					0.0003未満			0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4
	4	水銀及びその化合物	mg/L	0.00005		0.00005未満			0.00005未満					0.00005未満					0.00005未満			0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	4
	5	セレン及びその化合物	mg/L	0.001		0.001未満			0.001未満					0.001未満					0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	6	鉛及びその化合物	mg/L	0.001		0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満					0.001未満	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	6
	7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001		0.001			0.002					0.001					0.001未満			0.002	0.001未満	0.001	4
	8	六価クロム化合物	mg/L	0.005		0.005未満			0.005未満					0.005未満					0.005未満			0.005未満	0.005未満	0.005未満	4
	9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.004		0.004未満			0.005			0.006		0.005					0.008	0.005		0.008	0.004未満	0.005	6
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001		0.001未満			0.001未満					0.001未満					0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.05		0.63			0.82			0.43		0.53					0.76	0.79		0.82	0.43	0.66	6
	12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.08		0.12			0.17			0.14		0.13					0.13	0.13		0.17	0.12	0.14	6
	13	ホウ素及びその化合物	mg/L	0.1		0.1未満			0.1未満					0.1未満					0.1未満			0.1未満	0.1未満	0.1未満	4
	14	四塩化炭素	mg/L	0.0002		0.0002未満			0.0002未満					0.0002未満					0.0002未満			0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
	15	1,4−ジオキサン	mg/L	0.005		0.005未満			0.005未満					0.005未満					0.005未満			0.005未満	0.005未満	0.005未満	4
	16	シス−1,2−ジクロロエチレン及びトランス−1,2−ジクロロエチレン	mg/L	0.004		0.004未満			0.004未満					0.004未満					0.004未満			0.004未満	0.004未満	0.004未満	4
	17	ジクロロメタン	mg/L	0.002		0.002未満			0.002未満					0.002未満					0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
	18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.001		0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満					0.001未満	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	6
	19	トリクロロエチレン	mg/L	0.001		0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満					0.001未満	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	6
	20	ベンゼン	mg/L	0.001		0.001未満			0.001未満					0.001未満					0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	21	塩素酸	mg/L	0.06																					
	22	クロロ酢酸	mg/L	0.002																					
	23	クロロホルム	mg/L	0.001																					
	24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.003																					
	25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.001																					
	26	臭素酸	mg/L	0.001																					
	27	総トリハロメタン	mg/L	0.001																					
	28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.003																					
	29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.001																					
	30	ブロモホルム	mg/L	0.001																					
	31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.008																					

項目区分	No.	項目	単位	定量下限	中西条浄水場 浄水場 原水 集合原水	中西条浄水場 浄水場 原水 集合原水	中西条浄水場 浄水場 原水 集合原水	中西条浄水場 浄水場 原水 集合原水	中西条浄水場 浄水場 原水 集合原水	中西条浄水場 浄水場 原水 集合原水	中西条浄水場 浄水場 原水 集合原水	中西条浄水場 浄水場 原水 集合原水	中西条浄水場 浄水場 原水 集合原水	中西条浄水場 浄水場 原水 集合原水	中西条浄水場 浄水場 原水 集合原水	中西条浄水場 浄水場 原水 集合原水	中西条浄水場 浄水場 原水 集合原水	中西条浄水場 浄水場 原水 集合原水	中西条浄水場 浄水場 原水 集合原水	中西条浄水場 浄水場 原水 集合原水	最頻値	最高値	最低値	平均値	測定回数
		月 日			2019/04/08	2019/05/08	2019/05/13	2019/06/17	2019/07/02	2019/07/08	2019/08/19	2019/09/10	2019/09/17	2019/10/02	2019/10/23	2019/11/18	2019/12/09	2020/01/14	2020/02/04	2020/03/03					
		時 刻			8:50	9:45	9:13	9:07	9:51	8:50	9:00	8:48	10:05	8:58	9:42	9:36	10:00	10:30	9:22	8:50					
水質基準項目	32	亜鉛及びその化合物	mg/L	0.1		0.1未満			0.1未満					0.1未満					0.1未満			0.1未満	0.1未満	0.1未満	4
	33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.01		0.04			0.09			0.02		0.02					0.04	0.03		0.09	0.02	0.04	6
	34	鉄及びその化合物	mg/L	0.03		0.07			0.12			0.03		0.03					0.06	0.06		0.12	0.03	0.06	6
	35	銅及びその化合物	mg/L	0.1		0.1未満			0.1未満					0.1未満					0.1未満			0.1未満	0.1未満	0.1未満	4
	36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	1.0		15			11					18					22			22	11	16	4
	37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.001		0.005			0.005			0.003		0.012					0.019	0.026		0.026	0.003	0.012	6
	38	塩化物イオン	mg/L	1.0		15			12			13		18					23	21		23	12	17	6
	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	1		42			43					55					52	47		55	42	48	5
	40	蒸発残留物	mg/L	1		100			120					120					150			150	100	120	4
	41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.02		0.02未満			0.02未満					0.02未満					0.02未満			0.02未満	0.02未満	0.02未満	4
	42	ジェオスミン	mg/L	0.000001		0.000001未満			0.000002			0.000001		0.000001					0.000001	0.000001		0.000002	0.000001未満	0.000001	6
	43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001		0.000001未満			0.000001			0.000002		0.000001未満					0.000001未満	0.000001未満		0.000002	0.000001未満	0.000001未満	6
	44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.005		0.005未満			0.005未満					0.005未満					0.005未満			0.005未満	0.005未満	0.005未満	4
	45	フェノール類	mg/L	0.0005		0.0005未満			0.0005未満					0.0005未満					0.0005未満			0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	4
	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.1	2.3	1.8	2.1	3.0	2.8	2.4	2.6	1.9	1.8	1.8	2.1	2.0	2.2	2.7	2.2	1.8		3.0	1.8	2.2	16
	47	pH値	－	0.1	7.4	7.2	7.5	7.1	7.1	7.2	7.0	7.2	7.0	7.1	7.0	7.4	7.4	7.2	7.3	7.1		7.5	7.0	7.2	16
	48	味	－	－																					
	49	臭気	－	－	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭				16
	50	色度	度	0.5	6.4	7.7	7.6	22.3	15.4	8.2	16.3	8.2	8.8	7.1	9.2	6.6	18.4	13.2	8.7	6.9		22.3	6.4	10.7	16
	51	濁度	度	0.1	4.1	2.0	1.5	12.7	4.8	0.9	19.5	5.2	5.7	4.3	5.0	3.4	4.6	10.1	5.3	4.4		19.5	0.9	5.8	16

項目区分	No.	項目	単位	定量下限	中西条浄水場 浄水場 原水 集合原水	中西条浄水場 浄水場 原水 集合原水	中西条浄水場 浄水場 原水 集合原水	中西条浄水場 浄水場 原水 集合原水	中西条浄水場 浄水場 原水 集合原水	中西条浄水場 浄水場 原水 集合原水	中西条浄水場 浄水場 原水 集合原水	中西条浄水場 浄水場 原水 集合原水	中西条浄水場 浄水場 原水 集合原水	中西条浄水場 浄水場 原水 集合原水	中西条浄水場 浄水場 原水 集合原水	中西条浄水場 浄水場 原水 集合原水	中西条浄水場 浄水場 原水 集合原水	中西条浄水場 浄水場 原水 集合原水	中西条浄水場 浄水場 原水 集合原水	中西条浄水場 浄水場 原水 集合原水	最頻値	最高値	最低値	平均値	測定回数
		月 日			2019/04/08	2019/05/08	2019/05/13	2019/06/17	2019/07/02	2019/07/08	2019/08/19	2019/09/10	2019/09/17	2019/10/02	2019/10/23	2019/11/18	2019/12/09	2020/01/14	2020/02/04	2020/03/03					
		時 刻			8:50	9:45	9:13	9:07	9:51	8:50	9:00	8:48	10:05	8:58	9:42	9:36	10:00	10:30	9:22	8:50					
水質管理目標設定項目				定量下限																					
水質管理目標設定項目	1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.002		0.002未満			0.002未満					0.002未満					0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
	2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.0002		0.0002未満			0.0002未満					0.0002未満					0.0002未満			0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
	3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.002		0.002未満			0.002未満					0.002未満					0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
	5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.0004		0.0004未満			0.0004未満					0.0004未満					0.0004未満			0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	4
	8	トルエン	mg/L	0.04		0.04未満			0.04未満					0.04未満					0.04未満			0.04未満	0.04未満	0.04未満	4
	9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.008		0.008未満			0.008未満					0.008未満					0.008未満			0.008未満	0.008未満	0.008未満	4
	10	亜塩素酸	mg/L	0.06																					
	13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.001																					
	14	抱水クロラール	mg/L	0.002																					
	15	農薬類	−	0.01		0.01			0.14					0.01未満					0.01未満			0.14	0.01未満	0.04	4
	16	残留塩素	mg/L	0.1																					
	17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	1		42			43					55					52	47		55	42	48	5
	18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.001		0.005			0.005			0.003		0.012					0.019	0.026		0.026	0.003	0.012	6
	19	遊離炭酸	mg/L	0.1		3.0			5.3					3.8					3.5			5.3	3.0	3.9	4
	20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.01		0.01未満			0.01未満			0.01未満		0.01未満					0.01未満	0.01未満		0.01未満	0.01未満	0.01未満	6
	21	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L	0.002		0.002未満			0.002未満					0.002未満					0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
	24	蒸発残留物	mg/L	1		100			120					120					150			150	100	120	4
	25	濁度	度	0.1	4.1	2.0	1.5	12.7	4.8	0.9	19.5	5.2	5.7	4.3	5.0	3.4	4.6	10.1	5.3	4.4		19.5	0.9	5.8	16
	26	pH値	−	0.01	7.4	7.2	7.5	7.1	7.1	7.2	7.0	7.2	7.0	7.1	7.0	7.4	7.4	7.2	7.3	7.1		7.5	7.0	7.2	16
	27	腐食性(ランゲリア指数)	−	0.1																					
	28	従属栄養細菌	個/ml	1																					
	29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.01		0.01未満			0.01未満					0.01未満					0.01未満			0.01未満	0.01未満	0.01未満	4
	30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.01		0.04			0.09			0.02		0.02					0.04	0.03		0.09	0.02	0.04	6

項目区分	No.	項目	単位	定量下限	中西条浄水場 浄水場 原水 集合原水	中西条浄水場 浄水場 原水 集合原水	中西条浄水場 浄水場 原水 集合原水	中西条浄水場 浄水場 原水 集合原水	中西条浄水場 浄水場 原水 集合原水	中西条浄水場 浄水場 原水 集合原水	中西条浄水場 浄水場 原水 集合原水	中西条浄水場 浄水場 原水 集合原水	中西条浄水場 浄水場 原水 集合原水	中西条浄水場 浄水場 原水 集合原水	中西条浄水場 浄水場 原水 集合原水	中西条浄水場 浄水場 原水 集合原水	中西条浄水場 浄水場 原水 集合原水	中西条浄水場 浄水場 原水 集合原水	中西条浄水場 浄水場 原水 集合原水	中西条浄水場 浄水場 原水 集合原水	最頻値	最高値	最低値	平均値	測定回数
		月日			2019/04/08	2019/05/08	2019/05/13	2019/06/17	2019/07/02	2019/07/08	2019/08/19	2019/09/10	2019/09/17	2019/10/02	2019/10/23	2019/11/18	2019/12/09	2020/01/14	2020/02/04	2020/03/03					
		時刻			8:50	9:45	9:13	9:07	9:51	8:50	9:00	8:48	10:05	8:58	9:42	9:36	10:00	10:30	9:22	8:50					
水質監視項目				定量下限																					
水質監視項目		水温	℃	0.1	16.2	18.9	20.8	21.6	24.1	25.2	28.3	29.2	26.2	26.3	19.8	15.8	10.2	9.8	9.6	12.2		29.2	9.6	19.6	16
		アルカリ度	mg/L	0.1	43.3	36.4	40.5	33.2	38.6	44.4	34.1	43.7	41.4	49.2	42.7	47.4	49.9	42.8	43.4	39.9		49.9	33.2	41.9	16
		酸度	mg/L	0.1		3.4			6.0					4.3					4.0	2.5		6.0	2.5	4.0	5
		アンモニア性窒素	mg/L	0.01	0.01	0.01未満	0.02	0.02	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.02	0.04	0.02	0.03	0.02	0.03	0.02	0.02	0.02		0.04	0.01未満	0.02	16
		紫外線(UV)吸光度	−	−	0.229	0.249	0.239	0.603	0.431	0.337	0.324	0.230	0.212	0.197	0.310	0.179	0.246	0.205	0.263	0.208		0.603	0.179	0.279	16
		侵食性遊離炭酸	mg/L	0.1		2.6			4.7					3.1					3.0			4.7	2.6	3.4	4
		クロロホルム生成能	mg/L	0.001	0.034																	0.034	0.034	0.034	1
		ブロモジクロロメタン生成能	mg/L	0.001	0.018																	0.018	0.018	0.018	1
		ジブロモクロロメタン生成能	mg/L	0.001	0.008																	0.008	0.008	0.008	1
		ブロモホルム生成能	mg/L	0.001	0.001未満																	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
		総トリハロメタン生成能	mg/L	0.001	0.060																	0.060	0.060	0.060	1
		クロロ酢酸生成能	mg/L	0.002	0.002																	0.002	0.002	0.002	1
		ジクロロ酢酸生成能	mg/L	0.003	0.016																	0.016	0.016	0.016	1
		トリクロロ酢酸生成能	mg/L	0.003	0.023																	0.023	0.023	0.023	1
		電気伝導率	mS/m	1.0	28.5	19.5	24.2	16.7	17.2	22.0	15.5	16.9	17.9	23.9	20.2	26.9	29.2	22.1	24.5	21.9		29.2	15.5	21.7	16
備考																									

項目区分	No.	項目	単位	定量下限	中西条浄水場 浄水場 原水 集合原水	中西条浄水場 浄水場 原水 集合原水	中西条浄水場 浄水場 原水 集合原水	中西条浄水場 浄水場 原水 集合原水	中西条浄水場 浄水場 原水 集合原水	中西条浄水場 浄水場 原水 集合原水	中西条浄水場 浄水場 原水 集合原水	中西条浄水場 浄水場 原水 集合原水	中西条浄水場 浄水場 原水 集合原水	中西条浄水場 浄水場 原水 集合原水	中西条浄水場 浄水場 原水 集合原水	中西条浄水場 浄水場 原水 集合原水	中西条浄水場 浄水場 原水 集合原水	中西条浄水場 浄水場 原水 集合原水	中西条浄水場 浄水場 原水 集合原水	中西条浄水場 浄水場 原水 集合原水	最頻値	最高値	最低値	平均値	測定回数
		月 日			2019/04/08	2019/05/08	2019/05/13	2019/06/17	2019/07/02	2019/07/08	2019/08/19	2019/09/10	2019/09/17	2019/10/02	2019/10/23	2019/11/18	2019/12/09	2020/01/14	2020/02/04	2020/03/03					
		時 刻			8:50	9:45	9:13	9:07	9:51	8:50	9:00	8:48	10:05	8:58	9:42	9:36	10:00	10:30	9:22	8:50					
農薬類				定量下限																					
	1	1,3-ジクロロプロペン(D-D)	mg/L	0.0005		0.0005未満			0.0005未満					0.0005未満					0.0005未満			0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	4
	2	2,2-DPA(ダラポン)	mg/L	0.0008		0.0008未満			0.0008未満					0.0008未満					0.0008未満			0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	4
	3	2,4-D(2,4-PA)	mg/L	0.0002		0.0002未満			0.0002未満					0.0002未満					0.0002未満			0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
	4	EPN	mg/L	0.00004		0.00004未満			0.00004未満					0.00004未満					0.00004未満			0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	4
	5	MCPA	mg/L	0.00005		0.00005未満			0.00005未満					0.00005未満					0.00005未満			0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	4
	6	アシュラム	mg/L	0.009		0.009未満			0.009未満					0.009未満					0.009未満			0.009未満	0.009未満	0.009未満	4
	7	アセフェート	mg/L	0.0008		0.0008未満			0.0008未満					0.0008未満					0.0008未満			0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	4
	8	アトラジン	mg/L	0.0001		0.0001未満			0.0001未満					0.0001未満					0.0001未満			0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	4
	9	アニロホス	mg/L	0.00005		0.00005未満			0.00005未満					0.00005未満					0.00005未満			0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	4
	10	アミトラズ	mg/L	0.0003		0.0003未満			0.0003未満					0.0003未満					0.0003未満			0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4
	11	アラクロール	mg/L	0.0003		0.0003未満			0.0003未満					0.0003未満					0.0003未満			0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4
	12	イソキサチオン	mg/L	0.00005		0.00005未満			0.00005未満					0.00005未満					0.00005未満			0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	4
	13	イソフェンホス	mg/L	0.00003		0.00003未満			0.00003未満					0.00003未満					0.00003未満			0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	4
	14	イソプロカルブ(MIPC)	mg/L	0.0001		0.0001未満			0.0001未満					0.0001未満					0.0001未満			0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	4
	15	イソプロチオラン(IPT)	mg/L	0.003		0.003未満			0.003未満					0.003未満					0.003未満			0.003未満	0.003未満	0.003未満	4
	16	イプロベンホス(IBP)	mg/L	0.0009		0.0009未満			0.0009未満					0.0009未満					0.0009未満			0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	4
	17	イミノクタジン	mg/L	0.00006		0.00006未満			0.00006未満					0.00006未満					0.00006未満			0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	4
	18	インダノファン	mg/L	0.0003		0.0003未満			0.0003未満					0.0003未満					0.0003未満			0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4
	19	エスプロカルブ	mg/L	0.0003		0.0003未満			0.0003未満					0.0003未満					0.0003未満			0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4
農薬類	20	エトフェンプロックス	mg/L	0.0008		0.0008未満			0.0008未満					0.0008未満					0.0008未満			0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	4
	21	エンドスルファン	mg/L	0.0001		0.0001未満			0.0001未満					0.0001未満					0.0001未満			0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	4
	22	オキサジクロメホン	mg/L	0.0002		0.0002未満			0.0002未満					0.0002未満					0.0002未満			0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
	23	オキシン銅(有機銅)	mg/L	0.0003		0.0003未満			0.0003未満					0.0003未満					0.0003未満			0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4
	24	オリサストロビン	mg/L	0.001		0.001未満			0.001未満					0.001未満					0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	25	カズサホス	mg/L	0.000006		0.000006未満			0.000006未満					0.000006未満					0.000006未満			0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満	4
	26	カフェンストロール	mg/L	0.00008		0.00008未満			0.00008未満					0.00008未満					0.00008未満			0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	4
	27	カルタップ	mg/L	0.003		0.003未満			0.003未満					0.003未満					0.003未満			0.003未満	0.003未満	0.003未満	4
	28	カルバリル(NAC)	mg/L	0.0002		0.0002未満			0.0002未満					0.0002未満					0.0002未満			0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
	29	カルボフラン	mg/L	0.00005		0.00005未満			0.00005未満					0.00005未満					0.00005未満			0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	4
	30	キノクラミン(ACN)	mg/L	0.00005		0.00005未満			0.00005未満					0.00005未満					0.00005未満			0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	4
	31	キャプタン	mg/L	0.003		0.003未満			0.003未満					0.003未満					0.003未満			0.003未満	0.003未満	0.003未満	4
	32	クミルロン	mg/L	0.0003		0.0003未満			0.0003未満					0.0003未満					0.0003未満			0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4
	33	グリホサート	mg/L	0.02		0.02未満			0.02未満					0.02未満					0.02未満			0.02未満	0.02未満	0.02未満	4
	34	グルホシネート	mg/L	0.0002		0.0002未満			0.0002未満					0.0002未満					0.0002未満			0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
	35	クロメプロップ	mg/L	0.0002		0.0002未満			0.0002未満					0.0002未満					0.0002未満			0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
	36	クロルニトロフェン(CNP)	mg/L	0.0001		0.0001未満			0.0001未満					0.0001未満					0.0001未満			0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	4
	37	クロルピリホス	mg/L	0.00003		0.00003未満			0.00003未満					0.00003未満					0.00003未満			0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	4
	38	クロロタロニル(TPN)	mg/L	0.0005		0.0005未満			0.0005未満					0.0005未満					0.0005未満			0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	4
	39	シアナジン	mg/L	0.00001		0.00001未満			0.00001未満					0.00001未満					0.00001未満			0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	4
	40	シアノホス(CYAP)	mg/L	0.00003		0.00003未満			0.00003未満					0.00003未満					0.00003未満			0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	4

項目区分	No.	項目	単位	定量下限	中西条浄水場 浄水場 原水 集合原水	中西条浄水場 浄水場 原水 集合原水	中西条浄水場 浄水場 原水 集合原水	中西条浄水場 浄水場 原水 集合原水	中西条浄水場 浄水場 原水 集合原水	中西条浄水場 浄水場 原水 集合原水	中西条浄水場 浄水場 原水 集合原水	中西条浄水場 浄水場 原水 集合原水	中西条浄水場 浄水場 原水 集合原水	中西条浄水場 浄水場 原水 集合原水	中西条浄水場 浄水場 原水 集合原水	中西条浄水場 浄水場 原水 集合原水	中西条浄水場 浄水場 原水 集合原水	中西条浄水場 浄水場 原水 集合原水	中西条浄水場 浄水場 原水 集合原水	中西条浄水場 浄水場 原水 集合原水	最頻値	最高値	最低値	平均値	測定回数
		月 日			2019/04/08	2019/05/08	2019/05/13	2019/06/17	2019/07/02	2019/07/08	2019/08/19	2019/09/10	2019/09/17	2019/10/02	2019/10/23	2019/11/18	2019/12/09	2020/01/14	2020/02/04	2020/03/03					
		時 刻			8:50	9:45	9:13	9:07	9:51	8:50	9:00	8:48	10:05	8:58	9:42	9:36	10:00	10:30	9:22	8:50					
農薬類	41	ジウロン（DCMU）	mg/L	0.0002		0.0002未満			0.0002未満					0.0002未満					0.0002未満			0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
	42	ジクロベニル（DBN）	mg/L	0.0003		0.0003未満			0.0003未満					0.0003未満					0.0003未満			0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4
	43	ジクロルボス（DDVP）	mg/L	0.00008		0.00008未満			0.00008未満					0.00008未満					0.00008未満			0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	4
	44	ジクワット	mg/L	0.00005		0.00005未満			0.00005未満					0.00005未満					0.00005未満			0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	4
	45	ジスルホトン（エチルチオメトン）	mg/L	0.00004		0.00004未満			0.00004未満					0.00004未満					0.00004未満			0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	4
	46	ジチオカルバメート系農薬	mg/L	0.00005		0.00005未満			0.00005未満					0.00005未満					0.00005未満			0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	4
	47	ジチオピル	mg/L	0.00009		0.00009未満			0.00009未満					0.00009未満					0.00009未満			0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	4
	48	シハロホップブチル	mg/L	0.00006		0.00006未満			0.00006未満					0.00006未満					0.00006未満			0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	4
	49	シマジン (CAT)	mg/L	0.00003		0.00003未満			0.00003未満					0.00003未満					0.00003未満			0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	4
	50	ジメタメトリン	mg/L	0.0002		0.0002未満			0.0002未満					0.0002未満					0.0002未満			0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
	51	ジメトエート	mg/L	0.0005		0.0005未満			0.0005未満					0.0005未満					0.0005未満			0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	4
	52	シメトリン	mg/L	0.0003		0.0003未満			0.0003未満					0.0003未満					0.0003未満			0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4
	53	ダイアジノン	mg/L	0.00003		0.00003未満			0.00003未満					0.00003未満					0.00003未満			0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	4
	54	ダイムロン	mg/L	0.008		0.008未満			0.008未満					0.008未満					0.008未満			0.008未満	0.008未満	0.008未満	4
	55	ダゾメット、メタム（カーバム）、イソチオシアネート	mg/L	0.0001		0.0001未満			0.0001未満					0.0001未満					0.0001未満			0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	4
	56	チアジニル	mg/L	0.001		0.001未満			0.001未満					0.001未満					0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	57	チウラム	mg/L	0.0002		0.0002未満			0.0002未満					0.0002未満					0.0002未満			0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
	58	チオジカルブ	mg/L	0.0008		0.0008未満			0.0008未満					0.0008未満					0.0008未満			0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	4
	59	チオファネートメチル	mg/L	0.003		0.003未満			0.003未満					0.003未満					0.003未満			0.003未満	0.003未満	0.003未満	4
	60	チオベンカルブ	mg/L	0.0002		0.0002未満			0.0002未満					0.0002未満					0.0002未満			0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
	61	テフリルトリオン	mg/L	0.00002		0.00002			0.00029					0.00002未満					0.00002未満			0.00029	0.00002未満	0.00008	4
	62	テルブカルブ (MBPMC)	mg/L	0.0002		0.0002未満			0.0002未満					0.0002未満					0.0002未満			0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
	63	トリクロピル	mg/L	0.00006		0.00006未満			0.00006未満					0.00006未満					0.00006未満			0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	4
	64	トリクロルホン (DEP)	mg/L	0.00005		0.00005未満			0.00005未満					0.00005未満					0.00005未満			0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	4
	65	トリシクラゾール	mg/L	0.001		0.001未満			0.001未満					0.001未満					0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	66	トリフルラリン	mg/L	0.0006		0.0006未満			0.0006未満					0.0006未満					0.0006未満			0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	4
	67	ナプロパミド	mg/L	0.0003		0.0003未満			0.0003未満					0.0003未満					0.0003未満			0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4
	68	パラコート	mg/L	0.00005		0.00005未満			0.00005未満					0.00005未満					0.00005未満			0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	4
	69	ピペロホス	mg/L	0.00005		0.00005未満			0.00005未満					0.00005未満					0.00005未満			0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	4
	70	ピラクロニル	mg/L	0.0001		0.0001未満			0.0001未満					0.0001未満					0.0001未満			0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	4
	71	ピラゾキシフェン	mg/L	0.00004		0.00004未満			0.00004未満					0.00004未満					0.00004未満			0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	4
	72	ピラゾリネート（ピラゾレート）	mg/L	0.0002		0.0002未満			0.0002未満					0.0002未満					0.0002未満			0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
	73	ピリダフェンチオン	mg/L	0.00005		0.00005未満			0.00005未満					0.00005未満					0.00005未満			0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	4
	74	ピリブチカルブ	mg/L	0.0002		0.0002未満			0.0002未満					0.0002未満					0.0002未満			0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
	75	ピロキロン	mg/L	0.0005		0.0005未満			0.0005未満					0.0005未満					0.0005未満			0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	4
	76	フィプロニル	mg/L	0.000005		0.000005未満			0.000005未満					0.000005未満					0.000005未満			0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	4
	77	フェニトロチオン (MEP)	mg/L	0.0001		0.0001未満			0.0001未満					0.0001未満					0.0001未満			0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	4
	78	フェノブカルブ（BPMC）	mg/L	0.0003		0.0003未満			0.0003未満					0.0003未満					0.0003未満			0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4
	79	フェリムゾン	mg/L	0.0005		0.0005未満			0.0005未満					0.0005未満					0.0005未満			0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	4
	80	フェンチオン（MPP）	mg/L	0.00006		0.00006未満			0.00006未満					0.00006未満					0.00006未満			0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	4

項目区分	No.	項目	単位	定量下限	中西条浄水場 浄水場 原水 集合原水	中西条浄水場 浄水場 原水 集合原水	中西条浄水場 浄水場 原水 集合原水	中西条浄水場 浄水場 原水 集合原水	中西条浄水場 浄水場 原水 集合原水	中西条浄水場 浄水場 原水 集合原水	中西条浄水場 浄水場 原水 集合原水	中西条浄水場 浄水場 原水 集合原水	中西条浄水場 浄水場 原水 集合原水	中西条浄水場 浄水場 原水 集合原水	中西条浄水場 浄水場 原水 集合原水	中西条浄水場 浄水場 原水 集合原水	中西条浄水場 浄水場 原水 集合原水	中西条浄水場 浄水場 原水 集合原水	中西条浄水場 浄水場 原水 集合原水	中西条浄水場 浄水場 原水 集合原水	最頻値	最高値	最低値	平均値	測定回数
		月　日			2019/04/08	2019/05/08	2019/05/13	2019/06/17	2019/07/02	2019/07/08	2019/08/19	2019/09/10	2019/09/17	2019/10/02	2019/10/23	2019/11/18	2019/12/09	2020/01/14	2020/02/04	2020/03/03					
		時　刻			8:50	9:45	9:13	9:07	9:51	8:50	9:00	8:48	10:05	8:58	9:42	9:36	10:00	10:30	9:22	8:50					
農薬類	81	フェントエート（ＰＡＰ）	mg/L	0.00007		0.00007未満			0.00007未満					0.00007未満					0.00007未満			0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	4
	82	フェントラザミド	mg/L	0.0001		0.0001未満			0.0001未満					0.0001未満					0.0001未満			0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	4
	83	フサライド	mg/L	0.001		0.001未満			0.001未満					0.001未満					0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	84	ブタクロール	mg/L	0.0003		0.0003未満			0.0003未満					0.0003未満					0.0003未満			0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4
	85	ブタミホス	mg/L	0.0002		0.0002未満			0.0002未満					0.0002未満					0.0002未満			0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
	86	ブプロフェジン	mg/L	0.0002		0.0002未満			0.0002未満					0.0002未満					0.0002未満			0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
	87	フルアジナム	mg/L	0.0003		0.0003未満			0.0003未満					0.0003未満					0.0003未満			0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4
	88	プレチラクロール	mg/L	0.0005		0.0005未満			0.0005未満					0.0005未満					0.0005未満			0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	4
	89	プロシミドン	mg/L	0.0009		0.0009未満			0.0009未満					0.0009未満					0.0009未満			0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	4
	90	プロチオホス	mg/L	0.00004		0.00004未満			0.00004未満					0.00004未満					0.00004未満			0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	4
	91	プロピコナゾール	mg/L	0.0005		0.0005未満			0.0005未満					0.0005未満					0.0005未満			0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	4
	92	プロピザミド	mg/L	0.0005		0.0005未満			0.0005未満					0.0005未満					0.0005未満			0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	4
	93	プロベナゾール	mg/L	0.0003		0.0003未満			0.0003未満					0.0003未満					0.0003未満			0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4
	94	ブロモブチド	mg/L	0.001		0.001未満			0.001未満					0.001未満					0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	95	ベノミル	mg/L	0.0002		0.0002未満			0.0002未満					0.0002未満					0.0002未満			0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
	96	ペンシクロン	mg/L	0.001		0.001未満			0.001未満					0.001未満					0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	97	ベンゾビシクロン	mg/L	0.0009		0.0009未満			0.0009未満					0.0009未満					0.0009未満			0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	4
	98	ベンゾフェナップ	mg/L	0.00005		0.00005未満			0.00005未満					0.00005未満					0.00005未満			0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	4
	99	ベンタゾン	mg/L	0.002		0.002未満			0.002未満					0.002未満					0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
	100	ペンディメタリン	mg/L	0.003		0.003未満			0.003未満					0.003未満					0.003未満			0.003未満	0.003未満	0.003未満	4
	101	ベンフラカルブ	mg/L	0.0004		0.0004未満			0.0004未満					0.0004未満					0.0004未満			0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	4
	102	ベンフルラリン（ベスロジン）	mg/L	0.0001		0.0001未満			0.0001未満					0.0001未満					0.0001未満			0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	4
	103	ベンフレセート	mg/L	0.0007		0.0007未満			0.0007未満					0.0007未満					0.0007未満			0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	4
	104	ホスチアゼート	mg/L	0.00003		0.00003未満			0.00003未満					0.00003未満					0.00003未満			0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	4
	105	マラチオン（マラソン）	mg/L	0.007		0.007未満			0.007未満					0.007未満					0.007未満			0.007未満	0.007未満	0.007未満	4
	106	メコプロップ(MCPP)	mg/L	0.0005		0.0005未満			0.0005未満					0.0005未満					0.0005未満			0.00005未満	0.0005未満	0.00005未満	4
	107	メソミル	mg/L	0.0003		0.0003未満			0.0003未満					0.0003未満					0.0003未満			0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4
	108	メタラキシル	mg/L	0.002		0.002未満			0.002未満					0.002未満					0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
	109	メチダチオン（ＤＭＴＰ）	mg/L	0.00004		0.00004未満			0.00004未満					0.00004未満					0.00004未満			0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	4
	110	メトミノストロビン	mg/L	0.0004		0.0004未満			0.0004未満					0.0004未満					0.0004未満			0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	4
	111	メトリブジン	mg/L	0.0003		0.0003未満			0.0003未満					0.0003未満					0.0003未満			0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4
	112	メフェナセット	mg/L	0.0002		0.0002未満			0.0002未満					0.0002未満					0.0002未満			0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
	113	メプロニル	mg/L	0.001		0.001未満			0.001未満					0.001未満					0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	114	モリネート	mg/L	0.00005		0.00005未満			0.00005未満					0.00005未満					0.00005未満			0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	4

No.																					
検査実施農薬数		114			114					114					114			114	114	114	4
検出農薬数		1			1					0					0			1	0	0.5	4
農薬類スコア		0.01			0.14					0.00					0.00			0.14	0.00	0.04	4

（エ）原水

（エ-3）中西条浄水場取水井No.1

項目区分	No.	項目	単位	定量下限	中西条浄水場 取水井 井戸1	中西条浄水場 取水井 井戸1	中西条浄水場 取水井 井戸1	中西条浄水場 取水井 井戸1	中西条浄水場 取水井 井戸1	中西条浄水場 取水井 井戸1	中西条浄水場 取水井 井戸1	中西条浄水場 取水井 井戸1	中西条浄水場 取水井 井戸1	中西条浄水場 取水井 井戸1	中西条浄水場 取水井 井戸1	中西条浄水場 取水井 井戸1	最頻値	最高値	最低値	平均値	測定回数
		月 日			2019/04/08	2019/05/13	2019/06/17	2019/07/02	2019/07/08	2019/08/19	2019/09/17	2019/10/23	2019/11/18	2019/12/09	2020/01/14	2020/02/25					
		時 刻			9:03	10:25	10:48	9:30	13:36	10:19	10:10	10:26	10:31	10:38	10:26	10:32					
水質基準項目				定量下限																	
	1	一般細菌	個/mL	1				3										3	3	3	1
	2	大腸菌	−	−	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出				12
			MPN/100mL	1																	
	3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003				0.0003未満										0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
	4	水銀及びその化合物	mg/L	0.00005				0.00005未満										0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1
	5	セレン及びその化合物	mg/L	0.001				0.001未満										0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
	6	鉛及びその化合物	mg/L	0.001				0.001未満										0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
	7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001				0.001未満										0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
	8	六価クロム化合物	mg/L	0.005				0.005未満										0.005未満	0.005未満	0.005未満	1
	9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.004				0.004未満										0.004未満	0.004未満	0.004未満	1
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001				0.001未満										0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.05				0.91										0.91	0.91	0.91	1
	12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.08				0.20										0.20	0.20	0.20	1
	13	ホウ素及びその化合物	mg/L	0.1				0.1未満										0.1未満	0.1未満	0.1未満	1
水質基準項目	14	四塩化炭素	mg/L	0.0002				0.0002未満										0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
	15	1,4−ジオキサン	mg/L	0.005				0.005未満										0.005未満	0.005未満	0.005未満	1
	16	シス−1,2−ジクロロエチレン及びトランス−1,2−ジクロロエチレン	mg/L	0.004				0.004未満										0.004未満	0.004未満	0.004未満	1
	17	ジクロロメタン	mg/L	0.002				0.002未満										0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
	18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.001				0.001未満										0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
	19	トリクロロエチレン	mg/L	0.001				0.001未満										0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
	20	ベンゼン	mg/L	0.001				0.001未満										0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
	21	塩素酸	mg/L	0.06																	
	22	クロロ酢酸	mg/L	0.002																	
	23	クロロホルム	mg/L	0.001																	
	24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.003																	
	25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.001																	
	26	臭素酸	mg/L	0.001																	
	27	総トリハロメタン	mg/L	0.001																	
	28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.003																	
	29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.001																	
	30	ブロモホルム	mg/L	0.001																	
	31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.008																	

項目区分	No.	項目	単位	定量下限	中西条浄水場 取水井 井戸1	中西条浄水場 取水井 井戸1	中西条浄水場 取水井 井戸1	中西条浄水場 取水井 井戸1	中西条浄水場 取水井 井戸1	中西条浄水場 取水井 井戸1	中西条浄水場 取水井 井戸1	中西条浄水場 取水井 井戸1	中西条浄水場 取水井 井戸1	中西条浄水場 取水井 井戸1	中西条浄水場 取水井 井戸1	中西条浄水場 取水井 井戸1	最頻値	最高値	最低値	平均値	測定回数
		月日			2019/04/08	2019/05/13	2019/06/17	2019/07/02	2019/07/08	2019/08/19	2019/09/17	2019/10/23	2019/11/18	2019/12/09	2020/01/14	2020/02/25					
		時刻			9:03	10:25	10:48	9:30	13:36	10:19	10:10	10:26	10:31	10:38	10:26	10:32					
水質基準項目	32	亜鉛及びその化合物	mg/L	0.1				0.1未満										0.1未満	0.1未満	0.1未満	1
	33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.01				0.01未満										0.01未満	0.01未満	0.01未満	1
	34	鉄及びその化合物	mg/L	0.03				0.13										0.13	0.13	0.13	1
	35	銅及びその化合物	mg/L	0.1				0.1未満										0.1未満	0.1未満	0.1未満	1
	36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	1.0				18										18	18	18	1
	37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.001				0.019										0.019	0.019	0.019	1
	38	塩化物イオン	mg/L	1.0				19										19	19	19	1
	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	1				68										68	68	68	1
	40	蒸発残留物	mg/L	1				160										160	160	160	1
	41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.02				0.02未満										0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
	42	ジェオスミン	mg/L	0.000001				0.000001未満										0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1
	43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001				0.000001未満										0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1
	44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.005																	
	45	フェノール類	mg/L	0.0005				0.0005未満										0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1
	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.1				1.1										1.1	1.1	1.1	1
	47	pH値	−	0.1				6.6										6.6	6.6	6.6	1
	48	味	−	−																	
	49	臭気	−	−				異常なし									異常なし				1
	50	色度	度	0.5				0.7										0.7	0.7	0.7	1
	51	濁度	度	0.1				0.1										0.1	0.1	0.1	1

項目区分	No.	項目	単位	定量下限	中西条浄水場 取水井 井戸1	中西条浄水場 取水井 井戸1	中西条浄水場 取水井 井戸1	中西条浄水場 取水井 井戸1	中西条浄水場 取水井 井戸1	中西条浄水場 取水井 井戸1	中西条浄水場 取水井 井戸1	中西条浄水場 取水井 井戸1	中西条浄水場 取水井 井戸1	中西条浄水場 取水井 井戸1	中西条浄水場 取水井 井戸1	中西条浄水場 取水井 井戸1	最頻値	最高値	最低値	平均値	測定回数
		月日			2019/04/08	2019/05/13	2019/06/17	2019/07/02	2019/07/08	2019/08/19	2019/09/17	2019/10/23	2019/11/18	2019/12/09	2020/01/14	2020/02/25					
		時刻			9:03	10:25	10:48	9:30	13:36	10:19	10:10	10:26	10:31	10:38	10:26	10:32					
水質管理目標設定項目				定量下限																	
水質管理目標設定項目	1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.002				0.002未満										0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
	2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.0002				0.0002未満										0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
	3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.002				0.002未満										0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
	5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.0004				0.0004未満										0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	1
	8	トルエン	mg/L	0.04				0.04未満										0.04未満	0.04未満	0.04未満	1
	9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.008				0.008未満										0.008未満	0.008未満	0.008未満	1
	10	亜塩素酸	mg/L	0.06																	
	13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.001																	
	14	抱水クロラール	mg/L	0.002																	
	15	農薬類	－	0.01																	
	16	残留塩素	mg/L	0.1																	
	17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	1				68										68	68	68	1
	18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.001				0.019										0.019	0.019	0.019	1
	19	遊離炭酸	mg/L	0.1				15										15	15	15	1
	20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.01				0.01未満										0.01未満	0.01未満	0.01未満	1
	21	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L	0.002				0.002未満										0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
	24	蒸発残留物	mg/L	1				160										160	160	160	1
	25	濁度	度	0.1				0.1										0.1	0.1	0.1	1
	26	pH値	－	0.01				6.6										6.6	6.6	6.6	1
	27	腐食性(ランゲリア指数)	－	0.1																	
	28	従属栄養細菌	個/ml	1																	
	29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.01				0.01未満										0.01未満	0.01未満	0.01未満	1
	30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.01				0.01未満										0.01未満	0.01未満	0.01未満	1

項目区分	No.	項目	単位	定量下限	中西条浄水場 取水井 井戸1	中西条浄水場 取水井 井戸1	中西条浄水場 取水井 井戸1	中西条浄水場 取水井 井戸1	中西条浄水場 取水井 井戸1	中西条浄水場 取水井 井戸1	中西条浄水場 取水井 井戸1	中西条浄水場 取水井 井戸1	中西条浄水場 取水井 井戸1	中西条浄水場 取水井 井戸1	中西条浄水場 取水井 井戸1	中西条浄水場 取水井 井戸1	最頻値	最高値	最低値	平均値	測定回数
		月 日			2019/04/08	2019/05/13	2019/06/17	2019/07/02	2019/07/08	2019/08/19	2019/09/17	2019/10/23	2019/11/18	2019/12/09	2020/01/14	2020/02/25					
		時 刻			9:03	10:25	10:48	9:30	13:36	10:19	10:10	10:26	10:31	10:38	10:26	10:32					
水質監視項目				定量下限																	
水質監視項目		水温	℃	0.1	15.6	15.7	16.6	17.3	17.1	18.7	19.7	20.3	19.5	19.0	17.8	16.8		20.3	15.6	17.8	12
		アルカリ度	mg/L	0.1				57.4										57.4	57.4	57.4	1
		酸度	mg/L	0.1				16.9										16.9	16.9	16.9	1
		アンモニア性窒素	mg/L	0.01																	
		紫外線（UV）吸光度	－	－																	
		侵食性遊離炭酸	mg/L	0.1				13										13	13	13	1
		クロロホルム生成能	mg/L	0.001																	
		ブロモジクロロメタン生成能	mg/L	0.001																	
		ジブロモクロロメタン生成能	mg/L	0.001																	
		ブロモホルム生成能	mg/L	0.001																	
		総トリハロメタン生成能	mg/L	0.001																	
		クロロ酢酸生成能	mg/L	0.002																	
		ジクロロ酢酸生成能	mg/L	0.003																	
		トリクロロ酢酸生成能	mg/L	0.003																	
		電気伝導率	mS/m	1.0				26.5										26.5	26.5	26.5	1
備考																					

(エ)原水

(エ-4)中西条浄水場取水井No.2

項目区分	No.	項目	単位	定量下限	中西条浄水場 取水井 井戸2	中西条浄水場 取水井 井戸2	中西条浄水場 取水井 井戸2	中西条浄水場 取水井 井戸2	中西条浄水場 取水井 井戸2	中西条浄水場 取水井 井戸2	中西条浄水場 取水井 井戸2	中西条浄水場 取水井 井戸2	中西条浄水場 取水井 井戸2	中西条浄水場 取水井 井戸2	中西条浄水場 取水井 井戸2	中西条浄水場 取水井 井戸2	中西条浄水場 取水井 井戸2	最頻値	最高値	最低値	平均値	測定回数
		月 日			2019/04/08	2019/05/13	2019/06/17	2019/07/02	2019/07/08	2019/08/19	2019/09/17	2019/10/23	2019/11/18	2019/12/09	2020/01/14	2020/02/25	2020/03/11					
		時 刻			9:08	10:17	10:55	10:05	13:50	10:05	10:05	10:18	10:25	10:30	10:34	10:26	10:34					
水質基準項目				定量下限																		
水質基準項目	1	一般細菌	個/mL	1				1未満											1未満	1未満	1未満	1
	2	大腸菌	－	－	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出				13
			MPN/100mL	1																		
	3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003				0.0003未満											0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
	4	水銀及びその化合物	mg/L	0.00005				0.00005未満											0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1
	5	セレン及びその化合物	mg/L	0.001				0.001未満											0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
	6	鉛及びその化合物	mg/L	0.001				0.001未満											0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
	7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001				0.001未満											0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
	8	六価クロム化合物	mg/L	0.005				0.005未満											0.005未満	0.005未満	0.005未満	1
	9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.004				0.004未満											0.004未満	0.004未満	0.004未満	1
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001				0.001未満											0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.05				2.6											2.6	2.6	2.6	1
	12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.08				0.20											0.20	0.20	0.20	1
	13	ホウ素及びその化合物	mg/L	0.1				0.1未満											0.1未満	0.1未満	0.1未満	1
	14	四塩化炭素	mg/L	0.0002				0.0002未満											0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
	15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.005				0.005未満											0.005未満	0.005未満	0.005未満	1
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.004				0.004未満											0.004未満	0.004未満	0.004未満	1
	17	ジクロロメタン	mg/L	0.002				0.002未満											0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
	18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.001				0.001未満											0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
	19	トリクロロエチレン	mg/L	0.001				0.001未満											0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
	20	ベンゼン	mg/L	0.001				0.001未満											0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
	21	塩素酸	mg/L	0.06																		
	22	クロロ酢酸	mg/L	0.002																		
	23	クロロホルム	mg/L	0.001																		
	24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.003																		
	25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.001																		
	26	臭素酸	mg/L	0.001																		
	27	総トリハロメタン	mg/L	0.001																		
	28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.003																		
	29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.001																		
	30	ブロモホルム	mg/L	0.001																		
	31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.008																		

項目区分	No.	項目	単位	定量下限	中西条浄水場 取水井 井戸2	中西条浄水場 取水井 井戸2	中西条浄水場 取水井 井戸2	中西条浄水場 取水井 井戸2	中西条浄水場 取水井 井戸2	中西条浄水場 取水井 井戸2	中西条浄水場 取水井 井戸2	中西条浄水場 取水井 井戸2	中西条浄水場 取水井 井戸2	中西条浄水場 取水井 井戸2	中西条浄水場 取水井 井戸2	中西条浄水場 取水井 井戸2	中西条浄水場 取水井 井戸2	最頻値	最高値	最低値	平均値	測定回数
		月日			2019/04/08	2019/05/13	2019/06/17	2019/07/02	2019/07/08	2019/08/19	2019/09/17	2019/10/23	2019/11/18	2019/12/09	2020/01/14	2020/02/25	2020/03/11					
		時刻			9:08	10:17	10:55	10:05	13:50	10:05	10:05	10:18	10:25	10:30	10:34	10:26	10:34					
水質基準項目	32	亜鉛及びその化合物	mg/L	0.1				0.1未満											0.1未満	0.1未満	0.1未満	1
	33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.01				0.01未満											0.01未満	0.01未満	0.01未満	1
	34	鉄及びその化合物	mg/L	0.03				0.03未満											0.03未満	0.03未満	0.03未満	1
	35	銅及びその化合物	mg/L	0.1				0.1未満											0.1未満	0.1未満	0.1未満	1
	36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	1.0				16											16	16	16	1
	37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.001				0.003											0.003	0.003	0.003	1
	38	塩化物イオン	mg/L	1.0				18											18	18	18	1
	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	1				85											85	85	85	1
	40	蒸発残留物	mg/L	1				180											180	180	180	1
	41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.02				0.02未満											0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
	42	ジェオスミン	mg/L	0.000001				0.000001未満											0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1
	43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001				0.000001未満											0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1
	44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.005																		
	45	フェノール類	mg/L	0.0005				0.0005未満											0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1
	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.1				0.5											0.5	0.5	0.5	1
	47	pH値	−	0.1				6.4											6.4	6.4	6.4	1
	48	味	−	−																		
	49	臭気	−	−				異常なし										異常なし				1
	50	色度	度	0.5				0.5未満											0.5未満	0.5未満	0.5未満	1
	51	濁度	度	0.1				0.1未満											0.1未満	0.1未満	0.1未満	1

項目区分	No.	項目	単位	定量下限	中西条浄水場 取水井 井戸2	中西条浄水場 取水井 井戸2	中西条浄水場 取水井 井戸2	中西条浄水場 取水井 井戸2	中西条浄水場 取水井 井戸2	中西条浄水場 取水井 井戸2	中西条浄水場 取水井 井戸2	中西条浄水場 取水井 井戸2	中西条浄水場 取水井 井戸2	中西条浄水場 取水井 井戸2	中西条浄水場 取水井 井戸2	中西条浄水場 取水井 井戸2	中西条浄水場 取水井 井戸2	最頻値	最高値	最低値	平均値	測定回数
		月日			2019/04/08	2019/05/13	2019/06/17	2019/07/02	2019/07/08	2019/08/19	2019/09/17	2019/10/23	2019/11/18	2019/12/09	2020/01/14	2020/02/25	2020/03/11					
		時刻			9:08	10:17	10:55	10:05	13:50	10:05	10:05	10:18	10:25	10:30	10:34	10:26	10:34					
水質管理目標設定項目				定量下限																		
水質管理目標設定項目	1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.002				0.002未満											0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
	2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.0002				0.0002未満											0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
	3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.002				0.002未満											0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
	5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.0004				0.0004未満											0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	1
	8	トルエン	mg/L	0.04				0.04未満											0.04未満	0.04未満	0.04未満	1
	9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.008				0.008未満											0.008未満	0.008未満	0.008未満	1
	10	亜塩素酸	mg/L	0.06																		
	13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.001																		
	14	抱水クロラール	mg/L	0.002																		
	15	農薬類	−	0.01																		
	16	残留塩素	mg/L	0.1																		
	17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	1				85											85	85	85	1
	18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.001				0.003											0.003	0.003	0.003	1
	19	遊離炭酸	mg/L	0.1				20											20	20	20	1
	20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.01				0.01未満											0.01未満	0.01未満	0.01未満	1
	21	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L	0.002				0.002未満											0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
	24	蒸発残留物	mg/L	1				180											180	180	180	1
	25	濁度	度	0.1				0.1未満											0.1未満	0.1未満	0.1未満	1
	26	pH値	−	0.01				6.4											6.4	6.4	6.4	1
	27	腐食性(ランゲリア指数)	−	0.1																		
	28	従属栄養細菌	個/ml	1																		
	29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.01				0.01未満											0.01未満	0.01未満	0.01未満	1
	30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.01				0.01未満											0.01未満	0.01未満	0.01未満	1

項目区分	No.	項目	単位	定量下限	中西条浄水場 取水井 井戸2	中西条浄水場 取水井 井戸2	中西条浄水場 取水井 井戸2	中西条浄水場 取水井 井戸2	中西条浄水場 取水井 井戸2	中西条浄水場 取水井 井戸2	中西条浄水場 取水井 井戸2	中西条浄水場 取水井 井戸2	中西条浄水場 取水井 井戸2	中西条浄水場 取水井 井戸2	中西条浄水場 取水井 井戸2	中西条浄水場 取水井 井戸2	中西条浄水場 取水井 井戸2	最頻値	最高値	最低値	平均値	測定回数
		月日			2019/04/08	2019/05/13	2019/06/17	2019/07/02	2019/07/08	2019/08/19	2019/09/17	2019/10/23	2019/11/18	2019/12/09	2020/01/14	2020/02/25	2020/03/11					
		時刻			9:08	10:17	10:55	10:05	13:50	10:05	10:05	10:18	10:25	10:30	10:34	10:26	10:34					
水質監視項目				定量下限																		
水質監視項目		水温	℃	0.1	15.6	16.4	17.3	18.0	18.2	20.3	20.5	20.8	20.1	19.2	17.6	16.6	16.5		20.8	15.6	18.2	13
		アルカリ度	mg/L	0.1				65.0											65.0	65.0	65.0	1
		酸度	mg/L	0.1				22.5											22.5	22.5	22.5	1
		アンモニア性窒素	mg/L	0.01																		
		紫外線（UV）吸光度	－	－																		
		侵食性遊離炭酸	mg/L	0.1				17											17	17	17	1
		クロロホルム生成能	mg/L	0.001																		
		ブロモジクロロメタン生成能	mg/L	0.001																		
		ジブロモクロロメタン生成能	mg/L	0.001																		
		ブロモホルム生成能	mg/L	0.001																		
		総トリハロメタン生成能	mg/L	0.001																		
		クロロ酢酸生成能	mg/L	0.002																		
		ジクロロ酢酸生成能	mg/L	0.003																		
		トリクロロ酢酸生成能	mg/L	0.003																		
		電気伝導率	mS/m	1.0				27.7											27.7	27.7	27.7	1
備考																						

(エ)原水

(エ-5)中西条浄水場取水井No.3

項目区分	No.	項目	単位	定量下限	中西条浄水場 取水井 井戸3	中西条浄水場 取水井 井戸3	中西条浄水場 取水井 井戸3	中西条浄水場 取水井 井戸3	中西条浄水場 取水井 井戸3	中西条浄水場 取水井 井戸3	中西条浄水場 取水井 井戸3	中西条浄水場 取水井 井戸3	中西条浄水場 取水井 井戸3	中西条浄水場 取水井 井戸3	中西条浄水場 取水井 井戸3	中西条浄水場 取水井 井戸3	中西条浄水場 取水井 井戸3	最頻値	最高値	最低値	平均値	測定回数
		月日			2019/04/08	2019/05/13	2019/06/17	2019/07/02	2019/07/08	2019/08/19	2019/09/17	2019/10/23	2019/11/18	2019/12/09	2020/01/14	2020/02/25	2020/03/11					
		時刻			8:50	10:09	10:40	9:48	13:23	10:51	9:59	10:11	10:21	10:45	10:13	10:17	9:55					
水質基準項目				定量下限																		
	1	一般細菌	個/mL	1				3											3	3	3	1
	2	大腸菌	−	−	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出				13
			MPN/100mL	1																		
	3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003				0.0003未満											0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
	4	水銀及びその化合物	mg/L	0.00005				0.00005未満											0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1
	5	セレン及びその化合物	mg/L	0.001				0.001未満											0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
	6	鉛及びその化合物	mg/L	0.001				0.001未満											0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
	7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001				0.001未満											0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
	8	六価クロム化合物	mg/L	0.005				0.005未満											0.005未満	0.005未満	0.005未満	1
	9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.004				0.004未満											0.004未満	0.004未満	0.004未満	1
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001				0.001未満											0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.05				2.0											2.0	2.0	2.0	1
	12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.08				0.19											0.19	0.19	0.19	1
	13	ホウ素及びその化合物	mg/L	0.1				0.1未満											0.1未満	0.1未満	0.1未満	1
水質基準項目	14	四塩化炭素	mg/L	0.0002				0.0002未満											0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
	15	1,4−ジオキサン	mg/L	0.005				0.005未満											0.005未満	0.005未満	0.005未満	1
	16	シス−1,2−ジクロロエチレン及びトランス−1,2−ジクロロエチレン	mg/L	0.004				0.004未満											0.004未満	0.004未満	0.004未満	1
	17	ジクロロメタン	mg/L	0.002				0.002未満											0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
	18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.001				0.001未満											0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
	19	トリクロロエチレン	mg/L	0.001				0.001未満											0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
	20	ベンゼン	mg/L	0.001				0.001未満											0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
	21	塩素酸	mg/L	0.06																		
	22	クロロ酢酸	mg/L	0.002																		
	23	クロロホルム	mg/L	0.001																		
	24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.003																		
	25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.001																		
	26	臭素酸	mg/L	0.001																		
	27	総トリハロメタン	mg/L	0.001																		
	28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.003																		
	29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.001																		
	30	ブロモホルム	mg/L	0.001																		
	31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.008																		

項目区分	No.	項目	単位	定量下限	中西条浄水場 取水井 井戸3	中西条浄水場 取水井 井戸3	中西条浄水場 取水井 井戸3	中西条浄水場 取水井 井戸3	中西条浄水場 取水井 井戸3	中西条浄水場 取水井 井戸3	中西条浄水場 取水井 井戸3	中西条浄水場 取水井 井戸3	中西条浄水場 取水井 井戸3	中西条浄水場 取水井 井戸3	中西条浄水場 取水井 井戸3	中西条浄水場 取水井 井戸3	中西条浄水場 取水井 井戸3	最頻値	最高値	最低値	平均値	測定回数
		月日			2019/04/08	2019/05/13	2019/06/17	2019/07/02	2019/07/08	2019/08/19	2019/09/17	2019/10/23	2019/11/18	2019/12/09	2020/01/14	2020/02/25	2020/03/11					
		時刻			8:50	10:09	10:40	9:48	13:23	10:51	9:59	10:11	10:21	10:45	10:13	10:17	9:55					
水質基準項目	32	亜鉛及びその化合物	mg/L	0.1				0.1未満											0.1未満	0.1未満	0.1未満	1
	33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.01				0.01未満											0.01未満	0.01未満	0.01未満	1
	34	鉄及びその化合物	mg/L	0.03				0.03未満											0.03未満	0.03未満	0.03未満	1
	35	銅及びその化合物	mg/L	0.1				0.1未満											0.1未満	0.1未満	0.1未満	1
	36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	1.0				16											16	16	16	1
	37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.001				0.001未満											0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
	38	塩化物イオン	mg/L	1.0				18											18	18	18	1
	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	1				59											59	59	59	1
	40	蒸発残留物	mg/L	1				190											190	190	190	1
	41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.02				0.02未満											0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
	42	ジェオスミン	mg/L	0.000001				0.000001未満											0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1
	43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001				0.000001未満											0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1
	44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.005																		
	45	フェノール類	mg/L	0.0005				0.0005未満											0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1
	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.1				0.4											0.4	0.4	0.4	1
	47	pH値	−	0.1				6.4											6.4	6.4	6.4	1
	48	味	−	−																		
	49	臭気	−	−				異常なし										異常なし				1
	50	色度	度	0.5				0.5未満											0.5未満	0.5未満	0.5未満	1
	51	濁度	度	0.1				0.1未満											0.1未満	0.1未満	0.1未満	1

項目区分	No.	項目	単位	定量下限	中西条浄水場 取水井 井戸3	中西条浄水場 取水井 井戸3	中西条浄水場 取水井 井戸3	中西条浄水場 取水井 井戸3	中西条浄水場 取水井 井戸3	中西条浄水場 取水井 井戸3	中西条浄水場 取水井 井戸3	中西条浄水場 取水井 井戸3	中西条浄水場 取水井 井戸3	中西条浄水場 取水井 井戸3	中西条浄水場 取水井 井戸3	中西条浄水場 取水井 井戸3	中西条浄水場 取水井 井戸3	最頻値	最高値	最低値	平均値	測定回数
		月日			2019/04/08	2019/05/13	2019/06/17	2019/07/02	2019/07/08	2019/08/19	2019/09/17	2019/10/23	2019/11/18	2019/12/09	2020/01/14	2020/02/25	2020/03/11					
		時刻			8:50	10:09	10:40	9:48	13:23	10:51	9:59	10:11	10:21	10:45	10:13	10:17	9:55					
水質管理目標設定項目				定量下限																		
水質管理目標設定項目	1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.002				0.002未満											0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
	2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.0002				0.0002未満											0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
	3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.002				0.002未満											0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
	5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.0004				0.0004未満											0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	1
	8	トルエン	mg/L	0.04				0.04未満											0.04未満	0.04未満	0.04未満	1
	9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.008				0.008未満											0.008未満	0.008未満	0.008未満	1
	10	亜塩素酸	mg/L	0.06																		
	13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.001																		
	14	抱水クロラール	mg/L	0.002																		
	15	農薬類	−	0.01																		
	16	残留塩素	mg/L	0.1																		
	17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	1				59											59	59	59	1
	18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.001				0.001未満											0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
	19	遊離炭酸	mg/L	0.1				19											19	19	19	1
	20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.01				0.01未満											0.01未満	0.01未満	0.01未満	1
	21	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L	0.002				0.002未満											0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
	24	蒸発残留物	mg/L	1				190											190	190	190	1
	25	濁度	度	0.1				0.1未満											0.1未満	0.1未満	0.1未満	1
	26	pH値	−	0.01				6.4											6.4	6.4	6.4	1
	27	腐食性(ランゲリア指数)	−	0.1																		
	28	従属栄養細菌	個/ml	1																		
	29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.01				0.01未満											0.01未満	0.01未満	0.01未満	1
	30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.01				0.01未満											0.01未満	0.01未満	0.01未満	1

項目区分	No.	項目	単位	定量下限	中西条浄水場 取水井 井戸3	中西条浄水場 取水井 井戸3	中西条浄水場 取水井 井戸3	中西条浄水場 取水井 井戸3	中西条浄水場 取水井 井戸3	中西条浄水場 取水井 井戸3	中西条浄水場 取水井 井戸3	中西条浄水場 取水井 井戸3	中西条浄水場 取水井 井戸3	中西条浄水場 取水井 井戸3	中西条浄水場 取水井 井戸3	中西条浄水場 取水井 井戸3	中西条浄水場 取水井 井戸3	最頻値	最高値	最低値	平均値	測定回数
		月日			2019/04/08	2019/05/13	2019/06/17	2019/07/02	2019/07/08	2019/08/19	2019/09/17	2019/10/23	2019/11/18	2019/12/09	2020/01/14	2020/02/25	2020/03/11					
		時刻			8:50	10:09	10:40	9:48	13:23	10:51	9:59	10:11	10:21	10:45	10:13	10:17	9:55					
水質監視項目				定量下限																		
水質監視項目		水温	℃	0.1	16.2	16.8	17.6	18.7	18.3	20.2	21.1	20.5	20.3	19.6	18.1	16.4	16.5		21.1	16.2	18.5	13
		アルカリ度	mg/L	0.1				64.7											64.7	64.7	64.7	1
		酸度	mg/L	0.1				22.1											22.1	22.1	22.1	1
		アンモニア性窒素	mg/L	0.01																		
		紫外線（UV）吸光度	−	−																		
		侵食性遊離炭酸	mg/L	0.1				17											17	17	17	1
		クロロホルム生成能	mg/L	0.001																		
		ブロモジクロロメタン生成能	mg/L	0.001																		
		ジブロモクロロメタン生成能	mg/L	0.001																		
		ブロモホルム生成能	mg/L	0.001																		
		総トリハロメタン生成能	mg/L	0.001																		
		クロロ酢酸生成能	mg/L	0.002																		
		ジクロロ酢酸生成能	mg/L	0.003																		
		トリクロロ酢酸生成能	mg/L	0.003																		
		電気伝導率	mS/m	1.0				27.5											27.5	27.5	27.5	1
備考																						

（エ）原水

（エ-6）東神吉水源地原水

項目区分	No.	項目	単位	定量下限	東神吉水源地 原水槽 東神吉 原水	東神吉水源地 原水槽 東神吉 原水	東神吉水源地 原水槽 東神吉 原水	東神吉水源地 原水槽 東神吉 原水	東神吉水源地 原水槽 東神吉 原水	東神吉水源地 原水槽 東神吉 原水	東神吉水源地 原水槽 東神吉 原水	東神吉水源地 原水槽 東神吉 原水	東神吉水源地 原水槽 東神吉 原水	東神吉水源地 原水槽 東神吉 原水	東神吉水源地 原水槽 東神吉 原水	東神吉水源地 原水槽 東神吉 原水	東神吉水源地 原水槽 東神吉 原水	最頻値	最高値	最低値	平均値	測定回数
		月 日			2019/04/09	2019/05/08	2019/06/12	2019/07/23	2019/08/14	2019/09/03	2019/09/17	2019/10/08	2019/11/20	2019/12/03	2020/01/08	2020/02/19	2020/03/03					
		時 刻			11:13	10:08	9:20	11:18	9:28	9:59	11:15	10:12	9:55	10:17	11:10	11:02	12:07					
水質基準項目				定量下限																		
水質基準項目	1	一般細菌	個/mL	1		1未満													1未満	1未満	1未満	1
	2	大腸菌	－	－		不検出												不検出				1
			MPN/100mL	1																		
	3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003		0.0003未満													0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
	4	水銀及びその化合物	mg/L	0.00005		0.00005未満													0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1
	5	セレン及びその化合物	mg/L	0.001		0.001未満													0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
	6	鉛及びその化合物	mg/L	0.001		0.001未満													0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
	7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001		0.001未満													0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
	8	六価クロム化合物	mg/L	0.005		0.005未満													0.005未満	0.005未満	0.005未満	1
	9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.004		0.004未満													0.004未満	0.004未満	0.004未満	1
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001		0.001未満													0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.05		0.72													0.72	0.72	0.72	1
	12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.08		0.12													0.12	0.12	0.12	1
	13	ホウ素及びその化合物	mg/L	0.1		0.1未満													0.1未満	0.1未満	0.1未満	1
	14	四塩化炭素	mg/L	0.0002		0.0002未満													0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
	15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.005		0.005未満													0.005未満	0.005未満	0.005未満	1
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.004		0.004未満													0.004未満	0.004未満	0.004未満	1
	17	ジクロロメタン	mg/L	0.002		0.002未満													0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
	18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.001		0.001未満													0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
	19	トリクロロエチレン	mg/L	0.001		0.001未満													0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
	20	ベンゼン	mg/L	0.001		0.001未満													0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
	21	塩素酸	mg/L	0.06																		
	22	クロロ酢酸	mg/L	0.002																		
	23	クロロホルム	mg/L	0.001																		
	24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.003																		
	25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.001																		
	26	臭素酸	mg/L	0.001																		
	27	総トリハロメタン	mg/L	0.001																		
	28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.003																		
	29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.001																		
	30	ブロモホルム	mg/L	0.001																		
	31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.008																		

項目区分	No.	項目	単位	定量下限	東神吉水源地 原水槽 東神吉 原水	東神吉水源地 原水槽 東神吉 原水	東神吉水源地 原水槽 東神吉 原水	東神吉水源地 原水槽 東神吉 原水	東神吉水源地 原水槽 東神吉 原水	東神吉水源地 原水槽 東神吉 原水	東神吉水源地 原水槽 東神吉 原水	東神吉水源地 原水槽 東神吉 原水	東神吉水源地 原水槽 東神吉 原水	東神吉水源地 原水槽 東神吉 原水	東神吉水源地 原水槽 東神吉 原水	東神吉水源地 原水槽 東神吉 原水	東神吉水源地 原水槽 東神吉 原水	最頻値	最高値	最低値	平均値	測定回数
		月 日			2019/04/09	2019/05/08	2019/06/12	2019/07/23	2019/08/14	2019/09/03	2019/09/17	2019/10/08	2019/11/20	2019/12/03	2020/01/08	2020/02/19	2020/03/03					
		時 刻			11:13	10:08	9:20	11:18	9:28	9:59	11:15	10:12	9:55	10:17	11:10	11:02	12:07					
水質基準項目	32	亜鉛及びその化合物	mg/L	0.1		0.1未満													0.1未満	0.1未満	0.1未満	1
	33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.01		0.02													0.02	0.02	0.02	1
	34	鉄及びその化合物	mg/L	0.03	0.08	0.09	0.03	0.04	0.36	0.03未満		0.07	0.09	0.04	0.25	0.11	0.04		0.36	0.03未満	0.10	12
	35	銅及びその化合物	mg/L	0.1		0.1未満													0.1未満	0.1未満	0.1未満	1
	36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	1.0		17													17	17	17	1
	37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.001	0.012	0.011	0.012	0.010	0.012	0.008		0.012	0.019	0.019	0.022	0.023	0.022		0.023	0.008	0.015	12
	38	塩化物イオン	mg/L	1.0		23													23	23	23	1
	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	1		67													67	67	67	1
	40	蒸発残留物	mg/L	1		150													150	150	150	1
	41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.02		0.02未満													0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
	42	ジェオスミン	mg/L	0.000001		0.000001未満													0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1
	43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001		0.000001未満													0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1
	44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.005		0.005未満													0.005未満	0.005未満	0.005未満	1
	45	フェノール類	mg/L	0.0005		0.0005未満													0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1
	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.1		0.6													0.6	0.6	0.6	1
	47	pH値	－	0.1		6.7													6.7	6.7	6.7	1
	48	味	－	－																		
	49	臭気	－	－		異常なし												異常なし				1
	50	色度	度	0.5		0.7													0.7	0.7	0.7	1
	51	濁度	度	0.1		0.2													0.2	0.2	0.2	1

項目区分	No.	項目	単位	定量下限	東神吉水源地 原水槽 東神吉 原水	東神吉水源地 原水槽 東神吉 原水	東神吉水源地 原水槽 東神吉 原水	東神吉水源地 原水槽 東神吉 原水	東神吉水源地 原水槽 東神吉 原水	東神吉水源地 原水槽 東神吉 原水	東神吉水源地 原水槽 東神吉 原水	東神吉水源地 原水槽 東神吉 原水	東神吉水源地 原水槽 東神吉 原水	東神吉水源地 原水槽 東神吉 原水	東神吉水源地 原水槽 東神吉 原水	東神吉水源地 原水槽 東神吉 原水	東神吉水源地 原水槽 東神吉 原水	最頻値	最高値	最低値	平均値	測定回数
		月日			2019/04/09	2019/05/08	2019/06/12	2019/07/23	2019/08/14	2019/09/03	2019/09/17	2019/10/08	2019/11/20	2019/12/03	2020/01/08	2020/02/19	2020/03/03					
		時刻			11:13	10:08	9:20	11:18	9:28	9:59	11:15	10:12	9:55	10:17	11:10	11:02	12:07					
水質管理目標設定項目				定量下限																		
水質管理目標設定項目	1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.002		0.002未満													0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
	2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.0002		0.0002未満													0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
	3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.002		0.002未満													0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
	5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.0004		0.0004未満													0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	1
	8	トルエン	mg/L	0.04		0.04未満													0.04未満	0.04未満	0.04未満	1
	9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.008		0.008未満													0.008未満	0.008未満	0.008未満	1
	10	亜塩素酸	mg/L	0.06																		
	13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.001																		
	14	抱水クロラール	mg/L	0.002																		
	15	農薬類	−	0.01		0.01未満													0.01未満	0.01未満	0.01未満	1
	16	残留塩素	mg/L	0.1																		
	17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	1		67													67	67	67	1
	18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.001	0.012	0.011	0.012	0.010	0.012	0.008		0.012	0.019	0.019	0.022	0.023	0.022		0.023	0.008	0.015	12
	19	遊離炭酸	mg/L	0.1		9.9													9.9	9.9	9.9	1
	20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.01		0.01未満													0.01未満	0.01未満	0.01未満	1
	21	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L	0.002		0.002未満													0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
	24	蒸発残留物	mg/L	1		150													150	150	150	1
	25	濁度	度	0.1		0.2													0.2	0.2	0.2	1
	26	pH値	−	0.01		6.7													6.7	6.7	6.7	1
	27	腐食性(ランゲリア指数)	−	0.1																		
	28	従属栄養細菌	個/ml	1																		
	29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.01		0.01未満													0.01未満	0.01未満	0.01未満	1
	30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.01		0.02													0.02	0.02	0.02	1

項目区分	No.	項目	単位	定量下限	東神吉水源地 原水槽 東神吉 原水	東神吉水源地 原水槽 東神吉 原水	東神吉水源地 原水槽 東神吉 原水	東神吉水源地 原水槽 東神吉 原水	東神吉水源地 原水槽 東神吉 原水	東神吉水源地 原水槽 東神吉 原水	東神吉水源地 原水槽 東神吉 原水	東神吉水源地 原水槽 東神吉 原水	東神吉水源地 原水槽 東神吉 原水	東神吉水源地 原水槽 東神吉 原水	東神吉水源地 原水槽 東神吉 原水	東神吉水源地 原水槽 東神吉 原水	東神吉水源地 原水槽 東神吉 原水	最頻値	最高値	最低値	平均値	測定回数
		月日			2019/04/09	2019/05/08	2019/06/12	2019/07/23	2019/08/14	2019/09/03	2019/09/17	2019/10/08	2019/11/20	2019/12/03	2020/01/08	2020/02/19	2020/03/03					
		時刻			11:13	10:08	9:20	11:18	9:28	9:59	11:15	10:12	9:55	10:17	11:10	11:02	12:07					
水質監視項目				定量下限																		
水質監視項目		水温	℃	0.1	15.7	14.2	16.1	18.8	19.3	20.4	20.4	21.9	20.5	19.6	18.8	16.4	18.0		21.9	14.2	18.5	13
		アルカリ度	mg/L	0.1		50.9													50.9	50.9	50.9	1
		酸度	mg/L	0.1		11.2													11.2	11.2	11.2	1
		アンモニア性窒素	mg/L	0.01																		
		紫外線(UV)吸光度	−	−																		
		侵食性遊離炭酸	mg/L	0.1		8.8													8.8	8.8	8.8	1
		クロロホルム生成能	mg/L	0.001																		
		ブロモジクロロメタン生成能	mg/L	0.001																		
		ジブロモクロロメタン生成能	mg/L	0.001																		
		ブロモホルム生成能	mg/L	0.001																		
		総トリハロメタン生成能	mg/L	0.001																		
		クロロ酢酸生成能	mg/L	0.002																		
		ジクロロ酢酸生成能	mg/L	0.003																		
		トリクロロ酢酸生成能	mg/L	0.003																		
		電気伝導率	mS/m	1.0		25.2													25.2	25.2	25.2	1
備考																						

項目区分	No.	項目	単位	定量下限	東神吉水源地 原水槽 東神吉 原水	東神吉水源地 原水槽 東神吉 原水	東神吉水源地 原水槽 東神吉 原水	東神吉水源地 原水槽 東神吉 原水	東神吉水源地 原水槽 東神吉 原水	東神吉水源地 原水槽 東神吉 原水	東神吉水源地 原水槽 東神吉 原水	東神吉水源地 原水槽 東神吉 原水	東神吉水源地 原水槽 東神吉 原水	東神吉水源地 原水槽 東神吉 原水	東神吉水源地 原水槽 東神吉 原水	東神吉水源地 原水槽 東神吉 原水	東神吉水源地 原水槽 東神吉 原水	最頻値	最高値	最低値	平均値	測定回数
		月日			2019/04/09	2019/05/08	2019/06/12	2019/07/23	2019/08/14	2019/09/03	2019/09/17	2019/10/08	2019/11/20	2019/12/03	2020/01/08	2020/02/19	2020/03/03					
		時刻			11:13	10:08	9:20	11:18	9:28	9:59	11:15	10:12	9:55	10:17	11:10	11:02	12:07					
農薬類				定量下限																		
農薬類	1	1,3-ジクロロプロペン(D-D)	mg/L	0.0005		0.0005未満													0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1
	2	2,2-DPA(ダラポン)	mg/L	0.0008		0.0008未満													0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	1
	3	2,4-D(2,4-PA)	mg/L	0.0002		0.0002未満													0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
	4	EPN	mg/L	0.00004		0.00004未満													0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	1
	5	MCPA	mg/L	0.00005		0.00005未満													0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1
	6	アシュラム	mg/L	0.009		0.009未満													0.009未満	0.009未満	0.009未満	1
	7	アセフェート	mg/L	0.0008		0.0008未満													0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	1
	8	アトラジン	mg/L	0.0001		0.0001未満													0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	1
	9	アニロホス	mg/L	0.00005		0.00005未満													0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1
	10	アミトラズ	mg/L	0.0003		0.0003未満													0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
	11	アラクロール	mg/L	0.0003		0.0003未満													0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
	12	イソキサチオン	mg/L	0.00005		0.00005未満													0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1
	13	イソフェンホス	mg/L	0.00003		0.00003未満													0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	1
	14	イソプロカルブ(MIPC)	mg/L	0.0001		0.0001未満													0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	1
	15	イソプロチオラン(IPT)	mg/L	0.003		0.003未満													0.003未満	0.003未満	0.003未満	1
	16	イプロベンホス(IBP)	mg/L	0.0009		0.0009未満													0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	1
	17	イミノクタジン	mg/L	0.00006		0.00006未満													0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	1
	18	インダノファン	mg/L	0.0003		0.0003未満													0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
	19	エスプロカルブ	mg/L	0.0003		0.0003未満													0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
	20	エトフェンプロックス	mg/L	0.0008		0.0008未満													0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	1
	21	エンドスルファン	mg/L	0.0001		0.0001未満													0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	1
	22	オキサジクロメホン	mg/L	0.0002		0.0002未満													0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
	23	オキシン銅(有機銅)	mg/L	0.0003		0.0003未満													0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
	24	オリサストロビン	mg/L	0.001		0.001未満													0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
	25	カズサホス	mg/L	0.000006		0.000006未満													0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満	1
	26	カフェンストロール	mg/L	0.00008		0.00008未満													0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	1
	27	カルタップ	mg/L	0.003		0.003未満													0.003未満	0.003未満	0.003未満	1
	28	カルバリル(NAC)	mg/L	0.0002		0.0002未満													0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
	29	カルボフラン	mg/L	0.00005		0.00005未満													0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1
	30	キノクラミン(ACN)	mg/L	0.00005		0.00005未満													0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1
	31	キャプタン	mg/L	0.003		0.003未満													0.003未満	0.003未満	0.003未満	1
	32	クミルロン	mg/L	0.0003		0.0003未満													0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
	33	グリホサート	mg/L	0.02		0.02未満													0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
	34	グルホシネート	mg/L	0.0002		0.0002未満													0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
	35	クロメプロップ	mg/L	0.0002		0.0002未満													0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
	36	クロルニトロフェン(CNP)	mg/L	0.0001		0.0001未満													0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	1
	37	クロルピリホス	mg/L	0.00003		0.00003未満													0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	1
	38	クロロタロニル(TPN)	mg/L	0.0005		0.0005未満													0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1
	39	シアナジン	mg/L	0.00001		0.00001未満													0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	1
	40	シアノホス(CYAP)	mg/L	0.00003		0.00003未満													0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	1

項目区分	No.	項目	単位	定量下限	東神吉水源地 原水槽 東神吉 原水	東神吉水源地 原水槽 東神吉 原水	東神吉水源地 原水槽 東神吉 原水	東神吉水源地 原水槽 東神吉 原水	東神吉水源地 原水槽 東神吉 原水	東神吉水源地 原水槽 東神吉 原水	東神吉水源地 原水槽 東神吉 原水	東神吉水源地 原水槽 東神吉 原水	東神吉水源地 原水槽 東神吉 原水	東神吉水源地 原水槽 東神吉 原水	東神吉水源地 原水槽 東神吉 原水	東神吉水源地 原水槽 東神吉 原水	東神吉水源地 原水槽 東神吉 原水	最頻値	最高値	最低値	平均値	測定回数
		月日			2019/04/09	2019/05/08	2019/06/12	2019/07/23	2019/08/14	2019/09/03	2019/09/17	2019/10/08	2019/11/20	2019/12/03	2020/01/08	2020/02/19	2020/03/03					
		時刻			11:13	10:08	9:20	11:18	9:28	9:59	11:15	10:12	9:55	10:17	11:10	11:02	12:07					
農薬類	41	ジウロン（DCMU）	mg/L	0.0002		0.0002未満													0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
	42	ジクロベニル（DBN）	mg/L	0.0003		0.0003未満													0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
	43	ジクロルボス（DDVP）	mg/L	0.00008		0.00008未満													0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	1
	44	ジクワット	mg/L	0.00005		0.00005未満													0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1
	45	ジスルホトン（エチルチオメトン）	mg/L	0.00004		0.00004未満													0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	1
	46	ジチオカルバメート系農薬	mg/L	0.00005		0.00005未満													0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1
	47	ジチオピル	mg/L	0.00009		0.00009未満													0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	1
	48	シハロホップブチル	mg/L	0.00006		0.00006未満													0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	1
	49	シマジン（CAT）	mg/L	0.00003		0.00003未満													0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	1
	50	ジメタメトリン	mg/L	0.0002		0.0002未満													0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
	51	ジメトエート	mg/L	0.0005		0.0005未満													0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1
	52	シメトリン	mg/L	0.0003		0.0003未満													0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
	53	ダイアジノン	mg/L	0.00003		0.00003未満													0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	1
	54	ダイムロン	mg/L	0.008		0.008未満													0.008未満	0.008未満	0.008未満	1
	55	ダゾメット、メタム（カーバム）、イソチオシアネート	mg/L	0.0001		0.0001未満													0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	1
	56	チアジニル	mg/L	0.001		0.001未満													0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
	57	チウラム	mg/L	0.0002		0.0002未満													0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
	58	チオジカルブ	mg/L	0.0008		0.0008未満													0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	1
	59	チオファネートメチル	mg/L	0.003		0.003未満													0.003未満	0.003未満	0.003未満	1
	60	チオベンカルブ	mg/L	0.0002		0.0002未満													0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
	61	テフリルトリオン	mg/L	0.00002		0.00002未満													0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	1
	62	テルブカルブ（MBPMC）	mg/L	0.0002		0.0002未満													0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
	63	トリクロピル	mg/L	0.00006		0.00006未満													0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	1
	64	トリクロルホン（DEP）	mg/L	0.00005		0.00005未満													0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1
	65	トリシクラゾール	mg/L	0.001		0.001未満													0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
	66	トリフルラリン	mg/L	0.0006		0.0006未満													0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	1
	67	ナプロパミド	mg/L	0.0003		0.0003未満													0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
	68	パラコート	mg/L	0.00005		0.00005未満													0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1
	69	ピペロホス	mg/L	0.00005		0.00005未満													0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1
	70	ピラクロニル	mg/L	0.0001		0.0001未満													0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	1
	71	ピラゾキシフェン	mg/L	0.00004		0.00004未満													0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	1
	72	ピラゾリネート（ピラゾレート）	mg/L	0.0002		0.0002未満													0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
	73	ピリダフェンチオン	mg/L	0.00005		0.00005未満													0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1
	74	ピリブチカルブ	mg/L	0.0002		0.0002未満													0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
	75	ピロキロン	mg/L	0.0005		0.0005未満													0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1
	76	フィプロニル	mg/L	0.000005		0.000005未満													0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	1
	77	フェニトロチオン（MEP）	mg/L	0.0001		0.0001未満													0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	1
	78	フェノブカルブ（BPMC）	mg/L	0.0003		0.0003未満													0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
	79	フェリムゾン	mg/L	0.0005		0.0005未満													0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1
	80	フェンチオン（MPP）	mg/L	0.00006		0.00006未満													0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	1

項目区分	No.	項目	単位	定量下限	東神吉水源地 原水槽 東神吉 原水	東神吉水源地 原水槽 東神吉 原水	東神吉水源地 原水槽 東神吉 原水	東神吉水源地 原水槽 東神吉 原水	東神吉水源地 原水槽 東神吉 原水	東神吉水源地 原水槽 東神吉 原水	東神吉水源地 原水槽 東神吉 原水	東神吉水源地 原水槽 東神吉 原水	東神吉水源地 原水槽 東神吉 原水	東神吉水源地 原水槽 東神吉 原水	東神吉水源地 原水槽 東神吉 原水	東神吉水源地 原水槽 東神吉 原水	東神吉水源地 原水槽 東神吉 原水	最頻値	最高値	最低値	平均値	測定回数
		月日			2019/04/09	2019/05/08	2019/06/12	2019/07/23	2019/08/14	2019/09/03	2019/09/17	2019/10/08	2019/11/20	2019/12/03	2020/01/08	2020/02/19	2020/03/03					
		時刻			11:13	10:08	9:20	11:18	9:28	9:59	11:15	10:12	9:55	10:17	11:10	11:02	12:07					
農薬類	81	フェントエート（ＰＡＰ）	mg/L	0.00007		0.00007未満													0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	1
	82	フェントラザミド	mg/L	0.0001		0.0001未満													0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	1
	83	フサライド	mg/L	0.001		0.001未満													0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
	84	ブタクロール	mg/L	0.0003		0.0003未満													0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
	85	ブタミホス	mg/L	0.0002		0.0002未満													0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
	86	ブプロフェジン	mg/L	0.0002		0.0002未満													0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
	87	フルアジナム	mg/L	0.0003		0.0003未満													0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
	88	プレチラクロール	mg/L	0.0005		0.0005未満													0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1
	89	プロシミドン	mg/L	0.0009		0.0009未満													0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	1
	90	プロチオホス	mg/L	0.00004		0.00004未満													0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	1
	91	プロピコナゾール	mg/L	0.0005		0.0005未満													0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1
	92	プロピザミド	mg/L	0.0005		0.0005未満													0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1
	93	プロベナゾール	mg/L	0.0003		0.0003未満													0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
	94	ブロモブチド	mg/L	0.001		0.001未満													0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
	95	ベノミル	mg/L	0.0002		0.0002未満													0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
	96	ペンシクロン	mg/L	0.001		0.001未満													0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
	97	ベンゾビシクロン	mg/L	0.0009		0.0009未満													0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	1
	98	ベンゾフェナップ	mg/L	0.00005		0.00005未満													0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1
	99	ベンタゾン	mg/L	0.002		0.002未満													0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
	100	ペンディメタリン	mg/L	0.003		0.003未満													0.003未満	0.003未満	0.003未満	1
	101	ベンフラカルブ	mg/L	0.0004		0.0004未満													0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	1
	102	ベンフルラリン（ベスロジン）	mg/L	0.0001		0.0001未満													0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	1
	103	ベンフレセート	mg/L	0.0007		0.0007未満													0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	1
	104	ホスチアゼート	mg/L	0.00003		0.00003未満													0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	1
	105	マラチオン（マラソン）	mg/L	0.007		0.007未満													0.007未満	0.007未満	0.007未満	1
	106	メコプロップ（MCPP)	mg/L	0.0005		0.0005未満													0.00005未満	0.0005未満	0.00005未満	1
	107	メソミル	mg/L	0.0003		0.0003未満													0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
	108	メタラキシル	mg/L	0.002		0.002未満													0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
	109	メチダチオン（ＤＭＴＰ）	mg/L	0.00004		0.00004未満													0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	1
	110	メトミノストロビン	mg/L	0.0004		0.0004未満													0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	1
	111	メトリブジン	mg/L	0.0003		0.0003未満													0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
	112	メフェナセット	mg/L	0.0002		0.0002未満													0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
	113	メプロニル	mg/L	0.001		0.001未満													0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
	114	モリネート	mg/L	0.00005		0.00005未満													0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1

No.																		
検査実施農薬数		114													114	114	114	1
検出農薬数		0													0	0	0	1
農薬類スコア		0.00													0.00	0.00	0.00	1

（エ）原水

（エ-7）東神吉水源地取水井No.1

項目区分	No.	項目	単位	定量下限	東神吉水源地 取水井 東神吉第1取水井	東神吉水源地 取水井 東神吉第1取水井	東神吉水源地 取水井 東神吉第1取水井	東神吉水源地 取水井 東神吉第1取水井	東神吉水源地 取水井 東神吉第1取水井	東神吉水源地 取水井 東神吉第1取水井	東神吉水源地 取水井 東神吉第1取水井	東神吉水源地 取水井 東神吉第1取水井	東神吉水源地 取水井 東神吉第1取水井	東神吉水源地 取水井 東神吉第1取水井	東神吉水源地 取水井 東神吉第1取水井	東神吉水源地 取水井 東神吉第1取水井	東神吉水源地 取水井 東神吉第1取水井	東神吉水源地 取水井 東神吉第1取水井	東神吉水源地 取水井 東神吉第1取水井	最頻値	最高値	最低値	平均値	測定回数
		月　日			2019/04/08	2019/05/08	2019/05/13	2019/06/17	2019/07/08	2019/08/14	2019/08/19	2019/09/17	2019/10/23	2019/11/18	2019/11/20	2019/12/09	2020/01/14	2020/02/25	2020/03/11					
		時　刻			10:04	9:55	9:43	10:20	11:05	9:26	10:05	11:05	10:58	10:05	9:52	10:10	10:19	10:38	10:32					
水質基準項目				定量下限																				
水質基準項目	1	一般細菌	個/mL	1		1未満				1未満											1未満	1未満	1未満	2
	2	大腸菌	−	−	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出				14
			MPN/100mL	1																				
	3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003		0.0003未満				0.0003未満					0.0003未満				0.0003未満		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4
	4	水銀及びその化合物	mg/L	0.00005		0.00005未満															0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1
	5	セレン及びその化合物	mg/L	0.001		0.001未満				0.001未満					0.001未満				0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	6	鉛及びその化合物	mg/L	0.001		0.001未満				0.001未満					0.001未満				0.001		0.001	0.001未満	0.001未満	4
	7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001		0.001未満				0.001未満					0.001未満				0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	8	六価クロム化合物	mg/L	0.005		0.005未満				0.005未満					0.005未満				0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満	4
	9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.004		0.004未満				0.004未満					0.004未満				0.004未満		0.004未満	0.004未満	0.004未満	4
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001		0.001未満															0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.05		0.39				1.3					0.23				0.30		1.3	0.23	0.56	4
	12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.08		0.12				0.13					0.15				0.13		0.15	0.12	0.13	4
	13	ホウ素及びその化合物	mg/L	0.1		0.1未満				0.1未満					0.1未満				0.1未満		0.1未満	0.1未満	0.1未満	4
	14	四塩化炭素	mg/L	0.0002		0.0002未満				0.0002未満					0.0002未満				0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
	15	1,4−ジオキサン	mg/L	0.005		0.005未満				0.005未満					0.005未満				0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満	4
	16	シス−1,2−ジクロロエチレン及びトランス−1,2−ジクロロエチレン	mg/L	0.004		0.004未満				0.004未満					0.004未満				0.004未満		0.004未満	0.004未満	0.004未満	4
	17	ジクロロメタン	mg/L	0.002		0.002未満				0.002未満					0.002未満				0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
	18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.001		0.001未満				0.001未満					0.001未満				0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	19	トリクロロエチレン	mg/L	0.001		0.001未満				0.001未満					0.001未満				0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	20	ベンゼン	mg/L	0.001		0.001未満				0.001未満					0.001未満				0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	21	塩素酸	mg/L	0.06																				
	22	クロロ酢酸	mg/L	0.002																				
	23	クロロホルム	mg/L	0.001						0.001未満					0.001未満				0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	3
	24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.003																				
	25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.001						0.001未満					0.001未満				0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	3
	26	臭素酸	mg/L	0.001																				
	27	総トリハロメタン	mg/L	0.001						0.001未満					0.001未満				0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	3
	28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.003																				
	29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.001						0.001未満					0.001未満				0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	3
	30	ブロモホルム	mg/L	0.001						0.001未満					0.001未満				0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	3
	31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.008																				

項目区分	No.	項目	単位	定量下限	東神吉水源地 取水井 東神吉第1取水井	東神吉水源地 取水井 東神吉第1取水井	東神吉水源地 取水井 東神吉第1取水井	東神吉水源地 取水井 東神吉第1取水井	東神吉水源地 取水井 東神吉第1取水井	東神吉水源地 取水井 東神吉第1取水井	東神吉水源地 取水井 東神吉第1取水井	東神吉水源地 取水井 東神吉第1取水井	東神吉水源地 取水井 東神吉第1取水井	東神吉水源地 取水井 東神吉第1取水井	東神吉水源地 取水井 東神吉第1取水井	東神吉水源地 取水井 東神吉第1取水井	東神吉水源地 取水井 東神吉第1取水井	東神吉水源地 取水井 東神吉第1取水井	東神吉水源地 取水井 東神吉第1取水井	最頻値	最高値	最低値	平均値	測定回数
		月 日			2019/04/08	2019/05/08	2019/05/13	2019/06/17	2019/07/08	2019/08/14	2019/08/19	2019/09/17	2019/10/23	2019/11/18	2019/11/20	2019/12/09	2020/01/14	2020/02/25	2020/03/11					
		時 刻			10:04	9:55	9:43	10:20	11:05	9:26	10:05	11:05	10:58	10:05	9:52	10:10	10:19	10:38	10:32					
水質基準項目	32	亜鉛及びその化合物	mg/L	0.1		0.1未満				0.1未満					0.1未満				0.1未満		0.1未満	0.1未満	0.1未満	4
	33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.01		0.01未満				0.01未満					0.01未満				0.01未満		0.01未満	0.01未満	0.01未満	4
	34	鉄及びその化合物	mg/L	0.03		0.05				0.06					0.06				0.08		0.08	0.05	0.06	4
	35	銅及びその化合物	mg/L	0.1		0.1未満				0.1未満					0.1未満				0.1未満		0.1未満	0.1未満	0.1未満	4
	36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	1.0		17															17	17	17	1
	37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.001		0.023				0.026					0.047				0.058		0.058	0.023	0.038	4
	38	塩化物イオン	mg/L	1.0		20				17					18				28		28	17	21	4
	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	1		63															63	63	63	1
	40	蒸発残留物	mg/L	1		140															140	140	140	1
	41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.02		0.02未満															0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
	42	ジェオスミン	mg/L	0.000001		0.000001未満				0.000001未満					0.000001未満				0.000001未満		0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	4
	43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001		0.000001未満				0.000001未満					0.000001未満				0.000001未満		0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	4
	44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.005																				
	45	フェノール類	mg/L	0.0005		0.0005未満															0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1
	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.1		0.8				0.7					0.7				0.7		0.8	0.7	0.7	4
	47	pH値	−	0.1		6.5				6.5					6.5				6.5		6.5	6.5	6.5	4
	48	味	−	−																				
	49	臭気	−	−		異常なし				異常なし					異常なし				異常なし	異常なし				4
	50	色度	度	0.5		0.8				1.1					1.2				1.3		1.3	0.8	1.1	4
	51	濁度	度	0.1		0.1未満				0.1					0.1未満				0.2		0.2	0.1未満	0.1未満	4

項目区分	No.	項目	単位	定量下限	東神吉水源地 取水井 東神吉第1取水井	東神吉水源地 取水井 東神吉第1取水井	東神吉水源地 取水井 東神吉第1取水井	東神吉水源地 取水井 東神吉第1取水井	東神吉水源地 取水井 東神吉第1取水井	東神吉水源地 取水井 東神吉第1取水井	東神吉水源地 取水井 東神吉第1取水井	東神吉水源地 取水井 東神吉第1取水井	東神吉水源地 取水井 東神吉第1取水井	東神吉水源地 取水井 東神吉第1取水井	東神吉水源地 取水井 東神吉第1取水井	東神吉水源地 取水井 東神吉第1取水井	東神吉水源地 取水井 東神吉第1取水井	東神吉水源地 取水井 東神吉第1取水井	東神吉水源地 取水井 東神吉第1取水井	最頻値	最高値	最低値	平均値	測定回数
		月日			2019/04/08	2019/05/08	2019/05/13	2019/06/17	2019/07/08	2019/08/14	2019/08/19	2019/09/17	2019/10/23	2019/11/18	2019/11/20	2019/12/09	2020/01/14	2020/02/25	2020/03/11					
		時刻			10:04	9:55	9:43	10:20	11:05	9:26	10:05	11:05	10:58	10:05	9:52	10:10	10:19	10:38	10:32					
水質管理目標設定項目				定量下限																				
水質管理目標設定項目	1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.002		0.002未満				0.002未満					0.002未満				0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
	2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.0002		0.0002未満				0.0002未満					0.0002未満				0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
	3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.002		0.002未満				0.002未満					0.002未満				0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
	5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.0004		0.0004未満				0.0004未満					0.0004未満				0.0004未満		0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	4
	8	トルエン	mg/L	0.04		0.04未満				0.04未満					0.04未満				0.04未満		0.04未満	0.04未満	0.04未満	4
	9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.008		0.008未満															0.008未満	0.008未満	0.008未満	1
	10	亜塩素酸	mg/L	0.06																				
	13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.001																				
	14	抱水クロラール	mg/L	0.002																				
	15	農薬類	-	0.01																				
	16	残留塩素	mg/L	0.1																				
	17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	1		63															63	63	63	1
	18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.001		0.023				0.026					0.047				0.058		0.058	0.023	0.038	4
	19	遊離炭酸	mg/L	0.1		14				24					20				20		24	14	20	4
	20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.01		0.01未満				0.01未満					0.01未満				0.01未満		0.01未満	0.01未満	0.01未満	4
	21	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L	0.002		0.002未満				0.002未満					0.002未満				0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
	24	蒸発残留物	mg/L	1		140															140	140	140	1
	25	濁度	度	0.1		0.1未満				0.1					0.1未満				0.2		0.2	0.1未満	0.1未満	4
	26	pH値	-	0.01		6.5				6.5					6.5				6.5		6.5	6.5	6.5	4
	27	腐食性(ランゲリア指数)	-	0.1																				
	28	従属栄養細菌	個/ml	1																				
	29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.01		0.01未満				0.01未満					0.01未満				0.01未満		0.01未満	0.01未満	0.01未満	4
	30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.01		0.01未満				0.01未満					0.01未満				0.01未満		0.01未満	0.01未満	0.01未満	4

項目区分	No.	項目	単位	定量下限	東神吉水源地 取水井 東神吉第1取水井	東神吉水源地 取水井 東神吉第1取水井	東神吉水源地 取水井 東神吉第1取水井	東神吉水源地 取水井 東神吉第1取水井	東神吉水源地 取水井 東神吉第1取水井	東神吉水源地 取水井 東神吉第1取水井	東神吉水源地 取水井 東神吉第1取水井	東神吉水源地 取水井 東神吉第1取水井	東神吉水源地 取水井 東神吉第1取水井	東神吉水源地 取水井 東神吉第1取水井	東神吉水源地 取水井 東神吉第1取水井	東神吉水源地 取水井 東神吉第1取水井	東神吉水源地 取水井 東神吉第1取水井	東神吉水源地 取水井 東神吉第1取水井	東神吉水源地 取水井 東神吉第1取水井	最頻値	最高値	最低値	平均値	測定回数
		月日			2019/04/08	2019/05/08	2019/05/13	2019/06/17	2019/07/08	2019/08/14	2019/08/19	2019/09/17	2019/10/23	2019/11/18	2019/11/20	2019/12/09	2020/01/14	2020/02/25	2020/03/11					
		時刻			10:04	9:55	9:43	10:20	11:05	9:26	10:05	11:05	10:58	10:05	9:52	10:10	10:19	10:38	10:32					
水質監視項目				定量下限																				
水質監視項目		水温	℃	0.1	15.6	15.9	15.4	17.1	16.8	18.7	19.2	19.9	20.8	20.3	20.1	19.8	18.3	16.5	16.2		20.8	15.4	18.0	15
		アルカリ度	mg/L	0.1		50.8				53.4					59.2				53.2		59.2	50.8	54.2	4
		酸度	mg/L	0.1		15.7				27.6					22.8				22.2		27.6	15.7	22.1	4
		アンモニア性窒素	mg/L	0.01																				
		紫外線(UV)吸光度	–	–																				
		侵食性遊離炭酸	mg/L	0.1		12				22					18				18		22	12	18	4
		クロロホルム生成能	mg/L	0.001																				
		ブロモジクロロメタン生成能	mg/L	0.001																				
		ジブロモクロロメタン生成能	mg/L	0.001																				
		ブロモホルム生成能	mg/L	0.001																				
		総トリハロメタン生成能	mg/L	0.001																				
		クロロ酢酸生成能	mg/L	0.002																				
		ジクロロ酢酸生成能	mg/L	0.003																				
		トリクロロ酢酸生成能	mg/L	0.003																				
		電気伝導率	mS/m	1.0		24.1				22.6					21.9				26.9		26.9	21.9	23.9	4
備考																								

(エ)原水

(エ-8)東神吉水源地取水井No.2

項目区分	No.	項目	単位	定量下限	東神吉水源地 取水井 東神吉第2取水井	東神吉水源地 取水井 東神吉第2取水井	東神吉水源地 取水井 東神吉第2取水井	東神吉水源地 取水井 東神吉第2取水井	東神吉水源地 取水井 東神吉第2取水井	東神吉水源地 取水井 東神吉第2取水井	東神吉水源地 取水井 東神吉第2取水井	東神吉水源地 取水井 東神吉第2取水井	東神吉水源地 取水井 東神吉第2取水井	東神吉水源地 取水井 東神吉第2取水井	東神吉水源地 取水井 東神吉第2取水井	東神吉水源地 取水井 東神吉第2取水井	東神吉水源地 取水井 東神吉第2取水井	東神吉水源地 取水井 東神吉第2取水井	東神吉水源地 取水井 東神吉第2取水井	最頻値	最高値	最低値	平均値	測定回数
		月日			2019/04/08	2019/05/08	2019/05/13	2019/06/17	2019/07/08	2019/08/14	2019/08/19	2019/09/17	2019/10/23	2019/11/18	2019/11/20	2019/12/09	2020/01/14	2020/02/25	2020/03/11					
		時刻			10:13	9:45	9:37	10:28	10:59	9:30	10:11	11:02	11:05	9:57	9:59	10:02	10:15	10:50	10:25					
水質基準項目				定量下限																				
水質基準項目	1	一般細菌	個/mL	1		1未満				1未満											1未満	1未満	1未満	2
	2	大腸菌	－	－	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出				14
			MPN/100mL	1																				
	3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003		0.0003未満				0.0003未満					0.0003未満				0.0003未満		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4
	4	水銀及びその化合物	mg/L	0.00005		0.00005未満															0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1
	5	セレン及びその化合物	mg/L	0.001		0.001未満				0.001未満					0.001未満				0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	6	鉛及びその化合物	mg/L	0.001		0.001未満				0.001未満					0.001未満				0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001		0.001未満				0.001未満					0.001未満				0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	8	六価クロム化合物	mg/L	0.005		0.005未満				0.005未満					0.005未満				0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満	4
	9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.004		0.004未満				0.004未満					0.004未満				0.004未満		0.004未満	0.004未満	0.004未満	4
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001		0.001未満															0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.05		0.99				0.48					0.60				0.67		0.99	0.48	0.68	4
	12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.08		0.12				0.14					0.14				0.13		0.14	0.12	0.13	4
	13	ホウ素及びその化合物	mg/L	0.1		0.1未満				0.1未満					0.1未満				0.1未満		0.1未満	0.1未満	0.1未満	4
	14	四塩化炭素	mg/L	0.0002		0.0002未満				0.0002未満					0.0002未満				0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
	15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.005		0.005未満				0.005未満					0.005未満				0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満	4
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.004		0.004未満				0.004未満					0.004未満				0.004未満		0.004未満	0.004未満	0.004未満	4
	17	ジクロロメタン	mg/L	0.002		0.002未満				0.002未満					0.002未満				0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
	18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.001		0.001未満				0.001未満					0.001未満				0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	19	トリクロロエチレン	mg/L	0.001		0.001未満				0.001未満					0.001未満				0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	20	ベンゼン	mg/L	0.001		0.001未満				0.001未満					0.001未満				0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	21	塩素酸	mg/L	0.06																				
	22	クロロ酢酸	mg/L	0.002																				
	23	クロロホルム	mg/L	0.001						0.001未満					0.001未満				0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	3
	24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.003																				
	25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.001						0.001未満					0.001未満				0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	3
	26	臭素酸	mg/L	0.001																				
	27	総トリハロメタン	mg/L	0.001						0.001未満					0.001未満				0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	3
	28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.003																				
	29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.001						0.001未満					0.001未満				0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	3
	30	ブロモホルム	mg/L	0.001						0.001未満					0.001未満				0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	3
	31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.008																				

項目区分	No.	項　目	単位	定量下限	東神吉水源地 取水井 東神吉第2取水井	東神吉水源地 取水井 東神吉第2取水井	東神吉水源地 取水井 東神吉第2取水井	東神吉水源地 取水井 東神吉第2取水井	東神吉水源地 取水井 東神吉第2取水井	東神吉水源地 取水井 東神吉第2取水井	東神吉水源地 取水井 東神吉第2取水井	東神吉水源地 取水井 東神吉第2取水井	東神吉水源地 取水井 東神吉第2取水井	東神吉水源地 取水井 東神吉第2取水井	東神吉水源地 取水井 東神吉第2取水井	東神吉水源地 取水井 東神吉第2取水井	東神吉水源地 取水井 東神吉第2取水井	東神吉水源地 取水井 東神吉第2取水井	東神吉水源地 取水井 東神吉第2取水井	最頻値	最高値	最低値	平均値	測定回数
		月　日			2019/04/08	2019/05/08	2019/05/13	2019/06/17	2019/07/08	2019/08/14	2019/08/19	2019/09/17	2019/10/23	2019/11/18	2019/11/20	2019/12/09	2020/01/14	2020/02/25	2020/03/11					
		時　刻			10:13	9:45	9:37	10:28	10:59	9:30	10:11	11:02	11:05	9:57	9:59	10:02	10:15	10:50	10:25					
水質基準項目	32	亜鉛及びその化合物	mg/L	0.1		0.1未満				0.1未満					0.1未満				0.1未満		0.1未満	0.1未満	0.1未満	4
	33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.01		0.01未満				0.01未満					0.01未満				0.01未満		0.01未満	0.01未満	0.01未満	4
	34	鉄及びその化合物	mg/L	0.03		0.03未満				0.03未満					0.03未満				0.03未満		0.03未満	0.03未満	0.03未満	4
	35	銅及びその化合物	mg/L	0.1		0.1未満				0.1未満					0.1未満				0.1未満		0.1未満	0.1未満	0.1未満	4
	36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	1.0		18															18	18	18	1
	37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.001		0.001未満				0.001未満					0.001未満				0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	38	塩化物イオン	mg/L	1.0		25				16					18				30		30	16	22	4
	39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	1		71															71	71	71	1
	40	蒸発残留物	mg/L	1		150															150	150	150	1
	41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.02		0.02未満															0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
	42	ジェオスミン	mg/L	0.000001		0.000001未満				0.000001未満					0.000001未満				0.000001未満		0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	4
	43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001		0.000001未満				0.000001未満					0.000001未満				0.000001未満		0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	4
	44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.005																				
	45	フェノール類	mg/L	0.0005		0.0005未満															0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1
	46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	0.1		0.6				0.6					0.5				0.5		0.6	0.5	0.6	4
	47	pH値	−	0.1		6.4				6.4					6.4				6.3		6.4	6.3	6.4	4
	48	味	−	−																				
	49	臭気	−	−		金気臭				異常なし					金気臭				異常なし	金気臭				4
	50	色度	度	0.5		0.5未満				0.6					0.5未満				0.5未満		0.6	0.5未満	0.5未満	4
	51	濁度	度	0.1		0.1未満				0.1未満					0.1未満				0.1未満		0.1未満	0.1未満	0.1未満	4

項目区分	No.	項目	単位	定量下限	東神吉水源地 取水井 東神吉第2取水井	東神吉水源地 取水井 東神吉第2取水井	東神吉水源地 取水井 東神吉第2取水井	東神吉水源地 取水井 東神吉第2取水井	東神吉水源地 取水井 東神吉第2取水井	東神吉水源地 取水井 東神吉第2取水井	東神吉水源地 取水井 東神吉第2取水井	東神吉水源地 取水井 東神吉第2取水井	東神吉水源地 取水井 東神吉第2取水井	東神吉水源地 取水井 東神吉第2取水井	東神吉水源地 取水井 東神吉第2取水井	東神吉水源地 取水井 東神吉第2取水井	東神吉水源地 取水井 東神吉第2取水井	東神吉水源地 取水井 東神吉第2取水井	東神吉水源地 取水井 東神吉第2取水井	最頻値	最高値	最低値	平均値	測定回数
		月日			2019/04/08	2019/05/08	2019/05/13	2019/06/17	2019/07/08	2019/08/14	2019/08/19	2019/09/17	2019/10/23	2019/11/18	2019/11/20	2019/12/09	2020/01/14	2020/02/25	2020/03/11					
		時刻			10:13	9:45	9:37	10:28	10:59	9:30	10:11	11:02	11:05	9:57	9:59	10:02	10:15	10:50	10:25					
水質管理目標設定項目				定量下限																				
水質管理目標設定項目	1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.002		0.002未満				0.002未満					0.002未満				0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
	2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.0002		0.0002未満				0.0002未満					0.0002未満				0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
	3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.002		0.002未満				0.002未満					0.002未満				0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
	5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.0004		0.0004未満				0.0004未満					0.0004未満				0.0004未満		0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	4
	8	トルエン	mg/L	0.04		0.04未満				0.04未満					0.04未満				0.04未満		0.04未満	0.04未満	0.04未満	4
	9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.008		0.008未満															0.008未満	0.008未満	0.008未満	1
	10	亜塩素酸	mg/L	0.06																				
	13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.001																				
	14	抱水クロラール	mg/L	0.002																				
	15	農薬類	−	0.01																				
	16	残留塩素	mg/L	0.1																				
	17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	1		71															71	71	71	1
	18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.001		0.001未満				0.001未満					0.001未満				0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	19	遊離炭酸	mg/L	0.1		14				24					26				22		26	14	22	4
	20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.01		0.01未満				0.01未満					0.01未満				0.01未満		0.01未満	0.01未満	0.01未満	4
	21	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L	0.002		0.002未満				0.002未満					0.002未満				0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
	24	蒸発残留物	mg/L	1		150															150	150	150	1
	25	濁度	度	0.1		0.1未満				0.1未満					0.1未満				0.1未満		0.1未満	0.1未満	0.1未満	4
	26	pH値	−	0.01		6.4				6.4					6.4				6.3		6.4	6.3	6.4	4
	27	腐食性(ランゲリア指数)	−	0.1																				
	28	従属栄養細菌	個/ml	1																				
	29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.01		0.01未満				0.01未満					0.01未満				0.01未満		0.01未満	0.01未満	0.01未満	4
	30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.01		0.01未満				0.01未満					0.01未満				0.01未満		0.01未満	0.01未満	0.01未満	4

項目区分	No.	項目	単位	定量下限	東神吉水源地	東神吉水源地	東神吉水源地	東神吉水源地	東神吉水源地	東神吉水源地	東神吉水源地	東神吉水源地	東神吉水源地	東神吉水源地	東神吉水源地	東神吉水源地	東神吉水源地	東神吉水源地	東神吉水源地	最頻値	最高値	最低値	平均値	測定回数
					取水井	取水井	取水井	取水井	取水井	取水井	取水井	取水井	取水井	取水井	取水井	取水井	取水井	取水井	取水井					
					東神吉第2取水井	東神吉第2取水井	東神吉第2取水井	東神吉第2取水井	東神吉第2取水井	東神吉第2取水井	東神吉第2取水井	東神吉第2取水井	東神吉第2取水井	東神吉第2取水井	東神吉第2取水井	東神吉第2取水井	東神吉第2取水井	東神吉第2取水井	東神吉第2取水井					
		月日			2019/04/08	2019/05/08	2019/05/13	2019/06/17	2019/07/08	2019/08/14	2019/08/19	2019/09/17	2019/10/23	2019/11/18	2019/11/20	2019/12/09	2020/01/14	2020/02/25	2020/03/11					
		時刻			10:13	9:45	9:37	10:28	10:59	9:30	10:11	11:02	11:05	9:57	9:59	10:02	10:15	10:50	10:25					
水質監視項目				定量下限																				
水質監視項目		水温	℃	0.1	16.0	16.4	15.7	16.8	17.6	19.5	19.0	20.7	21.3	20.1	20.6	19.7	18.6	16.8	16.5		21.3	15.7	18.4	15
		アルカリ度	mg/L	0.1		48.6				57.4					60.7				50.6		60.7	48.6	54.3	4
		酸度	mg/L	0.1		16.0				27.1					29.3				25.4		29.3	16.0	24.4	4
		アンモニア性窒素	mg/L	0.01																				
		紫外線(UV)吸光度	−	−																				
		侵食性遊離炭酸	mg/L	0.1		13				21					23				20		23	13	19	4
		クロロホルム生成能	mg/L	0.001																				
		ブロモジクロロメタン生成能	mg/L	0.001																				
		ジブロモクロロメタン生成能	mg/L	0.001																				
		ブロモホルム生成能	mg/L	0.001																				
		総トリハロメタン生成能	mg/L	0.001																				
		クロロ酢酸生成能	mg/L	0.002																				
		ジクロロ酢酸生成能	mg/L	0.003																				
		トリクロロ酢酸生成能	mg/L	0.003																				
		電気伝導率	mS/m	1.0		27.0				24.2					23.5				28.6		28.6	23.5	25.8	4
備考																								

(エ)原水

(エ-9)大野水源地原水

項目区分	No.	項目	単位	定量下限	大野水源地 集合井 大野 原水	大野水源地 集合井 大野 原水	大野水源地 集合井 大野 原水	大野水源地 集合井 大野 原水	大野水源地 集合井 大野 原水	大野水源地 集合井 大野 原水	大野水源地 集合井 大野 原水	大野水源地 集合井 大野 原水	大野水源地 集合井 大野 原水	大野水源地 集合井 大野 原水	大野水源地 集合井 大野 原水	大野水源地 集合井 大野 原水	大野水源地 集合井 大野 原水	大野水源地 集合井 大野 原水	大野水源地 集合井 大野 原水	大野水源地 集合井 大野 原水	大野水源地 集合井 大野 原水	大野水源地 集合井 大野 原水	大野水源地 集合井 大野 原水	大野水源地 集合井 大野 原水	大野水源地 集合井 大野 原水	大野水源地 集合井 大野 原水	大野水源地 集合井 大野 原水	大野水源地 集合井 大野 原水	最頻値	最高値	最低値	平均値	測定回数
		月日			2019/04/08	2019/04/09	2019/05/13	2019/05/15	2019/06/04	2019/06/17	2019/07/08	2019/07/23	2019/08/14	2019/08/19	2019/09/03	2019/09/17	2019/10/08	2019/10/23	2019/11/18	2019/11/20	2019/12/03	2019/12/09	2020/01/08	2020/01/14	2020/02/19	2020/02/25	2020/03/03	2020/03/11					
		時刻			9:19	11:46	9:38	10:14	11:13	10:09	10:13	10:50	9:43	9:20	10:21	9:10	10:34	9:48	9:52	10:15	10:31	10:08	11:16	9:10	10:16	9:52	11:13	10:25					
		水質基準項目		定量下限																													
水質基準項目	1	一般細菌	個/mL	1					7																					7	7	7	1
	2	大腸菌	－	－	不検出		不検出		不検出	不検出	不検出			不検出		不検出		不検出	不検出			不検出		不検出		不検出		不検出	不検出				13
			MPN/100mL	1																													
	3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003					0.0003未満																					0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
	4	水銀及びその化合物	mg/L	0.00005					0.00005未満																					0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1
	5	セレン及びその化合物	mg/L	0.001					0.001未満																					0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
	6	鉛及びその化合物	mg/L	0.001					0.001未満																					0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
	7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001					0.001未満																					0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
	8	六価クロム化合物	mg/L	0.005					0.005未満																					0.005未満	0.005未満	0.005未満	1
	9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.004					0.004未満																					0.004未満	0.004未満	0.004未満	1
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001					0.001未満																					0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.05					1.1																					1.1	1.1	1.1	1
	12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.08					0.14																					0.14	0.14	0.14	1
	13	ホウ素及びその化合物	mg/L	0.1					0.1未満																					0.1未満	0.1未満	0.1未満	1
	14	四塩化炭素	mg/L	0.0002					0.0002未満																					0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
	15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.005					0.005未満																					0.005未満	0.005未満	0.005未満	1
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.004					0.004未満																					0.004未満	0.004未満	0.004未満	1
	17	ジクロロメタン	mg/L	0.002					0.002未満																					0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
	18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.001					0.001未満																					0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
	19	トリクロロエチレン	mg/L	0.001					0.001未満																					0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
	20	ベンゼン	mg/L	0.001					0.001未満																					0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
	21	塩素酸	mg/L	0.06																													
	22	クロロ酢酸	mg/L	0.002																													
	23	クロロホルム	mg/L	0.001																													
	24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.003																													
	25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.001																													
	26	臭素酸	mg/L	0.001																													
	27	総トリハロメタン	mg/L	0.001																													
	28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.003																													
	29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.001																													
	30	ブロモホルム	mg/L	0.001																													
	31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.008																													
	32	亜鉛及びその化合物	mg/L	0.1					0.1未満																					0.1未満	0.1未満	0.1未満	1
	33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.01					0.01未満																					0.01未満	0.01未満	0.01未満	1
	34	鉄及びその化合物	mg/L	0.03		0.04		0.03未満	0.03未満			0.03未満	0.03未満		0.03未満		0.03未満			0.04	0.04		0.03未満		0.03		0.03			0.04	0.03未満	0.03未満	12
	35	銅及びその化合物	mg/L	0.1					0.1未満																					0.1未満	0.1未満	0.1未満	1
	36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	1.0					16																					16	16	16	1
	37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.001		0.020		0.009	0.006			0.005	0.001未満		0.001未満		0.008			0.011	0.019		0.001		0.013		0.011			0.020	0.001未満	0.009	12
	38	塩化物イオン	mg/L	1.0					17																					17	17	17	1
	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	1					55																					55	55	55	1
	40	蒸発残留物	mg/L	1					140																					140	140	140	1
	41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.02					0.02未満																					0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
	42	ジェオスミン	mg/L	0.000001					0.000001未満																					0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1
	43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001					0.000001未満																					0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1
	44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.005					0.005未満																					0.005未満	0.005未満	0.005未満	1
	45	フェノール類	mg/L	0.0005					0.0005未満																					0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1
	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.1					0.3																					0.3	0.3	0.3	1
	47	pH値	－	0.1					6.4																					6.4	6.4	6.4	1
	48	味	－	－																													
	49	臭気	－	－					異常なし																				異常なし				1
	50	色度	度	0.5					0.5未満																					0.5未満	0.5未満	0.5未満	1
	51	濁度	度	0.1					0.1未満																					0.1未満	0.1未満	0.1未満	1

項目区分	No.	項目	単位	定量下限	大野水源地 集合井 大野 原水	大野水源地 集合井 大野 原水	大野水源地 集合井 大野 原水	大野水源地 集合井 大野 原水	大野水源地 集合井 大野 原水	大野水源地 集合井 大野 原水	大野水源地 集合井 大野 原水	大野水源地 集合井 大野 原水	大野水源地 集合井 大野 原水	大野水源地 集合井 大野 原水	大野水源地 集合井 大野 原水	大野水源地 集合井 大野 原水	大野水源地 集合井 大野 原水	大野水源地 集合井 大野 原水	大野水源地 集合井 大野 原水	大野水源地 集合井 大野 原水	大野水源地 集合井 大野 原水	大野水源地 集合井 大野 原水	大野水源地 集合井 大野 原水	大野水源地 集合井 大野 原水	大野水源地 集合井 大野 原水	大野水源地 集合井 大野 原水	大野水源地 集合井 大野 原水	大野水源地 集合井 大野 原水	最頻値	最高値	最低値	平均値	測定回数
		月日			2019/04/08	2019/04/09	2019/05/13	2019/05/15	2019/06/04	2019/06/17	2019/07/08	2019/07/23	2019/08/14	2019/08/19	2019/09/03	2019/09/17	2019/10/08	2019/10/23	2019/11/18	2019/11/20	2019/12/03	2019/12/09	2020/01/08	2020/01/14	2020/02/19	2020/02/25	2020/03/03	2020/03/11					
		時刻			9:19	11:46	9:38	10:14	11:13	10:09	10:13	10:50	9:43	9:20	10:21	9:10	10:34	9:48	9:52	10:15	10:31	10:08	11:16	9:10	10:16	9:52	11:13	10:25					
水質管理目標設定項目				定量下限																													
水質管理目標設定項目	1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.002					0.002未満																					0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
	2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.0002					0.0002未満																					0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
	3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.002					0.002未満																					0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
	5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.0004					0.0004未満																					0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	1
	8	トルエン	mg/L	0.04					0.04未満																					0.04未満	0.04未満	0.04未満	1
	9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.008					0.008未満																					0.008未満	0.008未満	0.008未満	1
	10	亜塩素酸	mg/L	0.06																													
	13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.001																													
	14	抱水クロラール	mg/L	0.002																													
	15	農薬類	－	0.01					0.01未満																					0.01未満	0.01未満	0.01未満	1
	16	残留塩素	mg/L	0.1																													
	17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	1					55																					55	55	55	1
	18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.001		0.020		0.009	0.006			0.005	0.001未満		0.001未満		0.008			0.011	0.019		0.001		0.013		0.011			0.020	0.001未満	0.009	12
	19	遊離炭酸	mg/L	0.1					13																					13	13	13	1
	20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.01					0.01未満																					0.01未満	0.01未満	0.01未満	1
	21	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L	0.002					0.002未満																					0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
	24	蒸発残留物	mg/L	1					140																					140	140	140	1
	25	濁度	度	0.1					0.1未満																					0.1未満	0.1未満	0.1未満	1
	26	pH値	－	0.01					6.4																					6.4	6.4	6.4	1
	27	腐食性(ランゲリア指数)	－	0.1																													
	28	従属栄養細菌	個/ml	1																													
	29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.01					0.01未満																					0.01未満	0.01未満	0.01未満	1
	30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.01					0.01未満																					0.01未満	0.01未満	0.01未満	1
水質監視項目				定量下限																													
水質監視項目		水温	℃	0.1	16.6	16.6	15.9	16.1	16.4	16.5	17.6	16.2	19.2	19.7	19.4	21.2	20.8	21.4	20.8	20.4	20.2	20.1	18.3	19.1	17.7	16.4	17.8	17.2		21.4	15.9	18.4	24
		アルカリ度	mg/L	0.1					46.5																					46.5	46.5	46.5	1
		酸度	mg/L	0.1					14.6																					14.6	14.6	14.6	1
		アンモニア性窒素	mg/L	0.01																													
		紫外線(UV)吸光度	－	－																													
		侵食性遊離炭酸	mg/L	0.1					12																					12	12	12	1
		クロロホルム生成能	mg/L	0.001																													
		ブロモジクロロメタン生成能	mg/L	0.001																													
		ジブロモクロロメタン生成能	mg/L	0.001																													
		ブロモホルム生成能	mg/L	0.001																													
		総トリハロメタン生成能	mg/L	0.001																													
		クロロ酢酸生成能	mg/L	0.002																													
		ジクロロ酢酸生成能	mg/L	0.003																													
		トリクロロ酢酸生成能	mg/L	0.003																													
		電気伝導率	mS/m	1.0					21.8																					21.8	21.8	21.8	1
備考																																	

項目区分	No.	項目	単位	定量下限	大野水源地 集合井 大野 原水	大野水源地 集合井 大野 原水	大野水源地 集合井 大野 原水	大野水源地 集合井 大野 原水	大野水源地 集合井 大野 原水	大野水源地 集合井 大野 原水	大野水源地 集合井 大野 原水	大野水源地 集合井 大野 原水	大野水源地 集合井 大野 原水	大野水源地 集合井 大野 原水	大野水源地 集合井 大野 原水	大野水源地 集合井 大野 原水	大野水源地 集合井 大野 原水	大野水源地 集合井 大野 原水	大野水源地 集合井 大野 原水	大野水源地 集合井 大野 原水	大野水源地 集合井 大野 原水	大野水源地 集合井 大野 原水	大野水源地 集合井 大野 原水	大野水源地 集合井 大野 原水	大野水源地 集合井 大野 原水	大野水源地 集合井 大野 原水	大野水源地 集合井 大野 原水	大野水源地 集合井 大野 原水	最頻値	最高値	最低値	平均値	測定回数
		月日			2019/04/08	2019/04/09	2019/05/13	2019/05/15	2019/06/04	2019/06/17	2019/07/08	2019/07/23	2019/08/14	2019/08/19	2019/09/03	2019/09/17	2019/10/08	2019/10/23	2019/11/18	2019/11/20	2019/12/03	2019/12/09	2020/01/08	2020/01/14	2020/02/19	2020/02/25	2020/03/03	2020/03/11					
		時刻			9:19	11:46	9:38	10:14	11:13	10:09	10:13	10:50	9:43	9:20	10:21	9:10	10:34	9:48	9:52	10:15	10:31	10:08	11:16	9:10	10:16	9:52	11:13	10:25					
農薬類				定量下限																													
農薬類	1	1,3-ジクロロプロペン(D-D)	mg/L	0.0005					0.0005未満																					0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1
	2	2,2-DPA(ダラポン)	mg/L	0.0008					0.0008未満																					0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	1
	3	2,4-D(2,4-PA)	mg/L	0.0002					0.0002未満																					0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
	4	EPN	mg/L	0.00004					0.00004未満																					0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	1
	5	MCPA	mg/L	0.00005					0.00005未満																					0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1
	6	アシュラム	mg/L	0.009					0.009未満																					0.009未満	0.009未満	0.009未満	1
	7	アセフェート	mg/L	0.0008					0.0008未満																					0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	1
	8	アトラジン	mg/L	0.0001					0.0001未満																					0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	1
	9	アニロホス	mg/L	0.00005					0.00005未満																					0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1
	10	アミトラズ	mg/L	0.0003					0.0003未満																					0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
	11	アラクロール	mg/L	0.0003					0.0003未満																					0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
	12	イソキサチオン	mg/L	0.00005					0.00005未満																					0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1
	13	イソフェンホス	mg/L	0.00003					0.00003未満																					0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	1
	14	イソプロカルブ(MIPC)	mg/L	0.0001					0.0001未満																					0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	1
	15	イソプロチオラン(IPT)	mg/L	0.003					0.003未満																					0.003未満	0.003未満	0.003未満	1
	16	イプロベンホス(IBP)	mg/L	0.0009					0.0009未満																					0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	1
	17	イミノクタジン	mg/L	0.00006					0.00006未満																					0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	1
	18	インダノファン	mg/L	0.0003					0.0003未満																					0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
	19	エスプロカルブ	mg/L	0.0003					0.0003未満																					0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
	20	エトフェンプロックス	mg/L	0.0008					0.0008未満																					0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	1
	21	エンドスルファン	mg/L	0.0001					0.0001未満																					0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	1
	22	オキサジクロメホン	mg/L	0.0002					0.0002未満																					0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
	23	オキシン銅(有機銅)	mg/L	0.0003					0.0003未満																					0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
	24	オリサストロビン	mg/L	0.001					0.001未満																					0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
	25	カズサホス	mg/L	0.000006					0.000006未満																					0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満	1
	26	カフェンストロール	mg/L	0.00008					0.00008未満																					0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	1
	27	カルタップ	mg/L	0.003					0.003未満																					0.003未満	0.003未満	0.003未満	1
	28	カルバリル(NAC)	mg/L	0.0002					0.0002未満																					0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
	29	カルボフラン	mg/L	0.00005					0.00005未満																					0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1
	30	キノクラミン(ACN)	mg/L	0.00005					0.00005未満																					0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1
	31	キャプタン	mg/L	0.003					0.003未満																					0.003未満	0.003未満	0.003未満	1
	32	クミルロン	mg/L	0.0003					0.0003未満																					0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
	33	グリホサート	mg/L	0.02					0.02未満																					0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
	34	グルホシネート	mg/L	0.0002					0.0002未満																					0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
	35	クロメプロップ	mg/L	0.0002					0.0002未満																					0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
	36	クロルニトロフェン(CNP)	mg/L	0.0001					0.0001未満																					0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	1
	37	クロルピリホス	mg/L	0.00003					0.00003未満																					0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	1
	38	クロロタロニル(TPN)	mg/L	0.0005					0.0005未満																					0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1
	39	シアナジン	mg/L	0.00001					0.00001未満																					0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	1
	40	シアノホス(CYAP)	mg/L	0.00003					0.00003未満																					0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	1
	41	ジウロン(DCMU)	mg/L	0.0002					0.0002未満																					0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
	42	ジクロベニル(DBN)	mg/L	0.0003					0.0003未満																					0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
	43	ジクロルボス(DDVP)	mg/L	0.00008					0.00008未満																					0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	1
	44	ジクワット	mg/L	0.00005					0.00005未満																					0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1
	45	ジスルホトン(エチルチオメトン)	mg/L	0.00004					0.00004未満																					0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	1
	46	ジチオカルバメート系農薬	mg/L	0.00005					0.00005未満																					0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1
	47	ジチオピル	mg/L	0.00009					0.00009未満																					0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	1
	48	シハロホップブチル	mg/L	0.00006					0.00006未満																					0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	1
	49	シマジン(CAT)	mg/L	0.00003					0.00003未満																					0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	1
	50	ジメタメトリン	mg/L	0.0002					0.0002未満																					0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
	51	ジメトエート	mg/L	0.0005					0.0005未満																					0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1
	52	シメトリン	mg/L	0.0003					0.0003未満																					0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
	53	ダイアジノン	mg/L	0.00003					0.00003未満																					0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	1
	54	ダイムロン	mg/L	0.008					0.008未満																					0.008未満	0.008未満	0.008未満	1
	55	ダゾメット、メタム(カーバム)、イソチオシアネート	mg/L	0.0001					0.0001未満																					0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	1
	56	チアジニル	mg/L	0.001					0.001未満																					0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
	57	チウラム	mg/L	0.0002					0.0002未満																					0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
	58	チオジカルブ	mg/L	0.0008					0.0008未満																					0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	1
	59	チオファネートメチル	mg/L	0.003					0.003未満																					0.003未満	0.003未満	0.003未満	1
	60	チオベンカルブ	mg/L	0.0002					0.0002未満																					0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1

項目区分	No.	項目	単位	定量下限	大野水源地 集合井 大野 原水	大野水源地 集合井 大野 原水	大野水源地 集合井 大野 原水	大野水源地 集合井 大野 原水	大野水源地 集合井 大野 原水	大野水源地 集合井 大野 原水	大野水源地 集合井 大野 原水	大野水源地 集合井 大野 原水	大野水源地 集合井 大野 原水	大野水源地 集合井 大野 原水	大野水源地 集合井 大野 原水	大野水源地 集合井 大野 原水	大野水源地 集合井 大野 原水	大野水源地 集合井 大野 原水	大野水源地 集合井 大野 原水	大野水源地 集合井 大野 原水	大野水源地 集合井 大野 原水	大野水源地 集合井 大野 原水	大野水源地 集合井 大野 原水	大野水源地 集合井 大野 原水	大野水源地 集合井 大野 原水	大野水源地 集合井 大野 原水	大野水源地 集合井 大野 原水	大野水源地 集合井 大野 原水	最頻値	最高値	最低値	平均値	測定回数
		月 日			2019/04/08	2019/04/09	2019/05/13	2019/05/15	2019/06/04	2019/06/17	2019/07/08	2019/07/23	2019/08/14	2019/08/19	2019/09/03	2019/09/17	2019/10/08	2019/10/23	2019/11/18	2019/11/20	2019/12/03	2019/12/09	2020/01/08	2020/01/14	2020/02/19	2020/02/25	2020/03/03	2020/03/11					
		時 刻			9:19	11:46	9:38	10:14	11:13	10:09	10:13	10:50	9:43	9:20	10:21	9:10	10:34	9:48	9:52	10:15	10:31	10:08	11:16	9:10	10:16	9:52	11:13	10:25					
農薬類	61	テフリルトリオン	mg/L	0.00002					0.00002未満																					0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	1
	62	テルブカルブ (MBPMC)	mg/L	0.0002					0.0002未満																					0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
	63	トリクロピル	mg/L	0.00006					0.00006未満																					0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	1
	64	トリクロルホン (DEP)	mg/L	0.00005					0.00005未満																					0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1
	65	トリシクラゾール	mg/L	0.001					0.001未満																					0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
	66	トリフルラリン	mg/L	0.0006					0.0006未満																					0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	1
	67	ナプロパミド	mg/L	0.0003					0.0003未満																					0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
	68	パラコート	mg/L	0.00005					0.00005未満																					0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1
	69	ピペロホス	mg/L	0.00005					0.00005未満																					0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1
	70	ピラクロニル	mg/L	0.0001					0.0001未満																					0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	1
	71	ピラゾキシフェン	mg/L	0.00004					0.00004未満																					0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	1
	72	ピラゾリネート(ピラゾレート)	mg/L	0.0002					0.0002未満																					0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
	73	ピリダフェンチオン	mg/L	0.00005					0.00005未満																					0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1
	74	ピリブチカルブ	mg/L	0.0002					0.0002未満																					0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
	75	ピロキロン	mg/L	0.0005					0.0005未満																					0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1
	76	フィプロニル	mg/L	0.000005					0.000005未満																					0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	1
	77	フェニトロチオン (MEP)	mg/L	0.0001					0.0001未満																					0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	1
	78	フェノブカルブ(BPMC)	mg/L	0.0003					0.0003未満																					0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
	79	フェリムゾン	mg/L	0.0005					0.0005未満																					0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1
	80	フェンチオン(MPP)	mg/L	0.00006					0.00006未満																					0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	1
	81	フェントエート(PAP)	mg/L	0.00007					0.00007未満																					0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	1
	82	フェントラザミド	mg/L	0.0001					0.0001未満																					0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	1
	83	フサライド	mg/L	0.001					0.001未満																					0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
	84	ブタクロール	mg/L	0.0003					0.0003未満																					0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
	85	ブタミホス	mg/L	0.0002					0.0002未満																					0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
	86	ブプロフェジン	mg/L	0.0002					0.0002未満																					0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
	87	フルアジナム	mg/L	0.0003					0.0003未満																					0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
	88	プレチラクロール	mg/L	0.0005					0.0005未満																					0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1
	89	プロシミドン	mg/L	0.0009					0.0009未満																					0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	1
	90	プロチオホス	mg/L	0.00004					0.00004未満																					0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	1
	91	プロピコナゾール	mg/L	0.0005					0.0005未満																					0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1
	92	プロピザミド	mg/L	0.0005					0.0005未満																					0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1
	93	プロベナゾール	mg/L	0.0003					0.0003未満																					0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
	94	ブロモブチド	mg/L	0.001					0.001未満																					0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
	95	ベノミル	mg/L	0.0002					0.0002未満																					0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
	96	ペンシクロン	mg/L	0.001					0.001未満																					0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
	97	ベンゾビシクロン	mg/L	0.0009					0.0009未満																					0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	1
	98	ベンゾフェナップ	mg/L	0.00005					0.00005未満																					0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1
	99	ベンタゾン	mg/L	0.002					0.002未満																					0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
	100	ペンディメタリン	mg/L	0.003					0.003未満																					0.003未満	0.003未満	0.003未満	1
	101	ベンフラカルブ	mg/L	0.0004					0.0004未満																					0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	1
	102	ベンフルラリン(ベスロジン)	mg/L	0.0001					0.0001未満																					0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	1
	103	ベンフレセート	mg/L	0.0007					0.0007未満																					0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	1
	104	ホスチアゼート	mg/L	0.00003					0.00003未満																					0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	1
	105	マラチオン(マラソン)	mg/L	0.007					0.007未満																					0.007未満	0.007未満	0.007未満	1
	106	メコプロップ (MCPP)	mg/L	0.0005					0.0005未満																					0.00005未満	0.0005未満	0.00005未満	1
	107	メソミル	mg/L	0.0003					0.0003未満																					0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
	108	メタラキシル	mg/L	0.002					0.002未満																					0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
	109	メチダチオン(DMTP)	mg/L	0.00004					0.00004未満																					0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	1
	110	メトミノストロビン	mg/L	0.0004					0.0004未満																					0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	1
	111	メトリブジン	mg/L	0.0003					0.0003未満																					0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
	112	メフェナセット	mg/L	0.0002					0.0002未満																					0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
	113	メプロニル	mg/L	0.001					0.001未満																					0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
	114	モリネート	mg/L	0.00005					0.00005未満																					0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1

No.																													
検査実施農薬数					114																					114	114	114	1
検出農薬数					0																					0	0	0	1
農薬類スコア					0.00																					0.00	0.00	0.00	1

（エ）原水

（エ-10）中津水源地原水

項目区分	No.	項目	単位	定量下限	中津水源地 取水井 中津 原水	中津水源地 取水井 中津 原水	中津水源地 取水井 中津 原水	中津水源地 取水井 中津 原水	中津水源地 取水井 中津 原水	中津水源地 取水井 中津 原水	中津水源地 取水井 中津 原水	中津水源地 取水井 中津 原水	中津水源地 取水井 中津 原水	中津水源地 取水井 中津 原水	中津水源地 取水井 中津 原水	中津水源地 取水井 中津 原水	中津水源地 取水井 中津 原水	最頻値	最高値	最低値	平均値	測定回数
		月 日			2019/04/08	2019/05/08	2019/05/13	2019/06/17	2019/07/08	2019/08/19	2019/09/17	2019/10/23	2019/11/18	2019/12/09	2020/01/14	2020/02/25	2020/03/11					
		時 刻			9:48	10:22	9:25	9:50	10:03	9:36	9:32	9:35	9:40	9:55	9:55	9:40	10:05					
水質基準項目				定量下限																		
	1	一般細菌	個/mL	1		1未満													1未満	1未満	1未満	1
	2	大腸菌	－	－	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出				13
			MPN/100mL	1																		
	3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003		0.0003未満													0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
	4	水銀及びその化合物	mg/L	0.00005		0.00005未満													0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1
	5	セレン及びその化合物	mg/L	0.001		0.001未満													0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
	6	鉛及びその化合物	mg/L	0.001		0.001未満													0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
	7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001		0.001未満													0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
	8	六価クロム化合物	mg/L	0.005		0.005未満													0.005未満	0.005未満	0.005未満	1
	9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.004		0.004未満													0.004未満	0.004未満	0.004未満	1
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001		0.001未満													0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.05		1.2													1.2	1.2	1.2	1
	12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.08		0.14													0.14	0.14	0.14	1
	13	ホウ素及びその化合物	mg/L	0.1		0.1未満													0.1未満	0.1未満	0.1未満	1
水質基準項目	14	四塩化炭素	mg/L	0.0002		0.0002未満													0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
	15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.005		0.005未満													0.005未満	0.005未満	0.005未満	1
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.004		0.004未満													0.004未満	0.004未満	0.004未満	1
	17	ジクロロメタン	mg/L	0.002		0.002未満													0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
	18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.001		0.001未満													0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
	19	トリクロロエチレン	mg/L	0.001		0.001未満													0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
	20	ベンゼン	mg/L	0.001		0.001未満													0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
	21	塩素酸	mg/L	0.06																		
	22	クロロ酢酸	mg/L	0.002																		
	23	クロロホルム	mg/L	0.001																		
	24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.003																		
	25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.001																		
	26	臭素酸	mg/L	0.001																		
	27	総トリハロメタン	mg/L	0.001																		
	28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.003																		
	29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.001																		
	30	ブロモホルム	mg/L	0.001																		
	31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.008																		

項目区分	No.	項目	単位	定量下限	中津水源地 取水井 中津 原水	中津水源地 取水井 中津 原水	中津水源地 取水井 中津 原水	中津水源地 取水井 中津 原水	中津水源地 取水井 中津 原水	中津水源地 取水井 中津 原水	中津水源地 取水井 中津 原水	中津水源地 取水井 中津 原水	中津水源地 取水井 中津 原水	中津水源地 取水井 中津 原水	中津水源地 取水井 中津 原水	中津水源地 取水井 中津 原水	中津水源地 取水井 中津 原水	最頻値	最高値	最低値	平均値	測定回数
		月 日			2019/04/08	2019/05/08	2019/05/13	2019/06/17	2019/07/08	2019/08/19	2019/09/17	2019/10/23	2019/11/18	2019/12/09	2020/01/14	2020/02/25	2020/03/11					
		時 刻			9:48	10:22	9:25	9:50	10:03	9:36	9:32	9:35	9:40	9:55	9:55	9:40	10:05					
水質基準項目	32	亜鉛及びその化合物	mg/L	0.1		0.1未満													0.1未満	0.1未満	0.1未満	1
	33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.01		0.01未満													0.01未満	0.01未満	0.01未満	1
	34	鉄及びその化合物	mg/L	0.03		0.03未満													0.03未満	0.03未満	0.03未満	1
	35	銅及びその化合物	mg/L	0.1		0.1未満													0.1未満	0.1未満	0.1未満	1
	36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	1.0		17													17	17	17	1
	37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.001		0.001未満													0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
	38	塩化物イオン	mg/L	1.0		17													17	17	17	1
	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	1		52													52	52	52	1
	40	蒸発残留物	mg/L	1		120													120	120	120	1
	41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.02		0.02未満													0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
	42	ジェオスミン	mg/L	0.000001		0.000001未満													0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1
	43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001		0.000001未満													0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1
	44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.005		0.005未満													0.005未満	0.005未満	0.005未満	1
	45	フェノール類	mg/L	0.0005		0.0005未満													0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1
	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.1		0.4													0.4	0.4	0.4	1
	47	pH値	−	0.1		6.5													6.5	6.5	6.5	1
	48	味	−	−																		
	49	臭気	−	−		異常なし												異常なし				1
	50	色度	度	0.5		0.5未満													0.5未満	0.5未満	0.5未満	1
	51	濁度	度	0.1		0.1未満													0.1未満	0.1未満	0.1未満	1

項目区分	No.	項目	単位	定量下限	中津水源地 取水井 中津 原水	中津水源地 取水井 中津 原水	中津水源地 取水井 中津 原水	中津水源地 取水井 中津 原水	中津水源地 取水井 中津 原水	中津水源地 取水井 中津 原水	中津水源地 取水井 中津 原水	中津水源地 取水井 中津 原水	中津水源地 取水井 中津 原水	中津水源地 取水井 中津 原水	中津水源地 取水井 中津 原水	中津水源地 取水井 中津 原水	中津水源地 取水井 中津 原水	最頻値	最高値	最低値	平均値	測定回数
		月日			2019/04/08	2019/05/08	2019/05/13	2019/06/17	2019/07/08	2019/08/19	2019/09/17	2019/10/23	2019/11/18	2019/12/09	2020/01/14	2020/02/25	2020/03/11					
		時刻			9:48	10:22	9:25	9:50	10:03	9:36	9:32	9:35	9:40	9:55	9:55	9:40	10:05					
水質管理目標設定項目				定量下限																		
水質管理目標設定項目	1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.002		0.002未満													0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
	2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.0002		0.0002未満													0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
	3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.002		0.002未満													0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
	5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.0004		0.0004未満													0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	1
	8	トルエン	mg/L	0.04		0.04未満													0.04未満	0.04未満	0.04未満	1
	9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.008		0.008未満													0.008未満	0.008未満	0.008未満	1
	10	亜塩素酸	mg/L	0.06																		
	13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.001																		
	14	抱水クロラール	mg/L	0.002																		
	15	農薬類	−	0.01		0.01未満													0.01未満	0.01未満	0.01未満	1
	16	残留塩素	mg/L	0.1																		
	17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	1		52													52	52	52	1
	18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.001		0.001未満													0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
	19	遊離炭酸	mg/L	0.1		12													12	12	12	1
	20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.01		0.01未満													0.01未満	0.01未満	0.01未満	1
	21	メチル−t−ブチルエーテル	mg/L	0.002		0.002未満													0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
	24	蒸発残留物	mg/L	1		120													120	120	120	1
	25	濁度	度	0.1		0.1未満													0.1未満	0.1未満	0.1未満	1
	26	pH値	−	0.01		6.5													6.5	6.5	6.5	1
	27	腐食性(ランゲリア指数)	−	0.1																		
	28	従属栄養細菌	個/ml	1																		
	29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.01		0.01未満													0.01未満	0.01未満	0.01未満	1
	30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.01		0.01未満													0.01未満	0.01未満	0.01未満	1

項目区分	No.	項目	単位	定量下限	中津水源地 取水井 中津 原水	中津水源地 取水井 中津 原水	中津水源地 取水井 中津 原水	中津水源地 取水井 中津 原水	中津水源地 取水井 中津 原水	中津水源地 取水井 中津 原水	中津水源地 取水井 中津 原水	中津水源地 取水井 中津 原水	中津水源地 取水井 中津 原水	中津水源地 取水井 中津 原水	中津水源地 取水井 中津 原水	中津水源地 取水井 中津 原水	中津水源地 取水井 中津 原水	最頻値	最高値	最低値	平均値	測定回数
		月日			2019/04/08	2019/05/08	2019/05/13	2019/06/17	2019/07/08	2019/08/19	2019/09/17	2019/10/23	2019/11/18	2019/12/09	2020/01/14	2020/02/25	2020/03/11					
		時刻			9:48	10:22	9:25	9:50	10:03	9:36	9:32	9:35	9:40	9:55	9:55	9:40	10:05					
水質監視項目				定量下限																		
水質監視項目		水温	℃	0.1	15.4	15.6	16.2	16.7	17.8	21.6	20.9	21.2	21.1	19.6	18.7	16.8	16.2		21.6	15.4	18.3	13
		アルカリ度	mg/L	0.1		42.6													42.6	42.6	42.6	1
		酸度	mg/L	0.1		14.1													14.1	14.1	14.1	1
		アンモニア性窒素	mg/L	0.01																		
		紫外線(UV)吸光度	−	−																		
		侵食性遊離炭酸	mg/L	0.1		11													11	11	11	1
		クロロホルム生成能	mg/L	0.001																		
		ブロモジクロロメタン生成能	mg/L	0.001																		
		ジブロモクロロメタン生成能	mg/L	0.001																		
		ブロモホルム生成能	mg/L	0.001																		
		総トリハロメタン生成能	mg/L	0.001																		
		クロロ酢酸生成能	mg/L	0.002																		
		ジクロロ酢酸生成能	mg/L	0.003																		
		トリクロロ酢酸生成能	mg/L	0.003																		
		電気伝導率	mS/m	1.0		21.9													21.9	21.9	21.9	1
備考																						

項目区分	No.	項目	単位	定量下限	中津水源地 取水井 中津 原水	中津水源地 取水井 中津 原水	中津水源地 取水井 中津 原水	中津水源地 取水井 中津 原水	中津水源地 取水井 中津 原水	中津水源地 取水井 中津 原水	中津水源地 取水井 中津 原水	中津水源地 取水井 中津 原水	中津水源地 取水井 中津 原水	中津水源地 取水井 中津 原水	中津水源地 取水井 中津 原水	中津水源地 取水井 中津 原水	中津水源地 取水井 中津 原水	最頻値	最高値	最低値	平均値	測定回数
		月日			2019/04/08	2019/05/08	2019/05/13	2019/06/17	2019/07/08	2019/08/19	2019/09/17	2019/10/23	2019/11/18	2019/12/09	2020/01/14	2020/02/25	2020/03/11					
		時刻			9:48	10:22	9:25	9:50	10:03	9:36	9:32	9:35	9:40	9:55	9:55	9:40	10:05					
農薬類				定量下限																		
農薬類	1	1,3-ジクロロプロペン(D-D)	mg/L	0.0005		0.0005未満													0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1
	2	2,2-DPA(ダラポン)	mg/L	0.0008		0.0008未満													0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	1
	3	2,4-D(2,4-PA)	mg/L	0.0002		0.0002未満													0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
	4	EPN	mg/L	0.00004		0.00004未満													0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	1
	5	MCPA	mg/L	0.00005		0.00005未満													0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1
	6	アシュラム	mg/L	0.009		0.009未満													0.009未満	0.009未満	0.009未満	1
	7	アセフェート	mg/L	0.0008		0.0008未満													0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	1
	8	アトラジン	mg/L	0.0001		0.0001未満													0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	1
	9	アニロホス	mg/L	0.00005		0.00005未満													0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1
	10	アミトラズ	mg/L	0.0003		0.0003未満													0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
	11	アラクロール	mg/L	0.0003		0.0003未満													0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
	12	イソキサチオン	mg/L	0.00005		0.00005未満													0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1
	13	イソフェンホス	mg/L	0.00003		0.00003未満													0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	1
	14	イソプロカルブ(MIPC)	mg/L	0.0001		0.0001未満													0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	1
	15	イソプロチオラン(IPT)	mg/L	0.003		0.003未満													0.003未満	0.003未満	0.003未満	1
	16	イプロベンホス(IBP)	mg/L	0.0009		0.0009未満													0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	1
	17	イミノクタジン	mg/L	0.00006		0.00006未満													0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	1
	18	インダノファン	mg/L	0.0003		0.0003未満													0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
	19	エスプロカルブ	mg/L	0.0003		0.0003未満													0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
	20	エトフェンプロックス	mg/L	0.0008		0.0008未満													0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	1
	21	エンドスルファン	mg/L	0.0001		0.0001未満													0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	1
	22	オキサジクロメホン	mg/L	0.0002		0.0002未満													0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
	23	オキシン銅(有機銅)	mg/L	0.0003		0.0003未満													0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
	24	オリサストロビン	mg/L	0.001		0.001未満													0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
	25	カズサホス	mg/L	0.000006		0.000006未満													0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満	1
	26	カフェンストロール	mg/L	0.00008		0.00008未満													0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	1
	27	カルタップ	mg/L	0.003		0.003未満													0.003未満	0.003未満	0.003未満	1
	28	カルバリル(NAC)	mg/L	0.0002		0.0002未満													0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
	29	カルボフラン	mg/L	0.00005		0.00005未満													0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1
	30	キノクラミン(ACN)	mg/L	0.00005		0.00005未満													0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1
	31	キャプタン	mg/L	0.003		0.003未満													0.003未満	0.003未満	0.003未満	1
	32	クミルロン	mg/L	0.0003		0.0003未満													0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
	33	グリホサート	mg/L	0.02		0.02未満													0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
	34	グルホシネート	mg/L	0.0002		0.0002未満													0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
	35	クロメプロップ	mg/L	0.0002		0.0002未満													0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
	36	クロルニトロフェン(CNP)	mg/L	0.0001		0.0001未満													0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	1
	37	クロルピリホス	mg/L	0.00003		0.00003未満													0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	1
	38	クロロタロニル(TPN)	mg/L	0.0005		0.0005未満													0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1
	39	シアナジン	mg/L	0.00001		0.00001未満													0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	1
	40	シアノホス(CYAP)	mg/L	0.00003		0.00003未満													0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	1

項目区分	No.	項目	単位	定量下限	中津水源地 取水井 中津 原水	中津水源地 取水井 中津 原水	中津水源地 取水井 中津 原水	中津水源地 取水井 中津 原水	中津水源地 取水井 中津 原水	中津水源地 取水井 中津 原水	中津水源地 取水井 中津 原水	中津水源地 取水井 中津 原水	中津水源地 取水井 中津 原水	中津水源地 取水井 中津 原水	中津水源地 取水井 中津 原水	中津水源地 取水井 中津 原水	中津水源地 取水井 中津 原水	最頻値	最高値	最低値	平均値	測定回数
		月 日			2019/04/08	2019/05/08	2019/05/13	2019/06/17	2019/07/08	2019/08/19	2019/09/17	2019/10/23	2019/11/18	2019/12/09	2020/01/14	2020/02/25	2020/03/11					
		時 刻			9:48	10:22	9:25	9:50	10:03	9:36	9:32	9:35	9:40	9:55	9:55	9:40	10:05					
農薬類	41	ジウロン(DCMU)	mg/L	0.0002		0.0002未満													0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
	42	ジクロベニル(DBN)	mg/L	0.0003		0.0003未満													0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
	43	ジクロルボス(DDVP)	mg/L	0.00008		0.00008未満													0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	1
	44	ジクワット	mg/L	0.00005		0.00005未満													0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1
	45	ジスルホトン(エチルチオメトン)	mg/L	0.00004		0.00004未満													0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	1
	46	ジチオカルバメート系農薬	mg/L	0.00005		0.00005未満													0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1
	47	ジチオピル	mg/L	0.00009		0.00009未満													0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	1
	48	シハロホップブチル	mg/L	0.00006		0.00006未満													0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	1
	49	シマジン(CAT)	mg/L	0.00003		0.00003未満													0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	1
	50	ジメタメトリン	mg/L	0.0002		0.0002未満													0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
	51	ジメトエート	mg/L	0.0005		0.0005未満													0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1
	52	シメトリン	mg/L	0.0003		0.0003未満													0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
	53	ダイアジノン	mg/L	0.00003		0.00003未満													0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	1
	54	ダイムロン	mg/L	0.008		0.008未満													0.008未満	0.008未満	0.008未満	1
	55	ダゾメット、メタム(カーバム)、イソチオシアネート	mg/L	0.0001		0.0001未満													0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	1
	56	チアジニル	mg/L	0.001		0.001未満													0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
	57	チウラム	mg/L	0.0002		0.0002未満													0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
	58	チオジカルブ	mg/L	0.0008		0.0008未満													0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	1
	59	チオファネートメチル	mg/L	0.003		0.003未満													0.003未満	0.003未満	0.003未満	1
	60	チオベンカルブ	mg/L	0.0002		0.0002未満													0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
	61	テフリルトリオン	mg/L	0.00002		0.00002未満													0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	1
	62	テルブカルブ(MBPMC)	mg/L	0.0002		0.0002未満													0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
	63	トリクロピル	mg/L	0.00006		0.00006未満													0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	1
	64	トリクロルホン(DEP)	mg/L	0.00005		0.00005未満													0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1
	65	トリシクラゾール	mg/L	0.001		0.001未満													0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
	66	トリフルラリン	mg/L	0.0006		0.0006未満													0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	1
	67	ナプロパミド	mg/L	0.0003		0.0003未満													0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
	68	パラコート	mg/L	0.00005		0.00005未満													0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1
	69	ピペロホス	mg/L	0.00005		0.00005未満													0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1
	70	ピラクロニル	mg/L	0.0001		0.0001未満													0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	1
	71	ピラゾキシフェン	mg/L	0.00004		0.00004未満													0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	1
	72	ピラゾリネート(ピラゾレート)	mg/L	0.0002		0.0002未満													0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
	73	ピリダフェンチオン	mg/L	0.00005		0.00005未満													0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1
	74	ピリブチカルブ	mg/L	0.0002		0.0002未満													0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
	75	ピロキロン	mg/L	0.0005		0.0005未満													0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1
	76	フィプロニル	mg/L	0.000005		0.000005未満													0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	1
	77	フェニトロチオン(MEP)	mg/L	0.0001		0.0001未満													0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	1
	78	フェノブカルブ(BPMC)	mg/L	0.0003		0.0003未満													0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
	79	フェリムゾン	mg/L	0.0005		0.0005未満													0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1
	80	フェンチオン(MPP)	mg/L	0.00006		0.00006未満													0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	1

項目区分	No.	項目	単位	定量下限	中津水源地 取水井 中津 原水	中津水源地 取水井 中津 原水	中津水源地 取水井 中津 原水	中津水源地 取水井 中津 原水	中津水源地 取水井 中津 原水	中津水源地 取水井 中津 原水	中津水源地 取水井 中津 原水	中津水源地 取水井 中津 原水	中津水源地 取水井 中津 原水	中津水源地 取水井 中津 原水	中津水源地 取水井 中津 原水	中津水源地 取水井 中津 原水	中津水源地 取水井 中津 原水	最頻値	最高値	最低値	平均値	測定回数
		月日			2019/04/08	2019/05/08	2019/05/13	2019/06/17	2019/07/08	2019/08/19	2019/09/17	2019/10/23	2019/11/18	2019/12/09	2020/01/14	2020/02/25	2020/03/11					
		時刻			9:48	10:22	9:25	9:50	10:03	9:36	9:32	9:35	9:40	9:55	9:55	9:40	10:05					
農薬類	81	フェントエート（ＰＡＰ）	mg/L	0.00007		0.00007未満													0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	1
	82	フェントラザミド	mg/L	0.0001		0.0001未満													0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	1
	83	フサライド	mg/L	0.001		0.001未満													0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
	84	ブタクロール	mg/L	0.0003		0.0003未満													0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
	85	ブタミホス	mg/L	0.0002		0.0002未満													0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
	86	ブプロフェジン	mg/L	0.0002		0.0002未満													0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
	87	フルアジナム	mg/L	0.0003		0.0003未満													0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
	88	プレチラクロール	mg/L	0.0005		0.0005未満													0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1
	89	プロシミドン	mg/L	0.0009		0.0009未満													0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	1
	90	プロチオホス	mg/L	0.00004		0.00004未満													0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	1
	91	プロピコナゾール	mg/L	0.0005		0.0005未満													0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1
	92	プロピザミド	mg/L	0.0005		0.0005未満													0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1
	93	プロベナゾール	mg/L	0.0003		0.0003未満													0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
	94	ブロモブチド	mg/L	0.001		0.001未満													0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
	95	ベノミル	mg/L	0.0002		0.0002未満													0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
	96	ペンシクロン	mg/L	0.001		0.001未満													0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
	97	ベンゾビシクロン	mg/L	0.0009		0.0009未満													0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	1
	98	ベンゾフェナップ	mg/L	0.00005		0.00005未満													0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1
	99	ベンタゾン	mg/L	0.002		0.002未満													0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
	100	ペンディメタリン	mg/L	0.003		0.003未満													0.003未満	0.003未満	0.003未満	1
	101	ベンフラカルブ	mg/L	0.0004		0.0004未満													0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	1
	102	ベンフルラリン（ベスロジン）	mg/L	0.0001		0.0001未満													0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	1
	103	ベンフレセート	mg/L	0.0007		0.0007未満													0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	1
	104	ホスチアゼート	mg/L	0.00003		0.00003未満													0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	1
	105	マラチオン（マラソン）	mg/L	0.007		0.007未満													0.007未満	0.007未満	0.007未満	1
	106	メコプロップ（MCPP）	mg/L	0.0005		0.0005未満													0.00005未満	0.0005未満	0.00005未満	1
	107	メソミル	mg/L	0.0003		0.0003未満													0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
	108	メタラキシル	mg/L	0.002		0.002未満													0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
	109	メチダチオン（ＤＭＴＰ）	mg/L	0.00004		0.00004未満													0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	1
	110	メトミノストロビン	mg/L	0.0004		0.0004未満													0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	1
	111	メトリブジン	mg/L	0.0003		0.0003未満													0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
	112	メフェナセット	mg/L	0.0002		0.0002未満													0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
	113	メプロニル	mg/L	0.001		0.001未満													0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
	114	モリネート	mg/L	0.00005		0.00005未満													0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1

No.																		
検査実施農薬数		114													114	114	114	1
検出農薬数		0													0	0	0	1
農薬類スコア		0.00													0.00	0.00	0.00	1

（エ）原水

（エ-11）西部水源地原水

項目区分	No.	項目	単位	定量下限	西部水源地 原水槽 西部 原水	最頻値	最高値	最低値	平均値	測定回数
		月 日			2019/06/04					
		時 刻			10:15					
水質基準項目				定量下限						
水質基準項目	1	一般細菌	個/mL	1	1未満		1未満	1未満	1未満	1
	2	大腸菌	−	−	不検出	不検出				1
			MPN/100mL	1						
	3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003	0.0003未満		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
	4	水銀及びその化合物	mg/L	0.00005	0.00005未満		0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1
	5	セレン及びその化合物	mg/L	0.001	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
	6	鉛及びその化合物	mg/L	0.001	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
	7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
	8	六価クロム化合物	mg/L	0.005	0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満	1
	9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.004	0.004未満		0.004未満	0.004未満	0.004未満	1
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.05	3.2		3.2	3.2	3.2	1
	12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.08	0.16		0.16	0.16	0.16	1
	13	ホウ素及びその化合物	mg/L	0.1	0.1未満		0.1未満	0.1未満	0.1未満	1
	14	四塩化炭素	mg/L	0.0002	0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
	15	1,4−ジオキサン	mg/L	0.005	0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満	1
	16	シス−1,2−ジクロロエチレン及びトランス−1,2−ジクロロエチレン	mg/L	0.004	0.004未満		0.004未満	0.004未満	0.004未満	1
	17	ジクロロメタン	mg/L	0.002	0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
	18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.001	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
	19	トリクロロエチレン	mg/L	0.001	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
	20	ベンゼン	mg/L	0.001	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
	21	塩素酸	mg/L	0.06						
	22	クロロ酢酸	mg/L	0.002						
	23	クロロホルム	mg/L	0.001						
	24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.003						
	25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.001						
	26	臭素酸	mg/L	0.001						
	27	総トリハロメタン	mg/L	0.001						
	28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.003						
	29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.001						
	30	ブロモホルム	mg/L	0.001						
	31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.008						
	32	亜鉛及びその化合物	mg/L	0.1	0.1未満		0.1未満	0.1未満	0.1未満	1
	33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.01	0.01未満		0.01未満	0.01未満	0.01未満	1
	34	鉄及びその化合物	mg/L	0.03	0.03未満		0.03未満	0.03未満	0.03未満	1
	35	銅及びその化合物	mg/L	0.1	0.1未満		0.1未満	0.1未満	0.1未満	1
	36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	1.0	17		17	17	17	1
	37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.001	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
	38	塩化物イオン	mg/L	1.0	13		13	13	13	1
	39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	1	78		78	78	78	1
	40	蒸発残留物	mg/L	1	180		180	180	180	1
	41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.02	0.02未満		0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
	42	ジェオスミン	mg/L	0.000001	0.000001未満		0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1
	43	2−メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001	0.000001未満		0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1
	44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.005	0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満	1
	45	フェノール類	mg/L	0.0005	0.0005未満		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1
	46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	0.1	0.4		0.4	0.4	0.4	1
	47	pH値	−	0.1	6.5		6.5	6.5	6.5	1
	48	味	−	−						
	49	臭気	−	−	異常なし	異常なし				1
	50	色度	度	0.5	0.5未満		0.5未満	0.5未満	0.5未満	1
	51	濁度	度	0.1	0.1未満		0.1未満	0.1未満	0.1未満	1

項目区分	No.	項目	単位	定量下限	西部水源地 原水槽 西部 原水	最頻値	最高値	最低値	平均値	測定回数
		月日			2019/06/04					
		時刻			10:15					
水質管理目標設定項目				定量下限						
水質管理目標設定項目	1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.002	0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
	2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.0002	0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
	3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.002	0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
	5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.0004	0.0004未満		0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	1
	8	トルエン	mg/L	0.04	0.04未満		0.04未満	0.04未満	0.04未満	1
	9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.008	0.008未満		0.008未満	0.008未満	0.008未満	1
	10	亜塩素酸	mg/L	0.06						
	13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.001						
	14	抱水クロラール	mg/L	0.002						
	15	農薬類	−	0.01	0.01未満		0.01未満	0.01未満	0.01未満	1
	16	残留塩素	mg/L	0.1						
	17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	1	78		78	78	78	1
	18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.001	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
	19	遊離炭酸	mg/L	0.1	16		16	16	16	1
	20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.01	0.01未満		0.01未満	0.01未満	0.01未満	1
	21	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L	0.002	0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
	24	蒸発残留物	mg/L	1	180		180	180	180	1
	25	濁度	度	0.1	0.1未満		0.1未満	0.1未満	0.1未満	1
	26	pH値	−	0.01	6.5		6.5	6.5	6.5	1
	27	腐食性(ランゲリア指数)	−	0.1						
	28	従属栄養細菌	個/ml	1						
	29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.01	0.01未満		0.01未満	0.01未満	0.01未満	1
	30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.01	0.01未満		0.01未満	0.01未満	0.01未満	1
水質監視項目				定量下限						
水質監視項目		水温	℃	0.1	18.6		18.6	18.6	18.6	1
		アルカリ度	mg/L	0.1	64.8		64.8	64.8	64.8	1
		酸度	mg/L	0.1	18.2		18.2	18.2	18.2	1
		アンモニア性窒素	mg/L	0.01						
		紫外線(UV)吸光度	−	−						
		侵食性遊離炭酸	mg/L	0.1	14		14	14	14	1
		クロロホルム生成能	mg/L	0.001						
		ブロモジクロロメタン生成能	mg/L	0.001						
		ジブロモクロロメタン生成能	mg/L	0.001						
		ブロモホルム生成能	mg/L	0.001						
		総トリハロメタン生成能	mg/L	0.001						
		クロロ酢酸生成能	mg/L	0.002						
		ジクロロ酢酸生成能	mg/L	0.003						
		トリクロロ酢酸生成能	mg/L	0.003						
		電気伝導率	mS/m	1.0	28.2		28.2	28.2	28.2	1
備考										

項目区分	No.	項目	単位	定量下限	西部水源地 原水槽 西部 原水	最頻値	最高値	最低値	平均値	測定回数
		月 日			2019/06/04					
		時 刻			10:15					
農薬類				定量下限						
農薬類	1	1,3-ジクロロプロペン(D-D)	mg/L	0.0005	0.0005未満		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1
	2	2,2-DPA(ダラポン)	mg/L	0.0008	0.0008未満		0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	1
	3	2,4-D(2,4-PA)	mg/L	0.0002	0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
	4	EPN	mg/L	0.00004	0.00004未満		0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	1
	5	MCPA	mg/L	0.00005	0.00005未満		0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1
	6	アシュラム	mg/L	0.009	0.009未満		0.009未満	0.009未満	0.009未満	1
	7	アセフェート	mg/L	0.0008	0.0008未満		0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	1
	8	アトラジン	mg/L	0.0001	0.0001未満		0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	1
	9	アニロホス	mg/L	0.00005	0.00005未満		0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1
	10	アミトラズ	mg/L	0.0003	0.0003未満		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
	11	アラクロール	mg/L	0.0003	0.0003未満		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
	12	イソキサチオン	mg/L	0.00005	0.00005未満		0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1
	13	イソフェンホス	mg/L	0.00003	0.00003未満		0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	1
	14	イソプロカルブ(MIPC)	mg/L	0.0001	0.0001未満		0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	1
	15	イソプロチオラン(IPT)	mg/L	0.003	0.003未満		0.003未満	0.003未満	0.003未満	1
	16	イプロベンホス(IBP)	mg/L	0.0009	0.0009未満		0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	1
	17	イミノクタジン	mg/L	0.00006	0.00006未満		0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	1
	18	インダノファン	mg/L	0.0003	0.0003未満		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
	19	エスプロカルブ	mg/L	0.0003	0.0003未満		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
	20	エトフェンプロックス	mg/L	0.0008	0.0008未満		0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	1
	21	エンドスルファン	mg/L	0.0001	0.0001未満		0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	1
	22	オキサジクロメホン	mg/L	0.0002	0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
	23	オキシン銅(有機銅)	mg/L	0.0003	0.0003未満		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
	24	オリサストロビン	mg/L	0.001	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
	25	カズサホス	mg/L	0.000006	0.000006未満		0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満	1
	26	カフェンストロール	mg/L	0.00008	0.00008未満		0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	1
	27	カルタップ	mg/L	0.003	0.003未満		0.003未満	0.003未満	0.003未満	1
	28	カルバリル(NAC)	mg/L	0.0002	0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
	29	カルボフラン	mg/L	0.00005	0.00005未満		0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1
	30	キノクラミン(ACN)	mg/L	0.00005	0.00005未満		0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1
	31	キャプタン	mg/L	0.003	0.003未満		0.003未満	0.003未満	0.003未満	1
	32	クミルロン	mg/L	0.0003	0.0003未満		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
	33	グリホサート	mg/L	0.02	0.02未満		0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
	34	グルホシネート	mg/L	0.0002	0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
	35	クロメプロップ	mg/L	0.0002	0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
	36	クロルニトロフェン(CNP)	mg/L	0.0001	0.0001未満		0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	1
	37	クロルピリホス	mg/L	0.00003	0.00003未満		0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	1
	38	クロロタロニル(TPN)	mg/L	0.0005	0.0005未満		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1
	39	シアナジン	mg/L	0.00001	0.00001未満		0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	1
	40	シアノホス(CYAP)	mg/L	0.00003	0.00003未満		0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	1
	41	ジウロン(DCMU)	mg/L	0.0002	0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
	42	ジクロベニル(DBN)	mg/L	0.0003	0.0003未満		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
	43	ジクロルボス(DDVP)	mg/L	0.00008	0.00008未満		0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	1
	44	ジクワット	mg/L	0.00005	0.00005未満		0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1
	45	ジスルホトン(エチルチオメトン)	mg/L	0.00004	0.00004未満		0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	1
	46	ジチオカルバメート系農薬	mg/L	0.00005	0.00005未満		0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1
	47	ジチオピル	mg/L	0.00009	0.00009未満		0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	1
	48	シハロホップブチル	mg/L	0.00006	0.00006未満		0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	1
	49	シマジン(CAT)	mg/L	0.00003	0.00003未満		0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	1
	50	ジメタメトリン	mg/L	0.0002	0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
	51	ジメトエート	mg/L	0.0005	0.0005未満		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1
	52	シメトリン	mg/L	0.0003	0.0003未満		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
	53	ダイアジノン	mg/L	0.00003	0.00003未満		0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	1
	54	ダイムロン	mg/L	0.008	0.008未満		0.008未満	0.008未満	0.008未満	1
	55	ダゾメット、メタム(カーバム)、イソチオシアネート	mg/L	0.0001	0.0001未満		0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	1
	56	チアジニル	mg/L	0.001	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
	57	チウラム	mg/L	0.0002	0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
	58	チオジカルブ	mg/L	0.0008	0.0008未満		0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	1
	59	チオファネートメチル	mg/L	0.003	0.003未満		0.003未満	0.003未満	0.003未満	1
	60	チオベンカルブ	mg/L	0.0002	0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1

項目区分	No.	項目	単位	定量下限	西部水源地 原水槽 西部 原水	最頻値	最高値	最低値	平均値	測定回数
		月 日			2019/06/04					
		時 刻			10:15					
農薬類	61	テフリルトリオン	mg/L	0.00002	0.00002未満		0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	1
	62	テルブカルブ（MBPMC）	mg/L	0.0002	0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
	63	トリクロピル	mg/L	0.00006	0.00006未満		0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	1
	64	トリクロルホン（DEP）	mg/L	0.00005	0.00005未満		0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1
	65	トリシクラゾール	mg/L	0.001	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
	66	トリフルラリン	mg/L	0.0006	0.0006未満		0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	1
	67	ナプロパミド	mg/L	0.0003	0.0003未満		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
	68	パラコート	mg/L	0.00005	0.00005未満		0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1
	69	ピペロホス	mg/L	0.00005	0.00005未満		0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1
	70	ピラクロニル	mg/L	0.0001	0.0001未満		0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	1
	71	ピラゾキシフェン	mg/L	0.00004	0.00004未満		0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	1
	72	ピラゾリネート（ピラゾレート）	mg/L	0.0002	0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
	73	ピリダフェンチオン	mg/L	0.00005	0.00005未満		0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1
	74	ピリブチカルブ	mg/L	0.0002	0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
	75	ピロキロン	mg/L	0.0005	0.0005未満		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1
	76	フィプロニル	mg/L	0.000005	0.000005未満		0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	1
	77	フェニトロチオン（MEP）	mg/L	0.0001	0.0001未満		0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	1
	78	フェノブカルブ（ＢＰＭＣ）	mg/L	0.0003	0.0003未満		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
	79	フェリムゾン	mg/L	0.0005	0.0005未満		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1
	80	フェンチオン（ＭＰＰ）	mg/L	0.00006	0.00006未満		0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	1
	81	フェントエート（ＰＡＰ）	mg/L	0.00007	0.00007未満		0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	1
	82	フェントラザミド	mg/L	0.0001	0.0001未満		0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	1
	83	フサライド	mg/L	0.001	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
	84	ブタクロール	mg/L	0.0003	0.0003未満		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
	85	ブタミホス	mg/L	0.0002	0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
	86	ブプロフェジン	mg/L	0.0002	0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
	87	フルアジナム	mg/L	0.0003	0.0003未満		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
	88	プレチラクロール	mg/L	0.0005	0.0005未満		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1
	89	プロシミドン	mg/L	0.0009	0.0009未満		0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	1
	90	プロチオホス	mg/L	0.00004	0.00004未満		0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	1
	91	プロピコナゾール	mg/L	0.0005	0.0005未満		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1
	92	プロピザミド	mg/L	0.0005	0.0005未満		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1
	93	プロベナゾール	mg/L	0.0003	0.0003未満		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
	94	ブロモブチド	mg/L	0.001	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
	95	ベノミル	mg/L	0.0002	0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
	96	ペンシクロン	mg/L	0.001	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
	97	ベンゾビシクロン	mg/L	0.0009	0.0009未満		0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	1
	98	ベンゾフェナップ	mg/L	0.00005	0.00005未満		0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1
	99	ベンタゾン	mg/L	0.002	0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
	100	ペンディメタリン	mg/L	0.003	0.003未満		0.003未満	0.003未満	0.003未満	1
	101	ベンフラカルブ	mg/L	0.0004	0.0004未満		0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	1
	102	ベンフルラリン（ベスロジン）	mg/L	0.0001	0.0001未満		0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	1
	103	ベンフレセート	mg/L	0.0007	0.0007未満		0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	1
	104	ホスチアゼート	mg/L	0.00003	0.00003未満		0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	1
	105	マラチオン（マラソン）	mg/L	0.007	0.007未満		0.007未満	0.007未満	0.007未満	1
	106	メコプロップ（MCPP）	mg/L	0.0005	0.0005未満		0.00005未満	0.0005未満	0.00005未満	1
	107	メソミル	mg/L	0.0003	0.0003未満		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
	108	メタラキシル	mg/L	0.002	0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
	109	メチダチオン（ＤＭＴＰ）	mg/L	0.00004	0.00004未満		0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	1
	110	メトミノストロビン	mg/L	0.0004	0.0004未満		0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	1
	111	メトリブジン	mg/L	0.0003	0.0003未満		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
	112	メフェナセット	mg/L	0.0002	0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
	113	メプロニル	mg/L	0.001	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
	114	モリネート	mg/L	0.00005	0.00005未満		0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1

No.						
検査実施農薬数	114		114	114	114	1
検出農薬数	0		0	0	0	1
農薬類スコア	0.00		0.00	0.00	0.00	1

（エ）原水

（エ-12）西部水源地取水井No.1

項目区分	No.	項目	単位	定量下限	西部第1水源地 取水井 西部第1取水井	西部第1水源地 取水井 西部第1取水井	西部第1水源地 取水井 西部第1取水井	西部第1水源地 取水井 西部第1取水井	西部第1水源地 取水井 西部第1取水井	西部第1水源地 取水井 西部第1取水井	西部第1水源地 取水井 西部第1取水井	西部第1水源地 取水井 西部第1取水井	西部第1水源地 取水井 西部第1取水井	西部第1水源地 取水井 西部第1取水井	西部第1水源地 取水井 西部第1取水井	西部第1水源地 取水井 西部第1取水井	西部第1水源地 取水井 西部第1取水井	西部第1水源地 取水井 西部第1取水井	西部第1水源地 取水井 西部第1取水井	最頻値	最高値	最低値	平均値	測定回数
		月日			2019/04/08	2019/05/13	2019/06/04	2019/06/17	2019/07/08	2019/08/19	2019/09/10	2019/09/17	2019/10/23	2019/11/18	2019/12/09	2019/12/11	2020/01/14	2020/02/25	2020/03/11					
		時刻			9:30	9:12	11:05	9:50	10:37	9:33	10:42	10:25	10:13	9:27	9:38	11:22	9:44	9:49	9:45					
水質基準項目				定量下限																				
水質基準項目	1	一般細菌	個/mL	1			1未満														1未満	1未満	1未満	1
	2	大腸菌	－	－	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出		不検出	不検出	不検出	不検出		不検出	不検出	不検出	不検出				13
			MPN/100mL	1																				
	3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003			0.0003未満				0.0003未満					0.0003未満			0.0003未満		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4
	4	水銀及びその化合物	mg/L	0.00005			0.00005未満														0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1
	5	セレン及びその化合物	mg/L	0.001			0.001未満				0.001未満					0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	6	鉛及びその化合物	mg/L	0.001			0.001未満				0.001未満					0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001			0.001未満				0.001未満					0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	8	六価クロム化合物	mg/L	0.005			0.005未満				0.005未満					0.005未満			0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満	4
	9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.004			0.004未満				0.004未満					0.004未満			0.004未満		0.004未満	0.004未満	0.004未満	4
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001			0.001未満														0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.05			2.7				3.0					2.6			2.2		3.0	2.2	2.6	4
	12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.08			0.16				0.14					0.17			0.19		0.19	0.14	0.16	4
	13	ホウ素及びその化合物	mg/L	0.1			0.1未満				0.1未満					0.1未満			0.1未満		0.1未満	0.1未満	0.1未満	4
	14	四塩化炭素	mg/L	0.0002			0.0002未満				0.0002未満					0.0002未満			0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
	15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.005			0.005未満				0.005未満					0.005未満			0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満	4
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.004			0.004未満				0.004未満					0.004未満			0.004未満		0.004未満	0.004未満	0.004未満	4
	17	ジクロロメタン	mg/L	0.002			0.002未満				0.002未満					0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
	18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.001			0.001未満				0.001未満					0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	19	トリクロロエチレン	mg/L	0.001			0.001未満				0.001未満					0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	20	ベンゼン	mg/L	0.001			0.001未満				0.001未満					0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	21	塩素酸	mg/L	0.06																				
	22	クロロ酢酸	mg/L	0.002																				
	23	クロロホルム	mg/L	0.001							0.001未満					0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	3
	24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.003																				
	25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.001							0.001未満					0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	3
	26	臭素酸	mg/L	0.001																				
	27	総トリハロメタン	mg/L	0.001							0.001未満					0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	3
	28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.003																				
	29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.001							0.001未満					0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	3
	30	ブロモホルム	mg/L	0.001							0.001未満					0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	3
	31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.008																				

項目区分	No.	項目	単位	定量下限	西部第1水源地 取水井 西部第1取水井	西部第1水源地 取水井 西部第1取水井	西部第1水源地 取水井 西部第1取水井	西部第1水源地 取水井 西部第1取水井	西部第1水源地 取水井 西部第1取水井	西部第1水源地 取水井 西部第1取水井	西部第1水源地 取水井 西部第1取水井	西部第1水源地 取水井 西部第1取水井	西部第1水源地 取水井 西部第1取水井	西部第1水源地 取水井 西部第1取水井	西部第1水源地 取水井 西部第1取水井	西部第1水源地 取水井 西部第1取水井	西部第1水源地 取水井 西部第1取水井	西部第1水源地 取水井 西部第1取水井	西部第1水源地 取水井 西部第1取水井	最頻値	最高値	最低値	平均値	測定回数
		月　日			2019/04/08	2019/05/13	2019/06/04	2019/06/17	2019/07/08	2019/08/19	2019/09/10	2019/09/17	2019/10/23	2019/11/18	2019/12/09	2019/12/11	2020/01/14	2020/02/25	2020/03/11					
		時　刻			9:30	9:12	11:05	9:50	10:37	9:33	10:42	10:25	10:13	9:27	9:38	11:22	9:44	9:49	9:45					
水質基準項目	32	亜鉛及びその化合物	mg/L	0.1			0.1未満				0.1未満					0.1未満			0.1未満		0.1未満	0.1未満	0.1未満	4
	33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.01			0.01未満				0.01未満					0.01未満			0.01未満		0.01未満	0.01未満	0.01未満	4
	34	鉄及びその化合物	mg/L	0.03			0.03未満				0.03未満					0.03未満			0.03未満		0.03未満	0.03未満	0.03未満	4
	35	銅及びその化合物	mg/L	0.1			0.1未満				0.1未満					0.1未満			0.1未満		0.1未満	0.1未満	0.1未満	4
	36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	1.0			19														19	19	19	1
	37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.001			0.001未満				0.001未満					0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	38	塩化物イオン	mg/L	1.0			15				15					14			16		16	14	15	4
	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	1			86														86	86	86	1
	40	蒸発残留物	mg/L	1			190														190	190	190	1
	41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.02			0.02未満														0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
	42	ジェオスミン	mg/L	0.000001			0.000001未満				0.000001未満					0.000001未満			0.000001未満		0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	4
	43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001			0.000001未満				0.000001未満					0.000001未満			0.000001未満		0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	4
	44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.005																				
	45	フェノール類	mg/L	0.0005			0.0005未満														0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1
	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.1			0.4				0.4					0.5			0.4		0.5	0.4	0.4	4
	47	pH値	−	0.1			6.4				6.4					6.4			6.4		6.4	6.4	6.4	4
	48	味	−	−																				
	49	臭気	−	−			異常なし				異常なし					異常なし			異常なし	異常なし				4
	50	色度	度	0.5			0.5未満				0.5未満					0.5未満			0.5未満		0.5未満	0.5未満	0.5未満	4
	51	濁度	度	0.1			0.1未満				0.1未満					0.1未満			0.1未満		0.1未満	0.1未満	0.1未満	4

項目区分	No.	項目	単位	定量下限	西部第1水源地 取水井 西部第1取水井	西部第1水源地 取水井 西部第1取水井	西部第1水源地 取水井 西部第1取水井	西部第1水源地 取水井 西部第1取水井	西部第1水源地 取水井 西部第1取水井	西部第1水源地 取水井 西部第1取水井	西部第1水源地 取水井 西部第1取水井	西部第1水源地 取水井 西部第1取水井	西部第1水源地 取水井 西部第1取水井	西部第1水源地 取水井 西部第1取水井	西部第1水源地 取水井 西部第1取水井	西部第1水源地 取水井 西部第1取水井	西部第1水源地 取水井 西部第1取水井	西部第1水源地 取水井 西部第1取水井	西部第1水源地 取水井 西部第1取水井	最頻値	最高値	最低値	平均値	測定回数
		月日			2019/04/08	2019/05/13	2019/06/04	2019/06/17	2019/07/08	2019/08/19	2019/09/10	2019/09/17	2019/10/23	2019/11/18	2019/12/09	2019/12/11	2020/01/14	2020/02/25	2020/03/11					
		時刻			9:30	9:12	11:05	9:50	10:37	9:33	10:42	10:25	10:13	9:27	9:38	11:22	9:44	9:49	9:45					
水質管理目標設定項目				定量下限																				
水質管理目標設定項目	1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.002			0.002未満				0.002未満					0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
	2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.0002			0.0002未満				0.0002未満					0.0002未満			0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
	3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.002			0.002未満				0.002未満					0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
	5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.0004			0.0004未満				0.0004未満					0.0004未満			0.0004未満		0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	4
	8	トルエン	mg/L	0.04			0.04未満				0.04未満					0.04未満			0.04未満		0.04未満	0.04未満	0.04未満	4
	9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.008			0.008未満														0.008未満	0.008未満	0.008未満	1
	10	亜塩素酸	mg/L	0.06																				
	13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.001																				
	14	抱水クロラール	mg/L	0.002																				
	15	農薬類	−	0.01																				
	16	残留塩素	mg/L	0.1																				
	17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	1			86														86	86	86	1
	18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.001			0.001未満				0.001未満					0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	19	遊離炭酸	mg/L	0.1			17				18					21			30		30	17	22	4
	20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.01			0.01未満				0.01未満					0.01未満			0.01未満		0.01未満	0.01未満	0.01未満	4
	21	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L	0.002			0.002未満				0.002未満					0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
	24	蒸発残留物	mg/L	1			190														190	190	190	1
	25	濁度	度	0.1			0.1未満				0.1未満					0.1未満			0.1未満		0.1未満	0.1未満	0.1未満	4
	26	pH値	−	0.01			6.4				6.4					6.4			6.4		6.4	6.4	6.4	4
	27	腐食性(ランゲリア指数)	−	0.1																				
	28	従属栄養細菌	個/ml	1																				
	29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.01			0.01未満				0.01未満					0.01未満			0.01未満		0.01未満	0.01未満	0.01未満	4
	30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.01			0.01未満				0.01未満					0.01未満			0.01未満		0.01未満	0.01未満	0.01未満	4

項目区分	No.	項目	単位	定量下限	西部第1水源地 取水井 西部第1取水井	西部第1水源地 取水井 西部第1取水井	西部第1水源地 取水井 西部第1取水井	西部第1水源地 取水井 西部第1取水井	西部第1水源地 取水井 西部第1取水井	西部第1水源地 取水井 西部第1取水井	西部第1水源地 取水井 西部第1取水井	西部第1水源地 取水井 西部第1取水井	西部第1水源地 取水井 西部第1取水井	西部第1水源地 取水井 西部第1取水井	西部第1水源地 取水井 西部第1取水井	西部第1水源地 取水井 西部第1取水井	西部第1水源地 取水井 西部第1取水井	西部第1水源地 取水井 西部第1取水井	西部第1水源地 取水井 西部第1取水井	最頻値	最高値	最低値	平均値	測定回数
		月　日			2019/04/08	2019/05/13	2019/06/04	2019/06/17	2019/07/08	2019/08/19	2019/09/10	2019/09/17	2019/10/23	2019/11/18	2019/12/09	2019/12/11	2020/01/14	2020/02/25	2020/03/11					
		時　刻			9:30	9:12	11:05	9:50	10:37	9:33	10:42	10:25	10:13	9:27	9:38	11:22	9:44	9:49	9:45					
水質監視項目				定量下限																				
水質監視項目		水温	℃	0.1	18.2	17.8	18.0	17.4	18.2	19.7	21.0	20.3	21.1	21.1	20.3	20.4	19.7	18.5	18.4		21.1	17.4	19.3	15
		アルカリ度	mg/L	0.1			70.5				60.5					68.4			66.9		70.5	60.5	66.6	4
		酸度	mg/L	0.1			19.7				20.0					23.9			33.8		33.8	19.7	24.4	4
		アンモニア性窒素	mg/L	0.01																				
		紫外線（UV）吸光度	−	−																				
		侵食性遊離炭酸	mg/L	0.1			15				16					18			26		26	15	19	4
		クロロホルム生成能	mg/L	0.001																				
		ブロモジクロロメタン生成能	mg/L	0.001																				
		ジブロモクロロメタン生成能	mg/L	0.001																				
		ブロモホルム生成能	mg/L	0.001																				
		総トリハロメタン生成能	mg/L	0.001																				
		クロロ酢酸生成能	mg/L	0.002																				
		ジクロロ酢酸生成能	mg/L	0.003																				
		トリクロロ酢酸生成能	mg/L	0.003																				
		電気伝導率	mS/m	1.0			29.4				27.0					27.8			27.6		29.4	27.0	28.0	4
備考																								

（エ）原水

（エ-13）西部水源地取水井No.2

項目区分	No.	項目	単位	定量下限	西部第2水源地 取水井 西部第2取水井	西部第2水源地 取水井 西部第2取水井	西部第2水源地 取水井 西部第2取水井	西部第2水源地 取水井 西部第2取水井	西部第2水源地 取水井 西部第2取水井	西部第2水源地 取水井 西部第2取水井	西部第2水源地 取水井 西部第2取水井	西部第2水源地 取水井 西部第2取水井	西部第2水源地 取水井 西部第2取水井	西部第2水源地 取水井 西部第2取水井	西部第2水源地 取水井 西部第2取水井	西部第2水源地 取水井 西部第2取水井	西部第2水源地 取水井 西部第2取水井	西部第2水源地 取水井 西部第2取水井	西部第2水源地 取水井 西部第2取水井	最頻値	最高値	最低値	平均値	測定回数
		月　日			2019/04/08	2019/05/13	2019/06/04	2019/06/17	2019/07/08	2019/08/19	2019/09/10	2019/09/17	2019/10/23	2019/11/18	2019/12/09	2019/12/11	2020/01/14	2020/02/25	2020/03/11					
		時　刻			9:39	9:18	11:15	9:57	10:42	9:37	10:50	10:32	10:25	9:34	9:44	11:25	9:49	10:01	9:55					
水質基準項目				定量下限																				
水質基準項目	1	一般細菌	個/mL	1			1未満														1未満	1未満	1未満	1
	2	大腸菌	−	−	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出		不検出	不検出	不検出	不検出		不検出	不検出	不検出	不検出				13
			MPN/100mL	1																				
	3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003			0.0003未満				0.0003未満					0.0003未満			0.0003未満		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4
	4	水銀及びその化合物	mg/L	0.00005			0.00005未満														0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1
	5	セレン及びその化合物	mg/L	0.001			0.001未満				0.001未満					0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	6	鉛及びその化合物	mg/L	0.001			0.001未満				0.001未満					0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001			0.001未満				0.001未満					0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	8	六価クロム化合物	mg/L	0.005			0.005未満				0.005未満					0.005未満			0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満	4
	9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.004			0.004未満				0.004未満					0.004未満			0.004未満		0.004未満	0.004未満	0.004未満	4
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001			0.001未満														0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.05			2.7				3.0					3.4			2.2		3.4	2.2	2.8	4
	12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.08			0.16				0.14					0.14			0.19		0.19	0.14	0.16	4
	13	ホウ素及びその化合物	mg/L	0.1			0.1未満				0.1未満					0.1未満			0.1未満		0.1未満	0.1未満	0.1未満	4
	14	四塩化炭素	mg/L	0.0002			0.0002未満				0.0002未満					0.0002未満			0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
	15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.005			0.005未満				0.005未満					0.005未満			0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満	4
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.004			0.004未満				0.004未満					0.004未満			0.004未満		0.004未満	0.004未満	0.004未満	4
	17	ジクロロメタン	mg/L	0.002			0.002未満				0.002未満					0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
	18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.001			0.001未満				0.001未満					0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	19	トリクロロエチレン	mg/L	0.001			0.001未満				0.001未満					0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	20	ベンゼン	mg/L	0.001			0.001未満				0.001未満					0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	21	塩素酸	mg/L	0.06																				
	22	クロロ酢酸	mg/L	0.002																				
	23	クロロホルム	mg/L	0.001							0.001未満					0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	3
	24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.003																				
	25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.001							0.001未満					0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	3
	26	臭素酸	mg/L	0.001																				
	27	総トリハロメタン	mg/L	0.001							0.001未満					0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	3
	28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.003																				
	29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.001							0.001未満					0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	3
	30	ブロモホルム	mg/L	0.001							0.001未満					0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	3
	31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.008																				

項目区分	No.	項目	単位	定量下限	西部第2水源地 取水井 西部第2取水井	西部第2水源地 取水井 西部第2取水井	西部第2水源地 取水井 西部第2取水井	西部第2水源地 取水井 西部第2取水井	西部第2水源地 取水井 西部第2取水井	西部第2水源地 取水井 西部第2取水井	西部第2水源地 取水井 西部第2取水井	西部第2水源地 取水井 西部第2取水井	西部第2水源地 取水井 西部第2取水井	西部第2水源地 取水井 西部第2取水井	西部第2水源地 取水井 西部第2取水井	西部第2水源地 取水井 西部第2取水井	西部第2水源地 取水井 西部第2取水井	西部第2水源地 取水井 西部第2取水井	西部第2水源地 取水井 西部第2取水井	最頻値	最高値	最低値	平均値	測定回数
		月日			2019/04/08	2019/05/13	2019/06/04	2019/06/17	2019/07/08	2019/08/19	2019/09/10	2019/09/17	2019/10/23	2019/11/18	2019/12/09	2019/12/11	2020/01/14	2020/02/25	2020/03/11					
		時刻			9:39	9:18	11:15	9:57	10:42	9:37	10:50	10:32	10:25	9:34	9:44	11:25	9:49	10:01	9:55					
水質基準項目	32	亜鉛及びその化合物	mg/L	0.1			0.1未満				0.1未満					0.1未満			0.1未満		0.1未満	0.1未満	0.1未満	4
	33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.01			0.01未満				0.01未満					0.01未満			0.01未満		0.01未満	0.01未満	0.01未満	4
	34	鉄及びその化合物	mg/L	0.03			0.03未満				0.03未満					0.03未満			0.03未満		0.03未満	0.03未満	0.03未満	4
	35	銅及びその化合物	mg/L	0.1			0.1未満				0.1未満					0.1未満			0.1未満		0.1未満	0.1未満	0.1未満	4
	36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	1.0			19														19	19	19	1
	37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.001			0.001未満				0.001未満					0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	38	塩化物イオン	mg/L	1.0			15				15					14			16		16	14	15	4
	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	1			86														86	86	86	1
	40	蒸発残留物	mg/L	1			190														190	190	190	1
	41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.02			0.02未満														0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
	42	ジェオスミン	mg/L	0.000001			0.000001未満				0.000001未満					0.000001未満			0.000001未満		0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	4
	43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001			0.000001未満				0.000001未満					0.000001未満			0.000001未満		0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	4
	44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.005																				
	45	フェノール類	mg/L	0.0005			0.0005未満														0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1
	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.1			0.4				0.4					0.4			0.4		0.4	0.4	0.4	4
	47	pH値	−	0.1			6.5				6.5					6.4			6.4		6.5	6.4	6.4	4
	48	味	−	−																				
	49	臭気	−	−			異常なし				異常なし					異常なし			異常なし	異常なし				4
	50	色度	度	0.5			0.5未満				0.5未満					0.5未満			0.5未満		0.5未満	0.5未満	0.5未満	4
	51	濁度	度	0.1			0.1未満				0.1未満					0.1未満			0.1未満		0.1未満	0.1未満	0.1未満	4

項目区分	No.	項目	単位	定量下限	西部第2水源地 取水井 西部第2取水井	西部第2水源地 取水井 西部第2取水井	西部第2水源地 取水井 西部第2取水井	西部第2水源地 取水井 西部第2取水井	西部第2水源地 取水井 西部第2取水井	西部第2水源地 取水井 西部第2取水井	西部第2水源地 取水井 西部第2取水井	西部第2水源地 取水井 西部第2取水井	西部第2水源地 取水井 西部第2取水井	西部第2水源地 取水井 西部第2取水井	西部第2水源地 取水井 西部第2取水井	西部第2水源地 取水井 西部第2取水井	西部第2水源地 取水井 西部第2取水井	西部第2水源地 取水井 西部第2取水井	西部第2水源地 取水井 西部第2取水井	最頻値	最高値	最低値	平均値	測定回数
		月日			2019/04/08	2019/05/13	2019/06/04	2019/06/17	2019/07/08	2019/08/19	2019/09/10	2019/09/17	2019/10/23	2019/11/18	2019/12/09	2019/12/11	2020/01/14	2020/02/25	2020/03/11					
		時刻			9:39	9:18	11:15	9:57	10:42	9:37	10:50	10:32	10:25	9:34	9:44	11:25	9:49	10:01	9:55					
水質管理目標設定項目				定量下限																				
水質管理目標設定項目	1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.002			0.002未満				0.002未満					0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
	2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.0002			0.0002未満				0.0002未満					0.0002未満			0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
	3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.002			0.002未満				0.002未満					0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
	5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.0004			0.0004未満				0.0004未満					0.0004未満			0.0004未満		0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	4
	8	トルエン	mg/L	0.04			0.04未満				0.04未満					0.04未満			0.04未満		0.04未満	0.04未満	0.04未満	4
	9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.008			0.008未満														0.008未満	0.008未満	0.008未満	1
	10	亜塩素酸	mg/L	0.06																				
	13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.001																				
	14	抱水クロラール	mg/L	0.002																				
	15	農薬類	−	0.01																				
	16	残留塩素	mg/L	0.1																				
	17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	1			86														86	86	86	1
	18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.001			0.001未満				0.001未満					0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	19	遊離炭酸	mg/L	0.1			17				18					21			25		25	17	20	4
	20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.01			0.01未満				0.01未満					0.01未満			0.01未満		0.01未満	0.01未満	0.01未満	4
	21	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L	0.002			0.002未満				0.002未満					0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
	24	蒸発残留物	mg/L	1			190														190	190	190	1
	25	濁度	度	0.1			0.1未満				0.1未満					0.1未満			0.1未満		0.1未満	0.1未満	0.1未満	4
	26	pH値	−	0.01			6.5				6.5					6.4			6.4		6.5	6.4	6.4	4
	27	腐食性(ランゲリア指数)	−	0.1																				
	28	従属栄養細菌	個/ml	1																				
	29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.01			0.01未満				0.01未満					0.01未満			0.01未満		0.01未満	0.01未満	0.01未満	4
	30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.01			0.01未満				0.01未満					0.01未満			0.01未満		0.01未満	0.01未満	0.01未満	4

項目区分	No.	項目	単位	定量下限	西部第2水源地 取水井 西部第2取水井	西部第2水源地 取水井 西部第2取水井	西部第2水源地 取水井 西部第2取水井	西部第2水源地 取水井 西部第2取水井	西部第2水源地 取水井 西部第2取水井	西部第2水源地 取水井 西部第2取水井	西部第2水源地 取水井 西部第2取水井	西部第2水源地 取水井 西部第2取水井	西部第2水源地 取水井 西部第2取水井	西部第2水源地 取水井 西部第2取水井	西部第2水源地 取水井 西部第2取水井	西部第2水源地 取水井 西部第2取水井	西部第2水源地 取水井 西部第2取水井	西部第2水源地 取水井 西部第2取水井	西部第2水源地 取水井 西部第2取水井	最頻値	最高値	最低値	平均値	測定回数
		月日			2019/04/08	2019/05/13	2019/06/04	2019/06/17	2019/07/08	2019/08/19	2019/09/10	2019/09/17	2019/10/23	2019/11/18	2019/12/09	2019/12/11	2020/01/14	2020/02/25	2020/03/11					
		時刻			9:39	9:18	11:15	9:57	10:42	9:37	10:50	10:32	10:25	9:34	9:44	11:25	9:49	10:01	9:55					
水質監視項目				定量下限																				
水質監視項目		水温	℃	0.1	17.5	17.3	18.1	17.1	18.3	19.8	21.5	20.4	21.3	21.3	20.2	20.7	19.4	18.0	18.0		21.5	17.1	19.3	15
		アルカリ度	mg/L	0.1			70.7				61.0					64.3			66.8		70.7	61.0	65.7	4
		酸度	mg/L	0.1			18.8				20.0					24.0			28.2		28.2	18.8	22.8	4
		アンモニア性窒素	mg/L	0.01																				
		紫外線（UV）吸光度	−	−																				
		侵食性遊離炭酸	mg/L	0.1			14				16					19			22		22	14	18	4
		クロロホルム生成能	mg/L	0.001																				
		ブロモジクロロメタン生成能	mg/L	0.001																				
		ジブロモクロロメタン生成能	mg/L	0.001																				
		ブロモホルム生成能	mg/L	0.001																				
		総トリハロメタン生成能	mg/L	0.001																				
		クロロ酢酸生成能	mg/L	0.002																				
		ジクロロ酢酸生成能	mg/L	0.003																				
		トリクロロ酢酸生成能	mg/L	0.003																				
		電気伝導率	mS/m	1.0			30.6				29.0					26.5			28.5		30.6	26.5	28.6	4
備考																								

（エ）原水

（エ-14）西部水源地取水井No.3

項目区分	No.	項目	単位	定量下限	西部水源地取水井 西部第3取水井	西部水源地取水井 西部第3取水井	西部水源地取水井 西部第3取水井	西部水源地取水井 西部第3取水井	西部水源地取水井 西部第3取水井	西部水源地取水井 西部第3取水井	西部水源地取水井 西部第3取水井	西部水源地取水井 西部第3取水井	西部水源地取水井 西部第3取水井	西部水源地取水井 西部第3取水井	西部水源地取水井 西部第3取水井	西部水源地取水井 西部第3取水井	西部水源地取水井 西部第3取水井	西部水源地取水井 西部第3取水井	西部水源地取水井 西部第3取水井	最頻値	最高値	最低値	平均値	測定回数
		月日			2019/04/08	2019/05/13	2019/06/04	2019/06/17	2019/07/08	2019/08/19	2019/09/10	2019/09/17	2019/10/23	2019/11/18	2019/12/09	2019/12/11	2020/01/14	2020/02/25	2020/03/11					
		時刻			9:46	9:26	10:42	10:05	10:49	9:48	10:12	10:41	10:38	9:46	9:51	11:35	10:01	10:19	10:10					
水質基準項目				定量下限																				
水質基準項目	1	一般細菌	個/mL	1			1未満														1未満	1未満	1未満	1
	2	大腸菌	－	－	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出		不検出	不検出	不検出	不検出		不検出	不検出	不検出	不検出				13
			MPN/100mL	1																				
	3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003			0.0003未満				0.0003未満					0.0003未満			0.0003未満		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4
	4	水銀及びその化合物	mg/L	0.00005			0.00005未満														0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1
	5	セレン及びその化合物	mg/L	0.001			0.001未満				0.001未満					0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	6	鉛及びその化合物	mg/L	0.001			0.001未満				0.001未満					0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001			0.001未満				0.001未満					0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	8	六価クロム化合物	mg/L	0.005			0.005未満				0.005未満					0.005未満			0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満	4
	9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.004			0.004未満				0.004未満					0.004未満			0.004未満		0.004未満	0.004未満	0.004未満	4
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001			0.001未満														0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.05			2.1				3.0					3.6			3.6		3.6	2.1	3.1	4
	12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.08			0.23				0.14					0.13			0.13		0.23	0.13	0.16	4
	13	ホウ素及びその化合物	mg/L	0.1			0.1未満				0.1未満					0.1未満			0.1未満		0.1未満	0.1未満	0.1未満	4
	14	四塩化炭素	mg/L	0.0002			0.0002未満				0.0002未満					0.0002未満			0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
	15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.005			0.005未満				0.005未満					0.005未満			0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満	4
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.004			0.004未満				0.004未満					0.004未満			0.004未満		0.004未満	0.004未満	0.004未満	4
	17	ジクロロメタン	mg/L	0.002			0.002未満				0.002未満					0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
	18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.001			0.001未満				0.001未満					0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	19	トリクロロエチレン	mg/L	0.001			0.001未満				0.001未満					0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	20	ベンゼン	mg/L	0.001			0.001未満				0.001未満					0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	21	塩素酸	mg/L	0.06																				
	22	クロロ酢酸	mg/L	0.002																				
	23	クロロホルム	mg/L	0.001							0.001未満					0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	3
	24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.003																				
	25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.001							0.001未満					0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	3
	26	臭素酸	mg/L	0.001																				
	27	総トリハロメタン	mg/L	0.001							0.001未満					0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	3
	28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.003																				
	29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.001							0.001未満					0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	3
	30	ブロモホルム	mg/L	0.001							0.001未満					0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	3
	31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.008																				

項目区分	No.	項目	単位	定量下限	西部水源地 取水井 西部第3取水井	西部水源地 取水井 西部第3取水井	西部水源地 取水井 西部第3取水井	西部水源地 取水井 西部第3取水井	西部水源地 取水井 西部第3取水井	西部水源地 取水井 西部第3取水井	西部水源地 取水井 西部第3取水井	西部水源地 取水井 西部第3取水井	西部水源地 取水井 西部第3取水井	西部水源地 取水井 西部第3取水井	西部水源地 取水井 西部第3取水井	西部水源地 取水井 西部第3取水井	西部水源地 取水井 西部第3取水井	西部水源地 取水井 西部第3取水井	西部水源地 取水井 西部第3取水井	最頻値	最高値	最低値	平均値	測定回数
		月日			2019/04/08	2019/05/13	2019/06/04	2019/06/17	2019/07/08	2019/08/19	2019/09/10	2019/09/17	2019/10/23	2019/11/18	2019/12/09	2019/12/11	2020/01/14	2020/02/25	2020/03/11					
		時刻			9:46	9:26	10:42	10:05	10:49	9:48	10:12	10:41	10:38	9:46	9:51	11:35	10:01	10:19	10:10					
水質基準項目	32	亜鉛及びその化合物	mg/L	0.1			0.1未満				0.1未満					0.1未満			0.1未満		0.1未満	0.1未満	0.1未満	4
	33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.01			0.01未満				0.01未満					0.01未満			0.01未満		0.01未満	0.01未満	0.01未満	4
	34	鉄及びその化合物	mg/L	0.03			0.03未満				0.03未満					0.03未満			0.03未満		0.03未満	0.03未満	0.03未満	4
	35	銅及びその化合物	mg/L	0.1			0.1未満				0.1未満					0.1未満			0.1未満		0.1未満	0.1未満	0.1未満	4
	36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	1.0			19														19	19	19	1
	37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.001			0.001未満				0.001未満					0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	38	塩化物イオン	mg/L	1.0			14				15					17			16		17	14	16	4
	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	1			80														80	80	80	1
	40	蒸発残留物	mg/L	1			190														190	190	190	1
	41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.02			0.02未満														0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
	42	ジェオスミン	mg/L	0.000001			0.000001未満				0.000001未満					0.000001未満			0.000001未満		0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	4
	43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001			0.000001未満				0.000001未満					0.000001未満			0.000001未満		0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	4
	44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.005																				
	45	フェノール類	mg/L	0.0005			0.0005未満														0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1
	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.1			0.5				0.4					0.4			0.4		0.5	0.4	0.4	4
	47	pH値	−	0.1			6.5				6.5					6.4			6.3		6.5	6.3	6.4	4
	48	味	−	−																				
	49	臭気	−	−			異常なし				異常なし					異常なし			異常なし	異常なし				4
	50	色度	度	0.5			0.5未満				0.5未満					0.5未満			0.5未満		0.5未満	0.5未満	0.5未満	4
	51	濁度	度	0.1			0.1未満				0.1未満					0.1未満			0.1未満		0.1未満	0.1未満	0.1未満	4

項目区分	No.	項目	単位	定量下限	西部水源地 取水井 西部第3取水井	西部水源地 取水井 西部第3取水井	西部水源地 取水井 西部第3取水井	西部水源地 取水井 西部第3取水井	西部水源地 取水井 西部第3取水井	西部水源地 取水井 西部第3取水井	西部水源地 取水井 西部第3取水井	西部水源地 取水井 西部第3取水井	西部水源地 取水井 西部第3取水井	西部水源地 取水井 西部第3取水井	西部水源地 取水井 西部第3取水井	西部水源地 取水井 西部第3取水井	西部水源地 取水井 西部第3取水井	西部水源地 取水井 西部第3取水井	西部水源地 取水井 西部第3取水井	最頻値	最高値	最低値	平均値	測定回数
		月日			2019/04/08	2019/05/13	2019/06/04	2019/06/17	2019/07/08	2019/08/19	2019/09/10	2019/09/17	2019/10/23	2019/11/18	2019/12/09	2019/12/11	2020/01/14	2020/02/25	2020/03/11					
		時刻			9:46	9:26	10:42	10:05	10:49	9:48	10:12	10:41	10:38	9:46	9:51	11:35	10:01	10:19	10:10					
水質管理目標設定項目				定量下限																				
水質管理目標設定項目	1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.002			0.002未満				0.002未満					0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
	2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.0002			0.0002未満				0.0002未満					0.0002未満			0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
	3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.002			0.002未満				0.002未満					0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
	5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.0004			0.0004未満				0.0004未満					0.0004未満			0.0004未満		0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	4
	8	トルエン	mg/L	0.04			0.04未満				0.04未満					0.04未満			0.04未満		0.04未満	0.04未満	0.04未満	4
	9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.008			0.008未満														0.008未満	0.008未満	0.008未満	1
	10	亜塩素酸	mg/L	0.06																				
	13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.001																				
	14	抱水クロラール	mg/L	0.002																				
	15	農薬類	−	0.01																				
	16	残留塩素	mg/L	0.1																				
	17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	1			80														80	80	80	1
	18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.001			0.001未満				0.001未満					0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	19	遊離炭酸	mg/L	0.1			17				17					25			25		25	17	21	4
	20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.01			0.01未満				0.01未満					0.01未満			0.01未満		0.01未満	0.01未満	0.01未満	4
	21	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L	0.002			0.002未満				0.002未満					0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
	24	蒸発残留物	mg/L	1			190														190	190	190	1
	25	濁度	度	0.1			0.1未満				0.1未満					0.1未満			0.1未満		0.1未満	0.1未満	0.1未満	4
	26	pH値	−	0.01			6.5				6.5					6.4			6.3		6.5	6.3	6.4	4
	27	腐食性(ランゲリア指数)	−	0.1																				
	28	従属栄養細菌	個/ml	1																				
	29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.01			0.01未満				0.01未満					0.01未満			0.01未満		0.01未満	0.01未満	0.01未満	4
	30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.01			0.01未満				0.01未満					0.01未満			0.01未満		0.01未満	0.01未満	0.01未満	4

項目区分	No.	項目	単位	定量下限	西部水源地 取水井 西部第3取水井	西部水源地 取水井 西部第3取水井	西部水源地 取水井 西部第3取水井	西部水源地 取水井 西部第3取水井	西部水源地 取水井 西部第3取水井	西部水源地 取水井 西部第3取水井	西部水源地 取水井 西部第3取水井	西部水源地 取水井 西部第3取水井	西部水源地 取水井 西部第3取水井	西部水源地 取水井 西部第3取水井	西部水源地 取水井 西部第3取水井	西部水源地 取水井 西部第3取水井	西部水源地 取水井 西部第3取水井	西部水源地 取水井 西部第3取水井	西部水源地 取水井 西部第3取水井	最頻値	最高値	最低値	平均値	測定回数
		月日			2019/04/08	2019/05/13	2019/06/04	2019/06/17	2019/07/08	2019/08/19	2019/09/10	2019/09/17	2019/10/23	2019/11/18	2019/12/09	2019/12/11	2020/01/14	2020/02/25	2020/03/11					
		時刻			9:46	9:26	10:42	10:05	10:49	9:48	10:12	10:41	10:38	9:46	9:51	11:35	10:01	10:19	10:10					
水質監視項目				定量下限																				
水質監視項目		水温	℃	0.1	17.5	17.6	18.9	17.2	18.3	19.4	21.6	20.2	20.9	20.7	20.3	20.0	19.8	17.7	17.6		21.6	17.2	19.2	15
		アルカリ度	mg/L	0.1			70.7				60.8					65.4			60.4		70.7	60.4	64.3	4
		酸度	mg/L	0.1			19.2				19.3					28.5			27.9		28.5	19.2	23.7	4
		アンモニア性窒素	mg/L	0.01																				
		紫外線（UV）吸光度	−	−																				
		侵食性遊離炭酸	mg/L	0.1			15				15					22			22		22	15	18	4
		クロロホルム生成能	mg/L	0.001																				
		ブロモジクロロメタン生成能	mg/L	0.001																				
		ジブロモクロロメタン生成能	mg/L	0.001																				
		ブロモホルム生成能	mg/L	0.001																				
		総トリハロメタン生成能	mg/L	0.001																				
		クロロ酢酸生成能	mg/L	0.002																				
		ジクロロ酢酸生成能	mg/L	0.003																				
		トリクロロ酢酸生成能	mg/L	0.003																				
		電気伝導率	mS/m	1.0			27.6				28.0					30.3			27.9		30.3	27.6	28.4	4
備考																								

（エ）原水

（エ-15）西部水源地取水井No.5

項目区分	No.	項目	単位	定量下限	西部第5水源地 取水井 西部第5取水井	西部第5水源地 取水井 西部第5取水井	西部第5水源地 取水井 西部第5取水井	西部第5水源地 取水井 西部第5取水井	西部第5水源地 取水井 西部第5取水井	西部第5水源地 取水井 西部第5取水井	西部第5水源地 取水井 西部第5取水井	西部第5水源地 取水井 西部第5取水井	西部第5水源地 取水井 西部第5取水井	西部第5水源地 取水井 西部第5取水井	西部第5水源地 取水井 西部第5取水井	西部第5水源地 取水井 西部第5取水井	西部第5水源地 取水井 西部第5取水井	西部第5水源地 取水井 西部第5取水井	西部第5水源地 取水井 西部第5取水井	最頻値	最高値	最低値	平均値	測定回数
		月　日			2019/04/08	2019/05/13	2019/06/04	2019/06/17	2019/07/08	2019/08/19	2019/09/10	2019/09/17	2019/10/23	2019/11/18	2019/12/09	2019/12/11	2020/01/14	2020/02/25	2020/03/11					
		時　刻			9:16	9:07	10:55	9:41	10:32	9:26	10:33	10:21	9:55	9:20	9:30	11:13	9:38	9:39	9:36					
水質基準項目				定量下限																				
水質基準項目	1	一般細菌	個/mL	1			1未満														1未満	1未満	1未満	1
	2	大腸菌	−	−	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出		不検出	不検出	不検出	不検出		不検出	不検出	不検出	不検出				13
			MPN/100mL	1																				
	3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003			0.0003未満				0.0003未満					0.0003未満			0.0003未満		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4
	4	水銀及びその化合物	mg/L	0.00005			0.00005未満														0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1
	5	セレン及びその化合物	mg/L	0.001			0.001未満				0.001未満					0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	6	鉛及びその化合物	mg/L	0.001			0.001未満				0.001未満					0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001			0.001未満				0.001未満					0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	8	六価クロム化合物	mg/L	0.005			0.005未満				0.005未満					0.005未満			0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満	4
	9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.004			0.004未満				0.004未満					0.004未満			0.004未満		0.004未満	0.004未満	0.004未満	4
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001			0.001未満														0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.05			2.1				3.0					2.6			2.3		3.0	2.1	2.5	4
	12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.08			0.23				0.14					0.26			0.25		0.26	0.14	0.22	4
	13	ホウ素及びその化合物	mg/L	0.1			0.1未満				0.1未満					0.1未満			0.1未満		0.1未満	0.1未満	0.1未満	4
	14	四塩化炭素	mg/L	0.0002			0.0002未満				0.0002未満					0.0002未満			0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
	15	1,4−ジオキサン	mg/L	0.005			0.005未満				0.005未満					0.005未満			0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満	4
	16	シス−1,2−ジクロロエチレン及びトランス−1,2−ジクロロエチレン	mg/L	0.004			0.004未満				0.004未満					0.004未満			0.004未満		0.004未満	0.004未満	0.004未満	4
	17	ジクロロメタン	mg/L	0.002			0.002未満				0.002未満					0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
	18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.001			0.001未満				0.001未満					0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	19	トリクロロエチレン	mg/L	0.001			0.001未満				0.001未満					0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	20	ベンゼン	mg/L	0.001			0.001未満				0.001未満					0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	21	塩素酸	mg/L	0.06																				
	22	クロロ酢酸	mg/L	0.002																				
	23	クロロホルム	mg/L	0.001							0.001未満					0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	3
	24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.003																				
	25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.001							0.001未満					0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	3
	26	臭素酸	mg/L	0.001																				
	27	総トリハロメタン	mg/L	0.001							0.001未満					0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	3
	28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.003																				
	29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.001							0.001未満					0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	3
	30	ブロモホルム	mg/L	0.001							0.001未満					0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	3
	31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.008																				

項目区分	No.	項目	単位	定量下限	西部第5水源地 取水井 西部第5取水井	西部第5水源地 取水井 西部第5取水井	西部第5水源地 取水井 西部第5取水井	西部第5水源地 取水井 西部第5取水井	西部第5水源地 取水井 西部第5取水井	西部第5水源地 取水井 西部第5取水井	西部第5水源地 取水井 西部第5取水井	西部第5水源地 取水井 西部第5取水井	西部第5水源地 取水井 西部第5取水井	西部第5水源地 取水井 西部第5取水井	西部第5水源地 取水井 西部第5取水井	西部第5水源地 取水井 西部第5取水井	西部第5水源地 取水井 西部第5取水井	西部第5水源地 取水井 西部第5取水井	西部第5水源地 取水井 西部第5取水井	最頻値	最高値	最低値	平均値	測定回数
		月日			2019/04/08	2019/05/13	2019/06/04	2019/06/17	2019/07/08	2019/08/19	2019/09/10	2019/09/17	2019/10/23	2019/11/18	2019/12/09	2019/12/11	2020/01/14	2020/02/25	2020/03/11					
		時刻			9:16	9:07	10:55	9:41	10:32	9:26	10:33	10:21	9:55	9:20	9:30	11:13	9:38	9:39	9:36					
水質基準項目	32	亜鉛及びその化合物	mg/L	0.1			0.1未満				0.1未満					0.1未満			0.1未満		0.1未満	0.1未満	0.1未満	4
	33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.01			0.01未満				0.01未満					0.01未満			0.01未満		0.01未満	0.01未満	0.01未満	4
	34	鉄及びその化合物	mg/L	0.03			0.03未満				0.03未満					0.03未満			0.03未満		0.03未満	0.03未満	0.03未満	4
	35	銅及びその化合物	mg/L	0.1			0.1未満				0.1未満					0.1未満			0.1未満		0.1未満	0.1未満	0.1未満	4
	36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	1.0			19														19	19	19	1
	37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.001			0.001未満				0.001未満					0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	38	塩化物イオン	mg/L	1.0			14				15					14			14		15	14	14	4
	39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	1			80														80	80	80	1
	40	蒸発残留物	mg/L	1			190														190	190	190	1
	41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.02			0.02未満														0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
	42	ジェオスミン	mg/L	0.000001			0.000001未満				0.000001未満					0.000001未満			0.000001未満		0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	4
	43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001			0.000001未満				0.000001未満					0.000001未満			0.000001未満		0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	4
	44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.005																				
	45	フェノール類	mg/L	0.0005			0.0005未満														0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1
	46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	0.1			0.5				0.4					0.4			0.5		0.5	0.4	0.4	4
	47	pH値	－	0.1			6.5				6.5					6.5			6.4		6.5	6.4	6.5	4
	48	味	－	－																				
	49	臭気	－	－			異常なし				異常なし					異常なし			異常なし	異常なし				4
	50	色度	度	0.5			0.5未満				0.5未満					0.5未満			0.5未満		0.5未満	0.5未満	0.5未満	4
	51	濁度	度	0.1			0.1未満				0.1未満					0.1未満			0.1未満		0.1未満	0.1未満	0.1未満	4

項目区分	No.	項目	単位	定量下限	西部第5水源地 取水井 西部第5取水井	西部第5水源地 取水井 西部第5取水井	西部第5水源地 取水井 西部第5取水井	西部第5水源地 取水井 西部第5取水井	西部第5水源地 取水井 西部第5取水井	西部第5水源地 取水井 西部第5取水井	西部第5水源地 取水井 西部第5取水井	西部第5水源地 取水井 西部第5取水井	西部第5水源地 取水井 西部第5取水井	西部第5水源地 取水井 西部第5取水井	西部第5水源地 取水井 西部第5取水井	西部第5水源地 取水井 西部第5取水井	西部第5水源地 取水井 西部第5取水井	西部第5水源地 取水井 西部第5取水井	西部第5水源地 取水井 西部第5取水井	最頻値	最高値	最低値	平均値	測定回数
		月日			2019/04/08	2019/05/13	2019/06/04	2019/06/17	2019/07/08	2019/08/19	2019/09/10	2019/09/17	2019/10/23	2019/11/18	2019/12/09	2019/12/11	2020/01/14	2020/02/25	2020/03/11					
		時刻			9:16	9:07	10:55	9:41	10:32	9:26	10:33	10:21	9:55	9:20	9:30	11:13	9:38	9:39	9:36					
水質管理目標設定項目				定量下限																				
水質管理目標設定項目	1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.002			0.002未満				0.002未満					0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
	2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.0002			0.0002未満				0.0002未満					0.0002未満			0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
	3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.002			0.002未満				0.002未満					0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
	5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.0004			0.0004未満				0.0004未満					0.0004未満			0.0004未満		0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	4
	8	トルエン	mg/L	0.04			0.04未満				0.04未満					0.04未満			0.04未満		0.04未満	0.04未満	0.04未満	4
	9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.008			0.008未満														0.008未満	0.008未満	0.008未満	1
	10	亜塩素酸	mg/L	0.06																				
	13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.001																				
	14	抱水クロラール	mg/L	0.002																				
	15	農薬類	−	0.01																				
	16	残留塩素	mg/L	0.1																				
	17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	1			80														80	80	80	1
	18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.001			0.001未満				0.001未満					0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	19	遊離炭酸	mg/L	0.1			17				17					22			24		24	17	20	4
	20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.01			0.01未満				0.01未満					0.01未満			0.01未満		0.01未満	0.01未満	0.01未満	4
	21	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L	0.002			0.002未満				0.002未満					0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
	24	蒸発残留物	mg/L	1			190														190	190	190	1
	25	濁度	度	0.1			0.1未満				0.1未満					0.1未満			0.1未満		0.1未満	0.1未満	0.1未満	4
	26	pH値	−	0.01			6.5				6.5					6.5			6.4		6.5	6.4	6.5	4
	27	腐食性(ランゲリア指数)	−	0.1																				
	28	従属栄養細菌	個/ml	1																				
	29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.01			0.01未満				0.01未満					0.01未満			0.01未満		0.01未満	0.01未満	0.01未満	4
	30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.01			0.01未満				0.01未満					0.01未満			0.01未満		0.01未満	0.01未満	0.01未満	4

項目区分	No.	項目	単位	定量下限	西部第5水源地 取水井 西部第5取水井	西部第5水源地 取水井 西部第5取水井	西部第5水源地 取水井 西部第5取水井	西部第5水源地 取水井 西部第5取水井	西部第5水源地 取水井 西部第5取水井	西部第5水源地 取水井 西部第5取水井	西部第5水源地 取水井 西部第5取水井	西部第5水源地 取水井 西部第5取水井	西部第5水源地 取水井 西部第5取水井	西部第5水源地 取水井 西部第5取水井	西部第5水源地 取水井 西部第5取水井	西部第5水源地 取水井 西部第5取水井	西部第5水源地 取水井 西部第5取水井	西部第5水源地 取水井 西部第5取水井	西部第5水源地 取水井 西部第5取水井	最頻値	最高値	最低値	平均値	測定回数
		月日			2019/04/08	2019/05/13	2019/06/04	2019/06/17	2019/07/08	2019/08/19	2019/09/10	2019/09/17	2019/10/23	2019/11/18	2019/12/09	2019/12/11	2020/01/14	2020/02/25	2020/03/11					
		時刻			9:16	9:07	10:55	9:41	10:32	9:26	10:33	10:21	9:55	9:20	9:30	11:13	9:38	9:39	9:36					
水質監視項目				定量下限																				
水質監視項目		水温	℃	0.1	16.3	16.5	18.7	17.2	17.8	19.4	21.2	20.8	21.2	21.5	20.5	20.7	19.2	17.1	17.3		21.5	16.3	19.0	15
		アルカリ度	mg/L	0.1			71.0				60.1					70.3			67.4		71.0	60.1	67.2	4
		酸度	mg/L	0.1			19.4				19.8					25.0			27.0		27.0	19.4	22.8	4
		アンモニア性窒素	mg/L	0.01																				
		紫外線（UV）吸光度	－	－																				
		侵食性遊離炭酸	mg/L	0.1			15				15					19			21		21	15	18	4
		クロロホルム生成能	mg/L	0.001																				
		ブロモジクロロメタン生成能	mg/L	0.001																				
		ジブロモクロロメタン生成能	mg/L	0.001																				
		ブロモホルム生成能	mg/L	0.001																				
		総トリハロメタン生成能	mg/L	0.001																				
		クロロ酢酸生成能	mg/L	0.002																				
		ジクロロ酢酸生成能	mg/L	0.003																				
		トリクロロ酢酸生成能	mg/L	0.003																				
		電気伝導率	mS/m	1.0			28.8				27.5					29.2			27.6		29.2	27.5	28.3	4
備考																								

(3) 工程管理検査

中西条浄水場 工程管理検査 年間成績表（令和元年度）

項 目	基準値等		浄水	ろ過水	沈澱水	集合原水
水温	－	最高値	30.2	30.5	29.9	30.2
		最低値	8.3	8.2	8.3	7.9
		平均値	18.6	18.7	18.7	18.5
(℃)		測定回数	242	240	240	242
臭気	異常でない	最頻値	異常なし			藻臭
		測定回数	242			244
色度	5	最高値	0.9	1.0	3.6	40.0
		最低値	0.5未満	0.5未満	0.5未満	4.6
		平均値	0.5未満	0.5未満	1.2	10.3
（度）		測定回数	242	240	240	242
濁度	2	最高値	0.1未満	0.1未満	1.5	26.1
		最低値	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.6
		平均値	0.1未満	0.1未満	0.2	5.2
（度）		測定回数	242	240	240	242
pH値	5.8～8.6	最高値	7.3	7.3	7.3	7.6
		最低値	6.8	6.7	6.7	6.7
		平均値	7.0	7.0	7.0	7.2
		測定回数	242	240	240	242
硝酸態及び亜硝酸態窒素 (NO_2,NO_3-N)	10	最高値	1.0	1.0	1.0	1.0
		最低値	0.45	0.45	0.44	0.43
		平均値	0.67	0.67	0.67	0.70
(mg/L)		測定回数	22	22	22	22
フッ素及びその化合物（フッ素）	0.8	最高値	0.15	0.15	0.15	0.20
		最低値	0.09	0.09	0.09	0.11
		平均値	0.11	0.11	0.11	0.14
(mg/L)		測定回数	22	22	22	22
硬度	300	最高値	59	58	58	58
		最低値	42	41	41	42
		平均値	50	49	49	49
(mg/L)		測定回数	11	12	12	11
酸度	－	最高値	8.4	8.2	8.5	8.1
		最低値	3.3	3.5	3.9	2.1
		平均値	5.5	6.2	5.9	4.6
(mg/L)		測定回数	11	12	12	11
マンガン及びその化合物（マンガン）	0.05	最高値	0.001未満	0.001未満	0.011	0.033
		最低値	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001
		平均値	0.001未満	0.001未満	0.003	0.012
(mg/L)		測定回数	26	26	26	26
アンモニア性窒素 (NH_4-N)	－	最高値				0.07
		最低値				0.01未満
		平均値				0.02
(mg/L)		測定回数				242

項 目	基準値等		浄水	ろ過水	沈澱水	集合原水
残留塩素	1	最高値	1.1	0.6	1.2	
		最低値	0.5	0.1	0.2	
		平均値	0.7	0.4	0.5	
(mg/L)		測定回数	242	240	240	
味	異常でない	最頻値	異常なし			
		測定回数	242			
一般細菌	100	最高値	1未満	1未満	2	2400
		最低値	1未満	1未満	1未満	15
		平均値	1未満	1未満	1未満	400
(CFU/mL)		測定回数	22	22	22	22
大腸菌	不検出	最高値				1300
		最低値				5
		平均値				100
		最頻値	不検出	不検出	不検出	検出
(MPN/100mL)		測定回数	22	22	22	33
塩化物イオン	200	最高値	33	33	33	29
		最低値	12	12	12	9
		平均値	23	23	23	20
(mg/L)		測定回数	24	22	22	22
有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3	最高値	1.9	2.0	2.0	5.5
		最低値	0.8	0.8	0.9	1.3
		平均値	1.1	1.2	1.2	2.2
(mg/L)		測定回数	242	240	240	242
塩素酸	0.6	最高値	0.11	0.10	0.10	
		最低値	0.06未満	0.06未満	0.06未満	
		平均値	0.06未満	0.06未満	0.06未満	
(mg/L)		測定回数	22	22	22	
アルカリ度	－	最高値	50.9	49.9	49.5	57.6
		最低値	27.8	26.2	26.5	27.3
		平均値	38.7	37.5	37.6	42.4
(mg/L)		測定回数	242	240	240	242
鉄及びその化合物（鉄）	0.3	最高値	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.16
		最低値	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満
		平均値	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.06
(mg/L)		測定回数	26	26	26	26
電気伝導率	－	最高値	35.4	33.5	33.3	31.8
		最低値	14.1	14.1	13.4	12.2
		平均値	24.0	23.4	23.3	22.1
(mS/m)		測定回数	242	240	240	242
紫外線吸光度 (E-260)	－	最高値			0.165	0.914
		最低値			0.066	0.177
		平均値			0.095	0.287
		測定回数			240	242

備 考

※基準値は浄水の結果のみに適応されます。

浄水の分析結果は全て水質基準に適合しています。

(4)その他
(4-1)取水口調査
(1)黍田

項目区分	No.	項目	単位	基準値等	定量下限	加古川 水源 黍田	加古川 水源 黍田	加古川 水源 黍田	加古川 水源 黍田	加古川 水源 黍田	加古川 水源 黍田	加古川 水源 黍田	加古川 水源 黍田	加古川 水源 黍田	加古川 水源 黍田	加古川 水源 黍田	加古川 水源 黍田	最頻値	最高値	最低値	平均値	測定回数
		月 日				2019/04/17	2019/05/14	2019/06/11	2019/07/17	2019/08/13	2019/09/09	2019/10/16	2019/11/19	2019/12/10	2020/01/22	2020/02/18	2020/03/10					
		時 刻				11:01	9:10	9:24	11:04	9:11	9:12	11:08	9:13	9:12	11:02	9:13	9:08					
水質基準項目				基準値	定量下限																	
水質基準項目	1	一般細菌	個/mL	100	1																	
	2	大腸菌	－ MPN/100mL	不検出	－ 1																	
	3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003	0.0003																	
	4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005	0.00005																	
	5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01	0.001																	
	6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01	0.001	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満				0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01	0.001																	
	8	六価クロム化合物	mg/L	0.05	0.005																	
	9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04	0.004		0.005	0.009		0.007	0.006		0.009	0.006		0.005	0.006		0.009	0.005	0.007	8
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01	0.001																	
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10	0.05		0.21	0.66		0.14	0.35		0.28	0.43		0.72	0.61		0.72	0.14	0.42	8
	12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8	0.08		0.11	0.18		0.16	0.12		0.10	0.10		0.09	0.10		0.18	0.09	0.12	8
	13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0	0.1																	
	14	四塩化炭素	mg/L	0.002	0.0002																	
	15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05	0.005																	
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04	0.004																	
	17	ジクロロメタン	mg/L	0.02	0.002																	
	18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01	0.001																	
	19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01	0.001																	
	20	ベンゼン	mg/L	0.01	0.001																	
	21	塩素酸	mg/L	0.6	0.06																	
	22	クロロ酢酸	mg/L	0.02	0.002																	
	23	クロロホルム	mg/L	0.06	0.001																	
	24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03	0.003																	
	25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1	0.001																	
	26	臭素酸	mg/L	0.01	0.001																	
	27	総トリハロメタン	mg/L	0.1	0.001																	
	28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03	0.003																	
	29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03	0.001																	
	30	ブロモホルム	mg/L	0.09	0.001																	
	31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08	0.008																	

項目区分	No.	項目	単位	基準値等	定量下限	加古川 水源 黍田	加古川 水源 黍田	加古川 水源 黍田	加古川 水源 黍田	加古川 水源 黍田	加古川 水源 黍田	加古川 水源 黍田	加古川 水源 黍田	加古川 水源 黍田	加古川 水源 黍田	加古川 水源 黍田	加古川 水源 黍田	最頻値	最高値	最低値	平均値	測定回数
		月 日				2019/04/17	2019/05/14	2019/06/11	2019/07/17	2019/08/13	2019/09/09	2019/10/16	2019/11/19	2019/12/10	2020/01/22	2020/02/18	2020/03/10					
		時 刻				11:01	9:10	9:24	11:04	9:11	9:12	11:08	9:13	9:12	11:02	9:13	9:08					
水質基準項目	32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0	0.1																	
	33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2	0.01	0.12			0.03			0.03			0.02				0.12	0.02	0.05	4
	34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3	0.03	0.08			0.06			0.05			0.05				0.08	0.05	0.06	4
	35	銅及びその化合物	mg/L	1.0	0.1																	
	36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200	1.0																	
	37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05	0.001	0.008			0.004			0.005			0.008				0.008	0.004	0.006	4
	38	塩化物イオン	mg/L	200	1.0		18	16		18	10		18	21		12	11		21	10	16	8
	39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	300	1																	
	40	蒸発残留物	mg/L	500	1																	
	41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2	0.02																	
	42	ジェオスミン	mg/L	0.00001	0.000001	0.000001	0.000001未満	0.000002	0.000002	0.000002	0.000001	0.000002	0.000002	0.000001	0.000001	0.000002	0.000002		0.000002	0.000001未満	0.000002	12
	43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001	0.000001	0.000001未満	0.000001未満	0.000003	0.000001	0.000002	0.000002	0.000001未満	0.000002	0.000002	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満		0.000003	0.000001未満	0.000001	12
	44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02	0.005																	
	45	フェノール類	mg/L	0.005	0.0005																	
	46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/L	3	0.1	1.8	2.0	3.4	2.4	2.5	1.8	1.5	1.7	1.7	1.7	2.0	2.0		3.4	1.5	2.0	12
	47	pH値	−	5.8～8.6	0.1	7.9	7.8	7.6	8.1	7.7	7.7	7.8	7.7	7.7	7.9	7.6	7.5		8.1	7.5	7.8	12
	48	味	−	異常でない	−																	
	49	臭気	−	異常でない	−	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭				12
	50	色度	度	5	0.5	8.7	6.9	23.3	10.8	8.0	7.3	6.6	5.7	5.5	5.0	11.9	10.7		23.3	5.0	9.2	12
	51	濁度	度	2	0.1	4.4	2.7	14.5	3.7	3.7	2.0	2.8	1.6	1.6	2.0	5.8	5.2		14.5	1.6	4.2	12

項目区分	No.	項目	単位	基準値等	定量下限	加古川 水源 黍田	加古川 水源 黍田	加古川 水源 黍田	加古川 水源 黍田	加古川 水源 黍田	加古川 水源 黍田	加古川 水源 黍田	加古川 水源 黍田	加古川 水源 黍田	加古川 水源 黍田	加古川 水源 黍田	加古川 水源 黍田	最頻値	最高値	最低値	平均値	測定回数
		月日				2019/04/17	2019/05/14	2019/06/11	2019/07/17	2019/08/13	2019/09/09	2019/10/16	2019/11/19	2019/12/10	2020/01/22	2020/02/18	2020/03/10					
		時刻				11:01	9:10	9:24	11:04	9:11	9:12	11:08	9:13	9:12	11:02	9:13	9:08					
水質管理目標設定項目				目標値	定量下限																	
水質管理目標設定項目	1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02	0.002																	
	2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002P	0.0002																	
	3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02	0.002																	
	5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004	0.0004																	
	8	トルエン	mg/L	0.4	0.04																	
	9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08	0.008																	
	10	亜塩素酸	mg/L	0.6	0.06																	
	13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01P	0.001																	
	14	抱水クロラール	mg/L	0.02P	0.002																	
	15	農薬類	−	1	0.01																	
	16	残留塩素	mg/L	1	0.1																	
	17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10〜100	1																	
	18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01	0.001	0.008			0.004			0.005			0.008				0.008	0.004	0.006	4
	19	遊離炭酸	mg/L	20	0.1																	
	20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3	0.01																	
	21	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L	0.02	0.002																	
	24	蒸発残留物	mg/L	30〜200	1																	
	25	濁度	度	1	0.1	4.4	2.7	14.5	3.7	3.7	2.0	2.8	1.6	1.6	2.0	5.8	5.2		14.5	1.6	4.2	12
	26	pH値	−	7.5	0.01	7.9	7.8	7.6	8.1	7.7	7.7	7.8	7.7	7.7	7.9	7.6	7.5		8.1	7.5	7.8	12
	27	腐食性(ランゲリア指数)	−	-1〜0	0.1																	
	28	従属栄養細菌	個/ml	2000P	1																	
	29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1	0.01																	
	30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1	0.01	0.12			0.03			0.03			0.02				0.12	0.02	0.05	4

項目区分	No.	項目	単位	基準値等	定量下限	加古川 水源 黍田	加古川 水源 黍田	加古川 水源 黍田	加古川 水源 黍田	加古川 水源 黍田	加古川 水源 黍田	加古川 水源 黍田	加古川 水源 黍田	加古川 水源 黍田	加古川 水源 黍田	加古川 水源 黍田	加古川 水源 黍田	最頻値	最高値	最低値	平均値	測定回数
		月日				2019/04/17	2019/05/14	2019/06/11	2019/07/17	2019/08/13	2019/09/09	2019/10/16	2019/11/19	2019/12/10	2020/01/22	2020/02/18	2020/03/10					
		時刻				11:01	9:10	9:24	11:04	9:11	9:12	11:08	9:13	9:12	11:02	9:13	9:08					
水質監視項目				基準値等	定量下限																	
水質監視項目		水温	℃	−	0.1	16.0	21.5	22.3	26.9	30.2	28.0	18.6	14.3	7.1	8.1	10.1	12.8		30.2	7.1	18.0	12
		アルカリ度	mg/L	−	0.1																	
		酸度	mg/L	−	0.1																	
		アンモニア性窒素	mg/L	−	0.01	0.01	0.01未満	0.03	0.01未満	0.01	0.01	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満		0.03	0.01未満	0.01未満	12
		紫外線（UV）吸光度	−	−	−	0.242	0.214	0.647	0.329	0.291	0.227	0.187	0.187	0.180	0.184	0.277	0.256		0.647	0.180	0.268	12
		侵食性遊離炭酸	mg/L	−	0.1																	
		クロロホルム生成能	mg/L	−	0.001	0.039			0.052			0.036			0.022				0.052	0.022	0.037	4
		ブロモジクロロメタン生成能	mg/L	−	0.001	0.008			0.011			0.009			0.010				0.011	0.008	0.010	4
		ジブロモクロロメタン生成能	mg/L	−	0.001	0.001			0.002			0.002			0.004				0.004	0.001	0.002	4
		ブロモホルム生成能	mg/L	−	0.001	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満				0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
		総トリハロメタン生成能	mg/L	−	0.001	0.048			0.065			0.047			0.038				0.065	0.038	0.050	4
		クロロ酢酸生成能	mg/L	−	0.002	0.002未満			0.002			0.002未満			0.002未満				0.002	0.002未満	0.002未満	4
		ジクロロ酢酸生成能	mg/L	−	0.003	0.016			0.026			0.015			0.011				0.026	0.011	0.017	4
		トリクロロ酢酸生成能	mg/L	−	0.003	0.029			0.034			0.022			0.015				0.034	0.015	0.025	4
		電気伝導率	mS/m	−	1.0	13.4	21.1	18.4	16.3	20.9	14.2	14.3	21.5	24.7	26.4	14.3	14.8		26.4	13.4	18.4	12
備考																						

(4)その他
(4-1)取水口調査
(2)上流浄化センター

項目区分	No.	項目	単位	基準値等	定量下限	上流浄化センター 水源 KJC	上流浄化センター 水源 KJC	上流浄化センター 水源 KJC	上流浄化センター 水源 KJC	上流浄化センター 水源 KJC	上流浄化センター 水源 KJC	上流浄化センター 水源 KJC	上流浄化センター 水源 KJC	上流浄化センター 水源 KJC	上流浄化センター 水源 KJC	上流浄化センター 水源 KJC	上流浄化センター 水源 KJC	最頻値	最高値	最低値	平均値	測定回数
		月日				2019/04/17	2019/05/14	2019/06/11	2019/07/17	2019/08/13	2019/09/09	2019/10/16	2019/11/19	2019/12/10	2020/01/22	2020/02/18	2020/03/10					
		時刻				9:00	9:00	9:05	9:00	8:58	9:03	8:59	9:02	9:02	9:01	9:00	9:00					
水質基準項目				基準値	定量下限																	
水質基準項目	1	一般細菌	個/mL	100	1																	
	2	大腸菌	－ MPN/100mL	不検出	－ 1																	
	3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003	0.0003																	
	4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005	0.00005																	
	5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01	0.001																	
	6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01	0.001	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満				0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01	0.001																	
	8	六価クロム化合物	mg/L	0.05	0.005																	
	9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04	0.004		0.005	0.004未満		0.004未満	0.004未満		0.004未満	0.006		0.004未満	0.004未満		0.006	0.004未満	0.004未満	8
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01	0.001																	
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10	0.05		3.7	4.2		3.6	3.1		4.4	4.0		4.5	3.8		4.5	3.1	3.9	8
	12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8	0.08		0.13	0.13		0.13	0.13		0.13	0.12		0.13	0.16		0.16	0.12	0.13	8
	13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0	0.1																	
	14	四塩化炭素	mg/L	0.002	0.0002																	
	15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05	0.005																	
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04	0.004																	
	17	ジクロロメタン	mg/L	0.02	0.002																	
	18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01	0.001																	
	19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01	0.001																	
	20	ベンゼン	mg/L	0.01	0.001																	
	21	塩素酸	mg/L	0.6	0.06																	
	22	クロロ酢酸	mg/L	0.02	0.002																	
	23	クロロホルム	mg/L	0.06	0.001																	
	24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03	0.003																	
	25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1	0.001																	
	26	臭素酸	mg/L	0.01	0.001																	
	27	総トリハロメタン	mg/L	0.1	0.001																	
	28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03	0.003																	
	29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03	0.001																	
	30	ブロモホルム	mg/L	0.09	0.001																	
	31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08	0.008																	

項目区分	No.	項目	単位	基準値等	定量下限	上流浄化センター 水源 KJC	上流浄化センター 水源 KJC	上流浄化センター 水源 KJC	上流浄化センター 水源 KJC	上流浄化センター 水源 KJC	上流浄化センター 水源 KJC	上流浄化センター 水源 KJC	上流浄化センター 水源 KJC	上流浄化センター 水源 KJC	上流浄化センター 水源 KJC	上流浄化センター 水源 KJC	上流浄化センター 水源 KJC	最頻値	最高値	最低値	平均値	測定回数
		月 日				2019/04/17	2019/05/14	2019/06/11	2019/07/17	2019/08/13	2019/09/09	2019/10/16	2019/11/19	2019/12/10	2020/01/22	2020/02/18	2020/03/10					
		時 刻				9:00	9:00	9:05	9:00	8:58	9:03	8:59	9:02	9:02	9:01	9:00	9:00					
水質基準項目	32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0	0.1																	
	33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2	0.01	0.02			0.01			0.01			0.02				0.02	0.01	0.02	4
	34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3	0.03	0.06			0.04			0.05			0.06				0.06	0.04	0.05	4
	35	銅及びその化合物	mg/L	1.0	0.1																	
	36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200	1.0																	
	37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05	0.001	0.003			0.002			0.001			0.002				0.003	0.001	0.002	4
	38	塩化物イオン	mg/L	200	1.0		86	81		78	70		79	84		78	78		86	70	79	8
	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300	1																	
	40	蒸発残留物	mg/L	500	1																	
	41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2	0.02																	
	42	ジェオスミン	mg/L	0.00001	0.000001	0.000002	0.000002	0.000003	0.000002	0.000001未満	0.000001	0.000002	0.000003	0.000005	0.000003	0.000002	0.000002		0.000005	0.000001未満	0.000002	12
	43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001	0.000001	0.000006	0.000003	0.000007	0.000003	0.000001	0.000001	0.000002	0.000002	0.000003	0.000004	0.000004	0.000004		0.000007	0.000001	0.000003	12
	44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02	0.005																	
	45	フェノール類	mg/L	0.005	0.0005																	
	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3	0.1	5.0	5.6	5.3	4.8	5.0	4.7	5.3	5.2	5.2	5.5	5.0	4.7		5.6	4.7	5.1	12
	47	pH値	－	5.8～8.6	0.1	6.8	6.7	6.7	6.8	6.8	6.8	6.9	6.7	6.7	6.7	6.6	6.7		6.9	6.6	6.7	12
	48	味	－	異常でない	－																	
	49	臭気	－	異常でない	－	下水臭	下水臭	下水臭	下水臭	下水臭	下水臭	下水臭	下水臭	下水臭	下水臭	下水臭	下水臭	下水臭				12
	50	色度	度	5	0.5	14.2	16.3	17.2	14.6	16.9	15.3	16.1	17.7	14.7	14.7	15.5	15.5		17.7	14.2	15.7	12
	51	濁度	度	2	0.1	0.4	0.6	0.5	0.4	0.2	0.3	0.5	0.3	0.3	1.8	0.4	0.3		1.8	0.2	0.5	12

項目区分	No.	項目	単位	基準値等	定量下限	上流浄化センター 水源 KJC	上流浄化センター 水源 KJC	上流浄化センター 水源 KJC	上流浄化センター 水源 KJC	上流浄化センター 水源 KJC	上流浄化センター 水源 KJC	上流浄化センター 水源 KJC	上流浄化センター 水源 KJC	上流浄化センター 水源 KJC	上流浄化センター 水源 KJC	上流浄化センター 水源 KJC	上流浄化センター 水源 KJC	最頻値	最高値	最低値	平均値	測定回数
		月日				2019/04/17	2019/05/14	2019/06/11	2019/07/17	2019/08/13	2019/09/09	2019/10/16	2019/11/19	2019/12/10	2020/01/22	2020/02/18	2020/03/10					
		時刻				9:00	9:00	9:05	9:00	8:58	9:03	8:59	9:02	9:02	9:01	9:00	9:00					
水質管理目標設定項目				目標値	定量下限																	
水質管理目標設定項目	1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02	0.002																	
	2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002P	0.0002																	
	3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02	0.002																	
	5	1,2−ジクロロエタン	mg/L	0.004	0.0004																	
	8	トルエン	mg/L	0.4	0.04																	
	9	フタル酸ジ(2−エチルヘキシル)	mg/L	0.08	0.008																	
	10	亜塩素酸	mg/L	0.6	0.06																	
	13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01P	0.001																	
	14	抱水クロラール	mg/L	0.02P	0.002																	
	15	農薬類	−	1	0.01																	
	16	残留塩素	mg/L	1	0.1																	
	17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10〜100	1																	
	18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01	0.001	0.003			0.002			0.001			0.002				0.003	0.001	0.002	4
	19	遊離炭酸	mg/L	20	0.1																	
	20	1,1,1−トリクロロエタン	mg/L	0.3	0.01																	
	21	メチル−t−ブチルエーテル	mg/L	0.02	0.002																	
	24	蒸発残留物	mg/L	30〜200	1																	
	25	濁度	度	1	0.1	0.4	0.6	0.5	0.4	0.2	0.3	0.5	0.3	0.3	1.8	0.4	0.3		1.8	0.2	0.5	12
	26	pH値	−	7.5	0.01	6.8	6.7	6.7	6.8	6.8	6.8	6.9	6.7	6.7	6.7	6.6	6.7		6.9	6.6	6.7	12
	27	腐食性(ランゲリア指数)	−	−1〜0	0.1																	
	28	従属栄養細菌	個/ml	2000P	1																	
	29	1,1−ジクロロエチレン	mg/L	0.1	0.01																	
	30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1	0.01	0.02			0.01			0.01			0.02				0.02	0.01	0.02	4

項目区分	No.	項目	単位	基準値等	定量下限	上流浄化センター	上流浄化センター	上流浄化センター	上流浄化センター	上流浄化センター	上流浄化センター	上流浄化センター	上流浄化センター	上流浄化センター	上流浄化センター	上流浄化センター	上流浄化センター	最頻値	最高値	最低値	平均値	測定回数
						水源	水源	水源	水源	水源	水源	水源	水源	水源	水源	水源	水源					
						KJC	KJC	KJC	KJC	KJC	KJC	KJC	KJC	KJC	KJC	KJC	KJC					
		月 日				2019/04/17	2019/05/14	2019/06/11	2019/07/17	2019/08/13	2019/09/09	2019/10/16	2019/11/19	2019/12/10	2020/01/22	2020/02/18	2020/03/10					
		時 刻				9:00	9:00	9:05	9:00	8:58	9:03	8:59	9:02	9:02	9:01	9:00	9:00					
水質監視項目				基準値等	定量下限																	
水質監視項目		水温	℃	−	0.1	20.2	23.0	24.3	26.0	28.6	28.4	25.9	23.3	21.1	19.1	18.7	18.6		28.6	18.6	23.1	12
		アルカリ度	mg/L	−	0.1																	
		酸度	mg/L	−	0.1																	
		アンモニア性窒素	mg/L	−	0.01	0.02	0.02	0.03	0.02	0.02	0.02	0.07	0.03	0.01	0.01	0.02	0.01		0.07	0.01	0.02	12
		紫外線（UV）吸光度	−	−	−	0.537	0.590	0.603	0.532	0.581	0.554	0.592	0.614	0.581	0.614	0.566	0.550		0.614	0.532	0.576	12
		侵食性遊離炭酸	mg/L	−	0.1																	
		クロロホルム生成能	mg/L	−	0.001	0.076			0.047			0.076			0.053				0.076	0.047	0.063	4
		ブロモジクロロメタン生成能	mg/L	−	0.001	0.026			0.020			0.022			0.021				0.026	0.020	0.022	4
		ジブロモクロロメタン生成能	mg/L	−	0.001	0.007			0.005			0.005			0.006				0.007	0.005	0.006	4
		ブロモホルム生成能	mg/L	−	0.001	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満				0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
		総トリハロメタン生成能	mg/L	−	0.001	0.108			0.072			0.103			0.080				0.108	0.072	0.091	4
		クロロ酢酸生成能	mg/L	−	0.002	0.006			0.006			0.006			0.002未満				0.006	0.002未満	0.004	4
		ジクロロ酢酸生成能	mg/L	−	0.003	0.033			0.034			0.035			0.005				0.035	0.005	0.027	4
		トリクロロ酢酸生成能	mg/L	−	0.003	0.067			0.068			0.068			0.009				0.068	0.009	0.053	4
		電気伝導率	mS/m	−	1.0	55.1	59.0	52.3	48.7	54.5	48.4	54.5	54.8	55.6	60.1	53.6	54.7		60.1	48.4	54.3	12
備考																						

(4)その他
(4-1)取水口調査
(3)美嚢川

項目区分	No.	項目	単位	基準値等	定量下限	美嚢川 水源 美嚢川橋	美嚢川 水源 美嚢川橋	美嚢川 水源 美嚢川橋	美嚢川 水源 美嚢川橋	美嚢川 水源 美嚢川橋	美嚢川 水源 美嚢川橋	美嚢川 水源 美嚢川橋	美嚢川 水源 美嚢川橋	美嚢川 水源 美嚢川橋	美嚢川 水源 美嚢川橋	美嚢川 水源 美嚢川橋	美嚢川 水源 美嚢川橋	最頻値	最高値	最低値	平均値	測定回数
		月 日				2019/04/17	2019/05/14	2019/06/11	2019/07/17	2019/08/13	2019/09/09	2019/10/16	2019/11/19	2019/12/10	2020/01/22	2020/02/18	2020/03/10					
		時 刻				11:08	9:18	9:17	11:11	9:19	9:22	11:17	9:27	9:17	11:09	9:25	9:14					
水質基準項目				基準値	定量下限																	
水質基準項目	1	一般細菌	個/mL	100	1																	
	2	大腸菌	－ MPN/100mL	不検出	－ 1																	
	3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003	0.0003																	
	4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005	0.00005																	
	5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01	0.001																	
	6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01	0.001	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満				0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01	0.001																	
	8	六価クロム化合物	mg/L	0.05	0.005																	
	9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04	0.004		0.004未満	0.020		0.004未満	0.004未満		0.009	0.012		0.008	0.010		0.020	0.004未満	0.007	8
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01	0.001																	
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10	0.05		0.05未満	0.58		0.05未満	0.05未満		0.05未満	0.11		0.29	0.34		0.58	0.05未満	0.16	8
	12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8	0.08		0.19	0.39		0.32	0.27		0.19	0.23		0.22	0.22		0.39	0.19	0.25	8
	13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0	0.1																	
	14	四塩化炭素	mg/L	0.002	0.0002																	
	15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05	0.005																	
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04	0.004																	
	17	ジクロロメタン	mg/L	0.02	0.002																	
	18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01	0.001																	
	19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01	0.001																	
	20	ベンゼン	mg/L	0.01	0.001																	
	21	塩素酸	mg/L	0.6	0.06																	
	22	クロロ酢酸	mg/L	0.02	0.002																	
	23	クロロホルム	mg/L	0.06	0.001																	
	24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03	0.003																	
	25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1	0.001																	
	26	臭素酸	mg/L	0.01	0.001																	
	27	総トリハロメタン	mg/L	0.1	0.001																	
	28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03	0.003																	
	29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03	0.001																	
	30	ブロモホルム	mg/L	0.09	0.001																	
	31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08	0.008																	

項目区分	No.	項目	単位	基準値等	定量下限	美嚢川 水源 美嚢川橋	美嚢川 水源 美嚢川橋	美嚢川 水源 美嚢川橋	美嚢川 水源 美嚢川橋	美嚢川 水源 美嚢川橋	美嚢川 水源 美嚢川橋	美嚢川 水源 美嚢川橋	美嚢川 水源 美嚢川橋	美嚢川 水源 美嚢川橋	美嚢川 水源 美嚢川橋	美嚢川 水源 美嚢川橋	美嚢川 水源 美嚢川橋	最頻値	最高値	最低値	平均値	測定回数
		月　日				2019/04/17	2019/05/14	2019/06/11	2019/07/17	2019/08/13	2019/09/09	2019/10/16	2019/11/19	2019/12/10	2020/01/22	2020/02/18	2020/03/10					
		時　刻				11:08	9:18	9:17	11:11	9:19	9:22	11:17	9:27	9:17	11:09	9:25	9:14					
水質基準項目	32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0	0.1																	
	33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2	0.01	0.38			0.16			0.11			0.02				0.38	0.02	0.17	4
	34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3	0.03	0.26			0.26			0.16			0.11				0.26	0.11	0.20	4
	35	銅及びその化合物	mg/L	1.0	0.1																	
	36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200	1.0																	
	37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05	0.001	0.50			0.006			0.006			0.027				0.50	0.006	0.13	4
	38	塩化物イオン	mg/L	200	1.0		33	24		34	23		32	36		23	20		36	20	28	8
	39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	300	1																	
	40	蒸発残留物	mg/L	500	1																	
	41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2	0.02																	
	42	ジェオスミン	mg/L	0.00001	0.000001	0.000003	0.000001	0.000002	0.000003	0.000001	0.000001	0.000001	0.000002	0.000002	0.000001	0.000003	0.000003		0.000003	0.000001	0.000002	12
	43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001	0.000001	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000002	0.000004	0.000001	0.000001	0.000001	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満		0.000004	0.000001未満	0.000001未満	12
	44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02	0.005																	
	45	フェノール類	mg/L	0.005	0.0005																	
	46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/L	3	0.1	4.0	4.1	6.6	5.8	4.5	4.0	5.0	3.5	3.4	3.2	6.4	5.0		6.6	3.2	4.6	12
	47	pH値	−	5.8～8.6	0.1	8.0	8.8	7.7	8.0	7.8	7.9	8.9	8.7	8.6	9.0	8.2	8.0		9.0	7.7	8.3	12
	48	味	−	異常でない	−																	
	49	臭気	−	異常でない	−	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭				12
	50	色度	度	5	0.5	21.8	14.6	45.3	27.1	15.8	15.4	22.3	15.9	12.7	10.2	37.7	34.1		45.3	10.2	22.7	12
	51	濁度	度	2	0.1	2.1	4.9	27.0	9.2	8.2	6.2	5.0	10.4	4.2	3.9	22.9	21.4		27.0	2.1	10.4	12

項目区分	No.	項目	単位	基準値等	定量下限	美嚢川 水源 美嚢川橋	美嚢川 水源 美嚢川橋	美嚢川 水源 美嚢川橋	美嚢川 水源 美嚢川橋	美嚢川 水源 美嚢川橋	美嚢川 水源 美嚢川橋	美嚢川 水源 美嚢川橋	美嚢川 水源 美嚢川橋	美嚢川 水源 美嚢川橋	美嚢川 水源 美嚢川橋	美嚢川 水源 美嚢川橋	美嚢川 水源 美嚢川橋	最頻値	最高値	最低値	平均値	測定回数
		月 日				2019/04/17	2019/05/14	2019/06/11	2019/07/17	2019/08/13	2019/09/09	2019/10/16	2019/11/19	2019/12/10	2020/01/22	2020/02/18	2020/03/10					
		時 刻				11:08	9:18	9:17	11:11	9:19	9:22	11:17	9:27	9:17	11:09	9:25	9:14					
水質管理目標設定項目				目標値	定量下限																	
水質管理目標設定項目	1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02	0.002																	
	2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002P	0.0002																	
	3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02	0.002																	
	5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004	0.0004																	
	8	トルエン	mg/L	0.4	0.04																	
	9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08	0.008																	
	10	亜塩素酸	mg/L	0.6	0.06																	
	13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01P	0.001																	
	14	抱水クロラール	mg/L	0.02P	0.002																	
	15	農薬類	－	1	0.01																	
	16	残留塩素	mg/L	1	0.1																	
	17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10～100	1																	
	18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01	0.001	0.50			0.006			0.006			0.027				0.50	0.006	0.13	4
	19	遊離炭酸	mg/L	20	0.1																	
	20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3	0.01																	
	21	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L	0.02	0.002																	
	24	蒸発残留物	mg/L	30～200	1																	
	25	濁度	度	1	0.1	2.1	4.9	27.0	9.2	8.2	6.2	5.0	10.4	4.2	3.9	22.9	21.4		27.0	2.1	10.4	12
	26	pH値	－	7.5	0.01	8.0	8.8	7.7	8.0	7.8	7.9	8.9	8.7	8.6	9.0	8.2	8.0		9.0	7.7	8.3	12
	27	腐食性(ランゲリア指数)	－	-1～0	0.1																	
	28	従属栄養細菌	個/ml	2000P	1																	
	29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1	0.01																	
	30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1	0.01	0.38			0.16			0.11			0.02				0.38	0.02	0.17	4

項目区分	No.	項目	単位	基準値等	定量下限	美嚢川 水源 美嚢川橋	美嚢川 水源 美嚢川橋	美嚢川 水源 美嚢川橋	美嚢川 水源 美嚢川橋	美嚢川 水源 美嚢川橋	美嚢川 水源 美嚢川橋	美嚢川 水源 美嚢川橋	美嚢川 水源 美嚢川橋	美嚢川 水源 美嚢川橋	美嚢川 水源 美嚢川橋	美嚢川 水源 美嚢川橋	美嚢川 水源 美嚢川橋	最頻値	最高値	最低値	平均値	測定回数
		月 日				2019/04/17	2019/05/14	2019/06/11	2019/07/17	2019/08/13	2019/09/09	2019/10/16	2019/11/19	2019/12/10	2020/01/22	2020/02/18	2020/03/10					
		時 刻				11:08	9:18	9:17	11:11	9:19	9:22	11:17	9:27	9:17	11:09	9:25	9:14					
水質監視項目				基準値等	定量下限																	
水質監視項目		水温	℃	−	0.1	19.1	22.2	22.0	27.4	30.0	29.3	20.9	14.3	7.2	7.8	9.2	11.4		30.0	7.2	18.4	12
		アルカリ度	mg/L	−	0.1																	
		酸度	mg/L	−	0.1																	
		アンモニア性窒素	mg/L	−	0.01	0.02	0.01未満	0.05	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01	0.01未満	0.01	0.01		0.05	0.01未満	0.01未満	12
		紫外線（UV）吸光度	−	−	−	0.674	0.476	1.431	0.968	0.559	0.519	0.768	0.429	0.440	0.376	1.115	0.894		1.431	0.376	0.721	12
		侵食性遊離炭酸	mg/L	−	0.1																	
		クロロホルム生成能	mg/L	−	0.001	0.086			0.129			0.123			0.025				0.129	0.025	0.091	4
		ブロモジクロロメタン生成能	mg/L	−	0.001	0.008			0.026			0.035			0.028				0.035	0.008	0.024	4
		ジブロモクロロメタン生成能	mg/L	−	0.001	0.001未満			0.004			0.008			0.030				0.030	0.001未満	0.010	4
		ブロモホルム生成能	mg/L	−	0.001	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.008				0.008	0.001未満	0.002	4
		総トリハロメタン生成能	mg/L	−	0.001	0.094			0.159			0.166			0.091				0.166	0.091	0.128	4
		クロロ酢酸生成能	mg/L	−	0.002	0.003			0.002未満			0.005			0.002未満				0.005	0.002未満	0.002	4
		ジクロロ酢酸生成能	mg/L	−	0.003	0.037			0.058			0.054			0.015				0.058	0.015	0.041	4
		トリクロロ酢酸生成能	mg/L	−	0.003	0.060			0.074			0.048			0.015				0.074	0.015	0.049	4
		電気伝導率	mS/m	−	1.0	15.2	30.3	25.6	23.1	33.1	26.6	24.0	28.3	30.6	33.0	25.0	23.5		33.1	15.2	26.5	12
備考																						

(4) その他

(ア)水質に関する苦情等(施設課対応分)

内容別(重複含む)	件数	主な原因
異臭味	2	
異物	2	
青水	0	
赤水	1	
白水	1	
水質不安	2	
残留塩素	0	
その他	0	
計	8	

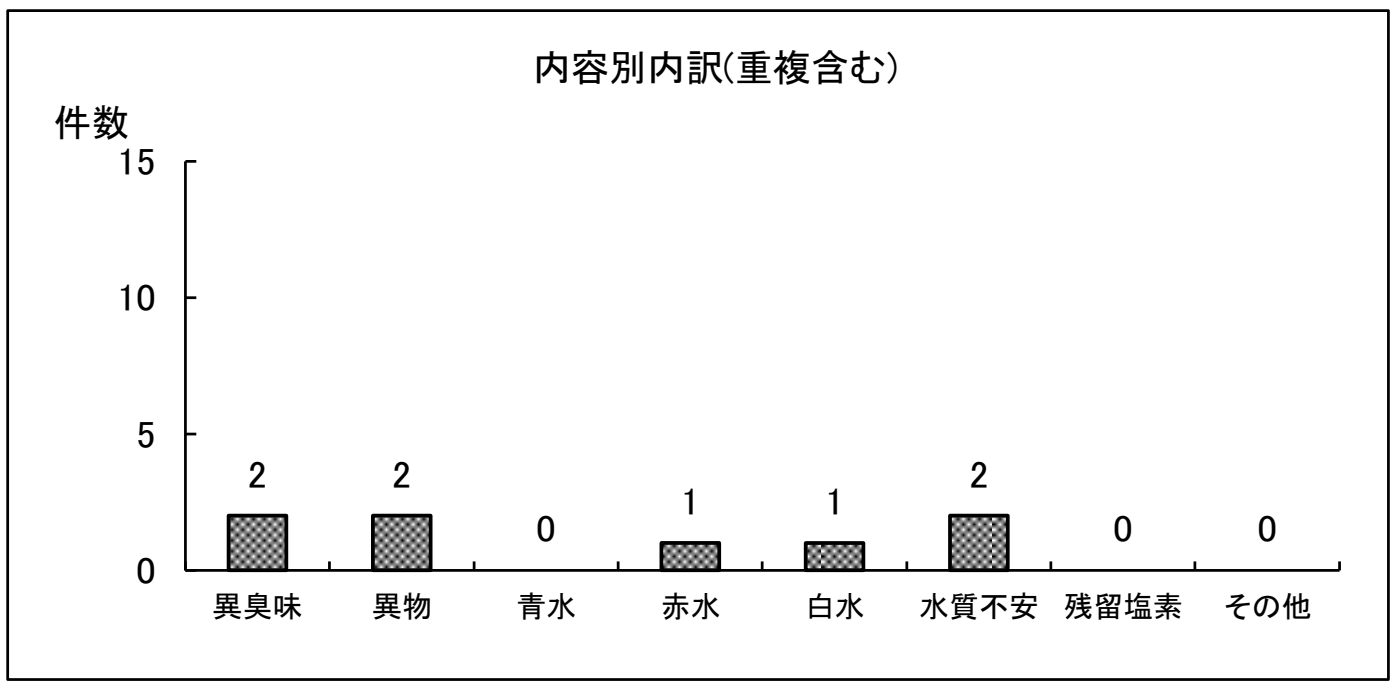

水源別(重複含む)	
低区系	7
高区系	1
地下水系	0
志方系	0
計	8

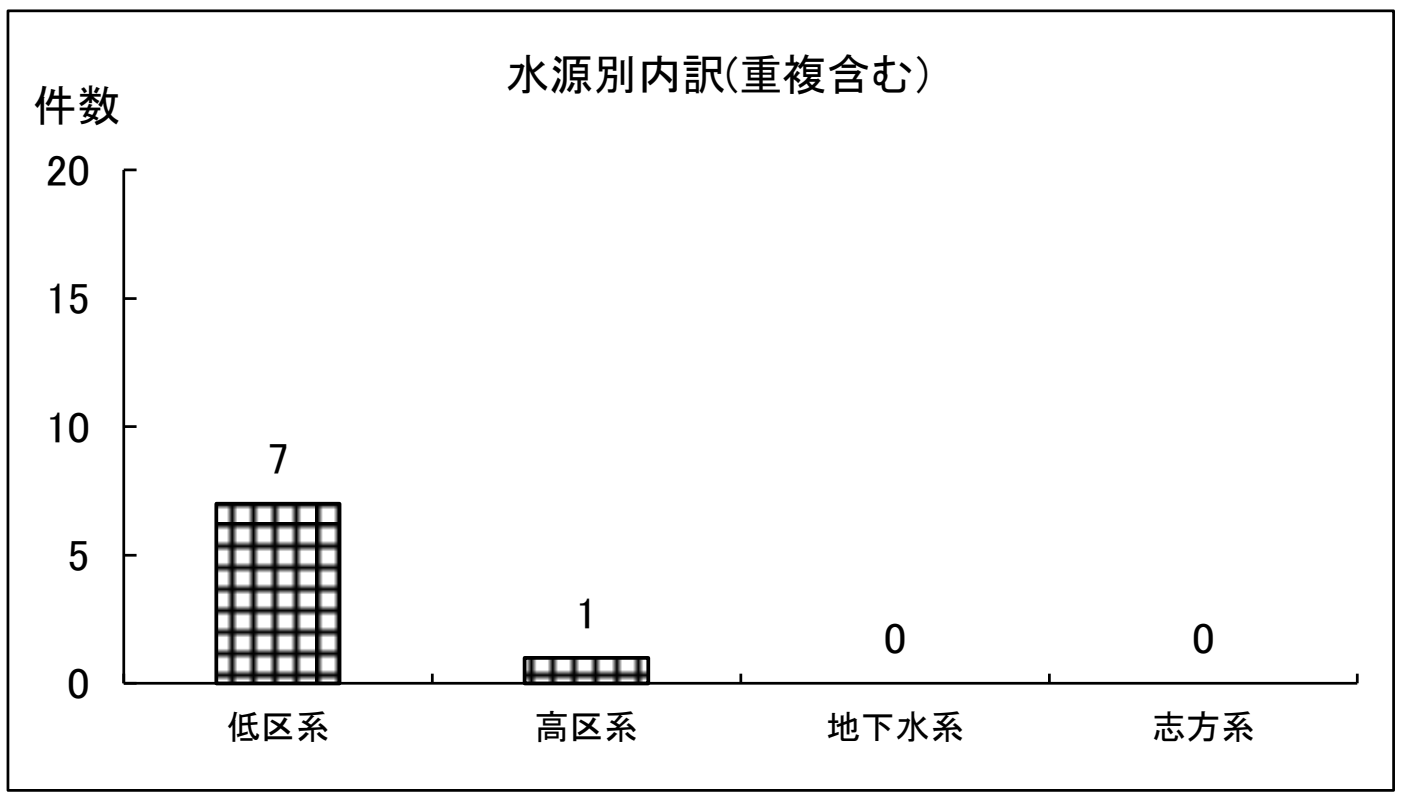

(イ)水質に関する苦情等(施設課対応分)における経年変化

	H27	H28	H29	H30	R01
異臭味	2	2	1	2	2
異物	3	2	1	2	2
青水	0	1	0	3	0
赤水	2	2	1	3	1
白水	0	0	0	0	1
水質不安	6	4	3	0	2
残留塩素	0	0	0	0	0
その他	0	0	0	2	0
計	13	11	6	12	8