

令和 4 年度 水質検査集計結果

(1) 毎日検査

(2) 定期検査

(ア) 管末給水栓水

(イ) 排水施設(浄水)

(ウ) 水源地(浄水)

(エ) 原水

(3) 工程管理検査

(4) その他

水質に関する苦情等(施設課対応分)

(1) 毎日検査

(令和4年度)

給水 系統	給水 区分	測定 手法	項目 (単位)	集計内容	集計結果	備考
中西条系	高区配水区域	自動測定	残留塩素濃度 (mg/L)	日間平均値の年間最高値	0.50	※: 自動測定による結果は、収集した1時間値の1日平均の集計結果を表しています。
				日間平均値の年間最低値	0.10	
				日間平均値の年間平均値	0.31	
	低区配水区域	自動測定	残留塩素濃度 (mg/L)	日間平均値の年間最高値	0.48	
				日間平均値の年間最低値	0.11	
				日間平均値の年間平均値	0.28	
	志方区配水区域	自動測定	残留塩素濃度 (mg/L)	日間平均値の年間最高値	0.56	
				日間平均値の年間最低値	0.16	
				日間平均値の年間平均値	0.34	

給水 系統	給水 区分	測定 手法	項目 (単位)	集計内容	年間集計結果	備考
地下水系	中津系	手分析	残留塩素濃度 (mg/L)	年間最高値	0.47	※: 自動測定による結果は、収集した1時間値の1日平均の集計結果を表しています。
				年間最低値	0.17	
				年間平均値	0.33	
	大野系	自動測定	残留塩素濃度 (mg/L)	日間平均値の年間最高値	0.45	
				日間平均値の年間最低値	0.18	
				日間平均値の年間平均値	0.31	
	東神吉系	自動測定	残留塩素濃度 (mg/L)	日間平均値の年間最高値	0.38	
				日間平均値の年間最低値	0.15	
				日間平均値の年間平均値	0.25	
	西部系	手分析	残留塩素濃度 (mg/L)	年間最高値	0.46	
				年間最低値	0.23	
				年間平均値	0.35	

なお、色及び濁りについては年間を通して全地点とも異常ありませんでした。

(2) 定期検査
(ア) 管末給水栓水
(ア-1) 中西条系管末給水栓(尾上)

項目区分	No.	項目	単位	基準値等	定量下限	中西条浄水場	中西条浄水場	中西条浄水場	中西条浄水場	中西条浄水場	中西条浄水場	中西条浄水場	中西条浄水場	中西条浄水場	中西条浄水場	中西条浄水場	中西条浄水場	最頻値	最高値	最低値	平均値	測定回数	
						管末給水栓	管末給水栓	管末給水栓	管末給水栓	管末給水栓	管末給水栓	管末給水栓	管末給水栓	管末給水栓	管末給水栓	管末給水栓	管末給水栓						
						尾上	尾上	尾上	尾上	尾上	尾上	尾上	尾上	尾上	尾上	尾上	尾上						
		月 日 時 刻				2022/04/12 10:15	2022/05/10 10:00	2022/06/21 10:15	2022/07/05 10:00	2022/08/16 9:45	2022/09/06 10:40	2022/10/04 11:05	2022/11/15 10:55	2022/12/06 11:05	2023/01/17 10:25	2023/02/07 11:00	2023/03/14 10:00						
水質基準項目						基準値	定量下限																
水質基準項目	1	一般細菌	個/mL	100	1	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満		1未満	1未満	1未満	12	
	2	大腸菌	- MPN/100mL	不検出	- 1	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出				12	
	3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003	0.0003		0.0003未満		0.0003未満			0.0003未満				0.0003未満		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4		
	4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005	0.00005		0.00005未満		0.00005未満			0.00005未満				0.00005未満		0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	4		
	5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01	0.001		0.001未満		0.001未満			0.001未満				0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4		
	6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01	0.001		0.001未満		0.001未満			0.001未満				0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4		
	7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01	0.001		0.001未満		0.001未満			0.001未満				0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4		
	8	六価クロム化合物	mg/L	0.02	0.002		0.002未満		0.002未満			0.002未満				0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	4		
	9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04	0.004		0.004未満		0.004未満			0.004未満				0.004未満		0.004未満	0.004未満	0.004未満	4		
	10	シアニ化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01	0.001		0.001未満		0.001未満			0.001未満				0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4		
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10	0.5		0.7		0.5			0.6				0.6		0.7	0.5	0.6	4		
	12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8	0.08		0.09		0.13			0.11				0.09		0.13	0.09	0.10	4		
	13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0	0.1		0.1未満		0.1未満			0.1未満				0.1未満		0.1未満	0.1未満	0.1未満	4		
	14	四塩化炭素	mg/L	0.002	0.0002		0.0002未満		0.0002未満			0.0002未満				0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4		
	15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05	0.005		0.005未満		0.005未満			0.005未満				0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満	4		
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04	0.004		0.004未満		0.004未満			0.004未満				0.004未満		0.004未満	0.004未満	0.004未満	4		
	17	ジクロロメタン	mg/L	0.02	0.002		0.002未満		0.002未満			0.002未満				0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	4		
	18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01	0.001		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	12		
	19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01	0.001		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	12		
	20	ベンゼン	mg/L	0.01	0.001		0.001未満		0.001未満			0.001未満				0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4		
	21	塩素酸	mg/L	0.6	0.06		0.08		0.14			0.11				0.06未満		0.14	0.06未満	0.08	4		
	22	クロロ酢酸	mg/L	0.02	0.002		0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	12		
	23	クロロホルム	mg/L	0.06	0.001		0.012	0.015	0.018	0.024	0.022	0.022	0.020	0.008	0.018	0.016	0.007	0.012		0.024	0.007	0.016	12
	24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03	0.003		0.003	0.004	0.004	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003	0.008	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	12		
	25	ジブromクロロメタン	mg/L	0.1	0.001		0.006	0.006	0.007	0.009	0.003	0.004	0.004	0.009	0.004	0.007	0.006	0.009		0.009	0.003	0.006	12
	26	臭素酸	mg/L	0.01	0.001		0.001未満		0.001未満			0.001未満				0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4		
	27	総トリハロメタン	mg/L	0.1	0.001		0.029	0.033	0.039	0.050	0.037	0.038	0.033	0.029	0.030	0.037	0.022	0.037		0.050	0.022	0.034	12
	28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03	0.003		0.007	0.007	0.009	0.012	0.011	0.012	0.007	0.005	0.019	0.016	0.006	0.008		0.019	0.005	0.010	12
	29	ブromジクロロメタン	mg/L	0.03	0.001		0.011	0.012	0.014	0.017	0.012	0.012	0.009	0.011	0.008	0.014	0.009	0.015		0.017	0.008	0.012	12
	30	ブromホルム	mg/L	0.09	0.001		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001		0.001	0.001未満	0.001未満	12
	31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08	0.008		0.008未満		0.008未満			0.008未満				0.008未満		0.008未満	0.008未満	0.008未満	4		
	32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0	0.1		0.1未満		0.1未満			0.1未満				0.1未満		0.1未満	0.1未満	0.1未満	4		
	33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2	0.01		0.01		0.02			0.01				0.01未満		0.02	0.01未満	0.01	4		
	34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3	0.03		0.03未満		0.03未満			0.03未満				0.03未満		0.03未満	0.03未満	0.03未満	4		
	35	銅及びその化合物	mg/L	1.0	0.1		0.1未満		0.1未満			0.1未満				0.1未満		0.1未満	0.1未満	0.1未満	4		
	36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200	1		17		24			17				24		24	17	20	4		
	37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05	0.001		0.001未満		0.001未満			0.001未満				0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4		
	38	塩化物イオン	mg/L	200	5		28	21	32	34	26	13	21	30	20	34	30	32		34	13	27	12
	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300	3			42		52			47				51		52	42	48	4	
	40	蒸発残留物	mg/L	500	1			130		150			120				140		150	120	140	4	
	41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2	0.02		0.02未満		0.02未満			0.02未満				0.02未満		0.02未満	0.02未満	0.02未満	4		
	42	ジェオスミン	mg/L	0.00001	0.000001		0.000001未満	0.000001未満	0.000002	0.000001	0.000001	0.000001未満	0.000002	0.000002	0.000001	0.000002	0.000002	0.000012		0.000012	0.000001未満	0.000002	12
	43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001	0.000001		0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001	0.000001		0.000001	0.000001未満	0.000001未満	12
	44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02	0.002		0.002未満		0.002未満			0.002未満				0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	4		
	45	フェノール類	mg/L	0.005	0.0005		0.0005未満		0.0005未満			0.0005未満				0.0005未満		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	4		
	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3	0.1		1.3	1.1	1.3	1.5	1.3	1.0	1.1	1.3	1.3	1.5	1.1	1.3		1.5	1.0	1.3	12
	47	pH値	-	5.8～8.6	0.1		7.1	7.2	7.0	7.0	7.2	7.1	7.1	7.1	6.9	7.1	7.1	7.2		6.9	7.1	12	
	48	味	-	異常でない	-		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				12	
	49	臭気	-	異常でない	-		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				12	
	50	色度	度	5	0.5		0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満		0.5未満	0.5未満	0.5未満	12
	51	濁度	度	2	0.1		0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満		0.1未満	0.1未満	0.1未満	12

(ア-3) 中西条系管末給水栓(志方)

項目 区分	項 目	単位	基準値等	定量下限	中西条浄水場	中西条浄水場	中西条浄水場	中西条浄水場	中西条浄水場	中西条浄水場	中西条浄水場	中西条浄水場	中西条浄水場	中西条浄水場	中西条浄水場	中西条浄水場	中西条浄水場	最頻値	最高値	最低値	平均値	測定回数
					管末給水栓	管末給水栓	管末給水栓	管末給水栓	管末給水栓	管末給水栓	管末給水栓	管末給水栓	管末給水栓	管末給水栓	管末給水栓	管末給水栓						
					志方	志方	志方	志方	志方	志方	志方	志方	志方	志方	志方	志方						
	月 日 時 刻				2022/04/12 9:20	2022/05/24 9:15	2022/06/07 9:30	2022/07/12 9:15	2022/08/02 9:20	2022/09/06 10:40	2022/10/12 10:00	2022/11/08 9:25	2022/12/06 9:20	2023/01/17 9:20	2023/02/14 9:20	2023/03/07 10:47						
水質基準項目																						
水質基準項目	1 一般細菌	個/mL	100	1	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	12	
	2 大腸菌	-	不検出	-	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	12	
		MPN/100mL		1																		
	3 カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003	0.0003			0.0003未満		0.0003未満				0.0003未満		0.0003未満		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4	
	4 水銀及びその化合物	mg/L	0.0005	0.00005			0.00005未満		0.00005未満				0.00005未満		0.00005未満		0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	4	
	5 セレン及びその化合物	mg/L	0.01	0.001			0.001未満		0.001未満				0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	
	6 鉛及びその化合物	mg/L	0.01	0.001			0.001未満		0.001未満				0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	
	7 ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01	0.001			0.001未満		0.001未満				0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	
	8 六価クロム化合物	mg/L	0.02	0.002			0.002未満		0.002未満				0.002未満		0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	
	9 亜硝酸態窒素	mg/L	0.04	0.004			0.004未満		0.004未満				0.004未満		0.004未満		0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	4	
	10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01	0.001			0.001未満		0.001未満				0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10	0.5			0.5未満		0.6				0.6				0.6	0.6	0.5未満	0.5未満	4	
	12 フッ素及びその化合物	mg/L	0.8	0.08			0.12		0.12				0.10				0.09	0.12	0.09	0.11	4	
	13 ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0	0.1			0.1未満		0.1未満				0.1未満				0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	4	
	14 四塩化炭素	mg/L	0.002	0.0002			0.0002未満		0.0002未満				0.0002未満				0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4	
	15 1,4-ジオキサン	mg/L	0.05	0.005			0.005未満		0.005未満				0.005未満				0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	4	
	16 シス-1,2ジクロロエチレン及びトランス-1,2ジクロロエチレン	mg/L	0.04	0.004			0.004未満		0.004未満				0.004未満				0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	4	
	17 ジクロロメタン	mg/L	0.02	0.002			0.002未満		0.002未満				0.002未満				0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	
	18 テトラクロロエチレン	mg/L	0.01	0.001			0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	12	
	19 トリクロロエチレン	mg/L	0.01	0.001			0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	12	
	20 ベンゼン	mg/L	0.01	0.001					0.001未満		0.001未満				0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	
	21 塩素酸	mg/L	0.6	0.06			0.19		0.13				0.11				0.12	0.19	0.11	0.14	4	
	22 クロロ酢酸	mg/L	0.02	0.002			0.002未満		0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	12	
	23 クロロホルム	mg/L	0.06	0.001			0.013		0.016		0.015	0.020	0.020	0.019	0.015	0.015	0.016	0.011	0.008	0.011	12	
	24 ジクロロ酢酸	mg/L	0.03	0.003			0.003未満		0.003未満		0.004	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	12	
	25 ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1	0.001			0.007		0.007		0.013	0.007	0.009	0.006	0.003	0.003	0.009	0.007	0.007	0.007	12	
	26 臭素酸	mg/L	0.01	0.001					0.001未満		0.001未満				0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	
	27 総トリハロメタン	mg/L	0.1	0.001			0.033		0.036		0.046	0.041	0.044	0.038	0.026	0.026	0.028	0.035	0.027	0.032	12	
	28 トリクロロ酢酸	mg/L	0.03	0.003			0.008		0.008		0.007	0.009	0.007	0.010	0.010	0.007	0.020	0.010	0.005	0.007	12	
	29 ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03	0.001			0.012		0.013		0.016	0.013	0.014	0.012	0.008	0.007	0.009	0.014	0.011	0.013	12	
	30 ブロモホルム	mg/L	0.09	0.001			0.001		0.001未満		0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	12	
31 ホルムアルデヒド	mg/L	0.08	0.008					0.008		0.008未満				0.008未満		0.009	0.009	0.008未満	0.008未満	4		
32 亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0	0.1					0.1未満		0.1未満				0.1未満		0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	4		
33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2	0.01					0.01		0.01				0.01未満			0.01	0.01未満	0.01未満	4		
34 鉄及びその化合物	mg/L	0.3	0.03					0.03未満		0.03未満				0.03未満			0.03未満	0.03未満	0.03未満	4		
35 銅及びその化合物	mg/L	1.0	0.1					0.1未満		0.1未満				0.1未満			0.1未満	0.1未満	0.1未満	4		
36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	200	1			28		28		20				22		21	28	20	23	4		
37 マンガン及びその化合物	mg/L	0.05	0.001					0.001未満		0.001未満				0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4		
38 塩化物イオン	mg/L	200	5			28		25		38	21	23	15	20	26	20	36	26	26	12		
39 カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	300	3			61		61		53				51		45	61	45	52	4		
40 蒸発残留物	mg/L	500	1					170		140				160		130	170	130	150	4		
41 陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2	0.02					0.02未満		0.02未満				0.02未満			0.02未満	0.02未満	0.02未満	4		
42 ジェオスミン	mg/L	0.00001	0.000001			0.000001未満		0.000001未満		0.000001未満	0.000001未満	0.000002	0.000001	0.000001	0.000001	0.000001未満	0.000002	0.000001	0.000001	12		
43 2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001	0.000001			0.000001未満		0.000001未満		0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001	0.000001	0.000001	0.000001	12		
44 非イオン界面活性剤	mg/L	0.02	0.002					0.002未満		0.002未満				0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満	4		
45 フェノール類	mg/L	0.005	0.0005					0.0005未満		0.0005未満				0.0005未満			0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	4		
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3	0.1			1.2		1.1		1.0			1.0	1.2		1.3	1.3	0.9	0.9	12		
47 pH値	-	5.8～8.6	0.1			7.2		7.2		7.2		7.2	7.3	7.0	7.2	7.1	7.0	7.1	7.2	12		
48 味	-	異常でない	-			異常なし		異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12		
49 臭気	-	異常でない	-			異常なし		異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12		
50 色度	度	5	0.5			0.5未満		0.5未満		0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	12		
51 濁度	度	2	0.1			0.1未満		0.1未満		0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	12		

(ア-4)東神吉系管末給水栓(東神吉給水栓)

項目 区分	項 目	単位	基準値等	定量下限	東神吉水源地	東神吉水源地	東神吉水源地	東神吉水源地	東神吉水源地	東神吉水源地	東神吉水源地	東神吉水源地	東神吉水源地	東神吉水源地	東神吉水源地	東神吉水源地	東神吉水源地	最頻値	最高値	最低値	平均値	測定回数
					管末給水栓	管末給水栓	管末給水栓	管末給水栓	管末給水栓	管末給水栓	管末給水栓	管末給水栓	管末給水栓	管末給水栓	管末給水栓	管末給水栓						
					2022/04/12	2022/05/24	2022/06/07	2022/07/12	2022/08/02	2022/09/06	2022/10/12	2022/11/08	2022/12/06	2023/01/17	2023/02/14	2023/03/07						
水質基準項目																						
水質基準項目	1 一般細菌	個/mL	100	1	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満		1未満	1未満	1未満	12
	2 大腸菌	—	不検出	—	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出				12
		MPN/100mL		1																		
	3 カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003	0.0003			0.0003未満		0.0003未満				0.0003未満				0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4	
	4 水銀及びその化合物	mg/L	0.0005	0.00005			0.00005未満		0.00005未満				0.00005未満				0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	4	
	5 セレン及びその化合物	mg/L	0.01	0.001			0.001未満		0.001未満				0.001未満				0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	
	6 鉛及びその化合物	mg/L	0.01	0.001			0.001未満		0.001未満				0.001未満				0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	
	7 ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01	0.001			0.001未満		0.001未満				0.001未満				0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	
	8 六価クロム化合物	mg/L	0.02	0.002			0.002未満		0.002未満				0.002未満				0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	
	9 亜硝酸態窒素	mg/L	0.04	0.004			0.004未満		0.004未満				0.004未満				0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	4	
	10 シアン化合物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01	0.001			0.001未満		0.001未満				0.001未満				0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10	0.5			0.8		1.1				0.7				0.7	1.1	0.7	0.8	4	
	12 フッ素及びその化合物	mg/L	0.8	0.08			0.12		0.13				0.14				0.11	0.14	0.11	0.12	4	
	13 ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0	0.1			0.1未満		0.1未満				0.1未満				0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	4	
	14 四塩化炭素	mg/L	0.002	0.0002			0.0002未満		0.0002未満				0.0002未満				0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4	
	15 1,4-ジオキサン	mg/L	0.05	0.005			0.005未満		0.005未満				0.005未満				0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	4	
	16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04	0.004			0.004未満		0.004未満				0.004未満				0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	4	
	17 ジクロロメタン	mg/L	0.02	0.002			0.002未満		0.002未満				0.002未満				0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	
	18 テトラクロロエチレン	mg/L	0.01	0.001			0.001未満		0.001未満				0.001未満				0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	
	19 トリクロロエチレン	mg/L	0.01	0.001			0.001未満		0.001未満				0.001未満				0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	
	20 ベンゼン	mg/L	0.01	0.001			0.001未満		0.001未満				0.001未満				0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	
	21 塩素酸	mg/L	0.6	0.06			0.10		0.10				0.08				0.06未満	0.10	0.06未満	0.07	4	
	22 クロロ酢酸	mg/L	0.02	0.002			0.002未満		0.002未満				0.002未満				0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	
	23 クロロホルム	mg/L	0.06	0.001			0.005		0.004				0.004				0.002	0.005	0.002	0.004	4	
	24 ジクロロ酢酸	mg/L	0.03	0.003			0.003未満		0.003未満				0.003未満				0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	4	
	25 ジブromクロロメタン	mg/L	0.1	0.001			0.008		0.007				0.001				0.006	0.008	0.001	0.006	4	
	26 臭素酸	mg/L	0.01	0.001			0.001未満		0.001未満				0.001未満				0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	
	27 総トリハロメタン	mg/L	0.1	0.001			0.023		0.019				0.007				0.014	0.023	0.007	0.016	4	
	28 トリクロロ酢酸	mg/L	0.03	0.003			0.003未満		0.003未満				0.003未満				0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	4	
	29 ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03	0.001			0.007		0.006				0.002				0.004	0.007	0.002	0.005	4	
	30 ブロモホルム	mg/L	0.09	0.001			0.003		0.002				0.001未満				0.002	0.003	0.001未満	0.002	4	
31 ホルムアルデヒド	mg/L	0.08	0.008			0.008未満		0.008未満				0.008未満				0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	4		
32 亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0	0.1			0.1未満		0.1未満				0.1未満				0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	4		
33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2	0.01			0.01未満		0.01未満				0.01未満				0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	4		
34 鉄及びその化合物	mg/L	0.3	0.03			0.03未満		0.03未満				0.03未満				0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	4		
35 銅及びその化合物	mg/L	1.0	0.1			0.1未満		0.1未満				0.1未満				0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	4		
36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	200	1			23		19				17				19	23	17	20	4		
37 マンガン及びその化合物	mg/L	0.05	0.001			0.001未満		0.001未満				0.001未満				0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4		
38 塩化物イオン	mg/L	200	5	28	25	29	21	20	15	17	20	21	27	26	27	29	15	23	12			
39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300	3	67		67		63			57				64	67	57	63	4			
40 蒸発残留物	mg/L	500	1	170		150		150			150				140	170	140	150	4			
41 陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2	0.02			0.02未満		0.02未満				0.02未満				0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	4		
42 ジェオスミン	mg/L	0.00001	0.000001			0.000001未満		0.000001未満				0.000001未満				0.000001	0.000001	0.000001	0.000001	4		
43 2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001	0.000001			0.000001未満		0.000001未満				0.000001未満				0.000001	0.000001	0.000001	0.000001	4		
44 非イオン界面活性剤	mg/L	0.02	0.002			0.002未満		0.002未満				0.002未満				0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4		
45 フェノール類	mg/L	0.005	0.0005			0.0005未満		0.0005未満				0.0005未満				0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	4		
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3	0.1	0.8	0.7	1.0	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.8	0.9	0.7	0.6	1.0	0.6	0.8	12		
47 pH値	—	5.8～8.6	0.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.2	7.1	7.0	7.2	7.1	7.0	7.0	7.1	7.4	7.0	7.0	7.1	12		
48 味	—	異常でない	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				12	
49 臭気	—	異常でない	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				12	
50 色度	度	5	0.5	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	12		
51 濁度	度	2	0.1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	12		

項目区分	No.	項 目	単位	基準値等	定量下限	東神吉水源 地 管末給水栓	東神吉水源 地 管末給水栓	東神吉水源 地 管末給水栓	東神吉水源 地 管末給水栓	東神吉水源 地 管末給水栓	東神吉水源 地 管末給水栓	東神吉水源 地 管末給水栓	東神吉水源 地 管末給水栓	東神吉水源 地 管末給水栓	東神吉水源 地 管末給水栓	東神吉水源 地 管末給水栓	東神吉水源 地 管末給水栓	最頻値	最高値	最低値	平均値	測定回数
						東神吉 給水栓	東神吉 給水栓	東神吉 給水栓	東神吉 給水栓	東神吉 給水栓	東神吉 給水栓	東神吉 給水栓	東神吉 給水栓	東神吉 給水栓	東神吉 給水栓	東神吉 給水栓	東神吉 給水栓					
						2022/04/12	2022/05/24	2022/06/07	2022/07/12	2022/08/02	2022/09/06	2022/10/12	2022/11/08	2022/12/06	2023/01/17	2023/02/14	2023/03/07					
水質管理目標設定項目						9.45	9.50	10.05	9.50	10.10	10.15	10.35	10.15	9.55	9.50	9.50	10.10					
水質管理目標設定項目	1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02	0.002			0.002未満		0.002未満			0.002未満				0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	
	2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002P	0.0002			0.0002未満		0.0002未満			0.0002未満				0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4	
	3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02	0.002			0.002未満		0.002未満			0.002未満				0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	
	5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004	0.0004			0.0004未満		0.0004未満			0.0004未満				0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	4	
	8	トルエン	mg/L	0.4	0.04			0.04未満		0.04未満			0.04未満				0.04未満	0.04未満	0.04未満	0.04未満	4	
	9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08	0.008																	
	13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01P	0.001																	
	14	抱水クロラール	mg/L	0.02P	0.002																	
	15	農薬類	-	1	0.01																	
	16	残留塩素	mg/L	1	0.1	0.2	0.4	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.4	0.1	0.2	12
	17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10～100	3			67		63			57				64	67	57	63	4	
	18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01	0.001			0.001未満		0.001未満			0.001未満				0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	
	19	遊離炭酸	mg/L	20	1			15		10			12				12	15	10	12	4	
	20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3	0.01			0.01未満		0.01未満			0.01未満				0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	4	
	21	メチルセブチルエーテル	mg/L	0.02	0.002			0.002未満		0.002未満			0.002未満				0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	
	24	蒸発残留物	mg/L	30～200	1			170		150			150				140	170	140	150	4	
	25	濁度	度	1	0.1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	12	
	26	pH値	-	7.5	0.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.4	7.1	7.0	7.2	7.1	7.0	7.0	7.1	7.4	7.0	7.1	12	
	27	腐食性(ランゲリア指数)	-	-1～0	-			-1.3		-1.0			-1.1				-1.1	-1.0	-1.3	-1.1	4	
	28	従属栄養細菌	個/ml	2000P	1			14		15			12				5	15	5	12	4	
	29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1	0.01			0.01未満		0.01未満			0.01未満				0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	4	
	30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1	0.01			0.01未満		0.01未満			0.01未満				0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	4	
	31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/L	0.00005P	0.000005																	
水質監視項目																						
水質監視項目		水温	℃	-	0.1	22.1	21.6	24.3	26.6	32.6	29.6	17.9	20.2	15.9	13.6	9.7	13.9	32.6	9.7	20.7	12	
		アルカリ度	mg/L	-	0.1			68.0		53.0			54.8				48.4	68.0	48.4	56.0	4	
		酸度	mg/L	-	0.1			17.3		11.5			13.7				14.0	17.3	11.5	14.1	4	
		アンモニア性窒素	mg/L	-	0.01																	
		紫外線(UV)吸光度	-	-	0.001																	
		侵食性遊離炭酸	mg/L	-	1			13		9.0			11				11	13	9.0	11	4	
備 考						29.7	28.4	30.1	25.6	26.5	20.2	20.9	23.5	23.2	25.4	24.8	25.8	30.1	20.2	25.3	12	

(ア-5)大野系管末給水栓(大野給水栓)

項目区分	No.	項目	単位	基準値等	定量下限	大野水源地	大野水源地	大野水源地	大野水源地	大野水源地	大野水源地	大野水源地	大野水源地	大野水源地	大野水源地	大野水源地	大野水源地	最頻値	最高値	最低値	平均値	測定回数
		管末給水栓				管末給水栓	管末給水栓	管末給水栓	管末給水栓	管末給水栓	管末給水栓	管末給水栓	管末給水栓	管末給水栓	管末給水栓	管末給水栓						
		大野 給水栓				大野 給水栓	大野 給水栓	大野 給水栓	大野 給水栓	大野 給水栓	大野 給水栓	大野 給水栓	大野 給水栓	大野 給水栓	大野 給水栓	大野 給水栓						
水質基準項目						11:10	10:50	11:35	9:45	11:00	13:50	9:35	10:35	10:20	11:45	10:30	11:00					
水質基準項目	1	一般細菌	個/mL	100	1	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満		1未満	1未満	1未満	12
	2	大腸菌	-	不検出	-	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出				12
			MPN/100mL		1																	
	3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003	0.0003			0.0003未満		0.0003未満				0.0003未満			0.0003未満		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4
	4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005	0.00005			0.00005未満		0.00005未満				0.00005未満			0.00005未満		0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	4
	5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01	0.001			0.001未満		0.001未満				0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01	0.001			0.001未満		0.001未満				0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01	0.001			0.001未満		0.001未満				0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	8	六価クロム化合物	mg/L	0.02	0.002			0.002未満		0.002未満				0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
	9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04	0.004			0.004未満		0.004未満				0.004未満			0.004未満		0.004未満	0.004未満	0.004未満	4
	10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01	0.001			0.001未満		0.001未満				0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10	0.5			1.1		1.4				0.8			0.8		1.4	0.8	1.0	4
	12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8	0.08			0.13		0.14				0.15			0.14		0.15	0.13	0.14	4
	13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0	0.1			0.1未満		0.1未満				0.1未満			0.1未満		0.1未満	0.1未満	0.1未満	4
	14	四塩化炭素	mg/L	0.002	0.0002			0.0002未満		0.0002未満				0.0002未満			0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
	15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05	0.005			0.005未満		0.005未満				0.005未満			0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満	4
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04	0.004			0.004未満		0.004未満				0.004未満			0.004未満		0.004未満	0.004未満	0.004未満	4
	17	ジクロロメタン	mg/L	0.02	0.002			0.002未満		0.002未満				0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
	18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01	0.001			0.001未満		0.001未満				0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01	0.001			0.001未満		0.001未満				0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	20	ベンゼン	mg/L	0.01	0.001			0.001未満		0.001未満				0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	21	塩素酸	mg/L	0.6	0.06			0.06未満		0.07				0.06未満			0.06未満		0.07	0.06未満	0.06未満	4
	22	クロロ酢酸	mg/L	0.02	0.002			0.002未満		0.002未満				0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
	23	クロロホルム	mg/L	0.06	0.001			0.001未満		0.001未満				0.002			0.001未満		0.002	0.001未満	0.001未満	4
	24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03	0.003			0.003未満		0.003未満				0.003未満			0.003未満		0.003未満	0.003未満	0.003未満	4
	25	ジブromクロロメタン	mg/L	0.1	0.001			0.003		0.003				0.001未満			0.003		0.003	0.001未満	0.002	4
	26	臭素酸	mg/L	0.01	0.001			0.001未満		0.001未満				0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	27	総トリハロメタン	mg/L	0.1	0.001			0.007		0.007				0.003			0.006		0.007	0.003	0.006	4
	28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03	0.003			0.003未満		0.003未満				0.003未満			0.003未満		0.003未満	0.003未満	0.003未満	4
	29	ブromジクロロメタン	mg/L	0.03	0.001			0.001		0.001				0.001			0.001		0.001	0.001	0.001	4
	30	ブromホルム	mg/L	0.09	0.001			0.003		0.003				0.001未満			0.002		0.003	0.001未満	0.002	4
	31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08	0.008			0.008未満		0.008未満				0.008未満			0.008未満		0.008未満	0.008未満	0.008未満	4
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0	0.1			0.1未満		0.1未満				0.1未満			0.1未満		0.1未満	0.1未満	0.1未満	4	
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2	0.01			0.01未満		0.01未満				0.01未満			0.01未満		0.01未満	0.01未満	0.01未満	4	
34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3	0.03			0.03未満		0.03未満				0.03未満			0.03未満		0.03未満	0.03未満	0.03未満	4	
35	銅及びその化合物	mg/L	1.0	0.1			0.1未満		0.1未満				0.1未満			0.1未満		0.1未満	0.1未満	0.1未満	4	
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200	1			28		27				23			20		28	20	24	4	
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05	0.001			0.001未満		0.001未満				0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	
38	塩化物イオン	mg/L	200	5	21	20	20	20	20	16	16	16	17	19	21	22	22	16	19	12		
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300	3			58		60				53			56		60	53	57	4	
40	蒸発残留物	mg/L	500	1			160		170				160			170		160	160	160	4	
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2	0.02			0.02未満		0.02未満				0.02未満			0.02未満		0.02未満	0.02未満	0.02未満	4	
42	ジェオスミン	mg/L	0.00001	0.000001			0.000001未満		0.000001未満				0.000001未満			0.000001未満		0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	4	
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001	0.000001			0.000001未満		0.000001未満				0.000001未満			0.000001未満		0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	4	
44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02	0.002			0.002未満		0.002未満				0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	
45	フェノール類	mg/L	0.005	0.0005			0.0005未満		0.0005未満				0.0005未満			0.0005未満		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	4	
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3	0.1	0.4	0.4	0.5	0.4	0.5	0.5	0.6	0.5	0.5	0.4	0.6	0.3		0.6	0.3	0.5	12	
47	pH値	-	5.8～8.6	0.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.0	6.9	6.7	6.9	6.9	6.9	6.5	6.7	7.1	6.5	6.9	12	
48	味	-	異常でない	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			12	
49	臭気	-	異常でない	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			12	
50	色度	度	5	0.5	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満		0.5未満	0.5未満	0.5未満	12	
51	濁度	度	2	0.1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満		0.1未満	0.1未満	0.1未満	12	

(ア-6)中津系管末給水栓(中津給水栓)

No.	項 目	単位	基準値等	定量下限	中津水源池	中津水源池	中津水源池	中津水源池	中津水源池	中津水源池	中津水源池	中津水源池	中津水源池	中津水源池	中津水源池	中津水源池	中津水源池	最頻値	最高値	最低値	平均値	測定回数
					管末給水栓	管末給水栓	管末給水栓	管末給水栓	管末給水栓	管末給水栓	管末給水栓	管末給水栓	管末給水栓	管末給水栓	管末給水栓	管末給水栓						
					中津 給水栓	中津 給水栓	中津 給水栓	中津 給水栓	中津 給水栓	中津 給水栓	中津 給水栓	中津 給水栓	中津 給水栓	中津 給水栓	中津 給水栓	中津 給水栓						
月 日	時 刻			11:30	10:40	9:25	10:40	10:15	11:25	10:05	10:20	11:30	10:55	10:00	9:20							
水質基準項目					基準値	定量下限																
水質基準項目	1 一般細菌	個/mL	100	1	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満		1未満	1未満	1未満	12
	2 大腸菌	-	不検出	-	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出				12
		MPN/100mL		1																		
	3 カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003	0.0003		0.0003未満			0.0003未満				0.0003未満			0.0003未満		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4	
	4 水銀及びその化合物	mg/L	0.0005	0.00005		0.00005未満			0.00005未満				0.00005未満			0.00005未満		0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	4	
	5 セレン及びその化合物	mg/L	0.01	0.001		0.001未満			0.001未満				0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	
	6 鉛及びその化合物	mg/L	0.01	0.001		0.001未満			0.001未満				0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	
	7 ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01	0.001		0.001未満			0.001未満				0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	
	8 六価クロム化合物	mg/L	0.02	0.002		0.002未満			0.002未満				0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	
	9 亜硝酸態窒素	mg/L	0.04	0.004		0.004未満			0.004未満				0.004未満			0.004未満		0.004未満	0.004未満	0.004未満	4	
	10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01	0.001		0.001未満			0.001未満				0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10	0.5		1.0			1.6				0.6			0.8		1.6	0.6	1.0	4	
	12 フッ素及びその化合物	mg/L	0.8	0.08		0.12			0.14				0.13			0.13		0.14	0.12	0.13	4	
	13 ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0	0.1		0.1未満			0.1未満				0.1未満			0.1未満		0.1未満	0.1未満	0.1未満	4	
	14 四塩化炭素	mg/L	0.002	0.0002		0.0002未満			0.0002未満				0.0002未満			0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4	
	15 1,4-ジオキサン	mg/L	0.05	0.005		0.005未満			0.005未満				0.005未満			0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満	4	
	16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04	0.004		0.004未満			0.004未満				0.004未満			0.004未満		0.004未満	0.004未満	0.004未満	4	
	17 ジクロロメタン	mg/L	0.02	0.002		0.002未満			0.002未満				0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	
	18 テトラクロロエチレン	mg/L	0.01	0.001		0.001未満			0.001未満				0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	
	19 トリクロロエチレン	mg/L	0.01	0.001		0.001未満			0.001未満				0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	
	20 ベンゼン	mg/L	0.01	0.001		0.001未満			0.001未満				0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	
	21 塩素酸	mg/L	0.6	0.06		0.06未満			0.06未満				0.07			0.06未満		0.07	0.06未満	0.06未満	4	
	22 クロロ酢酸	mg/L	0.02	0.002		0.002未満			0.002未満				0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	
	23 クロホルム	mg/L	0.06	0.001		0.007			0.001				0.002			0.001未満		0.007	0.001未満	0.002	4	
	24 ジクロロ酢酸	mg/L	0.03	0.003		0.003未満			0.003未満				0.003未満			0.003未満		0.003未満	0.003未満	0.003未満	4	
	25 ジブromクロロメタン	mg/L	0.1	0.001		0.004			0.003				0.001			0.003		0.004	0.001	0.003	4	
	26 臭素酸	mg/L	0.01	0.001		0.001未満			0.001未満				0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	
	27 総トリハロメタン	mg/L	0.1	0.001		0.018			0.008				0.003			0.005		0.018	0.003	0.008	4	
	28 トリクロロ酢酸	mg/L	0.03	0.003		0.003未満			0.003未満				0.004			0.003未満		0.004	0.003未満	0.003未満	4	
	29 ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03	0.001		0.006			0.002				0.001未満			0.001		0.006	0.001未満	0.002	4	
	30 ブロモホルム	mg/L	0.09	0.001		0.001			0.002				0.001未満			0.001		0.002	0.001未満	0.001	4	
	31 ホルムアルデヒド	mg/L	0.08	0.008		0.008未満			0.008未満				0.008未満			0.008未満		0.008未満	0.008未満	0.008未満	4	
	32 亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0	0.1		0.1未満			0.1未満				0.1未満			0.1未満		0.1未満	0.1未満	0.1未満	4	
	33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2	0.01		0.01未満			0.01未満				0.01未満			0.01未満		0.01未満	0.01未満	0.01未満	4	
	34 鉄及びその化合物	mg/L	0.3	0.03		0.03未満			0.03未満				0.03未満			0.03未満		0.03未満	0.03未満	0.03未満	4	
	35 銅及びその化合物	mg/L	1.0	0.1		0.1未満			0.1未満				0.1未満			0.1未満		0.1未満	0.1未満	0.1未満	4	
	36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	200	1		20			23				17			23		23	17	21	4	
	37 マンガン及びその化合物	mg/L	0.05	0.001		0.001未満			0.001未満				0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	
	38 塩化物イオン	mg/L	200	5	24	21	20			20	16	18	19	19	22	22	23	24	16	20	12	
	39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300	3		51			61				47			56		61	47	54	4	
	40 蒸発残留物	mg/L	500	1		170			150				120			150		170	120	150	4	
	41 陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2	0.02		0.02未満			0.02未満				0.02未満			0.02未満		0.02未満	0.02未満	0.02未満	4	
	42 ジェオスミン	mg/L	0.00001	0.000001		0.000001未満			0.000001未満				0.000001未満			0.000001未満		0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	4	
	43 2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001	0.000001		0.000001未満			0.000001未満				0.000001未満			0.000001未満		0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	4	
	44 非イオン界面活性剤	mg/L	0.02	0.002		0.002未満			0.002未満				0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	
	45 フェノール類	mg/L	0.005	0.0005		0.0005未満			0.0005未満				0.0005未満			0.0005未満		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	4	
	46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3	0.1	0.8	0.8	0.5		0.5	0.7	0.5	1.0	0.7	0.9	0.6	0.5	0.5		1.0	0.5	0.7	12
	47 pH値	-	5.8～8.6	0.1	6.8	6.8	6.6		6.8	6.8	6.8	6.8	6.7	6.8	6.7	6.9	6.7	6.9	6.6	6.8	12	
	48 味	-	異常でない	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				12
	49 臭気	-	異常でない	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				12
	50 色度	度	5	0.5	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満		0.5未満	0.5未満	0.5未満	12
51 濁度	度	2	0.1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満		0.1未満	0.1未満	0.1未満	12	

(ア-7)西部系管末給水栓(西部給水栓)

項目区分	No.	項目	単位	基準値等	定量下限	西部水源池	西部水源池	西部水源池	西部水源池	西部水源池	西部水源池	西部水源池	西部水源池	西部水源池	西部水源池	西部水源池	西部水源池	最頻値	最高値	最低値	平均値	測定回数
						管末給水栓	管末給水栓	管末給水栓	管末給水栓	管末給水栓	管末給水栓	管末給水栓	管末給水栓	管末給水栓	管末給水栓	管末給水栓						
						2022/04/12	2022/05/10	2022/07/05	2022/08/16	2022/09/06	2022/10/04	2022/11/15	2022/12/06	2023/01/17	2023/02/07	2023/03/14						
水質基準項目						10.05	11.45	9.35	10.20	9.35	10.00	10.54	9.49	10.15	10.10	9.58	9.30					
水質基準項目	1	一般細菌	個/mL	100	1	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満		1未満	1未満	1未満	12
	2	大腸菌	-	不検出	-	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出				12
			MPN/100mL		1																	
	3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003	0.0003		0.0003未満			0.0003未満				0.0003未満			0.0003未満		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4
	4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005	0.00005		0.00005未満			0.00005未満				0.00005未満			0.00005未満		0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	4
	5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01	0.001		0.001未満			0.001未満				0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01	0.001		0.001未満			0.001未満				0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01	0.001		0.001未満			0.001未満				0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	8	六価クロム化合物	mg/L	0.02	0.002		0.002未満			0.002未満				0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
	9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04	0.004		0.004未満			0.004未満				0.004未満			0.004未満		0.004未満	0.004未満	0.004未満	4
	10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01	0.001		0.001未満			0.001未満				0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10	0.5		3.7			2.6				2.6			2.8		3.7	2.6	2.9	4
	12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8	0.08		0.13			0.16				0.17			0.15		0.17	0.13	0.15	4
	13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0	0.1		0.1未満			0.1未満				0.1未満			0.1未満		0.1未満	0.1未満	0.1未満	4
	14	四塩化炭素	mg/L	0.002	0.0002		0.0002未満			0.0002未満				0.0002未満			0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
	15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05	0.005		0.005未満			0.005未満				0.005未満			0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満	4
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04	0.004		0.004未満			0.004未満				0.004未満			0.004未満		0.004未満	0.004未満	0.004未満	4
	17	ジクロロメタン	mg/L	0.02	0.002		0.002未満			0.002未満				0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
	18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01	0.001		0.001未満			0.001未満				0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01	0.001		0.001未満			0.001未満				0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	20	ベンゼン	mg/L	0.01	0.001		0.001未満			0.001未満				0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	21	塩素酸	mg/L	0.6	0.06		0.06未満			0.06未満				0.06未満			0.06未満		0.06未満	0.06未満	0.06未満	4
	22	クロロ酢酸	mg/L	0.02	0.002		0.002未満			0.002未満				0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
	23	クロホルム	mg/L	0.06	0.001		0.001未満			0.001未満				0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03	0.003		0.003未満			0.003未満				0.003未満			0.003未満		0.003未満	0.003未満	0.003未満	4
	25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1	0.001		0.001未満			0.001未満				0.001			0.001未満		0.001	0.001未満	0.001未満	4
	26	臭素酸	mg/L	0.01	0.001		0.001未満			0.001未満				0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	27	総トリハロメタン	mg/L	0.1	0.001		0.001未満			0.001未満				0.001			0.001未満		0.001	0.001未満	0.001未満	4
	28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03	0.003		0.003未満			0.003未満				0.003未満			0.003未満		0.003未満	0.003未満	0.003未満	4
	29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03	0.001		0.001未満			0.001未満				0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	30	ブロモホルム	mg/L	0.09	0.001		0.001未満			0.001未満				0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08	0.008		0.008未満			0.008未満				0.008未満			0.008未満		0.008未満	0.008未満	0.008未満	4	
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0	0.1		0.1未満			0.1未満				0.1未満			0.1未満		0.1未満	0.1未満	0.1未満	4	
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2	0.01		0.01未満			0.01未満				0.01未満			0.01未満		0.01未満	0.01未満	0.01未満	4	
34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3	0.03		0.03未満			0.03未満				0.03未満			0.03未満		0.03未満	0.03未満	0.03未満	4	
35	銅及びその化合物	mg/L	1.0	0.1		0.1未満			0.1未満				0.1未満			0.1未満		0.1未満	0.1未満	0.1未満	4	
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200	1		16			17				15			17		17	15	16	4	
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05	0.001		0.001未満			0.001未満				0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	
38	塩化物イオン	mg/L	200	5	14	14	14	15	15	15	15	15	15	15	16	16	16	16	14	15	12	
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300	3		75			79				71			83		83	71	77	4	
40	蒸発残留物	mg/L	500	1		190			170				170			170		190	170	180	4	
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2	0.02		0.02未満			0.02未満				0.02未満			0.02未満		0.02未満	0.02未満	0.02未満	4	
42	ジェオスミン	mg/L	0.00001	0.000001		0.000001未満			0.000001未満				0.000001未満			0.000001未満		0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	4	
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001	0.000001		0.000001未満			0.000001未満				0.000001未満			0.000001未満		0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	4	
44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02	0.002		0.002未満			0.002未満				0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	
45	フェノール類	mg/L	0.005	0.0005		0.0005未満			0.0005未満				0.0005未満			0.0005未満		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	4	
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3	0.1	0.4	0.5	0.6	0.5	0.5	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4		0.6	0.4	0.5	12	
47	pH値	-	5.8～8.6	0.1	7.0	7.1	7.0	7.0	7.1	7.2	7.1	7.0	6.9	6.8	6.9	6.9		7.2	6.8	7.0	12	
48	味	-	異常でない	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			12	
49	臭気	-	異常でない	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			12	
50	色度	度	5	0.5	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満		0.5未満	0.5未満	0.5未満	12	
51	濁度	度	2	0.1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満		0.1未満	0.1未満	0.1未満	12	

項目区分	No.	項目	単位	基準値等	定量下限	西部水源地区	西部水源地区	西部水源地区	西部水源地区	西部水源地区	西部水源地区	西部水源地区	西部水源地区	西部水源地区	西部水源地区	西部水源地区	西部水源地区	最頻値	最高値	最低値	平均値	測定回数		
						管末給水栓	管末給水栓	管末給水栓	管末給水栓	管末給水栓	管末給水栓	管末給水栓	管末給水栓	管末給水栓	管末給水栓	管末給水栓	管末給水栓							
						西部給水栓	西部給水栓	西部給水栓	西部給水栓	西部給水栓	西部給水栓	西部給水栓	西部給水栓	西部給水栓	西部給水栓	西部給水栓	西部給水栓							
						2022/04/12	2022/05/10	2022/06/21	2022/07/05	2022/08/16	2022/09/06	2022/10/04	2022/11/15	2022/12/06	2023/01/17	2023/02/07	2023/03/14							
時刻						10.05	11.45	9.35	10.20	9.35	10.00	10.54	9.49	10.15	10.10	9.58	9.30							
水質管理目標設定項目																								
水質管理目標設定項目	1	アンチモン及びその化合物	mg/L		0.02	0.002				0.002未満				0.002未満				0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
	2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002P	0.0002				0.0002未満				0.0002未満					0.0002未満			0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
	3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02	0.002				0.002未満				0.002未満					0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
	5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004	0.0004				0.0004未満				0.0004未満					0.0004未満			0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	4
	8	トルエン	mg/L	0.4	0.04				0.04未満				0.04未満					0.04未満			0.04未満	0.04未満	0.04未満	4
	9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08	0.008																			4
	13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01P	0.001																			4
	14	抱水クロラール	mg/L	0.02P	0.002																			4
	15	農薬類	-	1	0.01																			4
	16	残留塩素	mg/L	1	0.1	0.1	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3		0.4	0.3	0.4	12	
	17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10～100	3			75	79	79		71					83	83		71	77	77	4	
	18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01	0.001				0.001未満				0.001未満					0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	19	遊離炭酸	mg/L	20	1			9.9		11			13				22	22		9.9	14	14	4	
	20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3	0.01				0.01未満				0.01未満					0.01未満			0.01未満	0.01未満	0.01未満	4
	21	メチルtertブチルエーテル	mg/L	0.02	0.002				0.002未満				0.002未満					0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
	24	蒸発残留物	mg/L	30～200	1			190		170			170					170			190	170	180	4
	25	酒度	度	1	0.1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満		0.1未満	0.1未満	0.1未満	12
	26	pH値	-	7.5	0.1	7.0	7.1	7.0	7.0	7.1	7.2	7.1	7.0	6.9	6.9	6.8	6.9	6.9		7.2	6.8	7.0	12	
	27	腐食性(ランゲリア指数)	-	-1～0	-			-1.1		-1.2			-1.0				-1.3			-1.0	-1.3	-1.0	-1.0	4
	28	従属栄養細菌	個/ml	2000P	1			4		5			6				3			6	3	4.5	4	4
29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1	0.01				0.01未満				0.01未満					0.01未満			0.01未満	0.01未満	0.01未満	4	
30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1	0.01				0.01未満				0.01未満					0.01未満			0.01未満	0.01未満	0.01未満	4	
31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/L	0.00005P	0.000005																			4	
水質監視項目																								
水質監視項目		水温	℃	-	0.1	18.2	19.6	21.0	22.1	24.0	24.0	20.2	20.6	18.9	17.2	12.5	16.4		24.0	12.5	19.6	12		
		アルカリ度	mg/L	-	0.1			57.9		59.8			61.2				64.2		64.2	57.9	60.8	4		
		酸度	mg/L	-	0.1			11.2		12.6			14.6				24.5		24.5	11.2	15.7	4		
		アンモニア性窒素	mg/L	-	0.01																		4	
		紫外線(UV)吸光度	-	-	0.001																		4	
		侵食性遊離炭酸	mg/L	-	1			8.6		9.7			11				19		19	8.6	12	4		
		電気伝導率	mS/m	-	0.1			29.1	27.9	28.5	28.6	28.8	25.9	26.5	25.6	27.2	27.2	26.5		29.1	25.6	27.4	12	
備 考																								

(イ) 配水施設(浄水)
(イ-1) 城山配水池(浄水)

項目区分	No.	項目	単位	基準値等	定量下限	中西条浄水場	中西条浄水場	中西条浄水場	中西条浄水場	中西条浄水場	中西条浄水場	中西条浄水場	中西条浄水場	中西条浄水場	中西条浄水場	中西条浄水場	中西条浄水場	最頻値	最高値	最低値	平均値	測定回数	
						配水池 出口	配水池 出口	配水池 出口	配水池 出口	配水池 出口	配水池 出口	配水池 出口	配水池 出口	配水池 出口	配水池 出口	配水池 出口	配水池 出口						
						城山	城山	城山	城山	城山	城山	城山	城山	城山	城山	城山	城山						
		月 日 時 刻				2022/04/12	2022/05/24	2022/06/07	2022/07/12	2022/08/02	2022/09/06	2022/10/12	2022/11/08	2022/12/06	2023/01/17	2023/02/14	2023/03/07						
水質基準項目						9:00	9:30	9:10	9:10	10:15	9:40	10:05	9:56	12:45	9:35	9:30	9:45						
水質基準項目	1	一般細菌	個/mL	100	1	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満		1未満	1未満	1未満	12	
	2	大腸菌	-	不検出	-	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出				12	
			MPN/100mL		1																		
	3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003	0.0003			0.0003未満		0.0003未満			0.0003未満			0.0003未満		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4	
	4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005	0.00005			0.0005未満		0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	4	
	5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01	0.001			0.001未満		0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	
	6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01	0.001			0.001未満		0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	
	7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01	0.001			0.001未満		0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	
	8	六価クロム化合物	mg/L	0.02	0.002			0.002未満		0.002未満			0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	
	9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04	0.004			0.004未満		0.004未満			0.004未満			0.004未満		0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	4	
	10	シアニ化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01	0.001			0.001未満		0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10	0.5			0.5未満		0.5未満					0.6		0.6		0.6	0.5未満	0.5未満	0.5未満	4
	12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8	0.08			0.13		0.11			0.10			0.10		0.08	0.13	0.08	0.10	0.10	4
	13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0	0.1			0.1未満		0.1未満			0.1未満			0.1未満		0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	4	
	14	四塩化炭素	mg/L	0.002	0.0002			0.0002未満		0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4	
	15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05	0.005			0.005未満		0.005未満			0.005未満			0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	4	
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04	0.004			0.004未満		0.004未満			0.004未満			0.004未満		0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	4	
	17	ジクロロメタン	mg/L	0.02	0.002			0.002未満		0.002未満			0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	
	18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	12	
	19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	12	
	20	ベンゼン	mg/L	0.01	0.001			0.001未満		0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	
	21	塩素酸	mg/L	0.6	0.06			0.13		0.11			0.10			0.10		0.06未満	0.13	0.06未満	0.08	0.08	4
	22	クロロ酢酸	mg/L	0.02	0.002	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	12	
	23	クロロホルム	mg/L	0.06	0.001	0.008	0.011	0.009	0.013	0.013	0.016	0.012	0.013	0.015	0.016	0.006	0.007		0.016	0.006	0.012	12	
	24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03	0.003	0.005	0.005	0.009	0.012	0.011	0.013	0.010	0.005	0.006	0.014	0.004	0.005		0.014	0.004	0.008	12	
	25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1	0.001	0.005	0.006	0.011	0.003	0.006	0.003	0.001	0.003	0.003	0.003	0.006	0.005		0.011	0.001	0.005	12	
	26	臭素酸	mg/L	0.01	0.001			0.001未満		0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	
	27	総トリハロメタン	mg/L	0.1	0.001	0.021	0.027	0.035	0.024	0.030	0.028	0.020	0.022	0.025	0.028	0.021	0.021		0.035	0.020	0.025	12	
	28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03	0.003	0.005	0.005	0.006	0.006	0.006	0.009	0.008	0.005	0.010	0.015	0.004	0.005		0.015	0.004	0.007	12	
	29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03	0.001	0.008	0.010	0.013	0.008	0.011	0.009	0.007	0.006	0.007	0.009	0.009	0.009		0.013	0.006	0.009	12	
	30	ブロモホルム	mg/L	0.09	0.001	0.001未満	0.001未満	0.002	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満		0.002	0.001未満	0.001未満	12	
	31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08	0.008			0.008未満		0.008未満			0.008未満			0.008未満		0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	4	
	32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0	0.1			0.1未満		0.1未満			0.1未満			0.1未満		0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	4	
	33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2	0.01			0.01		0.02			0.01未満			0.01未満		0.01未満	0.02	0.01未満	0.01未満	4	
	34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3	0.03			0.03未満		0.03未満			0.03未満			0.03未満		0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	4	
	35	銅及びその化合物	mg/L	1.0	0.1			0.1未満		0.1未満			0.1未満			0.1未満		0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	4	
	36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200	1			27		22			23			22		27	22	22	24	4	
	37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05	0.001			0.001未満		0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	
	38	塩化物イオン	mg/L	200	5	29	27	39	20	26	13	14	27	20	28	24	27		39	13	24	12	
	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300	3			63		52			51			44		63	44	44	52	4	
	40	蒸発残留物	mg/L	500	1			170		150			160			130		170	130	150	150	4	
	41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2	0.02			0.02未満		0.02未満			0.02未満			0.02未満		0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	4	
	42	ジェオスミン	mg/L	0.00001	0.000001	0.000001	0.000001未満	0.000001未満	0.000002	0.000002	0.000001	0.000001	0.000001	0.000001	0.000002	0.000002	0.000008		0.000008	0.000001未満	0.000002	12	
	43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001	0.000001	0.000001	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満		0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	12	
	44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02	0.002			0.002未満		0.002未満			0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	
	45	フェノール類	mg/L	0.005	0.0005			0.0005未満		0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	4	
	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3	0.1	1.3	1.3	1.9	1.1	1.2	1.1	1.3	1.3	1.2	1.5	0.9	1.1		1.9	0.9	1.3	12	
	47	pH値	-	5.8～8.6	0.1	7.1	7.2	7.0	7.1	7.1	7.1	6.9	7.1	7.0	6.9	7.0	7.1		7.2	6.9	7.0	12	
	48	味	-	異常でない	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				12	
	49	臭気	-	異常でない	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				12	
	50	色度	度	5	0.5	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満		0.5未満	0.5未満	0.5未満	12	
51	濁度	度	2	0.1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満		0.1未満	0.1未満	0.1未満	12		

(イ-2) 福留配水池 (浄水)

項目区分	No.	項目	単位	基準値等	定量下限	中西条浄水場	中西条浄水場	中西条浄水場	中西条浄水場	中西条浄水場	中西条浄水場	中西条浄水場	中西条浄水場	中西条浄水場	中西条浄水場	中西条浄水場	中西条浄水場	最頻値	最高値	最低値	平均値	測定回数	
						配水池 出口	配水池 出口	配水池 出口	配水池 出口	配水池 出口	配水池 出口	配水池 出口	配水池 出口	配水池 出口	配水池 出口	配水池 出口							
						福留	福留	福留	福留	福留	福留	福留	福留	福留	福留	福留							
		月 日 時 刻				2022/04/12	2022/05/10	2022/06/21	2022/07/05	2022/08/16	2022/09/06	2022/10/04	2022/11/15	2022/12/06	2023/01/17	2023/02/07	2023/03/14						
水質基準項目																							
水質基準項目	1	一般細菌	個/mL	100	1	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満		1未満	1未満	1未満	12	
	2	大腸菌	- MPN/100mL	不検出	- 1	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出				12	
	3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003	0.0003		0.0003未満		0.0003未満			0.0003未満				0.0003未満		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4		
	4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005	0.00005		0.00005未満		0.00005未満			0.00005未満				0.00005未満		0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	4		
	5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01	0.001		0.001未満		0.001未満			0.001未満				0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4		
	6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01	0.001		0.001未満		0.001未満			0.001未満				0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4		
	7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01	0.001		0.001未満		0.001未満			0.001未満				0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4		
	8	六価クロム化合物	mg/L	0.02	0.002		0.002未満		0.002未満			0.002未満				0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	4		
	9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04	0.004		0.004未満		0.004未満			0.004未満				0.004未満		0.004未満	0.004未満	0.004未満	4		
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01	0.001		0.001未満		0.001未満			0.001未満				0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4		
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10	0.5		0.6		0.8			0.5				0.6		0.8	0.5	0.6	4		
	12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8	0.08		0.09		0.09			0.11				0.09		0.11	0.09	0.10	4		
	13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0	0.1		0.1未満		0.1未満			0.1未満				0.1未満		0.1未満	0.1未満	0.1未満	4		
	14	四塩化炭素	mg/L	0.002	0.0002		0.0002未満		0.0002未満			0.0002未満				0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4		
	15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05	0.005		0.005未満		0.005未満			0.005未満				0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満	4		
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04	0.004		0.004未満		0.004未満			0.004未満				0.004未満		0.004未満	0.004未満	0.004未満	4		
	17	ジクロロメタン	mg/L	0.02	0.002		0.002未満		0.002未満			0.002未満				0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	4		
	18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01	0.001		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	12		
	19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01	0.001		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	12		
	20	ベンゼン	mg/L	0.01	0.001			0.001未満		0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4		
	21	塩素酸	mg/L	0.6	0.06			0.08		0.12			0.12			0.06未満		0.12	0.06未満	0.08	4		
	22	クロロ酢酸	mg/L	0.02	0.002		0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002	0.002	0.002	12		
	23	クロロホルム	mg/L	0.06	0.001		0.008	0.011	0.014	0.017	0.016	0.017	0.016	0.007	0.017	0.016	0.005	0.008	0.017	0.005	0.013	12	
	24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03	0.003		0.005	0.005	0.010	0.011	0.012	0.013	0.008	0.004	0.008	0.013	0.005	0.005	0.013	0.004	0.008	12	
	25	ジブromクロロメタン	mg/L	0.1	0.001		0.005	0.005	0.006	0.005	0.002	0.003	0.004	0.009	0.002	0.005	0.005	0.008	0.009	0.002	0.005	12	
	26	臭素酸	mg/L	0.01	0.001			0.001未満		0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4		
	27	総トリハロメタン	mg/L	0.1	0.001		0.021	0.025	0.031	0.033	0.026	0.029	0.028	0.028	0.027	0.033	0.018	0.028	0.033	0.018	0.027	12	
	28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03	0.003		0.006	0.005	0.007	0.008	0.009	0.010	0.006	0.004	0.014	0.015	0.005	0.004	0.015	0.004	0.008	12	
	29	ブromジクロロメタン	mg/L	0.03	0.001		0.008	0.009	0.011	0.011	0.008	0.009	0.008	0.010	0.008	0.012	0.008	0.010	0.012	0.008	0.009	12	
	30	ブromホルム	mg/L	0.09	0.001		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.002	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.002	0.002	0.001未満	0.001未満	12	
	31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08	0.008			0.008未満		0.008未満			0.008未満			0.008未満		0.008未満	0.008未満	0.008未満	4		
	32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0	0.1			0.1未満		0.1未満			0.1未満			0.1未満		0.1未満	0.1未満	0.1未満	4		
	33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2	0.01			0.01		0.01					0.01		0.01未満		0.01	0.01未満	0.01未満	4	
	34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3	0.03			0.03未満		0.03未満			0.03未満			0.03未満		0.03未満	0.03未満	0.03未満	4		
	35	銅及びその化合物	mg/L	1.0	0.1			0.1未満		0.1未満			0.1未満			0.1未満		0.1未満	0.1未満	0.1未満	4		
	36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200	1			18		16			18			23		23	16	19	4		
	37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05	0.001			0.001未満		0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4		
	38	塩化物イオン	mg/L	200	5		29	22	32	23	25	13	22	31	20	31	29	33	33	13	26	12	
	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300	3			42		39			47			50		50	39	44	4		
	40	蒸発残留物	mg/L	500	1			130		110			130			140		140	110	130	4		
	41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2	0.02			0.02未満		0.02未満			0.02未満			0.02未満		0.02	0.02	0.02	4		
	42	ジェオスミン	mg/L	0.00001	0.000001		0.000001未満	0.000001未満	0.000001	0.000002	0.000001	0.000001	0.000001	0.000001	0.000001	0.000002	0.000002	0.000001	0.000012	0.000001	0.000002	12	
	43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001	0.000001		0.000001未満	0.000001未満	0.000001	0.000001	0.000001	0.000001	0.000001	0.000001	0.000001	0.000001	0.000001	0.000001	0.000001	0.000001	0.000001	12	
	44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02	0.002			0.002未満		0.002未満			0.002未満			0.002未満		0.002	0.002	0.002	4		
	45	フェノール類	mg/L	0.005	0.0005			0.0005未満		0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満		0.0005	0.0005	0.0005	4		
	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3	0.1		1.3	1.1	1.3	1.3	1.3	1.1	1.2	1.3	1.3	1.5	1.1	1.3		1.5	1.1	1.3	12
	47	pH値	-	5.8～8.6	0.1		7.1	7.2	7.0	7.0	7.0	7.1	7.0	7.0	7.1	7.0	7.1	7.2	7.2	7.0	7.1	12	
	48	味	-	異常でない	-		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				12	
	49	臭気	-	異常でない	-		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				12	
	50	色度	度	5	0.5		0.5未満	0.6	0.8	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.6	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.8	0.5未満	0.5未満	12	
	51	濁度	度	2	0.1		0.1未満	0.1未満	0.1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1	0.1	0.1	0.1	12	

項目区分	No.	項目	単位	基準値等	定量下限	中西条浄水場	中西条浄水場	中西条浄水場	中西条浄水場	中西条浄水場	中西条浄水場	中西条浄水場	中西条浄水場	中西条浄水場	中西条浄水場	中西条浄水場	中西条浄水場	中西条浄水場	最頻値	最高値	最低値	平均値	測定回数		
						浄水場 出口	浄水場 出口	浄水場 出口	浄水場 出口	浄水場 出口	浄水場 出口	浄水場 出口	浄水場 出口	浄水場 出口	浄水場 出口	浄水場 出口	浄水場 出口	浄水場 出口						浄水場 出口	浄水場 出口
						2022/04/12	2022/05/10	2022/06/21	2022/07/05	2022/08/16	2022/09/06	2022/10/04	2022/11/15	2022/12/05	2023/01/17	2023/02/07	2023/03/14								
水質管理目標設定項目						目標値 P-暫定値	定量下限																		
水質管理目標設定項目	1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02	0.002		0.002未満		0.002未満			0.002未満				0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4			
	2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002P	0.0002		0.0002未満		0.0002未満			0.0002未満				0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4			
	3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02	0.002		0.002未満		0.002未満			0.002未満				0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4			
	5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004	0.0004		0.0004未満		0.0004未満			0.0004未満				0.0004未満		0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	4			
	8	トルエン	mg/L	0.4	0.04		0.04未満		0.04未満			0.04未満				0.04未満		0.04未満	0.04未満	0.04未満	0.04未満	4			
	9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08	0.008													0.04未満	0.04未満	0.04未満					
	13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01P	0.001																				
	14	抱水クロラール	mg/L	0.02P	0.002																				
	15	農薬類	-	1	0.01				0.01未満											0.01未満	0.01未満	0.01未満	1		
	16	残留塩素	mg/L	1	0.1	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0	0.8	0.7	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6		1.0	0.6	0.7	12			
	17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10～100	3		42		33			48					51		51	33	43	4			
	18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	12			
	19	遊離炭酸	mg/L	20	1		6.8		11			10					11		11	6.8	9.2	4			
	20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3	0.01	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満		0.01未満	0.01未満	0.01未満	12			
	21	メチルtertブチルエーテル	mg/L	0.02	0.002		0.002未満		0.002未満			0.002未満					0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	4			
	24	蒸発残留物	mg/L	30～200	1		140		90			130					140		140	90	120	4			
	25	濁度	度	1	0.1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満		0.1未満	0.1未満	0.1未満	12			
	26	pH値	-	7.5	0.1	7.0	7.1	6.9	7.0	6.9	7.0	6.8	7.0	6.9	6.9	7.0	7.1		7.1	6.9	7.0	12			
	27	腐食性(ランゲリア指数)	-	-1～0	-		-1.1		-1.2			-1.3				-1.2		-1.3		-1.1	-1.2	4			
	28	従属栄養細菌	個/ml	2000P	1		1未満		1未満			1未満				1未満		1未満		1未満	1未満	1未満	4		
	29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1	0.01		0.01未満		0.01未満			0.01未満				0.01未満		0.01未満		0.01未満	0.01未満	0.01未満	4		
	30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1	0.001	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01		0.01	0.01	0.01	8			
	31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOA)	mg/L	0.00005P	0.000005				0.000005										0.000005	0.000005	0.000005	1			
	水質監視項目						基準値等	定量下限																	
	水質監視項目		水温	℃	-	0.1	18.9	19.2	25.4	24.2	29.6	26.8	24.2	16.6	12.2	10.8	9.4	14.8		29.6	10.8	19.4	12		
			アルカリ度	mg/L	-	0.1	35.9	37.6	36.0	24.8	40.0	32.8	41.7	41.0	37.5	35.8	36.6	36.0		41.0	32.8	36.9	12		
			酸度	mg/L	-	0.1		7.7		12.3			11.8				12.0			12.3	7.7	11.0	4		
			アンモニア性窒素	mg/L	-	0.01																			
			紫外線(UV)吸光度	-	-	0.001																			
			侵食性遊離炭酸	mg/L	-	1		6.2		10			9.5				9.8			10	6.2	9.1	4		
		電気伝導率	mS/m	-	0.1	28.8	22.7	28.6	15.9	27.1	15.9	21.4		20.6	18.8	20.6	24.7	26.7		28.8	15.9	23.4	12		
備 考																									

項目区分	No.	項 目	単位	基準値等	定量下限	中西条浄水場	中西条浄水場	中西条浄水場	中西条浄水場	中西条浄水場	中西条浄水場	中西条浄水場	中西条浄水場	中西条浄水場	中西条浄水場	中西条浄水場	中西条浄水場	最頻値	最高値	最低値	平均値	測定回数
						浄水場 出口	浄水場 出口	浄水場 出口	浄水場 出口	浄水場 出口	浄水場 出口	浄水場 出口	浄水場 出口	浄水場 出口	浄水場 出口	浄水場 出口	浄水場 出口					
						2022/04/12	2022/05/10	2022/06/21	2022/07/05	2022/08/16	2022/09/06	2022/10/04	2022/11/15	2022/12/06	2023/01/17	2023/02/07	2023/03/14					
		月 日 時 刻				9:15	9:00	06:45	9:15	8:55	8:50	09:10	09:20	8:50	8:50	9:00	9:07					
農業類						目標値	定量下限															
農 業 類	1	1,3-ジクロロベン(D-D)	mg/L	0.05	0.0005					0.0005未満									0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1
	2	2,2-DPA(ダラボン)	mg/L	0.08	0.0008					0.0008未満									0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	1
	3	2,4-D(2,4-PA)	mg/L	0.02	0.0002					0.0002未満									0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
	4	EPN	mg/L	0.004	0.00004					0.00004未満									0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	1
	5	MCPA	mg/L	0.005	0.00005					0.00005未満									0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1
	6	アシュラム	mg/L	0.9	0.009					0.009未満									0.009未満	0.009未満	0.009未満	1
	7	アセフェート	mg/L	0.006	0.0006					0.0006未満									0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	1
	8	アトラジン	mg/L	0.01	0.0001					0.0001未満									0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	1
	9	アニロホス	mg/L	0.003	0.00003					0.00003未満									0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	1
	10	アミトラズ	mg/L	0.006	0.0003					0.00006未満									0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	1
	11	アラクロール	mg/L	0.03	0.0003					0.0003未満									0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
	12	イソキサチオン	mg/L	0.005	0.00005					0.00005未満									0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1
	13	イソフエンホス	mg/L	0.001	0.00001					0.00001未満									0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	1
	14	インプロカルブ(MIPC)	mg/L	0.01	0.0001					0.0001未満									0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	1
	15	インプロチオラン(IPT)	mg/L	0.3	0.003					0.003未満									0.003未満	0.003未満	0.003未満	1
	16	イブフエンカルバゾン	mg/L	0.002	0.00002					0.00002未満									0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	1
	17	イブロベンホス(IBP)	mg/L	0.09	0.0009					0.0009未満									0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	1
	18	イミノクタジン	mg/L	0.006	0.00006					0.00006未満									0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	1
	19	インダクファン	mg/L	0.009	0.0003					0.00009未満									0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	1
	20	エスプロカルブ	mg/L	0.03	0.0003					0.0003未満									0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
	21	エトフエンブロックス	mg/L	0.08	0.0008					0.0008未満									0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	1
	22	エンドスルファン	mg/L	0.01	0.0001					0.0001未満									0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	1
	23	オキサジクロメホン	mg/L	0.02	0.0002					0.0002未満									0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
	24	オキシン銅(有機銅)	mg/L	0.03	0.0003					0.0003未満									0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
	25	オリサストロビン	mg/L	0.1	0.001					0.001未満									0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
	26	カズサホス	mg/L	0.0006	0.000006					0.000006未満									0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満	1
	27	カフエントロール	mg/L	0.008	0.00008					0.00008未満									0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	1
	28	カルタップ	mg/L	0.08	0.0008					0.0008未満									0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	1
	29	カルバリル(NAC)	mg/L	0.02	0.0002					0.0002未満									0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
	30	カルボフラン	mg/L	0.003	0.000003					0.00005未満									0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1
	31	キノクサミン(ACN)	mg/L	0.005	0.00005					0.00005未満									0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1
	32	キャブタン	mg/L	0.3	0.003					0.003未満									0.003未満	0.003未満	0.003未満	1
	33	クミルロン	mg/L	0.03	0.0003					0.0003未満									0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
	34	グリホサート	mg/L	2	0.02					0.02未満									0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
	35	グルホシネート	mg/L	0.02	0.0002					0.0004未満									0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	1
	36	クロメブロッブ	mg/L	0.02	0.0002					0.0002未満									0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
	37	クロルニトロフェン(CNP)	mg/L	0.0001	0.00001					0.0001未満									0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	1
	38	クロルピリホス	mg/L	0.003	0.00003					0.00003未満									0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	1
	39	クロタロニル(TPN)	mg/L	0.05	0.0005					0.0005未満									0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1
	40	シアナジン	mg/L	0.001	0.00001					0.00001未満									0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	1
	41	シアノホス(CYAP)	mg/L	0.003	0.00003					0.00003未満									0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	1
	42	ジウロノ(DCMU)	mg/L	0.02	0.0002					0.0002未満									0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
	43	ジクロベニル(DBN)	mg/L	0.03	0.0003					0.0003未満									0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
	44	ジクロルボス(DDVP)	mg/L	0.008	0.00008					0.00008未満									0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	1
	45	ジクワット	mg/L	0.01	0.00001					0.0001未満									0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	1
	46	ジスルホトン(エチルチオメトン)	mg/L	0.004	0.00004					0.0001未満									0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	1
	47	ジチオカルバメート系農薬	mg/L	0.005	0.00005					0.00005未満									0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1
	48	ジチオピル	mg/L	0.009	0.00009					0.00009未満									0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	1
	49	シハロホップチル	mg/L	0.006	0.00006					0.00006未満									0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	1
	50	シマジン(CAT)	mg/L	0.003	0.00003					0.00003未満									0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	1
	51	ジメタメトリン	mg/L	0.02	0.0002					0.0002未満									0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
	52	ジメトエート	mg/L	0.05	0.0005					0.0005未満									0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1
	53	シメトリン	mg/L	0.03	0.0003					0.0003未満									0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
	54	ダイアゾノ	mg/L	0.003	0.00003					0.00003未満									0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	1
	55	ダイムロン	mg/L	0.8	0.008					0.008未満									0.008未満	0.008未満	0.008未満	1
	56	ダゾメット、メタム(カーバム)、イソチオシアネート	mg/L	0.01	0.0001					0.0001未満									0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	1
	57	チアジニル	mg/L	0.1	0.001					0.001未満									0.001未満	0.001未満	0.001未満	1

項目区分	No.	項目	単位	基準値等	定量下限	中西条浄水場	中西条浄水場	中西条浄水場	中西条浄水場	中西条浄水場	中西条浄水場	中西条浄水場	中西条浄水場	中西条浄水場	中西条浄水場	中西条浄水場	中西条浄水場	最頻値	最高値	最低値	平均値	測定回数
						浄水場 出口	浄水場 出口	浄水場 出口	浄水場 出口	浄水場 出口	浄水場 出口	浄水場 出口	浄水場 出口	浄水場 出口	浄水場 出口	浄水場 出口	浄水場 出口					
						2022/04/12 9:15	2022/05/10 9:00	2022/06/21 08:45	2022/07/05 9:15	2022/08/16 8:55	2022/09/06 8:50	2022/10/04 09:10	2022/11/15 09:20	2022/12/06 8:50	2023/01/17 8:50	2023/02/07 9:00	2023/03/14 9:07					
最頻値	58	チウラム	mg/L	0.02	0.0002				0.0002未満									0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満		1
	59	チオジカルブ	mg/L	0.08	0.0008				0.0008未満									0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満		1
	60	チオファネートメチル	mg/L	0.3	0.003				0.003未満									0.003未満	0.003未満	0.003未満		1
	61	チオベンカルブ	mg/L	0.02	0.0002				0.0002未満									0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満		1
	62	テフリルトリオン	mg/L	0.002	0.00002				0.00002未満									0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満		1
	63	テルブカルブ(MBPMC)	mg/L	0.02	0.0002				0.0002未満									0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満		1
	64	トリクロビル	mg/L	0.006	0.00006				0.00006未満									0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満		1
	65	トリクロロホン(DEP)	mg/L	0.005	0.0002				0.00005未満									0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満		1
	66	トリシクラゾール	mg/L	0.1	0.001				0.001未満									0.001未満	0.001未満	0.001未満		1
	67	トリフルラリン	mg/L	0.06	0.0006				0.0006未満									0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満		1
	68	ナプロハミド	mg/L	0.03	0.0003				0.0003未満									0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満		1
	69	ハバコート	mg/L	0.005	0.00005				0.00005未満									0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満		1
	70	ビベロホス	mg/L	0.0009	0.000009				0.000009未満									0.000009未満	0.000009未満	0.000009未満		1
	71	ピラククニル	mg/L	0.01	0.0001				0.0001未満									0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満		1
	72	ピラゾキシフェン	mg/L	0.004	0.00004				0.00004未満									0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満		1
	73	ピラゾリネート(ピラゾレート)	mg/L	0.02	0.0002				0.0002未満									0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満		1
	74	ピリダフェンチオン	mg/L	0.002	0.00002				0.00002未満									0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満		1
	75	ピリプオカルブ	mg/L	0.02	0.0002				0.0002未満									0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満		1
	76	ピロキロン	mg/L	0.05	0.0005				0.0005未満									0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満		1
	77	フィブロニル	mg/L	0.0005	0.000005				0.000005未満									0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満		1
	78	フェントロチオン(MEP)	mg/L	0.01	0.0001				0.0001未満									0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満		1
	79	フェノブカルブ(BPMC)	mg/L	0.03	0.0003				0.0003未満									0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満		1
	80	フェリムゾン	mg/L	0.05	0.0005				0.0005未満									0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満		1
	81	フェンチオン(MPP)	mg/L	0.006	0.00006				0.00006未満									0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満		1
	82	フェントエート(PAP)	mg/L	0.007	0.00007				0.00007未満									0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満		1
	83	フェントラザミド	mg/L	0.01	0.0001				0.0001未満									0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満		1
	84	フサライド	mg/L	0.1	0.001				0.001未満									0.001未満	0.001未満	0.001未満		1
	85	ブタクロール	mg/L	0.03	0.0003				0.0003未満									0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満		1
	86	ブタミホス	mg/L	0.02	0.0002				0.0002未満									0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満		1
	87	ブブロフェジン	mg/L	0.02	0.0002				0.0002未満									0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満		1
	88	フルアジナム	mg/L	0.03	0.0003				0.0003未満									0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満		1
	89	プレチラクロール	mg/L	0.05	0.0005				0.0005未満									0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満		1
	90	プロシメドン	mg/L	0.09	0.0009				0.0009未満									0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満		1
	91	プロチオホス	mg/L	0.007	0.00007				0.00007未満									0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満		1
	92	プロピコナゾール	mg/L	0.05	0.0005				0.0005未満									0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満		1
	93	プロピザミド	mg/L	0.05	0.0005				0.0005未満									0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満		1
	94	プロベナゾール	mg/L	0.03	0.0003				0.0003未満									0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満		1
	95	プロモブチド	mg/L	0.1	0.001				0.001未満									0.001未満	0.001未満	0.001未満		1
	96	ベミル	mg/L	0.02	0.0002				0.0002未満									0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満		1
	97	ベンシクロン	mg/L	0.1	0.001				0.001未満									0.001未満	0.001未満	0.001未満		1
	98	ベンゾビシクロン	mg/L	0.09	0.0009				0.0009未満									0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満		1
	99	ベンソフェナップ	mg/L	0.005	0.00005				0.00005未満									0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満		1
	100	ベントリン	mg/L	0.2	0.002				0.002未満									0.002未満	0.002未満	0.002未満		1
	101	ベンディメタリン	mg/L	0.3	0.003				0.003未満									0.003未満	0.003未満	0.003未満		1
	102	ベンフラカルブ	mg/L	0.02	0.0002				0.0002未満									0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満		1
	103	ベンフルラリン(ベスロジン)	mg/L	0.01	0.0001				0.0001未満									0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満		1
	104	ベンフレセート	mg/L	0.07	0.0007				0.0007未満									0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満		1
	105	ホスチアゼート	mg/L	0.005	0.00003				0.00003未満									0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満		1
	106	マラチオン(マラソン)	mg/L	0.7	0.007				0.007未満									0.007未満	0.007未満	0.007未満		1
	107	メコブロップ(MOPP)	mg/L	0.05	0.0005				0.0005未満									0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満		1
	108	メソミル	mg/L	0.03	0.0003				0.0003未満									0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満		1
	109	メタラキシル	mg/L	0.2	0.002				0.002未満									0.002未満	0.002未満	0.002未満		1
	110	メチダチオン(DMTP)	mg/L	0.004	0.00004				0.00004未満									0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満		1
	111	メトミノストロビン	mg/L	0.04	0.0004				0.0004未満									0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満		1
	112	メトリブジン	mg/L	0.03	0.0003				0.0003未満									0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満		1
	113	メフェナセット	mg/L	0.02	0.0002				0.0002未満									0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満		1
	114	メブロニル	mg/L	0.1	0.001				0.001未満									0.001未満	0.001未満	0.001未満		1
	115	モリネート	mg/L	0.005	0.00005				0.00005未満									0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満		1

(ウ-2)東神吉水源地(浄水)

No.	項目	単位	基準値等	定量下限	東神吉水源池																最頻値	最高値	最低値	平均値	測定回数
					水源池 出口		水源池 出口		水源池 出口		水源池 出口		水源池 出口		水源池 出口		水源池 出口		水源池 出口						
					東神吉 浄水	東神吉 浄水	東神吉 浄水	東神吉 浄水	東神吉 浄水	東神吉 浄水	東神吉 浄水	東神吉 浄水	東神吉 浄水	東神吉 浄水	東神吉 浄水	東神吉 浄水	東神吉 浄水	東神吉 浄水	東神吉 浄水	東神吉 浄水					
月 日	時 刻				2022/04/12	2022/05/24	2022/07/07	2022/07/12	2022/08/02	2022/09/06	2022/10/12	2022/11/08	2022/12/06	2023/01/17	2023/02/14	2023/03/07									
水質基準項目					基準値	定量下限																			
水質基準項目	1 一般細菌	個/mL	100	1	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	12						
	2 大腸菌	MPN/100mL	不検出	-	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	12							
	3 カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003	0.0003			0.0003未満		0.0003未満				0.0003未満			0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4						
	4 水銀及びその化合物	mg/L	0.0005	0.00005			0.00005未満		0.00005未満				0.00005未満			0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	4						
	5 セレン及びその化合物	mg/L	0.01	0.001			0.001未満		0.001未満				0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4						
	6 鉛及びその化合物	mg/L	0.01	0.001			0.001未満		0.001未満				0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4						
	7 ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01	0.001			0.001未満		0.001未満				0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4						
	8 六価クロム化合物	mg/L	0.02	0.002			0.002未満		0.002未満				0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満	4						
	9 亜硝酸態窒素	mg/L	0.04	0.004			0.004未満		0.004未満				0.004未満			0.004未満	0.004未満	0.004未満	4						
	10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01	0.001			0.001未満		0.001未満				0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4						
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10	0.5			0.7		1.1				0.5			1.1	0.5未満	0.6	4						
	12 フッ素及びその化合物	mg/L	0.8	0.08			0.12		0.13				0.14			0.12	0.14	0.12	0.13	4					
	13 ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0	0.1			0.1未満		0.1未満				0.1未満			0.1未満	0.1未満	0.1未満	4						
	14 四塩化炭素	mg/L	0.002	0.0002			0.0002未満		0.0002未満				0.0002未満			0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4						
	15 1,4-ジオキサン	mg/L	0.05	0.005			0.005未満		0.005未満				0.005未満			0.005未満	0.005未満	0.005未満	4						
	16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04	0.004			0.004未満		0.004未満				0.004未満			0.004未満	0.004未満	0.004未満	4						
	17 ジクロロメタン	mg/L	0.02	0.002			0.002未満		0.002未満				0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満	4						
	18 テトラクロロエチレン	mg/L	0.01	0.001			0.001未満		0.001未満				0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4						
	19 トリクロロエチレン	mg/L	0.01	0.001			0.001未満		0.001未満				0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4						
	20 ベンゼン	mg/L	0.01	0.001			0.001未満		0.001未満				0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4						
	21 塩素酸	mg/L	0.6	0.06			0.08		0.10				0.09			0.07	0.10	0.07	0.08	4					
	22 クロロ酢酸	mg/L	0.02	0.002			0.002未満		0.002未満				0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満	4						
	23 クロロホルム	mg/L	0.06	0.001			0.001未満		0.001				0.002			0.001未満	0.002	0.001未満	0.001未満	4					
	24 ジクロロ酢酸	mg/L	0.03	0.003			0.003未満		0.003未満				0.003未満			0.003未満	0.003未満	0.003未満	4						
	25 ジブromokクロロメタン	mg/L	0.1	0.001			0.006		0.005				0.002			0.006	0.006	0.002	0.005	4					
	26 臭素酸	mg/L	0.01	0.001			0.001未満		0.001未満				0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4						
	27 総トリハロメタン	mg/L	0.1	0.001			0.012		0.011				0.005			0.012	0.012	0.005	0.010	4					
	28 トリクロロ酢酸	mg/L	0.03	0.003			0.003未満		0.003未満				0.003未満			0.003未満	0.003未満	0.003未満	4						
	29 ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03	0.001			0.003		0.003				0.001			0.003	0.003	0.001	0.002	4					
	30 ブロモホルム	mg/L	0.09	0.001			0.003		0.002				0.001未満			0.003	0.003	0.001未満	0.002	4					
	31 ホルムアルデヒド	mg/L	0.08	0.008			0.008未満		0.008未満				0.008未満			0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	4					
	32 亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0	0.1			0.1未満		0.1未満				0.1未満			0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	4					
	33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2	0.01			0.01未満		0.01未満				0.01未満			0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	4					
	34 鉄及びその化合物	mg/L	0.3	0.03		0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	12					
	35 銅及びその化合物	mg/L	1.0	0.1			0.1未満		0.1未満				0.1未満			0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	4					
	36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	200	1			19		18				16			19	19	16	18	4					
	37 マンガン及びその化合物	mg/L	0.05	0.001		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	12					
	38 塩化物イオン	mg/L	200	5		32	27	26	22	19	17	17	19	19	22	26	29	30	24	12					
	39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300	3			72		64				59			74	74	59	67	4					
	40 蒸発残留物	mg/L	500	1			160		150				150			140	160	140	150	4					
	41 陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2	0.02			0.02未満		0.02未満				0.02未満			0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	4					
	42 ジュオスミン	mg/L	0.00001	0.000001			0.000001未満		0.000001未満				0.000001未満			0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	4					
	43 2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001	0.000001			0.000001未満		0.000001未満				0.000001未満			0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	4					
	44 非イオン界面活性剤	mg/L	0.02	0.002			0.002未満		0.002未満				0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4					
	45 フェノール類	mg/L	0.005	0.0005			0.0005未満		0.0005未満				0.0005未満			0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	4					
	46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3	0.1		0.6	0.6	0.7	0.7	0.7	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.7	0.6	0.6	12				
47 pH値	-	5.8~8.6	0.1		7.2	7.2	7.2	7.4	7.4	7.5	7.3	7.4	7.2	7.1	7.1	7.2	7.5	7.1	7.3	12					
48 味	-	異常でない	-		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			12					
49 臭気	-	異常でない	-		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			12					
50 色度	度	5	0.5		0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	12					
51 濁度	度	2	0.1		0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	12					

項目 区分	No.	項 目	単 位	基準値等	定量下限	東神吉水源地	東神吉水源地	東神吉水源地	東神吉水源地	東神吉水源地	東神吉水源地	東神吉水源地	東神吉水源地	東神吉水源地	東神吉水源地	東神吉水源地	東神吉水源地	最頻値	最高値	最低値	平均値	測定回数		
						水源地 出口	水源地 出口	水源地 出口	水源地 出口	水源地 出口	水源地 出口	水源地 出口	水源地 出口	水源地 出口	水源地 出口	水源地 出口	水源地 出口							
						東神吉 浄水	東神吉 浄水	東神吉 浄水	東神吉 浄水	東神吉 浄水	東神吉 浄水	東神吉 浄水	東神吉 浄水	東神吉 浄水	東神吉 浄水	東神吉 浄水	東神吉 浄水							
		月 日 時 刻				2022/04/12	2022/05/24	2022/06/07	2022/07/12	2022/08/02	2022/09/06	2022/10/12	2022/11/08	2022/12/06	2023/01/17	2023/02/14	2023/03/07							
水質管理目標設定項目						目標値 P-暫定値	定量下限																	
水質管理目標設定項目	1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02	0.002				0.002未満		0.002未満		0.002未満			0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
	2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002P	0.0002				0.0002未満		0.0002未満		0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
	3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02	0.002				0.002未満		0.002未満		0.002未満			0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
	5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004	0.0004				0.0004未満		0.0004未満		0.0004未満			0.0004未満			0.0004未満		0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	4
	8	トルエン	mg/L	0.4	0.04				0.04未満		0.04未満		0.04未満			0.04未満			0.04未満		0.04未満	0.04未満	0.04未満	4
	9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08	0.008																			
	13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01P	0.001																			
	14	抱水クローラル	mg/L	0.02P	0.002																			
	15	農薬類	-	1	0.01				0.01未満												0.01未満	0.01未満	0.01未満	1
	16	残留塩素	mg/L	1	0.1		0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3			0.4	0.3	0.4	12
	17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10～100	3				72		64		59			74			74		59	67	4	
	18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01	0.001		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	12
	19	遊離炭酸	mg/L	20	1				15		9.5		11			14			15		9.5	12		4
	20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3	0.01				0.001未満		0.001未満		0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	21	メチルtert-ブチルエーテル	mg/L	0.02	0.002				0.002未満		0.002未満		0.002未満			0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
	24	蒸発残留物	mg/L	30～200	1				160		150		150			140			160		140	150		4
	25	濁度	度	1	0.1		0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満			0.1未満	0.1未満	0.1未満		12
	26	pH値	-	7.5	0.1		7.2	7.2	7.2	7.4	7.4	7.5	7.3	7.4	7.2	7.1	7.1			7.5	7.1	7.3		12
	27	腐食性(ランゲリア指数)	-	-1～0	-				-1.1		-0.8		-0.9			-1.0			-0.8		-1.1	-0.8		4
28	従属栄養細菌	個/ml	2000P	1				8		18		72			12			72		8	28		4	
29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1	0.01				0.01未満		0.01未満		0.01未満			0.01未満			0.01未満		0.01未満	0.01未満	0.01未満	4	
30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1	0.01				0.01未満		0.01未満		0.01未満			0.01未満			0.01未満		0.01未満	0.01未満	0.01未満	4	
31	ペルフルオロオクタンサルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/L	0.00005P	0.000005				0.000009										0.000009		0.000009	0.000009	0.000009	1	
水質監視項目						基準値等	定量下限																	
水質監視項目		水温	℃	-	0.1		16.4	16.7	17.3	21.6	20.6	22.6	20.7	19.8	18.9	16.8	16.2	15.8		22.6	15.8	18.6	12	
		アルカリ度	mg/L	-	0.1				67.9		56.9		58.4			55.5			67.9		55.5	59.7	4	
		酸度	mg/L	-	0.1				17.0		10.8				12.1			15.4		17.0		10.8	13.8	4
		アンモニア性窒素	mg/L	-	0.01																			
		紫外線(UV)吸光度	-	-	0.001																			
		侵食性遊離炭酸	mg/L	-	1				13		8.3		9.3			12			13		8.3	11		4
	電気伝導率	mS/m	-	0.1		30.7	29.0	28.6	27.1	26.2	20.9	21.8	22.9	23.8	25.9	26.9	27.7		30.7	20.9	26.0	12		
備 考																								

項目区分	No.	項目	単位	基準値等	定量下限	東神吉水源地	東神吉水源地	東神吉水源地	東神吉水源地	東神吉水源地	東神吉水源地	東神吉水源地	東神吉水源地	東神吉水源地	東神吉水源地	東神吉水源地	東神吉水源地	最頻値	最高値	最低値	平均値	測定回数
						水源地 出口	水源地 出口	水源地 出口	水源地 出口	水源地 出口	水源地 出口	水源地 出口	水源地 出口	水源地 出口	水源地 出口	水源地 出口	水源地 出口					
						東神吉 浄水	東神吉 浄水	東神吉 浄水	東神吉 浄水	東神吉 浄水	東神吉 浄水	東神吉 浄水	東神吉 浄水	東神吉 浄水	東神吉 浄水	東神吉 浄水	東神吉 浄水					
月	日	時刻				2022/04/12	2022/05/24	2022/06/07	2022/07/12	2022/08/02	2022/09/06	2022/10/12	2022/11/08	2022/12/06	2023/01/17	2023/02/14	2023/03/07					
時	刻					10:40	10:10	10:40	10:10	10:45	9:10	10:55	10:45	10:45	11:00	10:15	9:30					
農業類				目標値	定量下限																	
農業類	1	1,3-ジクロロベン(D-D)	mg/L	0.05	0.0005			0.0005未満										0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満		1
	2	2,2-DPA(ダラボン)	mg/L	0.08	0.0008			0.0008未満										0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満		1
	3	2,4-D(2,4-PA)	mg/L	0.02	0.0002			0.0002未満										0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満		1
	4	EPN	mg/L	0.004	0.0004			0.0004未満										0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満		1
	5	MCPA	mg/L	0.005	0.00005			0.00005未満										0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満		1
	6	アシュラム	mg/L	0.9	0.009			0.009未満										0.009未満	0.009未満	0.009未満		1
	7	アセフェート	mg/L	0.006	0.0006			0.0006未満										0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満		1
	8	アトラジン	mg/L	0.01	0.0001			0.0001未満										0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満		1
	9	アニロホス	mg/L	0.003	0.00003			0.00003未満										0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満		1
	10	アミトラズ	mg/L	0.006	0.0003			0.0003未満										0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満		1
	11	アラクロール	mg/L	0.03	0.0003			0.0003未満										0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満		1
	12	イネキサチオン	mg/L	0.005	0.00005			0.00005未満										0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満		1
	13	イソフエンホス	mg/L	0.001	0.00001			0.00001未満										0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満		1
	14	インプロカルブ(MIPC)	mg/L	0.01	0.0001			0.0001未満										0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満		1
	15	インプロチオラン(IPT)	mg/L	0.3	0.003			0.003未満										0.003未満	0.003未満	0.003未満		1
	16	イソフエンカルバゾン	mg/L	0.002	0.00002			0.00002未満										0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満		1
	17	イブロベンホス(IBP)	mg/L	0.09	0.0009			0.0009未満										0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満		1
	18	イミノクタジン	mg/L	0.006	0.00006			0.00006未満										0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満		1
	19	インダメファン	mg/L	0.009	0.0003			0.0003未満										0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満		1
	20	エスプロカルブ	mg/L	0.03	0.0003			0.0003未満										0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満		1
	21	エトフェンブロックス	mg/L	0.08	0.0008			0.0008未満										0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満		1
	22	エンドスルファン	mg/L	0.01	0.0001			0.0001未満										0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満		1
	23	オキサジクロメホン	mg/L	0.02	0.0002			0.0002未満										0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満		1
	24	オキシシ銀(有機銀)	mg/L	0.03	0.0003			0.0003未満										0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満		1
	25	オリサストロビン	mg/L	0.1	0.001			0.001未満										0.001未満	0.001未満	0.001未満		1
	26	カズサホス	mg/L	0.0006	0.000006			0.000006未満										0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満		1
	27	カフェンストロール	mg/L	0.008	0.00008			0.00008未満										0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満		1
	28	カルタップ	mg/L	0.08	0.0008			0.0008未満										0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満		1
	29	カルババリル(NAC)	mg/L	0.02	0.0002			0.0002未満										0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満		1
	30	カルボフラン	mg/L	0.003	0.000003			0.000003未満										0.000003未満	0.000003未満	0.000003未満		1
	31	キノクラミン(ACN)	mg/L	0.005	0.00005			0.00005未満										0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満		1
	32	キャプタン	mg/L	0.3	0.003			0.003未満										0.003未満	0.003未満	0.003未満		1
	33	クミルロン	mg/L	0.03	0.0003			0.0003未満										0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満		1
	34	グリホサート	mg/L	2	0.02			0.02未満										0.02未満	0.02未満	0.02未満		1
	35	グルホシネート	mg/L	0.02	0.0002			0.0004未満										0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満		1
	36	クロメブロップ	mg/L	0.02	0.0002			0.0002未満										0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満		1
	37	クロルニトロフェン(CNP)	mg/L	0.0001	0.00001			0.0001未満										0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満		1
	38	クロルピリホス	mg/L	0.003	0.00003			0.00003未満										0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満		1
	39	クロタロニル(TPN)	mg/L	0.05	0.0005			0.0005未満										0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満		1
	40	シアナジン	mg/L	0.001	0.00001			0.00001未満										0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満		1
	41	シアノホス(CYAP)	mg/L	0.003	0.00003			0.00003未満										0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満		1
	42	ジウロン(DCMU)	mg/L	0.02	0.0002			0.0002未満										0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満		1
	43	ジクロベニル(DBN)	mg/L	0.03	0.0003			0.0003未満										0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満		1
	44	ジクロルボス(DDVP)	mg/L	0.008	0.00008			0.00008未満										0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満		1
	45	ジクワット	mg/L	0.01	0.00001			0.0001未満										0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満		1
	46	ジスルホトン(エチルチオメトン)	mg/L	0.004	0.00004			0.00004未満										0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満		1
	47	ジチオカルバメート系農薬	mg/L	0.005	0.00005			0.00005未満										0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満		1
	48	ジチオベル	mg/L	0.009	0.00009			0.00009未満										0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満		1
	49	シハロホップブチル	mg/L	0.006	0.00006			0.00006未満										0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満		1
	50	シマジン(CAT)	mg/L	0.003	0.00003			0.00003未満										0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満		1
	51	ジメタメリン	mg/L	0.02	0.0002			0.0002未満										0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満		1
	52	ジメトエート	mg/L	0.05	0.0005			0.0005未満										0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満		1
	53	シメトリン	mg/L	0.03	0.0003			0.0003未満										0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満		1
	54	ダイアジノン	mg/L	0.003	0.00003			0.00003未満										0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満		1
	55	ダイムロン	mg/L	0.8	0.008			0.008未満										0.008未満	0.008未満	0.008未満		1
	56	ダゾメット、メタム(カーバム)、イソチオシアネート	mg/L	0.01	0.0001			0.0001未満										0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満		1
	57	チアジニル	mg/L	0.1	0.001			0.001未満										0.001未満	0.001未満	0.001未満		1

項目区分	No.	項目	単位	基準値等	定量下限	東神吉水源地	東神吉水源地	東神吉水源地	東神吉水源地	東神吉水源地	東神吉水源地	東神吉水源地	東神吉水源地	東神吉水源地	東神吉水源地	東神吉水源地	東神吉水源地	最頻値	最高値	最低値	平均値	測定回数
						水源地 出口	水源地 出口	水源地 出口	水源地 出口	水源地 出口	水源地 出口	水源地 出口	水源地 出口	水源地 出口	水源地 出口	水源地 出口	水源地 出口					
						東神吉 浄水	東神吉 浄水	東神吉 浄水	東神吉 浄水	東神吉 浄水	東神吉 浄水	東神吉 浄水	東神吉 浄水	東神吉 浄水	東神吉 浄水	東神吉 浄水	東神吉 浄水					
		月 日 時刻				2022/04/12 10:40	2022/05/24 10:10	2022/06/07 10:40	2022/07/12 10:10	2022/08/02 10:45	2022/09/06 9:10	2022/10/12 10:55	2022/11/08 10:45	2022/12/06 10:45	2023/01/17 11:00	2023/02/14 10:15	2023/03/07 9:30					
最 頻 値	58	チウラム	mg/L	0.02	0.0002			0.0002未満										0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
	59	チオジカルブ	mg/L	0.08	0.0008			0.0008未満										0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	1
	60	チオファネートメチル	mg/L	0.3	0.003			0.003未満										0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	1
	61	チオベンカルブ	mg/L	0.02	0.0002			0.0002未満										0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
	62	テフリルトリオン	mg/L	0.002	0.00002			0.00002未満										0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	1
	63	テルブカルブ(BBPMC)	mg/L	0.02	0.0002			0.0002未満										0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
	64	トリクロビル	mg/L	0.006	0.00006			0.00006未満										0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	1
	65	トリクロロホン(DEP)	mg/L	0.005	0.0002			0.00005未満										0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1
	66	トリシクラゾール	mg/L	0.1	0.001			0.001未満										0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
	67	トリフルラン	mg/L	0.06	0.0006			0.0006未満										0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	1
	68	ナプロハミド	mg/L	0.03	0.0003			0.0003未満										0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
	69	ハテコト	mg/L	0.005	0.00005			0.00005未満										0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1
	70	ビベロホス	mg/L	0.0009	0.000009			0.000009未満										0.000009未満	0.000009未満	0.000009未満	0.000009未満	1
	71	ビラクロニル	mg/L	0.01	0.0001			0.0001未満										0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	1
	72	ピラゾキシフェン	mg/L	0.004	0.00004			0.00004未満										0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	1
	73	ピラゾリネート(ピラゾレート)	mg/L	0.02	0.0002			0.0002未満										0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
	74	ピリダフェンチオン	mg/L	0.002	0.00002			0.00002未満										0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	1
	75	ピリプタカルブ	mg/L	0.02	0.0002			0.0002未満										0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
	76	ピロキロン	mg/L	0.05	0.0005			0.0005未満										0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1
	77	フィブロニル	mg/L	0.0005	0.000005			0.000005未満										0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	1
	78	フェントロチオン(MEP)	mg/L	0.01	0.0001			0.0001未満										0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	1
	79	フェノブカルブ(BPMC)	mg/L	0.03	0.0003			0.0003未満										0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
	80	フェリムゾン	mg/L	0.05	0.0005			0.0005未満										0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1
	81	フェンチオン(MPP)	mg/L	0.006	0.00006			0.00006未満										0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	1
	82	フェントエート(PAP)	mg/L	0.007	0.00007			0.00007未満										0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	1
	83	フェントラザミド	mg/L	0.01	0.0001			0.0001未満										0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	1
	84	フサライド	mg/L	0.1	0.001			0.001未満										0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
	85	ブタクロール	mg/L	0.03	0.0003			0.0003未満										0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
	86	ブタミホス	mg/L	0.02	0.0002			0.0002未満										0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
	87	ブブロフェン	mg/L	0.02	0.0002			0.0002未満										0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
	88	フルアジナム	mg/L	0.03	0.0003			0.0003未満										0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
	89	プレチラクロール	mg/L	0.05	0.0005			0.0005未満										0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1
	90	プロシメドン	mg/L	0.09	0.0009			0.0009未満										0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	1
	91	プロチオホス	mg/L	0.007	0.00007			0.00007未満										0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	1
	92	プロピコナゾール	mg/L	0.05	0.0005			0.0005未満										0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1
	93	プロピザミド	mg/L	0.05	0.0005			0.0005未満										0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1
	94	プロベナゾール	mg/L	0.03	0.0003			0.0003未満										0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
	95	プロモブチド	mg/L	0.1	0.001			0.001未満										0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
	96	ベニミル	mg/L	0.02	0.0002			0.0002未満										0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
	97	ベンシクロン	mg/L	0.1	0.001			0.001未満										0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
	98	ベンゾピシクロン	mg/L	0.09	0.0009			0.0009未満										0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	1
	99	ベンソフェナップ	mg/L	0.005	0.00005			0.00005未満										0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1
	100	ベタソリン	mg/L	0.2	0.002			0.002未満										0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
	101	ベンディメタリン	mg/L	0.3	0.003			0.003未満										0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	1
	102	ベンフラカルブ	mg/L	0.02	0.0002			0.0002未満										0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
	103	ベンフルラリン(ベスロジン)	mg/L	0.01	0.0001			0.0001未満										0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	1
	104	ベンフレセート	mg/L	0.07	0.0007			0.0007未満										0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	1
	105	ホスチアゼート	mg/L	0.005	0.00003			0.00003未満										0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	1
	106	マラチオン(マラソン)	mg/L	0.7	0.007			0.007未満										0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満	1
	107	メコブロップ(MOPP)	mg/L	0.05	0.0005			0.0005未満										0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1
	108	メソミル	mg/L	0.03	0.0003			0.0003未満										0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
	109	メタラキシル	mg/L	0.2	0.002			0.002未満										0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
	110	メチダチオン(DMTP)	mg/L	0.004	0.00004			0.00004未満										0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	1
	111	メトミノストロピン	mg/L	0.04	0.0004			0.0004未満										0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	1
	112	メトリブジン	mg/L	0.03	0.0003			0.0003未満										0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
	113	メフェナセット	mg/L	0.02	0.0002			0.0002未満										0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
	114	メブニル	mg/L	0.1	0.001			0.001未満										0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
	115	モリネート	mg/L	0.005	0.00005			0.00005未満										0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1

(ウ-3)大野水源地(浄水)

項目区分	No.	項目	単位	基準値等	定量下限	大野水源地	大野水源地	大野水源地	大野水源地	大野水源地	大野水源地	大野水源地	大野水源地	大野水源地	大野水源地	大野水源地	大野水源地	最頻値	最高値	最低値	平均値	測定回数
						水源地 出口	水源地 出口	水源地 出口	水源地 出口	水源地 出口	水源地 出口	水源地 出口	水源地 出口	水源地 出口	水源地 出口	水源地 出口	水源地 出口					
						大野 浄水	大野 浄水	大野 浄水	大野 浄水	大野 浄水	大野 浄水	大野 浄水	大野 浄水	大野 浄水	大野 浄水	大野 浄水	大野 浄水					
月 日 時 刻						2022/04/12	2022/05/24	2022/06/07	2022/07/12	2022/08/02	2022/09/06	2022/10/12	2022/11/08	2022/12/06	2023/01/17	2023/02/14	2023/03/07					
水質基準項目						11.50	10.10	10.35	10.10	11.40	13.40	9.15	11.07	9.35	11.20	10.00	10.25					
水質基準項目	1	一般細菌	個/mL	100	1	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満		1未満	1未満	1未満	12
	2	大腸菌	— MPN/100mL	不検出	— 1	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出				12
	3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003	0.0003			0.0003未満		0.0003未満				0.0003未満			0.0003未満		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4
	4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005	0.00005			0.00005未満		0.00005未満				0.00005未満			0.00005未満		0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	4
	5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01	0.001			0.001未満		0.001未満				0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01	0.001			0.001未満		0.001未満				0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01	0.001			0.001未満		0.001未満				0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	8	六価クロム化合物	mg/L	0.02	0.002			0.002未満		0.002未満				0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
	9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04	0.004			0.004未満		0.004未満				0.004未満			0.004未満		0.004未満	0.004未満	0.004未満	4
	10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01	0.001			0.001未満		0.001未満				0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10	0.5			1.1		1.4				0.8			0.8		1.4	0.8	1.0	4
	12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8	0.08			0.13		0.14				0.15			0.14		0.15	0.13	0.14	4
	13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0	0.1			0.1未満		0.1未満				0.1未満			0.1未満		0.1未満	0.1未満	0.1未満	4
	14	四塩化炭素	mg/L	0.002	0.0002			0.0002未満		0.0002未満				0.0002未満			0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
	15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05	0.005			0.005未満		0.005未満				0.005未満			0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満	4
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04	0.004			0.004未満		0.004未満				0.004未満			0.004未満		0.004未満	0.004未満	0.004未満	4
	17	ジクロロメタン	mg/L	0.02	0.002			0.002未満		0.002未満				0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
	18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01	0.001			0.001未満		0.001未満				0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01	0.001			0.001未満		0.001未満				0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	20	ベンゼン	mg/L	0.01	0.001			0.001未満		0.001未満				0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	21	塩素酸	mg/L	0.6	0.06			0.06未満		0.07				0.06未満			0.06未満		0.07	0.06未満	0.06未満	4
	22	クロロ酢酸	mg/L	0.02	0.002			0.002未満		0.002未満				0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
	23	クロロホルム	mg/L	0.06	0.001			0.001未満		0.001未満				0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03	0.003			0.003未満		0.003未満				0.003未満			0.003未満		0.003未満	0.003未満	0.003未満	4
	25	ジブromクロロメタン	mg/L	0.1	0.001			0.002		0.003				0.001未満			0.002		0.003	0.001未満	0.002	4
	26	臭素酸	mg/L	0.01	0.001			0.001未満		0.001未満				0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	27	総トリハロメタン	mg/L	0.1	0.001			0.004		0.005				0.001			0.004		0.005	0.001	0.004	4
	28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03	0.003			0.003未満		0.003未満				0.003未満			0.003未満		0.003未満	0.003未満	0.003未満	4
	29	ブromクロロメタン	mg/L	0.03	0.001			0.001未満		0.001未満				0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	30	ブromホルム	mg/L	0.09	0.001			0.002		0.002				0.001			0.002		0.002	0.001	0.002	4
	31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08	0.008			0.008未満		0.008未満				0.008未満			0.008未満		0.008未満	0.008未満	0.008未満	4
	32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0	0.1			0.1未満		0.1未満				0.1未満			0.1未満		0.1未満	0.1未満	0.1未満	4
	33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2	0.01			0.01未満		0.01未満				0.01未満			0.01未満		0.01未満	0.01未満	0.01未満	4
	34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3	0.03	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満		0.03未満	0.03未満	0.03未満	12
	35	銅及びその化合物	mg/L	1.0	0.1			0.1未満		0.1未満				0.1未満			0.1未満		0.1未満	0.1未満	0.1未満	4
	36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200	1			27		27				22			20		27	20	24	4
	37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	12
	38	塩化物イオン	mg/L	200	5	21	20	20	20	19	16	16	15	17	19	21	22		22	15	19	12
	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300	3			57		60				52			55		60	52	56	4
	40	蒸発残留物	mg/L	500	1			160		170				160			170		170	160	160	4
	41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2	0.02			0.02未満		0.02未満				0.02未満			0.02未満		0.02未満	0.02未満	0.02未満	4
	42	ジェオスミン	mg/L	0.00001	0.000001			0.000001未満		0.000001未満				0.000001未満			0.000001未満		0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	4
	43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001	0.000001			0.000001未満		0.000001未満				0.000001未満			0.000001未満		0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	4
	44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02	0.002			0.002未満		0.002未満				0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
	45	フェノール類	mg/L	0.005	0.0005			0.0005未満		0.0005未満				0.0005未満			0.0005未満		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	4
	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3	0.1	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.6	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3		0.6	0.3	0.4	12
	47	pH値	—	5.8～8.6	0.1	7.0	7.1	7.0	7.0	7.0	6.9	6.7	6.8	6.9	6.9	6.6	6.7		7.1	6.6	6.9	12
	48	味	—	異常でない	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				12
	49	臭気	—	異常でない	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				12
	50	色度	度	5	0.5	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満		0.5未満	0.5未満	0.5未満	12
	51	濁度	度	2	0.1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満		0.1未満	0.1未満	0.1未満	12

項目 区分	No.	項 目	単位	基準値等	定量下限	大野水源地	大野水源地	大野水源地	大野水源地	大野水源地	大野水源地	大野水源地	大野水源地	大野水源地	大野水源地	大野水源地	最頻値	最高値	最低値	平均値	測定回数	
						水源地 出口	水源地 出口	水源地 出口	水源地 出口	水源地 出口	水源地 出口	水源地 出口	水源地 出口	水源地 出口	水源地 出口							
						大野 浄水	大野 浄水	大野 浄水	大野 浄水	大野 浄水	大野 浄水	大野 浄水	大野 浄水	大野 浄水	大野 浄水							
		月 日 時 刻				11:50	10:10	10:35	10:10	11:40	13:40	9:15	11:07	9:35	11:20	10:00	10:25					
水質管理目標設定項目						目標値 P-暫定値	定量下限															
水質管理目標設定項目	1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02	0.002				0.002未満		0.002未満		0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	
	2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002P	0.0002				0.0002未満		0.0002未満		0.0002未満			0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4	
	3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02	0.002				0.002未満		0.002未満		0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	
	5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004	0.0004				0.0004未満		0.0004未満		0.0004未満			0.0004未満		0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	4	
	8	トルエン	mg/L	0.4	0.04				0.04未満		0.04未満		0.04未満			0.04未満		0.04未満	0.04未満	0.04未満	4	
	9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08	0.008													0.04未満	0.04未満	0.04未満		
	13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01P	0.001																	
	14	抱水クロラール	mg/L	0.02P	0.002																	
	15	農薬類	-	1	0.01				0.01未満										0.01未満	0.01未満	0.01未満	1
	16	残留塩素	mg/L	1	0.1	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.5	0.5		0.5	0.3	0.4	12
	17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10～100	3			57		60			52			55		60	52	56	4	
	18	マンガニン及びその化合物	mg/L	0.01	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	12	
	19	遊離炭酸	mg/L	20	1			12		16			22			21		22	12	18	4	
	20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3	0.01			0.001未満		0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	
	21	メチルtert-ブチルエーテル	mg/L	0.02	0.002			0.002未満		0.002未満			0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	
	24	蒸発残留物	mg/L	30～200	1			160		170			160			170		170	160	160	4	
	25	濁度	度	1	0.1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満		0.1未満	0.1未満	0.1未満	12	
	26	pH値	-	7.5	0.1	7.0	7.1	7.0	7.0	6.9	6.7	6.8	6.9	6.9	6.6	6.7		7.1	6.6	6.9	12	
	27	腐食性(ランゲリア指数)	-	-1～0	-			-1.2		-1.2			-1.4			-1.5		-1.2	-1.5	-1.3	4	
	28	従属栄養細菌	個/ml	2000P	1			2		12			4			3		12	2	5.2	4	
	29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1	0.01			0.01未満		0.01未満			0.01未満			0.01未満		0.01未満	0.01未満	0.01未満	4	
30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1	0.01			0.01未満		0.01未満			0.01未満			0.01未満		0.01未満	0.01未満	0.01未満	4		
31	ペルフルオロオクタンルスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/L	0.00005P	0.000005					0.000008								0.000008	0.000008	0.000008	1		
水質監視項目						基準値等	定量下限															
水質監視項目		水温	℃	-	0.1	17.4	17.5	17.6	19.4	18.4	20.0	21.0	20.9	19.7	18.4	17.8	17.5	21.0	17.4	18.8	12	
		アルカリ度	mg/L	-	0.1			57.3		68.4			69.3			51.2		69.3	51.2	61.6	4	
		酸度	mg/L	-	0.1			14.1		18.6			25.4			23.7		25.4	14.1	20.4	4	
		アンモニア性窒素	mg/L	-	0.01																	
		紫外線(UV)吸光度	-	-	0.001																	
		侵食性遊離炭酸	mg/L	-	1			11		14			19			19		19	11	16	4	
	電気伝導率	mS/m	-	0.1		28.6	28.8	29.2	29.7	26.1	25.2	24.2	24.3	25.1	23.6	23.9	29.7	23.6	26.4	12		
備 考																						

項目区分	No.	項目	単位	基準値等	定量下限	大野水源池	大野水源池	大野水源池	大野水源池	大野水源池	大野水源池	大野水源池	大野水源池	大野水源池	大野水源池	大野水源池	大野水源池	最頻値	最高値	最低値	平均値	測定回数
						水源池 出口	水源池 出口	水源池 出口	水源池 出口	水源池 出口	水源池 出口	水源池 出口	水源池 出口	水源池 出口	水源池 出口	水源池 出口	水源池 出口					
						大野 浄水	大野 浄水	大野 浄水	大野 浄水	大野 浄水	大野 浄水	大野 浄水	大野 浄水	大野 浄水	大野 浄水	大野 浄水	大野 浄水					
		月 日 時 刻				2022/04/12 11:50	2022/05/24 10:10	2022/06/07 10:35	2022/07/12 10:10	2022/08/02 11:40	2022/09/06 13:40	2022/10/12 8:15	2022/11/08 11:07	2022/12/06 8:35	2023/01/17 11:20	2023/02/14 10:00	2023/03/07 10:25					
農業類				目標値	定量下限																	
農業類	1	1,3-ジクロロプロペン(D-D)	mg/L	0.05	0.0005			0.0005未満										0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1	
	2	2,2-DPA(ダラボン)	mg/L	0.08	0.0008			0.0008未満										0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	1	
	3	2,4-D(2,4-PA)	mg/L	0.02	0.0002			0.0002未満										0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1	
	4	EPN	mg/L	0.004	0.0004			0.0004未満										0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	1	
	5	MCPA	mg/L	0.005	0.00005			0.00005未満										0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1	
	6	アシュラム	mg/L	0.9	0.009			0.009未満										0.009未満	0.009未満	0.009未満	1	
	7	アセフェート	mg/L	0.006	0.0006			0.0005未満										0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1	
	8	アトラジン	mg/L	0.01	0.0001			0.0001未満										0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	1	
	9	アニロホス	mg/L	0.003	0.00003			0.00003未満										0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	1	
	10	アミトラズ	mg/L	0.006	0.0003			0.0005未満										0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1	
	11	アラクロール	mg/L	0.03	0.0003			0.0003未満										0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1	
	12	イネキサチオン	mg/L	0.005	0.00005			0.00005未満										0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1	
	13	イソフエンホス	mg/L	0.001	0.00001			0.00001未満										0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	1	
	14	インプロカルブ(MIPC)	mg/L	0.01	0.0001			0.0001未満										0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	1	
	15	インプロチオラン(IPT)	mg/L	0.3	0.003			0.003未満										0.003未満	0.003未満	0.003未満	1	
	16	イソフエンカルバゾン	mg/L	0.002	0.00002			0.00002未満										0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	1	
	17	イブレンホス(IBP)	mg/L	0.09	0.0009			0.0009未満										0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	1	
	18	イミノクタジン	mg/L	0.006	0.00006			0.00006未満										0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	1	
	19	インダメファン	mg/L	0.009	0.0003			0.00009未満										0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	1	
	20	エスプロカルブ	mg/L	0.03	0.0003			0.0003未満										0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1	
	21	エトフエンブロックス	mg/L	0.08	0.0008			0.0008未満										0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	1	
	22	エンドスルファン	mg/L	0.01	0.0001			0.0001未満										0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	1	
	23	オキサジクロメホン	mg/L	0.02	0.0002			0.0002未満										0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1	
	24	オキシン銅(有機銅)	mg/L	0.03	0.0003			0.0003未満										0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1	
	25	オリサストロビン	mg/L	0.1	0.001			0.001未満										0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
	26	カズサホス	mg/L	0.0006	0.000006			0.000006未満										0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満	1	
	27	カフエンストロール	mg/L	0.008	0.00008			0.00008未満										0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	1	
	28	カルタップ	mg/L	0.08	0.0008			0.0008未満										0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	1	
	29	カルババリル(NAC)	mg/L	0.02	0.0002			0.0002未満										0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1	
	30	カルボフラン	mg/L	0.003	0.000003			0.000003未満										0.000003未満	0.000003未満	0.000003未満	1	
	31	キノクラミン(ACN)	mg/L	0.005	0.00005			0.00005未満										0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1	
	32	キャブタン	mg/L	0.3	0.003			0.003未満										0.003未満	0.003未満	0.003未満	1	
	33	クミルロン	mg/L	0.03	0.0003			0.0003未満										0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1	
	34	グリホサート	mg/L	2	0.02			0.02未満										0.02未満	0.02未満	0.02未満	1	
	35	グルホシネート	mg/L	0.02	0.0002			0.0004未満										0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	1	
	36	クロメブロップ	mg/L	0.02	0.0002			0.0002未満										0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1	
	37	クロルニトロフェン(CNP)	mg/L	0.0001	0.0001			0.0001未満										0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	1	
	38	クロルピリホス	mg/L	0.003	0.00003			0.00003未満										0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	1	
	39	クロタロニル(TPN)	mg/L	0.05	0.0005			0.0005未満										0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1	
	40	シアナジン	mg/L	0.001	0.00001			0.00001未満										0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	1	
	41	シアノホス(CYAP)	mg/L	0.003	0.00003			0.00003未満										0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	1	
	42	ジウロン(DCMU)	mg/L	0.02	0.0002			0.0002未満										0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1	
	43	ジクロベニル(DBN)	mg/L	0.03	0.0003			0.0003未満										0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1	
	44	ジクロルボス(DDVP)	mg/L	0.008	0.00008			0.00008未満										0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	1	
	45	ジクワット	mg/L	0.01	0.00001			0.0001未満										0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	1	
	46	ジスルホトン(エチルチオメトン)	mg/L	0.004	0.00004			0.0001未満										0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	1	
	47	ジチオカルバメート系農薬	mg/L	0.005	0.00005			0.00005未満										0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1	
	48	ジチオビル	mg/L	0.009	0.00009			0.00009未満										0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	1	
	49	シハロホップブチル	mg/L	0.006	0.00006			0.00006未満										0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	1	
	50	シマジン(CAT)	mg/L	0.003	0.00003			0.00003未満										0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	1	
	51	ジメタメトリン	mg/L	0.02	0.0002			0.0002未満										0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1	
	52	ジメトエート	mg/L	0.05	0.0005			0.0005未満										0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1	
	53	シメトリン	mg/L	0.03	0.0003			0.0003未満										0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1	
	54	ダイアジノン	mg/L	0.003	0.00003			0.00003未満										0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	1	
	55	ダイムロン	mg/L	0.8	0.008			0.008未満										0.008未満	0.008未満	0.008未満	1	
	56	ダゾメット、メタム(カーバム)、イソチオシアネート	mg/L	0.01	0.0001			0.0001未満										0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	1	
	57	チアジニル	mg/L	0.1	0.001			0.001未満										0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	

項目区分	No.	項 目	単位	基準値等	定量下限	大野水源池	大野水源池	大野水源池	大野水源池	大野水源池	大野水源池	大野水源池	大野水源池	大野水源池	大野水源池	大野水源池	大野水源池	最頻値	最高値	最低値	平均値	測定回数
						水源池 出口	水源池 出口	水源池 出口	水源池 出口	水源池 出口	水源池 出口	水源池 出口	水源池 出口	水源池 出口	水源池 出口	水源池 出口	水源池 出口					
						大野 浄水	大野 浄水	大野 浄水	大野 浄水	大野 浄水	大野 浄水	大野 浄水	大野 浄水	大野 浄水	大野 浄水	大野 浄水	大野 浄水					
		月 日 時 刻				2022/04/12 11:50	2022/05/24 10:10	2022/06/07 10:35	2022/07/12 10:10	2022/08/02 11:40	2022/09/06 13:40	2022/10/12 8:15	2022/11/08 11:07	2022/12/06 8:35	2023/01/17 11:20	2023/02/14 10:00	2023/03/07 10:25					
農薬類	58	チウラム	mg/L	0.02	0.0002			0.0002未満										0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
	59	チオジカルブ	mg/L	0.08	0.0008			0.0008未満										0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	1
	60	チオファネートメチル	mg/L	0.3	0.003			0.003未満										0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	1
	61	チオベンカルブ	mg/L	0.02	0.0002			0.0002未満										0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
	62	テフリルトリオン	mg/L	0.002	0.00002			0.00002未満										0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	1
	63	テルブカルブ(MBPMC)	mg/L	0.02	0.0002			0.0002未満										0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
	64	トリクロピル	mg/L	0.006	0.00006			0.00006未満										0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	1
	65	トリクロロホン(DEP)	mg/L	0.005	0.0002			0.00005未満										0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1
	66	トリシクラゾール	mg/L	0.1	0.001			0.001未満										0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
	67	トリフルラン	mg/L	0.06	0.0006			0.0006未満										0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	1
	68	ナプロハミド	mg/L	0.03	0.0003			0.0003未満										0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
	69	バラコート	mg/L	0.005	0.00005			0.00005未満										0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1
	70	ビベロホス	mg/L	0.0009	0.000009			0.000009未満										0.000009未満	0.000009未満	0.000009未満	0.000009未満	1
	71	ピラクロニル	mg/L	0.01	0.0001			0.0001未満										0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	1
	72	ピラゾキシフェン	mg/L	0.004	0.00004			0.00004未満										0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	1
	73	ピラゾリネート(ピラゾレート)	mg/L	0.02	0.0002			0.0002未満										0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
	74	ピリダフェンチオン	mg/L	0.002	0.00002			0.00002未満										0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	1
	75	ピリプオカルブ	mg/L	0.02	0.0002			0.0002未満										0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
	76	ピロキロン	mg/L	0.05	0.0005			0.0005未満										0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1
	77	フィプロニル	mg/L	0.0005	0.000005			0.000005未満										0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	1
	78	フェントロチオン(MEP)	mg/L	0.01	0.0001			0.0001未満										0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	1
	79	フェノブカルブ(BPMC)	mg/L	0.03	0.0003			0.0003未満										0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
	80	フェリムゾン	mg/L	0.05	0.0005			0.0005未満										0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1
	81	フェンチオン(MPP)	mg/L	0.006	0.00006			0.00006未満										0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	1
	82	フェントエート(PAP)	mg/L	0.007	0.00007			0.00007未満										0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	1
	83	フェントラザミド	mg/L	0.01	0.0001			0.0001未満										0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	1
	84	フサライド	mg/L	0.1	0.001			0.001未満										0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
	85	ブタクロール	mg/L	0.03	0.0003			0.0003未満										0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
	86	ブタミホス	mg/L	0.02	0.0002			0.0002未満										0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
	87	ブブロフェジン	mg/L	0.02	0.0002			0.0002未満										0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
	88	フルアジナム	mg/L	0.03	0.0003			0.0003未満										0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
	89	プレチラクロール	mg/L	0.05	0.0005			0.0005未満										0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1
	90	プロシメドン	mg/L	0.09	0.0009			0.0009未満										0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	1
	91	プロチオホス	mg/L	0.007	0.00007			0.00007未満										0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	1
	92	プロピコナゾール	mg/L	0.05	0.0005			0.0005未満										0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1
	93	プロピザミド	mg/L	0.05	0.0005			0.0005未満										0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1
	94	プロベナゾール	mg/L	0.03	0.0003			0.0005未満										0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1
	95	プロモブチド	mg/L	0.1	0.001			0.001未満										0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
	96	ベミル	mg/L	0.02	0.0002			0.0002未満										0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
	97	ベンシクロン	mg/L	0.1	0.001			0.001未満										0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
	98	ベンゾビシクロン	mg/L	0.09	0.0009			0.0009未満										0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	1
	99	ベンソフェナップ	mg/L	0.005	0.00005			0.00005未満										0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1
	100	ベнтаゾン	mg/L	0.2	0.002			0.002未満										0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
	101	ベンディメタリン	mg/L	0.3	0.003			0.003未満										0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	1
	102	ベンフラカルブ	mg/L	0.02	0.0002			0.0002未満										0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
	103	ベンフルラリン(ベスロジン)	mg/L	0.01	0.0001			0.0001未満										0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	1
	104	ベンフレセート	mg/L	0.07	0.0007			0.0007未満										0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	1
	105	ホスチアゼート	mg/L	0.005	0.00003			0.00003未満										0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	1
	106	馬拉チオン(馬拉ソン)	mg/L	0.7	0.007			0.007未満										0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満	1
	107	メコプロップ(MOPP)	mg/L	0.05	0.0005			0.0005未満										0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1
	108	メソミル	mg/L	0.03	0.0003			0.0003未満										0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
	109	メタラキシル	mg/L	0.2	0.002			0.002未満										0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
	110	メチダチオン(DMTP)	mg/L	0.004	0.00004			0.00004未満										0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	1
	111	メトミノストロビン	mg/L	0.04	0.0004			0.0004未満										0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	1
	112	メトリブジン	mg/L	0.03	0.0003			0.0003未満										0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
	113	メフェナセット	mg/L	0.02	0.0002			0.0002未満										0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
	114	メブニル	mg/L	0.1	0.001			0.001未満										0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
	115	モリネート	mg/L	0.005	0.00005			0.00005未満										0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1

(ウ-4) 中津水源地(浄水)

項目区分	No.	項目	単位	基準値等	定量下限	中津水源地	中津水源地	中津水源地	中津水源地	中津水源地	中津水源地	中津水源地	中津水源地	中津水源地	中津水源地	中津水源地	中津水源地	最頻値	最高値	最低値	平均値	測定回数	
						水源 出口	水源 出口	水源 出口	水源 出口	水源 出口	水源 出口	水源 出口	水源 出口	水源 出口	水源 出口	水源 出口	水源 出口						
						2022/04/12 中津 浄水	2022/05/10 中津 浄水	2022/06/21 中津 浄水	2022/07/05 中津 浄水	2022/08/16 中津 浄水	2022/09/06 中津 浄水	2022/10/04 中津 浄水	2022/11/15 中津 浄水	2022/12/06 中津 浄水	2023/01/17 中津 浄水	2023/02/07 中津 浄水	2023/03/14 中津 浄水						
水質基準項目						11:30	11:05	9:05	11:10	10:35	11:45	9:20	10:00	11:35	11:10	9:20	9:05						
水質基準項目	1	一般細菌	個/mL	100	1	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満		1未満	1未満	1未満	12	
	2	大腸菌	MPN/100mL	不検出	1	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出				12	
	3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003	0.0003		0.0003未満						0.0003未満					0.0003未満		0.0003未満	0.0003未満	4	
	4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005	0.00005		0.00005未満						0.00005未満					0.00005未満		0.00005未満	0.00005未満	4	
	5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01	0.001		0.001未満						0.001未満					0.001未満		0.001未満	0.001未満	4	
	6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01	0.001		0.001未満						0.001未満					0.001未満		0.001未満	0.001未満	4	
	7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01	0.001		0.001未満						0.001未満					0.001未満		0.001未満	0.001未満	4	
	8	六価クロム化合物	mg/L	0.02	0.002		0.002未満						0.002未満					0.002未満		0.002未満	0.002未満	4	
	9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04	0.004		0.004未満						0.004未満					0.004未満		0.004未満	0.004未満	4	
	10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01	0.001		0.001未満						0.001未満					0.001未満		0.001未満	0.001未満	4	
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10	0.5	1.6		1.8					0.7					0.9		1.8	0.7	1.2	4
	12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8	0.08	0.14		0.14					0.13					0.14		0.14	0.13	0.14	4
	13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0	0.1	0.1未満		0.1未満					0.1未満					0.1未満		0.1未満	0.1未満	4	
	14	四塩化炭素	mg/L	0.002	0.0002	0.0002未満		0.0002未満					0.0002未満					0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	4	
	15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05	0.005	0.005未満		0.005未満					0.005未満					0.005未満		0.005未満	0.005未満	4	
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04	0.004	0.004未満		0.004未満					0.004未満					0.004未満		0.004未満	0.004未満	4	
	17	ジクロロメタン	mg/L	0.02	0.002	0.002未満		0.002未満					0.002未満					0.002未満		0.002未満	0.002未満	4	
	18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01	0.001	0.001未満		0.001未満					0.001未満					0.001未満		0.001未満	0.001未満	4	
	19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01	0.001	0.001未満		0.001未満					0.001未満					0.001未満		0.001未満	0.001未満	4	
	20	ベンゼン	mg/L	0.01	0.001	0.001未満		0.001未満					0.001未満					0.001未満		0.001未満	0.001未満	4	
	21	塩素酸	mg/L	0.6	0.06	0.06未満		0.06未満					0.06未満					0.06未満		0.06未満	0.06未満	4	
	22	クロロ酢酸	mg/L	0.02	0.002	0.002未満		0.002未満					0.002未満					0.002未満		0.002未満	0.002未満	4	
	23	クロホルム	mg/L	0.06	0.001	0.001未満		0.001未満					0.001未満					0.001未満		0.001未満	0.001未満	4	
	24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03	0.003	0.003未満		0.003未満					0.003未満					0.003未満		0.003未満	0.003未満	4	
	25	ジブromクロロメタン	mg/L	0.1	0.001	0.001未満		0.001未満					0.001					0.001未満		0.001	0.001未満	4	
	26	臭素酸	mg/L	0.01	0.001	0.001未満		0.001未満					0.001未満					0.001未満		0.001	0.001未満	4	
	27	総トリハロメタン	mg/L	0.1	0.001	0.001未満		0.001未満					0.001					0.001未満		0.001	0.001未満	4	
	28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03	0.003	0.003未満		0.003未満					0.003未満					0.003未満		0.003	0.003	4	
	29	ブromジクロロメタン	mg/L	0.03	0.001	0.001未満		0.001					0.001					0.001		0.001	0.001	4	
	30	ブromホルム	mg/L	0.09	0.001	0.001未満		0.001					0.001					0.001		0.001	0.001	4	
	31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08	0.008	0.008未満		0.008					0.008					0.008		0.008	0.008	4	
	32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0	0.1	0.1未満		0.1					0.1					0.1		0.1	0.1	4	
	33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2	0.01	0.01未満		0.01					0.01					0.01		0.01	0.01	4	
	34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3	0.03	0.03		0.03					0.03					0.03		0.03	0.03	4	
	35	銅及びその化合物	mg/L	1.0	0.1	0.1		0.1					0.1					0.1		0.1	0.1	4	
	36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200	1	17		17					15					18		18	15	17	4
	37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05	0.001	0.001		0.001					0.001					0.001		0.001	0.001	4	
	38	塩化物イオン	mg/L	200	5	20	19	18	19	17	15	15	15	17	19	22	23	21	23	15	19	12	4
	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300	3	61		64					47					58		64	47	58	4
	40	蒸発残留物	mg/L	500	1	180		150					120					140		180	120	150	4
	41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2	0.02	0.02		0.02					0.02					0.02		0.02	0.02	0.02	4
	42	ジェオスミン	mg/L	0.00001	0.000001	0.000001		0.000001					0.000001					0.000001		0.000001	0.000001	0.000001	4
	43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001	0.000001	0.000001		0.000001					0.000001					0.000001		0.000001	0.000001	0.000001	4
	44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02	0.002	0.002		0.002					0.002					0.002		0.002	0.002	0.002	4
	45	フェノール類	mg/L	0.005	0.0005	0.0005		0.0005					0.0005					0.0005		0.0005	0.0005	0.0005	4
	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3	0.1	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5	0.6	0.8	0.6	0.5	0.5	0.5	0.4	0.8	0.4	0.5	12	
	47	pH値	-	5.8～8.6	0.1	6.7		6.5	6.5	6.5	6.5	6.6	6.5	6.5	6.5	6.5	6.6	6.5		6.7	6.5	6.5	12
	48	味	-	異常でない	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				12
	49	臭気	-	異常でない	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				12
	50	色度	度	5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	12
	51	濁度	度	2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	12

項目 区分	No.	項 目	単 位	基準値等	定量下限	中津水源地	中津水源地	中津水源地	中津水源地	中津水源地	中津水源地	中津水源地	中津水源地	中津水源地	中津水源地	中津水源地	中津水源地	中津水源地	最頻値	最高値	最低値	平均値	測定回数							
						水源地 出口	水源地 出口	水源地 出口	水源地 出口	水源地 出口	水源地 出口	水源地 出口	水源地 出口	水源地 出口	水源地 出口	水源地 出口	水源地 出口	水源地 出口						水源地 出口	水源地 出口	水源地 出口				
						2022/04/12	2022/05/10	2022/06/21	2022/07/05	2022/08/16	2022/09/06	2022/10/04	2022/11/15	2022/12/06	2023/01/17	2023/02/07	2023/03/14	2022/04/12						2022/05/10	2022/06/21	2022/07/05	2022/08/16	2022/09/06	2022/10/04	2022/11/15
水質管理目標設定項目						目標値 P-暫定値	定量下限																							
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02	0.002					0.002未満										0.002未満						0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	
	2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002P	0.0002					0.0002未満											0.0002未満						0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
	3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02	0.002					0.002未満											0.002未満						0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
	5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004	0.0004					0.0004未満											0.0004未満						0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	4
	8	トルエン	mg/L	0.4	0.04					0.04未満											0.04未満						0.04未満	0.04未満	0.04未満	4
	9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08	0.008																									4
	13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01P	0.001																									
	14	抱水クロラール	mg/L	0.02P	0.002																									
	15	農薬類	-	1	0.01						0.01未満																0.01未満	0.01未満	0.01未満	1
	16	残留塩素	mg/L	1	0.1		0.4	0.4	0.4	0.2	0.2	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3					0.4	0.2	0.4	12	
	17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10～100	3			61		64				47							58					64	47	58	4	
	18	マンガニン及びその化合物	mg/L	0.01	0.001			0.001未満		0.001未満				0.001未満							0.001未満					0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	
	19	遊離炭酸	mg/L	20	1			22		30				29							26					30	22	27	4	
	20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3	0.01			0.01未満		0.01未満				0.01未満							0.01未満					0.01未満	0.01未満	0.01未満	4	
	21	メチルtert-ブチルエーテル	mg/L	0.02	0.002			0.002未満		0.002未満				0.002未満							0.002未満					0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	
	24	蒸発残留物	mg/L	30～200	1			180		150				120							140					180	120	150	4	
	25	濁度	度	1	0.1	0.1未満		0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満				0.1未満	0.1未満	0.1未満	12	
	26	pH値	-	7.5	0.1		6.7	6.5	6.5	6.5	6.5	6.6	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	6.6	6.5				6.7	6.5	6.5	12	
	27	腐食性(ランゲリア指数)	-	-1～0	-			-1.7		-1.7				-1.6							-1.6					-1.6	-1.7	-1.6	4	
	28	従属栄養細菌	個/ml	2000P	1			1未満		1未満				1未満							1未満					1未満	1未満	1未満	4	
	29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1	0.01			0.01未満		0.01未満				0.01未満							0.01未満					0.01未満	0.01未満	0.01未満	4	
	30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1	0.01			0.01未満		0.01未満				0.01未満							0.01未満					0.01未満	0.01未満	0.01未満	4	
	31	ペルフルオロオクタンルスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/L	0.00005P	0.000005					0.000006											0.000006					0.000006	0.000006	0.000006	1	
	水質監視項目						基準値等	定量下限																						
	水 質 監 視 項 目		水温	℃	-	0.1		14.9	17.1	18.1	19.0	20.3	18.8	21.5	21.6	20.0	19.0	17.7	16.2		21.6	14.9	18.7	12						
			アルカリ度	mg/L	-	0.1			47.8		48.3			52.0					41.3		52.0	41.3	47.4	4						
			酸度	mg/L	-	0.1			25.4		34.4			33.1					29.3		34.4	25.4	30.6	4						
			アンモニア性窒素	mg/L	-	0.01																								
			紫外線(UV)吸光度	-	-	0.001																								
			侵食性遊離炭酸	mg/L	-	1			20		28				26					24		28	20	24	4					
		電気伝導率	mS/m	-	0.1		24.4	25.1	26.2	25.9	25.7	21.6	20.4	20.3	22.1	22.5	23.0	21.9		26.2	20.3	23.3	12							
備 考																														

項目区分	No.	項目	単位	基準値等	定量下限	中津水源地	中津水源地	中津水源地	中津水源地	中津水源地	中津水源地	中津水源地	中津水源地	中津水源地	中津水源地	中津水源地	最頻値	最高値	最低値	平均値	測定回数
						水源地 出口	水源地 出口	水源地 出口	水源地 出口	水源地 出口	水源地 出口	水源地 出口	水源地 出口	水源地 出口	水源地 出口						
						中津 浄水	中津 浄水	中津 浄水	中津 浄水	中津 浄水	中津 浄水	中津 浄水	中津 浄水	中津 浄水	中津 浄水						
		月 日 時 刻				2022/04/12 11:30	2022/05/10 11:05	2022/06/21 9:05	2022/07/05 11:10	2022/08/16 10:35	2022/09/06 11:45	2022/10/04 9:20	2022/11/15 10:00	2022/12/06 11:35	2023/01/17 11:10	2023/02/07 9:20	2023/03/14 9:05				
農業類				目標値	定量下限																
農業類	1	1,3-ジクロロベン(D-D)	mg/L	0.05	0.0005				0.0005未満									0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1
	2	2,2-DPA(ダラボン)	mg/L	0.08	0.0008				0.0008未満									0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	1
	3	2,4-D(2,4-PA)	mg/L	0.02	0.0002				0.0002未満									0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
	4	EPN	mg/L	0.004	0.00004				0.00004未満									0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	1
	5	MCPA	mg/L	0.005	0.00005				0.00005未満									0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1
	6	アシュラム	mg/L	0.9	0.009				0.009未満									0.009未満	0.009未満	0.009未満	1
	7	アセフェート	mg/L	0.006	0.0006				0.0006未満									0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	1
	8	アトラジン	mg/L	0.01	0.0001				0.0001未満									0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	1
	9	アニロホス	mg/L	0.003	0.00003				0.00003未満									0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	1
	10	アミトラズ	mg/L	0.006	0.00003				0.00006未満									0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	1
	11	アラクロール	mg/L	0.03	0.0003				0.0003未満									0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
	12	イソキサチオン	mg/L	0.005	0.00005				0.00005未満									0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1
	13	イソフエンホス	mg/L	0.001	0.00001				0.00001未満									0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	1
	14	インプロカルブ(MIPC)	mg/L	0.01	0.0001				0.0001未満									0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	1
	15	インプロチオラン(IPT)	mg/L	0.3	0.003				0.003未満									0.003未満	0.003未満	0.003未満	1
	16	イブフエンカルバゾン	mg/L	0.002	0.00002				0.00002未満									0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	1
	17	イブロベンホス(IBP)	mg/L	0.09	0.0009				0.0009未満									0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	1
	18	イミノクタジン	mg/L	0.006	0.00006				0.00006未満									0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	1
	19	インダメファン	mg/L	0.009	0.0003				0.00009未満									0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	1
	20	エスプロカルブ	mg/L	0.03	0.0003				0.0003未満									0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
	21	エトフェンブロックス	mg/L	0.08	0.0008				0.0008未満									0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	1
	22	エンドスルファン	mg/L	0.01	0.0001				0.0001未満									0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	1
	23	オキサジクロメホン	mg/L	0.02	0.0002				0.0002未満									0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
	24	オキシシ銅(有機銅)	mg/L	0.03	0.0003				0.0003未満									0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
	25	オリサストロビン	mg/L	0.1	0.001				0.001未満									0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
	26	カズサホス	mg/L	0.0006	0.000006				0.000006未満									0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満	1
	27	カフェンストロール	mg/L	0.008	0.00008				0.00008未満									0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	1
	28	カルタップ	mg/L	0.08	0.0008				0.0008未満									0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	1
	29	カルバリル(NAC)	mg/L	0.02	0.0002				0.0002未満									0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
	30	カルボフラン	mg/L	0.003	0.000003				0.000005未満									0.000003未満	0.000005未満	0.000003未満	1
	31	キノクサミン(ACN)	mg/L	0.005	0.00005				0.00005未満									0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1
	32	キャブタン	mg/L	0.3	0.003				0.003未満									0.003未満	0.003未満	0.003未満	1
	33	クミルロン	mg/L	0.03	0.0003				0.0003未満									0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
	34	グリホサート	mg/L	2	0.02				0.02未満									0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
	35	グルホシネート	mg/L	0.02	0.0002				0.0004未満									0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	1
	36	クロメブロッブ	mg/L	0.02	0.0002				0.0002未満									0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
	37	クロルニトロフェン(CNP)	mg/L	0.0001	0.00001				0.0001未満									0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	1
	38	クロルピリホス	mg/L	0.003	0.00003				0.00003未満									0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	1
	39	クロタロニル(TPN)	mg/L	0.05	0.0005				0.0005未満									0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1
	40	シアナジン	mg/L	0.001	0.00001				0.00001未満									0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	1
	41	シアノホス(CYAP)	mg/L	0.003	0.00003				0.00003未満									0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	1
	42	ジウロン(DCMU)	mg/L	0.02	0.0002				0.0002未満									0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
	43	ジクロベニル(DBN)	mg/L	0.03	0.0003				0.0003未満									0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
	44	ジクロルボス(DDVP)	mg/L	0.008	0.00008				0.00008未満									0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	1
	45	ジクワット	mg/L	0.01	0.00001				0.0001未満									0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	1
	46	ジスルホトン(エチルチオメトン)	mg/L	0.004	0.00004				0.0001未満									0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	1
	47	ジチオカルバメート系農薬	mg/L	0.005	0.00005				0.00005未満									0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1
	48	ジチオピル	mg/L	0.009	0.00009				0.00009未満									0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	1
	49	シハロホップチル	mg/L	0.006	0.00006				0.00006未満									0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	1
	50	シマジン(CAT)	mg/L	0.003	0.00003				0.00003未満									0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	1
	51	ジメタメトリン	mg/L	0.02	0.0002				0.0002未満									0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
	52	ジメトエート	mg/L	0.05	0.0005				0.0005未満									0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1
	53	シメトリン	mg/L	0.03	0.0003				0.0003未満									0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
	54	ダイアジノン	mg/L	0.003	0.00003				0.00003未満									0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	1
	55	ダイムロン	mg/L	0.8	0.008				0.008未満									0.008未満	0.008未満	0.008未満	1
	56	ダゾメット、メタム(カーバム)、イソチオシアネート	mg/L	0.01	0.0001				0.0001未満									0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	1
	57	チアジニル	mg/L	0.1	0.001				0.001未満									0.001未満	0.001未満	0.001未満	1

項目区分	No.	項 目	単位	基準値等	定量下限	中津水源地	中津水源地	中津水源地	中津水源地	中津水源地	中津水源地	中津水源地	中津水源地	中津水源地	中津水源地	中津水源地	中津水源地	最頻値	最高値	最低値	平均値	測定回数
						水源 出口	水源 出口	水源 出口	水源 出口	水源 出口	水源 出口	水源 出口	水源 出口	水源 出口	水源 出口	水源 出口	水源 出口					
						中津 浄水	中津 浄水	中津 浄水	中津 浄水	中津 浄水	中津 浄水	中津 浄水	中津 浄水	中津 浄水	中津 浄水	中津 浄水	中津 浄水					
最 頻 値		月 日				2022/04/12	2022/05/10	2022/06/21	2022/07/05	2022/08/16	2022/09/06	2022/10/04	2022/11/15	2022/12/06	2023/01/17	2023/02/07	2023/03/14					
		時 刻				11:30	11:05	8:05	11:10	10:35	11:45	8:20	10:00	11:35	11:10	8:20	9:05					
	58	チウラム	mg/L	0.02	0.0002				0.0002未満									0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満		1
	59	チオジカルブ	mg/L	0.08	0.0008				0.0008未満									0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満		1
	60	チオファネートメチル	mg/L	0.3	0.003				0.003未満									0.003未満	0.003未満	0.003未満		1
	61	チオベンカルブ	mg/L	0.02	0.0002				0.0002未満									0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満		1
	62	テフリルトリオン	mg/L	0.002	0.00002				0.00002未満									0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満		1
	63	テルブカルブ(MBPMC)	mg/L	0.02	0.0002				0.0002未満									0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満		1
	64	トリクロピル	mg/L	0.006	0.00006				0.00006未満									0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満		1
	65	トリクロロホン(DEP)	mg/L	0.005	0.0002				0.00005未満									0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満		1
	66	トリシクラゾール	mg/L	0.1	0.001				0.001未満									0.001未満	0.001未満	0.001未満		1
	67	トリフルラン	mg/L	0.06	0.0006				0.0006未満									0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満		1
	68	ナプロハミド	mg/L	0.03	0.0003				0.0003未満									0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満		1
	69	パラコート	mg/L	0.005	0.00005				0.00005未満									0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満		1
	70	ピベロホス	mg/L	0.0009	0.000009				0.000009未満									0.000009未満	0.000009未満	0.000009未満		1
	71	ピラクロニル	mg/L	0.01	0.0001				0.0001未満									0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満		1
	72	ピラゾキシフェン	mg/L	0.004	0.00004				0.00004未満									0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満		1
	73	ピラゾリネート(ピラゾレート)	mg/L	0.02	0.0002				0.0002未満									0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満		1
	74	ピリダフェンチオン	mg/L	0.002	0.00002				0.00002未満									0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満		1
	75	ピリプオカルブ	mg/L	0.02	0.0002				0.0002未満									0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満		1
	76	ピロキロン	mg/L	0.05	0.0005				0.0005未満									0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満		1
	77	フィプロニル	mg/L	0.0005	0.000005				0.000005未満									0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満		1
	78	フェントロチオン(MEP)	mg/L	0.01	0.0001				0.0001未満									0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満		1
	79	フェノプロカルブ(BPMC)	mg/L	0.03	0.0003				0.0003未満									0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満		1
	80	フェリムゾン	mg/L	0.05	0.0005				0.0005未満									0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満		1
	81	フェンチオン(MPP)	mg/L	0.006	0.00006				0.00006未満									0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満		1
	82	フェントエート(PAP)	mg/L	0.007	0.00007				0.00007未満									0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満		1
	83	フェントラザミド	mg/L	0.01	0.0001				0.0001未満									0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満		1
	84	フサライド	mg/L	0.1	0.001				0.001未満									0.001未満	0.001未満	0.001未満		1
	85	ブタクロール	mg/L	0.03	0.0003				0.0003未満									0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満		1
	86	ブタミホス	mg/L	0.02	0.0002				0.0002未満									0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満		1
	87	ブプロフェジン	mg/L	0.02	0.0002				0.0002未満									0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満		1
	88	フルアジナム	mg/L	0.03	0.0003				0.0003未満									0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満		1
	89	プレタクロール	mg/L	0.05	0.0005				0.0005未満									0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満		1
	90	プロシメドン	mg/L	0.09	0.0009				0.0009未満									0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満		1
	91	プロチオホス	mg/L	0.007	0.00007				0.00007未満									0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満		1
	92	プロピコナゾール	mg/L	0.05	0.0005				0.0005未満									0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満		1
	93	プロピザミド	mg/L	0.05	0.0005				0.0005未満									0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満		1
	94	プロベナゾール	mg/L	0.03	0.0003				0.0003未満									0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満		1
	95	プロモブチド	mg/L	0.1	0.001				0.001未満									0.001未満	0.001未満	0.001未満		1
	96	ベミシル	mg/L	0.02	0.0002				0.0002未満									0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満		1
	97	ベンシクロン	mg/L	0.1	0.001				0.001未満									0.001未満	0.001未満	0.001未満		1
	98	ベンゾビシクロン	mg/L	0.09	0.0009				0.0009未満									0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満		1
	99	ベンソフェナップ	mg/L	0.005	0.00005				0.00005未満									0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満		1
	100	ベнтаゾン	mg/L	0.2	0.002				0.002未満									0.002未満	0.002未満	0.002未満		1
	101	ベンディメタリン	mg/L	0.3	0.003				0.003未満									0.003未満	0.003未満	0.003未満		1
	102	ベンフラカルブ	mg/L	0.02	0.0002				0.0002未満									0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満		1
	103	ベンフルラリン(ベスロジン)	mg/L	0.01	0.0001				0.0001未満									0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満		1
	104	ベンフレセート	mg/L	0.07	0.0007				0.0007未満									0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満		1
	105	ホスチアゼート	mg/L	0.005	0.00003				0.00003未満									0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満		1
	106	マラチオン(マラソン)	mg/L	0.7	0.007				0.007未満									0.007未満	0.007未満	0.007未満		1
	107	メコプロップ(MOPP)	mg/L	0.05	0.0005				0.0005未満									0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満		1
	108	メソミル	mg/L	0.03	0.0003				0.0003未満									0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満		1
	109	メタラキシル	mg/L	0.2	0.002				0.002未満									0.002未満	0.002未満	0.002未満		1
	110	メチダチオン(DMTP)	mg/L	0.004	0.00004				0.00004未満									0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満		1
	111	メトミノストロビン	mg/L	0.04	0.0004				0.0004未満									0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満		1
	112	メトリブジン	mg/L	0.03	0.0003				0.0003未満									0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満		1
	113	メフェナセット	mg/L	0.02	0.0002				0.0002未満									0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満		1
	114	メブロニル	mg/L	0.1	0.001				0.001未満									0.001未満	0.001未満	0.001未満		1
	115	モリネート	mg/L	0.005	0.00005				0.00005未満									0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満		1

(ウ-5)西部水源地(浄水)

項目区分	No.	項目	単位	基準値等	定量下限	西部水源地	西部水源地	西部水源地	西部水源地	西部水源地	西部水源地	西部水源地	西部水源地	西部水源地	西部水源地	西部水源地	西部水源地	最頻値	最高値	最低値	平均値	測定回数
						水源地 出口	水源地 出口	水源地 出口	水源地 出口	水源地 出口	水源地 出口	水源地 出口	水源地 出口	水源地 出口	水源地 出口	水源地 出口	水源地 出口					
						2022/04/12 西部 浄水	2022/05/10 西部 浄水	2022/06/21 西部 浄水	2022/07/05 西部 浄水	2022/08/16 西部 浄水	2022/09/06 西部 浄水	2022/10/04 西部 浄水	2022/11/15 西部 浄水	2022/12/06 西部 浄水	2023/01/17 西部 浄水	2023/02/07 西部 浄水	2023/03/14 西部 浄水					
水質基準項目								基準値	定量下限													
水質基準項目	1	一般細菌	個/mL	100	1	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満		1未満	1未満	1未満	12
	2	大腸菌	MPN/100mL	不検出		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出				12
	3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003	0.0003		0.0003未満							0.0003未満				0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4
	4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005	0.00005		0.00005未満							0.00005未満				0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	4
	5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01	0.001		0.001未満							0.001未満				0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01	0.001		0.001未満							0.001未満				0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01	0.001		0.001未満							0.001未満				0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	8	六価クロム化合物	mg/L	0.02	0.002		0.002未満							0.002未満				0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
	9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04	0.004		0.004未満							0.004未満				0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	4
	10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01	0.001		0.001未満							0.001未満				0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10	0.5		3.7							2.6				2.8	3.7	2.6	2.9	4
	12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8	0.08		0.14							0.16				0.15	0.17	0.14	0.16	4
	13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0	0.1		0.1未満							0.1未満				0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	4
	14	四塩化炭素	mg/L	0.002	0.0002		0.0002未満							0.0002未満				0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
	15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05	0.005		0.005未満							0.005未満				0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	4
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04	0.004		0.004未満							0.004未満				0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	4
	17	ジクロロメタン	mg/L	0.02	0.002		0.002未満							0.002未満				0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
	18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01	0.001		0.001未満							0.001未満				0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01	0.001		0.001未満							0.001未満				0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	20	ベンゼン	mg/L	0.01	0.001		0.001未満							0.001未満				0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	21	塩素酸	mg/L	0.6	0.06		0.06未満							0.06未満				0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	4
	22	クロロ酢酸	mg/L	0.02	0.002		0.002未満							0.002未満				0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
	23	クロホルム	mg/L	0.06	0.001		0.001未満							0.001未満				0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03	0.003		0.003未満							0.003未満				0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	4
	25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1	0.001		0.001未満							0.001				0.001未満	0.001	0.001未満	0.001未満	4
	26	臭素酸	mg/L	0.01	0.001		0.001未満							0.001未満				0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	27	総トリハロメタン	mg/L	0.1	0.001		0.001未満							0.001				0.001未満	0.001	0.001未満	0.001未満	4
	28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03	0.003		0.003未満							0.003未満				0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	4
	29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03	0.001		0.001未満							0.001未満				0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	30	ブロモホルム	mg/L	0.09	0.001		0.001未満							0.001未満				0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08	0.008		0.008未満							0.008未満				0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	4
	32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0	0.1		0.1未満							0.1未満				0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	4
	33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2	0.01		0.01未満							0.01未満				0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	4
	34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3	0.03		0.03未満							0.03未満				0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	4
	35	銅及びその化合物	mg/L	1.0	0.1		0.1未満							0.1未満				0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	4
	36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200	1		16							15				17	17	15	16	4
	37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05	0.001		0.001未満							0.001未満				0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	38	塩化物イオン	mg/L	200	5	14	14	14	15	15	15	15	15	15	15	16	16	16	16	14	15	12
	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300	3		78							72				82	82	72	78	4
	40	蒸発残留物	mg/L	500	1		190							170				180	190	170	180	4
	41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2	0.02		0.02未満							0.02未満				0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	4
	42	ジェオスミン	mg/L	0.00001	0.000001		0.000001未満							0.000001未満				0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	4
	43	2-メチルインボルネオール	mg/L	0.00001	0.000001		0.000001未満							0.000001未満				0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	4
	44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02	0.002		0.002未満							0.002未満				0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
	45	フェノール類	mg/L	0.005	0.0005		0.0005未満							0.0005未満				0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	4
	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3	0.1	0.5	0.5	0.4	0.6	0.5	0.5	0.5	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.6	0.4	0.5	12
47	pH値	-	5.8～8.6	0.1	7.0	7.1	7.0	6.9	7.1	7.3	7.1	7.0	6.9	6.8	6.9	6.9	7.0	7.3	6.8	7.0	12	
48	味	-	異常でない	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			12	
49	臭気	-	異常でない	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			12	
50	色度	度	5	0.5	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	12	
51	濁度	度	2	0.1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	12	

項目区分	No.	項 目	単位	基準値等	定量下限	西部水源地	西部水源地	西部水源地	西部水源地	西部水源地	西部水源地	西部水源地	西部水源地	西部水源地	西部水源地	西部水源地	西部水源地	最頻値	最高値	最低値	平均値	測定回数
						水源地 出口	水源地 出口	水源地 出口	水源地 出口	水源地 出口	水源地 出口	水源地 出口	水源地 出口	水源地 出口	水源地 出口	水源地 出口	水源地 出口					
						西部 浄水	西部 浄水	西部 浄水	西部 浄水	西部 浄水	西部 浄水	西部 浄水	西部 浄水	西部 浄水	西部 浄水	西部 浄水	西部 浄水					
		月 日 時 刻				2022/04/12 10:25	2022/05/10 10:45	2022/06/21 9:15	2022/07/05 9:40	2022/08/16 9:15	2022/09/06 9:45	2022/10/04 10:25	2022/11/15 9:30	2022/12/06 10:30	2023/01/17 10:30	2023/02/07 9:27	2023/03/14 9:05					
農業類				目標値	定量下限																	
農 業 類	1	1,3-ジクロロベン(D-D)	mg/L	0.05	0.0005				0.0005未満									0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1	
	2	2,2-DPA(ダラボン)	mg/L	0.08	0.0008				0.0008未満									0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	1	
	3	2,4-D(2,4-PA)	mg/L	0.02	0.0002				0.0002未満									0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1	
	4	EPN	mg/L	0.004	0.00004				0.00004未満									0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	1	
	5	MCPA	mg/L	0.005	0.00005				0.00005未満									0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1	
	6	アシュラム	mg/L	0.9	0.009				0.009未満									0.009未満	0.009未満	0.009未満	1	
	7	アセフェート	mg/L	0.006	0.0006				0.0006未満									0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	1	
	8	アトラジン	mg/L	0.01	0.0001				0.0001未満									0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	1	
	9	アニロホス	mg/L	0.003	0.00003				0.00003未満									0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	1	
	10	アミトラズ	mg/L	0.006	0.00003				0.00006未満									0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	1	
	11	アラクロール	mg/L	0.03	0.0003				0.0003未満									0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1	
	12	イソキサチオン	mg/L	0.005	0.00005				0.00005未満									0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1	
	13	イソフエンホス	mg/L	0.001	0.00001				0.00001未満									0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	1	
	14	インプロカルブ(MIPC)	mg/L	0.01	0.0001				0.0001未満									0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	1	
	15	インプロチオラン(IPT)	mg/L	0.3	0.003				0.003未満									0.003未満	0.003未満	0.003未満	1	
	16	イブフェンカルバゾン	mg/L	0.002	0.00002				0.00002未満									0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	1	
	17	イブロベンホス(IBP)	mg/L	0.09	0.0009				0.0009未満									0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	1	
	18	イミノクタジン	mg/L	0.006	0.00006				0.00006未満									0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	1	
	19	インダクファン	mg/L	0.009	0.0003				0.00009未満									0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	1	
	20	エスプロカルブ	mg/L	0.03	0.0003				0.0003未満									0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1	
	21	エトフェンブロックス	mg/L	0.08	0.0008				0.0008未満									0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	1	
	22	エンドスルファン	mg/L	0.01	0.0001				0.0001未満									0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	1	
	23	オキサジクロメホン	mg/L	0.02	0.0002				0.0002未満									0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1	
	24	オキシソ(有機銅)	mg/L	0.03	0.0003				0.0003未満									0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1	
	25	オリサストロビン	mg/L	0.1	0.001				0.001未満									0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
	26	カズサホス	mg/L	0.0006	0.000006				0.000006未満									0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満	1	
	27	カフェンストロール	mg/L	0.008	0.00008				0.00008未満									0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	1	
	28	カルタップ	mg/L	0.08	0.0008				0.0008未満									0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	1	
	29	カルバリル(NAC)	mg/L	0.02	0.0002				0.0002未満									0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1	
	30	カルボフラン	mg/L	0.003	0.000003				0.000005未満									0.000003未満	0.000003未満	0.000003未満	1	
	31	キノクミン(ACN)	mg/L	0.005	0.00005				0.00005未満									0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1	
	32	キャブタン	mg/L	0.3	0.003				0.003未満									0.003未満	0.003未満	0.003未満	1	
	33	クミルロン	mg/L	0.03	0.0003				0.0003未満									0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1	
	34	グリホサート	mg/L	2	0.02				0.02未満									0.02未満	0.02未満	0.02未満	1	
	35	グルホシネート	mg/L	0.02	0.0002				0.0004未満									0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	1	
	36	クロメフロップ	mg/L	0.02	0.0002				0.0002未満									0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1	
	37	クロルニトロフェン(CNP)	mg/L	0.0001	0.00001				0.0001未満									0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	1	
	38	クロルピリホス	mg/L	0.003	0.00003				0.00003未満									0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	1	
	39	クロタロニル(TPN)	mg/L	0.05	0.0005				0.0005未満									0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1	
	40	シアナジン	mg/L	0.001	0.00001				0.00001未満									0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	1	
	41	シアノホス(CYAP)	mg/L	0.003	0.00003				0.00003未満									0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	1	
	42	ジウロン(DCMU)	mg/L	0.02	0.0002				0.0002未満									0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1	
	43	ジクロベニル(DBN)	mg/L	0.03	0.0003				0.0003未満									0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1	
	44	ジクロルボス(DDVP)	mg/L	0.008	0.00008				0.00008未満									0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	1	
	45	ジクワット	mg/L	0.01	0.00001				0.0001未満									0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	1	
	46	ジスルホトン(エチルチオメトン)	mg/L	0.004	0.00004				0.0001未満									0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	1	
	47	ジチオカルバメート系農薬	mg/L	0.005	0.00005				0.00005未満									0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1	
	48	ジチオピル	mg/L	0.009	0.00009				0.00009未満									0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	1	
	49	シハロホップチル	mg/L	0.006	0.00006				0.00006未満									0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	1	
	50	シマジン(CAT)	mg/L	0.003	0.00003				0.00003未満									0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	1	
	51	ジメタトリン	mg/L	0.02	0.0002				0.0002未満									0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1	
	52	ジメトエート	mg/L	0.05	0.0005				0.0005未満									0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1	
	53	シメトリン	mg/L	0.03	0.0003				0.0003未満									0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1	
	54	ダイアジノン	mg/L	0.003	0.00003				0.00003未満									0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	1	
	55	ダイムロン	mg/L	0.8	0.008				0.008未満									0.008未満	0.008未満	0.008未満	1	
	56	ダゾメット、メタム(カーバム)、イソチオンシアネート	mg/L	0.01	0.0001				0.0001未満									0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	1	
	57	チアジニル	mg/L	0.1	0.001				0.001未満									0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	

項目区分	No.	項 目	単位	基準値等	定量下限	西部水源地	西部水源地	西部水源地	西部水源地	西部水源地	西部水源地	西部水源地	西部水源地	西部水源地	西部水源地	西部水源地	西部水源地	最頻値	最高値	最低値	平均値	測定回数
						水源地 出口	水源地 出口	水源地 出口	水源地 出口	水源地 出口	水源地 出口	水源地 出口	水源地 出口	水源地 出口	水源地 出口	水源地 出口	水源地 出口					
						2022/04/12 西部 浄水	2022/05/10 西部 浄水	2022/06/21 西部 浄水	2022/07/05 西部 浄水	2022/08/16 西部 浄水	2022/09/06 西部 浄水	2022/10/04 西部 浄水	2022/11/15 西部 浄水	2022/12/06 西部 浄水	2023/01/17 西部 浄水	2023/02/07 西部 浄水	2023/03/14 西部 浄水					
最 頻 値		月 日 時 刻				10:25	10:45	8:15	9:40	8:15	9:45	10:25	9:30	10:30	10:30	8:27	9:05					
	58	チウラム	mg/L	0.02	0.0002				0.0002未満									0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満		1
	59	チオジカルブ	mg/L	0.08	0.0008				0.0008未満									0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満		1
	60	チオファネートメチル	mg/L	0.3	0.003				0.003未満									0.003未満	0.003未満	0.003未満		1
	61	チオベンカルブ	mg/L	0.02	0.0002				0.0002未満									0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満		1
	62	テフリルトリオン	mg/L	0.002	0.00002				0.00002未満									0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満		1
	63	テルブカルブ(MBPMC)	mg/L	0.02	0.0002				0.0002未満									0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満		1
	64	トリクロピル	mg/L	0.006	0.00006				0.00006未満									0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満		1
	65	トリクロロホン(DEP)	mg/L	0.005	0.0002				0.00005未満									0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満		1
	66	トリシクラゾール	mg/L	0.1	0.001				0.001未満									0.001未満	0.001未満	0.001未満		1
	67	トリフルラン	mg/L	0.06	0.0006				0.0006未満									0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満		1
	68	ナプロハミド	mg/L	0.03	0.0003				0.0003未満									0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満		1
	69	パラコート	mg/L	0.005	0.00005				0.00005未満									0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満		1
	70	ビベロホス	mg/L	0.0009	0.000009				0.000009未満									0.000009未満	0.000009未満	0.000009未満		1
	71	ピラククニル	mg/L	0.01	0.0001				0.0001未満									0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満		1
	72	ピラゾキシフェン	mg/L	0.004	0.00004				0.00004未満									0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満		1
	73	ピラゾリネート(ピラゾレート)	mg/L	0.02	0.0002				0.0002未満									0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満		1
	74	ピリダフェンチオン	mg/L	0.002	0.00002				0.00002未満									0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満		1
	75	ピリプオカルブ	mg/L	0.02	0.0002				0.0002未満									0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満		1
	76	ピロキロン	mg/L	0.05	0.0005				0.0005未満									0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満		1
	77	フィブロニル	mg/L	0.0005	0.000005				0.000005未満									0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満		1
	78	フェントロチオン(MEP)	mg/L	0.01	0.0001				0.0001未満									0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満		1
	79	フェノプカルブ(BPMC)	mg/L	0.03	0.0003				0.0003未満									0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満		1
	80	フェリムゾン	mg/L	0.05	0.0005				0.0005未満									0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満		1
	81	フェンチオン(MPP)	mg/L	0.006	0.00006				0.00006未満									0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満		1
	82	フェントエート(PAP)	mg/L	0.007	0.00007				0.00007未満									0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満		1
	83	フェントラザミド	mg/L	0.01	0.0001				0.0001未満									0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満		1
	84	フサライド	mg/L	0.1	0.001				0.001未満									0.001未満	0.001未満	0.001未満		1
	85	ブタクロール	mg/L	0.03	0.0003				0.0003未満									0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満		1
	86	ブタミホス	mg/L	0.02	0.0002				0.0002未満									0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満		1
	87	ブブロフェジン	mg/L	0.02	0.0002				0.0002未満									0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満		1
	88	フルアジナム	mg/L	0.03	0.0003				0.0003未満									0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満		1
	89	フレチラクロール	mg/L	0.05	0.0005				0.0005未満									0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満		1
	90	プロシメドン	mg/L	0.09	0.0009				0.0009未満									0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満		1
	91	プロチオホス	mg/L	0.007	0.00007				0.00007未満									0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満		1
	92	プロピコナゾール	mg/L	0.05	0.0005				0.0005未満									0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満		1
	93	プロピザミド	mg/L	0.05	0.0005				0.0005未満									0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満		1
	94	プロベナゾール	mg/L	0.03	0.0003				0.0003未満									0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満		1
	95	プロモブチド	mg/L	0.1	0.001				0.001未満									0.001未満	0.001未満	0.001未満		1
	96	ベミル	mg/L	0.02	0.0002				0.0002未満									0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満		1
	97	ベンシクロン	mg/L	0.1	0.001				0.001未満									0.001未満	0.001未満	0.001未満		1
	98	ベンゾビシクロン	mg/L	0.09	0.0009				0.0009未満									0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満		1
	99	ベンソフェナップ	mg/L	0.005	0.00005				0.00005未満									0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満		1
	100	ベントリン	mg/L	0.2	0.002				0.002未満									0.002未満	0.002未満	0.002未満		1
	101	ベンディメタリン	mg/L	0.3	0.003				0.003未満									0.003未満	0.003未満	0.003未満		1
	102	ベンフラルブ	mg/L	0.02	0.0002				0.0002未満									0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満		1
	103	ベンフルラリン(ベスロジン)	mg/L	0.01	0.0001				0.0001未満									0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満		1
	104	ベンフレセート	mg/L	0.07	0.0007				0.0007未満									0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満		1
	105	ホスチアゼート	mg/L	0.005	0.00003				0.00003未満									0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満		1
	106	馬拉チオン(マラソン)	mg/L	0.7	0.007				0.007未満									0.007未満	0.007未満	0.007未満		1
	107	メコブロップ(MOPP)	mg/L	0.05	0.0005				0.0005未満									0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満		1
	108	メソミル	mg/L	0.03	0.0003				0.0003未満									0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満		1
	109	メタラキシル	mg/L	0.2	0.002				0.002未満									0.002未満	0.002未満	0.002未満		1
	110	メチダチオン(DMTP)	mg/L	0.004	0.00004				0.00004未満									0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満		1
	111	メトミノストロビン	mg/L	0.04	0.0004				0.0004未満									0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満		1
	112	メトリブジン	mg/L	0.03	0.0003				0.0003未満									0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満		1
	113	メフェナセット	mg/L	0.02	0.0002				0.0002未満									0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満		1
	114	メブロニル	mg/L	0.1	0.001				0.001未満									0.001未満	0.001未満	0.001未満		1
	115	モリネート	mg/L	0.005	0.00005				0.00005未満									0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満		1

(エ) 原水
(エ-1) 加古川大堰(表流水)

項目区分	No.	項目	単位	基準値等	定量下限	中西条浄水場	中西条浄水場	中西条浄水場	中西条浄水場	最頻値	最高値	最低値	平均値	測定回数
						加古川 取水口	加古川 取水口	加古川 取水口	加古川 取水口					
						大堰 2022/05/10 8:35	大堰 2022/07/05 9:42	大堰 2022/10/04 10:30	大堰 2023/02/07 10:30					
水質基準項目														
水質基準項目	1	一般細菌	個/mL	100	1	160	4500	320	95		4500	95	1300	4
	2	大腸菌	— MPN/100mL	不検出	—	検出 14	検出 2400以上	検出 33	検出 14	検出	2400以上	14	615	4
	3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003	0.0003	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4
	4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005	0.00005	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満		0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	4
	5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01	0.001	0.001	0.001	0.001未満	0.001未満		0.001	0.001未満	0.001未満	4
	8	六価クロム化合物	mg/L	0.02	0.002	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
	9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04	0.004	0.006	0.006	0.004未満	0.006		0.006	0.004未満	0.004	4
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10	0.5	0.6	0.9	0.5未満	0.5未満		0.9	0.5未満	0.5未満	4
	12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8	0.08	0.11	0.11	0.12	0.10		0.12	0.10	0.11	4
	13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0	0.1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満		0.1未満	0.1未満	0.1未満	4
	14	四塩化炭素	mg/L	0.002	0.0002	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
	15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05	0.005	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満	4
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04	0.004	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満		0.004未満	0.004未満	0.004未満	4
	17	ジクロロメタン	mg/L	0.02	0.002	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
	18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	20	ベンゼン	mg/L	0.01	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	21	塩素酸	mg/L	0.6	0.06									
	22	クロロ酢酸	mg/L	0.02	0.002									
	23	クロロホルム	mg/L	0.06	0.001									
	24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03	0.003									
	25	ジブromクロロメタン	mg/L	0.1	0.001									
	26	臭素酸	mg/L	0.01	0.001									
	27	総トリハロメタン	mg/L	0.1	0.001									
	28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03	0.003									
	29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03	0.001									
	30	ブロモホルム	mg/L	0.09	0.001									
	31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08	0.008									
	32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0	0.1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満		0.1未満	0.1未満	0.1未満	4
	33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2	0.01	0.06	0.19	0.01	0.03		0.19	0.01	0.07	4
	34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3	0.03	0.08	0.12	0.03未満	0.07		0.12	0.03未満	0.07	4
	35	銅及びその化合物	mg/L	1.0	0.1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満		0.1未満	0.1未満	0.1未満	4
	36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200	1	17	9	16	22		22	9	16	4
	37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05	0.001	0.014	0.009	0.003	0.018		0.018	0.003	0.011	4
	38	塩化物イオン	mg/L	200	5	18	10	18	25		25	10	18	4
	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300	3	40	25	43	48		48	25	39	4
	40	蒸発残留物	mg/L	500	1	140	90	120	130		140	90	120	4
	41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2	0.02	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満		0.02未満	0.02未満	0.02未満	4
	42	ジェオスミン	mg/L	0.00001	0.000001	0.000001未満	0.000001未満	0.000001	0.000003		0.000003	0.000001未満	0.000001	4
	43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001	0.000001	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満		0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	4
	44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02	0.002	0.002未満	0.005	0.002未満	0.002未満		0.005	0.002未満	0.002未満	4
	45	フェノール類	mg/L	0.005	0.0005	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	4
	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3	0.1	2.4	2.9	2.2	2.5		2.9	2.2	2.5	4
	47	pH値	—	5.8～8.6	0.1	7.9	7.3	8.3	8.2		8.3	7.3	7.9	4
	48	味	—	異常でない	—									
	49	臭気	—	異常でない	—	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭				4
	50	色度	度	5	0.5	8.7	13.3	5.8	5.4		13.3	5.4	8.3	4
	51	濁度	度	2	0.1	4.2	5.8	2.2	2.3		5.8	2.2	3.6	4

項目区分	No.	項目	単位	基準値等	定量下限	中西条浄水場	中西条浄水場	中西条浄水場	中西条浄水場	最頻値	最高値	最低値	平均値	測定回数
						加古川 取水口	加古川 取水口	加古川 取水口	加古川 取水口					
						大堰	大堰	大堰	大堰					
		月 日 時刻				2022/05/10 8:35	2022/07/05 9:42	2022/10/04 10:30	2023/02/07 10:30					
農薬類														
				目標値	定量下限									
農薬類	1	1,3-ジクロロプロペン(D-D)	mg/L	0.05	0.0005	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	4
	2	2,2-DPA(ダラボン)	mg/L	0.08	0.0008	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満		0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	4
	3	2,4-D(2,4-PA)	mg/L	0.02	0.0002	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
	4	EPN	mg/L	0.004	0.00004	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満		0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	4
	5	MCPA	mg/L	0.005	0.00005	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満		0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	4
	6	アシュラム	mg/L	0.9	0.009	0.009未満	0.009未満	0.009未満	0.009未満		0.009未満	0.009未満	0.009未満	4
	7	アセフエート	mg/L	0.006	0.0008	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	4
	8	アトラジン	mg/L	0.01	0.0001	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満		0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	4
	9	アミノホス	mg/L	0.003	0.00003	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満		0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	4
	10	アミトラズ	mg/L	0.006	0.0003	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	4
	11	アラクロール	mg/L	0.03	0.0003	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4
	12	イソキサチオン	mg/L	0.005	0.00005	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満		0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	4
	13	イソフェンホス	mg/L	0.001	0.00001	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満		0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	4
	14	インプロカルブ(MIPC)	mg/L	0.01	0.0001	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満		0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	4
	15	インプロチオラン(IPT)	mg/L	0.3	0.003	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満		0.003未満	0.003未満	0.003未満	4
	16	イプフェンカルバゾン	mg/L	0.002	0.00002	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満		0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	4
	17	イプロベンホス(IBP)	mg/L	0.09	0.0009	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満		0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	4
	18	イミノクタジン	mg/L	0.006	0.00006	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満		0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	4
	19	インダナファン	mg/L	0.009	0.0003	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満		0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	4
	20	エスプロカルブ	mg/L	0.03	0.0003	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4
	21	エトフェンブロックス	mg/L	0.08	0.0008	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満		0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	4
	22	エンドスルファン	mg/L	0.01	0.0001	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満		0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	4
	23	オキサジクロメホン	mg/L	0.02	0.0002	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
	24	オキシシン銅(有機銅)	mg/L	0.03	0.0003	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4
	25	オリサストロビン	mg/L	0.1	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	26	カズサホス	mg/L	0.0006	0.000006	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満		0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満	4
	27	カフエントロール	mg/L	0.008	0.00008	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満		0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	4
	28	カルタップ	mg/L	0.08	0.0008	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満		0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	4
	29	カルバリル(NAC)	mg/L	0.02	0.0002	0.000025未満	0.000025未満	0.000025未満	0.000025未満		0.000025未満	0.000025未満	0.000025未満	4
	30	カルボフラン	mg/L	0.003	0.000003	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満		0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	4
	31	キノクミン(ACN)	mg/L	0.005	0.00005	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満		0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	4
	32	キャブタン	mg/L	0.3	0.003	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満		0.003未満	0.003未満	0.003未満	4
	33	クミロン	mg/L	0.03	0.0003	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4
	34	グリホサート	mg/L	2	0.02	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満		0.02未満	0.02未満	0.02未満	4
	35	グルホシネート	mg/L	0.02	0.0002	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満		0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	4
	36	クロメブロップ	mg/L	0.02	0.0002	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
	37	クロルニトロフェン(CNP)	mg/L	0.0001	0.0001	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満		0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	4
	38	クロルピリホス	mg/L	0.003	0.00003	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満		0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	4
	39	クロラタニル(TPN)	mg/L	0.05	0.0005	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	4
	40	シアナジン	mg/L	0.001	0.00001	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満		0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	4
	41	シアノホス(CYAP)	mg/L	0.003	0.00003	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満		0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	4
	42	ジウロン(DCMU)	mg/L	0.02	0.0002	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
	43	ジクロベニル(DBN)	mg/L	0.03	0.0003	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4
	44	ジクロルボス(DDVP)	mg/L	0.008	0.00008	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満		0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	4
	45	ジクワット	mg/L	0.01	0.00001	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満		0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	4
	46	ジスルホトン(エチルチオメトン)	mg/L	0.004	0.00004	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満		0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	4
	47	ジチオカルバメート系農薬	mg/L	0.005	0.00005	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満		0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	4
	48	ジチオビル	mg/L	0.009	0.00009	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満		0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	4
	49	シハロホップチル	mg/L	0.006	0.00006	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満		0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	4
	50	シマジン(CAT)	mg/L	0.003	0.00003	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満		0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	4
	51	ジメタリン	mg/L	0.02	0.0002	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
	52	ジメトエート	mg/L	0.05	0.0005	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	4
	53	シメトリン	mg/L	0.03	0.0003	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4
	54	ダイアジン	mg/L	0.003	0.00003	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満		0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	4
	55	ダイムロン	mg/L	0.8	0.008	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満		0.008未満	0.008未満	0.008未満	4
	56	ダゾメット、メタム(カーバム)、イソチオシアネート	mg/L	0.01	0.0001	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満		0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	4
	57	チアジニル	mg/L	0.1	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4

項目区分	No.	項 目	単位	基準値等	定量下限	中西条浄水場	中西条浄水場	中西条浄水場	中西条浄水場	最頻値	最高値	最低値	平均値	測定回数
						加古川 取水口	加古川 取水口	加古川 取水口	加古川 取水口					
						大堰	大堰	大堰	大堰					
						2022/05/10 8:35	2022/07/05 9:42	2022/10/04 10:30	2023/02/07 10:30					
最 頻 値	58	チウラム	mg/L	0.02	0.0002	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
	59	チオジカルブ	mg/L	0.08	0.0008	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満		0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	4
	60	チオファネートメチル	mg/L	0.3	0.003	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満		0.003未満	0.003未満	0.003未満	4
	61	チオベンカルブ	mg/L	0.02	0.0002	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
	62	チアリルトリオン	mg/L	0.002	0.00002	0.00006	0.00010	0.00002未満	0.00002未満		0.00010	0.00002未満	0.00004	4
	63	チルブカルブ(MBPMC)	mg/L	0.02	0.0002	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
	64	トリクロピル	mg/L	0.006	0.00006	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満		0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	4
	65	トリクロロホシ(DEP)	mg/L	0.005	0.0002	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満		0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	4
	66	トリシクラゾール	mg/L	0.1	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	67	トリフルラリン	mg/L	0.06	0.0006	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満		0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	4
	68	ナブロハミド	mg/L	0.03	0.0003	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4
	69	バラコート	mg/L	0.005	0.00005	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満		0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	4
	70	ビベロホス	mg/L	0.0009	0.000009	0.000009未満	0.000009未満	0.000009未満	0.000009未満		0.000009未満	0.000009未満	0.000009未満	4
	71	ビラクロニル	mg/L	0.01	0.0001	0.0001未満	0.0002	0.0001未満	0.0001未満		0.0002	0.0001未満	0.0001未満	4
	72	ビラソキシフェン	mg/L	0.004	0.00004	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満		0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	4
	73	ビラゾリネート(ビラゾレート)	mg/L	0.02	0.0002	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
	74	ビリダフェンチオン	mg/L	0.002	0.00002	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満		0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	4
	75	ビリブチカルブ	mg/L	0.02	0.0002	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
	76	ビロキロン	mg/L	0.05	0.0005	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	4
	77	フィプロニル	mg/L	0.0005	0.000005	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満		0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	4
	78	フェントロチオン(MEP)	mg/L	0.01	0.0001	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満		0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	4
	79	フェノブカルブ(BPMC)	mg/L	0.03	0.0003	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4
	80	フェリムゾン	mg/L	0.05	0.0005	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	4
	81	フェンチオン(MPP)	mg/L	0.006	0.00006	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満		0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	4
	82	フェントエート(PAP)	mg/L	0.007	0.00007	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満		0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	4
	83	フェントラザミド	mg/L	0.01	0.0001	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満		0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	4
	84	フサライド	mg/L	0.1	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	85	ブタクロール	mg/L	0.03	0.0003	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4
	86	ブタミホス	mg/L	0.02	0.0002	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
	87	ブプロフェジン	mg/L	0.02	0.0002	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
	88	フルアジナム	mg/L	0.03	0.0003	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4
	89	フレチラクロール	mg/L	0.05	0.0005	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	4
	90	フロシミドン	mg/L	0.09	0.0009	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満		0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	4
	91	プロチオホス	mg/L	0.007	0.00007	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満		0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	4
	92	プロピコナゾール	mg/L	0.05	0.0005	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	4
	93	プロピザミド	mg/L	0.05	0.0005	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	4
	94	プロベナゾール	mg/L	0.03	0.0003	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	4
	95	プロモブチド	mg/L	0.1	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	96	ベノミル	mg/L	0.02	0.0002	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
	97	ベンシクロン	mg/L	0.1	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	98	ベンゾピシクロン	mg/L	0.09	0.0009	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満		0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	4
	99	ベンゾフェナップ	mg/L	0.005	0.00005	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満		0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	4
	100	ベンタゾン	mg/L	0.2	0.002	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
	101	ベンディメタリン	mg/L	0.3	0.003	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満		0.003未満	0.003未満	0.003未満	4
	102	ベンフラカルブ	mg/L	0.02	0.0002	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
	103	ベンフルラリン(ベスロジン)	mg/L	0.01	0.0001	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満		0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	4
	104	ベンフレセート	mg/L	0.07	0.0007	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満		0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	4
	105	ホスチアゼート	mg/L	0.005	0.00003	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満		0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	4
	106	マラチオン(マラソン)	mg/L	0.7	0.007	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満		0.007未満	0.007未満	0.007未満	4
	107	メコブロップ(MCPP)	mg/L	0.05	0.0005	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	4
	108	メソミル	mg/L	0.03	0.0003	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4
	109	メタラキシル	mg/L	0.2	0.002	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
	110	メチダチオン(DMTP)	mg/L	0.004	0.00004	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満		0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	4
	111	トミノストロビン	mg/L	0.04	0.0004	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満		0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	4
	112	トリブジン	mg/L	0.03	0.0003	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4
	113	メフェナセット	mg/L	0.02	0.0002	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
	114	メブニル	mg/L	0.1	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	115	モリネート	mg/L	0.005	0.00005	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満		0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	4

(エ-2) 中西条浄水場の原水

項目区分	No.	項目	単位	基準値等	定量下限	中西条浄水場	中西条浄水場	中西条浄水場	中西条浄水場	中西条浄水場	中西条浄水場	中西条浄水場	中西条浄水場	中西条浄水場	中西条浄水場	中西条浄水場	中西条浄水場	中西条浄水場	最頻値	最高値	最低値	平均値	測定回数
						浄水場 原水	浄水場 原水	浄水場 原水	浄水場 原水	浄水場 原水	浄水場 原水	浄水場 原水	浄水場 原水	浄水場 原水	浄水場 原水	浄水場 原水	浄水場 原水	浄水場 原水					
						集合原水 2022/04/12	集合原水 2022/05/10	集合原水 2022/06/21	集合原水 2022/07/05	集合原水 2022/08/16	集合原水 2022/09/06	集合原水 2022/10/04	集合原水 2022/11/15	集合原水 2022/12/06	集合原水 2023/01/17	集合原水 2023/02/07	集合原水 2023/03/14	集合原水					
		月 日 時 刻				8.55	8.50	08.55	9.15	8.57	8.50	10.00	08.50	8.45	8.40	8.45	8.55						
水質基準項目																							
水質基準項目	1	一般細菌	個/mL	100	1	380	160	400	4400	600	580	340	750	330	890	90	200		4400	90	760	12	
	2	大腸菌	—	不検出	—	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出				12	
			MPN/100mL		1	220	49	49	350	13	27	33	540	23	110	4	34		540	4	120	12	
	3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003	0.0003				0.0003未満										0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1	
	4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005	0.00005				0.00005未満										0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1	
	5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01	0.001				0.001未満										0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
	6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01	0.001				0.001未満										0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
	7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01	0.001				0.001										0.001	0.001	0.001	1	
	8	六価クロム化合物	mg/L	0.02	0.002				0.002未満										0.002未満	0.002未満	0.002未満	1	
	9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04	0.004				0.006										0.006	0.006	0.006	1	
	10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01	0.001				0.001未満										0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10	0.5				1.0										1.0	1.0	1.0	1	
	12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8	0.08				0.11										0.11	0.11	0.11	1	
	13	水素素及びその化合物	mg/L	1.0	0.1				0.1未満										0.1未満	0.1未満	0.1未満	1	
	14	四塩化炭素	mg/L	0.002	0.0002				0.0002未満										0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1	
	15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05	0.005				0.005未満										0.005未満	0.005未満	0.005未満	1	
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04	0.004				0.004未満										0.004未満	0.004未満	0.004未満	1	
	17	ジクロロメタン	mg/L	0.02	0.002				0.002未満										0.002未満	0.002未満	0.002未満	1	
	18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	12	
	19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	12	
	20	ベンゼン	mg/L	0.01	0.001				0.001未満										0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
	21	塩素酸	mg/L	0.6	0.06																		
	22	クロロ酢酸	mg/L	0.02	0.002																		
	23	クロロホルム	mg/L	0.06	0.001																		
	24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03	0.003																		
	25	ジブromクロロメタン	mg/L	0.1	0.001																		
	26	臭素酸	mg/L	0.01	0.001																		
	27	総トリハロメタン	mg/L	0.1	0.001																		
	28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03	0.003																		
	29	ブromジクロロメタン	mg/L	0.03	0.001																		
	30	ブromホルム	mg/L	0.09	0.001																		
	31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08	0.008																		
	32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0	0.1				0.1未満										0.1未満	0.1未満	0.1未満	1	
	33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2	0.01	0.02	0.27	0.04	0.19	0.02	0.03	0.01	0.02	0.02	0.06	0.03	0.01		0.27	0.01	0.06	12	
	34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3	0.03	0.07	0.23	0.05	0.12	0.03未満	0.06	0.03未満	0.05	0.05	0.09	0.05	0.08		0.23	0.03未満	0.07	12	
	35	銅及びその化合物	mg/L	1.0	0.1				0.1未満										0.1未満	0.1未満	0.1未満	1	
	36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200	1				9										9	9	9	1	
	37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05	0.001	0.018	0.056	0.002	0.027	0.008	0.018	0.013	0.012	0.005	0.013	0.058	0.016		0.058	0.002	0.020	12	
	38	塩化物イオン	mg/L	200	5	25	18	23	10	18	10	18	27	17	21	26	28		28	10	20	12	
	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300	3				36										36	36	36	1	
	40	蒸発残留物	mg/L	500	1				100										100	100	100	1	
	41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2	0.02				0.02未満										0.02未満	0.02未満	0.02未満	1	
	42	ジェオスミン	mg/L	0.00001	0.000001	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001	0.000001	0.000001	0.000001	0.000001	0.000001	0.000001	0.000005	0.000005	0.000001未満	0.000001未満	12	
	43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001	0.000001	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001	0.000001	0.000001	0.000001	0.000001	0.000001	0.000001	0.000001	0.000001	0.000001	0.000001	12	
	44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02	0.002				0.003										0.003	0.003	0.003	1	
	45	フェノール類	mg/L	0.005	0.0005				0.0005未満										0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1	
	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3	0.1	2.5	2.1	3.3	2.6	2.6	1.8	2.0	2.4	1.9	3.3	2.0	2.6		3.3	1.8	2.4	12	
	47	pH値	—	5.8～8.6	0.1	7.8	7.3	7.6	7.1	7.3	7.2	7.2	7.4	7.1	7.2	7.5	7.4		7.8	7.1	7.3	12	
	48	味	—	異常でない	—																		
	49	臭気	—	異常でない	—	落臭	落臭	落臭	落臭	落臭	落臭	落臭	落臭	落臭	落臭	落臭	落臭		落臭			12	
	50	色度	度	5	0.5	9.6	17.5	18.7	18.4	10.9	9.2	5.3	6.1	5.1	14.6	17.0	17.6		18.7	5.1	12.5	12	
	51	濁度	度	2	0.1	5.6	11.7	9.6	12.5	5.9	5.8	2.7	3.4	1.7	6.3	4.5	7.0		12.5	1.7	6.4	12	

項目 区分	項 目	単位	基準値等	定量下限	中西条浄水場	中西条浄水場	中西条浄水場	中西条浄水場	中西条浄水場	中西条浄水場	中西条浄水場	中西条浄水場	中西条浄水場	中西条浄水場	中西条浄水場	中西条浄水場	最頻値	最高値	最低値	平均値	測定回数			
					浄水場_原水	浄水場_原水	浄水場_原水	浄水場_原水	浄水場_原水	浄水場_原水	浄水場_原水	浄水場_原水	浄水場_原水	浄水場_原水	浄水場_原水	浄水場_原水						浄水場_原水	浄水場_原水	浄水場_原水
					集合原水	集合原水	集合原水	集合原水	集合原水	集合原水	集合原水	集合原水	集合原水	集合原水	集合原水	集合原水						集合原水	集合原水	集合原水
	月 日 時 刻				2022/04/12	2022/05/10	2022/06/21	2022/07/05	2022/08/16	2022/09/06	2022/10/04	2022/11/15	2022/12/06	2023/01/17	2023/02/07	2023/03/14								
					8:55	8:50	08:55	9:15	8:57	8:50	10:00	08:50	8:45	8:40	8:45	8:55								
水質管理目標設定項目					目標値 P-暫定値	定量下限																		
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	1 アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02	0.002	/	/	/	0.002未満	/	/	/	/	/	/	/	/	0.002未満	0.002未満	0.002未満	1				
	2 ウラン及びその化合物	mg/L	0.002P	0.0002	/	/	/	0.0002未満	/	/	/	/	/	/	/	/	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1				
	3 ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02	0.002	/	/	/	0.002未満	/	/	/	/	/	/	/	/	0.002未満	0.002未満	0.002未満	1				
	5 1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004	0.0004	/	/	/	0.0004未満	/	/	/	/	/	/	/	/	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	1				
	8 トルエン	mg/L	0.4	0.04	/	/	/	0.04未満	/	/	/	/	/	/	/	/	0.04未満	0.04未満	0.04未満	1				
	9 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08	0.008	/	/	/	0.008未満	/	/	/	/	/	/	/	/	0.008未満	0.008未満	0.008未満	1				
	13 ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01P	0.001	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	1				
	14 抱水クロラール	mg/L	0.02P	0.002	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	1				
	15 農薬類	-	1	0.01	/	/	/	0.03	/	/	/	/	/	/	/	/	0.03	0.03	0.03	1				
	16 残留塩素	mg/L	1	0.1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	1				
	17 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10～100	3	/	/	/	36	/	/	/	/	/	/	/	/	36	36	36	1				
	18 マンガン及びその化合物	mg/L	0.01	0.001	0.018	0.056	0.002	0.027	0.008	0.018	0.013	0.012	0.005	0.013	0.058	0.016	0.058	0.002	0.020	12				
	19 遊離炭酸	mg/L	20	1	/	/	/	11	/	/	/	/	/	/	/	/	11	11	11	1				
	20 1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3	0.01	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	12				
	21 メチルtertブチルエーテル	mg/L	0.02	0.002	/	/	/	0.002未満	/	/	/	/	/	/	/	/	0.002未満	0.002未満	0.002未満	1				
	24 蒸発残留物	mg/L	30～200	1	/	/	/	100	/	/	/	/	/	/	/	/	100	100	100	1				
	25 濁度	度	1	0.1	5.6	11.7	9.6	12.5	5.9	5.8	2.7	3.4	1.7	6.3	4.5	7.0	12.5	1.7	6.4	12				
	26 pH値	-	7.5	0.1	7.8	7.3	7.6	7.1	7.3	7.2	7.2	7.4	7.1	7.2	7.5	7.4	7.8	7.1	7.3	12				
	27 腐食性(ランゲリア指数)	-	-1～	-	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	12				
28 従属栄養細菌	個/ml	2000P	1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	12					
29 1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1	0.01	/	/	/	0.01未満	/	/	/	/	/	/	/	/	0.01未満	0.01未満	0.01未満	1					
30 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1	0.01	0.02	0.27	0.04	0.19	0.02	0.03	0.01	0.02	0.02	0.06	0.01未満	0.01	0.27	0.01未満	0.06	12					
31 ペルフルオロオクタンルスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/L	0.00005P	0.000005	/	/	/	0.000005	/	/	/	/	/	/	/	/	0.000005	0.000005	0.000005	1					
水質監視項目					基準値等	定量下限																		
水 質 監 視 項 目	水温	℃	-	0.1	19.5	19.4	26.3	23.5	27.8	27.1	25.0	16.4	11.9	10.2	9.6	15.1	27.8	9.6	19.3	12				
	アルカリ度	mg/L	-	0.1	42.0	40.3	45.3	29.0	49.8	37.0	47.1	47.0	39.0	40.7	42.4	42.4	49.8	29.0	41.8	12				
	酸度	mg/L	-	0.1	/	/	/	12.8	/	/	/	/	/	/	/	/	12.8	12.8	12.8	1				
	アンモニア性窒素	mg/L	-	0.01	0.02	0.02	0.05	0.05	0.05	0.04	0.03	0.02	0.01未満	0.02	0.02	0.02	0.05	0.01未満	0.03	12				
	紫外線(UV)吸光度	-	-	0.001	0.244	0.254	0.329	0.433	0.280	0.246	0.211	0.250	0.216	0.384	0.173	0.223	0.433	0.173	0.270	12				
	侵食性遊離炭酸	mg/L	-	1	/	/	/	11	/	/	/	/	/	/	/	/	11	11	11	1				
電気伝導率	mS/m	-	0.1	27.1	21.3	25.9	14.9	24.3	14.7	21.4	23.9	18.9	21.0	23.3	25.4	27.1	14.7	21.8	12					
備 考																								

項目区分	No.	項 目	単位	基準値等	定量下限	中西条浄水場	中西条浄水場	中西条浄水場	中西条浄水場	中西条浄水場	中西条浄水場	中西条浄水場	中西条浄水場	中西条浄水場	中西条浄水場	中西条浄水場	中西条浄水場	最頻値	最高値	最低値	平均値	測定回数				
						浄水場 原水	浄水場 原水	浄水場 原水	浄水場 原水	浄水場 原水	浄水場 原水	浄水場 原水	浄水場 原水	浄水場 原水	浄水場 原水	浄水場 原水	浄水場 原水									
						集合原水	集合原水	集合原水	集合原水	集合原水	集合原水	集合原水	集合原水	集合原水	集合原水	集合原水	集合原水									
						2022/04/12	2022/05/10	2022/06/21	2022/07/05	2022/08/16	2022/09/06	2022/10/04	2022/11/15	2022/12/06	2023/01/17	2023/02/07	2023/03/14									
						月 日 時 刻	8:55	8:50	08:55	9:15	8:57	8:50	10:00	08:50	8:45	8:40	8:45						8:55			
農業類						目標値		定量下限																		
農 業 類	1	1,3-ジクロロプロベン(D-D)	mg/L	0.05	0.0005					0.0005未満									0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1				
	2	2,2-DPA(ダラボン)	mg/L	0.08	0.0008					0.0008未満									0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	1				
	3	2,4-D(2,4-PA)	mg/L	0.02	0.0002					0.0002未満									0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1				
	4	EPN	mg/L	0.004	0.00004					0.00004未満									0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	1				
	5	MCPA	mg/L	0.005	0.00005					0.00005未満									0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1				
	6	アシュラム	mg/L	0.9	0.009					0.009未満									0.009未満	0.009未満	0.009未満	1				
	7	アセフェート	mg/L	0.006	0.0006					0.0006未満									0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	1				
	8	アトラジン	mg/L	0.01	0.0001					0.0001未満									0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	1				
	9	アニロホス	mg/L	0.003	0.00003					0.00003未満									0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	1				
	10	アミトラズ	mg/L	0.006	0.0003					0.0006未満									0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	1				
	11	アラクロール	mg/L	0.03	0.0003					0.0003未満									0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1				
	12	イソキサチオン	mg/L	0.005	0.00005					0.00005未満									0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1				
	13	イソフエンホス	mg/L	0.001	0.00001					0.00001未満									0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	1				
	14	インプロカルブ(MIPC)	mg/L	0.01	0.0001					0.0001未満									0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	1				
	15	インプロチオラン(IPT)	mg/L	0.3	0.003					0.003未満									0.003未満	0.003未満	0.003未満	1				
	16	イブフエンカルバゾン	mg/L	0.002	0.00002					0.00002未満									0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	1				
	17	イブロベンホス(IBP)	mg/L	0.09	0.0009					0.0009未満									0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	1				
	18	イミノクタジン	mg/L	0.006	0.00006					0.0006未満									0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	1				
	19	インダクファン	mg/L	0.009	0.0003					0.0009未満									0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	1				
	20	エスプロカルブ	mg/L	0.03	0.0003					0.0003未満									0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1				
	21	エトフエンブロックス	mg/L	0.08	0.0008					0.0008未満									0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	1				
	22	エンドスルファン	mg/L	0.01	0.0001					0.0001未満									0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	1				
	23	オキサジクロメホン	mg/L	0.02	0.0002					0.0002未満									0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1				
	24	オキシソ銅(有機銅)	mg/L	0.03	0.0003					0.0003未満									0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1				
	25	オリサストロビン	mg/L	0.1	0.001					0.001未満									0.001未満	0.001未満	0.001未満	1				
	26	カズサホス	mg/L	0.0006	0.000006					0.000006未満									0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満	1				
	27	カフェンストロール	mg/L	0.008	0.00008					0.00008未満									0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	1				
	28	カルタップ	mg/L	0.08	0.0008					0.0008未満									0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	1				
	29	カルババリル(NAC)	mg/L	0.02	0.0002					0.0002未満									0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1				
	30	カルボフラン	mg/L	0.003	0.000003					0.000005未満									0.000003未満	0.000003未満	0.000003未満	1				
	31	キノクサミン(ACN)	mg/L	0.005	0.00005					0.00005未満									0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1				
	32	キャブタン	mg/L	0.3	0.003					0.003未満									0.003未満	0.003未満	0.003未満	1				
	33	クミルロン	mg/L	0.03	0.0003					0.0003未満									0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1				
	34	グリホサート	mg/L	2	0.02					0.02未満									0.02未満	0.02未満	0.02未満	1				
	35	グルホシネート	mg/L	0.02	0.0002					0.0004未満									0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	1				
	36	クロメブロッブ	mg/L	0.02	0.0002					0.0002未満									0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1				
	37	クロルニトロフェン(CNP)	mg/L	0.0001	0.0001					0.0001未満									0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	1				
	38	クロルピリホス	mg/L	0.003	0.00003					0.00003未満									0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	1				
	39	クロタロニル(TPN)	mg/L	0.05	0.0005					0.0005未満									0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1				
	40	シアナジン	mg/L	0.001	0.00001					0.00001未満									0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	1				
	41	シアノホス(CYAP)	mg/L	0.003	0.00003					0.00003未満									0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	1				
	42	ジウロン(DCMU)	mg/L	0.02	0.0002					0.0002未満									0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1				
	43	ジクロベニル(DBN)	mg/L	0.03	0.0003					0.0003未満									0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1				
	44	ジクロルボス(DDVP)	mg/L	0.008	0.00008					0.00008未満									0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	1				
	45	ジクワット	mg/L	0.01	0.00001					0.0001未満									0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	1				
	46	ジスルホトン(エチルチオメトン)	mg/L	0.004	0.00004					0.0001未満									0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	1				
	47	ジチオカルバメート系農薬	mg/L	0.005	0.00005					0.00005未満									0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1				
	48	ジチオピル	mg/L	0.009	0.00009					0.00009未満									0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	1				
	49	シハロホップチル	mg/L	0.006	0.00006					0.00006未満									0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	1				
	50	シマジン(CAT)	mg/L	0.003	0.00003					0.00003未満									0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	1				
	51	ジメタメトリン	mg/L	0.02	0.0002					0.0002未満									0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1				
	52	ジメトエート	mg/L	0.05	0.0005					0.0005未満									0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1				
	53	シメトリン	mg/L	0.03	0.0003					0.0003未満									0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1				
	54	ダイアジン	mg/L	0.003	0.00003					0.00003未満									0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	1				
	55	ダイムロン	mg/L	0.8	0.008					0.008未満									0.008未満	0.008未満	0.008未満	1				
	56	ダゾメット、メタム(カーバム)、イソチオシアネート	mg/L	0.01	0.0001					0.0001未満									0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	1				
	57	チアジニル	mg/L	0.1	0.001					0.001未満									0.001未満	0.001未満	0.001未満	1				

項目区分	No.	項目	単位	基準値等	定量下限	中西条浄水場												最頻値	最高値	最低値	平均値	測定回数
						浄水場	原水	浄水場	原水	浄水場	原水	浄水場	原水	浄水場	原水	浄水場	原水					
						集合原水	集合原水	集合原水	集合原水	集合原水	集合原水	集合原水	集合原水	集合原水	集合原水	集合原水	集合原水					
						2022/04/12 8:55	2022/05/10 8:50	2022/06/21 08:55	2022/07/05 9:15	2022/08/16 8:57	2022/09/06 8:50	2022/10/04 10:00	2022/11/15 08:50	2022/12/06 8:45	2023/01/17 8:40	2023/02/07 8:45	2023/03/14 8:55					
最 頻 値	58	チウラム	mg/L	0.02	0.0002				0.0002未満									0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満		1
	59	チオジカルブ	mg/L	0.08	0.0008				0.0008未満									0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満		1
	60	チオファネートメチル	mg/L	0.3	0.003				0.003未満									0.003未満	0.003未満	0.003未満		1
	61	チオベンカルブ	mg/L	0.02	0.0002				0.0002未満									0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満		1
	62	テフリルトリオン	mg/L	0.002	0.00002				0.00006									0.00006	0.00006	0.00006		1
	63	テルブカルブ(MBPMC)	mg/L	0.02	0.0002				0.0002未満									0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満		1
	64	トリクロピル	mg/L	0.006	0.00006				0.00006未満									0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満		1
	65	トリクロロホン(DEP)	mg/L	0.005	0.0002				0.00005未満									0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満		1
	66	トリシクラゾール	mg/L	0.1	0.001				0.001未満									0.001未満	0.001未満	0.001未満		1
	67	トリフルラリン	mg/L	0.06	0.0006				0.0006未満									0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満		1
	68	ナプロハミド	mg/L	0.03	0.0003				0.0003未満									0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満		1
	69	ハバコート	mg/L	0.005	0.00005				0.00005未満									0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満		1
	70	ビベロホス	mg/L	0.0009	0.000009				0.000009未満									0.000009未満	0.000009未満	0.000009未満		1
	71	ピラククニル	mg/L	0.01	0.0001				0.0001未満									0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満		1
	72	ピラゾキシフェン	mg/L	0.004	0.00004				0.00004未満									0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満		1
	73	ピラゾリネート(ピラゾレート)	mg/L	0.02	0.0002				0.0002未満									0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満		1
	74	ピリダフェンチオン	mg/L	0.002	0.00002				0.00002未満									0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満		1
	75	ピリプオカルブ	mg/L	0.02	0.0002				0.0002未満									0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満		1
	76	ピロキロン	mg/L	0.05	0.0005				0.0005未満									0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満		1
	77	フィブロニル	mg/L	0.0005	0.000005				0.000005未満									0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満		1
	78	フェントロチオン(MEP)	mg/L	0.01	0.0001				0.0001未満									0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満		1
	79	フェノブカルブ(BPMC)	mg/L	0.03	0.0003				0.0003未満									0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満		1
	80	フェリムゾン	mg/L	0.05	0.0005				0.0005未満									0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満		1
	81	フェンチオン(MPP)	mg/L	0.006	0.00006				0.00006未満									0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満		1
	82	フェントエート(PAP)	mg/L	0.007	0.00007				0.00007未満									0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満		1
	83	フェントラザミド	mg/L	0.01	0.0001				0.0001未満									0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満		1
	84	フサライド	mg/L	0.1	0.001				0.001未満									0.001未満	0.001未満	0.001未満		1
	85	ブタクロール	mg/L	0.03	0.0003				0.0003未満									0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満		1
	86	ブタミホス	mg/L	0.02	0.0002				0.0002未満									0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満		1
	87	ブフロフェジン	mg/L	0.02	0.0002				0.0002未満									0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満		1
	88	フルアジナム	mg/L	0.03	0.0003				0.0003未満									0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満		1
	89	フレチラクロール	mg/L	0.05	0.0005				0.0005未満									0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満		1
	90	プロシシドン	mg/L	0.09	0.0009				0.0009未満									0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満		1
	91	プロチオホス	mg/L	0.007	0.00007				0.00007未満									0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満		1
	92	プロピコナゾール	mg/L	0.05	0.0005				0.0005未満									0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満		1
	93	プロピザミド	mg/L	0.05	0.0005				0.0005未満									0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満		1
	94	プロベナゾール	mg/L	0.03	0.0003				0.0003未満									0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満		1
	95	プロモブチド	mg/L	0.1	0.001				0.001未満									0.001未満	0.001未満	0.001未満		1
	96	ベミシル	mg/L	0.02	0.0002				0.0002未満									0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満		1
	97	ベンシクロン	mg/L	0.1	0.001				0.001未満									0.001未満	0.001未満	0.001未満		1
	98	ベンゾビシクロン	mg/L	0.09	0.0009				0.0009未満									0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満		1
	99	ベンソフェナップ	mg/L	0.005	0.00005				0.00005未満									0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満		1
	100	ベントリン	mg/L	0.2	0.002				0.002未満									0.002未満	0.002未満	0.002未満		1
	101	ベンディメタリン	mg/L	0.3	0.003				0.003未満									0.003未満	0.003未満	0.003未満		1
	102	ベンフラカルブ	mg/L	0.02	0.0002				0.0002未満									0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満		1
	103	ベンフルラリン(ベスロジン)	mg/L	0.01	0.0001				0.0001未満									0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満		1
	104	ベンフレセート	mg/L	0.07	0.0007				0.0007未満									0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満		1
	105	ホスチアゼート	mg/L	0.005	0.00003				0.00005未満									0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満		1
	106	馬拉チオン(マラソン)	mg/L	0.7	0.007				0.007未満									0.007未満	0.007未満	0.007未満		1
	107	メコブロップ(MCPP)	mg/L	0.05	0.0005				0.0005未満									0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満		1
	108	メソミル	mg/L	0.03	0.0003				0.0003未満									0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満		1
	109	メタラキシル	mg/L	0.2	0.002				0.002未満									0.002未満	0.002未満	0.002未満		1
	110	メチダチオン(DMTP)	mg/L	0.004	0.00004				0.00004未満									0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満		1
	111	メトミノストロビン	mg/L	0.04	0.0004				0.0004未満									0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満		1
	112	メトリブジン	mg/L	0.03	0.0003				0.0003未満									0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満		1
	113	メフェナセット	mg/L	0.02	0.0002				0.0002未満									0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満		1
	114	メブロニル	mg/L	0.1	0.001				0.001未満									0.001未満	0.001未満	0.001未満		1
	115	モリネート	mg/L	0.005	0.00005				0.00005未満									0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満		1

(エ-3) 東神吉・大野・中津・西部水源地原水

項目区分	No.	項目	単位	基準値等	定量下限	東神吉水源	大野水源	中津水源	中津水源	西部水源	西部水源
						取水槽	集水井	取水井	取水井	取水槽	取水槽
						東神吉 取水	大野 取水	中津 取水	中津 取水	西部 取水	西部 取水
		月 日				11:35	10:05	12:10	12:10	11:00	9:55
		時 刻									
水質基準項目						基準値	定量下限				
水質基準項目	1	一般細菌	個/mL	100	1	1未満	1未満	1未満		1未満	
	2	大腸菌	-	不検出	-	不検出	不検出	不検出		不検出	
			MPN/100mL		1						
	3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003	0.0003	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満		0.0003未満	
	4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005	0.00005	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満		0.00005未満	
	5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満		0.001未満	
	6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満		0.001未満	
	7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満		0.001未満	
	8	六価クロム化合物	mg/L	0.02	0.002	0.002未満	0.002未満	0.002未満		0.002未満	
	9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04	0.004	0.004未満	0.004未満	0.004未満		0.004未満	
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満		0.001未満	
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10	0.5	0.6	1.0	1.6		3.5	
	12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8	0.08	0.12	0.13	0.15		0.16	
	13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0	0.1	0.1未満	0.1未満	0.1未満		0.1未満	
	14	四塩化炭素	mg/L	0.002	0.0002	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満		0.0002未満	
	15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05	0.005	0.005未満	0.005未満	0.005未満		0.005未満	
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04	0.004	0.004未満	0.004未満	0.004未満		0.004未満	
	17	ジクロロメタン	mg/L	0.02	0.002	0.002未満	0.002未満	0.002未満		0.002未満	
	18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満		0.001未満	
	19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満		0.001未満	
	20	ベンゼン	mg/L	0.01	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満		0.001未満	
	21	塩素酸	mg/L	0.6	0.06						
	22	クロロ酢酸	mg/L	0.02	0.002						
	23	クロロホルム	mg/L	0.06	0.001						
	24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03	0.003						
	25	ジブromクロロメタン	mg/L	0.1	0.001						
	26	臭素酸	mg/L	0.01	0.001						
	27	総トリハロメタン	mg/L	0.1	0.001						
	28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03	0.003						
	29	ブromジクロロメタン	mg/L	0.03	0.001						
	30	ブromホルム	mg/L	0.09	0.001						
	31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08	0.008						
	32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0	0.1	0.1未満	0.1未満	0.1未満		0.1未満	
	33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2	0.01	0.01未満	0.01未満	0.01未満		0.01未満	
	34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3	0.03	0.17	0.03未満	0.03未満		0.03未満	
	35	銅及びその化合物	mg/L	1.0	0.1	0.1未満	0.1未満	0.1未満		0.1未満	
	36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200	1	19	16	17		16	
	37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05	0.001	0.012	0.003	0.001未満		0.001未満	
	38	塩化物イオン	mg/L	200	5	25	19	18		13	
	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300	3	72	57	61		78	
	40	蒸発残留物	mg/L	500	1	160	130	160		200	
	41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2	0.02	0.02未満	0.02未満	0.02未満		0.02未満	
	42	ジェオスミン	mg/L	0.00001	0.000001	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満		0.000001未満	
	43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001	0.000001	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満		0.000001未満	
	44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02	0.002	0.002未満	0.002未満	0.002未満		0.002未満	
	45	フェノール類	mg/L	0.005	0.0005	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満		0.0005未満	
	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3	0.1	0.8	0.4	0.5		0.5	
	47	pH値	-	5.8～8.6	0.1	6.5	6.4	6.5		6.5	
	48	味	-	異常でない	-						
	49	臭気	-	異常でない	-	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし	
	50	色度	度	5	0.5	2.2	0.5未満	0.5未満		0.5未満	
51	濁度	度	2	0.1	1.2	0.1未満	0.1未満		0.1未満		

項目区分	No.	項 目	単位	基準値等	定量下限	東神青水源	大野水源	中津水源	中津水源	西部水源	西部水源	
						原水槽	集合井	取水井	取水井	原水槽	原水槽	
						東神青 原水	大野 原水	中津 原水	中津 原水	西部 原水	西部 原水	
		時 日				2022/06/07	2022/06/07	2022/05/10	2022/07/05	2022/05/10	2022/07/05	
		月 日				11.35	10.95	12.10	12.10	11.00	9.55	
水質管理目標設定項目						目標値 P-暫定値	定量下限					
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02	0.002	0.002未満	0.002未満	0.002未満		0.002未満		
	2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002P	0.0002	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満		0.0002未満		
	3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02	0.002	0.002未満	0.002未満	0.002未満		0.002未満		
	5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004	0.0004	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満		0.0004未満		
	8	トルエン	mg/L	0.4	0.04	0.04未満	0.04未満	0.04未満		0.04未満		
	9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08	0.008	0.008未満	0.008未満	0.008未満		0.008未満		
	13	ジクロロアセチニトリル	mg/L	0.01P	0.001							
	14	抱水クロラール	mg/L	0.02P	0.002							
	15	農薬類	-	1	0.01	0.01未満	0.01未満		0.01未満		0.01未満	
	16	残留塩素	mg/L	1	0.1							
	17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10～100	3	72	57	61			78	
	18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01	0.001	0.012	0.003	0.001未満			0.001未満	
	19	遊離炭酸	mg/L	20	1	29	34	23			32	
	20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3	0.01	0.01未満	0.01未満	0.01未満			0.01未満	
	21	メチル・n-ブチルエーテル	mg/L	0.02	0.002	0.002未満	0.002未満	0.002未満			0.002未満	
	22	蒸発残留物	mg/L	30～200	1	160	130	160			200	
	25	濁度	度	1	0.1	1.2	0.1未満	0.1未満			0.1未満	
	26	pH値	-	7.5	0.1	6.5	6.4	6.5			6.5	
	27	腐食性(ランゲリア指数)	-	-1～0	-							
	28	従属栄養細菌	個/ml	2000P	1							
	29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1	0.01	0.01未満	0.01未満	0.01未満			0.01未満	
	30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1	0.01	0.01未満	0.01未満	0.01未満			0.01未満	
	31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/L	0.00005P	0.000005	0.000011	0.000007	0.000006			0.000012	
	水質監視項目						基準値等	定量下限				
	水 質 監 視 項 目		水温	℃	-	0.1	16.4	16.6	17.1	19.1	17.7	19.0
		アルカリ度	mg/L	-	0.1	44.3	56.7	47.5		61.3		
		酸度	mg/L	-	0.1	32.9	38.3	26.6		35.9		
		アンモニア性窒素	mg/L	-	0.01							
		紫外線(UV)吸光度	-	-	0.001							
		侵食性遊離炭酸	mg/L	-	1	27	30	21		28		
		電気伝導率	mS/m	-	0.1	28.6	24.5	24.8		28.1		
備 考												

項目区分	No.	項 目	単位	基準値等	定量下限	東神青水源地	大野水源地	中津水源地	中津水源地	西部水源地	西部水源地
						原水	取水槽	取水井	取水井	取水槽	取水槽
						東神直 原水	大野 原水	中津 原水	中津 原水	西部 原水	西部 原水
						2022/06/07 11:35	2022/06/07 10:05	2022/05/10 12:10	2022/07/05 12:10	2022/05/10 11:00	2022/07/05 9:55
農薬類											
農 薬 類	1	1,3-ジクロロプロペン(D-D)	mg/L	0.05	0.0005	0.0005未満	0.0005未満		0.0005未満		0.0005未満
	2	2,2-DPA(ダラボン)	mg/L	0.08	0.0008	0.0008未満	0.0008未満		0.0008未満		0.0008未満
	3	2,4-D(2,4-PA)	mg/L	0.02	0.0002	0.0002未満	0.0002未満		0.0002未満		0.0002未満
	4	EPN	mg/L	0.004	0.00004	0.00004未満	0.00004未満		0.00004未満		0.00004未満
	5	MCPA	mg/L	0.005	0.00005	0.00005未満	0.00005未満		0.00005未満		0.00005未満
	6	アシュラム	mg/L	0.9	0.009	0.009未満	0.009未満		0.009未満		0.009未満
	7	アセフェート	mg/L	0.006	0.0006	0.0005未満	0.0005未満		0.0005未満		0.0005未満
	8	アトラジン	mg/L	0.01	0.0001	0.0001未満	0.0001未満		0.0001未満		0.0001未満
	9	アミノホス	mg/L	0.003	0.00003	0.00003未満	0.00003未満		0.00003未満		0.00003未満
	10	アミトラズ	mg/L	0.006	0.0003	0.0005未満	0.0005未満		0.0005未満		0.0005未満
	11	アラクロール	mg/L	0.03	0.0003	0.0003未満	0.0003未満		0.0003未満		0.0003未満
	12	イソキサチオン	mg/L	0.005	0.00005	0.00005未満	0.00005未満		0.00005未満		0.00005未満
	13	イソフェンホス	mg/L	0.001	0.00001	0.00001未満	0.00001未満		0.00001未満		0.00001未満
	14	イソプロカルブ(MIPC)	mg/L	0.01	0.0001	0.0001未満	0.0001未満		0.0001未満		0.0001未満
	15	イソプロチオラン(IPT)	mg/L	0.3	0.003	0.003未満	0.003未満		0.003未満		0.003未満
	16	イブフェンカルバゾン	mg/L	0.002	0.00002	0.00002未満	0.00002未満		0.00002未満		0.00002未満
	17	イプロベンホス(IBP)	mg/L	0.09	0.0009	0.0009未満	0.0009未満		0.0009未満		0.0009未満
	18	イミノクタジン	mg/L	0.006	0.00006	0.00006未満	0.00006未満		0.00006未満		0.00006未満
	19	インダノファン	mg/L	0.009	0.0003	0.00009未満	0.00009未満		0.00009未満		0.00009未満
	20	エスプロカルブ	mg/L	0.03	0.0003	0.0003未満	0.0003未満		0.0003未満		0.0003未満
	21	エンドフェンブロックス	mg/L	0.08	0.0008	0.0008未満	0.0008未満		0.0008未満		0.0008未満
	22	エンドスルファン	mg/L	0.01	0.0001	0.0001未満	0.0001未満		0.0001未満		0.0001未満
	23	オキサジクロメホン	mg/L	0.02	0.0002	0.0002未満	0.0002未満		0.0002未満		0.0002未満
	24	オキシン銅(有機銅)	mg/L	0.03	0.0003	0.0003未満	0.0003未満		0.0003未満		0.0003未満
	25	オリサストロビン	mg/L	0.1	0.001	0.001未満	0.001未満		0.001未満		0.001未満
	26	カズサホス	mg/L	0.0006	0.000006	0.000006未満	0.000006未満		0.000006未満		0.000006未満
	27	カフェンストロール	mg/L	0.008	0.00008	0.00008未満	0.00008未満		0.00008未満		0.00008未満
	28	カルタップ	mg/L	0.08	0.0008	0.0008未満	0.0008未満		0.0008未満		0.0008未満
	29	カルバリル(NAC)	mg/L	0.02	0.0002	0.0002未満	0.0002未満		0.0002未満		0.0002未満
	30	カルボフラン	mg/L	0.003	0.000003	0.000003未満	0.000003未満		0.000003未満		0.000003未満
	31	キノクラミン(ACN)	mg/L	0.005	0.00005	0.00005未満	0.00005未満		0.00005未満		0.00005未満
	32	キャプタン	mg/L	0.3	0.003	0.003未満	0.003未満		0.003未満		0.003未満
	33	クミルロン	mg/L	0.03	0.0003	0.0003未満	0.0003未満		0.0003未満		0.0003未満
	34	グリホサート	mg/L	2	0.02	0.02未満	0.02未満		0.02未満		0.02未満
	35	グルホシネート	mg/L	0.02	0.0002	0.0004未満	0.0004未満		0.0004未満		0.0004未満
	36	クロメプロップ	mg/L	0.02	0.0002	0.0002未満	0.0002未満		0.0002未満		0.0002未満
	37	クロルニトロフェン(CNP)	mg/L	0.0001	0.0001	0.0001未満	0.0001未満		0.0001未満		0.0001未満
	38	クロルピリホス	mg/L	0.003	0.00003	0.00003未満	0.00003未満		0.00003未満		0.00003未満
	39	クロロタロニル(TPN)	mg/L	0.05	0.0005	0.0005未満	0.0005未満		0.0005未満		0.0005未満
	40	シアナジン	mg/L	0.001	0.00001	0.00001未満	0.00001未満		0.00001未満		0.00001未満
	41	シアノホス(CYAP)	mg/L	0.003	0.00003	0.00003未満	0.00003未満		0.00003未満		0.00003未満
	42	ジウロン(DCMU)	mg/L	0.02	0.0002	0.0002未満	0.0002未満		0.0002未満		0.0002未満
	43	ジクロベニル(DBN)	mg/L	0.03	0.0003	0.0003未満	0.0003未満		0.0003未満		0.0003未満
	44	ジクロルボス(DDVP)	mg/L	0.008	0.00008	0.00008未満	0.00008未満		0.00008未満		0.00008未満
	45	ジクワット	mg/L	0.01	0.00001	0.0001未満	0.0001未満		0.0001未満		0.0001未満
	46	ジスルホトン(エチルチオアモン)	mg/L	0.004	0.00004	0.0001未満	0.0001未満		0.0001未満		0.0001未満
	47	ジチオカルバメート系農薬	mg/L	0.005	0.00005	0.00005未満	0.00005未満		0.00005未満		0.00005未満
	48	ジチオビル	mg/L	0.009	0.00009	0.00009未満	0.00009未満		0.00009未満		0.00009未満
	49	シハロホップブチル	mg/L	0.006	0.00006	0.00006未満	0.00006未満		0.00006未満		0.00006未満
	50	シマジン(CAT)	mg/L	0.003	0.00003	0.00003未満	0.00003未満		0.00003未満		0.00003未満
	51	ジメタメトリン	mg/L	0.02	0.0002	0.0002未満	0.0002未満		0.0002未満		0.0002未満
	52	ジメエート	mg/L	0.05	0.0005	0.0005未満	0.0005未満		0.0005未満		0.0005未満
	53	シメトリン	mg/L	0.03	0.0003	0.0003未満	0.0003未満		0.0003未満		0.0003未満
	54	ダイアジノン	mg/L	0.003	0.00003	0.00003未満	0.00003未満		0.00003未満		0.00003未満
	55	ダイムロン	mg/L	0.8	0.008	0.008未満	0.008未満		0.008未満		0.008未満
	56	ダゾメット、メタム(カーバム)、イソチオシアネート	mg/L	0.01	0.0001	0.0001未満	0.0001未満		0.0001未満		0.0001未満
	57	チアジニル	mg/L	0.1	0.001	0.001未満	0.001未満		0.001未満		0.001未満

項目区分	No.	項 目	単位	基準値等	定量下限	東神	大野	中津	中津	西部	西部
						青水	水源	水源	水源	水源	水源
						取水	集合	取水	取水	取水	取水
						槽	井	井	井	槽	槽
月 日	時 刻					東神	大野	中津	中津	西部	西部
						原水	原水	原水	原水	原水	原水
						2022/06/07	2022/06/07	2022/05/10	2022/07/05	2022/05/10	2022/07/05
						11:35	10:05	12:10	12:10	11:00	9:55
農 業 観	58	チウラム	mg/L	0.02	0.0002	0.0002未満	0.0002未満		0.0002未満		0.0002未満
	59	チオジカルブ	mg/L	0.08	0.0008	0.0008未満	0.0008未満		0.0008未満		0.0008未満
	60	チオファネートメチル	mg/L	0.3	0.003	0.003未満	0.003未満		0.003未満		0.003未満
	61	チオベンカルブ	mg/L	0.02	0.0002	0.0002未満	0.0002未満		0.0002未満		0.0002未満
	62	テフリルトリオン	mg/L	0.002	0.00002	0.00002未満	0.00002未満		0.00002未満		0.00002未満
	63	チルブカルブ(MBPMC)	mg/L	0.02	0.0002	0.0002未満	0.0002未満		0.0002未満		0.0002未満
	64	トリクロピル	mg/L	0.006	0.00006	0.00006未満	0.00006未満		0.00006未満		0.00006未満
	65	トリクロルホチ(DEP)	mg/L	0.005	0.0002	0.00005未満	0.00005未満		0.00005未満		0.00005未満
	66	トリシクラゾール	mg/L	0.1	0.001	0.001未満	0.001未満		0.001未満		0.001未満
	67	トリフルラリン	mg/L	0.06	0.0006	0.0006未満	0.0006未満		0.0006未満		0.0006未満
	68	ナプロハミド	mg/L	0.03	0.0003	0.0003未満	0.0003未満		0.0003未満		0.0003未満
	69	ハバコート	mg/L	0.005	0.00005	0.00005未満	0.00005未満		0.00005未満		0.00005未満
	70	ビベロホス	mg/L	0.0009	0.000009	0.000009未満	0.000009未満		0.000009未満		0.000009未満
	71	ピラクロニル	mg/L	0.01	0.0001	0.0001未満	0.0001未満		0.0001未満		0.0001未満
	72	ピラゾキシフェン	mg/L	0.004	0.00004	0.00004未満	0.00004未満		0.00004未満		0.00004未満
	73	ピラゾリネート(ピラゾレート)	mg/L	0.02	0.0002	0.0002未満	0.0002未満		0.0002未満		0.0002未満
	74	ピリダフェンチオン	mg/L	0.002	0.00002	0.00002未満	0.00002未満		0.00002未満		0.00002未満
	75	ピリプチカルブ	mg/L	0.02	0.0002	0.0002未満	0.0002未満		0.0002未満		0.0002未満
	76	ピロキロン	mg/L	0.05	0.0005	0.0005未満	0.0005未満		0.0005未満		0.0005未満
	77	フィプロニル	mg/L	0.0005	0.000005	0.000005未満	0.000005未満		0.000005未満		0.000005未満
	78	フェニトロチオン(MEP)	mg/L	0.01	0.0001	0.0001未満	0.0001未満		0.0001未満		0.0001未満
	79	フェノブカルブ(BPMC)	mg/L	0.03	0.0003	0.0003未満	0.0003未満		0.0003未満		0.0003未満
	80	フェリムゾン	mg/L	0.05	0.0005	0.0005未満	0.0005未満		0.0005未満		0.0005未満
	81	フェンチオン(MPP)	mg/L	0.006	0.00006	0.00006未満	0.00006未満		0.00006未満		0.00006未満
	82	フェントエート(PAP)	mg/L	0.007	0.00007	0.00007未満	0.00007未満		0.00007未満		0.00007未満
	83	フェントラザミド	mg/L	0.01	0.0001	0.0001未満	0.0001未満		0.0001未満		0.0001未満
	84	フサライド	mg/L	0.1	0.001	0.001未満	0.001未満		0.001未満		0.001未満
	85	ブタクロール	mg/L	0.03	0.0003	0.0003未満	0.0003未満		0.0003未満		0.0003未満
	86	ブタミホス	mg/L	0.02	0.0002	0.0002未満	0.0002未満		0.0002未満		0.0002未満
	87	ブプロフェジン	mg/L	0.02	0.0002	0.0002未満	0.0002未満		0.0002未満		0.0002未満
	88	フルアジナム	mg/L	0.03	0.0003	0.0003未満	0.0003未満		0.0003未満		0.0003未満
	89	フレチラクロール	mg/L	0.05	0.0005	0.0005未満	0.0005未満		0.0005未満		0.0005未満
	90	プロシミドン	mg/L	0.09	0.0009	0.0009未満	0.0009未満		0.0009未満		0.0009未満
	91	プロチオホス	mg/L	0.007	0.00007	0.00007未満	0.00007未満		0.00007未満		0.00007未満
	92	プロピコナゾール	mg/L	0.05	0.0005	0.0005未満	0.0005未満		0.0005未満		0.0005未満
	93	プロピザミド	mg/L	0.05	0.0005	0.0005未満	0.0005未満		0.0005未満		0.0005未満
	94	プロベナゾール	mg/L	0.03	0.0003	0.0005未満	0.0005未満		0.0005未満		0.0005未満
	95	プロモブチド	mg/L	0.1	0.001	0.001未満	0.001未満		0.001未満		0.001未満
	96	ベノミル	mg/L	0.02	0.0002	0.0002未満	0.0002未満		0.0002未満		0.0002未満
	97	ベンシクロン	mg/L	0.1	0.001	0.001未満	0.001未満		0.001未満		0.001未満
	98	ベンゾピシクロン	mg/L	0.09	0.0009	0.0009未満	0.0009未満		0.0009未満		0.0009未満
	99	ベンゾフェナップ	mg/L	0.005	0.00005	0.00005未満	0.00005未満		0.00005未満		0.00005未満
	100	ベンタゾン	mg/L	0.2	0.002	0.002未満	0.002未満		0.002未満		0.002未満
	101	ベンディメタリン	mg/L	0.3	0.003	0.003未満	0.003未満		0.003未満		0.003未満
	102	ベンフラカルブ	mg/L	0.02	0.0002	0.0002未満	0.0002未満		0.0002未満		0.0002未満
	103	ベンフルラリン(ベスロジン)	mg/L	0.01	0.0001	0.0001未満	0.0001未満		0.0001未満		0.0001未満
	104	ベンフレセート	mg/L	0.07	0.0007	0.0007未満	0.0007未満		0.0007未満		0.0007未満
	105	ホスチアゼート	mg/L	0.005	0.00003	0.00005未満	0.00005未満		0.00005未満		0.00005未満
	106	マラチオン(マラソン)	mg/L	0.7	0.007	0.007未満	0.007未満		0.007未満		0.007未満
	107	メコブロップ(MCPP)	mg/L	0.05	0.0005	0.0005未満	0.0005未満		0.0005未満		0.0005未満
	108	メソミル	mg/L	0.03	0.0003	0.0003未満	0.0003未満		0.0003未満		0.0003未満
	109	メタラキシル	mg/L	0.2	0.002	0.002未満	0.002未満		0.002未満		0.002未満
	110	メチダチオン(DMTP)	mg/L	0.004	0.00004	0.00004未満	0.00004未満		0.00004未満		0.00004未満
	111	トミノストロビン	mg/L	0.04	0.0004	0.0004未満	0.0004未満		0.0004未満		0.0004未満
	112	メトリブジン	mg/L	0.03	0.0003	0.0003未満	0.0003未満		0.0003未満		0.0003未満
	113	メフェナセット	mg/L	0.02	0.0002	0.0002未満	0.0002未満		0.0002未満		0.0002未満
	114	メブロニル	mg/L	0.1	0.001	0.001未満	0.001未満		0.001未満		0.001未満
	115	モリネート	mg/L	0.005	0.00005	0.00005未満	0.00005未満		0.00005未満		0.00005未満

(3) 工程管理検査


中西条浄水場 工程管理検査 年間成績表 (令和4年度)

項 目	基準値等		浄水	ろ過水	沈澱水	集合原水	項 目	基準値等		浄水	ろ過水	沈澱水	集合原水
水温 (℃)	-	最高値	30.2	30.7	31.0	30.9	残留塩素 (mg/L)	1	最高値	1.1	0.7	1.1	
		最低値	6.8	6.8	6.8	6.3			最低値	0.4	0.1	0.1	
		平均値	18.6	18.7	18.8	18.6			平均値	0.7	0.3	0.5	
		測定回数	243	243	243	243			測定回数	243	243	243	
臭気	異常でない	最頻値	異常なし			藻臭	味	異常でない	最頻値	異常なし			
		測定回数	243			243			測定回数	243			
色度 (度)	5	最高値	0.9	1.1	2.5	102.4	一般細菌 (個/mL)	100	最高値	1未満	1未満	2	4400
		最低値	0.5未満	0.5未満	0.5未満	3.3			最低値	1未満	1未満	1未満	90
		平均値	0.5未満	0.5未満	0.9	15.7			平均値	1未満	1未満	1未満	780
		測定回数	243	243	243	243			測定回数	20	20	20	20
濁度 (度)	2	最高値	0.1未満	0.1未満	1.3	104.0	大腸菌 (MPN/100mL)	不検出	最高値				540
		最低値	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1.0			最低値				2
		平均値	0.1未満	0.1未満	0.3	9.0			平均値				96
		測定回数	243	243	243	243			最頻値	不検出	不検出	不検出	検出
pH値	5.8～8.6	最高値	7.2	7.1	7.2	8.1	塩化物イオン (mg/L)	200	最高値	33	32	32	28
		最低値	6.7	6.6	6.7	6.9			最低値	14	14	14	10
		平均値	7.0	7.0	7.0	7.3			平均値	25	25	25	21
		測定回数	243	243	243	243			測定回数	19	19	19	19
有機物 (全有機炭素 (TOC)の量) (mg/L)	3	最高値	1.9	1.8	1.9	5.8	アルカリ度 (mg/L)	-	最高値	43.7	43.3	43.0	56.5
		最低値	0.8	0.2	0.9	1.5			最低値	24.8	21.9	21.0	23.4
		平均値	1.2	1.2	1.3	2.6			平均値	36.1	35.3	35.5	41.5
		測定回数	243	243	243	243			測定回数	243	243	243	243
鉄及び その化合物 (mg/L)	0.3	最高値	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.23	マンガン及び その化合物 (mg/L)	0.05	最高値	0.001未満	0.001未満	0.008	0.058
		最低値	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満			最低値	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.002
		平均値	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.08			平均値	0.001未満	0.001未満	0.002	0.018
		測定回数	27	27	27	27			測定回数	27	27	27	27
電気伝導率 (mS/m)	-	最高値	33.3	32.9	33.0	31.6	紫外線吸光度 (E-260)	-	最高値			0.156	1.292
		最低値	13.2	9.9	9.7	9.2			最低値			0.055	0.127
		平均値	23.3	22.9	23.0	21.7			平均値			0.096	0.302
		測定回数	243	243	243	243			測定回数			243	243
アンモニア性 窒素 (NH ₄ -N) (mg/L)	-	最高値				0.13	備考		※基準値は浄水の結果のみに適応されます。				
		最低値				0.01未満			浄水の分析結果は全て水質基準に適合しています。				
		平均値				0.03							
		測定回数				243							


(4) その他

(ア)水質に関する苦情等(施設課対応分)

内容別(重複含む)	件数	主な原因
異臭味	6	
異物	0	
青水	0	
赤水	2	
白水	0	
水質不安	2	
残留塩素	1	
その他	0	
計	11	

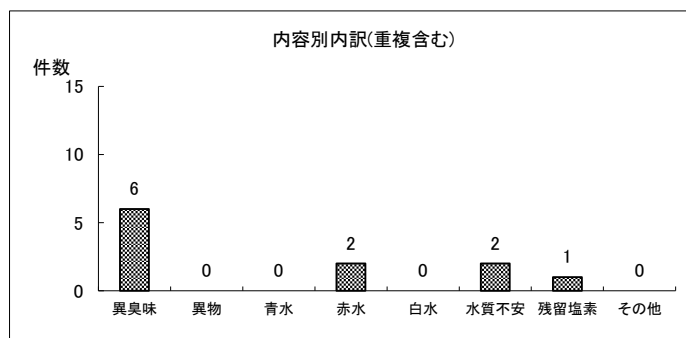

水源別(重複含む)	件数
低区系	5
高区系	2
地下水系	3
志方系	0
不明	1
計	11

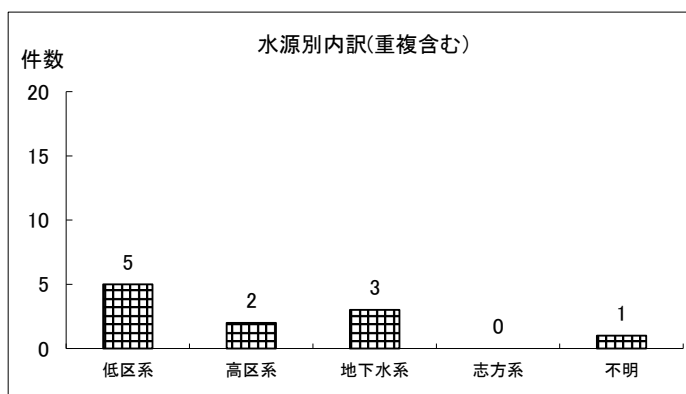

(イ)水質に関する苦情等(施設課対応分)における経年変化

	H30	R01	R02	R03	R04
異臭味	2	2	1	4	6
異物	2	2	1	0	0
青水	3	0	0	1	0
赤水	3	1	0	6	2
白水	0	1	0	0	0
水質不安	0	2	4	2	2
残留塩素	0	0	0	1	1
その他	2	0	1	1	0
計	12	8	7	15	11

