令和5年度　水質検査集計結果

(1)毎日検査

(2)定期検査

　(ア)管末給水栓水

　(イ)配水施設(浄水)

　(ウ)水源地(浄水)

　(エ)原水

(3)工程管理検査

(4)その他

　水質に関する苦情等(施設課対応分)

（1）毎日検査

（令和5年度）

給水系統	給水区分	測定手法	項目（単位）	集計内容	集計結果	備考
中西条系	高区配水区域	自動測定	残留塩素濃度（mg/L）	日間平均値の年間最高値	0.66	※：自動測定による結果は、収集した1時間値の1日平均の集計結果を表しています。
				日間平均値の年間最低値	0.15	
				日間平均値の年間平均値	0.33	
	低区配水区域	自動測定	残留塩素濃度（mg/L）	日間平均値の年間最高値	0.42	
				日間平均値の年間最低値	0.16	
				日間平均値の年間平均値	0.27	
	志方区配水区域	自動測定	残留塩素濃度（mg/L）	日間平均値の年間最高値	0.56	
				日間平均値の年間最低値	0.14	
				日間平均値の年間平均値	0.34	

給水系統	給水区分	測定手法	項目（単位）	集計内容	年間集計結果	備考
地下水系	中津系	手分析	残留塩素濃度（mg/L）	年間最高値	0.47	※：自動測定による結果は、収集した1時間値の1日平均の集計結果を表しています。
				年間最低値	0.10	
				年間平均値	0.32	
	大野系	自動測定	残留塩素濃度（mg/L）	日間平均値の年間最高値	0.44	
				日間平均値の年間最低値	0.21	
				日間平均値の年間平均値	0.31	
	東神吉系	自動測定	残留塩素濃度（mg/L）	日間平均値の年間最高値	0.38	
				日間平均値の年間最低値	0.18	
				日間平均値の年間平均値	0.26	
	西部系	手分析	残留塩素濃度（mg/L）	年間最高値	0.44	
				年間最低値	0.23	
				年間平均値	0.34	

なお、色及び濁りについては年間を通して全地点とも異常ありませんでした。

(2)定期検査

（ア）管末給水栓水

（ア-1）中西条系管末給水栓（尾上）

項目区分	No.	項目	単位	基準値等	定量下限	中西条浄水場 管末給水栓 尾上	中西条浄水場 管末給水栓 尾上	中西条浄水場 管末給水栓 尾上	中西条浄水場 管末給水栓 尾上	中西条浄水場 管末給水栓 尾上	中西条浄水場 管末給水栓 尾上	中西条浄水場 管末給水栓 尾上	中西条浄水場 管末給水栓 尾上	中西条浄水場 管末給水栓 尾上	中西条浄水場 管末給水栓 尾上	中西条浄水場 管末給水栓 尾上	中西条浄水場 管末給水栓 尾上	中西条浄水場 管末給水栓 尾上	中西条浄水場 管末給水栓 尾上	中西条浄水場 管末給水栓 尾上	中西条浄水場 管末給水栓 尾上	最頻値	最高値	最低値	平均値	測定回数
		月 日				2023/04/11	2023/05/16	2023/05/23	2023/06/06	2023/07/04	2023/07/11	2023/08/08	2023/09/05	2023/10/03	2023/10/16	2023/11/07	2023/12/05	2024/01/16	2024/02/06	2024/02/19	2024/03/05					
		時 刻				10:40	11:16	9:50	10:45	11:00	9:35	10:45	11:18	9:30	10:55	11:15	11:10	12:05	10:50	10:20	11:16					
		水質基準項目		基準値	定量下限																					
水質基準項目	1	一般細菌	個/mL	100	1	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満		1未満	1未満	1未満	16
	2	大腸菌	-	不検出	-	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出				16
			MPN/100mL		1																					
	3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003	0.0003			0.0003未満			0.0003未満				0.0003未満					0.0003未満			0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4
	4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005	0.00005			0.00005未満			0.00005未満				0.00005未満					0.00005未満			0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	4
	5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01	0.001			0.001未満			0.001未満				0.001未満					0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01	0.001			0.001未満			0.001未満				0.001未満					0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01	0.001			0.001未満			0.001未満				0.001未満					0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	8	六価クロム化合物	mg/L	0.02	0.002			0.002未満			0.002未満				0.002未満					0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
	9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04	0.004			0.004未満			0.004未満				0.004未満					0.004未満			0.004未満	0.004未満	0.004未満	4
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01	0.001			0.001未満			0.001未満				0.001未満					0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10	0.5			0.7			0.7				0.6					0.6			0.7	0.6	0.6	4
	12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8	0.08			0.11			0.10				0.08未満					0.09			0.11	0.08未満	0.08未満	4
	13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0	0.1			0.1未満			0.1未満				0.1未満					0.1未満			0.1未満	0.1未満	0.1未満	4
	14	四塩化炭素	mg/L	0.002	0.0002			0.0002未満			0.0002未満				0.0002未満					0.0002未満			0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
	15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05	0.005			0.005未満			0.005未満				0.005未満					0.005未満			0.005未満	0.005未満	0.005未満	4
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04	0.004			0.004未満			0.004未満				0.004未満					0.004未満			0.004未満	0.004未満	0.004未満	4
	17	ジクロロメタン	mg/L	0.02	0.002			0.002未満			0.002未満				0.002未満					0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
	18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01	0.001			0.001未満			0.001未満				0.001未満					0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01	0.001			0.001未満			0.001未満				0.001未満					0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	20	ベンゼン	mg/L	0.01	0.001			0.001未満			0.001未満				0.001未満					0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	21	塩素酸	mg/L	0.6	0.06			0.08			0.13				0.11					0.06未満			0.13	0.06未満	0.08	4
	22	クロロ酢酸	mg/L	0.02	0.002	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	16
	23	クロロホルム	mg/L	0.06	0.001	0.024	0.011	0.019	0.015	0.025	0.020	0.031	0.024	0.017	0.009	0.010	0.002	0.007	0.007	0.010	0.013		0.031	0.002	0.015	16
	24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03	0.003	0.003	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.004	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満		0.004	0.003未満	0.003未満	16
	25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1	0.001	0.003	0.005	0.003	0.003	0.003	0.004	0.011	0.007	0.006	0.006	0.009	0.005	0.007	0.005	0.006	0.002		0.011	0.002	0.005	16
	26	臭素酸	mg/L	0.01	0.001			0.001未満			0.001未満				0.001未満					0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	27	総トリハロメタン	mg/L	0.1	0.001	0.038	0.026	0.031	0.026	0.039	0.035	0.064	0.047	0.036	0.025	0.033	0.013	0.025	0.021	0.027	0.022		0.064	0.013	0.032	16
	28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03	0.003	0.010	0.006	0.011	0.009	0.012	0.010	0.010	0.008	0.008	0.004	0.004	0.003未満	0.006	0.007	0.007	0.012		0.012	0.003未満	0.008	16
	29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03	0.001	0.011	0.010	0.009	0.008	0.011	0.011	0.020	0.016	0.013	0.010	0.013	0.005	0.010	0.009	0.011	0.007		0.020	0.005	0.011	16
	30	ブロモホルム	mg/L	0.09	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.002	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001	0.001	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満		0.002	0.001未満	0.001未満	16
	31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08	0.008			0.008未満			0.008未満				0.008未満					0.008未満			0.008未満	0.008未満	0.008未満	4
	32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0	0.1			0.1未満			0.1未満				0.1未満					0.1未満			0.1未満	0.1未満	0.1未満	4
	33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2	0.01			0.01未満			0.01				0.01					0.01未満			0.01	0.01未満	0.01未満	4
	34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3	0.03			0.03未満			0.03未満				0.03未満					0.03未満			0.03未満	0.03未満	0.03未満	4
	35	銅及びその化合物	mg/L	1.0	0.1			0.1未満			0.1未満				0.1未満					0.1未満			0.1未満	0.1未満	0.1未満	4
	36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200	1			9			10				20					22			22	9	15	4
	37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05	0.001			0.001未満			0.001未満				0.001未満					0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	38	塩化物イオン	mg/L	200	5	13	13	13	10	11	12	30	19	21	26	35	31	37	28	25	14		37	10	21	16
	39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	300	3			33			36				49					46			49	33	41	4
	40	蒸発残留物	mg/L	500	1			95			96				152					135			152	95	120	4
	41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2	0.02			0.02未満			0.02未満				0.02未満					0.02未満			0.02未満	0.02未満	0.02未満	4
	42	ジェオスミン	mg/L	0.00001	0.000001	0.000002	0.000001未満	0.000001未満	0.000001	0.000002	0.000003	0.000002	0.000003	0.000004	0.000003	0.000001	0.000001未満	0.000001	0.000001	0.000001	0.000001		0.000004	0.000001未満	0.000002	16
	43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001	0.000001	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000003	0.000002	0.000004	0.000001	0.000001	0.000002	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満		0.000004	0.000001未満	0.000001未満	16
	44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02	0.002			0.002未満			0.002未満				0.002未満					0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
	45	フェノール類	mg/L	0.005	0.0005			0.0005未満			0.0005未満				0.0005未満					0.0005未満			0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	4
	46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	3	0.1	1.0	1.2	1.5	1.1	1.3	1.2	1.6	1.2	1.3	1.1	1.3	0.7	1.2	1.0	1.1	1.0		1.6	0.7	1.2	16
	47	pH値	-	5.8～8.6	0.1	7.1	7.2	7.0	7.1	7.1	6.9	7.0	7.1	7.1	7.0	7.0	6.9	7.1	7.1	7.2	7.1		7.2	6.9	7.1	16
	48	味	-	異常でない	ー	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				16
	49	臭気	-	異常でない	ー	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				16
	50	色度	度	5	0.5	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満		0.5未満	0.5未満	0.5未満	16
	51	濁度	度	2	0.1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満		0.1未満	0.1未満	0.1未満	16

項目区分	No.	項目	単位	基準値等	定量下限	中西条浄水場 管末給水栓	中西条浄水場 管末給水栓	中西条浄水場 管末給水栓	中西条浄水場 管末給水栓	中西条浄水場 管末給水栓	中西条浄水場 管末給水栓	中西条浄水場 管末給水栓	中西条浄水場 管末給水栓	中西条浄水場 管末給水栓	中西条浄水場 管末給水栓	中西条浄水場 管末給水栓	中西条浄水場 管末給水栓	中西条浄水場 管末給水栓	中西条浄水場 管末給水栓	中西条浄水場 管末給水栓	最頻値	最高値	最低値	平均値	測定回数
						蛇口	蛇口	蛇口	蛇口	蛇口	蛇口	蛇口	蛇口	蛇口	蛇口	蛇口	蛇口	蛇口	蛇口	蛇口					
		月日				2023/04/11	2023/05/16	2023/05/23	2023/06/06	2023/07/04	2023/07/11	2023/08/08	2023/09/05	2023/10/03	2023/10/16	2023/11/07	2023/12/05	2024/01/16	2024/02/06	2024/02/19	2024/03/05					
		時刻				10:40	11:16	9:50	10:45	11:00	9:35	10:45	11:18	9:30	10:55	11:15	11:10	12:05	10:50	10:20	11:16					
水質監視項目				基準値等	定量下限																					
水質監視項目		水温	℃	−	−	16.1	19.5	20.8	21.7	24.6	25.5	31.3	29.6	27.7	24.0	21.2	14.1	10.3	10.8	12.0	10.4		31.3	10.3	20.0	16
		アルカリ度	mg/L	−	0.1			30.3			32.6				38.9					36.3			38.9	30.3	34.5	4
		酸度	mg/L	−	0.1			10.0			15.2				7.5					8.0			15.2	7.5	10.2	4
		アンモニア性窒素	mg/L	−	0.01																					
		紫外線(UV)吸光度	−	−	0.001																					
		侵食性遊離炭酸	mg/L	−	0.1			8.3			13				6.2					6.5			13	6.2	8.5	4
		電気伝導率	mS/m	−	0.1	13.5	16.1	14.3	14.5	15.6	15.5	27.6	20.1	24.3	24.6	32.2	26.0	30.6	25.1	23.3	14.1		32.2	13.5	21.1	16
水質管理目標設定項目				目標値	定量下限																					
水質管理目標設定項目	1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02	0.002			0.002未満			0.002未満				0.002未満					0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
	2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002P	0.0002			0.0002未満			0.0002未満				0.0002未満					0.0002未満			0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
	3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02	0.002			0.002未満			0.002未満				0.004					0.002未満			0.004	0.002未満	0.002未満	4
	5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004	0.0004			0.0004未満			0.0004未満				0.0004未満					0.0004未満			0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	4
	8	トルエン	mg/L	0.4	0.04			0.04未満			0.04未満				0.04未満					0.04未満			0.04未満	0.04未満	0.04未満	4
	9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08	0.008																					
	13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01P	0.001			0.002							0.001								0.002	0.001	0.002	2
	14	抱水クロラール	mg/L	0.02P	0.002			0.006							0.004								0.006	0.004	0.005	2
	15	農薬類	−	1	0.01																					
	16	残留塩素	mg/L	0.1以上	0.1	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.4	0.2	0.3	0.4	0.3	0.3	0.4	0.2	0.2	0.2	0.2		0.4	0.2	0.3	16
	17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10～100	3			33			36				49					46			49	33	41	4
	18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01	0.001			0.001未満			0.001未満				0.001未満					0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	19	遊離炭酸	mg/L	20	0.1			8.8			13				6.6					7.0			13	6.6	8.8	4
	20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3	0.03			0.03未満			0.03未満				0.03未満					0.03未満			0.01未満	0.03未満	0.01未満	4
	21	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L	0.02	0.002			0.002未満			0.002未満				0.002未満					0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
	24	蒸発残留物	mg/L	30～200	1			95			96				152					135			152	95	120	4
	25	濁度	度	1	0.1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満		0.1未満	0.1未満	0.1未満	16
	26	pH値	−	7.5	0.1	7.1	7.2	7.0	7.1	7.1	6.9	7.0	7.1	7.1	7.0	7.0	6.9	7.1	7.1	7.2	7.1		7.2	6.9	7.1	16
	27	腐食性(ランゲリア指数)	−	−1～0	ー			−1.3			−1.3				−1.3					−1.1			−1.1	−1.3	−1.2	4
	28	従属栄養細菌	CFU/ml	2000P	1			4			1未満				7					6			7	1未満	4.2	4
	29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1	0.01			0.01未満			0.01未満				0.01未満					0.01未満			0.01未満	0.01未満	0.01未満	4
	30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1	0.01			0.01未満			0.01				0.01					0.01未満			0.01	0.01未満	0.01未満	4
	31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/L	0.00005P	0.000005																					
備考																										

（ア-2）中西条系管末給水栓（八幡）

項目区分	No.	項目	単位	基準値等	定量下限	中西条浄水場 管末給水栓 八幡	中西条浄水場 管末給水栓 八幡	中西条浄水場 管末給水栓 八幡	中西条浄水場 管末給水栓 八幡	中西条浄水場 管末給水栓 八幡	中西条浄水場 管末給水栓 八幡	中西条浄水場 管末給水栓 八幡	中西条浄水場 管末給水栓 八幡	中西条浄水場 管末給水栓 八幡	中西条浄水場 管末給水栓 八幡	中西条浄水場 管末給水栓 八幡	中西条浄水場 管末給水栓 八幡	中西条浄水場 管末給水栓 八幡	中西条浄水場 管末給水栓 八幡	中西条浄水場 管末給水栓 八幡	中西条浄水場 管末給水栓 八幡	最頻値	最高値	最低値	平均値	測定回数
		月日				2023/04/11	2023/05/16	2023/06/06	2023/06/19	2023/07/04	2023/08/08	2023/08/21	2023/09/05	2023/10/03	2023/11/07	2023/11/13	2023/12/05	2024/01/16	2024/02/06	2024/03/05	2024/03/11					
		時刻				9:10	12:11	9:05	11:20	12:10	9:10	9:24	9:05	12:15	9:05	9:05	9:05	9:05	12:05	12:12	9:20					
		水質基準項目		基準値	定量下限																					
水質基準項目	1	一般細菌	個/mL	100	1	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満		1未満	1未満	1未満	16
	2	大腸菌	－	不検出	－	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出				16
			MPN/100mL		1																					
	3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003	0.0003				0.0003未満			0.0003未満				0.0003未満					0.0003未満		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4
	4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005	0.00005				0.00005未満			0.00005未満				0.00005未満					0.00005未満		0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	4
	5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01	0.001				0.001未満			0.001未満				0.001未満					0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01	0.001				0.001未満			0.001未満				0.001未満					0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01	0.001				0.001未満			0.001未満				0.001未満					0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	8	六価クロム化合物	mg/L	0.02	0.002				0.002未満			0.002未満				0.002未満					0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
	9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04	0.004				0.004未満			0.004未満				0.004未満					0.004未満		0.004未満	0.004未満	0.004未満	4
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01	0.001				0.001未満			0.001未満				0.001未満					0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10	0.5				0.8			0.9				0.7					0.7		0.9	0.7	0.8	4
	12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8	0.08				0.12			0.10				0.08					0.09		0.12	0.08	0.10	4
	13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0	0.1				0.1未満			0.1未満				0.1未満					0.1未満		0.1未満	0.1未満	0.1未満	4
	14	四塩化炭素	mg/L	0.002	0.0002				0.0002未満			0.0002未満				0.0002未満					0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
	15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05	0.005				0.005未満			0.005未満				0.005未満					0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満	4
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04	0.004				0.004未満			0.004未満				0.004未満					0.004未満		0.004未満	0.004未満	0.004未満	4
	17	ジクロロメタン	mg/L	0.02	0.002				0.002未満			0.002未満				0.002未満					0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
	18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01	0.001				0.001未満			0.001未満				0.001未満					0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01	0.001				0.001未満			0.001未満				0.001未満					0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	20	ベンゼン	mg/L	0.01	0.001				0.001未満			0.001未満				0.001未満					0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	21	塩素酸	mg/L	0.6	0.06				0.10			0.06未満				0.09					0.06未満		0.10	0.06未満	0.06未満	4
	22	クロロ酢酸	mg/L	0.02	0.002	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	16
	23	クロロホルム	mg/L	0.06	0.001	0.024	0.010	0.014	0.016	0.021	0.024	0.016	0.017	0.012	0.008	0.008	0.002	0.006	0.006	0.008	0.007		0.024	0.002	0.012	16
	24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03	0.003	0.004	0.004	0.003未満	0.003未満	0.003	0.011	0.008	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.004	0.004	0.004	0.003		0.011	0.003未満	0.003未満	16
	25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1	0.001	0.003	0.004	0.003	0.003	0.002	0.010	0.004	0.006	0.005	0.008	0.004	0.005	0.006	0.004	0.002	0.003		0.010	0.002	0.004	16
	26	臭素酸	mg/L	0.01	0.001				0.001未満			0.001未満				0.001未満					0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	27	総トリハロメタン	mg/L	0.1	0.001	0.039	0.022	0.024	0.028	0.031	0.052	0.030	0.035	0.027	0.028	0.020	0.013	0.021	0.017	0.015	0.016		0.052	0.013	0.026	16
	28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03	0.003	0.009	0.006	0.008	0.008	0.011	0.009	0.007	0.007	0.006	0.003	0.005	0.003未満	0.005	0.006	0.007	0.005		0.011	0.003未満	0.006	16
	29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03	0.001	0.012	0.008	0.007	0.009	0.008	0.018	0.010	0.012	0.010	0.010	0.008	0.004	0.009	0.007	0.005	0.006		0.018	0.004	0.009	16
	30	ブロモホルム	mg/L	0.09	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.002	0.001未満	0.002	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満		0.002	0.001未満	0.001未満	16
	31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08	0.008				0.008未満			0.008未満				0.008未満					0.008未満		0.008未満	0.008未満	0.008未満	4
	32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0	0.1				0.1未満			0.1未満				0.1未満					0.1未満		0.1未満	0.1未満	0.1未満	4
	33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2	0.01				0.01			0.02				0.01未満					0.01未満		0.02	0.01未満	0.01未満	4
	34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3	0.03				0.03未満			0.03未満				0.03未満					0.03未満		0.03未満	0.03未満	0.03未満	4
	35	銅及びその化合物	mg/L	1.0	0.1				0.1未満			0.1未満				0.1未満					0.1未満		0.1未満	0.1未満	0.1未満	4
	36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200	1				9			3				7					13		13	3	8	4
	37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05	0.001				0.001未満			0.001未満				0.001未満					0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	38	塩化物イオン	mg/L	200	5	13	13	15	13	11	30	14	18	22	34	26	32	38	28	14	16		38	11	21	16
	39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	300	3				33			13				14					36		36	13	24	4
	40	蒸発残留物	mg/L	500	1				104			108				153					95		153	95	115	4
	41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2	0.02				0.02未満			0.02未満				0.02未満					0.02未満		0.02未満	0.02未満	0.02未満	4
	42	ジェオスミン	mg/L	0.00001	0.000001	0.000001	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000003	0.000003	0.000002	0.000003	0.000004	0.000001	0.000001	0.000001未満	0.000001未満	0.000001	0.000001	0.000001		0.000004	0.000001未満	0.000001	16
	43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001	0.000001	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000003	0.000002	0.000003	0.000003	0.000001	0.000001	0.000001	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満		0.000003	0.000001未満	0.000001未満	16
	44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02	0.002				0.002未満			0.002未満				0.002未満					0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
	45	フェノール類	mg/L	0.005	0.0005				0.0005未満			0.0005未満				0.0005未満					0.0005未満		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	4
	46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/L	3	0.1	1.0	1.3	1.1	1.2	1.3	1.6	1.0	1.2	1.3	1.3	1.4	0.8	1.2	1.0	1.0	0.9		1.6	0.8	1.2	16
	47	pH値	－	5.8～8.6	0.1	7.1	7.2	7.1	7.1	7.1	7.1	7.2	7.2	7.1	7.0	7.1	7.0	7.1	7.1	7.1	7.1		7.2	7.0	7.1	16
	48	味	－	異常でない	ー	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				16
	49	臭気	－	異常でない	ー	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				16
	50	色度	度	5	0.5	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満		0.5未満	0.5未満	0.5未満	16
	51	濁度	度	2	0.1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満		0.1未満	0.1未満	0.1未満	16

項目区分	No.	項目	単位	基準値等	定量下限	中西条浄水場 管末給水栓 八幡	中西条浄水場 管末給水栓 八幡	中西条浄水場 管末給水栓 八幡	中西条浄水場 管末給水栓 八幡	中西条浄水場 管末給水栓 八幡	中西条浄水場 管末給水栓 八幡	中西条浄水場 管末給水栓 八幡	中西条浄水場 管末給水栓 八幡	中西条浄水場 管末給水栓 八幡	中西条浄水場 管末給水栓 八幡	中西条浄水場 管末給水栓 八幡	中西条浄水場 管末給水栓 八幡	中西条浄水場 管末給水栓 八幡	中西条浄水場 管末給水栓 八幡	中西条浄水場 管末給水栓 八幡	中西条浄水場 管末給水栓 八幡	最頻値	最高値	最低値	平均値	測定回数
		月日				2023/04/11	2023/05/16	2023/06/06	2023/06/19	2023/07/04	2023/08/08	2023/08/21	2023/09/05	2023/10/03	2023/11/07	2023/11/13	2023/12/05	2024/01/16	2024/02/06	2024/03/05	2024/03/11					
		時刻				9:10	12:11	9:05	11:20	12:10	9:10	9:24	9:05	12:15	9:05	9:05	9:05	9:05	12:05	12:12	9:20					
水質監視項目				基準値等	定量下限																					
水質監視項目		水温	℃	−	−	16.6	19.8	21.8	23.7	25.4	31.8	28.8	29.3	27.1	20.4	18.8	13.1	10.2	9.6	10.8	10.8		31.8	9.6	19.9	16
		アルカリ度	mg/L	−	0.1				33.0			33.5				35.6					25.9		35.6	25.9	32.0	4
		酸度	mg/L	−	0.1				9.9			14.2				13.6					12.3		14.2	9.9	12.5	4
		アンモニア性窒素	mg/L	−	0.01																					
		紫外線(UV)吸光度	−	−	0.001																					
		侵食性遊離炭酸	mg/L	−	0.1				8.1			12				11					10		12	8.1	10	4
		電気伝導率	mS/m	−	0.1	13.6	16.1	14.7	15.3	14.8	27.7	16.8	20.5	23.4	32.2	25.3	26.3	31.1	25.0	14.3	15.7		32.2	13.6	20.8	16
水質管理目標設定項目				目標値	定量下限																					
水質管理目標設定項目	1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02	0.002				0.002未満			0.002未満				0.002未満					0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
	2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002P	0.0002				0.0002未満			0.0002未満				0.0002未満					0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
	3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02	0.002				0.002未満			0.002未満				0.002未満					0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
	5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004	0.0004				0.0004未満			0.0004未満				0.0004未満					0.0004未満		0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	4
	8	トルエン	mg/L	0.4	0.04				0.04未満			0.04未満				0.04未満					0.04未満		0.04未満	0.04未満	0.04未満	4
	9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08	0.008																					
	13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01P	0.001																					
	14	抱水クロラール	mg/L	0.02P	0.002																					
	15	農薬類	−	1	0.01																					
	16	残留塩素	mg/L	0.1以上	0.1	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.6	0.4	0.4	0.3	0.2	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3		0.6	0.2	0.4	16
	17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10～100	3				33			13				14					36		36	13	24	4
	18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01	0.001				0.001未満			0.001未満				0.001未満					0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	19	遊離炭酸	mg/L	20	0.1				8.7			12				12					11		12	8.7	11	4
	20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3	0.03				0.03未満			0.03未満				0.03未満					0.03未満		0.01未満	0.03未満	0.01未満	4
	21	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L	0.02	0.002				0.002未満			0.002未満				0.002未満					0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
	24	蒸発残留物	mg/L	30～200	1				104			108				153					95		153	95	115	4
	25	濁度	度	1	0.1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満		0.1未満	0.1未満	0.1未満	16
	26	pH値	−	7.5	0.1	7.1	7.2	7.1	7.1	7.1	7.1	7.2	7.2	7.1	7.0	7.1	7.0	7.1	7.1	7.1	7.1		7.2	7.0	7.1	16
	27	腐食性(ランゲリア指数)	−	−1～0	−				−1.1			−1.1				−1.1					−1.2		−1.1	−1.2	−1.1	4
	28	従属栄養細菌	CFU/ml	2000P	1				63			11				1					1未満		63	1未満	19	4
	29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1	0.01				0.01未満			0.01未満				0.01未満					0.01未満		0.01未満	0.01未満	0.01未満	4
	30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1	0.01				0.01			0.02				0.01未満					0.01未満		0.02	0.01未満	0.01未満	4
	31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/L	0.00005P	0.000005																					
備考																										

（ア-3）中西条系管末給水栓（志方）

項目区分	No.	項目	単位	基準値等	定量下限	中西条浄水場 管末給水栓 志方	中西条浄水場 管末給水栓 志方	中西条浄水場 管末給水栓 志方	中西条浄水場 管末給水栓 志方	中西条浄水場 管末給水栓 志方	中西条浄水場 管末給水栓 志方	中西条浄水場 管末給水栓 志方	中西条浄水場 管末給水栓 志方	中西条浄水場 管末給水栓 志方	中西条浄水場 管末給水栓 志方	中西条浄水場 管末給水栓 志方	中西条浄水場 管末給水栓 志方	中西条浄水場 管末給水栓 志方	中西条浄水場 管末給水栓 志方	中西条浄水場 管末給水栓 志方	中西条浄水場 管末給水栓 志方	最頻値	最高値	最低値	平均値	測定回数
		月日				2023/04/11	2023/05/16	2023/06/06	2023/06/19	2023/07/04	2023/08/08	2023/08/21	2023/09/05	2023/10/03	2023/11/07	2023/11/13	2023/12/05	2024/01/16	2024/02/06	2024/03/05	2024/03/11					
		時刻				9:43	9:50	9:35	10:15	10:10	10:18	10:09	9:40	9:45	9:45	10:00	9:40	11:05	9:53	9:35	9:51					
		水質基準項目		基準値	定量下限																					
水質基準項目	1	一般細菌	個/mL	100	1	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満		1未満	1未満	1未満	16
	2	大腸菌	－	不検出	－	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出				16
			MPN/100mL		1																					
	3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003	0.0003				0.0003未満			0.0003未満				0.0003未満					0.0003未満		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4
	4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005	0.00005				0.00005未満			0.00005未満				0.00005未満					0.00005未満		0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	4
	5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01	0.001				0.001未満			0.001未満				0.001未満					0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01	0.001				0.001未満			0.001未満				0.001未満					0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01	0.001				0.001未満			0.001未満				0.001未満					0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	8	六価クロム化合物	mg/L	0.02	0.002				0.002未満			0.002未満				0.002未満					0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
	9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04	0.004				0.004未満			0.004未満				0.004未満					0.004未満		0.004未満	0.004未満	0.004未満	4
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01	0.001				0.001未満			0.001未満				0.001未満					0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10	0.5				0.9			1.0				0.6					0.7		1.0	0.6	0.8	4
	12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8	0.08				0.11			0.09				0.10					0.08		0.11	0.08	0.10	4
	13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0	0.1				0.1未満			0.1未満				0.1未満					0.1未満		0.1未満	0.1未満	0.1未満	4
	14	四塩化炭素	mg/L	0.002	0.0002				0.0002未満			0.0002未満				0.0002未満					0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
	15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05	0.005				0.005未満			0.005未満				0.005未満					0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満	4
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04	0.004				0.004未満			0.004未満				0.004未満					0.004未満		0.004未満	0.004未満	0.004未満	4
	17	ジクロロメタン	mg/L	0.02	0.002				0.002未満			0.002未満				0.002未満					0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
	18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01	0.001				0.001未満			0.001未満				0.001未満					0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01	0.001				0.001未満			0.001未満				0.001未満					0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	20	ベンゼン	mg/L	0.01	0.001				0.001未満			0.001未満				0.001未満					0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	21	塩素酸	mg/L	0.6	0.06				0.09			0.10				0.11					0.07		0.11	0.07	0.09	4
	22	クロロ酢酸	mg/L	0.02	0.002	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	16
	23	クロロホルム	mg/L	0.06	0.001	0.028	0.012	0.017	0.020	0.025	0.030	0.020	0.020	0.020	0.010	0.010	0.004	0.009	0.010	0.020	0.011		0.030	0.004	0.017	16
	24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03	0.003	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.004	0.003未満		0.004	0.003未満	0.003未満	16
	25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1	0.001	0.005	0.005	0.004	0.004	0.006	0.012	0.005	0.006	0.007	0.010	0.007	0.007	0.008	0.006	0.003	0.003		0.012	0.003	0.006	16
	26	臭素酸	mg/L	0.01	0.001				0.001未満			0.001未満				0.001未満					0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	27	総トリハロメタン	mg/L	0.1	0.001	0.047	0.027	0.030	0.034	0.045	0.063	0.036	0.039	0.043	0.035	0.029	0.019	0.030	0.027	0.034	0.021		0.063	0.019	0.035	16
	28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03	0.003	0.011	0.007	0.009	0.010	0.011	0.009	0.008	0.008	0.007	0.005	0.006	0.003未満	0.007	0.009	0.018	0.009		0.018	0.003未満	0.008	16
	29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03	0.001	0.014	0.010	0.009	0.010	0.014	0.020	0.011	0.012	0.015	0.013	0.011	0.007	0.012	0.011	0.009	0.007		0.020	0.007	0.012	16
	30	ブロモホルム	mg/L	0.09	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001	0.001未満	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001未満	0.002	0.001未満		0.002	0.001未満	0.001未満	16
	31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08	0.008				0.008未満			0.008未満				0.008未満					0.008未満		0.008未満	0.008未満	0.008未満	4
	32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0	0.1				0.1未満			0.1未満				0.1未満					0.1未満		0.1未満	0.1未満	0.1未満	4
	33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2	0.01				0.01未満			0.01				0.01未満					0.01未満		0.01	0.01未満	0.01未満	4
	34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3	0.03				0.03未満			0.03未満				0.03未満					0.03未満		0.03未満	0.03未満	0.03未満	4
	35	銅及びその化合物	mg/L	1.0	0.1				0.1未満			0.1未満				0.1未満					0.1未満		0.1未満	0.1未満	0.1未満	4
	36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200	1				9			4				8					12		12	4	8.2	4
	37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05	0.001				0.001未満			0.001未満				0.001未満					0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	38	塩化物イオン	mg/L	200	5	17	13	17	13	14	27	14	17	22	34	28	28	35	27	17	16		35	13	21	16
	39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	300	3				30			13				16					38		38	13	24	4
	40	蒸発残留物	mg/L	500	1				110			114				162					97		162	97	121	4
	41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2	0.02				0.02未満			0.02未満				0.02未満					0.02未満		0.02未満	0.02未満	0.02未満	4
	42	ジェオスミン	mg/L	0.00001	0.000001	0.000002	0.000001未満	0.000001	0.000001未満	0.000002	0.000002	0.000002	0.000002	0.000003	0.000001未満	0.000001	0.000001未満	0.000001未満	0.000001	0.000002	0.000001		0.000003	0.000001未満	0.000001	16
	43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001	0.000001	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000002	0.000002	0.000002	0.000002	0.000001未満	0.000001未満	0.000003	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満		0.000003	0.000001未満	0.000001未満	16
	44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02	0.002				0.002未満			0.002未満				0.002未満					0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
	45	フェノール類	mg/L	0.005	0.0005				0.0005未満			0.0005未満				0.0005未満					0.0005未満		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	4
	46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/L	3	0.1	1.0	1.2	1.1	1.2	1.3	1.3	0.9	1.0	1.1	1.2	1.2	0.8	1.1	1.0	1.1	1.0		1.3	0.8	1.1	16
	47	pH値	－	5.8～8.6	0.1	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.1	7.2	7.1	7.2	7.1	7.2	7.2		7.2	7.1	7.2	16
	48	味	－	異常でない	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					16
	49	臭気	－	異常でない	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					16
	50	色度	度	5	0.5	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5		0.5	0.5未満	0.5未満	16
	51	濁度	度	2	0.1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満		0.1未満	0.1未満	0.1未満	16

項目区分	No.	項目	単位	基準値等	定量下限	中西条浄水場 管末給水栓 志方	中西条浄水場 管末給水栓 志方	中西条浄水場 管末給水栓 志方	中西条浄水場 管末給水栓 志方	中西条浄水場 管末給水栓 志方	中西条浄水場 管末給水栓 志方	中西条浄水場 管末給水栓 志方	中西条浄水場 管末給水栓 志方	中西条浄水場 管末給水栓 志方	中西条浄水場 管末給水栓 志方	中西条浄水場 管末給水栓 志方	中西条浄水場 管末給水栓 志方	中西条浄水場 管末給水栓 志方	中西条浄水場 管末給水栓 志方	中西条浄水場 管末給水栓 志方	最頻値	最高値	最低値	平均値	測定回数
		月日				2023/04/11	2023/05/16	2023/06/06	2023/06/19	2023/07/04	2023/08/08	2023/08/21	2023/09/05	2023/10/03	2023/11/07	2023/11/13	2023/12/05	2024/01/16	2024/02/06	2024/03/05	2024/03/11					
		時刻				9:43	9:50	9:35	10:15	10:10	10:18	10:09	9:40	9:45	9:45	10:00	9:40	11:05	9:53	9:35	9:51					
水質監視項目				基準値等	定量下限																					
水質監視項目		水温	℃	−	−	16.3	17.3	21.3	23.8	25.8	32.1	30.8	30.1	27.3	20.1	17.8	11.9	8.9	7.5	10.2	10.5		32.1	7.5	19.5	16
		アルカリ度	mg/L	−	0.1				34.9			37.8				40.1					27.6		40.1	27.6	35.1	4
		酸度	mg/L	−	0.1				11.3			13.4				15.0					13.8		15.0	11.3	13.4	4
		アンモニア性窒素	mg/L	−	0.01																					
		紫外線(UV)吸光度	−	−	0.001																					
		侵食性遊離炭酸	mg/L	−	0.1				9.3			11				12					12		12	9.3	11	4
		電気伝導率	mS/m	−	0.1	15.9	16.6	17.7	16.2	19.2	26.4	17.5	20.2	24.2	31.5	27.4	24.9	29.5	24.7	16.0	15.7		31.5	15.7	21.5	16
水質管理目標設定項目				目標値	定量下限																					
水質管理目標設定項目	1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02	0.002				0.002未満			0.002未満				0.002未満					0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
	2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002P	0.0002				0.0002未満			0.0002未満				0.0002未満					0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
	3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02	0.002				0.002未満			0.002未満				0.002未満					0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
	5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004	0.0004				0.0004未満			0.0004未満				0.0004未満					0.0004未満		0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	4
	8	トルエン	mg/L	0.4	0.04				0.04未満			0.04未満				0.04未満					0.04未満		0.04未満	0.04未満	0.04未満	4
	9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08	0.008																					
	13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01P	0.001																					
	14	抱水クロラール	mg/L	0.02P	0.002																					
	15	農薬類	−	1	0.01																					
	16	残留塩素	mg/L	0.1以上	0.1	0.4	0.5	0.4	0.4	0.3	0.2	0.6	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4		0.6	0.2	0.4	16
	17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10～100	3				30			13				16					38		38	13	24	4
	18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01	0.001				0.001未満			0.001未満				0.001未満					0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	19	遊離炭酸	mg/L	20	0.1				9.9			12				13					12		13	9.9	12	4
	20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3	0.03				0.03未満			0.03未満				0.03未満					0.03未満		0.01未満	0.03未満	0.01未満	4
	21	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L	0.02	0.002				0.002未満			0.002未満				0.002未満					0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
	24	蒸発残留物	mg/L	30～200	1				110			114				162					97		162	97	121	4
	25	濁度	度	1	0.1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満		0.1未満	0.1未満	0.1未満	16
	26	pH値	−	7.5	0.1	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.1	7.2	7.1	7.2	7.1	7.2	7.2		7.2	7.1	7.2	16
	27	腐食性(ランゲリア指数)	−	−1～0	ー				−1.1			−1.0				−1.1					−1.1		−1.0	−1.1	−0.9	4
	28	従属栄養細菌	CFU/ml	2000P	1				10			2				6					1未満		10	1未満	4.5	4
	29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1	0.01				0.01未満			0.01未満				0.01未満					0.01未満		0.01未満	0.01未満	0.01未満	4
	30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1	0.01				0.01未満			0.01				0.01未満					0.01未満		0.01	0.01未満	0.01未満	4
	31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/L	0.00005P	0.000005																					

（ア-4）東神吉水源地給水栓（東神吉給水栓）

項目区分	No.	項目	単位	基準値等	定量下限	東神吉水源地 管末給水栓 東神吉 給水栓	東神吉水源地 管末給水栓 東神吉 給水栓	東神吉水源地 管末給水栓 東神吉 給水栓	東神吉水源地 管末給水栓 東神吉 給水栓	東神吉水源地 管末給水栓 東神吉 給水栓	東神吉水源地 管末給水栓 東神吉 給水栓	東神吉水源地 管末給水栓 東神吉 給水栓	東神吉水源地 管末給水栓 東神吉 給水栓	東神吉水源地 管末給水栓 東神吉 給水栓	東神吉水源地 管末給水栓 東神吉 給水栓	東神吉水源地 管末給水栓 東神吉 給水栓	東神吉水源地 管末給水栓 東神吉 給水栓	東神吉水源地 管末給水栓 東神吉 給水栓	東神吉水源地 管末給水栓 東神吉 給水栓	東神吉水源地 管末給水栓 東神吉 給水栓	最頻値	最高値	最低値	平均値	測定回数
		月日				2023/04/11	2023/05/16	2023/06/06	2023/06/19	2023/07/04	2023/08/08	2023/08/21	2023/09/05	2023/10/03	2023/11/07	2023/11/13	2023/12/05	2024/01/16	2024/02/06	2024/03/05	2024/03/11					
		時刻				10:15	9:20	10:05	10:50	10:40	10:50	10:38	10:15	10:14	10:10	10:35	10:10	10:10	10:28	10:00	10:27					
		水質基準項目		基準値	定量下限																					
水質基準項目	1	一般細菌	個/mL	100	1	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満		1未満	1未満	1未満	16
	2	大腸菌	－	不検出	－	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出				16
			MPN/100mL		1																					
	3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003	0.0003				0.0003未満			0.0003未満				0.0003未満					0.0003未満		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4
	4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005	0.00005				0.00005未満			0.00005未満				0.00005未満					0.00005未満		0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	4
	5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01	0.001				0.001未満			0.001未満				0.001未満					0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01	0.001				0.001未満			0.001未満				0.001未満					0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01	0.001				0.001未満			0.001未満				0.001未満					0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	8	六価クロム化合物	mg/L	0.02	0.002				0.002未満			0.002未満				0.002未満					0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
	9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04	0.004				0.004未満			0.004未満				0.004未満					0.004未満		0.004未満	0.004未満	0.004未満	4
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01	0.001				0.001未満			0.001未満				0.001未満					0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10	0.5				1.9			1.3				0.6					0.7		1.9	0.6	1.1	4
	12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8	0.08				0.14			0.13				0.13					0.11		0.14	0.11	0.13	4
	13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0	0.1				0.1未満			0.1未満				0.1未満					0.1未満		0.1未満	0.1未満	0.1未満	4
	14	四塩化炭素	mg/L	0.002	0.0002				0.0002未満			0.0002未満				0.0002未満					0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
	15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05	0.005				0.005未満			0.005未満				0.005未満					0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満	4
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04	0.004				0.004未満			0.004未満				0.004未満					0.004未満		0.004未満	0.004未満	0.004未満	4
	17	ジクロロメタン	mg/L	0.02	0.002				0.002未満			0.002未満				0.002未満					0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
	18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01	0.001				0.001未満			0.001未満				0.001未満					0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01	0.001				0.001未満			0.001未満				0.001未満					0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	20	ベンゼン	mg/L	0.01	0.001				0.001未満			0.001未満				0.001未満					0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	21	塩素酸	mg/L	0.6	0.06				0.09			0.08				0.09					0.06未満		0.09	0.06未満	0.06	4
	22	クロロ酢酸	mg/L	0.02	0.002				0.002未満			0.002未満				0.002未満					0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
	23	クロロホルム	mg/L	0.06	0.001				0.003			0.005				0.004					0.003		0.005	0.003	0.004	4
	24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03	0.003				0.003未満			0.003未満				0.003未満					0.003未満		0.003未満	0.003未満	0.003未満	4
	25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1	0.001				0.004			0.005				0.005					0.005		0.005	0.004	0.005	4
	26	臭素酸	mg/L	0.01	0.001				0.001未満			0.001未満				0.001未満					0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	27	総トリハロメタン	mg/L	0.1	0.001				0.012			0.016				0.016					0.015		0.016	0.012	0.015	4
	28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03	0.003				0.003未満			0.003未満				0.003未満					0.003未満		0.003未満	0.003未満	0.003未満	4
	29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03	0.001				0.004			0.005				0.005					0.005		0.005	0.004	0.005	4
	30	ブロモホルム	mg/L	0.09	0.001				0.001			0.001				0.002					0.002		0.002	0.001	0.002	4
	31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08	0.008				0.008未満			0.008未満				0.008未満					0.008未満		0.008未満	0.008未満	0.008未満	4
	32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0	0.1				0.1未満			0.1未満				0.1未満					0.1未満		0.1未満	0.1未満	0.1未満	4
	33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2	0.01				0.01未満			0.01未満				0.01未満					0.01未満		0.01未満	0.01未満	0.01未満	4
	34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3	0.03				0.03未満			0.03未満				0.03未満					0.03未満		0.03未満	0.03未満	0.03未満	4
	35	銅及びその化合物	mg/L	1.0	0.1				0.1未満			0.1未満				0.1未満					0.1未満		0.1未満	0.1未満	0.1未満	4
	36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200	1				13			4				6					16		16	4	9.8	4
	37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05	0.001				0.001未満			0.001未満				0.001未満					0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	38	塩化物イオン	mg/L	200	5	23	17	16	16	12	17	15	16	16	23	22	22	30	28	22	13		30	12	19	16
	39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	300	3				52			17				18					59		59	17	36	4
	40	蒸発残留物	mg/L	500	1				161			142				148					129		161	129	145	4
	41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2	0.02				0.02未満			0.02未満				0.02未満					0.02未満		0.02未満	0.02未満	0.02未満	4
	42	ジェオスミン	mg/L	0.00001	0.000001				0.000001未満			0.000001未満				0.000001未満					0.000001未満		0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	4
	43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001	0.000001				0.000001未満			0.000001未満				0.000001未満					0.000001未満		0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	4
	44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02	0.002				0.002未満			0.002未満				0.002未満					0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
	45	フェノール類	mg/L	0.005	0.0005				0.0005未満			0.0005未満				0.0005未満					0.0005未満		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	4
	46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	3	0.1	0.7	1.0	0.8	0.9	0.7	0.8	0.8	0.7	0.7	0.8	0.9	0.6	0.8	0.8	0.7	0.7		1.0	0.6	0.8	16
	47	pH値	－	5.8～8.6	0.1	7.1	7.1	7.1	7.3	7.2	7.2	7.1	7.2	7.2	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1		7.3	7.1	7.1	16
	48	味	－	異常でない	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					16
	49	臭気	－	異常でない	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					16
	50	色度	度	5	0.5	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満		0.5未満	0.5未満	0.5未満	16
	51	濁度	度	2	0.1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満		0.1未満	0.1未満	0.1未満	16

項目区分	No.	項　目	単位	基準値等	定量下限	東神吉水源地 管末給水栓 東神吉 給水栓	東神吉水源地 管末給水栓 東神吉 給水栓	東神吉水源地 管末給水栓 東神吉 給水栓	東神吉水源地 管末給水栓 東神吉 給水栓	東神吉水源地 管末給水栓 東神吉 給水栓	東神吉水源地 管末給水栓 東神吉 給水栓	東神吉水源地 管末給水栓 東神吉 給水栓	東神吉水源地 管末給水栓 東神吉 給水栓	東神吉水源地 管末給水栓 東神吉 給水栓	東神吉水源地 管末給水栓 東神吉 給水栓	東神吉水源地 管末給水栓 東神吉 給水栓	東神吉水源地 管末給水栓 東神吉 給水栓	東神吉水源地 管末給水栓 東神吉 給水栓	東神吉水源地 管末給水栓 東神吉 給水栓	東神吉水源地 管末給水栓 東神吉 給水栓	最頻値	最高値	最低値	平均値	測定回数
		月　日				2023/04/11	2023/05/16	2023/06/06	2023/06/19	2023/07/04	2023/08/08	2023/08/21	2023/09/05	2023/10/03	2023/11/07	2023/11/13	2023/12/05	2024/01/16	2024/02/06	2024/03/05	2024/03/11					
		時　刻				10:15	9:20	10:05	10:50	10:40	10:50	10:38	10:15	10:14	10:10	10:35	10:10	10:10	10:28	10:00	10:27					
水質監視項目				基準値等	定量下限																					
水質監視項目		水　温	℃	−	−	17.4	18.2	22.4	23.3	26.3	31.2	28.1	28.9	27.9	22.6	20.3	11.7	12.0	11.3	11.8	8.5		31.2	8.5	20.1	16
水質監視項目		アルカリ度	mg/L	−	0.1				51.2			52.0				50.7					42.4		52.0	42.4	49.1	4
水質監視項目		酸　度	mg/L	−	0.1				15.1			13.7				18.9					18.7		18.9	13.7	16.6	4
水質監視項目		アンモニア性窒素	mg/L	−	0.01																					
水質監視項目		紫外線(UV)吸光度	−	−	0.001																					
水質監視項目		侵食性遊離炭酸	mg/L	−	0.1				12			11				15					15		15	11	13	4
水質監視項目		電気伝導率	mS/m	−	0.1	23.3	24.0	22.5	22.9	21.9	24.4	21.7	22.5	22.8	26.1	24.4	25.5	27.7	26.3	22.6	22.9		27.7	21.7	23.8	16
水質管理目標設定項目				目標値	定量下限																					
水質管理目標設定項目	1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02	0.002				0.002未満			0.002未満				0.002未満					0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
水質管理目標設定項目	2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002P	0.0002				0.0002未満			0.0002未満				0.0002未満					0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
水質管理目標設定項目	3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02	0.002				0.002未満			0.002未満				0.002未満					0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
水質管理目標設定項目	5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004	0.0004				0.0004未満			0.0004未満				0.0004未満					0.0004未満		0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	4
水質管理目標設定項目	8	トルエン	mg/L	0.4	0.04				0.04未満			0.04未満				0.04未満					0.04未満		0.04未満	0.04未満	0.04未満	4
水質管理目標設定項目	9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08	0.008																					
水質管理目標設定項目	13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01P	0.001																					
水質管理目標設定項目	14	抱水クロラール	mg/L	0.02P	0.002																					
水質管理目標設定項目	15	農薬類	−	1	0.01																					
水質管理目標設定項目	16	残留塩素	mg/L	0.1以上	0.1	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3		0.3	0.2	0.3	16
水質管理目標設定項目	17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10～100	3				52			17				18					59		59	17	36	4
水質管理目標設定項目	18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01	0.001				0.001未満			0.001未満				0.001未満					0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
水質管理目標設定項目	19	遊離炭酸	mg/L	20	0.1				13			12				17					16		17	12	14	4
水質管理目標設定項目	20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3	0.03				0.03未満			0.03未満				0.03未満					0.03未満		0.01未満	0.03未満	0.01未満	4
水質管理目標設定項目	21	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L	0.02	0.002				0.002未満			0.002未満				0.002未満					0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
水質管理目標設定項目	24	蒸発残留物	mg/L	30～200	1				161			142				148					129		161	129	145	4
水質管理目標設定項目	25	濁　度	度	1	0.1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満		0.1未満	0.1未満	0.1未満	16
水質管理目標設定項目	26	pH値	−	7.5	0.1	7.1	7.1	7.1	7.3	7.2	7.2	7.1	7.2	7.2	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1		7.3	7.1	7.1	16
水質管理目標設定項目	27	腐食性(ランゲリア指数)	−	−1～0	−				−0.9			−1.1				−1.1					−1.1		−0.9	−1.1	−1.0	4
水質管理目標設定項目	28	従属栄養細菌	CFU/ml	2000P	1				6			12				5					3		12	3	6.5	4
水質管理目標設定項目	29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1	0.01				0.01未満			0.01未満				0.01未満					0.01未満		0.01未満	0.01未満	0.01未満	4
水質管理目標設定項目	30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1	0.01				0.01未満			0.01未満				0.01未満					0.01未満		0.01未満	0.01未満	0.01未満	4
水質管理目標設定項目	31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/L	0.00005P	0.000005																					

（ア-5）大野水源地給水栓（大野給水栓）

項目区分	No.	項目	単位	基準値等	定量下限	大野水源地 管末給水栓 大野 給水栓	大野水源地 管末給水栓 大野 給水栓	大野水源地 管末給水栓 大野 給水栓	大野水源地 管末給水栓 大野 給水栓	大野水源地 管末給水栓 大野 給水栓	大野水源地 管末給水栓 大野 給水栓	大野水源地 管末給水栓 大野 給水栓	大野水源地 管末給水栓 大野 給水栓	大野水源地 管末給水栓 大野 給水栓	大野水源地 管末給水栓 大野 給水栓	大野水源地 管末給水栓 大野 給水栓	大野水源地 管末給水栓 大野 給水栓	大野水源地 管末給水栓 大野 給水栓	大野水源地 管末給水栓 大野 給水栓	大野水源地 管末給水栓 大野 給水栓	最頻値	最高値	最低値	平均値	測定回数
		月 日				2023/04/11	2023/05/16	2023/06/06	2023/06/19	2023/07/04	2023/08/08	2023/08/21	2023/09/05	2023/10/03	2023/11/07	2023/11/13	2023/12/05	2024/01/16	2024/02/06	2024/03/05	2024/03/11					
		時 刻				12:00	10:00	12:10	9:55	10:15	12:05	10:10	10:01	10:55	10:10	9:58	10:10	10:15	9:15	10:45	10:00					
水質基準項目		**水質基準項目**		基準値	定量下限																					
	1	一般細菌	個/mL	100	1	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満		1未満	1未満	1未満	16
	2	大腸菌	－	不検出	－	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出				16
			MPN/100mL		1																					
	3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003	0.0003				0.0003未満			0.0003未満				0.0003未満					0.0003未満		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4
	4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005	0.00005				0.00005未満			0.00005未満				0.00005未満					0.00005未満		0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	4
	5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01	0.001				0.001未満			0.001未満				0.001未満					0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01	0.001				0.001未満			0.001未満				0.001未満					0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01	0.001				0.001未満			0.001未満				0.001未満					0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	8	六価クロム化合物	mg/L	0.02	0.002				0.002未満			0.002未満				0.002未満					0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
	9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04	0.004				0.004未満			0.004未満				0.004未満					0.004未満		0.004未満	0.004未満	0.004未満	4
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01	0.001				0.001未満			0.001未満				0.001未満					0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10	0.5				2.1			1.6				0.7					0.7		2.1	0.7	1.3	4
	12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8	0.08				0.13			0.12				0.16					0.13		0.16	0.12	0.14	4
	13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0	0.1				0.1未満			0.1未満				0.1未満					0.1未満		0.1未満	0.1未満	0.1未満	4
	14	四塩化炭素	mg/L	0.002	0.0002				0.0002未満			0.0002未満				0.0002未満					0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
	15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05	0.005				0.005未満			0.005未満				0.005未満					0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満	4
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04	0.004				0.004未満			0.004未満				0.004未満					0.004未満		0.004未満	0.004未満	0.004未満	4
	17	ジクロロメタン	mg/L	0.02	0.002				0.002未満			0.002未満				0.002未満					0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
	18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01	0.001				0.001未満			0.001未満				0.001未満					0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01	0.001				0.001未満			0.001未満				0.001未満					0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	20	ベンゼン	mg/L	0.01	0.001				0.001未満			0.001未満				0.001未満					0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	21	塩素酸	mg/L	0.6	0.06				0.06			0.06未満				0.06未満					0.06未満		0.06	0.06未満	0.06未満	4
	22	クロロ酢酸	mg/L	0.02	0.002				0.002未満			0.002未満				0.002未満					0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
	23	クロロホルム	mg/L	0.06	0.001				0.001未満			0.001未満				0.003					0.003		0.003	0.001未満	0.002	4
	24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03	0.003				0.003未満			0.003未満				0.003未満					0.003未満		0.003未満	0.003未満	0.003未満	4
	25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1	0.001				0.003			0.003				0.004					0.003		0.004	0.003	0.003	4
	26	臭素酸	mg/L	0.01	0.001				0.001未満			0.001未満				0.001未満					0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	27	総トリハロメタン	mg/L	0.1	0.001				0.007			0.006				0.013					0.011		0.013	0.006	0.009	4
	28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03	0.003				0.003未満			0.003未満				0.003未満					0.003未満		0.003未満	0.003未満	0.003未満	4
	29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03	0.001				0.002			0.001				0.004					0.003		0.004	0.001	0.002	4
	30	ブロモホルム	mg/L	0.09	0.001				0.002			0.002				0.002					0.002		0.002	0.002	0.002	4
	31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08	0.008				0.008未満			0.008未満				0.008未満					0.008未満		0.008未満	0.008未満	0.008未満	4
	32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0	0.1				0.1未満			0.1未満				0.1未満					0.1未満		0.1未満	0.1未満	0.1未満	4
	33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2	0.01				0.01未満			0.01未満				0.01未満					0.01未満		0.01未満	0.01未満	0.01未満	4
	34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3	0.03				0.03未満			0.03未満				0.03未満					0.03未満		0.03未満	0.03未満	0.03未満	4
	35	銅及びその化合物	mg/L	1.0	0.1				0.1未満			0.1未満				0.1未満					0.1未満		0.1未満	0.1未満	0.1未満	4
	36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200	1				16			7				7					21		21	7	13	4
	37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05	0.001				0.001未満			0.001未満				0.001未満					0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	38	塩化物イオン	mg/L	200	5	20	14	14	14	11	13	15	15	14	18	17	17	23	22	19	20		23	11	17	16
	39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	300	3				43			17				16					53		53	16	32	4
	40	蒸発残留物	mg/L	500	1				150			170				152					147		170	147	155	4
	41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2	0.02				0.02未満			0.02未満				0.02未満					0.02未満		0.02未満	0.02未満	0.02未満	4
	42	ジェオスミン	mg/L	0.00001	0.000001				0.000001未満			0.000001未満				0.000001未満					0.000001未満		0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	4
	43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001	0.000001				0.000001未満			0.000001未満				0.000001未満					0.000001未満		0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	4
	44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02	0.002				0.002未満			0.002未満				0.002未満					0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
	45	フェノール類	mg/L	0.005	0.0005				0.0005未満			0.0005未満				0.0005未満					0.0005未満		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	4
	46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	3	0.1	0.4	0.7	0.5	0.9	0.5	0.5	0.7	0.6	0.4	0.6	0.7	0.4	0.6	0.5	0.5	0.4		0.9	0.4	0.6	16
	47	pH値	－	5.8～8.6	0.1	6.8	6.7	6.7	6.9	6.7	6.7	6.8	6.9	6.9	6.9	6.9	7.0	7.1	7.0	7.0	7.0		7.1	6.7	6.9	16
	48	味	－	異常でない	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				16
	49	臭気	－	異常でない	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				16
	50	色度	度	5	0.5	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満		0.5未満	0.5未満	0.5未満	16
	51	濁度	度	2	0.1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満		0.1未満	0.1未満	0.1未満	16

項目区分	No.	項目	単位	基準値等	定量下限	大野水源地 管末給水栓 大野 給水栓	大野水源地 管末給水栓 大野 給水栓	大野水源地 管末給水栓 大野 給水栓	大野水源地 管末給水栓 大野 給水栓	大野水源地 管末給水栓 大野 給水栓	大野水源地 管末給水栓 大野 給水栓	大野水源地 管末給水栓 大野 給水栓	大野水源地 管末給水栓 大野 給水栓	大野水源地 管末給水栓 大野 給水栓	大野水源地 管末給水栓 大野 給水栓	大野水源地 管末給水栓 大野 給水栓	大野水源地 管末給水栓 大野 給水栓	大野水源地 管末給水栓 大野 給水栓	大野水源地 管末給水栓 大野 給水栓	大野水源地 管末給水栓 大野 給水栓	最頻値	最高値	最低値	平均値	測定回数
		月日				2023/04/11	2023/05/16	2023/06/06	2023/06/19	2023/07/04	2023/08/08	2023/08/21	2023/09/05	2023/10/03	2023/11/07	2023/11/13	2023/12/05	2024/01/16	2024/02/06	2024/03/05	2024/03/11					
		時刻				12:00	10:00	12:10	9:55	10:15	12:05	10:10	10:01	10:55	10:10	9:58	10:10	10:15	9:15	10:45	10:00					
水質監視項目				基準値等	定量下限																				
水質監視項目		水温	℃	−	−	16.8	19.5	21.4	22.7	22.6	26.3	26.3	27.5	25.8	20.9	17.8	14.1	11.4	11.0	12.3	10.7		27.5	10.7	19.2	16
水質監視項目		アルカリ度	mg/L	−	0.1				52.8			70.2				65.3					58.4		70.2	52.8	61.7	4
水質監視項目		酸度	mg/L	−	0.1				19.0			28.7				26.5					26.5		28.7	19.0	25.2	4
水質監視項目		アンモニア性窒素	mg/L	−	0.01																					
水質監視項目		紫外線(UV)吸光度	−	−	0.001																					
水質監視項目		侵食性遊離炭酸	mg/L	−	0.1				15			22				21					21		22	15	20	4
水質監視項目		電気伝導率	mS/m	−	0.1	24.7	23.1	24.7	22.4	24.0	23.7	26.2	27.1	25.8	26.9	24.8	26.0	26.9	25.5	23.2	25.0		27.1	22.4	25.0	16
水質管理目標設定項目				目標値	定量下限																				
水質管理目標設定項目	1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02	0.002				0.002未満			0.002未満				0.002未満					0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
水質管理目標設定項目	2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002P	0.0002				0.0002未満			0.0002未満				0.0002未満					0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
水質管理目標設定項目	3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02	0.002				0.002未満			0.002未満				0.002未満					0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
水質管理目標設定項目	5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004	0.0004				0.0004未満			0.0004未満				0.0004未満					0.0004未満		0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	4
水質管理目標設定項目	8	トルエン	mg/L	0.4	0.04				0.04未満			0.04未満				0.04未満					0.04未満		0.04未満	0.04未満	0.04未満	4
水質管理目標設定項目	9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08	0.008																					
水質管理目標設定項目	13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01P	0.001																					
水質管理目標設定項目	14	抱水クロラール	mg/L	0.02P	0.002																					
水質管理目標設定項目	15	農薬類	−	1	0.01																					
水質管理目標設定項目	16	残留塩素	mg/L	0.1以上	0.1	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.2	0.2	0.3	0.3	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.4		0.4	0.2	0.3	16
水質管理目標設定項目	17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10～100	3				43			17				16					53		53	16	32	4
水質管理目標設定項目	18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01	0.001				0.001未満			0.001未満				0.001未満					0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
水質管理目標設定項目	19	遊離炭酸	mg/L	20	0.1				17			25				23					23		25	17	22	4
水質管理目標設定項目	20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3	0.03				0.03未満			0.03未満				0.03未満					0.03未満		0.01未満	0.03未満	0.01未満	4
水質管理目標設定項目	21	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L	0.02	0.002				0.002未満			0.002未満				0.002未満					0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
水質管理目標設定項目	24	蒸発残留物	mg/L	30～200	1				150			170				152					147		170	147	155	4
水質管理目標設定項目	25	濁度	度	1	0.1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満		0.1未満	0.1未満	0.1未満	16
水質管理目標設定項目	26	pH値	−	7.5	0.1	6.8	6.7	6.7	6.9	6.7	6.7	6.8	6.9	6.9	6.9	6.9	7.0	7.1	7.0	7.0	7.0		7.1	6.7	6.9	16
水質管理目標設定項目	27	腐食性(ランゲリア指数)	−	−1～0	ー				−1.4			−1.5				−1.4					−1.2		−1.2	−1.5	−1.2	4
水質管理目標設定項目	28	従属栄養細菌	CFU/ml	2000P	1				24			25				31					6		31	6	22	4
水質管理目標設定項目	29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1	0.01				0.01未満			0.01未満				0.01未満					0.01未満		0.01未満	0.01未満	0.01未満	4
水質管理目標設定項目	30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1	0.01				0.01未満			0.01未満				0.01未満					0.01未満		0.01未満	0.01未満	0.01未満	4
水質管理目標設定項目	31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/L	0.00005P	0.000005																					

（ア-6）中津水源地給水栓（中津給水栓）

項目区分	No.	項目	単位	基準値等	定量下限	中津水源地 管末給水栓 中津 給水栓	中津水源地 管末給水栓 中津 給水栓	中津水源地 管末給水栓 中津 給水栓	中津水源地 管末給水栓 中津 給水栓	中津水源地 管末給水栓 中津 給水栓	中津水源地 管末給水栓 中津 給水栓	中津水源地 管末給水栓 中津 給水栓	中津水源地 管末給水栓 中津 給水栓	中津水源地 管末給水栓 中津 給水栓	中津水源地 管末給水栓 中津 給水栓	中津水源地 管末給水栓 中津 給水栓	中津水源地 管末給水栓 中津 給水栓	中津水源地 管末給水栓 中津 給水栓	中津水源地 管末給水栓 中津 給水栓	中津水源地 管末給水栓 中津 給水栓	最頻値	最高値	最低値	平均値	測定回数
		月 日				2023/04/11	2023/05/16	2023/05/23	2023/06/06	2023/07/04	2023/07/11	2023/08/08	2023/09/05	2023/10/03	2023/10/16	2023/11/07	2023/12/05	2024/01/16	2024/02/06	2024/02/19	2024/03/05					
		時 刻				11:10	10:45	9:07	11:15	10:30	10:15	11:20	10:48	10:10	9:40	10:40	10:40	10:30	10:10	11:00	10:20					
水質基準項目		**水質基準項目**		基準値	定量下限																				
	1	一般細菌	個/mL	100	1	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満		1未満	1未満	1未満	16
	2	大腸菌	－	不検出	－	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出				16
			MPN/100mL		1																					
	3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003	0.0003			0.0003未満			0.0003未満				0.0003未満					0.0003未満			0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4
	4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005	0.00005			0.00005未満			0.00005未満				0.00005未満					0.00005未満			0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	4
	5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01	0.001			0.001未満			0.001未満				0.001未満					0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01	0.001			0.001未満			0.001未満				0.001未満					0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01	0.001			0.001未満			0.001未満				0.001未満					0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	8	六価クロム化合物	mg/L	0.02	0.002			0.002未満			0.002未満				0.002未満					0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
	9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04	0.004			0.004未満			0.004未満				0.004未満					0.004未満			0.004未満	0.004未満	0.004未満	4
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01	0.001			0.001未満			0.001未満				0.001未満					0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10	0.5			1.4			2.0				0.8					0.7			2.0	0.7	1.2	4
	12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8	0.08			0.12			0.13				0.12					0.12			0.13	0.12	0.12	4
	13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0	0.1			0.1未満			0.1未満				0.1未満					0.1未満			0.1未満	0.1未満	0.1未満	4
	14	四塩化炭素	mg/L	0.002	0.0002			0.0002未満			0.0002未満				0.0002未満					0.0002未満			0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
	15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05	0.005			0.005未満			0.005未満				0.005未満					0.005未満			0.005未満	0.005未満	0.005未満	4
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04	0.004			0.004未満			0.004未満				0.004未満					0.004未満			0.004未満	0.004未満	0.004未満	4
	17	ジクロロメタン	mg/L	0.02	0.002			0.002未満			0.002未満				0.002未満					0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
	18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01	0.001			0.001未満			0.001未満				0.001未満					0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01	0.001			0.001未満			0.001未満				0.001未満					0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	20	ベンゼン	mg/L	0.01	0.001			0.001未満			0.001未満				0.001未満					0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	21	塩素酸	mg/L	0.6	0.06			0.06未満			0.06未満				0.07					0.06未満			0.07	0.06未満	0.06未満	4
	22	クロロ酢酸	mg/L	0.02	0.002			0.002未満			0.002未満				0.002未満					0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
	23	クロロホルム	mg/L	0.06	0.001			0.003			0.001未満				0.002					0.003			0.003	0.001未満	0.002	4
	24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03	0.003			0.003未満			0.003未満				0.003未満					0.003未満			0.003未満	0.003未満	0.003未満	4
	25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1	0.001			0.002			0.002				0.003					0.003			0.003	0.002	0.002	4
	26	臭素酸	mg/L	0.01	0.001			0.001未満			0.001未満				0.001未満					0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	27	総トリハロメタン	mg/L	0.1	0.001			0.008			0.004				0.008					0.011			0.011	0.004	0.008	4
	28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03	0.003			0.003未満			0.003未満				0.003未満					0.003未満			0.003未満	0.003未満	0.003未満	4
	29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03	0.001			0.002			0.001				0.003					0.003			0.003	0.001	0.002	4
	30	ブロモホルム	mg/L	0.09	0.001			0.001			0.001				0.001					0.002			0.002	0.001	0.001	4
	31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08	0.008			0.008未満			0.008未満				0.008未満					0.008未満			0.008未満	0.008未満	0.008未満	4
	32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0	0.1			0.1未満			0.1未満				0.1未満					0.1未満			0.1未満	0.1未満	0.1未満	4
	33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2	0.01			0.01未満			0.01未満				0.01					0.01未満			0.01	0.01未満	0.01未満	4
	34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3	0.03			0.03未満			0.03未満				0.03未満					0.03未満			0.03未満	0.03未満	0.03未満	4
	35	銅及びその化合物	mg/L	1.0	0.1			0.1未満			0.1未満				0.1未満					0.1未満			0.1未満	0.1未満	0.1未満	4
	36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200	1			15			18				17					22			22	15	18	4
	37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05	0.001			0.001未満			0.001未満				0.001未満					0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	38	塩化物イオン	mg/L	200	5	15	14	14	13	11	11	14	15	14	17	19	20	25	24	22	17		25	11	17	16
	39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	300	3			47			53				51					56			56	47	52	4
	40	蒸発残留物	mg/L	500	1			132			153				144					144			153	132	143	4
	41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2	0.02			0.02未満			0.02未満				0.02未満					0.02未満			0.02未満	0.02未満	0.02未満	4
	42	ジェオスミン	mg/L	0.00001	0.000001			0.000001未満			0.000001未満				0.000001未満					0.000001未満			0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	4
	43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001	0.000001			0.000001未満			0.000001未満				0.000001未満					0.000001未満			0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	4
	44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02	0.002			0.002未満			0.002未満				0.002未満					0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
	45	フェノール類	mg/L	0.005	0.0005			0.0005未満			0.0005未満				0.0005未満					0.0005未満			0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	4
	46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/L	3	0.1	0.8	0.6	0.8	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.8	0.6	0.5	0.7	0.6	0.5	0.7		0.8	0.5	0.6	16
	47	pH値	－	5.8～8.6	0.1	6.8	6.7	6.7	6.6	6.6	6.6	6.7	6.8	6.8	6.6	6.7	6.7	6.9	6.7	6.9	6.7		6.9	6.6	6.7	16
	48	味	－	異常でない	ー	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					16
	49	臭気	－	異常でない	ー	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					16
	50	色度	度	5	0.5	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満		0.5未満	0.5未満	0.5未満	16
	51	濁度	度	2	0.1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満		0.1未満	0.1未満	0.1未満	16

項目区分	No.	項目	単位	基準値等	定量下限	中津水源地 管末給水栓 中津 給水栓	中津水源地 管末給水栓 中津 給水栓	中津水源地 管末給水栓 中津 給水栓	中津水源地 管末給水栓 中津 給水栓	中津水源地 管末給水栓 中津 給水栓	中津水源地 管末給水栓 中津 給水栓	中津水源地 管末給水栓 中津 給水栓	中津水源地 管末給水栓 中津 給水栓	中津水源地 管末給水栓 中津 給水栓	中津水源地 管末給水栓 中津 給水栓	中津水源地 管末給水栓 中津 給水栓	中津水源地 管末給水栓 中津 給水栓	中津水源地 管末給水栓 中津 給水栓	中津水源地 管末給水栓 中津 給水栓	中津水源地 管末給水栓 中津 給水栓	最頻値	最高値	最低値	平均値	測定回数
		月日				2023/04/11	2023/05/16	2023/05/23	2023/06/06	2023/07/04	2023/07/11	2023/08/08	2023/09/05	2023/10/03	2023/10/16	2023/11/07	2023/12/05	2024/01/16	2024/02/06	2024/02/19	2024/03/05					
		時刻				11:10	10:45	9:07	11:15	10:30	10:15	11:20	10:48	10:10	9:40	10:40	10:40	10:30	10:10	11:00	10:20					
水質監視項目				基準値等	定量下限																					
水質監視項目		水温	℃	−	−	17.6	20.4	21.8	23.3	25.9	26.4	33.1	31.2	28.6	25.0	21.2	14.3	11.5	10.5	12.3	11.5		33.1	10.5	20.9	16
水質監視項目		アルカリ度	mg/L	−	0.1			47.6			55.2				49.8					50.1			55.2	47.6	50.7	4
水質監視項目		酸度	mg/L	−	0.1			24.2			28.7				12.9					18.3			28.7	12.9	21.0	4
水質監視項目		アンモニア性窒素	mg/L	−	0.01																					
水質監視項目		紫外線(UV)吸光度	−	−	0.001																					
水質監視項目		侵食性遊離炭酸	mg/L	−	0.1			20			23				11					15			23	11	17	4
水質監視項目		電気伝導率	mS/m	−	0.1	16.6	23.7	20.3	22.2	21.7	23.1	23.9	26.1	25.6	22.0	25.3	24.4	26.2	23.7	24.1	18.9		26.2	16.6	23.0	16
水質管理目標設定項目				目標値	定量下限																					
水質管理目標設定項目	1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02	0.002			0.002未満			0.002未満				0.002未満					0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
水質管理目標設定項目	2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002P	0.0002			0.0002未満			0.0002未満				0.0002未満					0.0002未満			0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
水質管理目標設定項目	3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02	0.002			0.002未満			0.002未満				0.002未満					0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
水質管理目標設定項目	5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004	0.0004			0.0004未満			0.0004未満				0.0004未満					0.0004未満			0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	4
水質管理目標設定項目	8	トルエン	mg/L	0.4	0.04			0.04未満			0.04未満				0.04未満					0.04未満			0.04未満	0.04未満	0.04未満	4
水質管理目標設定項目	9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08	0.008																					
水質管理目標設定項目	13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01P	0.001			0.001未満															0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
水質管理目標設定項目	14	抱水クロラール	mg/L	0.02P	0.002			0.002未満															0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
水質管理目標設定項目	15	農薬類	−	1	0.01																					
水質管理目標設定項目	16	残留塩素	mg/L	0.1以上	0.1	0.4	0.4	0.3	0.3	0.2	0.3	0.2	0.3	0.3	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3		0.4	0.2	0.3	16
水質管理目標設定項目	17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10～100	3			47			53				51					56			56	47	52	4
水質管理目標設定項目	18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01	0.001			0.001未満			0.001未満				0.001未満					0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
水質管理目標設定項目	19	遊離炭酸	mg/L	20	0.1			21			25				11					16			25	11	18	4
水質管理目標設定項目	20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3	0.03			0.03未満			0.03未満				0.03未満					0.03未満			0.01未満	0.03未満	0.01未満	4
水質管理目標設定項目	21	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L	0.02	0.002			0.002未満			0.002未満				0.002未満					0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
水質管理目標設定項目	24	蒸発残留物	mg/L	30～200	1			132			153				144					144			153	132	143	4
水質管理目標設定項目	25	濁度	度	1	0.1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満		0.1未満	0.1未満	0.1未満	16
水質管理目標設定項目	26	pH値	−	7.5	0.1	6.8	6.7	6.7	6.6	6.6	6.6	6.7	6.8	6.8	6.6	6.7	6.7	6.9	6.7	6.9	6.7		6.9	6.6	6.7	16
水質管理目標設定項目	27	腐食性(ランゲリア指数)	−	−1～0	−			−1.6			−1.6				−1.6					−1.4			−1.4	−1.6	−1.4	4
水質管理目標設定項目	28	従属栄養細菌	CFU/ml	2000P	1			19			14				100					6			100	6	35	4
水質管理目標設定項目	29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1	0.01			0.01未満			0.01未満				0.01未満					0.01未満			0.01未満	0.01未満	0.01未満	4
水質管理目標設定項目	30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1	0.01			0.01未満			0.01未満				0.01					0.01未満			0.01	0.01未満	0.01未満	4
水質管理目標設定項目	31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/L	0.00005P	0.000005																					

（ア-7）西部水源地給水栓（西部）

項目区分	No.	項目	単位	基準値等	定量下限	西部水源地 管末給水栓 西部 給水栓	西部水源地 管末給水栓 西部 給水栓	西部水源地 管末給水栓 西部 給水栓	西部水源地 管末給水栓 西部 給水栓	西部水源地 管末給水栓 西部 給水栓	西部水源地 管末給水栓 西部 給水栓	西部水源地 管末給水栓 西部 給水栓	西部水源地 管末給水栓 西部 給水栓	西部水源地 管末給水栓 西部 給水栓	西部水源地 管末給水栓 西部 給水栓	西部水源地 管末給水栓 西部 給水栓	西部水源地 管末給水栓 西部 給水栓	西部水源地 管末給水栓 西部 給水栓	西部水源地 管末給水栓 西部 給水栓	西部水源地 管末給水栓 西部 給水栓	最頻値	最高値	最低値	平均値	測定回数
		月日				2023/04/11	2023/05/16	2023/05/23	2023/06/06	2023/07/04	2023/07/11	2023/08/08	2023/09/05	2023/10/03	2023/10/16	2023/11/07	2023/12/05	2024/01/16	2024/02/06	2024/02/19	2024/03/05					
		時刻				10:45	10:40	10:50	10:25	10:55	10:35	11:36	10:45	10:31	9:30	11:00	10:30	9:50	10:50	10:19	10:40					
水質基準項目		**水質基準項目**		基準値	定量下限																				
	1	一般細菌	個/mL	100	1	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満		1未満	1未満	1未満	16
	2	大腸菌	－	不検出	－	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出				16
			MPN/100mL		1																					
	3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003	0.0003			0.0003未満			0.0003未満				0.0003未満					0.0003未満			0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4
	4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005	0.00005			0.00005未満			0.00005未満				0.00005未満					0.00005未満			0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	4
	5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01	0.001			0.001未満			0.001未満				0.001未満					0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01	0.001			0.001未満			0.001未満				0.001未満					0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01	0.001			0.001未満			0.001未満				0.001未満					0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	8	六価クロム化合物	mg/L	0.02	0.002			0.002未満			0.002未満				0.002未満					0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
	9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04	0.004			0.004未満			0.004未満				0.004未満					0.004未満			0.004未満	0.004未満	0.004未満	4
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01	0.001			0.001未満			0.001未満				0.001未満					0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10	0.5			2.9			2.8				3.2					2.7			3.2	2.7	2.9	4
	12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8	0.08			0.17			0.17				0.19					0.16			0.19	0.16	0.17	4
	13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0	0.1			0.1未満			0.1未満				0.1未満					0.1未満			0.1未満	0.1未満	0.1未満	4
	14	四塩化炭素	mg/L	0.002	0.0002			0.0002未満			0.0002未満				0.0002未満					0.0002未満			0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
	15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05	0.005			0.005未満			0.005未満				0.005未満					0.005未満			0.005未満	0.005未満	0.005未満	4
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04	0.004			0.004未満			0.004未満				0.004未満					0.004未満			0.004未満	0.004未満	0.004未満	4
	17	ジクロロメタン	mg/L	0.02	0.002			0.002未満			0.002未満				0.002未満					0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
	18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01	0.001			0.001未満			0.001未満				0.001未満					0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01	0.001			0.001未満			0.001未満				0.001未満					0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	20	ベンゼン	mg/L	0.01	0.001			0.001未満			0.001未満				0.001未満					0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	21	塩素酸	mg/L	0.6	0.06			0.06未満			0.06未満				0.06未満					0.06未満			0.06未満	0.06未満	0.06未満	4
	22	クロロ酢酸	mg/L	0.02	0.002			0.002未満			0.002未満				0.002未満					0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
	23	クロロホルム	mg/L	0.06	0.001			0.001未満			0.001未満				0.001未満					0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03	0.003			0.003未満			0.003未満				0.003未満					0.003未満			0.003未満	0.003未満	0.003未満	4
	25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1	0.001			0.001未満			0.001未満				0.001未満					0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	26	臭素酸	mg/L	0.01	0.001			0.001未満			0.001未満				0.001未満					0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	27	総トリハロメタン	mg/L	0.1	0.001			0.001未満			0.001未満				0.001未満					0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03	0.003			0.003未満			0.003未満				0.003未満					0.003未満			0.003未満	0.003未満	0.003未満	4
	29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03	0.001			0.001未満			0.001未満				0.001未満					0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	30	ブロモホルム	mg/L	0.09	0.001			0.001未満			0.001未満				0.001未満					0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08	0.008			0.008未満			0.008未満				0.008未満					0.008未満			0.008未満	0.008未満	0.008未満	4
	32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0	0.1			0.1未満			0.1未満				0.1未満					0.1未満			0.1未満	0.1未満	0.1未満	4
	33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2	0.01			0.01未満			0.01未満				0.01未満					0.01未満			0.01未満	0.01未満	0.01未満	4
	34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3	0.03			0.03未満			0.03未満				0.03未満					0.03未満			0.03未満	0.03未満	0.03未満	4
	35	銅及びその化合物	mg/L	1.0	0.1			0.1未満			0.1未満				0.1未満					0.1未満			0.1未満	0.1未満	0.1未満	4
	36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200	1			14			14				16					16			16	14	15	4
	37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05	0.001			0.001未満			0.001未満				0.001未満					0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	38	塩化物イオン	mg/L	200	5	15	12	14	13	11	11	13	14	14	14	15	15	14	15	15	14		15	11	14	16
	39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	300	3			70			69				74					79			79	69	73	4
	40	蒸発残留物	mg/L	500	1			179			181				190					174			190	174	181	4
	41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2	0.02			0.02未満			0.02未満				0.02未満					0.02未満			0.02未満	0.02未満	0.02未満	4
	42	ジェオスミン	mg/L	0.00001	0.000001			0.000001未満			0.000001未満				0.000001未満					0.000001未満			0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	4
	43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001	0.000001			0.000001未満			0.000001未満				0.000001未満					0.000001未満			0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	4
	44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02	0.002			0.002未満			0.002未満				0.002未満					0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
	45	フェノール類	mg/L	0.005	0.0005			0.0005未満			0.0005未満				0.0005未満					0.0005未満			0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	4
	46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/L	3	0.1	0.4	0.6	0.7	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4		0.7	0.4	0.5	16
	47	pH値	－	5.8～8.6	0.1	6.9	7.0	6.9	7.0	7.1	7.0	7.1	7.1	7.1	7.0	7.0	6.9	6.9	6.9	7.0	7.0		7.1	6.9	7.0	16
	48	味	－	異常でない	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				16
	49	臭気	－	異常でない	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				16
	50	色度	度	5	0.5	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満		0.5未満	0.5未満	0.5未満	16
	51	濁度	度	2	0.1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満		0.1未満	0.1未満	0.1未満	16

項目区分	No.	項　目	単位	基準値等	定量下限	西部水源地 管末給水栓 西部　給水栓	西部水源地 管末給水栓 西部　給水栓	西部水源地 管末給水栓 西部　給水栓	西部水源地 管末給水栓 西部　給水栓	西部水源地 管末給水栓 西部　給水栓	西部水源地 管末給水栓 西部　給水栓	西部水源地 管末給水栓 西部　給水栓	西部水源地 管末給水栓 西部　給水栓	西部水源地 管末給水栓 西部　給水栓	西部水源地 管末給水栓 西部　給水栓	西部水源地 管末給水栓 西部　給水栓	西部水源地 管末給水栓 西部　給水栓	西部水源地 管末給水栓 西部　給水栓	西部水源地 管末給水栓 西部　給水栓	西部水源地 管末給水栓 西部　給水栓	西部水源地 管末給水栓 西部　給水栓	最頻値	最高値	最低値	平均値	測定回数
		月　日				2023/04/11	2023/05/16	2023/05/23	2023/06/06	2023/07/04	2023/07/11	2023/08/08	2023/09/05	2023/10/03	2023/10/16	2023/11/07	2023/12/05	2024/01/16	2024/02/06	2024/02/19	2024/03/05					
		時　刻				10:45	10:40	10:50	10:25	10:55	10:35	11:36	10:45	10:31	9:30	11:00	10:30	9:50	10:50	10:19	10:40					
水質監視項目				基準値等	定量下限																				
水質監視項目		水　温	℃	−	−	18.0	16.5	19.6	19.9	21.4	21.6	24.7	24.3	24.3	22.4	22.2	18.6	17.2	16.3	16.6	15.8		24.7	15.8	20.0	16
		アルカリ度	mg/L	−	0.1			60.8			61.2				61.1					62.6			62.6	60.8	61.4	4
		酸　度	mg/L	−	0.1			21.3			19.9				13.3					21.2			21.3	13.3	18.9	4
		アンモニア性窒素	mg/L	−	0.01																					
		紫外線(UV)吸光度	−	−	0.001																					
		侵食性遊離炭酸	mg/L	−	0.1			17			16				11					16			17	11	15	4
		電気伝導率	mS/m	−	0.1	26.1	26.0	25.9	26.4	26.3	26.3	26.9	27.1	27.3	27.4	27.5	27.2	26.9	26.8	26.8	26.4		27.5	25.9	26.7	16
水質管理目標設定項目				目標値	定量下限																				
水質管理目標設定項目	1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02	0.002			0.002未満			0.002未満				0.002未満					0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
	2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002P	0.0002			0.0002未満			0.0002未満				0.0002未満					0.0002未満			0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
	3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02	0.002			0.002未満			0.002未満				0.002未満					0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
	5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004	0.0004			0.0004未満			0.0004未満				0.0004未満					0.0004未満			0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	4
	8	トルエン	mg/L	0.4	0.04			0.04未満			0.04未満				0.04未満					0.04未満			0.04未満	0.04未満	0.04未満	4
	9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08	0.008																					
	13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01P	0.001																					
	14	抱水クロラール	mg/L	0.02P	0.002																					
	15	農　薬　類	−	1	0.01																					
	16	残留塩素	mg/L	0.1以上	0.1	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3		0.4	0.3	0.3	16
	17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10～100	3			70			69				74					79			79	69	73	4
	18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01	0.001			0.001未満			0.001未満				0.001未満					0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	19	遊離炭酸	mg/L	20	0.1			19			18				12					19			19	12	17	4
	20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3	0.03			0.03未満			0.03未満				0.03未満					0.03未満			0.01未満	0.03未満	0.01未満	4
	21	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L	0.02	0.002			0.002未満			0.002未満				0.002未満					0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
	24	蒸発残留物	mg/L	30～200	1			179			181				190					174			190	174	181	4
	25	濁　度	度	1	0.1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満		0.1未満	0.1未満	0.1未満	16
	26	pH値	−	7.5	0.1	6.9	7.0	6.9	7.0	7.1	7.0	7.1	7.1	7.1	7.0	7.0	6.9	6.9	6.9	7.0	7.0		7.1	6.9	7.0	16
	27	腐食性(ランゲリア指数)	−	−1～0	ー			−1.3			−1.2				−1.2					−1.2			−1.2	−1.3	−1.2	4
	28	従属栄養細菌	CFU/ml	2000P	1			6			4				13					11			13	4	8.5	4
	29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1	0.01			0.01未満			0.01未満				0.01未満					0.01未満			0.01未満	0.01未満	0.01未満	4
	30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1	0.01			0.01未満			0.01未満				0.01未満					0.01未満			0.01未満	0.01未満	0.01未満	4
	31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/L	0.00005P	0.000005																					

（イ）配水施設（浄水）

（イ-1）城山配水池（浄水）

項目区分	No.	項目	単位	基準値等	定量下限	中西条浄水場 配水池 出口 城山	中西条浄水場 配水池 出口 城山	中西条浄水場 配水池 出口 城山	中西条浄水場 配水池 出口 城山	中西条浄水場 配水池 出口 城山	中西条浄水場 配水池 出口 城山	中西条浄水場 配水池 出口 城山	中西条浄水場 配水池 出口 城山	中西条浄水場 配水池 出口 城山	中西条浄水場 配水池 出口 城山	中西条浄水場 配水池 出口 城山	中西条浄水場 配水池 出口 城山	中西条浄水場 配水池 出口 城山	中西条浄水場 配水池 出口 城山	中西条浄水場 配水池 出口 城山	中西条浄水場 配水池 出口 城山	最頻値	最高値	最低値	平均値	測定回数
		月 日				2023/04/11	2023/05/16	2023/06/06	2023/06/19	2023/07/04	2023/08/08	2023/08/21	2023/09/05	2023/10/03	2023/11/07	2023/11/13	2023/12/05	2024/01/16	2024/02/06	2024/03/05	2024/03/11					
		時 刻				9:35	9:17	9:30	10:35	9:10	9:40	9:30	9:32	11:55	9:30	9:20	9:25	9:30	11:45	9:12	11:05					
		水質基準項目		基準値	定量下限																					
水質基準項目	1	一般細菌	個/mL	100	1	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満		1未満	1未満	1未満	16
	2	大腸菌	－	不検出	－	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出				16
			MPN/100mL		1																					
	3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003	0.0003				0.0003未満			0.0003未満				0.0003未満					0.0003未満		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4
	4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005	0.00005				0.00005未満			0.00005未満				0.00005未満					0.00005未満		0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	4
	5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01	0.001				0.001未満			0.001未満				0.001未満					0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01	0.001				0.001未満			0.001未満				0.001未満					0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01	0.001				0.001未満			0.001未満				0.001未満					0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	8	六価クロム化合物	mg/L	0.02	0.002				0.002未満			0.002未満				0.002未満					0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
	9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04	0.004				0.004未満			0.004未満				0.004未満					0.004未満		0.004未満	0.004未満	0.004未満	4
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01	0.001				0.001未満			0.001未満				0.001未満					0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10	0.5				0.8			0.9				0.7					0.7		0.9	0.7	0.8	4
	12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8	0.08				0.11			0.11				0.08未満					0.08		0.11	0.08未満	0.08未満	4
	13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0	0.1				0.1未満			0.1未満				0.1未満					0.1未満		0.1未満	0.1未満	0.1未満	4
	14	四塩化炭素	mg/L	0.002	0.0002				0.0002未満			0.0002未満				0.0002未満					0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
	15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05	0.005				0.005未満			0.005未満				0.005未満					0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満	4
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04	0.004				0.004未満			0.004未満				0.004未満					0.004未満		0.004未満	0.004未満	0.004未満	4
	17	ジクロロメタン	mg/L	0.02	0.002				0.002未満			0.002未満				0.002未満					0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
	18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01	0.001				0.001未満			0.001未満				0.001未満					0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01	0.001				0.001未満			0.001未満				0.001未満					0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	20	ベンゼン	mg/L	0.01	0.001				0.001未満			0.001未満				0.001未満					0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	21	塩素酸	mg/L	0.6	0.06				0.08			0.06未満				0.09					0.06未満		0.09	0.06未満	0.06未満	4
	22	クロロ酢酸	mg/L	0.02	0.002	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	16
	23	クロロホルム	mg/L	0.06	0.001	0.020	0.010	0.011	0.013	0.017	0.019	0.014	0.013	0.012	0.006	0.007	0.002	0.004	0.005	0.006	0.006		0.020	0.002	0.010	16
	24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03	0.003	0.009	0.006	0.008	0.007	0.010	0.013	0.011	0.010	0.007	0.003	0.005	0.003未満	0.004	0.004	0.006	0.005		0.013	0.003未満	0.007	16
	25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1	0.001	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002	0.008	0.003	0.005	0.005	0.007	0.003	0.003	0.005	0.004	0.002	0.003		0.008	0.002	0.004	16
	26	臭素酸	mg/L	0.01	0.001				0.001未満			0.001未満				0.001未満					0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	27	総トリハロメタン	mg/L	0.1	0.001	0.034	0.020	0.020	0.022	0.026	0.041	0.026	0.027	0.027	0.025	0.017	0.009	0.016	0.015	0.012	0.014		0.041	0.009	0.022	16
	28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03	0.003	0.007	0.005	0.006	0.006	0.009	0.008	0.006	0.006	0.005	0.003未満	0.004	0.003未満	0.004	0.005	0.006	0.004		0.009	0.003未満	0.005	16
	29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03	0.001	0.011	0.007	0.007	0.007	0.007	0.014	0.009	0.009	0.010	0.009	0.007	0.003	0.007	0.006	0.004	0.005		0.014	0.003	0.008	16
	30	ブロモホルム	mg/L	0.09	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.003	0.001未満	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満		0.003	0.001未満	0.001未満	16
	31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08	0.008				0.008未満			0.008未満				0.008未満					0.008未満		0.008未満	0.008未満	0.008未満	4
	32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0	0.1				0.1未満			0.1未満				0.1未満					0.1未満		0.1未満	0.1未満	0.1未満	4
	33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2	0.01				0.01			0.02				0.01未満					0.01未満		0.02	0.01未満	0.01未満	4
	34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3	0.03				0.03未満			0.03未満				0.03未満					0.03未満		0.03未満	0.03未満	0.03未満	4
	35	銅及びその化合物	mg/L	1.0	0.1				0.1未満			0.1未満				0.1未満					0.1未満		0.1未満	0.1未満	0.1未満	4
	36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200	1				10			3				7					13		13	3	8.2	4
	37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05	0.001				0.001未満			0.001未満				0.001未満					0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	38	塩化物イオン	mg/L	200	5	13	13	13	14	11	29	10	19	21	35	26	33	38	29	14	16		38	10	21	16
	39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	300	3				36			13				15					36		36	13	25	4
	40	蒸発残留物	mg/L	500	1				107			109				150					97		150	97	116	4
	41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2	0.02				0.02未満			0.02未満				0.02未満					0.02未満		0.02未満	0.02未満	0.02未満	4
	42	ジェオスミン	mg/L	0.00001	0.000001	0.000002	0.000001未満	0.000001	0.000001未満	0.000003	0.000003	0.000003	0.000003	0.000004	0.000001	0.000002	0.000001未満	0.000001	0.000001	0.000001	0.000001		0.000004	0.000001未満	0.000002	16
	43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001	0.000001	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000003	0.000002	0.000002	0.000003	0.000001	0.000001未満	0.000001未満	0.000001	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満		0.000003	0.000001未満	0.000001未満	16
	44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02	0.002				0.002未満			0.002未満				0.002未満					0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
	45	フェノール類	mg/L	0.005	0.0005				0.0005未満			0.0005未満				0.0005未満					0.0005未満		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	4
	46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	3	0.1	1.0	1.4	1.1	1.2	1.4	1.7	1.0	1.2	1.3	1.3	1.4	0.7	1.2	1.0	1.0	0.9		1.7	0.7	1.2	16
	47	pH値	－	5.8～8.6	0.1	7.0	7.1	7.0	7.1	7.1	7.0	7.1	7.0	7.0	7.1	6.9	7.0	7.0	7.0	7.1		7.1	6.9	7.0	16
	48	味	－	異常でない	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				16
	49	臭気	－	異常でない	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				16
	50	色度	度	5	0.5	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満		0.5未満	0.5未満	0.5未満	16
	51	濁度	度	2	0.1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満		0.1未満	0.1未満	0.1未満	16

項目区分	No.	項目	単位	基準値等	定量下限	中西条浄水場 配水池 出口 城山	中西条浄水場 配水池 出口 城山	中西条浄水場 配水池 出口 城山	中西条浄水場 配水池 出口 城山	中西条浄水場 配水池 出口 城山	中西条浄水場 配水池 出口 城山	中西条浄水場 配水池 出口 城山	中西条浄水場 配水池 出口 城山	中西条浄水場 配水池 出口 城山	中西条浄水場 配水池 出口 城山	中西条浄水場 配水池 出口 城山	中西条浄水場 配水池 出口 城山	中西条浄水場 配水池 出口 城山	中西条浄水場 配水池 出口 城山	中西条浄水場 配水池 出口 城山	最頻値	最高値	最低値	平均値	測定回数
		月日				2023/04/11	2023/05/16	2023/06/06	2023/06/19	2023/07/04	2023/08/08	2023/08/21	2023/09/05	2023/10/03	2023/11/07	2023/11/13	2023/12/05	2024/01/16	2024/02/06	2024/03/05	2024/03/11					
		時刻				9:35	9:17	9:30	10:35	9:10	9:40	9:30	9:32	11:55	9:30	9:20	9:25	9:30	11:45	9:12	11:05					
水質監視項目				基準値等	定量下限																					
水質監視項目		水温	℃	−	−	15.1	18.7	20.3	23.3	24.6	30.3	27.6	27.3	25.2	19.3	16.5	10.2	8.4	9.4	10.3	9.8		30.3	8.4	18.5	16
		アルカリ度	mg/L	−	0.1				33.6			34.3				36.2					26.5		36.2	26.5	32.6	4
		酸度	mg/L	−	0.1				12.9			17.5				16.3					15.0		17.5	12.9	15.4	4
		アンモニア性窒素	mg/L	−	0.01																					
		紫外線(UV)吸光度	−	−	0.001																					
		侵食性遊離炭酸	mg/L	−	0.1				11			14				13					13		14	11	13	4
		電気伝導率	mS/m	−	0.1	13.2	15.9	14.7	15.3	15.0	27.5	17.0	20.3	22.5	32.4	25.1	26.0	28.4	22.5	15.8	16.0		32.4	13.2	20.5	16
水質管理目標設定項目				目標値	定量下限																					
水質管理目標設定項目	1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02	0.002				0.002未満			0.002未満				0.002未満					0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
	2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002P	0.0002				0.0002未満			0.0002未満				0.0002未満					0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
	3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02	0.002				0.002未満			0.002未満				0.002未満					0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
	5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004	0.0004				0.0004未満			0.0004未満				0.0004未満					0.0004未満		0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	4
	8	トルエン	mg/L	0.4	0.04				0.04未満			0.04未満				0.04未満					0.04未満		0.04未満	0.04未満	0.04未満	4
	9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08	0.008																					
	13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01P	0.001																					
	14	抱水クロラール	mg/L	0.02P	0.002																					
	15	農薬類	−	1	0.01																					
	16	残留塩素	mg/L	0.1以上	0.1	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.8	0.8	0.5	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.5	0.6		0.8	0.5	0.6	16
	17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10～100	3				36			13				15					36		36	13	25	4
	18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01	0.001				0.001未満			0.001未満				0.001未満					0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	19	遊離炭酸	mg/L	20	0.1				11			15				14					13		15	11	13	4
	20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3	0.03				0.03未満			0.03未満				0.03未満					0.03未満		0.01未満	0.03未満	0.01未満	4
	21	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L	0.02	0.002				0.002未満			0.002未満				0.002未満					0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
	24	蒸発残留物	mg/L	30～200	1				107			109				150					97		150	97	116	4
	25	濁度	度	1	0.1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満		0.1未満	0.1未満	0.1未満	16
	26	pH値	−	7.5	0.1	7.0	7.1	7.0	7.1	7.1	7.0	7.1	7.0	7.0	7.0	7.1	6.9	7.0	7.0	7.0	7.1		7.1	6.9	7.0	16
	27	腐食性(ランゲリア指数)	−	−1～0	−				−1.2			−1.1				−1.1					−1.2		−1.1	−1.2	−1.0	4
	28	従属栄養細菌	CFU/ml	2000P	1				1未満			1未満				1未満					1未満		1未満	1未満	1未満	4
	29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1	0.01				0.01未満			0.01未満				0.01未満					0.01未満		0.01未満	0.01未満	0.01未満	4
	30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1	0.01				0.01			0.02				0.01未満					0.01未満		0.02	0.01未満	0.01未満	4
	31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/L	0.00005P	0.000005																					

（イ-2）福留配水池（浄水）

項目区分	No.	項目	単位	基準値等	定量下限	中西条浄水場 配水池 出口 福留	中西条浄水場 配水池 出口 福留	中西条浄水場 配水池 出口 福留	中西条浄水場 配水池 出口 福留	中西条浄水場 配水池 出口 福留	中西条浄水場 配水池 出口 福留	中西条浄水場 配水池 出口 福留	中西条浄水場 配水池 出口 福留	中西条浄水場 配水池 出口 福留	中西条浄水場 配水池 出口 福留	中西条浄水場 配水池 出口 福留	中西条浄水場 配水池 出口 福留	最頻値	最高値	最低値	平均値	測定回数
		月 日				2023/04/11	2023/05/16	2023/06/06	2023/07/04	2023/08/08	2023/09/05	2023/10/03	2023/11/07	2023/12/05	2024/01/16	2024/02/06	2024/03/05					
		時 刻				10:05	11:52	9:55	11:45	10:05	11:49	11:15	11:45	11:50	12:45	11:25	11:45					
水質基準項目				基準値	定量下限																	
水質基準項目	1	一般細菌	個/mL	100	1	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満		1未満	1未満	1未満	12
	2	大腸菌	－	不検出	－	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出				12
			MPN/100mL		1																	
	3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003	0.0003																	
	4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005	0.00005																	
	5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01	0.001																	
	6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01	0.001																	
	7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01	0.001																	
	8	六価クロム化合物	mg/L	0.02	0.002																	
	9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04	0.004																	
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01	0.001																	
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10	0.5																	
	12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8	0.08																	
	13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0	0.1																	
	14	四塩化炭素	mg/L	0.002	0.0002																	
	15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05	0.005																	
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04	0.004																	
	17	ジクロロメタン	mg/L	0.02	0.002																	
	18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01	0.001																	
	19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01	0.001																	
	20	ベンゼン	mg/L	0.01	0.001																	
	21	塩素酸	mg/L	0.6	0.06																	
	22	クロロ酢酸	mg/L	0.02	0.002	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	12
	23	クロロホルム	mg/L	0.06	0.001	0.021	0.010	0.015	0.020	0.024	0.020	0.013	0.007	0.002	0.005	0.005	0.008		0.024	0.002	0.012	12
	24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03	0.003	0.009	0.006	0.008	0.010	0.014	0.010	0.008	0.004	0.003未満	0.005	0.005	0.007		0.014	0.003未満	0.007	12
	25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1	0.001	0.003	0.004	0.003	0.002	0.009	0.007	0.005	0.007	0.004	0.006	0.004	0.002		0.009	0.002	0.005	12
	26	臭素酸	mg/L	0.01	0.001																	
	27	総トリハロメタン	mg/L	0.1	0.001	0.035	0.022	0.026	0.030	0.051	0.042	0.028	0.025	0.011	0.019	0.016	0.015		0.051	0.011	0.027	12
	28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03	0.003	0.008	0.006	0.007	0.011	0.008	0.006	0.006	0.003	0.003未満	0.005	0.006	0.007		0.011	0.003未満	0.006	12
	29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03	0.001	0.011	0.008	0.008	0.008	0.018	0.015	0.010	0.010	0.004	0.008	0.007	0.005		0.018	0.004	0.009	12
	30	ブロモホルム	mg/L	0.09	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満		0.001	0.001未満	0.001未満	12
	31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08	0.008																	
	32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0	0.1																	
	33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2	0.01																	
	34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3	0.03																	
	35	銅及びその化合物	mg/L	1.0	0.1																	
	36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200	1																	
	37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05	0.001																	
	38	塩化物イオン	mg/L	200	5	13	13	13	11	30	19	22	35	33	38	29	14		38	11	22	12
	39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	300	3																	
	40	蒸発残留物	mg/L	500	1																	
	41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2	0.02																	
	42	ジェオスミン	mg/L	0.00001	0.000001	0.000001	0.000001未満	0.000001	0.000003	0.000003	0.000003	0.000004	0.000001	0.000001未満	0.000001	0.000001	0.000001		0.000004	0.000001未満	0.000002	12
	43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001	0.000001	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000003	0.000003	0.000003	0.000001	0.000001	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満		0.000003	0.000001未満	0.000001未満	12
	44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02	0.002																	
	45	フェノール類	mg/L	0.005	0.0005																	
	46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/L	3	0.1	1.0	1.5	1.1	1.3	1.7	1.2	1.3	1.3	0.7	1.2	1.0	1.0		1.7	0.7	1.2	12
	47	pH値	－	5.8～8.6	0.1	7.1	7.2	7.0	7.1	7.0	7.1	7.1	7.1	6.9	7.1	7.0	7.0		7.2	6.9	7.1	12
	48	味	－	異常でない	ー	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					12
	49	臭気	－	異常でない	ー	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					12
	50	色度	度	5	0.5	0.8	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満		0.8	0.5未満	0.5未満	12
	51	濁度	度	2	0.1	0.1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満		0.1	0.1未満	0.1未満	12

項目区分	No.	項　目	単位	基準値等	定量下限	中西条浄水場 配水池 出口 福留	中西条浄水場 配水池 出口 福留	中西条浄水場 配水池 出口 福留	中西条浄水場 配水池 出口 福留	中西条浄水場 配水池 出口 福留	中西条浄水場 配水池 出口 福留	中西条浄水場 配水池 出口 福留	中西条浄水場 配水池 出口 福留	中西条浄水場 配水池 出口 福留	中西条浄水場 配水池 出口 福留	中西条浄水場 配水池 出口 福留	中西条浄水場 配水池 出口 福留	最頻値	最高値	最低値	平均値	測定回数
		月　日				2023/04/11	2023/05/16	2023/06/06	2023/07/04	2023/08/08	2023/09/05	2023/10/03	2023/11/07	2023/12/05	2024/01/16	2024/02/06	2024/03/05					
		時　刻				10:05	11:52	9:55	11:45	10:05	11:49	11:15	11:45	11:50	12:45	11:25	11:45					
水質監視項目				基準値等	定量下限																	
水質監視項目		水　温	℃	－	－	15.1	19.2	20.6	24.7	30.8	28.2	26.0	19.8	11.2	8.8	9.3	10.1		30.8	8.8	18.6	12
		アルカリ度	mg/L	－	0.1																	
		酸　度	mg/L	－	0.1																	
		アンモニア性窒素	mg/L	－	0.01																	
		紫外線(UV)吸光度	－	－	0.001																	
		侵食性遊離炭酸	mg/L	－	0.1																	
		電気伝導率	mS/m	－	0.1	13.6	15.9	14.5	15.0	27.7	20.5	23.3	32.2	26.3	30.4	24.7	14.4		32.2	13.6	21.5	12
水質管理目標設定項目				目標値	定量下限																	
水質管理目標設定項目	1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02	0.002																	
	2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002P	0.0002																	
	3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02	0.002																	
	5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004	0.0004																	
	8	トルエン	mg/L	0.4	0.04																	
	9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08	0.008																	
	13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01P	0.001																	
	14	抱水クロラール	mg/L	0.02P	0.002																	
	15	農薬類	－	1	0.01																	
	16	残留塩素	mg/L	0.1以上	0.1	0.6	0.6	0.7	0.5	0.8	0.7	0.7	0.7	0.5	0.5	0.5	0.5		0.8	0.5	0.6	12
	17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10～100	3																	
	18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01	0.001																	
	19	遊離炭酸	mg/L	20	0.1																	
	20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3	0.03																	
	21	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L	0.02	0.002																	
	24	蒸発残留物	mg/L	30～200	1																	
	25	濁　度	度	1	0.1	0.1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満		0.1	0.1未満	0.1未満	12
	26	pH値	－	7.5	0.1	7.1	7.2	7.0	7.1	7.0	7.1	7.1	7.1	6.9	7.1	7.0	7.0		7.2	6.9	7.1	12
	27	腐食性(ランゲリア指数)	－	−1～0	ー																	
	28	従属栄養細菌	CFU/ml	2000P	1																	
	29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1	0.01																	
	30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1	0.01																	
	31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/L	0.00005P	0.000005																	

（ウ）浄水場、水源地（浄水）
（ウ-1）中西条浄水場（浄水）

項目区分	No.	項目	単位	基準値等	定量下限	中西条浄水場 浄水場 出口 中西条 浄水	中西条浄水場 浄水場 出口 中西条 浄水	中西条浄水場 浄水場 出口 中西条 浄水	中西条浄水場 浄水場 出口 中西条 浄水	中西条浄水場 浄水場 出口 中西条 浄水	中西条浄水場 浄水場 出口 中西条 浄水	中西条浄水場 浄水場 出口 中西条 浄水	中西条浄水場 浄水場 出口 中西条 浄水	中西条浄水場 浄水場 出口 中西条 浄水	中西条浄水場 浄水場 出口 中西条 浄水	中西条浄水場 浄水場 出口 中西条 浄水	中西条浄水場 浄水場 出口 中西条 浄水	中西条浄水場 浄水場 出口 中西条 浄水	中西条浄水場 浄水場 出口 中西条 浄水	中西条浄水場 浄水場 出口 中西条 浄水	中西条浄水場 浄水場 出口 中西条 浄水	最頻値	最高値	最低値	平均値	測定回数
		月 日				2023/04/11	2023/05/16	2023/05/23	2023/06/06	2023/07/04	2023/07/11	2023/08/08	2023/09/05	2023/10/03	2023/10/16	2023/11/07	2023/12/05	2024/01/16	2024/02/06	2024/02/19	2024/03/05					
		時 刻				10:12	9:03	11:42	9:12	9:00	8:50	9:12	8:45	8:55	8:55	8:55	8:50	8:50	8:55	9:00	9:04					
		水質基準項目		基準値	定量下限																					
水質基準項目	1	一般細菌	個/mL	100	1	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満		1未満	1未満	1未満	16
	2	大腸菌	－	不検出	－	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出				16
			MPN/100mL		1																					
	3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003	0.0003			0.0003未満			0.0003未満				0.0003未満					0.0003未満		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4
	4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005	0.00005			0.00005未満			0.00005未満				0.00005未満					0.00005未満		0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	4
	5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01	0.001			0.001未満			0.001未満				0.001未満					0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01	0.001			0.001未満			0.001未満				0.001未満					0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01	0.001			0.001未満			0.001未満				0.001未満					0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	8	六価クロム化合物	mg/L	0.02	0.002			0.002未満			0.002未満				0.002未満					0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
	9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04	0.004			0.004未満			0.004未満				0.004未満					0.004未満		0.004未満	0.004未満	0.004未満	4
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01	0.001			0.001未満			0.001未満				0.001未満					0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10	0.5			0.7			0.8				0.6					0.6		0.8	0.6	0.7	4
	12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8	0.08			0.08未満			0.08				0.10					0.10		0.10	0.08未満	0.08未満	4
	13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0	0.1			0.1未満			0.1未満				0.1未満					0.1未満		0.1未満	0.1未満	0.1未満	4
	14	四塩化炭素	mg/L	0.002	0.0002			0.0002未満			0.0002未満				0.0002未満					0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
	15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05	0.005			0.005未満			0.005未満				0.005未満					0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満	4
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04	0.004			0.004未満			0.004未満				0.004未満					0.004未満		0.004未満	0.004未満	0.004未満	4
	17	ジクロロメタン	mg/L	0.02	0.002			0.002未満			0.002未満				0.002未満					0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
	18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01	0.001			0.001未満			0.001未満				0.001未満					0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01	0.001			0.001未満			0.001未満				0.001未満					0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	20	ベンゼン	mg/L	0.01	0.001			0.001未満			0.001未満				0.001未満					0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	21	塩素酸	mg/L	0.6	0.06			0.06未満			0.10				0.10					0.06未満		0.10	0.06未満	0.06未満	4
	22	クロロ酢酸	mg/L	0.02	0.002	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	16
	23	クロロホルム	mg/L	0.06	0.001	0.016	0.009	0.011	0.008	0.014	0.011	0.013	0.010	0.008	0.004	0.004	0.001	0.004	0.004	0.006	0.005		0.016	0.001	0.008	16
	24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03	0.003	0.007	0.006	0.006	0.006	0.008	0.006	0.010	0.008	0.006	0.003	0.003未満	0.003未満	0.004	0.004	0.004	0.005		0.010	0.003未満	0.005	16
	25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1	0.001	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002	0.001	0.006	0.004	0.003	0.004	0.004	0.003	0.006	0.003	0.004	0.002		0.006	0.001	0.003	16
	26	臭素酸	mg/L	0.01	0.001			0.001未満			0.001未満				0.001未満					0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	27	総トリハロメタン	mg/L	0.1	0.001	0.029	0.019	0.020	0.015	0.022	0.017	0.030	0.021	0.018	0.013	0.014	0.007	0.018	0.012	0.017	0.011		0.030	0.007	0.018	16
	28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03	0.003	0.005	0.005	0.006	0.004	0.007	0.005	0.005	0.004	0.003	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.004	0.004	0.004	0.004		0.007	0.003未満	0.004	16
	29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03	0.001	0.010	0.007	0.007	0.005	0.006	0.005	0.011	0.007	0.007	0.005	0.006	0.003	0.008	0.005	0.007	0.004		0.011	0.003	0.006	16
	30	ブロモホルム	mg/L	0.09	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	16
	31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08	0.008			0.008未満			0.008未満				0.008未満					0.008未満		0.008未満	0.008未満	0.008未満	4
	32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0	0.1			0.1未満			0.1未満				0.1未満					0.1未満		0.1未満	0.1未満	0.1未満	4
	33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2	0.01	0.01未満	0.01	0.01	0.01未満	0.02	0.01	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01	0.01未満		0.02	0.01未満	0.01未満	16
	34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3	0.03			0.03未満			0.03未満				0.03未満					0.03未満		0.03未満	0.03未満	0.03未満	4
	35	銅及びその化合物	mg/L	1.0	0.1			0.1未満			0.1未満				0.1未満					0.1未満		0.1未満	0.1未満	0.1未満	4
	36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200	1			10			8				22					23		23	8	16	4
	37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05	0.001			0.001未満			0.001未満				0.001未満					0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	38	塩化物イオン	mg/L	200	5	13	12	13	12	11	10	29	19	21	27	36	33	37	30	26	14		37	10	21	16
	39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	300	3			36			31				51					48			51	31	42	4
	40	蒸発残留物	mg/L	500	1			97			87				158					136			158	87	120	4
	41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2	0.02			0.02未満			0.02未満				0.02未満					0.02未満			0.02未満	0.02未満	0.02未満	4
	42	ジェオスミン	mg/L	0.00001	0.000001	0.000001	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000003	0.000003	0.000003	0.000003	0.000004	0.000003	0.000001	0.000001未満	0.000002	0.000001	0.000002	0.000001		0.000004	0.000001未満	0.000002	16
	43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001	0.000001	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001	0.000003	0.000002	0.000003	0.000001	0.000001	0.000001	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満		0.000003	0.000001未満	0.000001未満	16
	44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02	0.002			0.002未満			0.002未満				0.002未満					0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
	45	フェノール類	mg/L	0.005	0.0005			0.0005未満			0.0005未満				0.0005未満					0.0005未満		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	4
	46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	3	0.1	0.9	1.4	1.3	1.2	1.3	1.0	1.7	1.3	1.3	1.1	1.3	0.7	1.2	1.0	1.1	0.9		1.7	0.7	1.2	16
	47	pH値	－	5.8～8.6	0.1	7.0	7.1	7.0	6.9	7.0	6.8	6.9	7.0	7.0	7.0	6.9	6.8	7.0	7.0	7.1	7.0		7.1	6.8	7.0	16
	48	味	－	異常でない	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				16
	49	臭気	－	異常でない	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				16
	50	色度	度	5	0.5	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満		0.5未満	0.5未満	0.5未満	16
	51	濁度	度	2	0.1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満		0.1未満	0.1未満	0.1未満	16

項目区分	No.	項目	単位	基準値等	定量下限	中西条浄水場 浄水場 出口 中西条 浄水	中西条浄水場 浄水場 出口 中西条 浄水	中西条浄水場 浄水場 出口 中西条 浄水	中西条浄水場 浄水場 出口 中西条 浄水	中西条浄水場 浄水場 出口 中西条 浄水	中西条浄水場 浄水場 出口 中西条 浄水	中西条浄水場 浄水場 出口 中西条 浄水	中西条浄水場 浄水場 出口 中西条 浄水	中西条浄水場 浄水場 出口 中西条 浄水	中西条浄水場 浄水場 出口 中西条 浄水	中西条浄水場 浄水場 出口 中西条 浄水	中西条浄水場 浄水場 出口 中西条 浄水	中西条浄水場 浄水場 出口 中西条 浄水	中西条浄水場 浄水場 出口 中西条 浄水	中西条浄水場 浄水場 出口 中西条 浄水	中西条浄水場 浄水場 出口 中西条 浄水	最頻値	最高値	最低値	平均値	測定回数
		月 日				2023/04/11	2023/05/16	2023/05/23	2023/06/06	2023/07/04	2023/07/11	2023/08/08	2023/09/05	2023/10/03	2023/10/16	2023/11/07	2023/12/05	2024/01/16	2024/02/06	2024/02/19	2024/03/05					
		時 刻				10:12	9:03	11:42	9:12	9:00	8:50	9:12	8:45	8:55	8:55	8:55	8:50	8:50	8:55	9:00	9:04					
水質監視項目				基準値等	定量下限																					
水質監視項目		水温	℃	−	−	15.8	19.4	21.1	20.7	25.0	23.1	29.9	27.3	24.3	20.8	19.8	11.6	8.7	9.5	11.7	10.9		29.9	8.7	18.7	16
水質監視項目		アルカリ度	mg/L	−	0.1	27.0	32.4	30.8	28.4	33.6	29.5	43.4	42.5	43.1	39.1	38.7	37.5	40.8	35.1	35.9	26.4		43.4	26.4	35.3	16
水質監視項目		酸度	mg/L	−	0.1			13.5			14.8				8.6					11.7			14.8	8.6	12.2	4
水質監視項目		アンモニア性窒素	mg/L	−	0.01																					
水質監視項目		紫外線(UV)吸光度	−	−	0.001																					
水質監視項目		侵食性遊離炭酸	mg/L	−	0.1			11			12				7.2					9.6			12	7.2	10	4
水質監視項目		電気伝導率	mS/m	−	0.1	12.0	15.2	13.6	14.0	14.6	12.9	27.5	20.0	22.5	25.0	32.5	26.0	31.5	23.1	22.8	14.2		32.5	12.0	20.5	16
水質管理目標設定項目				目標値	定量下限																					
水質管理目標設定項目	1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02	0.002			0.002未満			0.002未満				0.002未満					0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
水質管理目標設定項目	2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002P	0.0002			0.0002未満			0.0002未満				0.0002未満					0.0002未満			0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
水質管理目標設定項目	3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02	0.002			0.002未満			0.002未満				0.002未満					0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
水質管理目標設定項目	5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004	0.0004			0.0004未満			0.0004未満				0.0004未満					0.0004未満			0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	4
水質管理目標設定項目	8	トルエン	mg/L	0.4	0.04			0.04未満			0.04未満				0.04未満					0.04未満			0.04未満	0.04未満	0.04未満	4
水質管理目標設定項目	9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08	0.008																					
水質管理目標設定項目	13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01P	0.001																					
水質管理目標設定項目	14	抱水クロラール	mg/L	0.02P	0.002																					
水質管理目標設定項目	15	農薬類	−	1	0.01						0.01未満												0.01未満	0.01未満	0.01未満	1
水質管理目標設定項目	16	残留塩素	mg/L	0.1以上	0.1	0.6	0.7	0.8	0.8	0.9	0.8	1.0	0.8	0.8	0.7	0.6	0.6	0.6	0.7	0.6	0.6		1.0	0.6	0.7	16
水質管理目標設定項目	17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10～100	3			36			31				51					48			51	31	42	4
水質管理目標設定項目	18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01	0.001			0.001未満			0.001未満				0.001未満					0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
水質管理目標設定項目	19	遊離炭酸	mg/L	20	0.1			12			13				7.6					10			13	7.6	11	4
水質管理目標設定項目	20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3	0.03			0.03未満			0.03未満				0.03未満					0.03未満			0.01未満	0.03未満	0.01未満	4
水質管理目標設定項目	21	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L	0.02	0.002			0.002未満			0.002未満				0.002未満					0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
水質管理目標設定項目	24	蒸発残留物	mg/L	30～200	1			97			87				158					136			158	87	120	4
水質管理目標設定項目	25	濁度	度	1	0.1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満		0.1未満	0.1未満	0.1未満	16
水質管理目標設定項目	26	pH値	−	7.5	0.1	7.0	7.1	7.0	6.9	7.0	6.8	6.9	7.0	7.0	7.0	6.9	6.8	7.0	7.0	7.1	7.0		7.1	6.8	7.0	16
水質管理目標設定項目	27	腐食性(ランゲリア指数)	−	−1～0	−			−1.3			−1.4				−1.3					−1.2			−1.2	−1.4	−1.3	4
水質管理目標設定項目	28	従属栄養細菌	CFU/ml	2000P	1			1未満			1未満				1未満					1未満			1未満	1未満	1未満	4
水質管理目標設定項目	29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1	0.01			0.01未満			0.01未満				0.01未満					0.01未満			0.01未満	0.01未満	0.01未満	4
水質管理目標設定項目	30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1	0.01	0.01未満	0.01	0.01	0.01未満	0.02	0.01	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01	0.01未満		0.02	0.01未満	0.01未満	16
水質管理目標設定項目	31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/L	0.00005P	0.000005						0.000005未満												0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	1

項目区分	No.	項　目	単位	基準値等	定量下限	中西条浄水場 浄水場 出口 中西条 浄水	中西条浄水場 浄水場 出口 中西条 浄水	中西条浄水場 浄水場 出口 中西条 浄水	中西条浄水場 浄水場 出口 中西条 浄水	中西条浄水場 浄水場 出口 中西条 浄水	中西条浄水場 浄水場 出口 中西条 浄水	中西条浄水場 浄水場 出口 中西条 浄水	中西条浄水場 浄水場 出口 中西条 浄水	中西条浄水場 浄水場 出口 中西条 浄水	中西条浄水場 浄水場 出口 中西条 浄水	中西条浄水場 浄水場 出口 中西条 浄水	中西条浄水場 浄水場 出口 中西条 浄水	中西条浄水場 浄水場 出口 中西条 浄水	中西条浄水場 浄水場 出口 中西条 浄水	中西条浄水場 浄水場 出口 中西条 浄水	最頻値	最高値	最低値	平均値	測定回数
		月　日				2023/04/11	2023/05/16	2023/05/23	2023/06/06	2023/07/04	2023/07/11	2023/08/08	2023/09/05	2023/10/03	2023/10/16	2023/11/07	2023/12/05	2024/01/16	2024/02/06	2024/02/19	2024/03/05					
		時　刻				10:12	9:03	11:42	9:12	9:00	8:50	9:12	8:45	8:55	8:55	8:55	8:50	8:50	8:55	9:00	9:04					
		農薬類		目標値	定量下限																					
農薬類	1	1,3-ジクロロプロペン(D-D)	mg/L	0.05	0.0005						0.0005未満											0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1
	2	2,2-DPA(ダラポン)	mg/L	0.08	0.0008						0.0008未満											0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	1
	3	2,4-D(2,4-PA)	mg/L	0.02	0.0002						0.0002未満											0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
	4	EPN	mg/L	0.004	0.00004						0.00004未満											0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	1
	5	MCPA	mg/L	0.005	0.00005						0.00005未満											0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1
	6	アシュラム	mg/L	0.9	0.009						0.009未満											0.009未満	0.009未満	0.009未満	1
	7	アセフェート	mg/L	0.006	0.00006						0.00006未満											0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	1
	8	アトラジン	mg/L	0.01	0.0001						0.0001未満											0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	1
	9	アニロホス	mg/L	0.003	0.00003						0.00003未満											0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	1
	10	アミトラズ	mg/L	0.006	0.00006						0.00006未満											0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	1
	11	アラクロール	mg/L	0.03	0.0003						0.0003未満											0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
	12	イソキサチオン	mg/L	0.005	0.00005						0.00005未満											0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1
	13	イソフェンホス	mg/L	0.001	0.00001						0.00001未満											0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	1
	14	イソプロカルブ(MIPC)	mg/L	0.01	0.0001						0.0001未満											0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	1
	15	イソプロチオラン(IPT)	mg/L	0.3	0.003						0.003未満											0.003未満	0.003未満	0.003未満	1
	16	イプフェンカルバゾン	mg/L	0.002	0.00002						0.00002未満											0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	1
	17	イプロベンホス(IBP)	mg/L	0.09	0.0009						0.0009未満											0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	1
	18	イミノクタジン	mg/L	0.006	0.00006						0.00006未満											0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	1
	19	インダノファン	mg/L	0.009	0.00009						0.00009未満											0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	1
	20	エスプロカルブ	mg/L	0.03	0.0003						0.0003未満											0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
	21	エトフェンプロックス	mg/L	0.08	0.0008						0.0008未満											0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	1
	22	エンドスルファン	mg/L	0.01	0.0001						0.0001未満											0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	1
	23	オキサジクロメホン	mg/L	0.02	0.0002						0.0002未満											0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
	24	オキシン銅(有機銅)	mg/L	0.03	0.0003						0.0003未満											0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
	25	オリサストロピン	mg/L	0.1	0.001						0.001未満											0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
	26	カズサホス	mg/L	0.0006	0.000006						0.000006未満											0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満	1
	27	カフェンストロール	mg/L	0.008	0.00008						0.00008未満											0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	1
	28	カルタップ	mg/L	0.08	0.0008						0.0008未満											0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	1
	29	カルバリル(NAC)	mg/L	0.02	0.0002						0.0002未満											0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
	30	カルボフラン	mg/L	0.0003	0.000005						0.000005未満											0.000003未満	0.000005未満	0.000003未満	1
	31	キノクラミン(ACN)	mg/L	0.005	0.00005						0.00005未満											0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1
	32	キャプタン	mg/L	0.3	0.003						0.003未満											0.003未満	0.003未満	0.003未満	1
	33	クミルロン	mg/L	0.03	0.0003						0.0003未満											0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
	34	グリホサート	mg/L	2	0.02						0.02未満											0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
	35	グルホシネート	mg/L	0.02	0.0004						0.0004未満											0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	1
	36	クロメプロップ	mg/L	0.02	0.0002						0.0002未満											0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
	37	クロルニトロフェン(CNP)	mg/L	0.0001	0.0001						0.0001未満											0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	1
	38	クロルピリホス	mg/L	0.003	0.00003						0.00003未満											0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	1
	39	クロロタロニル(TPN)	mg/L	0.05	0.0005						0.0005未満											0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1
	40	シアナジン	mg/L	0.001	0.00001						0.00001未満											0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	1
	41	シアノホス(CYAP)	mg/L	0.003	0.00003						0.00003未満											0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	1
	42	ジウロン(DCMU)	mg/L	0.02	0.0002						0.0002未満											0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
	43	ジクロベニル(DBN)	mg/L	0.03	0.0003						0.0003未満											0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
	44	ジクロルボス(DDVP)	mg/L	0.008	0.00008						0.00008未満											0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	1
	45	ジクワット	mg/L	0.01	0.0001						0.0001未満											0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	1
	46	ジスルホトン(エチルチオメトン)	mg/L	0.004	0.0001						0.0001未満											0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	1
	47	ジチオカルバメート系農薬	mg/L	0.005	0.00005						0.00005未満											0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1
	48	ジチオピル	mg/L	0.009	0.00009						0.00009未満											0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	1
	49	シハロホップブチル	mg/L	0.006	0.00006						0.00006未満											0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	1
	50	シマジン(CAT)	mg/L	0.003	0.00003						0.00003未満											0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	1
	51	ジメタメトリン	mg/L	0.02	0.0002						0.0002未満											0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
	52	ジメトエート	mg/L	0.05	0.0005						0.0005未満											0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1
	53	シメトリン	mg/L	0.03	0.0003						0.0003未満											0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
	54	ダイアジノン	mg/L	0.003	0.00003						0.00003未満											0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	1
	55	ダイムロン	mg/L	0.8	0.008						0.008未満											0.008未満	0.008未満	0.008未満	1
	56	ダゾメット、メタム(カーバム)、イソチオシアネート	mg/L	0.01	0.0001						0.0001未満											0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	1
	57	チアジニル	mg/L	0.1	0.001						0.001未満											0.001未満	0.001未満	0.001未満	1

項目区分	No.	項目	単位	基準値等	定量下限	中西条浄水場 浄水場 出口 中西条 浄水	中西条浄水場 浄水場 出口 中西条 浄水	中西条浄水場 浄水場 出口 中西条 浄水	中西条浄水場 浄水場 出口 中西条 浄水	中西条浄水場 浄水場 出口 中西条 浄水	中西条浄水場 浄水場 出口 中西条 浄水	中西条浄水場 浄水場 出口 中西条 浄水	中西条浄水場 浄水場 出口 中西条 浄水	中西条浄水場 浄水場 出口 中西条 浄水	中西条浄水場 浄水場 出口 中西条 浄水	中西条浄水場 浄水場 出口 中西条 浄水	中西条浄水場 浄水場 出口 中西条 浄水	中西条浄水場 浄水場 出口 中西条 浄水	中西条浄水場 浄水場 出口 中西条 浄水	中西条浄水場 浄水場 出口 中西条 浄水	中西条浄水場 浄水場 出口 中西条 浄水	最頻値	最高値	最低値	平均値	測定回数
		月 日				2023/04/11	2023/05/16	2023/05/23	2023/06/06	2023/07/04	2023/07/11	2023/08/08	2023/09/05	2023/10/03	2023/10/16	2023/11/07	2023/12/05	2024/01/16	2024/02/06	2024/02/19	2024/03/05					
		時 刻				10:12	9:03	11:42	9:12	9:00	8:50	9:12	8:45	8:55	8:55	8:55	8:50	8:50	8:55	9:00	9:04					
農薬類	58	チウラム	mg/L	0.02	0.0002						0.0002未満												0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
	59	チオジカルブ	mg/L	0.08	0.0008						0.0008未満												0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	1
	60	チオファネートメチル	mg/L	0.3	0.003						0.003未満												0.003未満	0.003未満	0.003未満	1
	61	チオベンカルブ	mg/L	0.02	0.0002						0.0002未満												0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
	62	テフリルトリオン	mg/L	0.002	0.00002						0.00002未満												0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	1
	63	テルブカルブ（MBPMC）	mg/L	0.02	0.0002						0.0002未満												0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
	64	トリクロピル	mg/L	0.006	0.00006						0.00006未満												0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	1
	65	トリクロルホン（DEP）	mg/L	0.005	0.00005						0.00005未満												0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1
	66	トリシクラゾール	mg/L	0.1	0.001						0.001未満												0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
	67	トリフルラリン	mg/L	0.06	0.0006						0.0006未満												0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	1
	68	ナプロパミド	mg/L	0.03	0.0003						0.0003未満												0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
	69	パラコート	mg/L	0.01	0.00005						0.00005未満												0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1
	70	ピペロホス	mg/L	0.0009	0.000009						0.000009未満												0.000009未満	0.000009未満	0.000009未満	1
	71	ピラクロニル	mg/L	0.01	0.0001						0.0001未満												0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	1
	72	ピラゾキシフェン	mg/L	0.004	0.00004						0.00004未満												0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	1
	73	ピラゾリネート（ピラゾレート）	mg/L	0.02	0.0002						0.0002未満												0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
	74	ピリダフェンチオン	mg/L	0.002	0.00002						0.00002未満												0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	1
	75	ピリブチカルブ	mg/L	0.02	0.0002						0.0002未満												0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
	76	ピロキロン	mg/L	0.05	0.0005						0.0005未満												0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1
	77	フィプロニル	mg/L	0.0005	0.000005						0.000005未満												0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	1
	78	フェニトロチオン（MEP）	mg/L	0.01	0.0001						0.0001未満												0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	1
	79	フェノブカルブ（ＢＰＭＣ）	mg/L	0.03	0.0003						0.0003未満												0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
	80	フェリムゾン	mg/L	0.05	0.0005						0.0005未満												0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1
	81	フェンチオン（ＭＰＰ）	mg/L	0.006	0.00006						0.00006未満												0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	1
	82	フェントエート（ＰＡＰ）	mg/L	0.007	0.00007						0.00007未満												0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	1
	83	フェントラザミド	mg/L	0.01	0.0001						0.0001未満												0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	1
	84	フサライド	mg/L	0.1	0.001						0.001未満												0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
	85	ブタクロール	mg/L	0.03	0.0003						0.0003未満												0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
	86	ブタミホス	mg/L	0.02	0.0002						0.0002未満												0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
	87	ブプロフェジン	mg/L	0.02	0.0002						0.0002未満												0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
	88	フルアジナム	mg/L	0.03	0.0003						0.0003未満												0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
	89	ブレチラクロール	mg/L	0.05	0.0005						0.0005未満												0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1
	90	ブロシミドン	mg/L	0.09	0.0009						0.0009未満												0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	1
	91	ブロチオホス	mg/L	0.007	0.00007						0.00007未満												0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	1
	92	ブロピコナゾール	mg/L	0.05	0.0005						0.0005未満												0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1
	93	ブロピザミド	mg/L	0.05	0.0005						0.0005未満												0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1
	94	ブロベナゾール	mg/L	0.03	0.0003						0.0003未満												0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
	95	ブロモブチド	mg/L	0.1	0.001						0.001未満												0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
	96	ペノミル	mg/L	0.02	0.0002						0.0002未満												0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
	97	ペンシクロン	mg/L	0.1	0.001						0.001未満												0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
	98	ベンゾビシクロン	mg/L	0.09	0.0009						0.0009未満												0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	1
	99	ベンゾフェナップ	mg/L	0.005	0.00005						0.00005未満												0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1
	100	ベンタゾン	mg/L	0.2	0.002						0.002未満												0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
	101	ベンディメタリン	mg/L	0.3	0.003						0.003未満												0.003未満	0.003未満	0.003未満	1
	102	ベンフラカルブ	mg/L	0.02	0.0002						0.0002未満												0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
	103	ベンフルラリン（ベスロジン）	mg/L	0.01	0.0001						0.0001未満												0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	1
	104	ベンフレセート	mg/L	0.07	0.0007						0.0007未満												0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	1
	105	ホスチアゼート	mg/L	0.005	0.00005						0.00005未満												0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1
	106	マラチオン（マラソン）	mg/L	0.7	0.007						0.007未満												0.007未満	0.007未満	0.007未満	1
	107	メコプロップ（MCPP）	mg/L	0.05	0.0005						0.0005未満												0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1
	108	メソミル	mg/L	0.03	0.0003						0.0003未満												0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
	109	メタラキシル	mg/L	0.2	0.002						0.002未満												0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
	110	メチダチオン（ＤＭＴＰ）	mg/L	0.004	0.00004						0.00004未満												0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	1
	111	メトミノストロビン	mg/L	0.04	0.0004						0.0004未満												0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	1
	112	メトリブジン	mg/L	0.03	0.0003						0.0003未満												0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
	113	メフェナセット	mg/L	0.02	0.0002						0.0002未満												0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
	114	メプロニル	mg/L	0.1	0.001						0.001未満												0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
	115	モリネート	mg/L	0.005	0.00005						0.00005未満												0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1
		No.									115												115	115	115	1
		検査実施農薬数									0												0	0	0	1
		検出農薬数									0.01未満												0.00	0.01未満	0.00	1
		農薬類スコア																								

（ウ-2)東神吉水源地(浄水)

項目区分	No.	項目	単位	基準値等	定量下限	東神吉水源地 水源地 出口 東神吉 浄水	東神吉水源地 水源地 出口 東神吉 浄水	東神吉水源地 水源地 出口 東神吉 浄水	東神吉水源地 水源地 出口 東神吉 浄水	東神吉水源地 水源地 出口 東神吉 浄水	東神吉水源地 水源地 出口 東神吉 浄水	東神吉水源地 水源地 出口 東神吉 浄水	東神吉水源地 水源地 出口 東神吉 浄水	東神吉水源地 水源地 出口 東神吉 浄水	東神吉水源地 水源地 出口 東神吉 浄水	東神吉水源地 水源地 出口 東神吉 浄水	東神吉水源地 水源地 出口 東神吉 浄水	東神吉水源地 水源地 出口 東神吉 浄水	東神吉水源地 水源地 出口 東神吉 浄水	東神吉水源地 水源地 出口 東神吉 浄水	東神吉水源地 水源地 出口 東神吉 浄水	最頻値	最高値	最低値	平均値	測定回数
		月 日				2023/04/11	2023/05/16	2023/06/06	2023/06/19	2023/07/04	2023/08/08	2023/08/21	2023/09/05	2023/10/03	2023/11/07	2023/11/13	2023/12/05	2024/01/16	2024/02/06	2024/03/05	2024/03/11					
		時 刻				11:05	11:20	10:55	11:20	11:30	11:05	11:07	11:05	11:12	11:20	11:05	11:10	9:15	11:25	11:00	11:02					
水質基準項目				基準値	定量下限																					
水質基準項目	1	一般細菌	個/mL	100	1	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満		1未満	1未満	1未満	16
	2	大腸菌	-	不検出	-	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出				16
			MPN/100mL		1																					
	3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003	0.0003				0.0003未満			0.0003未満				0.0003未満					0.0003未満		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4
	4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005	0.00005				0.00005未満			0.00005未満				0.00005未満					0.00005未満		0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	4
	5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01	0.001				0.001未満			0.001未満				0.001未満					0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01	0.001				0.001未満			0.001未満				0.001未満					0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01	0.001				0.001未満			0.001未満				0.001未満					0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	8	六価クロム化合物	mg/L	0.02	0.002				0.002未満			0.002未満				0.002未満					0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
	9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04	0.004				0.004未満			0.004未満				0.004未満					0.004未満		0.004未満	0.004未満	0.004未満	4
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01	0.001				0.001未満			0.001未満				0.001未満					0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10	0.5				2.0			1.3				0.5					0.7		2.0	0.5	1.1	4
	12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8	0.08				0.12			0.13				0.15					0.12		0.15	0.12	0.13	4
	13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0	0.1				0.1未満			0.1未満				0.1未満					0.1未満		0.1未満	0.1未満	0.1未満	4
	14	四塩化炭素	mg/L	0.002	0.0002				0.0002未満			0.0002未満				0.0002未満					0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
	15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05	0.005				0.005未満			0.005未満				0.005未満					0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満	4
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04	0.004				0.004未満			0.004未満				0.004未満					0.004未満		0.004未満	0.004未満	0.004未満	4
	17	ジクロロメタン	mg/L	0.02	0.002				0.002未満			0.002未満				0.002未満					0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
	18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01	0.001				0.001未満			0.001未満				0.001未満					0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01	0.001				0.001未満			0.001未満				0.001未満					0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	20	ベンゼン	mg/L	0.01	0.001				0.001未満			0.001未満				0.001未満					0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	21	塩素酸	mg/L	0.6	0.06				0.09			0.11				0.10					0.07		0.11	0.07	0.09	4
	22	クロロ酢酸	mg/L	0.02	0.002				0.002未満			0.002未満				0.002未満					0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
	23	クロロホルム	mg/L	0.06	0.001				0.001			0.001				0.001未満					0.001未満		0.001	0.001未満	0.001未満	4
	24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03	0.003				0.003未満			0.003未満				0.003未満					0.003未満		0.003未満	0.003未満	0.003未満	4
	25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1	0.001				0.005			0.005				0.005					0.006		0.006	0.005	0.005	4
	26	臭素酸	mg/L	0.01	0.001				0.001未満			0.001未満				0.001未満					0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	27	総トリハロメタン	mg/L	0.1	0.001				0.011			0.011				0.011					0.012		0.012	0.011	0.011	4
	28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03	0.003				0.003未満			0.003未満				0.003未満					0.003未満		0.003未満	0.003未満	0.003未満	4
	29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03	0.001				0.003			0.003				0.003					0.003		0.003	0.003	0.003	4
	30	ブロモホルム	mg/L	0.09	0.001				0.002			0.002				0.003					0.003		0.003	0.002	0.002	4
	31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08	0.008				0.008未満			0.008未満				0.008未満					0.008未満		0.008未満	0.008未満	0.008未満	4
	32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0	0.1				0.1未満			0.1未満				0.1未満					0.1未満		0.1未満	0.1未満	0.1未満	4
	33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2	0.01				0.01未満			0.01未満				0.01未満					0.01未満		0.01未満	0.01未満	0.01未満	4
	34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3	0.03	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満		0.03未満	0.03未満	0.03未満	16
	35	銅及びその化合物	mg/L	1.0	0.1				0.1未満			0.1未満				0.1未満					0.1未満		0.1未満	0.1未満	0.1未満	4
	36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200	1				13			5				5					19		19	5	10	4
	37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	16
	38	塩化物イオン	mg/L	200	5	29	19	18	16	12	14	16	15	15	19	20	22	26	29	30	30		30	12	21	16
	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300	3				49			18				20					78		78	18	41	4
	40	蒸発残留物	mg/L	500	1				167			154				146					171		171	146	160	4
	41	除イオン界面活性剤	mg/L	0.2	0.02				0.02未満			0.02未満				0.02未満					0.02未満		0.02未満	0.02未満	0.02未満	4
	42	ジェオスミン	mg/L	0.00001	0.000001				0.000001未満			0.000001未満				0.000001未満					0.000001未満		0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	4
	43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001	0.000001				0.000001未満			0.000001未満				0.000001未満					0.000001未満		0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	4
	44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02	0.002				0.002未満			0.002未満				0.002未満					0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
	45	フェノール類	mg/L	0.005	0.0005				0.0005未満			0.0005未満				0.0005未満					0.0005未満		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	4
	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3	0.1	0.7	1.1	0.8	1.0	0.6	0.6	0.7	0.6	0.6	0.6	0.7	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6		1.1	0.6	0.7	16
	47	pH値	-	5.8～8.6	0.1	7.2	7.3	7.3	7.4	7.4	7.5	7.4	7.4	7.4	7.3	7.3	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2		7.5	7.2	7.3	16
	48	味	-	異常でない	ー	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					16
	49	臭気	-	異常でない	ー	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					16
	50	色度	度	5	0.5	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満		0.5未満	0.5未満	0.5未満	16
	51	濁度	度	2	0.1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満		0.1未満	0.1未満	0.1未満	16

項目区分	No.	項目	単位	基準値等	定量下限	東神吉水源地 水源地 出口 東神吉 浄水	東神吉水源地 水源地 出口 東神吉 浄水	東神吉水源地 水源地 出口 東神吉 浄水	東神吉水源地 水源地 出口 東神吉 浄水	東神吉水源地 水源地 出口 東神吉 浄水	東神吉水源地 水源地 出口 東神吉 浄水	東神吉水源地 水源地 出口 東神吉 浄水	東神吉水源地 水源地 出口 東神吉 浄水	東神吉水源地 水源地 出口 東神吉 浄水	東神吉水源地 水源地 出口 東神吉 浄水	東神吉水源地 水源地 出口 東神吉 浄水	東神吉水源地 水源地 出口 東神吉 浄水	東神吉水源地 水源地 出口 東神吉 浄水	東神吉水源地 水源地 出口 東神吉 浄水	東神吉水源地 水源地 出口 東神吉 浄水	東神吉水源地 水源地 出口 東神吉 浄水	最頻値	最高値	最低値	平均値	測定回数
		月 日				2023/04/11	2023/05/16	2023/06/06	2023/06/19	2023/07/04	2023/08/08	2023/08/21	2023/09/05	2023/10/03	2023/11/07	2023/11/13	2023/12/05	2024/01/16	2024/02/06	2024/03/05	2024/03/11					
		時 刻				11:05	11:20	10:55	11:20	11:30	11:05	11:07	11:05	11:12	11:20	11:05	11:10	9:15	11:25	11:00	11:02					
水質監視項目				基準値等	定量下限																				
水質監視項目		水温	℃	−	−	16.4	16.7	17.4	19.3	19.6	22.6	22.5	23.1	22.2	21.3	19.7	17.5	16.6	16.6	15.6	15.3		23.1	15.3	18.9	16
		アルカリ度	mg/L	−	0.1				54.7			58.6				60.8					54.7		60.8	54.7	57.2	4
		酸度	mg/L	−	0.1				17.2			15.8				21.8					25.2		25.2	15.8	20.0	4
		アンモニア性窒素	mg/L	−	0.01																					
		紫外線(UV)吸光度	−	−	0.001																					
		侵食性遊離炭酸	mg/L	−	0.1				14			12				17					20		20	12	16	4
		電気伝導率	mS/m	−	0.1	26.8	26.7	24.1	23.7	22.7	23.3	22.9	22.4	21.9	23.7	24.2	24.9	26.6	27.8	28.0	27.2		28.0	21.9	24.8	16
水質管理目標設定項目				目標値	定量下限																				
水質管理目標設定項目	1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02	0.002				0.002未満			0.002未満				0.002未満					0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
	2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002P	0.0002				0.0002未満			0.0002未満				0.0002未満					0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
	3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02	0.002				0.002未満			0.002未満				0.002未満					0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
	5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004	0.0004				0.0004未満			0.0004未満				0.0004未満					0.0004未満		0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	4
	8	トルエン	mg/L	0.4	0.04				0.04未満			0.04未満				0.04未満					0.04未満		0.04未満	0.04未満	0.04未満	4
	9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08	0.008																					
	13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01P	0.001																					
	14	抱水クロラール	mg/L	0.02P	0.002																					
	15	農薬類	−	1	0.01																					
	16	残留塩素	mg/L	0.1以上	0.1	0.4	0.3	0.5	0.4	0.5	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.4	0.2	0.3	0.4		0.5	0.2	0.4	16
	17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10～100	3				49			18				20					78		78	18	41	4
	18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	16
	19	遊離炭酸	mg/L	20	0.1				15			14				19					22		22	14	18	4
	20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3	0.03				0.03未満			0.03未満				0.03未満					0.03未満		0.01未満	0.03未満	0.01未満	4
	21	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L	0.02	0.002				0.002未満			0.002未満				0.002未満					0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
	24	蒸発残留物	mg/L	30～200	1				167			154				146					171		171	146	160	4
	25	濁度	度	1	0.1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満		0.1未満	0.1未満	0.1未満	16
	26	pH値	−	7.5	0.1	7.2	7.3	7.3	7.4	7.4	7.5	7.4	7.4	7.4	7.3	7.3	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2		7.5	7.2	7.3	16
	27	腐食性(ランゲリア指数)	−	−1～0	ー				−0.8			−0.9				−1.0					−1.0		−0.8	−1.0	−0.9	4
	28	従属栄養細菌	CFU/ml	2000P	1				84			1				26					1未満		84	1未満	28	4
	29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1	0.01				0.01未満			0.01未満				0.01未満					0.01未満		0.01未満	0.01未満	0.01未満	4
	30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1	0.01				0.01未満			0.01未満				0.01未満					0.01未満		0.01未満	0.01未満	0.01未満	4
	31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/L	0.00005P	0.000005				0.000007														0.000007	0.000007	0.000007	1

項目区分	No.	項目	単位	基準値等	定量下限	東神吉水源地 水源地 出口 東神吉 浄水	東神吉水源地 水源地 出口 東神吉 浄水	東神吉水源地 水源地 出口 東神吉 浄水	東神吉水源地 水源地 出口 東神吉 浄水	東神吉水源地 水源地 出口 東神吉 浄水	東神吉水源地 水源地 出口 東神吉 浄水	東神吉水源地 水源地 出口 東神吉 浄水	東神吉水源地 水源地 出口 東神吉 浄水	東神吉水源地 水源地 出口 東神吉 浄水	東神吉水源地 水源地 出口 東神吉 浄水	東神吉水源地 水源地 出口 東神吉 浄水	東神吉水源地 水源地 出口 東神吉 浄水	東神吉水源地 水源地 出口 東神吉 浄水	東神吉水源地 水源地 出口 東神吉 浄水	東神吉水源地 水源地 出口 東神吉 浄水	東神吉水源地 水源地 出口 東神吉 浄水	最頻値	最高値	最低値	平均値	測定回数
		月 日				2023/04/11	2023/05/16	2023/06/06	2023/06/19	2023/07/04	2023/08/08	2023/08/21	2023/09/05	2023/10/03	2023/11/07	2023/11/13	2023/12/05	2024/01/16	2024/02/06	2024/03/05	2024/03/11					
		時 刻				11:05	11:20	10:55	11:20	11:30	11:05	11:07	11:05	11:12	11:20	11:05	11:10	9:15	11:25	11:00	11:02					
農薬類				目標値	定量下限																					
農薬類	1	1,3-ジクロロプロペン(D-D)	mg/L	0.05	0.0005				0.0005未満													0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1
	2	2,2-DPA(ダラポン)	mg/L	0.08	0.0008				0.0008未満													0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	1
	3	2,4-D(2,4-PA)	mg/L	0.02	0.0002				0.0002未満													0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
	4	EPN	mg/L	0.004	0.00004				0.00004未満													0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	1
	5	MCPA	mg/L	0.005	0.00005				0.00005未満													0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1
	6	アシュラム	mg/L	0.9	0.009				0.009未満													0.009未満	0.009未満	0.009未満	1
	7	アセフェート	mg/L	0.006	0.00006				0.00006未満													0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	1
	8	アトラジン	mg/L	0.01	0.0001				0.0001未満													0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	1
	9	アニロホス	mg/L	0.003	0.00003				0.00003未満													0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	1
	10	アミトラズ	mg/L	0.006	0.00006				0.00006未満													0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	1
	11	アラクロール	mg/L	0.03	0.0003				0.0003未満													0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
	12	イソキサチオン	mg/L	0.005	0.00005				0.00005未満													0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1
	13	イソフェンホス	mg/L	0.001	0.00001				0.00001未満													0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	1
	14	イソプロカルブ(MIPC)	mg/L	0.01	0.0001				0.0001未満													0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	1
	15	イソプロチオラン(IPT)	mg/L	0.3	0.003				0.003未満													0.003未満	0.003未満	0.003未満	1
	16	イプフェンカルバゾン	mg/L	0.002	0.00002				0.00002未満													0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	1
	17	イプロベンホス(IBP)	mg/L	0.09	0.0009				0.0009未満													0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	1
	18	イミノクタジン	mg/L	0.006	0.00006				0.00006未満													0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	1
	19	インダノファン	mg/L	0.009	0.00009				0.00009未満													0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	1
	20	エスプロカルブ	mg/L	0.03	0.0003				0.0003未満													0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
	21	エトフェンプロックス	mg/L	0.08	0.0008				0.0008未満													0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	1
	22	エンドスルファン	mg/L	0.01	0.0001				0.0001未満													0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	1
	23	オキサジクロメホン	mg/L	0.02	0.0002				0.0002未満													0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
	24	オキシン銅(有機銅)	mg/L	0.03	0.0003				0.0003未満													0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
	25	オリサストロビン	mg/L	0.1	0.001				0.001未満													0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
	26	カズサホス	mg/L	0.0006	0.000006				0.000006未満													0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満	1
	27	カフェンストロール	mg/L	0.008	0.00008				0.00008未満													0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	1
	28	カルタップ	mg/L	0.08	0.0008				0.0008未満													0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	1
	29	カルバリル(NAC)	mg/L	0.02	0.0002				0.0002未満													0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
	30	カルボフラン	mg/L	0.0003	0.000005				0.000005未満													0.000003未満	0.000005未満	0.000003未満	1
	31	キノクラミン(ACN)	mg/L	0.005	0.00005				0.00005未満													0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1
	32	キャプタン	mg/L	0.3	0.003				0.003未満													0.003未満	0.003未満	0.003未満	1
	33	クミルロン	mg/L	0.03	0.0003				0.0003未満													0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
	34	グリホサート	mg/L	2	0.02				0.02未満													0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
	35	グルホシネート	mg/L	0.02	0.0004				0.0004未満													0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	1
	36	クロメプロップ	mg/L	0.02	0.0002				0.0002未満													0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
	37	クロルニトロフェン(CNP)	mg/L	0.0001	0.0001				0.0001未満													0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	1
	38	クロルピリホス	mg/L	0.003	0.00003				0.00003未満													0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	1
	39	クロロタロニル(TPN)	mg/L	0.05	0.0005				0.0005未満													0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1
	40	シアナジン	mg/L	0.001	0.00001				0.00001未満													0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	1
	41	シアノホス(CYAP)	mg/L	0.003	0.00003				0.00003未満													0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	1
	42	ジウロン(DCMU)	mg/L	0.02	0.0002				0.0002未満													0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
	43	ジクロベニル(DBN)	mg/L	0.03	0.0003				0.0003未満													0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
	44	ジクロルボス(DDVP)	mg/L	0.008	0.00008				0.00008未満													0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	1
	45	ジクワット	mg/L	0.01	0.0001				0.0001未満													0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	1
	46	ジスルホトン(エチルチオメトン)	mg/L	0.004	0.0001				0.0001未満													0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	1
	47	ジチオカルバメート系農薬	mg/L	0.005	0.00005				0.00005未満													0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1
	48	ジチオピル	mg/L	0.009	0.00009				0.00009未満													0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	1
	49	シハロホップブチル	mg/L	0.006	0.00006				0.00006未満													0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	1
	50	シマジン(CAT)	mg/L	0.003	0.00003				0.00003未満													0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	1
	51	ジメタメトリン	mg/L	0.02	0.0002				0.0002未満													0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
	52	ジメトエート	mg/L	0.05	0.0005				0.0005未満													0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1
	53	シメトリン	mg/L	0.03	0.0003				0.0003未満													0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
	54	ダイアジノン	mg/L	0.003	0.00003				0.00003未満													0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	1
	55	ダイムロン	mg/L	0.8	0.008				0.008未満													0.008未満	0.008未満	0.008未満	1
	56	ダゾメット、メタム(カーバム)、メソスルファニル	mg/L	0.01	0.0001				0.0001未満													0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	1
	57	チアジニル	mg/L	0.1	0.001				0.001未満													0.001未満	0.001未満	0.001未満	1

項目区分	No.	項目	単位	基準値等	定量下限	東神吉水源地 水源地 出口 東神吉 浄水	東神吉水源地 水源地 出口 東神吉 浄水	東神吉水源地 水源地 出口 東神吉 浄水	東神吉水源地 水源地 出口 東神吉 浄水	東神吉水源地 水源地 出口 東神吉 浄水	東神吉水源地 水源地 出口 東神吉 浄水	東神吉水源地 水源地 出口 東神吉 浄水	東神吉水源地 水源地 出口 東神吉 浄水	東神吉水源地 水源地 出口 東神吉 浄水	東神吉水源地 水源地 出口 東神吉 浄水	東神吉水源地 水源地 出口 東神吉 浄水	東神吉水源地 水源地 出口 東神吉 浄水	東神吉水源地 水源地 出口 東神吉 浄水	東神吉水源地 水源地 出口 東神吉 浄水	東神吉水源地 水源地 出口 東神吉 浄水	東神吉水源地 水源地 出口 東神吉 浄水	最頻値	最高値	最低値	平均値	測定回数
		月 日				2023/04/11	2023/05/16	2023/06/06	2023/06/19	2023/07/04	2023/08/08	2023/08/21	2023/09/05	2023/10/03	2023/11/07	2023/11/13	2023/12/05	2024/01/16	2024/02/06	2024/03/05	2024/03/11					
		時 刻				11:05	11:20	10:55	11:20	11:30	11:05	11:07	11:05	11:12	11:20	11:05	11:10	9:15	11:25	11:00	11:02					
農薬類	58	チウラム	mg/L	0.02	0.0002				0.0002未満													0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
	59	チオジカルブ	mg/L	0.08	0.0008				0.0008未満													0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	1
	60	チオファネートメチル	mg/L	0.3	0.003				0.003未満													0.003未満	0.003未満	0.003未満	1
	61	チオベンカルブ	mg/L	0.02	0.0002				0.0002未満													0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
	62	テフリルトリオン	mg/L	0.002	0.00002				0.00002未満													0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	1
	63	テルブカルブ（MBPMC）	mg/L	0.02	0.0002				0.0002未満													0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
	64	トリクロピル	mg/L	0.006	0.00006				0.00006未満													0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	1
	65	トリクロルホン（DEP）	mg/L	0.005	0.00005				0.00005未満													0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1
	66	トリシクラゾール	mg/L	0.1	0.001				0.001未満													0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
	67	トリフルラリン	mg/L	0.06	0.0006				0.0006未満													0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	1
	68	ナプロパミド	mg/L	0.03	0.0003				0.0003未満													0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
	69	パラコート	mg/L	0.01	0.00005				0.00005未満													0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1
	70	ピペロホス	mg/L	0.0009	0.000009				0.000009未満													0.000009未満	0.000009未満	0.000009未満	1
	71	ピラクロニル	mg/L	0.01	0.0001				0.0001未満													0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	1
	72	ピラゾキシフェン	mg/L	0.004	0.00004				0.00004未満													0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	1
	73	ピラゾリネート（ピラゾレート）	mg/L	0.02	0.0002				0.0002未満													0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
	74	ピリダフェンチオン	mg/L	0.002	0.00002				0.00002未満													0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	1
	75	ピリブチカルブ	mg/L	0.02	0.0002				0.0002未満													0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
	76	ピロキロン	mg/L	0.05	0.0005				0.0005未満													0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1
	77	フィプロニル	mg/L	0.0005	0.000005				0.000005未満													0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	1
	78	フェニトロチオン（MEP）	mg/L	0.01	0.0001				0.0001未満													0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	1
	79	フェノブカルブ（ＢＰＭＣ）	mg/L	0.03	0.0003				0.0003未満													0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
	80	フェリムゾン	mg/L	0.05	0.0005				0.0005未満													0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1
	81	フェンチオン（ＭＰＰ）	mg/L	0.006	0.00006				0.00006未満													0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	1
	82	フェントエート（ＰＡＰ）	mg/L	0.007	0.00007				0.00007未満													0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	1
	83	フェントラザミド	mg/L	0.01	0.0001				0.0001未満													0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	1
	84	フサライド	mg/L	0.1	0.001				0.001未満													0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
	85	ブタクロール	mg/L	0.03	0.0003				0.0003未満													0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
	86	ブタミホス	mg/L	0.02	0.0002				0.0002未満													0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
	87	ブプロフェジン	mg/L	0.02	0.0002				0.0002未満													0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
	88	フルアジナム	mg/L	0.03	0.0003				0.0003未満													0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
	89	ブレチラクロール	mg/L	0.05	0.0005				0.0005未満													0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1
	90	ブロシミドン	mg/L	0.09	0.0009				0.0009未満													0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	1
	91	ブロチオホス	mg/L	0.007	0.00007				0.00007未満													0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	1
	92	ブロピコナゾール	mg/L	0.05	0.0005				0.0005未満													0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1
	93	ブロピザミド	mg/L	0.05	0.0005				0.0005未満													0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1
	94	ブロベナゾール	mg/L	0.03	0.0003				0.0003未満													0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
	95	ブロモブチド	mg/L	0.1	0.001				0.001未満													0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
	96	ペノミル	mg/L	0.02	0.0002				0.0002未満													0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
	97	ペンシクロン	mg/L	0.1	0.001				0.001未満													0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
	98	ペンゾピシクロン	mg/L	0.09	0.0009				0.0009未満													0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	1
	99	ペンゾフェナップ	mg/L	0.005	0.00005				0.00005未満													0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1
	100	ペンタゾン	mg/L	0.2	0.002				0.002未満													0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
	101	ペンディメタリン	mg/L	0.3	0.003				0.003未満													0.003未満	0.003未満	0.003未満	1
	102	ペンフラカルブ	mg/L	0.02	0.0002				0.0002未満													0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
	103	ペンフルラリン（ベスロジン）	mg/L	0.01	0.0001				0.0001未満													0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	1
	104	ペンフレセート	mg/L	0.07	0.0007				0.0007未満													0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	1
	105	ホスチアゼート	mg/L	0.005	0.00005				0.00005未満													0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1
	106	マラチオン（マラソン）	mg/L	0.7	0.007				0.007未満													0.007未満	0.007未満	0.007未満	1
	107	メコプロップ（MCPP）	mg/L	0.05	0.0005				0.0005未満													0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1
	108	メソミル	mg/L	0.03	0.0003				0.0003未満													0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
	109	メタラキシル	mg/L	0.2	0.002				0.002未満													0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
	110	メチダチオン（ＤＭＴＰ）	mg/L	0.004	0.00004				0.00004未満													0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	1
	111	メトミノストロビン	mg/L	0.04	0.0004				0.0004未満													0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	1
	112	メトリブジン	mg/L	0.03	0.0003				0.0003未満													0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
	113	メフェナセット	mg/L	0.02	0.0002				0.0002未満													0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
	114	メプロニル	mg/L	0.1	0.001				0.001未満													0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
	115	モリネート	mg/L	0.005	0.00005				0.00005未満													0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1

No.				115														115	115	115	1
検査実施農薬数																					
検出農薬数				0														0	0	0	1
農薬類スコア				0.01未満														0.00	0.01未満	0.00	1

（ウ-3）大野水源地（浄水）

項目区分	No.	項目	単位	基準値等	定量下限	大野水源地 水源地 出口 大野 浄水	大野水源地 水源地 出口 大野 浄水	大野水源地 水源地 出口 大野 浄水	大野水源地 水源地 出口 大野 浄水	大野水源地 水源地 出口 大野 浄水	大野水源地 水源地 出口 大野 浄水	大野水源地 水源地 出口 大野 浄水	大野水源地 水源地 出口 大野 浄水	大野水源地 水源地 出口 大野 浄水	大野水源地 水源地 出口 大野 浄水	大野水源地 水源地 出口 大野 浄水	大野水源地 水源地 出口 大野 浄水	大野水源地 水源地 出口 大野 浄水	大野水源地 水源地 出口 大野 浄水	大野水源地 水源地 出口 大野 浄水	最頻値	最高値	最低値	平均値	測定回数
		月 日				2023/04/11	2023/05/16	2023/06/06	2023/06/19	2023/07/04	2023/08/08	2023/08/21	2023/09/05	2023/10/03	2023/11/07	2023/11/13	2023/12/05	2024/01/16	2024/02/06	2024/03/05	2024/03/11					
		時 刻				11:40	10:14	11:50	9:10	9:45	11:50	11:15	10:18	10:40	9:50	10:29	9:55	10:55	9:30	9:45	10:30					
		水質基準項目		基準値	定量下限																					
水質基準項目	1	一般細菌	個/mL	100	1	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満		1未満	1未満	1未満	16
	2	大腸菌	－ MPN/100mL	不検出	－ 1	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出				16
	3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003	0.0003				0.0003未満			0.0003未満				0.0003未満					0.0003未満		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4
	4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005	0.00005				0.00005未満			0.00005未満				0.00005未満					0.00005未満		0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	4
	5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01	0.001				0.001未満			0.001未満				0.001未満					0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01	0.001				0.001未満			0.001未満				0.001未満					0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01	0.001				0.001未満			0.001未満				0.001未満					0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	8	六価クロム化合物	mg/L	0.02	0.002				0.002未満			0.002未満				0.002未満					0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
	9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04	0.004				0.004未満			0.004未満				0.004未満					0.004未満		0.004未満	0.004未満	0.004未満	4
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01	0.001				0.001未満			0.001未満				0.001未満					0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10	0.5				2.4			1.6				0.6					0.7		2.4	0.6	1.3	4
	12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8	0.08				0.15			0.15				0.17					0.14		0.17	0.14	0.15	4
	13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0	0.1				0.1未満			0.1未満				0.1未満					0.1未満		0.1未満	0.1未満	0.1未満	4
	14	四塩化炭素	mg/L	0.002	0.0002				0.0002未満			0.0002未満				0.0002未満					0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
	15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05	0.005				0.005未満			0.005未満				0.005未満					0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満	4
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04	0.004				0.004未満			0.004未満				0.004未満					0.004未満		0.004未満	0.004未満	0.004未満	4
	17	ジクロロメタン	mg/L	0.02	0.002				0.002未満			0.002未満				0.002未満					0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
	18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01	0.001				0.001未満			0.001未満				0.001未満					0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01	0.001				0.001未満			0.001未満				0.001未満					0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	20	ベンゼン	mg/L	0.01	0.001				0.001未満			0.001未満				0.001未満					0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	21	塩素酸	mg/L	0.6	0.06				0.06未満			0.06未満				0.06未満					0.06未満		0.06未満	0.06未満	0.06未満	4
	22	クロロ酢酸	mg/L	0.02	0.002				0.002未満			0.002未満				0.002未満					0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
	23	クロロホルム	mg/L	0.06	0.001				0.001未満			0.001未満				0.001未満					0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03	0.003				0.003未満			0.003未満				0.003未満					0.003未満		0.003未満	0.003未満	0.003未満	4
	25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1	0.001				0.002			0.003				0.003					0.002		0.003	0.002	0.002	4
	26	臭素酸	mg/L	0.01	0.001				0.001未満			0.001未満				0.001未満					0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	27	総トリハロメタン	mg/L	0.1	0.001				0.004			0.006				0.006					0.004		0.006	0.004	0.005	4
	28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03	0.003				0.003未満			0.003未満				0.003未満					0.003未満		0.003未満	0.003未満	0.003未満	4
	29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03	0.001				0.001			0.001				0.001					0.001未満		0.001	0.001未満	0.001未満	4
	30	ブロモホルム	mg/L	0.09	0.001				0.001			0.002				0.002					0.002		0.002	0.001	0.002	4
	31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08	0.008				0.008未満			0.008未満				0.008未満					0.008未満		0.008未満	0.008未満	0.008未満	4
	32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0	0.1				0.1未満			0.1未満				0.1未満					0.1未満		0.1未満	0.1未満	0.1未満	4
	33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2	0.01				0.01未満			0.01未満				0.01未満					0.01未満		0.01未満	0.01未満	0.01未満	4
	34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3	0.03	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満		0.03未満	0.03未満	0.03未満	16
	35	銅及びその化合物	mg/L	1.0	0.1				0.1未満			0.1未満				0.1未満					0.1未満		0.1未満	0.1未満	0.1未満	4
	36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200	1				19			7				7					23		23	7	14	4
	37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満		0.001	0.001未満	0.001未満	16
	38	塩化物イオン	mg/L	200	5	20	14	14	14	12	12	15	14	14	14	15	17	18	20	21	22		22	12	16	16
	39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	300	3				48			18				17					58		58	17	35	4
	40	蒸発残留物	mg/L	500	1				172			170				157					150		172	150	162	4
	41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2	0.02				0.02未満			0.02未満				0.02未満					0.02未満		0.02未満	0.02未満	0.02未満	4
	42	ジェオスミン	mg/L	0.00001	0.000001				0.000001未満			0.000001未満				0.000001未満					0.000001未満		0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	4
	43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001	0.000001				0.000001未満			0.000001未満				0.000001未満					0.000001未満		0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	4
	44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02	0.002				0.002未満			0.002未満				0.002未満					0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
	45	フェノール類	mg/L	0.005	0.0005				0.0005未満			0.0005未満				0.0005未満					0.0005未満		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	4
	46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	3	0.1	0.4	1.1	0.5	0.6	0.5	0.4	0.7	0.5	0.4	0.4	0.6	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3		1.1	0.3	0.5	16
	47	pH値	－	5.8～8.6	0.1	6.8	6.7	6.7	6.8	6.7	6.7	6.8	6.9	7.0	7.0	6.9	6.9	7.1	7.1	7.0	7.0		7.1	6.7	6.9	16
	48	味	－	異常でない	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				16
	49	臭気	－	異常でない	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				16
	50	色度	度	5	0.5	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満		0.5未満	0.5未満	0.5未満	16
	51	濁度	度	2	0.1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満		0.1未満	0.1未満	0.1未満	16

項目区分	No.	項　目	単位	基準値等	定量下限	大野水源地 水源地　出口	大野水源地 水源地　出口	大野水源地 水源地　出口	大野水源地 水源地　出口	大野水源地 水源地　出口	大野水源地 水源地　出口	大野水源地 水源地　出口	大野水源地 水源地　出口	大野水源地 水源地　出口	大野水源地 水源地　出口	大野水源地 水源地　出口	大野水源地 水源地　出口	大野水源地 水源地　出口	大野水源地 水源地　出口	大野水源地 水源地　出口	大野水源地 水源地　出口	最頻値	最高値	最低値	平均値	測定回数
		月　日				大野　浄水	大野　浄水	大野　浄水	大野　浄水	大野　浄水	大野　浄水	大野　浄水	大野　浄水	大野　浄水	大野　浄水	大野　浄水	大野　浄水	大野　浄水	大野　浄水	大野　浄水	大野　浄水					
		時　刻				2023/04/11 11:40	2023/05/16 10:14	2023/06/06 11:50	2023/06/19 9:10	2023/07/04 9:45	2023/08/08 11:50	2023/08/21 11:15	2023/09/05 10:18	2023/10/03 10:40	2023/11/07 9:50	2023/11/13 10:29	2023/12/05 9:55	2024/01/16 10:55	2024/02/06 9:30	2024/03/05 9:45	2024/03/11 10:30					
水質監視項目																									
水質監視項目		水　温	℃	−	−	17.3	17.4	18.1	18.3	18.6	20.2	21.2	21.7	22.3	21.1	20.2	19.7	18.8	18.3	17.5	17.5		22.3	17.3	19.3	16
水質監視項目		アルカリ度	mg/L	−	0.1				62.1			69.7				72.0					61.0		72.0	61.0	66.2	4
水質監視項目		酸　度	mg/L	−	0.1				22.2			26.4				34.0					28.5		34.0	22.2	27.8	4
水質監視項目		アンモニア性窒素	mg/L	−	0.01																					
水質監視項目		紫外線(UV)吸光度	−	−	0.001																					
水質監視項目		侵食性遊離炭酸	mg/L	−	0.1				17			20				26					22		26	17	21	4
水質監視項目		電気伝導率	mS/m	−	0.1	24.7	24.4	24.4	25.7	23.7	23.1	25.7	27.3	26.8	25.3	24.8	25.7	25.9	26.0	25.4	25.4		27.3	23.1	25.3	16
水質管理目標設定項目				目標値	定量下限																				
水質管理目標設定項目	1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02	0.002				0.002未満			0.002未満				0.002未満					0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
水質管理目標設定項目	2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002P	0.0002				0.0002未満			0.0002未満				0.0002未満					0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
水質管理目標設定項目	3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02	0.002				0.002未満			0.002未満				0.002未満					0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
水質管理目標設定項目	5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004	0.0004				0.0004未満			0.0004未満				0.0004未満					0.0004未満		0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	4
水質管理目標設定項目	8	トルエン	mg/L	0.4	0.04				0.04未満			0.04未満				0.04未満					0.04未満		0.04未満	0.04未満	0.04未満	4
水質管理目標設定項目	9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08	0.008																					
水質管理目標設定項目	13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01P	0.001																					
水質管理目標設定項目	14	抱水クロラール	mg/L	0.02P	0.002																					
水質管理目標設定項目	15	農薬類	−	1	0.01							0.01未満											0.01未満	0.01未満	0.01未満	1
水質管理目標設定項目	16	残留塩素	mg/L	0.1以上	0.1	0.4	0.5	0.6	0.4	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4		0.6	0.3	0.4	16
水質管理目標設定項目	17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10～100	3				48			18				17					58		58	17	35	4
水質管理目標設定項目	18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満		0.001	0.001未満	0.001未満	16
水質管理目標設定項目	19	遊離炭酸	mg/L	20	0.1				20			23				30					25		30	20	24	4
水質管理目標設定項目	20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3	0.03				0.03未満			0.03未満				0.03未満					0.03未満		0.01未満	0.03未満	0.01未満	4
水質管理目標設定項目	21	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L	0.02	0.002				0.002未満			0.002未満				0.002未満					0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
水質管理目標設定項目	24	蒸発残留物	mg/L	30～200	1				172			170				157					150		172	150	162	4
水質管理目標設定項目	25	濁　度	度	1	0.1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満		0.1未満	0.1未満	0.1未満	16
水質管理目標設定項目	26	pH値	−	7.5	0.1	6.8	6.7	6.7	6.8	6.7	6.7	6.8	6.9	7.0	7.0	6.9	6.9	7.1	7.1	7.0	7.0		7.1	6.7	6.9	16
水質管理目標設定項目	27	腐食性(ランゲリア指数)	−	−1～0	−				−1.4			−1.4				−1.4					−1.2		−1.2	−1.4	−1.2	4
水質管理目標設定項目	28	従属栄養細菌	CFU/ml	2000P	1				3			170				1未満					4		170	1未満	44	4
水質管理目標設定項目	29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1	0.01				0.01未満			0.01未満				0.01未満					0.01未満		0.01未満	0.01未満	0.01未満	4
水質管理目標設定項目	30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1	0.01				0.01未満			0.01未満				0.01未満					0.01未満		0.01未満	0.01未満	0.01未満	4
水質管理目標設定項目	31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/L	0.00005P	0.000005							0.000012											0.000012	0.000012	0.000012	1

項目区分	No.	項　目	単位	基準値等	定量下限	大野水源地 水源地　出口 大野　浄水	大野水源地 水源地　出口 大野　浄水	大野水源地 水源地　出口 大野　浄水	大野水源地 水源地　出口 大野　浄水	大野水源地 水源地　出口 大野　浄水	大野水源地 水源地　出口 大野　浄水	大野水源地 水源地　出口 大野　浄水	大野水源地 水源地　出口 大野　浄水	大野水源地 水源地　出口 大野　浄水	大野水源地 水源地　出口 大野　浄水	大野水源地 水源地　出口 大野　浄水	大野水源地 水源地　出口 大野　浄水	大野水源地 水源地　出口 大野　浄水	大野水源地 水源地　出口 大野　浄水	大野水源地 水源地　出口 大野　浄水	最頻値	最高値	最低値	平均値	測定回数
		月　日				2023/04/11	2023/05/16	2023/06/06	2023/06/19	2023/07/04	2023/08/08	2023/08/21	2023/09/05	2023/10/03	2023/11/07	2023/11/13	2023/12/05	2024/01/16	2024/02/06	2024/03/05	2024/03/11					
		時　刻				11:40	10:14	11:50	9:10	9:45	11:50	11:15	10:18	10:40	9:50	10:29	9:55	10:55	9:30	9:45	10:30					
		農薬類		目標値	定量下限																				
農薬類	1	1,3-ジクロロプロペン(D-D)	mg/L	0.05	0.0005							0.0005未満										0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1
	2	2,2-DPA(ダラポン)	mg/L	0.08	0.0008							0.0008未満										0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	1
	3	2,4-D(2,4-PA)	mg/L	0.02	0.0002							0.0002未満										0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
	4	EPN	mg/L	0.004	0.00004							0.00004未満										0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	1
	5	MCPA	mg/L	0.005	0.00005							0.00005未満										0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1
	6	アシュラム	mg/L	0.9	0.009							0.009未満										0.009未満	0.009未満	0.009未満	1
	7	アセフェート	mg/L	0.006	0.00006							0.00006未満										0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	1
	8	アトラジン	mg/L	0.01	0.0001							0.0001未満										0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	1
	9	アニロホス	mg/L	0.003	0.00003							0.00003未満										0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	1
	10	アミトラズ	mg/L	0.006	0.00006							0.00006未満										0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	1
	11	アラクロール	mg/L	0.03	0.0003							0.0003未満										0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
	12	イソキサチオン	mg/L	0.005	0.00005							0.00005未満										0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1
	13	イソフェンホス	mg/L	0.001	0.00001							0.00001未満										0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	1
	14	イソプロカルブ（ＭＩＰＣ）	mg/L	0.01	0.0001							0.0001未満										0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	1
	15	イソプロチオラン(IPT)	mg/L	0.3	0.003							0.003未満										0.003未満	0.003未満	0.003未満	1
	16	イプフェンカルバゾン	mg/L	0.002	0.00002							0.00002未満										0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	1
	17	イプロベンホス（ＩＢＰ）	mg/L	0.09	0.0009							0.0009未満										0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	1
	18	イミノクタジン	mg/L	0.006	0.00006							0.00006未満										0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	1
	19	インダノファン	mg/L	0.009	0.00009							0.00009未満										0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	1
	20	エスプロカルブ	mg/L	0.03	0.0003							0.0003未満										0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
	21	エトフェンプロックス	mg/L	0.08	0.0008							0.0008未満										0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	1
	22	エンドスルファン	mg/L	0.01	0.0001							0.0001未満										0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	1
	23	オキサジクロメホン	mg/L	0.02	0.0002							0.0002未満										0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
	24	オキシン銅（有機銅）	mg/L	0.03	0.0003							0.0003未満										0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
	25	オリサストロビン	mg/L	0.1	0.001							0.001未満										0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
	26	カズサホス	mg/L	0.0006	0.000006							0.000006未満										0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満	1
	27	カフェンストロール	mg/L	0.008	0.00008							0.00008未満										0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	1
	28	カルタップ	mg/L	0.08	0.0008							0.0008未満										0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	1
	29	カルバリル（ＮＡＣ）	mg/L	0.02	0.0002							0.0002未満										0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
	30	カルボフラン	mg/L	0.0003	0.000005							0.000005未満										0.000003未満	0.000005未満	0.000003未満	1
	31	キノクラミン(ACN)	mg/L	0.005	0.00005							0.00005未満										0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1
	32	キャプタン	mg/L	0.3	0.003							0.003未満										0.003未満	0.003未満	0.003未満	1
	33	クミルロン	mg/L	0.03	0.0003							0.0003未満										0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
	34	グリホサート	mg/L	2	0.02							0.02未満										0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
	35	グルホシネート	mg/L	0.02	0.0004							0.0004未満										0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	1
	36	クロメプロップ	mg/L	0.02	0.0002							0.0002未満										0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
	37	クロルニトロフェン（ＣＮＰ）	mg/L	0.0001	0.0001							0.0001未満										0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	1
	38	クロルピリホス	mg/L	0.003	0.00003							0.00003未満										0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	1
	39	クロロタロニル(TPN)	mg/L	0.05	0.0005							0.0005未満										0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1
	40	シアナジン	mg/L	0.001	0.00001							0.00001未満										0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	1
	41	シアノホス(CYAP)	mg/L	0.003	0.00003							0.00003未満										0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	1
	42	ジウロン（ＤＣＭＵ）	mg/L	0.02	0.0002							0.0002未満										0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
	43	ジクロベニル（ＤＢＮ）	mg/L	0.03	0.0003							0.0003未満										0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
	44	ジクロルボス（ＤＤＶＰ）	mg/L	0.008	0.00008							0.00008未満										0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	1
	45	ジクワット	mg/L	0.01	0.0001							0.0001未満										0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	1
	46	ジスルホトン(エチルチオメトン)	mg/L	0.004	0.0001							0.0001未満										0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	1
	47	ジチオカルバメート系農薬	mg/L	0.005	0.00005							0.00005未満										0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1
	48	ジチオピル	mg/L	0.009	0.00009							0.00009未満										0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	1
	49	シハロホップブチル	mg/L	0.006	0.00006							0.00006未満										0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	1
	50	シマジン(CAT)	mg/L	0.003	0.00003							0.00003未満										0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	1
	51	ジメタメトリン	mg/L	0.02	0.0002							0.0002未満										0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
	52	ジメトエート	mg/L	0.05	0.0005							0.0005未満										0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1
	53	シメトリン	mg/L	0.03	0.0003							0.0003未満										0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
	54	ダイアジノン	mg/L	0.003	0.00003							0.00003未満										0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	1
	55	ダイムロン	mg/L	0.8	0.008							0.008未満										0.008未満	0.008未満	0.008未満	1
	56	ダゾメット、メタム（カーバム）、イソチオシアネート	mg/L	0.01	0.0001							0.0001未満										0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	1
	57	チアジニル	mg/L	0.1	0.001							0.001未満										0.001未満	0.001未満	0.001未満	1

項目区分	No.	項目	単位	基準値等	定量下限	大野水源地 水源地 出口 大野 浄水	大野水源地 水源地 出口 大野 浄水	大野水源地 水源地 出口 大野 浄水	大野水源地 水源地 出口 大野 浄水	大野水源地 水源地 出口 大野 浄水	大野水源地 水源地 出口 大野 浄水	大野水源地 水源地 出口 大野 浄水	大野水源地 水源地 出口 大野 浄水	大野水源地 水源地 出口 大野 浄水	大野水源地 水源地 出口 大野 浄水	大野水源地 水源地 出口 大野 浄水	大野水源地 水源地 出口 大野 浄水	大野水源地 水源地 出口 大野 浄水	大野水源地 水源地 出口 大野 浄水	大野水源地 水源地 出口 大野 浄水	最頻値	最高値	最低値	平均値	測定回数
		月 日				2023/04/11	2023/05/16	2023/06/06	2023/06/19	2023/07/04	2023/08/08	2023/08/21	2023/09/05	2023/10/03	2023/11/07	2023/11/13	2023/12/05	2024/01/16	2024/02/06	2024/03/05	2024/03/11					
		時 刻				11:40	10:14	11:50	9:10	9:45	11:50	11:15	10:18	10:40	9:50	10:29	9:55	10:55	9:30	9:45	10:30					
農薬類	58	チウラム	mg/L	0.02	0.0002							0.0002未満											0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
	59	チオジカルブ	mg/L	0.08	0.0008							0.0008未満											0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	1
	60	チオファネートメチル	mg/L	0.3	0.003							0.003未満											0.003未満	0.003未満	0.003未満	1
	61	チオベンカルブ	mg/L	0.02	0.0002							0.0002未満											0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
	62	テフリルトリオン	mg/L	0.002	0.00002							0.00002未満											0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	1
	63	テルブカルブ（MBPMC）	mg/L	0.02	0.0002							0.0002未満											0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
	64	トリクロピル	mg/L	0.006	0.00006							0.00006未満											0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	1
	65	トリクロルホン（DEP）	mg/L	0.005	0.00005							0.00005未満											0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1
	66	トリシクラゾール	mg/L	0.1	0.001							0.001未満											0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
	67	トリフルラリン	mg/L	0.06	0.0006							0.0006未満											0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	1
	68	ナプロパミド	mg/L	0.03	0.0003							0.0003未満											0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
	69	パラコート	mg/L	0.01	0.00005							0.00005未満											0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1
	70	ピペロホス	mg/L	0.0009	0.000009							0.000009未満											0.000009未満	0.000009未満	0.000009未満	1
	71	ピラクロニル	mg/L	0.01	0.0001							0.0001未満											0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	1
	72	ピラゾキシフェン	mg/L	0.004	0.00004							0.00004未満											0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	1
	73	ピラゾリネート（ピラゾレート）	mg/L	0.02	0.0002							0.0002未満											0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
	74	ピリダフェンチオン	mg/L	0.002	0.00002							0.00002未満											0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	1
	75	ピリブチカルブ	mg/L	0.02	0.0002							0.0002未満											0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
	76	ピロキロン	mg/L	0.05	0.0005							0.0005未満											0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1
	77	フィプロニル	mg/L	0.0005	0.000005							0.000005未満											0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	1
	78	フェニトロチオン（MEP）	mg/L	0.01	0.0001							0.0001未満											0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	1
	79	フェノブカルブ（ＢＰＭＣ）	mg/L	0.03	0.0003							0.0003未満											0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
	80	フェリムゾン	mg/L	0.05	0.0005							0.0005未満											0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1
	81	フェンチオン（ＭＰＰ）	mg/L	0.006	0.00006							0.00006未満											0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	1
	82	フェントエート（ＰＡＰ）	mg/L	0.007	0.00007							0.00007未満											0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	1
	83	フェントラザミド	mg/L	0.01	0.0001							0.0001未満											0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	1
	84	フサライド	mg/L	0.1	0.001							0.001未満											0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
	85	ブタクロール	mg/L	0.03	0.0003							0.0003未満											0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
	86	ブタミホス	mg/L	0.02	0.0002							0.0002未満											0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
	87	ブプロフェジン	mg/L	0.02	0.0002							0.0002未満											0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
	88	フルアジナム	mg/L	0.03	0.0003							0.0003未満											0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
	89	ブレチラクロール	mg/L	0.05	0.0005							0.0005未満											0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1
	90	ブロシミドン	mg/L	0.09	0.0009							0.0009未満											0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	1
	91	ブロチオホス	mg/L	0.007	0.00007							0.00007未満											0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	1
	92	ブロピコナゾール	mg/L	0.05	0.0005							0.0005未満											0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1
	93	ブロピザミド	mg/L	0.05	0.0005							0.0005未満											0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1
	94	ブロベナゾール	mg/L	0.03	0.0003							0.0003未満											0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
	95	ブロモブチド	mg/L	0.1	0.001							0.001未満											0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
	96	ベノミル	mg/L	0.02	0.0002							0.0002未満											0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
	97	ペンシクロン	mg/L	0.1	0.001							0.001未満											0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
	98	ベンゾビシクロン	mg/L	0.09	0.0009							0.0009未満											0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	1
	99	ベンゾフェナップ	mg/L	0.005	0.00005							0.00005未満											0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1
	100	ベンタゾン	mg/L	0.2	0.002							0.002未満											0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
	101	ベンディメタリン	mg/L	0.3	0.003							0.003未満											0.003未満	0.003未満	0.003未満	1
	102	ベンフラカルブ	mg/L	0.02	0.0002							0.0002未満											0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
	103	ベンフルラリン（ベスロジン）	mg/L	0.01	0.0001							0.0001未満											0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	1
	104	ベンフレセート	mg/L	0.07	0.0007							0.0007未満											0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	1
	105	ホスチアゼート	mg/L	0.005	0.00005							0.00005未満											0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1
	106	マラチオン（マラソン）	mg/L	0.7	0.007							0.007未満											0.007未満	0.007未満	0.007未満	1
	107	メコプロップ（MCPP）	mg/L	0.05	0.0005							0.0005未満											0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1
	108	メソミル	mg/L	0.03	0.0003							0.0003未満											0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
	109	メタラキシル	mg/L	0.2	0.002							0.002未満											0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
	110	メチダチオン（ＤＭＴＰ）	mg/L	0.004	0.00004							0.00004未満											0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	1
	111	メトミノストロビン	mg/L	0.04	0.0004							0.0004未満											0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	1
	112	メトリブジン	mg/L	0.03	0.0003							0.0003未満											0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
	113	メフェナセット	mg/L	0.02	0.0002							0.0002未満											0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
	114	メプロニル	mg/L	0.1	0.001							0.001未満											0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
	115	モリネート	mg/L	0.005	0.00005							0.00005未満											0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1
		No.																								
		検査実施農薬数										115											115	115	115	1
		検出農薬数										0											0	0	0	1
		農薬類スコア										0.01未満											0.00	0.01未満	0.00	1

（ウ-4）中津水源地（浄水）

項目区分	No.	項目	単位	基準値等	定量下限	中津水源地 水源地 出口 中津 浄水	中津水源地 水源地 出口 中津 浄水	中津水源地 水源地 出口 中津 浄水	中津水源地 水源地 出口 中津 浄水	中津水源地 水源地 出口 中津 浄水	中津水源地 水源地 出口 中津 浄水	中津水源地 水源地 出口 中津 浄水	中津水源地 水源地 出口 中津 浄水	中津水源地 水源地 出口 中津 浄水	中津水源地 水源地 出口 中津 浄水	中津水源地 水源地 出口 中津 浄水	中津水源地 水源地 出口 中津 浄水	中津水源地 水源地 出口 中津 浄水	中津水源地 水源地 出口 中津 浄水	中津水源地 水源地 出口 中津 浄水	中津水源地 水源地 出口 中津 浄水	最頻値	最高値	最低値	平均値	測定回数
		月 日				2023/04/11	2023/05/16	2023/05/23	2023/06/06	2023/07/04	2023/07/11	2023/08/08	2023/09/05	2023/10/03	2023/10/16	2023/11/07	2023/12/05	2024/01/16	2024/02/06	2024/02/19	2024/03/05					
		時 刻				11:30	10:31	11:15	11:35	9:55	10:45	11:35	10:34	10:25	9:05	10:25	10:25	10:45	9:50	11:25	10:05					
		水質基準項目		基準値	定量下限																					
水質基準項目	1	一般細菌	個/mL	100	1	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満		1未満	1未満	1未満	16
	2	大腸菌	－ MPN/100mL	不検出	－ 1	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出				16
	3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003	0.0003			0.0003未満			0.0003未満				0.0003未満					0.0003未満			0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4
	4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005	0.00005			0.00005未満			0.00005未満				0.00005未満					0.00005未満			0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	4
	5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01	0.001			0.001未満			0.001未満				0.001未満					0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01	0.001			0.001未満			0.001未満				0.001未満					0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01	0.001			0.001未満			0.001未満				0.001未満					0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	8	六価クロム化合物	mg/L	0.02	0.002			0.002未満			0.002未満				0.002未満					0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
	9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04	0.004			0.004未満			0.004未満				0.004未満					0.004未満			0.004未満	0.004未満	0.004未満	4
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01	0.001			0.001未満			0.001未満				0.001未満					0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10	0.5			1.7			2.4				0.9					0.9			2.4	0.9	1.5	4
	12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8	0.08			0.12			0.13				0.08					0.13			0.13	0.08	0.12	4
	13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0	0.1			0.1未満			0.1未満				0.1未満					0.1未満			0.1未満	0.1未満	0.1未満	4
	14	四塩化炭素	mg/L	0.002	0.0002			0.0002未満			0.0002未満				0.0002未満					0.0002未満			0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
	15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05	0.005			0.005未満			0.005未満				0.005未満					0.005未満			0.005未満	0.005未満	0.005未満	4
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04	0.004			0.004未満			0.004未満				0.004未満					0.004未満			0.004未満	0.004未満	0.004未満	4
	17	ジクロロメタン	mg/L	0.02	0.002			0.002未満			0.002未満				0.002未満					0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
	18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01	0.001			0.001未満			0.001未満				0.001未満					0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01	0.001			0.001未満			0.001未満				0.001未満					0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	20	ベンゼン	mg/L	0.01	0.001			0.001未満			0.001未満				0.001未満					0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	21	塩素酸	mg/L	0.6	0.06			0.06未満			0.06未満				0.06未満					0.06未満			0.06未満	0.06未満	0.06未満	4
	22	クロロ酢酸	mg/L	0.02	0.002			0.002未満			0.002未満				0.002未満					0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
	23	クロロホルム	mg/L	0.06	0.001			0.001未満			0.001未満				0.001未満					0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03	0.003			0.003未満			0.003未満				0.003未満					0.003未満			0.003未満	0.003未満	0.003未満	4
	25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1	0.001			0.001未満			0.001未満				0.001未満					0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	26	臭素酸	mg/L	0.01	0.001			0.001未満			0.001未満				0.001未満					0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	27	総トリハロメタン	mg/L	0.1	0.001			0.001未満			0.001未満				0.001未満					0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03	0.003			0.003未満			0.003未満				0.003未満					0.003未満			0.003未満	0.003未満	0.003未満	4
	29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03	0.001			0.001未満			0.001未満				0.001未満					0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	30	ブロモホルム	mg/L	0.09	0.001			0.001未満			0.001未満				0.001未満					0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08	0.008			0.008未満			0.008未満				0.008未満					0.008未満			0.008未満	0.008未満	0.008未満	4
	32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0	0.1			0.1未満			0.1未満				0.1未満					0.1未満			0.1未満	0.1未満	0.1未満	4
	33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2	0.01			0.01未満			0.01未満				0.01未満					0.01未満			0.01未満	0.01未満	0.01未満	4
	34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3	0.03			0.03未満			0.03未満				0.03未満					0.03未満			0.03未満	0.03未満	0.03未満	4
	35	銅及びその化合物	mg/L	1.0	0.1			0.1未満			0.1未満				0.1未満					0.1未満			0.1未満	0.1未満	0.1未満	4
	36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200	1			16			14				15					17			17	14	16	4
	37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05	0.001			0.001未満			0.001未満				0.001未満					0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	38	塩化物イオン	mg/L	200	5	18	13	14	12	11	11	14	15	14	15	17	17	20	22	21	20		22	11	16	16
	39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	300	3			48			56				52					58			58	48	54	4
	40	蒸発残留物	mg/L	500	1			135			157				145					138			157	135	144	4
	41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2	0.02			0.02未満			0.02未満				0.02未満					0.02未満			0.02未満	0.02未満	0.02未満	4
	42	ジェオスミン	mg/L	0.00001	0.000001			0.000001未満			0.000001未満				0.000001未満					0.000001未満			0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	4
	43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001	0.000001			0.000001未満			0.000001未満				0.000001未満					0.000001未満			0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	4
	44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02	0.002			0.002未満			0.002未満				0.002未満					0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
	45	フェノール類	mg/L	0.005	0.0005			0.0005未満			0.0005未満				0.0005未満					0.0005未満			0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	4
	46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	3	0.1	0.5	0.6	0.8	0.6	0.7	0.4	0.4	0.4	0.5	0.8	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4		0.8	0.4	0.5	16
	47	pH値	－	5.8～8.6	0.1	6.6	6.5	6.6	6.5	6.5	6.4	6.4	6.4	6.5	6.5	6.5	6.4	6.6	6.6	6.6	6.6		6.6	6.4	6.5	16
	48	味	－	異常でない	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				16
	49	臭気	－	異常でない	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				16
	50	色度	度	5	0.5	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満		0.5未満	0.5未満	0.5未満	16
	51	濁度	度	2	0.1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満		0.1未満	0.1未満	0.1未満	16

項目区分	No.	項目	単位	基準値等	定量下限	中津水源地 水源地 出口 中津 浄水	中津水源地 水源地 出口 中津 浄水	中津水源地 水源地 出口 中津 浄水	中津水源地 水源地 出口 中津 浄水	中津水源地 水源地 出口 中津 浄水	中津水源地 水源地 出口 中津 浄水	中津水源地 水源地 出口 中津 浄水	中津水源地 水源地 出口 中津 浄水	中津水源地 水源地 出口 中津 浄水	中津水源地 水源地 出口 中津 浄水	中津水源地 水源地 出口 中津 浄水	中津水源地 水源地 出口 中津 浄水	中津水源地 水源地 出口 中津 浄水	中津水源地 水源地 出口 中津 浄水	中津水源地 水源地 出口 中津 浄水	最頻値	最高値	最低値	平均値	測定回数
		月 日				2023/04/11	2023/05/16	2023/05/23	2023/06/06	2023/07/04	2023/07/11	2023/08/08	2023/09/05	2023/10/03	2023/10/16	2023/11/07	2023/12/05	2024/01/16	2024/02/06	2024/02/19	2024/03/05					
		時 刻				11:30	10:31	11:15	11:35	9:55	10:45	11:35	10:34	10:25	9:05	10:25	10:25	10:45	9:50	11:25	10:05					
		水質監視項目		基準値等	定量下限																					
水質監視項目		水温	℃	−	−	15.8	16.5	13.6	16.6	17.3	19.5	20.5	22.4	22.2	21.2	21.7	19.9	19.2	18.3	17.9	17.1		22.4	13.6	18.7	16
		アルカリ度	mg/L	−	0.1			49.3			51.1				50.4					42.3			51.1	42.3	48.3	4
		酸度	mg/L	−	0.1			27.9			37.4				19.0					24.9			37.4	19.0	27.3	4
		アンモニア性窒素	mg/L	−	0.01																					
		紫外線(UV)吸光度	−	−	0.001																					
		侵食性遊離炭酸	mg/L	−	0.1			22			30				16					20			30	16	22	4
		電気伝導率	mS/m	−	0.1	21.8	22.3	20.6	21.8	21.2	22.6	23.2	23.5	20.8	21.3	21.8	21.9	23.1	23.6	23.0	22.5		23.6	20.6	22.2	16
		水質管理目標設定項目		目標値	定量下限																					
水質管理目標設定項目	1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02	0.002			0.002未満			0.002未満				0.002未満					0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
	2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002P	0.0002			0.0002未満			0.0002未満				0.0002未満					0.0002未満			0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
	3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02	0.002			0.002未満			0.002未満				0.002未満					0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
	5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004	0.0004			0.0004未満			0.0004未満				0.0004未満					0.0004未満			0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	4
	8	トルエン	mg/L	0.4	0.04			0.04未満			0.04未満				0.04未満					0.04未満			0.04未満	0.04未満	0.04未満	4
	9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08	0.008																					
	13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01P	0.001																					
	14	抱水クロラール	mg/L	0.02P	0.002																					
	15	農薬類	−	1	0.01			0.01未満															0.01未満	0.01未満	0.01未満	1
	16	残留塩素	mg/L	0.1以上	0.1	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.5		0.5	0.3	0.4	16
	17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10～100	3			48			56				52					58			58	48	54	4
	18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01	0.001			0.001未満			0.001未満				0.001未満					0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	19	遊離炭酸	mg/L	20	0.1			25			33				17					22			33	17	24	4
	20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3	0.03			0.03未満			0.03未満				0.03未満					0.03未満			0.01未満	0.03未満	0.01未満	4
	21	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L	0.02	0.002			0.002未満			0.002未満				0.002未満					0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
	24	蒸発残留物	mg/L	30～200	1			135			157				145					138			157	135	144	4
	25	濁度	度	1	0.1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満		0.1未満	0.1未満	0.1未満	16
	26	pH値	−	7.5	0.1	6.6	6.5	6.6	6.5	6.5	6.4	6.4	6.4	6.5	6.5	6.5	6.4	6.6	6.6	6.6	6.6		6.6	6.4	6.5	16
	27	腐食性(ランゲリア指数)	−	−1～0	−			−1.7			−1.7				−1.8					−1.6			−1.6	−1.8	−1.7	4
	28	従属栄養細菌	CFU/ml	2000P	1			1未満			1未満				1未満					1未満			1未満	1未満	1未満	4
	29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1	0.01			0.01未満			0.01未満				0.01未満					0.01未満			0.01未満	0.01未満	0.01未満	4
	30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1	0.01			0.01未満			0.01未満				0.01未満					0.01未満			0.01未満	0.01未満	0.01未満	4
	31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/L	0.00005P	0.000005			0.000005未満															0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	1

項目区分	No.	項　目	単位	基準値等	定量下限	中津水源地 水源地 出口 中津 浄水	中津水源地 水源地 出口 中津 浄水	中津水源地 水源地 出口 中津 浄水	中津水源地 水源地 出口 中津 浄水	中津水源地 水源地 出口 中津 浄水	中津水源地 水源地 出口 中津 浄水	中津水源地 水源地 出口 中津 浄水	中津水源地 水源地 出口 中津 浄水	中津水源地 水源地 出口 中津 浄水	中津水源地 水源地 出口 中津 浄水	中津水源地 水源地 出口 中津 浄水	中津水源地 水源地 出口 中津 浄水	中津水源地 水源地 出口 中津 浄水	中津水源地 水源地 出口 中津 浄水	中津水源地 水源地 出口 中津 浄水	最頻値	最高値	最低値	平均値	測定回数
		月　日				2023/04/11	2023/05/16	2023/05/23	2023/06/06	2023/07/04	2023/07/11	2023/08/08	2023/09/05	2023/10/03	2023/10/16	2023/11/07	2023/12/05	2024/01/16	2024/02/06	2024/02/19	2024/03/05					
		時　刻				11:30	10:31	11:15	11:35	9:55	10:45	11:35	10:34	10:25	9:05	10:25	10:25	10:45	9:50	11:25	10:05					
		農薬類		目標値	定量下限																					
農薬類	1	1,3-ジクロロプロペン(D-D)	mg/L	0.05	0.0005			0.0005未満														0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1
	2	2,2-DPA(ダラポン)	mg/L	0.08	0.0008			0.0008未満														0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	1
	3	2,4-D(2,4-PA)	mg/L	0.02	0.0002			0.0002未満														0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
	4	EPN	mg/L	0.004	0.00004			0.00004未満														0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	1
	5	MCPA	mg/L	0.005	0.00005			0.00005未満														0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1
	6	アシュラム	mg/L	0.9	0.009			0.009未満														0.009未満	0.009未満	0.009未満	1
	7	アセフェート	mg/L	0.006	0.00006			0.00006未満														0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	1
	8	アトラジン	mg/L	0.01	0.0001			0.0001未満														0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	1
	9	アニロホス	mg/L	0.003	0.00003			0.00003未満														0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	1
	10	アミトラズ	mg/L	0.006	0.00006			0.00006未満														0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	1
	11	アラクロール	mg/L	0.03	0.0003			0.0003未満														0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
	12	イソキサチオン	mg/L	0.005	0.00005			0.00005未満														0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1
	13	イソフェンホス	mg/L	0.001	0.00001			0.00001未満														0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	1
	14	イソプロカルブ(MIPC)	mg/L	0.01	0.0001			0.0001未満														0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	1
	15	イソプロチオラン(IPT)	mg/L	0.3	0.003			0.003未満														0.003未満	0.003未満	0.003未満	1
	16	イプフェンカルバゾン	mg/L	0.002	0.00002			0.00002未満														0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	1
	17	イプロベンホス(IBP)	mg/L	0.09	0.0009			0.0009未満														0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	1
	18	イミノクタジン	mg/L	0.006	0.00006			0.00006未満														0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	1
	19	インダノファン	mg/L	0.009	0.00009			0.00009未満														0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	1
	20	エスプロカルブ	mg/L	0.03	0.0003			0.0003未満														0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
	21	エトフェンプロックス	mg/L	0.08	0.0008			0.0008未満														0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	1
	22	エンドスルファン	mg/L	0.01	0.0001			0.0001未満														0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	1
	23	オキサジクロメホン	mg/L	0.02	0.0002			0.0002未満														0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
	24	オキシン銅(有機銅)	mg/L	0.03	0.0003			0.0003未満														0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
	25	オリサストロビン	mg/L	0.1	0.001			0.001未満														0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
	26	カズサホス	mg/L	0.0006	0.000006			0.000006未満														0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満	1
	27	カフェンストロール	mg/L	0.008	0.00008			0.00008未満														0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	1
	28	カルタップ	mg/L	0.08	0.0008			0.0008未満														0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	1
	29	カルバリル(NAC)	mg/L	0.02	0.0002			0.0002未満														0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
	30	カルボフラン	mg/L	0.0003	0.000005			0.000005未満														0.000003未満	0.000005未満	0.000003未満	1
	31	キノクラミン(ACN)	mg/L	0.005	0.00005			0.00005未満														0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1
	32	キャプタン	mg/L	0.3	0.003			0.003未満														0.003未満	0.003未満	0.003未満	1
	33	クミルロン	mg/L	0.03	0.0003			0.0003未満														0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
	34	グリホサート	mg/L	2	0.02			0.02未満														0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
	35	グルホシネート	mg/L	0.02	0.0004			0.0004未満														0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	1
	36	クロメプロップ	mg/L	0.02	0.0002			0.0002未満														0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
	37	クロルニトロフェン(CNP)	mg/L	0.0001	0.0001			0.0001未満														0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	1
	38	クロルピリホス	mg/L	0.003	0.00003			0.00003未満														0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	1
	39	クロロタロニル(TPN)	mg/L	0.05	0.0005			0.0005未満														0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1
	40	シアナジン	mg/L	0.001	0.00001			0.00001未満														0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	1
	41	シアノホス(CYAP)	mg/L	0.003	0.00003			0.00003未満														0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	1
	42	ジウロン(DCMU)	mg/L	0.02	0.0002			0.0002未満														0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
	43	ジクロベニル(DBN)	mg/L	0.03	0.0003			0.0003未満														0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
	44	ジクロルボス(DDVP)	mg/L	0.008	0.00008			0.00008未満														0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	1
	45	ジクワット	mg/L	0.01	0.0001			0.0001未満														0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	1
	46	ジスルホトン(エチルチオメトン)	mg/L	0.004	0.0001			0.0001未満														0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	1
	47	ジチオカルバメート系農薬	mg/L	0.005	0.00005			0.00005未満														0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1
	48	ジチオピル	mg/L	0.009	0.00009			0.00009未満														0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	1
	49	シハロホップブチル	mg/L	0.006	0.00006			0.00006未満														0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	1
	50	シマジン(CAT)	mg/L	0.003	0.00003			0.00003未満														0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	1
	51	ジメタメトリン	mg/L	0.02	0.0002			0.0002未満														0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
	52	ジメトエート	mg/L	0.05	0.0005			0.0005未満														0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1
	53	シメトリン	mg/L	0.03	0.0003			0.0003未満														0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
	54	ダイアジノン	mg/L	0.003	0.00003			0.00003未満														0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	1
	55	ダイムロン	mg/L	0.8	0.008			0.008未満														0.008未満	0.008未満	0.008未満	1
	56	ダゾメット、メタム(カーバム)、イソチオシアネート	mg/L	0.01	0.0001			0.0001未満														0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	1
	57	チアジニル	mg/L	0.1	0.001			0.001未満														0.001未満	0.001未満	0.001未満	1

項目区分	No.	項　目	単位	基準値等	定量下限	中津水源地 水源地 出口 中津 浄水	中津水源地 水源地 出口 中津 浄水	中津水源地 水源地 出口 中津 浄水	中津水源地 水源地 出口 中津 浄水	中津水源地 水源地 出口 中津 浄水	中津水源地 水源地 出口 中津 浄水	中津水源地 水源地 出口 中津 浄水	中津水源地 水源地 出口 中津 浄水	中津水源地 水源地 出口 中津 浄水	中津水源地 水源地 出口 中津 浄水	中津水源地 水源地 出口 中津 浄水	中津水源地 水源地 出口 中津 浄水	中津水源地 水源地 出口 中津 浄水	中津水源地 水源地 出口 中津 浄水	中津水源地 水源地 出口 中津 浄水	最頻値	最高値	最低値	平均値	測定回数
		月　日				2023/04/11	2023/05/16	2023/05/23	2023/06/06	2023/07/04	2023/07/11	2023/08/08	2023/09/05	2023/10/03	2023/10/16	2023/11/07	2023/12/05	2024/01/16	2024/02/06	2024/02/19	2024/03/05					
		時　刻				11:30	10:31	11:15	11:35	9:55	10:45	11:35	10:34	10:25	9:05	10:25	10:25	10:45	9:50	11:25	10:05					
農薬類	58	チ　ウ　ラ　ム	mg/L	0.02	0.0002			0.0002未満															0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
	59	チ　オ　ジ　カ　ル　ブ	mg/L	0.08	0.0008			0.0008未満															0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	1
	60	チ　オ　フ　ァ　ネ　ー　ト　メ　チ　ル	mg/L	0.3	0.003			0.003未満															0.003未満	0.003未満	0.003未満	1
	61	チ　オ　ベ　ン　カ　ル　ブ	mg/L	0.02	0.0002			0.0002未満															0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
	62	テ　フ　リ　ル　ト　リ　オ　ン	mg/L	0.002	0.00002			0.00002未満															0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	1
	63	テ　ル　ブ　カ　ル　ブ　(MBPMC)	mg/L	0.02	0.0002			0.0002未満															0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
	64	ト　リ　ク　ロ　ピ　ル	mg/L	0.006	0.00006			0.00006未満															0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	1
	65	ト　リ　ク　ロ　ル　ホ　ン　(DEP)	mg/L	0.005	0.00005			0.00005未満															0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1
	66	ト　リ　シ　ク　ラ　ゾ　ー　ル	mg/L	0.1	0.001			0.001未満															0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
	67	ト　リ　フ　ル　ラ　リ　ン	mg/L	0.06	0.0006			0.0006未満															0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	1
	68	ナ　プ　ロ　パ　ミ　ド	mg/L	0.03	0.0003			0.0003未満															0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
	69	パ　ラ　コ　ー　ト	mg/L	0.01	0.00005			0.00005未満															0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1
	70	ピ　ペ　ロ　ホ　ス	mg/L	0.0009	0.000009			0.000009未満															0.000009未満	0.000009未満	0.000009未満	1
	71	ピ　ラ　ク　ロ　ニ　ル	mg/L	0.01	0.0001			0.0001未満															0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	1
	72	ピ　ラ　ゾ　キ　シ　フ　ェ　ン	mg/L	0.004	0.00004			0.00004未満															0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	1
	73	ピラゾリネート(ピラゾレート)	mg/L	0.02	0.0002			0.0002未満															0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
	74	ピ　リ　ダ　フ　ェ　ン　チ　オ　ン	mg/L	0.002	0.00002			0.00002未満															0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	1
	75	ピ　リ　ブ　チ　カ　ル　ブ	mg/L	0.02	0.0002			0.0002未満															0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
	76	ピ　ロ　キ　ロ　ン	mg/L	0.05	0.0005			0.0005未満															0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1
	77	フ　ィ　プ　ロ　ニ　ル	mg/L	0.0005	0.000005			0.000005未満															0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	1
	78	フ　ェ　ニ　ト　ロ　チ　オ　ン　(MEP)	mg/L	0.01	0.0001			0.0001未満															0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	1
	79	フ　ェ　ノ　ブ　カ　ル　ブ　(ＢＰＭＣ)	mg/L	0.03	0.0003			0.0003未満															0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
	80	フ　ェ　リ　ム　ゾ　ン	mg/L	0.05	0.0005			0.0005未満															0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1
	81	フ　ェ　ン　チ　オ　ン　(ＭＰＰ)	mg/L	0.006	0.00006			0.00006未満															0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	1
	82	フ　ェ　ン　ト　エ　ー　ト　(ＰＡＰ)	mg/L	0.007	0.00007			0.00007未満															0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	1
	83	フ　ェ　ン　ト　ラ　ザ　ミ　ド	mg/L	0.01	0.0001			0.0001未満															0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	1
	84	フ　サ　ラ　イ　ド	mg/L	0.1	0.001			0.001未満															0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
	85	ブ　タ　ク　ロ　ー　ル	mg/L	0.03	0.0003			0.0003未満															0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
	86	ブ　タ　ミ　ホ　ス	mg/L	0.02	0.0002			0.0002未満															0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
	87	ブ　プ　ロ　フ　ェ　ジ　ン	mg/L	0.02	0.0002			0.0002未満															0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
	88	フ　ル　ア　ジ　ナ　ム	mg/L	0.03	0.0003			0.0003未満															0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
	89	ブ　レ　チ　ラ　ク　ロ　ー　ル	mg/L	0.05	0.0005			0.0005未満															0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1
	90	ブ　ロ　シ　ミ　ド　ン	mg/L	0.09	0.0009			0.0009未満															0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	1
	91	ブ　ロ　チ　オ　ホ　ス	mg/L	0.007	0.00007			0.00007未満															0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	1
	92	ブ　ロ　ピ　コ　ナ　ゾ　ー　ル	mg/L	0.05	0.0005			0.0005未満															0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1
	93	ブ　ロ　ピ　ザ　ミ　ド	mg/L	0.05	0.0005			0.0005未満															0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1
	94	ブ　ロ　ベ　ナ　ゾ　ー　ル	mg/L	0.03	0.0003			0.0003未満															0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
	95	ブ　ロ　モ　ブ　チ　ド	mg/L	0.1	0.001			0.001未満															0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
	96	ペ　ノ　ミ　ル	mg/L	0.02	0.0002			0.0002未満															0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
	97	ベ　ン　シ　ク　ロ　ン	mg/L	0.1	0.001			0.001未満															0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
	98	ベ　ン　ゾ　ビ　シ　ク　ロ　ン	mg/L	0.09	0.0009			0.0009未満															0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	1
	99	ベ　ン　ゾ　フ　ェ　ナ　ッ　プ	mg/L	0.005	0.00005			0.00005未満															0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1
	100	ベ　ン　タ　ゾ　ン	mg/L	0.2	0.002			0.002未満															0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
	101	ベ　ン　ディ　メ　タ　リ　ン	mg/L	0.3	0.003			0.003未満															0.003未満	0.003未満	0.003未満	1
	102	ベ　ン　フ　ラ　カ　ル　ブ	mg/L	0.02	0.0002			0.0002未満															0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
	103	ベンフルラリン(ベスロジン)	mg/L	0.01	0.0001			0.0001未満															0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	1
	104	ベ　ン　フ　レ　セ　ー　ト	mg/L	0.07	0.0007			0.0007未満															0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	1
	105	ホ　ス　チ　ア　ゼ　ー　ト	mg/L	0.005	0.00005			0.00005未満															0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1
	106	マ　ラ　チ　オ　ン　(マラソン)	mg/L	0.7	0.007			0.007未満															0.007未満	0.007未満	0.007未満	1
	107	メ　コ　プ　ロ　ッ　プ　(MCPP)	mg/L	0.05	0.0005			0.0005未満															0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1
	108	メ　ソ　ミ　ル	mg/L	0.03	0.0003			0.0003未満															0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
	109	メ　タ　ラ　キ　シ　ル	mg/L	0.2	0.002			0.002未満															0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
	110	メ　チ　ダ　チ　オ　ン　(ＤＭＴＰ)	mg/L	0.004	0.00004			0.00004未満															0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	1
	111	メ　ト　ミ　ノ　ス　ト　ロ　ビ　ン	mg/L	0.04	0.0004			0.0004未満															0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	1
	112	メ　ト　リ　ブ　ジ　ン	mg/L	0.03	0.0003			0.0003未満															0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
	113	メ　フ　ェ　ナ　セ　ッ　ト	mg/L	0.02	0.0002			0.0002未満															0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
	114	メ　プ　ロ　ニ　ル	mg/L	0.1	0.001			0.001未満															0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
	115	モ　リ　ネ　ー　ト	mg/L	0.005	0.00005			0.00005未満															0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1

		No.																						
		検査実施農薬数				115					0												115	0	57.5	2
		検出農薬数				0																	0	0	0	1
		農薬類スコア				0.01未満																	0.00	0.01未満	0.00	1

（ウ-5）西部水源地（浄水）

項目区分	No.	項目	単位	基準値等	定量下限	西部水源地 水源地 出口 西部 浄水	西部水源地 水源地 出口 西部 浄水	西部水源地 水源地 出口 西部 浄水	西部水源地 水源地 出口 西部 浄水	西部水源地 水源地 出口 西部 浄水	西部水源地 水源地 出口 西部 浄水	西部水源地 水源地 出口 西部 浄水	西部水源地 水源地 出口 西部 浄水	西部水源地 水源地 出口 西部 浄水	西部水源地 水源地 出口 西部 浄水	西部水源地 水源地 出口 西部 浄水	西部水源地 水源地 出口 西部 浄水	西部水源地 水源地 出口 西部 浄水	西部水源地 水源地 出口 西部 浄水	西部水源地 水源地 出口 西部 浄水	西部水源地 水源地 出口 西部 浄水	最頻値	最高値	最低値	平均値	測定回数
		月日				2023/04/11	2023/05/16	2023/05/23	2023/06/06	2023/07/04	2023/07/11	2023/08/08	2023/09/05	2023/10/03	2023/10/16	2023/11/07	2023/12/05	2024/01/16	2024/02/06	2024/02/19	2024/03/05					
		時刻				10:31	11:00	10:25	10:45	11:05	9:25	11:22	10:30	10:49	9:55	10:45	10:45	9:30	11:05	9:38	10:20					
		水質基準項目		基準値	定量下限																					
水質基準項目	1	一般細菌	個/mL	100	1	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満		1未満	1未満	1未満	16
	2	大腸菌	－	不検出	－	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出				16
			MPN/100mL		1																					
	3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003	0.0003			0.0003未満			0.0003未満				0.0003未満					0.0003未満			0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4
	4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005	0.00005			0.00005未満			0.00005未満				0.00005未満					0.00005未満			0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	4
	5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01	0.001			0.001未満			0.001未満				0.001未満					0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01	0.001			0.001未満			0.001未満				0.001未満					0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01	0.001			0.001未満			0.001未満				0.001未満					0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	8	六価クロム化合物	mg/L	0.02	0.002			0.002未満			0.002未満				0.002未満					0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
	9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04	0.004			0.004未満			0.004未満				0.004未満					0.004未満			0.004未満	0.004未満	0.004未満	4
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01	0.001			0.001未満			0.001未満				0.001未満					0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10	0.5			2.9			2.9				3.2					2.7			3.2	2.7	2.9	4
	12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8	0.08			0.15			0.17				0.19					0.16			0.19	0.15	0.17	4
	13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0	0.1			0.1未満			0.1未満				0.1未満					0.1未満			0.1未満	0.1未満	0.1未満	4
	14	四塩化炭素	mg/L	0.002	0.0002			0.0002未満			0.0002未満				0.0002未満					0.0002未満			0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
	15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05	0.005			0.005未満			0.005未満				0.005未満					0.005未満			0.005未満	0.005未満	0.005未満	4
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04	0.004			0.004未満			0.004未満				0.004未満					0.004未満			0.004未満	0.004未満	0.004未満	4
	17	ジクロロメタン	mg/L	0.02	0.002			0.002未満			0.002未満				0.002未満					0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
	18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01	0.001			0.001未満			0.001未満				0.001未満					0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01	0.001			0.001未満			0.001未満				0.001未満					0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	20	ベンゼン	mg/L	0.01	0.001			0.001未満			0.001未満				0.001未満					0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	21	塩素酸	mg/L	0.6	0.06			0.06未満			0.06未満				0.06未満					0.06未満			0.06未満	0.06未満	0.06未満	4
	22	クロロ酢酸	mg/L	0.02	0.002			0.002未満			0.002未満				0.002未満					0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
	23	クロロホルム	mg/L	0.06	0.001			0.001未満			0.001未満				0.001未満					0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03	0.003			0.003未満			0.003未満				0.003未満					0.003未満			0.003未満	0.003未満	0.003未満	4
	25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1	0.001			0.001未満			0.001未満				0.001未満					0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	26	臭素酸	mg/L	0.01	0.001			0.001未満			0.001未満				0.001未満					0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	27	総トリハロメタン	mg/L	0.1	0.001			0.001未満			0.001未満				0.001未満					0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03	0.003			0.003未満			0.003未満				0.003未満					0.003未満			0.003未満	0.003未満	0.003未満	4
	29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03	0.001			0.001未満			0.001未満				0.001未満					0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	30	ブロモホルム	mg/L	0.09	0.001			0.001未満			0.001未満				0.001未満					0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08	0.008			0.008未満			0.008未満				0.008未満					0.008未満			0.008未満	0.008未満	0.008未満	4
	32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0	0.1			0.1未満			0.1未満				0.1未満					0.1未満			0.1未満	0.1未満	0.1未満	4
	33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2	0.01			0.01未満			0.01未満				0.01未満					0.01未満			0.01未満	0.01未満	0.01未満	4
	34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3	0.03			0.03未満			0.03未満				0.03未満					0.03未満			0.03未満	0.03未満	0.03未満	4
	35	銅及びその化合物	mg/L	1.0	0.1			0.1未満			0.1未満				0.1未満					0.1未満			0.1未満	0.1未満	0.1未満	4
	36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200	1			15			14				16					17			17	14	16	4
	37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05	0.001			0.001未満			0.001未満				0.001未満					0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	38	塩化物イオン	mg/L	200	5	15	12	14	13	11	11	13	15	14	14	15	15	15	15	15	14		15	11	14	16
	39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	300	3			70			71				75					81			81	70	74	4
	40	蒸発残留物	mg/L	500	1			181			184				189					175			189	175	182	4
	41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2	0.02			0.02未満			0.02未満				0.02未満					0.02未満			0.02未満	0.02未満	0.02未満	4
	42	ジェオスミン	mg/L	0.00001	0.000001			0.000001未満			0.000001未満				0.000001未満					0.000001未満			0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	4
	43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001	0.000001			0.000001未満			0.000001未満				0.000001未満					0.000001未満			0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	4
	44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02	0.002			0.002未満			0.002未満				0.002未満					0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
	45	フェノール類	mg/L	0.005	0.0005			0.0005未満			0.0005未満				0.0005未満					0.0005未満			0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	4
	46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	3	0.1	0.5	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.7	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4		0.7	0.4	0.5	16
	47	pH値	－	5.8～8.6	0.1	6.9	7.0	6.9	7.0	7.0	7.0	7.1	7.1	7.1	7.0	7.0	6.9	6.9	6.9	7.0	6.9		7.1	6.9	7.0	16
	48	味	－	異常でない	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					16
	49	臭気	－	異常でない	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					16
	50	色度	度	5	0.5	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満		0.5未満	0.5未満	0.5未満	16
	51	濁度	度	2	0.1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満		0.1未満	0.1未満	0.1未満	16

項目区分	No.	項　目	単位	基準値等	定量下限	西部水源地 水源地 出口 西部 浄水	西部水源地 水源地 出口 西部 浄水	西部水源地 水源地 出口 西部 浄水	西部水源地 水源地 出口 西部 浄水	西部水源地 水源地 出口 西部 浄水	西部水源地 水源地 出口 西部 浄水	西部水源地 水源地 出口 西部 浄水	西部水源地 水源地 出口 西部 浄水	西部水源地 水源地 出口 西部 浄水	西部水源地 水源地 出口 西部 浄水	西部水源地 水源地 出口 西部 浄水	西部水源地 水源地 出口 西部 浄水	西部水源地 水源地 出口 西部 浄水	西部水源地 水源地 出口 西部 浄水	西部水源地 水源地 出口 西部 浄水	西部水源地 水源地 出口 西部 浄水	最頻値	最高値	最低値	平均値	測定回数
		月　日				2023/04/11	2023/05/16	2023/05/23	2023/06/06	2023/07/04	2023/07/11	2023/08/08	2023/09/05	2023/10/03	2023/10/16	2023/11/07	2023/12/05	2024/01/16	2024/02/06	2024/02/19	2024/03/05					
		時　刻				10:31	11:00	10:25	10:45	11:05	9:25	11:22	10:30	10:49	9:55	10:45	10:45	9:30	11:05	9:38	10:20					
水質監視項目				基準値等	定量下限																				
水質監視項目		水　温	℃	−	−	17.9	16.0	18.1	18.3	19.6	19.3	20.8	21.6	22.5	21.1	21.8	20.7	19.1	19.1	18.7	18.2		22.5	16.0	19.6	16
		アルカリ度	mg/L	−	0.1			60.5			60.8				61.1					62.4			62.4	60.5	61.2	4
		酸　度	mg/L	−	0.1			20.8			22.4				12.0					22.2			22.4	12.0	19.4	4
		アンモニア性窒素	mg/L	−	0.01																					
		紫外線(UV)吸光度	−	−	0.001																					
		侵食性遊離炭酸	mg/L	−	0.1			16			18				10					17			18	10	15	4
		電気伝導率	mS/m	−	0.1	25.5	26.0	25.3	26.3	25.9	26.2	26.8	26.9	27.0	27.0	27.5	27.4	26.8	26.7	26.6	26.0		27.5	25.3	26.5	16
水質管理目標設定項目				目標値	定量下限																				
水質管理目標設定項目	1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02	0.002			0.002未満			0.002未満				0.002未満					0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
	2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002P	0.0002			0.0002未満			0.0002未満				0.0002未満					0.0002未満			0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
	3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02	0.002			0.002未満			0.002未満				0.002未満					0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
	5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004	0.0004			0.0004未満			0.0004未満				0.0004未満					0.0004未満			0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	4
	8	トルエン	mg/L	0.4	0.04			0.04未満			0.04未満				0.04未満					0.04未満			0.04未満	0.04未満	0.04未満	4
	9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08	0.008																					
	13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01P	0.001																					
	14	抱水クロラール	mg/L	0.02P	0.002																					
	15	農　薬　類	−	1	0.01						0.01未満												0.01未満	0.01未満	0.01未満	1
	16	残留塩素	mg/L	0.1以上	0.1	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.4		0.4	0.3	0.4	16
	17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10～100	3			70			71				75					81			81	70	74	4
	18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01	0.001			0.001未満			0.001未満				0.001未満					0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	19	遊離炭酸	mg/L	20	0.1			18			20				11					20			20	11	17	4
	20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3	0.03			0.03未満			0.03未満				0.03未満					0.03未満			0.01未満	0.03未満	0.01未満	4
	21	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L	0.02	0.002			0.002未満			0.002未満				0.002未満					0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
	24	蒸発残留物	mg/L	30～200	1			181			184				189					175			189	175	182	4
	25	濁　度	度	1	0.1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満		0.1未満	0.1未満	0.1未満	16
	26	pH　値	−	7.5	0.1	6.9	7.0	6.9	7.0	7.0	7.0	7.1	7.1	7.1	7.0	7.0	6.9	6.9	6.9	7.0	6.9		7.1	6.9	7.0	16
	27	腐食性(ランゲリア指数)	−	−1～0	−			−1.3			−1.2				−1.2					−1.3			−1.2	−1.3	−1.2	4
	28	従属栄養細菌	CFU/ml	2000P	1			2			3				150					44			150	2	50	4
	29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1	0.01			0.01未満			0.01未満				0.01未満					0.01未満			0.01未満	0.01未満	0.01未満	4
	30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1	0.01			0.01未満			0.01未満				0.01未満					0.01未満			0.01未満	0.01未満	0.01未満	4
	31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/L	0.00005P	0.000005						0.000019												0.000019	0.000019	0.000019	1

項目区分	No.	項　目	単位	基準値等	定量下限	西部水源地 水源地 出口 西部 浄水	西部水源地 水源地 出口 西部 浄水	西部水源地 水源地 出口 西部 浄水	西部水源地 水源地 出口 西部 浄水	西部水源地 水源地 出口 西部 浄水	西部水源地 水源地 出口 西部 浄水	西部水源地 水源地 出口 西部 浄水	西部水源地 水源地 出口 西部 浄水	西部水源地 水源地 出口 西部 浄水	西部水源地 水源地 出口 西部 浄水	西部水源地 水源地 出口 西部 浄水	西部水源地 水源地 出口 西部 浄水	西部水源地 水源地 出口 西部 浄水	西部水源地 水源地 出口 西部 浄水	西部水源地 水源地 出口 西部 浄水	最頻値	最高値	最低値	平均値	測定回数
		月　日				2023/04/11	2023/05/16	2023/05/23	2023/06/06	2023/07/04	2023/07/11	2023/08/08	2023/09/05	2023/10/03	2023/10/16	2023/11/07	2023/12/05	2024/01/16	2024/02/06	2024/02/19	2024/03/05					
		時　刻				10:31	11:00	10:25	10:45	11:05	9:25	11:22	10:30	10:49	9:55	10:45	10:45	9:30	11:05	9:38	10:20					
		農薬類		目標値	定量下限																					
農薬類	1	1,3-ジクロロプロペン(D-D)	mg/L	0.05	0.0005						0.0005未満											0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1
	2	2,2-DPA(ダラポン)	mg/L	0.08	0.0008						0.0008未満											0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	1
	3	2,4-D(2,4-PA)	mg/L	0.02	0.0002						0.0002未満											0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
	4	EPN	mg/L	0.004	0.00004						0.00004未満											0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	1
	5	MCPA	mg/L	0.005	0.00005						0.00005未満											0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1
	6	アシュラム	mg/L	0.9	0.009						0.009未満											0.009未満	0.009未満	0.009未満	1
	7	アセフェート	mg/L	0.006	0.00006						0.0008未満											0.00006未満	0.0008未満	0.00006未満	1
	8	アトラジン	mg/L	0.01	0.0001						0.0001未満											0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	1
	9	アニロホス	mg/L	0.003	0.00003						0.00003未満											0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	1
	10	アミトラズ	mg/L	0.006	0.00006						0.0003未満											0.00006未満	0.0003未満	0.00006未満	1
	11	アラクロール	mg/L	0.03	0.0003						0.0003未満											0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
	12	イソキサチオン	mg/L	0.005	0.00005						0.00005未満											0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1
	13	イソフェンホス	mg/L	0.001	0.00001						0.00001未満											0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	1
	14	イソプロカルブ(MIPC)	mg/L	0.01	0.0001						0.0001未満											0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	1
	15	イソプロチオラン(IPT)	mg/L	0.3	0.003						0.003未満											0.003未満	0.003未満	0.003未満	1
	16	イプフェンカルバゾン	mg/L	0.002	0.00002						0.00002未満											0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	1
	17	イプロベンホス(IBP)	mg/L	0.09	0.0009						0.0009未満											0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	1
	18	イミノクタジン	mg/L	0.006	0.00006						0.00006未満											0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	1
	19	インダノファン	mg/L	0.009	0.00009						0.0003未満											0.00009未満	0.0003未満	0.00009未満	1
	20	エスプロカルブ	mg/L	0.03	0.0003						0.0003未満											0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
	21	エトフェンプロックス	mg/L	0.08	0.0008						0.0008未満											0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	1
	22	エンドスルファン	mg/L	0.01	0.0001						0.0001未満											0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	1
	23	オキサジクロメホン	mg/L	0.02	0.0002						0.0002未満											0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
	24	オキシン銅(有機銅)	mg/L	0.03	0.0003						0.0003未満											0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
	25	オリサストロビン	mg/L	0.1	0.001						0.001未満											0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
	26	カズサホス	mg/L	0.0006	0.000006						0.000006未満											0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満	1
	27	カフェンストロール	mg/L	0.008	0.00008						0.00008未満											0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	1
	28	カルタップ	mg/L	0.08	0.0008						0.0008未満											0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	1
	29	カルバリル(NAC)	mg/L	0.02	0.0002						0.0002未満											0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
	30	カルボフラン	mg/L	0.0003	0.000005						0.000003未満											0.000003未満	0.000003未満	0.000003未満	1
	31	キノクラミン(ACN)	mg/L	0.005	0.00005						0.00005未満											0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1
	32	キャプタン	mg/L	0.3	0.003						0.003未満											0.003未満	0.003未満	0.003未満	1
	33	クミルロン	mg/L	0.03	0.0003						0.0003未満											0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
	34	グリホサート	mg/L	2	0.02						0.02未満											0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
	35	グルホシネート	mg/L	0.02	0.0004						0.0004未満											0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	1
	36	クロメプロップ	mg/L	0.02	0.0002						0.0002未満											0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
	37	クロルニトロフェン(CNP)	mg/L	0.0001	0.0001						0.0001未満											0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	1
	38	クロルピリホス	mg/L	0.003	0.00003						0.00003未満											0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	1
	39	クロロタロニル(TPN)	mg/L	0.05	0.0005						0.0005未満											0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1
	40	シアナジン	mg/L	0.001	0.00001						0.00001未満											0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	1
	41	シアノホス(CYAP)	mg/L	0.003	0.00003						0.00003未満											0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	1
	42	ジウロン(DCMU)	mg/L	0.02	0.0002						0.0002未満											0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
	43	ジクロベニル(DBN)	mg/L	0.03	0.0003						0.0003未満											0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
	44	ジクロルボス(DDVP)	mg/L	0.008	0.00008						0.00008未満											0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	1
	45	ジクワット	mg/L	0.01	0.0001						0.0001未満											0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	1
	46	ジスルホトン(エチルチオメトン)	mg/L	0.004	0.0001						0.0001未満											0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	1
	47	ジチオカルバメート系農薬	mg/L	0.005	0.00005						0.00005未満											0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1
	48	ジチオピル	mg/L	0.009	0.00009						0.00009未満											0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	1
	49	シハロホップブチル	mg/L	0.006	0.00006						0.00006未満											0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	1
	50	シマジン(CAT)	mg/L	0.003	0.00003						0.00003未満											0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	1
	51	ジメタメトリン	mg/L	0.02	0.0002						0.0002未満											0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
	52	ジメトエート	mg/L	0.05	0.0005						0.0005未満											0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1
	53	シメトリン	mg/L	0.03	0.0003						0.0003未満											0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
	54	ダイアジノン	mg/L	0.003	0.00003						0.00003未満											0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	1
	55	ダイムロン	mg/L	0.8	0.008						0.008未満											0.008未満	0.008未満	0.008未満	1
	56	ダゾメット、メタム(カーバム)、イソチオシアネート	mg/L	0.01	0.0001						0.0001未満											0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	1
	57	チアジニル	mg/L	0.1	0.001						0.001未満											0.001未満	0.001未満	0.001未満	1

項目区分	No.	項目	単位	基準値等	定量下限	西部水源地 水源地 出口 西部 浄水	西部水源地 水源地 出口 西部 浄水	西部水源地 水源地 出口 西部 浄水	西部水源地 水源地 出口 西部 浄水	西部水源地 水源地 出口 西部 浄水	西部水源地 水源地 出口 西部 浄水	西部水源地 水源地 出口 西部 浄水	西部水源地 水源地 出口 西部 浄水	西部水源地 水源地 出口 西部 浄水	西部水源地 水源地 出口 西部 浄水	西部水源地 水源地 出口 西部 浄水	西部水源地 水源地 出口 西部 浄水	西部水源地 水源地 出口 西部 浄水	西部水源地 水源地 出口 西部 浄水	西部水源地 水源地 出口 西部 浄水	最頻値	最高値	最低値	平均値	測定回数
		月 日				2023/04/11	2023/05/16	2023/05/23	2023/06/06	2023/07/04	2023/07/11	2023/08/08	2023/09/05	2023/10/03	2023/10/16	2023/11/07	2023/12/05	2024/01/16	2024/02/06	2024/02/19	2024/03/05					
		時 刻				10:31	11:00	10:25	10:45	11:05	9:25	11:22	10:30	10:49	9:55	10:45	10:45	9:30	11:05	9:38	10:20					
農薬類	58	チウラム	mg/L	0.02	0.0002						0.0002未満												0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
	59	チオジカルブ	mg/L	0.08	0.0008						0.0008未満											0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	1
	60	チオファネートメチル	mg/L	0.3	0.003						0.003未満											0.003未満	0.003未満	0.003未満	1
	61	チオベンカルブ	mg/L	0.02	0.0002						0.0002未満											0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
	62	テフリルトリオン	mg/L	0.002	0.00002						0.00002未満											0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	1
	63	テルブカルブ（MBPMC）	mg/L	0.02	0.0002						0.0002未満											0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
	64	トリクロピル	mg/L	0.006	0.00006						0.00006未満											0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	1
	65	トリクロルホン（DEP）	mg/L	0.005	0.00005						0.00005未満											0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1
	66	トリシクラゾール	mg/L	0.1	0.001						0.001未満											0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
	67	トリフルラリン	mg/L	0.06	0.0006						0.0006未満											0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	1
	68	ナプロパミド	mg/L	0.03	0.0003						0.0003未満											0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
	69	パラコート	mg/L	0.01	0.00005						0.00005未満											0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1
	70	ピペロホス	mg/L	0.0009	0.000009						0.000009未満											0.000009未満	0.000009未満	0.000009未満	1
	71	ピラクロニル	mg/L	0.01	0.0001						0.0001未満											0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	1
	72	ピラゾキシフェン	mg/L	0.004	0.00004						0.00004未満											0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	1
	73	ピラゾリネート（ピラゾレート）	mg/L	0.02	0.0002						0.0002未満											0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
	74	ピリダフェンチオン	mg/L	0.002	0.00002						0.00002未満											0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	1
	75	ピリブチカルブ	mg/L	0.02	0.0002						0.0002未満											0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
	76	ピロキロン	mg/L	0.05	0.0005						0.0005未満											0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1
	77	フィプロニル	mg/L	0.0005	0.000005						0.000005未満											0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	1
	78	フェニトロチオン（MEP）	mg/L	0.01	0.0001						0.0001未満											0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	1
	79	フェノブカルブ（ＢＰＭＣ）	mg/L	0.03	0.0003						0.0003未満											0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
	80	フェリムゾン	mg/L	0.05	0.0005						0.0005未満											0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1
	81	フェンチオン（ＭＰＰ）	mg/L	0.006	0.00006						0.00006未満											0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	1
	82	フェントエート（ＰＡＰ）	mg/L	0.007	0.00007						0.00007未満											0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	1
	83	フェントラザミド	mg/L	0.01	0.0001						0.0001未満											0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	1
	84	フサライド	mg/L	0.1	0.001						0.001未満											0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
	85	ブタクロール	mg/L	0.03	0.0003						0.0003未満											0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
	86	ブタミホス	mg/L	0.02	0.0002						0.0002未満											0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
	87	ブプロフェジン	mg/L	0.02	0.0002						0.0002未満											0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
	88	フルアジナム	mg/L	0.03	0.0003						0.0003未満											0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
	89	ブレチラクロール	mg/L	0.05	0.0005						0.0005未満											0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1
	90	ブロシミドン	mg/L	0.09	0.0009						0.0009未満											0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	1
	91	ブロチオホス	mg/L	0.007	0.00007						0.00007未満											0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	1
	92	ブロピコナゾール	mg/L	0.05	0.0005						0.0005未満											0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1
	93	ブロピザミド	mg/L	0.05	0.0005						0.0005未満											0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1
	94	ブロベナゾール	mg/L	0.03	0.0003						0.0003未満											0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
	95	ブロモブチド	mg/L	0.1	0.001						0.001未満											0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
	96	ペノミル	mg/L	0.02	0.0002						0.0002未満											0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
	97	ペンシクロン	mg/L	0.1	0.001						0.001未満											0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
	98	ペンゾピシクロン	mg/L	0.09	0.0009						0.0009未満											0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	1
	99	ペンゾフェナップ	mg/L	0.005	0.00005						0.00005未満											0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1
	100	ペンタゾン	mg/L	0.2	0.002						0.002未満											0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
	101	ペンディメタリン	mg/L	0.3	0.003						0.003未満											0.003未満	0.003未満	0.003未満	1
	102	ペンフラカルブ	mg/L	0.02	0.0002						0.0002未満											0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
	103	ペンフルラリン（ベスロジン）	mg/L	0.01	0.0001						0.0001未満											0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	1
	104	ペンフレセート	mg/L	0.07	0.0007						0.0007未満											0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	1
	105	ホスチアゼート	mg/L	0.005	0.00005						0.00005未満											0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1
	106	マラチオン（マラソン）	mg/L	0.7	0.007						0.007未満											0.007未満	0.007未満	0.007未満	1
	107	メコプロップ（MCPP）	mg/L	0.05	0.0005						0.0005未満											0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1
	108	メソミル	mg/L	0.03	0.0003						0.0003未満											0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
	109	メタラキシル	mg/L	0.2	0.002						0.002未満											0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
	110	メチダチオン（ＤＭＴＰ）	mg/L	0.004	0.00004						0.00004未満											0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	1
	111	メトミノストロビン	mg/L	0.04	0.0004						0.0004未満											0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	1
	112	メトリブジン	mg/L	0.03	0.0003						0.0003未満											0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
	113	メフェナセット	mg/L	0.02	0.0002						0.0002未満											0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
	114	メプロニル	mg/L	0.1	0.001						0.001未満											0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
	115	モリネート	mg/L	0.005	0.00005						0.00005未満											0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1

		No.																						
		検査実施農薬数									115											115	115	115	1
		検出農薬数									0											0	0	0	1
		農薬類スコア									0.01未満											0.00	0.01未満	0.00	1

（エ）原水

（エ-1）加古川大堰（表流水）

項目区分	No.	項目	単位	基準値等	定量下限	中西条浄水場 加古川 取水口 大堰	中西条浄水場 加古川 取水口 大堰	中西条浄水場 加古川 取水口 大堰	中西条浄水場 加古川 取水口 大堰	最頻値	最高値	最低値	平均値	測定回数
		月日				2024/02/19	2023/10/16	2023/07/11	2023/05/23					
		時刻				10:20	9:35	10:00	11:20					
水質基準項目				基準値	定量下限									
水質基準項目	1	一般細菌	個/mL	100	1	100	150	5400	350		5400	100	1500	4
	2	大腸菌	－	不検出	－	検出	検出	検出	検出	検出				4
			MPN/100mL		1	33	33	49	79		79	33	48	4
	3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003	0.0003	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4
	4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005	0.00005	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満		0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	4
	5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01	0.001	0.001未満	0.001	0.001	0.001未満		0.001	0.001未満	0.001未満	4
	8	六価クロム化合物	mg/L	0.02	0.002	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
	9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04	0.004	0.005	0.004未満	0.007	0.006		0.007	0.004未満	0.004	4
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10	0.5	0.6	0.5未満	0.5	0.5		0.6	0.5未満	0.5未満	4
	12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8	0.08	0.09	0.10	0.10	0.11		0.11	0.09	0.10	4
	13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0	0.1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満		0.1未満	0.1未満	0.1未満	4
	14	四塩化炭素	mg/L	0.002	0.0002	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
	15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05	0.005	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満	4
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04	0.004	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満		0.004未満	0.004未満	0.004未満	4
	17	ジクロロメタン	mg/L	0.02	0.002	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
	18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	20	ベンゼン	mg/L	0.01	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	21	塩素酸	mg/L	0.6	0.06									
	22	クロロ酢酸	mg/L	0.02	0.002									
	23	クロロホルム	mg/L	0.06	0.001									
	24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03	0.003									
	25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1	0.001									
	26	臭素酸	mg/L	0.01	0.001									
	27	総トリハロメタン	mg/L	0.1	0.001									
	28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03	0.003									
	29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03	0.001									
	30	ブロモホルム	mg/L	0.09	0.001									
	31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08	0.008									
	32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0	0.1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満		0.1未満	0.1未満	0.1未満	4
	33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2	0.01	0.01	0.01	0.16	0.19		0.19	0.01	0.09	4
	34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3	0.03	0.05	0.03	0.16	0.13		0.16	0.03	0.09	4
	35	銅及びその化合物	mg/L	1.0	0.1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満		0.1未満	0.1未満	0.1未満	4
	36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200	1	24	20	8	8		24	8	15	4
	37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05	0.001	0.009	0.002	0.014	0.008		0.014	0.002	0.008	4
	38	塩化物イオン	mg/L	200	5	24	23	8	9		24	8	16	4
	39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	300	3	46	46	30	31		46	30	38	4
	40	蒸発残留物	mg/L	500	1	136	147	83	100		147	83	116	4
	41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2	0.02	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満		0.02未満	0.02未満	0.02未満	4
	42	ジェオスミン	mg/L	0.00001	0.000001	0.000002	0.000003	0.000006	0.000001未満		0.000006	0.000001未満	0.000003	4
	43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001	0.000001	0.000001未満	0.000002	0.000002	0.000001		0.000002	0.000001未満	0.000001	4
	44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02	0.002	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
	45	フェノール類	mg/L	0.005	0.0005	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	4
	46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/L	3	0.1	2.3	2.5	3.1	3.6		3.6	2.3	2.9	4
	47	pH値	－	5.8～8.6	0.1	7.8	8.0	7.5	7.7		8.0	7.5	7.8	4
	48	味	－	異常でない	―									
	49	臭気	－	異常でない	―	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭				4
	50	色度	度	5	0.5	5.6	5.7	11.2	13.3		13.3	5.6	9.0	4
	51	濁度	度	2	0.1	2.0	2.5	5.4	8.4		8.4	2.0	4.6	4

項目区分	No.	項　目	単位	基準値等	定量下限	中西条浄水場 加古川 取水口 大堰	中西条浄水場 加古川 取水口 大堰	中西条浄水場 加古川 取水口 大堰	中西条浄水場 加古川 取水口 大堰	最頻値	最高値	最低値	平均値	測定回数
		月　日				2024/02/19	2023/10/16	2023/07/11	2023/05/23					
		時　刻				10:20	9:35	10:00	11:20					
水質監視項目				基準値等	定量下限									
水質監視項目		水温	℃	－	－	11.8	21.6	25.8	21.1		25.8	11.8	20.1	4
		アルカリ度	mg/L	－	0.1	37.7	44.6	31.0	33.0		44.6	31.0	36.6	4
		酸度	mg/L	－	0.1	7.9	6.3	7.9	6.0		7.9	6.0	7.0	4
		アンモニア性窒素	mg/L	－	0.01	0.01	0.01未満	0.02	0.02		0.02	0.01未満	0.01	4
		紫外線（UV）吸光度	－	－	0.001	0.229	0.253	0.556	0.475		0.556	0.229	0.378	4
		侵食性遊離炭酸	mg/L	－	0.1	6.4	5.3	6.5	4.8		6.5	4.8	5.8	4
		電気伝導率	mS/m	－	0.1	23.4	23.4	11.8	12.0		23.4	11.8	17.6	4
水質管理目標設定項目				目標値	定量下限									
水質管理目標設定項目	1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02	0.002	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
	2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002P	0.0002	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
	3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02	0.002	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
	5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004	0.0004	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満		0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	4
	8	トルエン	mg/L	0.4	0.04	0.04未満	0.04未満	0.04未満	0.04未満		0.04未満	0.04未満	0.04未満	4
	9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08	0.008	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満		0.008未満	0.008未満	0.008未満	4
	13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01P	0.001									
	14	抱水クロラール	mg/L	0.02P	0.002									
	15	農薬類	－	1	0.01	0.01未満	0.01未満	0.10	0.06		0.10	0.01未満	0.04	4
	16	残留塩素	mg/L	0.1以上	0.1									
	17	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	10～100	3	46	46	30	31		46	30	38	4
	18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01	0.001	0.009	0.002	0.014	0.008		0.014	0.002	0.008	4
	19	遊離炭酸	mg/L	20	0.1	7.0	5.5	7.0	5.3		7.0	5.3	6.2	4
	20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3	0.03	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満		0.01未満	0.03未満	0.01未満	4
	21	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L	0.02	0.002	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
	24	蒸発残留物	mg/L	30～200	1	136	147	83	100		147	83	116	4
	25	濁度	度	1	0.1	2.0	2.5	5.4	8.4		8.4	2.0	4.6	4
	26	pH値	－	7.5	0.1	7.8	8.0	7.5	7.7		8.0	7.5	7.8	4
	27	腐食性（ランゲリア指数）	－	-1～0	ー									
	28	従属栄養細菌	CFU/ml	2000P	1									
	29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1	0.01	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満		0.01未満	0.01未満	0.01未満	4
	30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1	0.01	0.01	0.01	0.16	0.19		0.19	0.01	0.09	4
	31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/L	0.00005P	0.000005	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満		0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	4

項目区分	No.	項　目	単位	基準値等	定量下限	中西条浄水場 加古川 取水口 大堰	中西条浄水場 加古川 取水口 大堰	中西条浄水場 加古川 取水口 大堰	中西条浄水場 加古川 取水口 大堰	最頻値	最高値	最低値	平均値	測定回数
		月　日				2024/02/19	2023/10/16	2023/07/11	2023/05/23					
		時　刻				10:20	9:35	10:00	11:20					
	農薬類			目標値	定量下限									
農薬類	1	1,3-ジクロロプロペン(D-D)	mg/L	0.05	0.0005	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	4
	2	2,2-DPA(ダラポン)	mg/L	0.08	0.0008	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満		0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	4
	3	2,4-D(2,4-PA)	mg/L	0.02	0.0002	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
	4	EPN	mg/L	0.004	0.00004	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満		0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	4
	5	MCPA	mg/L	0.005	0.00005	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満		0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	4
	6	アシュラム	mg/L	0.9	0.009	0.009未満	0.009未満	0.009未満	0.009未満		0.009未満	0.009未満	0.009未満	4
	7	アセフェート	mg/L	0.006	0.00006	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満		0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	4
	8	アトラジン	mg/L	0.01	0.0001	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満		0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	4
	9	アニロホス	mg/L	0.003	0.00003	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満		0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	4
	10	アミトラズ	mg/L	0.006	0.00006	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満		0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	4
	11	アラクロール	mg/L	0.03	0.0003	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4
	12	イソキサチオン	mg/L	0.005	0.00005	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満		0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	4
	13	イソフェンホス	mg/L	0.001	0.00001	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満		0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	4
	14	イソプロカルブ(MIPC)	mg/L	0.01	0.0001	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満		0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	4
	15	イソプロチオラン(IPT)	mg/L	0.3	0.003	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満		0.003未満	0.003未満	0.003未満	4
	16	イプフェンカルバゾン	mg/L	0.002	0.00002	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満		0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	4
	17	イプロベンホス(IBP)	mg/L	0.09	0.0009	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満		0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	4
	18	イミノクタジン	mg/L	0.006	0.00006	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満		0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	4
	19	インダノファン	mg/L	0.009	0.00009	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満		0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	4
	20	エスプロカルブ	mg/L	0.03	0.0003	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4
	21	エトフェンプロックス	mg/L	0.08	0.0008	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満		0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	4
	22	エンドスルファン	mg/L	0.01	0.0001	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満		0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	4
	23	オキサジクロメホン	mg/L	0.02	0.0002	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
	24	オキシン銅(有機銅)	mg/L	0.03	0.0003	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4
	25	オリサストロビン	mg/L	0.1	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	26	カズサホス	mg/L	0.0006	0.000006	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満		0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満	4
	27	カフェンストロール	mg/L	0.008	0.00008	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満		0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	4
	28	カルタップ	mg/L	0.08	0.0008	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満		0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	4
	29	カルバリル(NAC)	mg/L	0.02	0.0002	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
	30	カルボフラン	mg/L	0.0003	0.000005	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満		0.000003未満	0.000005未満	0.000003未満	4
	31	キノクラミン(ACN)	mg/L	0.005	0.00005	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満		0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	4
	32	キャプタン	mg/L	0.3	0.003	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満		0.003未満	0.003未満	0.003未満	4
	33	クミルロン	mg/L	0.03	0.0003	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4
	34	グリホサート	mg/L	2	0.02	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満		0.02未満	0.02未満	0.02未満	4
	35	グルホシネート	mg/L	0.02	0.0004	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満		0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	4
	36	クロメプロップ	mg/L	0.02	0.0002	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
	37	クロルニトロフェン(CNP)	mg/L	0.0001	0.0001	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満		0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	4
	38	クロルピリホス	mg/L	0.003	0.00003	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満		0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	4
	39	クロロタロニル(TPN)	mg/L	0.05	0.0005	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	4
	40	シアナジン	mg/L	0.001	0.00001	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満		0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	4
	41	シアノホス(CYAP)	mg/L	0.003	0.00003	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満		0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	4
	42	ジウロン(DCMU)	mg/L	0.02	0.0002	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
	43	ジクロベニル(DBN)	mg/L	0.03	0.0003	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4
	44	ジクロルボス(DDVP)	mg/L	0.008	0.00008	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満		0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	4
	45	ジクワット	mg/L	0.01	0.0001	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満		0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	4
	46	ジスルホトン(エチルチオメトン)	mg/L	0.004	0.0001	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満		0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	4
	47	ジチオカルバメート系農薬	mg/L	0.005	0.00005	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満		0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	4
	48	ジチオピル	mg/L	0.009	0.00009	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満		0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	4
	49	シハロホップブチル	mg/L	0.006	0.00006	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満		0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	4
	50	シマジン(CAT)	mg/L	0.003	0.00003	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満		0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	4
	51	ジメタメトリン	mg/L	0.02	0.0002	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
	52	ジメトエート	mg/L	0.05	0.0005	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	4
	53	シメトリン	mg/L	0.03	0.0003	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4
	54	ダイアジノン	mg/L	0.003	0.00003	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満		0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	4
	55	ダイムロン	mg/L	0.8	0.008	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満		0.008未満	0.008未満	0.008未満	4
	56	ダゾメット、メタム(カーバム)、イソチオシアネート	mg/L	0.01	0.0001	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満		0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	4
	57	チアジニル	mg/L	0.1	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4

項目区分	No.	項　目	単位	基準値等	定量下限	中西条浄水場 加古川 取水口 大堰	中西条浄水場 加古川 取水口 大堰	中西条浄水場 加古川 取水口 大堰	中西条浄水場 加古川 取水口 大堰	最頻値	最高値	最低値	平均値	測定回数
		月　日				2024/02/19	2023/10/16	2023/07/11	2023/05/23					
		時　刻				10:20	9:35	10:00	11:20					
農薬類	58	チウラム	mg/L	0.02	0.0002	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
	59	チオジカルブ	mg/L	0.08	0.0008	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満		0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	4
	60	チオファネートメチル	mg/L	0.3	0.003	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満		0.003未満	0.003未満	0.003未満	4
	61	チオベンカルブ	mg/L	0.02	0.0002	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
	62	テフリルトリオン	mg/L	0.002	0.00002	0.00002未満	0.00002未満	0.00015	0.00013		0.00015	0.00002未満	0.00007	4
	63	テルブカルブ（MBPMC）	mg/L	0.02	0.0002	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
	64	トリクロピル	mg/L	0.006	0.00006	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満		0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	4
	65	トリクロルホン（DEP）	mg/L	0.005	0.00005	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満		0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	4
	66	トリシクラゾール	mg/L	0.1	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	67	トリフルラリン	mg/L	0.06	0.0006	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満		0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	4
	68	ナプロパミド	mg/L	0.03	0.0003	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4
	69	パラコート	mg/L	0.01	0.00005	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満		0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	4
	70	ピペロホス	mg/L	0.0009	0.000009	0.000009未満	0.000009未満	0.000009未満	0.000009未満		0.000009未満	0.000009未満	0.000009未満	4
	71	ピラクロニル	mg/L	0.01	0.0001	0.0001未満	0.0001未満	0.0002	0.0001未満		0.0002	0.0001未満	0.0001未満	4
	72	ピラゾキシフェン	mg/L	0.004	0.00004	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満		0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	4
	73	ピラゾリネート（ピラゾレート）	mg/L	0.02	0.0002	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
	74	ピリダフェンチオン	mg/L	0.002	0.00002	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満		0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	4
	75	ピリブチカルブ	mg/L	0.02	0.0002	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
	76	ピロキロン	mg/L	0.05	0.0005	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	4
	77	フィプロニル	mg/L	0.0005	0.000005	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満		0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	4
	78	フェニトロチオン（MEP）	mg/L	0.01	0.0001	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満		0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	4
	79	フェノブカルブ（ＢＰＭＣ）	mg/L	0.03	0.0003	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4
	80	フェリムゾン	mg/L	0.05	0.0005	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	4
	81	フェンチオン（ＭＰＰ）	mg/L	0.006	0.00006	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満		0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	4
	82	フェントエート（ＰＡＰ）	mg/L	0.007	0.00007	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満		0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	4
	83	フェントラザミド	mg/L	0.01	0.0001	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満		0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	4
	84	フサライド	mg/L	0.1	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	85	ブタクロール	mg/L	0.03	0.0003	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4
	86	ブタミホス	mg/L	0.02	0.0002	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
	87	ブプロフェジン	mg/L	0.02	0.0002	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
	88	フルアジナム	mg/L	0.03	0.0003	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4
	89	ブレチラクロール	mg/L	0.05	0.0005	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	4
	90	ブロシミドン	mg/L	0.09	0.0009	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満		0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	4
	91	ブロチオホス	mg/L	0.007	0.00007	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満		0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	4
	92	ブロピコナゾール	mg/L	0.05	0.0005	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	4
	93	ブロピザミド	mg/L	0.05	0.0005	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	4
	94	ブロベナゾール	mg/L	0.03	0.0003	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4
	95	ブロモブチド	mg/L	0.1	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	96	ペノミル	mg/L	0.02	0.0002	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
	97	ペンシクロン	mg/L	0.1	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	98	ペンゾピシクロン	mg/L	0.09	0.0009	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満		0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	4
	99	ペンゾフェナップ	mg/L	0.005	0.00005	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満		0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	4
	100	ペンタゾン	mg/L	0.2	0.002	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
	101	ペンディメタリン	mg/L	0.3	0.003	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満		0.003未満	0.003未満	0.003未満	4
	102	ベンフラカルブ	mg/L	0.02	0.0002	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
	103	ベンフルラリン（ベスロジン）	mg/L	0.01	0.0001	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満		0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	4
	104	ベンフレセート	mg/L	0.07	0.0007	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満		0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	4
	105	ホスチアゼート	mg/L	0.005	0.00005	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満		0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	4
	106	マラチオン（マラソン）	mg/L	0.7	0.007	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満		0.007未満	0.007未満	0.007未満	4
	107	メコプロップ（MCPP）	mg/L	0.05	0.0005	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	4
	108	メソミル	mg/L	0.03	0.0003	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4
	109	メタラキシル	mg/L	0.2	0.002	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
	110	メチダチオン（ＤＭＴＰ）	mg/L	0.004	0.00004	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満		0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	4
	111	メトミノストロビン	mg/L	0.04	0.0004	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満		0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	4
	112	メトリブジン	mg/L	0.03	0.0003	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4
	113	メフェナセット	mg/L	0.02	0.0002	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
	114	メプロニル	mg/L	0.1	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	115	モリネート	mg/L	0.005	0.00005	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満		0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	4

No.								
検査実施農薬数	115	115	115	115		115	115	115	4
検出農薬数	0	0	2	1		2	0	0.75	4
農薬類スコア	0.01未満	0.00	0.10	0.06		0.10	0.01未満	0.04	4

（エ-2）中西条浄水場の原水

項目区分	No.	項目	単位	基準値等	定量下限	中西条浄水場 浄水場 原水 集合原水	中西条浄水場 浄水場 原水 集合原水	中西条浄水場 浄水場 原水 集合原水	中西条浄水場 浄水場 原水 集合原水	中西条浄水場 浄水場 原水 集合原水	中西条浄水場 浄水場 原水 集合原水	中西条浄水場 浄水場 原水 集合原水	中西条浄水場 浄水場 原水 集合原水	中西条浄水場 浄水場 原水 集合原水	中西条浄水場 浄水場 原水 集合原水	中西条浄水場 浄水場 原水 集合原水	中西条浄水場 浄水場 原水 集合原水	最頻値	最高値	最低値	平均値	測定回数
		月 日				2023/04/11	2023/05/16	2023/06/06	2023/07/04	2023/07/11	2023/08/08	2023/09/05	2023/10/03	2023/11/07	2023/12/05	2024/01/16	2024/02/06	2024/03/05					
		時 刻				9:55	8:58	8:55	8:55	8:55	8:55	8:50	9:00	8:50	9:05	8:55	9:00	8:47					
		水質基準項目		基準値	定量下限																		
水質基準項目	1	一般細菌	個/mL	100	1	120	300	3000	200	2500	770	200	710	950	330	100	100	170		3000	100	730	13
	2	大腸菌	－	不検出	－	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出				13
			MPN/100mL		1	49	27	79	23	48	17	9	4	79	25	350	49	21		350	4	60	13
	3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003	0.0003					0.0003未満										0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
	4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005	0.00005					0.00005未満										0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1
	5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01	0.001					0.001未満										0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
	6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01	0.001					0.001未満										0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
	7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01	0.001					0.001										0.001	0.001	0.001	1
	8	六価クロム化合物	mg/L	0.02	0.002					0.002未満										0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
	9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04	0.004					0.004未満										0.004未満	0.004未満	0.004未満	1
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01	0.001					0.001未満										0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10	0.5					0.7										0.7	0.7	0.7	1
	12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8	0.08					0.09										0.09	0.09	0.09	1
	13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0	0.1					0.1未満										0.1未満	0.1未満	0.1未満	1
	14	四塩化炭素	mg/L	0.002	0.0002					0.0002未満										0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
	15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05	0.005					0.005未満										0.005未満	0.005未満	0.005未満	1
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04	0.004					0.004未満										0.004未満	0.004未満	0.004未満	1
	17	ジクロロメタン	mg/L	0.02	0.002					0.002未満										0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
	18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01	0.001					0.001未満										0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
	19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01	0.001					0.001未満										0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
	20	ベンゼン	mg/L	0.01	0.001					0.001未満										0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
	21	塩素酸	mg/L	0.6	0.06																		
	22	クロロ酢酸	mg/L	0.02	0.002																		
	23	クロロホルム	mg/L	0.06	0.001																		
	24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03	0.003																		
	25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1	0.001																		
	26	臭素酸	mg/L	0.01	0.001																		
	27	総トリハロメタン	mg/L	0.1	0.001																		
	28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03	0.003																		
	29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03	0.001																		
	30	ブロモホルム	mg/L	0.09	0.001																		
	31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08	0.008																		
	32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0	0.1					0.1未満										0.1未満	0.1未満	0.1未満	1
	33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2	0.01	0.18	0.16	>0.4	0.06	0.14	0.01	0.02	0.02	0.02	0.03	0.02	0.03	0.10		>0.4	0.01	0.09	13
	34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3	0.03					0.11										0.11	0.11	0.11	1
	35	銅及びその化合物	mg/L	1.0	0.1					0.1未満										0.1未満	0.1未満	0.1未満	1
	36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200	1					7										7	7	7	1
	37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05	0.001					0.009										0.009	0.009	0.009	1
	38	塩化物イオン	mg/L	200	5	9	9	7	9	8	24	15	18	30	26	34	25	11		34	7	17	13
	39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	300	3					30										30	30	30	1
	40	蒸発残留物	mg/L	500	1					96										96	96	96	1
	41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2	0.02					0.02未満										0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
	42	ジェオスミン	mg/L	0.00001	0.000001	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000002	0.000002	0.000004	0.000003	0.000006	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001		0.000006	0.000001未満	0.000001	13
	43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001	0.000001	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000002	0.000005	0.000004	0.000003	0.000001	0.000002	0.000001	0.000001未満	0.000001未満		0.000005	0.000001未満	0.000001	13
	44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02	0.002					0.002未満										0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
	45	フェノール類	mg/L	0.005	0.0005					0.0005未満										0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1
	46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/L	3	0.1	1.8	2.5	1.9	2.2	2.2	3.2	2.3	2.2	2.4	1.6	2.2	1.9	1.7		6.3	1.6	2.5	239
	47	pH値	－	5.8～8.6	0.1	7.2	7.1	7.0	7.1	7.0	7.3	7.3	7.2	7.4	7.2	7.5	7.3	7.3		7.8	6.9	7.2	240
	48	味	－	異常でない	―																		
	49	臭気	－	異常でない	―	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭					240
	50	色度	度	5	0.5	35.6	14.3	23.9	10.4	14.4	13.8	6.2	9.6	10.2	36.8	14.2	14.2	6.1		144.2	4.6	15.4	240
	51	濁度	度	2	0.1	14.4	8.7	17.4	5.4	10.0	5.0	3.5	6.4	4.4	13.0	4.6	5.4	4.5		195.2	2.3	10.0	240

項目区分	No.	項　目	単位	基準値等	定量下限	中西条浄水場 浄水場 原水 集合原水	中西条浄水場 浄水場 原水 集合原水	中西条浄水場 浄水場 原水 集合原水	中西条浄水場 浄水場 原水 集合原水	中西条浄水場 浄水場 原水 集合原水	中西条浄水場 浄水場 原水 集合原水	中西条浄水場 浄水場 原水 集合原水	中西条浄水場 浄水場 原水 集合原水	中西条浄水場 浄水場 原水 集合原水	中西条浄水場 浄水場 原水 集合原水	中西条浄水場 浄水場 原水 集合原水	中西条浄水場 浄水場 原水 集合原水	最頻値	最高値	最低値	平均値	測定回数
		月　日				2023/04/11	2023/05/16	2023/06/06	2023/07/04	2023/07/11	2023/08/08	2023/09/05	2023/10/03	2023/11/07	2023/12/05	2024/01/16	2024/02/06	2024/03/05					
		時　刻				9:55	8:58	8:55	8:55	8:55	8:55	8:50	9:00	8:50	9:05	8:55	9:00	8:47					
水質監視項目				基準値等	定量下限																		
水質監視項目		水　温	℃	−	−	16.0	18.7	20.6	25.0	23.0	30.5	27.2	23.6	20.0	10.8	8.1	9.0	10.8		30.6	7.3	18.3	240
		アルカリ度	mg/L	−	0.1	30.4	34.2	32.6	34.7	31.2	51.6	46.3	44.8	50.6	46.5	49.4	42.0	29.1		53.6	27.0	39.6	240
		酸　度	mg/L	−	0.1					14.8										14.8	14.8	14.8	1
		アンモニア性窒素	mg/L	−	0.01	0.02	0.03	0.03	0.02	0.02	0.10	0.03	0.05	0.03	0.03	0.01	0.01	0.01		0.11	0.01未満	0.03	240
		紫外線（UV）吸光度	−	−	0.001	0.265	0.317	0.589	0.285	0.342	0.321	0.232	0.208	0.234	0.183	0.205	0.187	0.231		1.187	0.164	0.325	240
		侵食性遊離炭酸	mg/L	−	0.1					12										12	12	12	1
		電気伝導率	mS/m	−	0.1	13.0	14.5	13.2	13.9	12.2	26.1	19.0	21.4	30.0	24.9	29.9	22.2	13.7		30.5	11.2	19.3	240
水質管理目標設定項目				目標値	定量下限																		
水質管理目標設定項目	1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02	0.002					0.002未満										0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
	2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002P	0.0002					0.0002未満										0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
	3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02	0.002					0.002未満										0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
	5	1,2−ジクロロエタン	mg/L	0.004	0.0004					0.0004未満										0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	1
	8	トルエン	mg/L	0.4	0.04					0.04未満										0.04未満	0.04未満	0.04未満	1
	9	フタル酸ジ(2−エチルヘキシル)	mg/L	0.08	0.008					0.008未満										0.008未満	0.008未満	0.008未満	1
	13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01P	0.001																		
	14	抱水クロラール	mg/L	0.02P	0.002																		
	15	農薬類	−	1	0.01					0.03										0.03	0.03	0.03	1
	16	残留塩素	mg/L	0.1以上	0.1																		
	17	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	10〜100	3					30										30	30	30	1
	18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01	0.001					0.009										0.009	0.009	0.009	1
	19	遊離炭酸	mg/L	20	0.1					13										13	13	13	1
	20	1,1,1−トリクロロエタン	mg/L	0.3	0.03					0.03未満										0.01未満	0.03未満	0.01未満	1
	21	メチル−t−ブチルエーテル	mg/L	0.02	0.002					0.002未満										0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
	24	蒸発残留物	mg/L	30〜200	1					96										96	96	96	1
	25	濁　度	度	1	0.1	14.4	8.7	17.4	5.4	10.0	5.0	3.5	6.4	4.4	13.0	4.6	5.4	4.5		195.2	2.3	10.0	240
	26	pH値	−	7.5	0.1	7.2	7.1	7.0	7.1	7.0	7.3	7.3	7.2	7.4	7.2	7.5	7.3	7.3		7.8	6.9	7.2	240
	27	腐食性（ランゲリア指数）	−	−1〜0	−																		
	28	従属栄養細菌	CFU/ml	2000P	1																		
	29	1,1−ジクロロエチレン	mg/L	0.1	0.01					0.01未満										0.01未満	0.01未満	0.01未満	1
	30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1	0.01	0.18	0.16	>0.4	0.06	0.14	0.01	0.02	0.02	0.02	0.03	0.02	0.03	0.10		>0.4	0.01	0.09	13
	31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/L	0.00005P	0.000005					0.000005未満										0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	1

項目区分	No.	項　目	単位	基準値等	定量下限	中西条浄水場 浄水場　原水 集合原水	中西条浄水場 浄水場　原水 集合原水	中西条浄水場 浄水場　原水 集合原水	中西条浄水場 浄水場　原水 集合原水	中西条浄水場 浄水場　原水 集合原水	中西条浄水場 浄水場　原水 集合原水	中西条浄水場 浄水場　原水 集合原水	中西条浄水場 浄水場　原水 集合原水	中西条浄水場 浄水場　原水 集合原水	中西条浄水場 浄水場　原水 集合原水	中西条浄水場 浄水場　原水 集合原水	中西条浄水場 浄水場　原水 集合原水	最頻値	最高値	最低値	平均値	測定回数
		月　日				2023/04/11	2023/05/16	2023/06/06	2023/07/04	2023/07/11	2023/08/08	2023/09/05	2023/10/03	2023/11/07	2023/12/05	2024/01/16	2024/02/06	2024/03/05					
		時　刻				9:55	8:58	8:55	8:55	8:55	8:55	8:50	9:00	8:50	9:05	8:55	9:00	8:47					
		農薬類		目標値	定量下限																		
農薬類	1	1,3-ジクロロプロペン(D-D)	mg/L	0.05	0.0005					0.0005未満									0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1
	2	2,2-DPA(ダラポン)	mg/L	0.08	0.0008					0.0008未満									0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	1
	3	2,4-D(2,4-PA)	mg/L	0.02	0.0002					0.0002未満									0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
	4	EPN	mg/L	0.004	0.00004					0.00004未満									0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	1
	5	MCPA	mg/L	0.005	0.00005					0.00005未満									0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1
	6	アシュラム	mg/L	0.9	0.009					0.009未満									0.009未満	0.009未満	0.009未満	1
	7	アセフェート	mg/L	0.006	0.00006					0.00006未満									0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	1
	8	アトラジン	mg/L	0.01	0.0001					0.0001未満									0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	1
	9	アニロホス	mg/L	0.003	0.00003					0.00003未満									0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	1
	10	アミトラズ	mg/L	0.006	0.00006					0.00006未満									0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	1
	11	アラクロール	mg/L	0.03	0.0003					0.0003未満									0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
	12	イソキサチオン	mg/L	0.005	0.00005					0.00005未満									0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1
	13	イソフェンホス	mg/L	0.001	0.00001					0.00001未満									0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	1
	14	イソプロカルブ（ＭＩＰＣ）	mg/L	0.01	0.0001					0.0001未満									0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	1
	15	イソプロチオラン(IPT)	mg/L	0.3	0.003					0.003未満									0.003未満	0.003未満	0.003未満	1
	16	イプフェンカルバゾン	mg/L	0.002	0.00002					0.00002未満									0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	1
	17	イプロベンホス（ＩＢＰ）	mg/L	0.09	0.0009					0.0009未満									0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	1
	18	イミノクタジン	mg/L	0.006	0.00006					0.00006未満									0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	1
	19	インダノファン	mg/L	0.009	0.00009					0.00009未満									0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	1
	20	エスプロカルブ	mg/L	0.03	0.0003					0.0003未満									0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
	21	エトフェンプロックス	mg/L	0.08	0.0008					0.0008未満									0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	1
	22	エンドスルファン	mg/L	0.01	0.0001					0.0001未満									0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	1
	23	オキサジクロメホン	mg/L	0.02	0.0002					0.0002未満									0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
	24	オキシン銅（有機銅）	mg/L	0.03	0.0003					0.0003未満									0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
	25	オリサストロピン	mg/L	0.1	0.001					0.001未満									0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
	26	カズサホス	mg/L	0.0006	0.000006					0.000006未満									0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満	1
	27	カフェンストロール	mg/L	0.008	0.00008					0.00008未満									0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	1
	28	カルタップ	mg/L	0.08	0.0008					0.0008未満									0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	1
	29	カルバリル（ＮＡＣ）	mg/L	0.02	0.0002					0.0002未満									0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
	30	カルボフラン	mg/L	0.0003	0.000005					0.000005未満									0.000003未満	0.000005未満	0.000003未満	1
	31	キノクラミン(ACN)	mg/L	0.005	0.00005					0.00005未満									0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1
	32	キャプタン	mg/L	0.3	0.003					0.003未満									0.003未満	0.003未満	0.003未満	1
	33	クミルロン	mg/L	0.03	0.0003					0.0003未満									0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
	34	グリホサート	mg/L	2	0.02					0.02未満									0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
	35	グルホシネート	mg/L	0.02	0.0004					0.0004未満									0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	1
	36	クロメプロップ	mg/L	0.02	0.0002					0.0002未満									0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
	37	クロルニトロフェン（ＣＮＰ）	mg/L	0.0001	0.0001					0.0001未満									0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	1
	38	クロルピリホス	mg/L	0.003	0.00003					0.00003未満									0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	1
	39	クロロタロニル（TPN）	mg/L	0.05	0.0005					0.0005未満									0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1
	40	シアナジン	mg/L	0.001	0.00001					0.00001未満									0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	1
	41	シアノホス(CYAP)	mg/L	0.003	0.00003					0.00003未満									0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	1
	42	ジウロン（ＤＣＭＵ）	mg/L	0.02	0.0002					0.0002未満									0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
	43	ジクロベニル（ＤＢＮ）	mg/L	0.03	0.0003					0.0003未満									0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
	44	ジクロルボス（ＤＤＶＰ）	mg/L	0.008	0.00008					0.00008未満									0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	1
	45	ジクワット	mg/L	0.01	0.0001					0.0001未満									0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	1
	46	ジスルホトン(エチルチオメトン)	mg/L	0.004	0.0001					0.0001未満									0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	1
	47	ジチオカルバメート系農薬	mg/L	0.005	0.00005					0.00005未満									0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1
	48	ジチオピル	mg/L	0.009	0.00009					0.00009未満									0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	1
	49	シハロホップブチル	mg/L	0.006	0.00006					0.00006未満									0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	1
	50	シマジン(CAT)	mg/L	0.003	0.00003					0.00003未満									0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	1
	51	ジメタメトリン	mg/L	0.02	0.0002					0.0002未満									0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
	52	ジメトエート	mg/L	0.05	0.0005					0.0005未満									0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1
	53	シメトリン	mg/L	0.03	0.0003					0.0003未満									0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
	54	ダイアジノン	mg/L	0.003	0.00003					0.00003未満									0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	1
	55	ダイムロン	mg/L	0.8	0.008					0.008未満									0.008未満	0.008未満	0.008未満	1
	56	ダゾメット、メタム(カーバム)、ジメチルジチオカルバメート	mg/L	0.01	0.0001					0.0001未満									0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	1
	57	チアジニル	mg/L	0.1	0.001					0.001未満									0.001未満	0.001未満	0.001未満	1

項目区分	No.	項目	単位	基準値等	定量下限	中西条浄水場 浄水場 原水 集合原水	中西条浄水場 浄水場 原水 集合原水	中西条浄水場 浄水場 原水 集合原水	中西条浄水場 浄水場 原水 集合原水	中西条浄水場 浄水場 原水 集合原水	中西条浄水場 浄水場 原水 集合原水	中西条浄水場 浄水場 原水 集合原水	中西条浄水場 浄水場 原水 集合原水	中西条浄水場 浄水場 原水 集合原水	中西条浄水場 浄水場 原水 集合原水	中西条浄水場 浄水場 原水 集合原水	中西条浄水場 浄水場 原水 集合原水	最頻値	最高値	最低値	平均値	測定回数
		月日				2023/04/11	2023/05/16	2023/06/06	2023/07/04	2023/07/11	2023/08/08	2023/09/05	2023/10/03	2023/11/07	2023/12/05	2024/01/16	2024/02/06	2024/03/05					
		時刻				9:55	8:58	8:55	8:55	8:55	8:55	8:50	9:00	8:50	9:05	8:55	9:00	8:47					
農薬類	58	チウラム	mg/L	0.02	0.0002					0.0002未満										0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
	59	チオジカルブ	mg/L	0.08	0.0008					0.0008未満										0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	1
	60	チオファネートメチル	mg/L	0.3	0.003					0.003未満										0.003未満	0.003未満	0.003未満	1
	61	チオベンカルブ	mg/L	0.02	0.0002					0.0002未満										0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
	62	テフリルトリオン	mg/L	0.002	0.00002					0.00006										0.00006	0.00006	0.00006	1
	63	テルブカルブ（MBPMC）	mg/L	0.02	0.0002					0.0002未満										0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
	64	トリクロピル	mg/L	0.006	0.00006					0.00006未満										0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	1
	65	トリクロルホン（DEP）	mg/L	0.005	0.00005					0.00005未満										0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1
	66	トリシクラゾール	mg/L	0.1	0.001					0.001未満										0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
	67	トリフルラリン	mg/L	0.06	0.0006					0.0006未満										0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	1
	68	ナプロパミド	mg/L	0.03	0.0003					0.0003未満										0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
	69	パラコート	mg/L	0.01	0.00005					0.00005未満										0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1
	70	ピペロホス	mg/L	0.0009	0.000009					0.000009未満										0.000009未満	0.000009未満	0.000009未満	1
	71	ピラクロニル	mg/L	0.01	0.0001					0.0001未満										0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	1
	72	ピラゾキシフェン	mg/L	0.004	0.00004					0.00004未満										0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	1
	73	ピラゾリネート（ピラゾレート）	mg/L	0.02	0.0002					0.0002未満										0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
	74	ピリダフェンチオン	mg/L	0.002	0.00002					0.00002未満										0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	1
	75	ピリブチカルブ	mg/L	0.02	0.0002					0.0002未満										0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
	76	ピロキロン	mg/L	0.05	0.0005					0.0005未満										0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1
	77	フィプロニル	mg/L	0.0005	0.000005					0.000005未満										0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	1
	78	フェニトロチオン（MEP）	mg/L	0.01	0.0001					0.0001未満										0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	1
	79	フェノブカルブ（ＢＰＭＣ）	mg/L	0.03	0.0003					0.0003未満										0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
	80	フェリムゾン	mg/L	0.05	0.0005					0.0005未満										0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1
	81	フェンチオン（ＭＰＰ）	mg/L	0.006	0.00006					0.00006未満										0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	1
	82	フェントエート（ＰＡＰ）	mg/L	0.007	0.00007					0.00007未満										0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	1
	83	フェントラザミド	mg/L	0.01	0.0001					0.0001未満										0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	1
	84	フサライド	mg/L	0.1	0.001					0.001未満										0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
	85	ブタクロール	mg/L	0.03	0.0003					0.0003未満										0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
	86	ブタミホス	mg/L	0.02	0.0002					0.0002未満										0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
	87	ブプロフェジン	mg/L	0.02	0.0002					0.0002未満										0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
	88	フルアジナム	mg/L	0.03	0.0003					0.0003未満										0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
	89	プレチラクロール	mg/L	0.05	0.0005					0.0005未満										0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1
	90	プロシミドン	mg/L	0.09	0.0009					0.0009未満										0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	1
	91	プロチオホス	mg/L	0.007	0.00007					0.00007未満										0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	1
	92	プロピコナゾール	mg/L	0.05	0.0005					0.0005未満										0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1
	93	プロピザミド	mg/L	0.05	0.0005					0.0005未満										0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1
	94	プロベナゾール	mg/L	0.03	0.0003					0.0003未満										0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
	95	ブロモブチド	mg/L	0.1	0.001					0.001未満										0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
	96	ペノミル	mg/L	0.02	0.0002					0.0002未満										0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
	97	ペンシクロン	mg/L	0.1	0.001					0.001未満										0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
	98	ペンゾピシクロン	mg/L	0.09	0.0009					0.0009未満										0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	1
	99	ペンゾフェナップ	mg/L	0.005	0.00005					0.00005未満										0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1
	100	ペンタゾン	mg/L	0.2	0.002					0.002未満										0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
	101	ペンディメタリン	mg/L	0.3	0.003					0.003未満										0.003未満	0.003未満	0.003未満	1
	102	ペンフラカルブ	mg/L	0.02	0.0002					0.0002未満										0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
	103	ペンフルラリン（ベスロジン）	mg/L	0.01	0.0001					0.0001未満										0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	1
	104	ペンフレセート	mg/L	0.07	0.0007					0.0007未満										0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	1
	105	ホスチアゼート	mg/L	0.005	0.00005					0.00005未満										0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1
	106	マラチオン（マラソン）	mg/L	0.7	0.007					0.007未満										0.007未満	0.007未満	0.007未満	1
	107	メコプロップ（MCPP）	mg/L	0.05	0.0005					0.0005未満										0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1
	108	メソミル	mg/L	0.03	0.0003					0.0003未満										0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
	109	メタラキシル	mg/L	0.2	0.002					0.002未満										0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
	110	メチダチオン（ＤＭＴＰ）	mg/L	0.004	0.00004					0.00004未満										0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	1
	111	メトミノストロビン	mg/L	0.04	0.0004					0.0004未満										0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	1
	112	メトリブジン	mg/L	0.03	0.0003					0.0003未満										0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
	113	メフェナセット	mg/L	0.02	0.0002					0.0002未満										0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
	114	メプロニル	mg/L	0.1	0.001					0.001未満										0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
	115	モリネート	mg/L	0.005	0.00005					0.00005未満										0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1
		No.																					
		検査実施農薬数								115										115	115	115	1
		検出農薬数								1										1	1	1	1
		農薬類スコア								0.03										0.03	0.03	0.03	1

（エ-3）東神吉・大野・中津・西部水源地原水

項目区分	No.	項　目	単位	基準値等	定量下限	東神吉水源地 原水槽 東神吉　原水	大野水源地 集合井 大野　原水	中津水源地 取水井 中津　原水	西部水源地 原水槽 西部　原水	最頻値	最高値	最低値	平均値	測定回数
		月　日				2023/06/19	2023/08/21	2023/05/23	2023/07/11					
		時　刻				12:00	10:45	11:55	10:05					
水質基準項目				基準値	定量下限									
水質基準項目	1	一般細菌	個/mL	100	1	1未満	1未満	1未満	1未満		1未満	1未満	1未満	4
	2	大腸菌	－	不検出	－	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出				4
			MPN/100mL		1									
	3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003	0.0003	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4
	4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005	0.00005	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満		0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	4
	5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	8	六価クロム化合物	mg/L	0.02	0.002	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
	9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04	0.004	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満		0.004未満	0.004未満	0.004未満	4
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10	0.5	1.9	1.6	1.6	2.9		2.9	1.6	2.0	4
	12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8	0.08	0.13	0.08	0.13	0.18		0.18	0.08	0.13	4
	13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0	0.1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満		0.1未満	0.1未満	0.1未満	4
	14	四塩化炭素	mg/L	0.002	0.0002	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
	15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05	0.005	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満	4
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04	0.004	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満		0.004未満	0.004未満	0.004未満	4
	17	ジクロロメタン	mg/L	0.02	0.002	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
	18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	20	ベンゼン	mg/L	0.01	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	21	塩素酸	mg/L	0.6	0.06									
	22	クロロ酢酸	mg/L	0.02	0.002									
	23	クロロホルム	mg/L	0.06	0.001									
	24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03	0.003									
	25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1	0.001									
	26	臭素酸	mg/L	0.01	0.001									
	27	総トリハロメタン	mg/L	0.1	0.001									
	28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03	0.003									
	29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03	0.001									
	30	ブロモホルム	mg/L	0.09	0.001									
	31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08	0.008									
	32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0	0.1	0.1未満		0.1未満	0.1未満		0.1未満	0.1未満	0.1未満	3
	33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2	0.01	0.01未満		0.01未満	0.01未満		0.01未満	0.01未満	0.01未満	3
	34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3	0.03	0.11		0.03未満	0.03未満		0.11	0.03未満	0.04	3
	35	銅及びその化合物	mg/L	1.0	0.1	0.1未満		0.1未満	0.1未満		0.1未満	0.1未満	0.1未満	3
	36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200	1	14	4	16	14		16	4	12	4
	37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05	0.001	0.010	0.005	0.001未満	0.001未満		0.010	0.001未満	0.004	4
	38	塩化物イオン	mg/L	200	5	15	15	13	11		15	11	14	4
	39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	300	3	56	18	47	71		71	18	48	4
	40	蒸発残留物	mg/L	500	1	162	146	131	186		186	131	156	4
	41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2	0.02	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満		0.02未満	0.02未満	0.02未満	4
	42	ジェオスミン	mg/L	0.00001	0.000001	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満		0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	4
	43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001	0.000001	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満		0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	4
	44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02	0.002	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
	45	フェノール類	mg/L	0.005	0.0005	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	4
	46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/L	3	0.1	0.9	0.5	0.8	0.5		0.9	0.5	0.7	4
	47	pH値	－	5.8～8.6	0.1	6.4	6.4	6.6	6.4		6.6	6.4	6.4	4
	48	味	－	異常でない	―									
	49	臭気	－	異常でない	―	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				4
	50	色度	度	5	0.5	1.0	0.5未満	0.5未満	0.5未満		1.0	0.5未満	0.5未満	4
	51	濁度	度	2	0.1	0.5	0.1未満	0.1未満	0.1未満		0.5	0.1未満	0.1	4

項目区分	No.	項　目	単位	基準値等	定量下限	東神吉水源地	大野水源地	中津水源地	西部水源地	最頻値	最高値	最低値	平均値	測定回数
						原水槽	集合井	取水井	原水槽					
						東神吉　原水	大野　原水	中津　原水	西部　原水					
		月　日				2023/06/19	2023/08/21	2023/05/23	2023/07/11					
		時　刻				12:00	10:45	11:55	10:05					
水質監視項目				基準値等	定量下限									
水質監視項目		水温	℃	－	－	17.5	19.6	13.8	19.1		19.6	13.8	17.5	4
		アルカリ度	mg/L	－	0.1	53.7	50.8	48.0	61.0		61.0	48.0	53.4	4
		酸度	mg/L	－	0.1	44.2	39.7	26.7	46.8		46.8	26.7	39.4	4
		アンモニア性窒素	mg/L	－	0.01									
		紫外線（UV）吸光度	－	－	0.001									
		侵食性遊離炭酸	mg/L	－	0.1	35	31	21	36		36	21	31	4
		電気伝導率	mS/m	－	0.1	23.5	22.4	19.9	26.1		26.1	19.9	23.0	4
水質管理目標設定項目				目標値	定量下限									
水質管理目標設定項目	1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02	0.002	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
	2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002P	0.0002	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
	3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02	0.002	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
	5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004	0.0004	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満		0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	4
	8	トルエン	mg/L	0.4	0.04	0.04未満	0.04未満	0.04未満	0.04未満		0.04未満	0.04未満	0.04未満	4
	9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08	0.008	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満		0.008未満	0.008未満	0.008未満	4
	13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01P	0.001									
	14	抱水クロラール	mg/L	0.02P	0.002									
	15	農薬類	－	1	0.01		0.01未満	0.01未満	0.01未満		0.01未満	0.01未満	0.01未満	3
	16	残留塩素	mg/L	0.1以上	0.1									
	17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10～100	3	56	18	47	71		71	18	48	4
	18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01	0.001	0.010	0.005	0.001未満	0.001未満		0.010	0.001未満	0.004	4
	19	遊離炭酸	mg/L	20	0.1	39	35	24	41		41	24	35	4
	20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3	0.03	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満		0.01未満	0.03未満	0.01未満	4
	21	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L	0.02	0.002	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
	24	蒸発残留物	mg/L	30～200	1	162	146	131	186		186	131	156	4
	25	濁度	度	1	0.1	0.5	0.1未満	0.1未満	0.1未満		0.5	0.1未満	0.1	4
	26	pH値	－	7.5	0.1	6.4	6.4	6.6	6.4		6.6	6.4	6.4	4
	27	腐食性（ランゲリア指数）	－	-1～0	―									
	28	従属栄養細菌	CFU/ml	2000P	1									
	29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1	0.01	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満		0.01未満	0.01未満	0.01未満	4
	30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1	0.01	0.01未満		0.01未満	0.01未満		0.01未満	0.01未満	0.01未満	3
	31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/L	0.00005P	0.000005	0.000007	0.000016	0.000005未満	0.000015		0.000016	0.000005未満	0.000010	4

項目区分	No.	項　目	単位	基準値等	定量下限	東神吉水源地 原水槽 東神吉 原水	大野水源地 集合井 大野 原水	中津水源地 取水井 中津 原水	西部水源地 原水槽 西部 原水	最頻値	最高値	最低値	平均値	測定回数
		月　日				2023/06/19	2023/08/21	2023/05/23	2023/07/11					
		時　刻				12:00	10:45	11:55	10:05					
		農薬類		目標値	定量下限									
農薬類	1	1,3-ジクロロプロペン(D-D)	mg/L	0.05	0.0005	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	4
	2	2,2-DPA(ダラポン)	mg/L	0.08	0.0008	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満		0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	4
	3	2,4-D(2,4-PA)	mg/L	0.02	0.0002	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
	4	EPN	mg/L	0.004	0.00004	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満		0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	4
	5	MCPA	mg/L	0.005	0.00005	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満		0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	4
	6	アシュラム	mg/L	0.9	0.009	0.009未満	0.009未満	0.009未満	0.009未満		0.009未満	0.009未満	0.009未満	4
	7	アセフェート	mg/L	0.006	0.00006	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満		0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	4
	8	アトラジン	mg/L	0.01	0.0001	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満		0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	4
	9	アニロホス	mg/L	0.003	0.00003	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満		0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	4
	10	アミトラズ	mg/L	0.006	0.00006	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満		0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	4
	11	アラクロール	mg/L	0.03	0.0003	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4
	12	イソキサチオン	mg/L	0.005	0.00005	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満		0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	4
	13	イソフェンホス	mg/L	0.001	0.00001	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満		0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	4
	14	イソプロカルブ(MIPC)	mg/L	0.01	0.0001	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満		0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	4
	15	イソプロチオラン(IPT)	mg/L	0.3	0.003	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満		0.003未満	0.003未満	0.003未満	4
	16	イプフェンカルバゾン	mg/L	0.002	0.00002	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満		0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	4
	17	イプロベンホス(IBP)	mg/L	0.09	0.0009	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満		0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	4
	18	イミノクタジン	mg/L	0.006	0.00006	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満		0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	4
	19	インダノファン	mg/L	0.009	0.00009	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満		0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	4
	20	エスプロカルブ	mg/L	0.03	0.0003	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4
	21	エトフェンプロックス	mg/L	0.08	0.0008	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満		0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	4
	22	エンドスルファン	mg/L	0.01	0.0001	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満		0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	4
	23	オキサジクロメホン	mg/L	0.02	0.0002	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
	24	オキシン銅(有機銅)	mg/L	0.03	0.0003	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4
	25	オリサストロビン	mg/L	0.1	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	26	カズサホス	mg/L	0.0006	0.000006	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満		0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満	4
	27	カフェンストロール	mg/L	0.008	0.00008	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満		0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	4
	28	カルタップ	mg/L	0.08	0.0008	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満		0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	4
	29	カルバリル(NAC)	mg/L	0.02	0.0002	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
	30	カルボフラン	mg/L	0.0003	0.000005	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満		0.000003未満	0.000005未満	0.000003未満	4
	31	キノクラミン(ACN)	mg/L	0.005	0.00005	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満		0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	4
	32	キャプタン	mg/L	0.3	0.003	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満		0.003未満	0.003未満	0.003未満	4
	33	クミルロン	mg/L	0.03	0.0003	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4
	34	グリホサート	mg/L	2	0.02	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満		0.02未満	0.02未満	0.02未満	4
	35	グルホシネート	mg/L	0.02	0.0004	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満		0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	4
	36	クロメプロップ	mg/L	0.02	0.0002	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
	37	クロルニトロフェン(CNP)	mg/L	0.0001	0.0001	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満		0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	4
	38	クロルピリホス	mg/L	0.003	0.00003	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満		0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	4
	39	クロロタロニル(TPN)	mg/L	0.05	0.0005	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	4
	40	シアナジン	mg/L	0.001	0.00001	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満		0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	4
	41	シアノホス(CYAP)	mg/L	0.003	0.00003	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満		0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	4
	42	ジウロン(DCMU)	mg/L	0.02	0.0002	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
	43	ジクロベニル(DBN)	mg/L	0.03	0.0003	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4
	44	ジクロルボス(DDVP)	mg/L	0.008	0.00008	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満		0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	4
	45	ジクワット	mg/L	0.01	0.0001	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満		0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	4
	46	ジスルホトン(エチルチオメトン)	mg/L	0.004	0.0001	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満		0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	4
	47	ジチオカルバメート系農薬	mg/L	0.005	0.00005	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満		0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	4
	48	ジチオピル	mg/L	0.009	0.00009	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満		0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	4
	49	シハロホップブチル	mg/L	0.006	0.00006	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満		0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	4
	50	シマジン(CAT)	mg/L	0.003	0.00003	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満		0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	4
	51	ジメタメトリン	mg/L	0.02	0.0002	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
	52	ジメトエート	mg/L	0.05	0.0005	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	4
	53	シメトリン	mg/L	0.03	0.0003	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4
	54	ダイアジノン	mg/L	0.003	0.00003	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満		0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	4
	55	ダイムロン	mg/L	0.8	0.008	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満		0.008未満	0.008未満	0.008未満	4
	56	ダゾメット、メタム(カーバム)、イソチオシアネート	mg/L	0.01	0.0001	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満		0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	4
	57	チアジニル	mg/L	0.1	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4

項目区分	No.	項　目	単位	基準値等	定量下限	東神吉水源地 原水槽 東神吉 原水	大野水源地 集合井 大野 原水	中津水源地 取水井 中津 原水	西部水源地 原水槽 西部 原水	最頻値	最高値	最低値	平均値	測定回数
		月　日				2023/06/19	2023/08/21	2023/05/23	2023/07/11					
		時　刻				12:00	10:45	11:55	10:05					
農薬類	58	チウラム	mg/L	0.02	0.0002	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
	59	チオジカルブ	mg/L	0.08	0.0008	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満		0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	4
	60	チオファネートメチル	mg/L	0.3	0.003	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満		0.003未満	0.003未満	0.003未満	4
	61	チオベンカルブ	mg/L	0.02	0.0002	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
	62	テフリルトリオン	mg/L	0.002	0.00002	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満		0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	4
	63	テルブカルブ（MBPMC）	mg/L	0.02	0.0002	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
	64	トリクロピル	mg/L	0.006	0.00006	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満		0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	4
	65	トリクロルホン（DEP）	mg/L	0.005	0.00005	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満		0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	4
	66	トリシクラゾール	mg/L	0.1	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	67	トリフルラリン	mg/L	0.06	0.0006	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満		0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	4
	68	ナプロパミド	mg/L	0.03	0.0003	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4
	69	パラコート	mg/L	0.01	0.00005	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満		0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	4
	70	ピペロホス	mg/L	0.0009	0.000009	0.000009未満	0.000009未満	0.000009未満	0.000009未満		0.000009未満	0.000009未満	0.000009未満	4
	71	ピラクロニル	mg/L	0.01	0.0001	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満		0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	4
	72	ピラゾキシフェン	mg/L	0.004	0.00004	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満		0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	4
	73	ピラゾリネート（ピラゾレート）	mg/L	0.02	0.0002	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
	74	ピリダフェンチオン	mg/L	0.002	0.00002	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満		0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	4
	75	ピリブチカルブ	mg/L	0.02	0.0002	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
	76	ピロキロン	mg/L	0.05	0.0005	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	4
	77	フィプロニル	mg/L	0.0005	0.000005	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満		0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	4
	78	フェニトロチオン（MEP）	mg/L	0.01	0.0001	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満		0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	4
	79	フェノブカルブ（ＢＰＭＣ）	mg/L	0.03	0.0003	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4
	80	フェリムゾン	mg/L	0.05	0.0005	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	4
	81	フェンチオン（ＭＰＰ）	mg/L	0.006	0.00006	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満		0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	4
	82	フェントエート（ＰＡＰ）	mg/L	0.007	0.00007	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満		0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	4
	83	フェントラザミド	mg/L	0.01	0.0001	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満		0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	4
	84	フサライド	mg/L	0.1	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	85	ブタクロール	mg/L	0.03	0.0003	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4
	86	ブタミホス	mg/L	0.02	0.0002	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
	87	ブプロフェジン	mg/L	0.02	0.0002	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
	88	フルアジナム	mg/L	0.03	0.0003	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4
	89	プレチラクロール	mg/L	0.05	0.0005	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	4
	90	プロシミドン	mg/L	0.09	0.0009	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満		0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	4
	91	プロチオホス	mg/L	0.007	0.00007	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満		0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	4
	92	プロピコナゾール	mg/L	0.05	0.0005	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	4
	93	プロピザミド	mg/L	0.05	0.0005	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	4
	94	プロベナゾール	mg/L	0.03	0.0003	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4
	95	ブロモブチド	mg/L	0.1	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	96	ベノミル	mg/L	0.02	0.0002	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
	97	ペンシクロン	mg/L	0.1	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	98	ペンゾピシクロン	mg/L	0.09	0.0009	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満		0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	4
	99	ペンゾフェナップ	mg/L	0.005	0.00005	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満		0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	4
	100	ペンタゾン	mg/L	0.2	0.002	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
	101	ペンディメタリン	mg/L	0.3	0.003	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満		0.003未満	0.003未満	0.003未満	4
	102	ペンフラカルブ	mg/L	0.02	0.0002	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
	103	ペンフルラリン（ベスロジン）	mg/L	0.01	0.0001	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満		0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	4
	104	ペンフレセート	mg/L	0.07	0.0007	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満		0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	4
	105	ホスチアゼート	mg/L	0.005	0.00005	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満		0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	4
	106	マラチオン（マラソン）	mg/L	0.7	0.007	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満		0.007未満	0.007未満	0.007未満	4
	107	メコプロップ（MCPP）	mg/L	0.05	0.0005	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	4
	108	メソミル	mg/L	0.03	0.0003	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4
	109	メタラキシル	mg/L	0.2	0.002	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
	110	メチダチオン（ＤＭＴＰ）	mg/L	0.004	0.00004	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満		0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	4
	111	メトミノストロビン	mg/L	0.04	0.0004	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満		0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	4
	112	メトリブジン	mg/L	0.03	0.0003	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4
	113	メフェナセット	mg/L	0.02	0.0002	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
	114	メプロニル	mg/L	0.1	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	115	モリネート	mg/L	0.005	0.00005	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満		0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	4

No.						
検査実施農薬数	115	115	115	115	115	115	115	4
検出農薬数	0	0	0	0	0	0	0	4
農薬類スコア	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.00	0.01未満	0.00	4

(3) 工程管理検査


中西条浄水場　工程管理検査　年間成績表（令和5年度）

項　目	基準値等		浄水	ろ過水	沈澱水	集合原水	項　目	基準値等		浄水	ろ過水	沈澱水	集合原水
水温	－	最高値	30.2	30.5	30.3	30.6	残留塩素	1.0	最高値	1.1	0.5	0.8	
		最低値	8.3	8.3	8.5	7.3			最低値	0.4	0.2	0.2	
		平均値	18.5	18.6	18.7	18.4			平均値	0.7	0.3	0.5	
(℃)		測定回数	243	243	243	243	(mg/L)		測定回数	243	243	243	
臭気	異常でない	最頻値	異常なし			藻臭	味	異常でない	最頻値	異常なし			
		測定回数	243			243			測定回数	243			
色度	5	最高値	0.8	1.0	2.1	144.2	pH値	5.8～8.6	最高値	7.2	7.2	7.2	7.8
		最低値	0.5未満	0.5未満	0.5未満	4.6			最低値	6.8	6.6	6.6	6.9
		平均値	0.5未満	0.5未満	0.8	15.4			平均値	7.0	6.9	7.0	7.2
(度)		測定回数	243	243	243	243			測定回数	243	243	243	243
濁度	2	最高値	0.1未満	0.1未満	1.2	195.2	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3	最高値	1.8	1.8	1.8	6.3
		最低値	0.1未満	0.1未満	0.1未満	2.3			最低値	0.7	0.7	0.8	1.6
		平均値	0.1未満	0.1未満	0.2	10.1			平均値	1.2	1.2	1.3	2.5
(度)		測定回数	243	243	243	243	(mg/L)		測定回数	243	243	243	243
電気伝導率	－	最高値	32.5	32.0	32.2	30.5	アルカリ度	－	最高値	44.6	42.9	43.1	53.6
		最低値	12.0	12.5	12.3	11.2			最低値	24.1	22.0	23.1	27.0
		平均値	20.3	20.4	20.4	19.2			平均値	34.7	33.9	34.1	39.5
(mS/m)		測定回数	243	243	243	243	(mg/L)		測定回数	243	243	243	243
アンモニア性窒素(NH_4-N)	－	最高値				0.11	紫外線吸光度(E-260)	－	最高値			0.134	1.187
		最低値				0.01未満			最低値			0.045	0.164
		平均値				0.03			平均値			0.092	0.327
(mg/L)		測定回数				243			測定回数			243	243
塩化物イオン	200	最高値	37	37	38	34	アルミニウム及びその化合物	0.2	最高値	0.02	0.02	0.03	>0.4
		最低値	10	11	11	7			最低値	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01
		平均値	21	22	22	17			平均値	0.01未満	0.01未満	0.02	0.09
(mg/L)		測定回数	16	12	12	13	(mg/L)		測定回数	16	12	12	13
ジェオスミン	0.00001	最高値	0.000004	0.000005	0.000005	0.000006	2-MIB	0.00001	最高値	0.000003	0.000003	0.000003	0.000005
		最低値	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満			最低値	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
		平均値	0.000002	0.000002	0.000002	0.000001			平均値	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001
(mg/L)		測定回数	16	12	12	13	(mg/L)		測定回数	16	12	12	13
大腸菌	不検出	最高値				920	一般細菌	100	最高値	1未満	1未満	1	3000
		最低値				4			最低値	1未満	1未満	1未満	100
		平均値				110			平均値	1未満	1未満	1未満	730
		最頻値	不検出	不検出	不検出	検出	(個/mL)		測定回数	16	12	12	13
		測定回数	16	12	12	17	備考						


(4) その他

(ア)水質に関する苦情等(施設課対応分)

内容別(重複含む)	件数
異臭味	5
異物	1
青水	0
赤水	0
白水	0
水質不安	4
残留塩素	2
その他	0
計	12

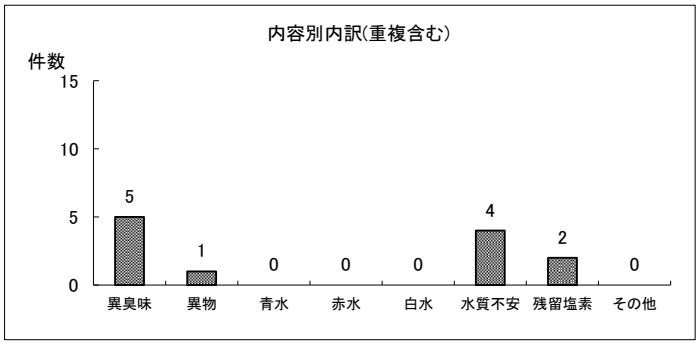

水源別(重複含む)	
低区系	4
高区系	4
地下水系	3
志方系	1
不明	
計	12

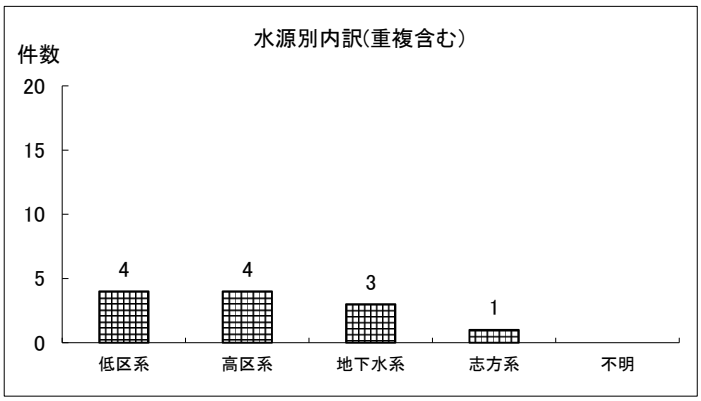

(イ)水質に関する苦情等(施設課対応分)における経年変化

	R01	R02	R03	R04	R05
異臭味	2	1	4	6	5
異物	2	1	0	0	1
青水	0	0	1	0	0
赤水	1	0	6	2	0
白水	1	0	0	0	0
水質不安	2	4	2	2	4
残留塩素	0	0	1	1	2
その他	0	1	1	0	0
計	8	7	15	11	12

